



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

25/06/67

## วิฤตขอดับไฟ

.....

เลขที่ กต.ทมว.(กป)- ๗๗๐ /๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายนิวัฒน์ มาประจวบ  
 ชื่อผู้ส่ง นายนิติ พิชาตุลย์

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อก.ปณ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้า สาขาท่าม่วง จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ชั่วครว  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๐๔	๒๘ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐น.	๑๗.๓๐น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าวัดหนองสองห้อง - อบต.หนองยางยา	Dis ชั่วครว ไร่เก็บตะวัน	DIS ชั่วครว หน้าร้านไม้	นายจิราวัฒน์ พักอ่อน โทร ๐๘๐- ๖๕๖๕๓๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณวัดหนองสองห้อง ถึง สวนเปี่ยมสุข

ผู้ประสานงานการดับไฟ.. นายจิระศักดิ์ ภูทอง ตำแหน่ง พชง.๔ โทร. ๐๘๐-๓๓๒๗๐๑๖

ลงชื่อ 

( นายนิติ พิชาตุลย์ )  
 ผจก.กฟส.ท่าม่วง  
 ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Tmv4 จาก Dis.ต.ไร่แก้ว ถึง Dis.ต.ไร่ทิว  
ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 863/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ อินท ชูชัย ปรณงาน ทรงอดิวิทย์ นาย วีระศักดิ์ อุทอ

อภิสิทธิ์  
(นายอภิสิทธิ์ เทียมทอง)  
วศ. 5 ทน. น.ผ.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผส.ทมอ. , ผส.มสว.  
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

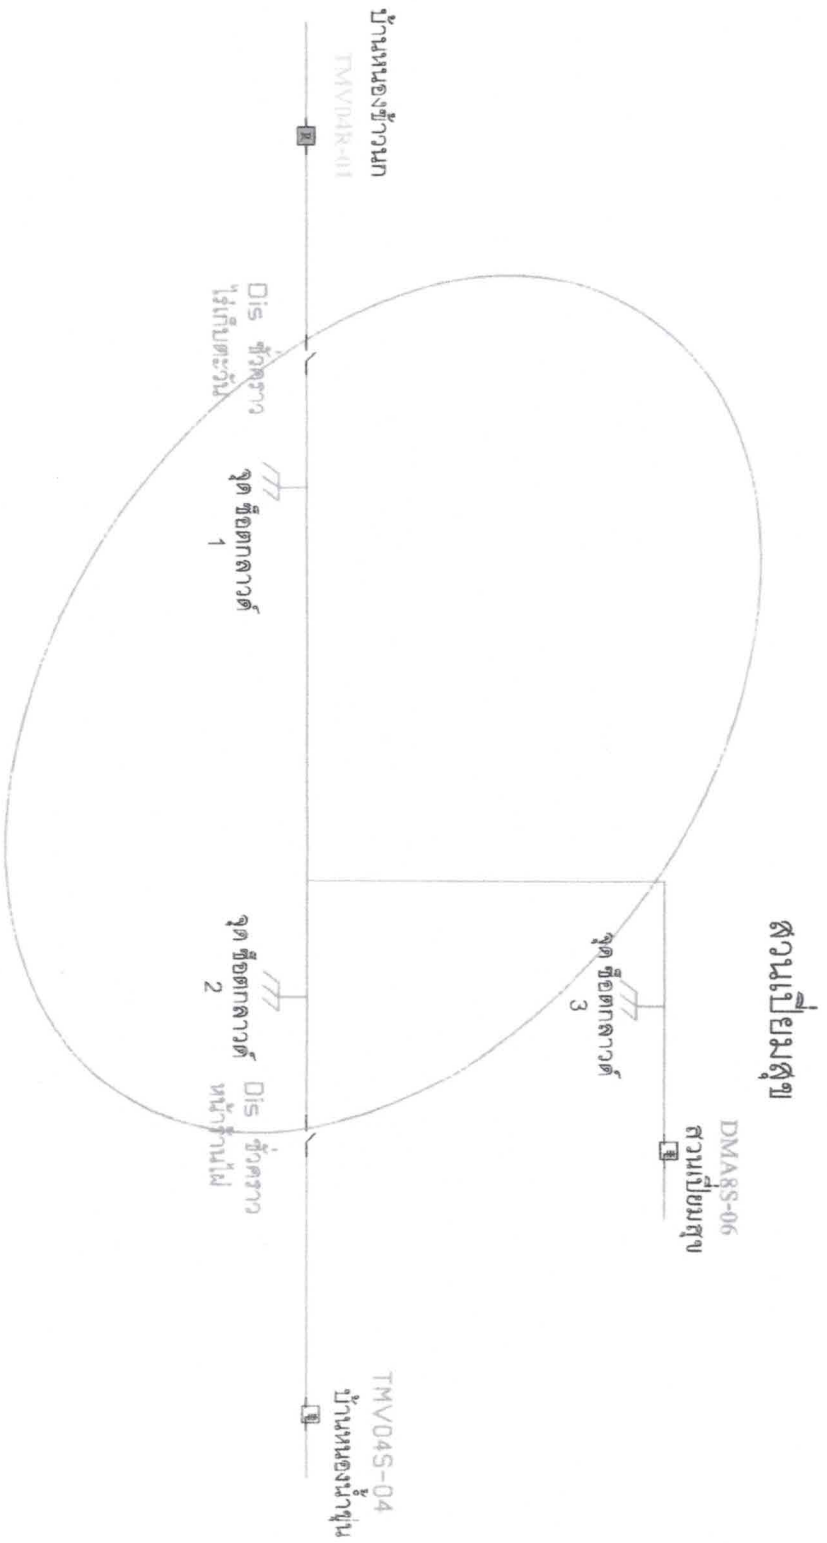
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าวัดหนองสองห้อง - อบต.หนองตากยา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มิ.ย. 67	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 19 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิริภทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R เขาชพลอย
3	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R หนองข้าววนก
4	ย้ายโหลด TMV 3 บางส่วนไปจ่ายจาก TMV 4						
5	TMV04S-05	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 ชุมชนวัดสระเศรษฐี
6	DIS ชั่วคราว TMV4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านไฟ
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน ตรวจสอบSF6 DMA08S-06 ส่วนเปี่ยมสุข อยู่ตำแหน่งOPEN+ล๊อคคาน						
8	DIS ชั่วคราว TMV4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ชั่วคราว ไร่เก็บตะวัน
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
13	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
14	TMV02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R เขาชพลอย
15	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R หนองข้าววนก
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	TMV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R เขาชพลอย
19	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R หนองข้าววนก
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
22	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	DIS ชั่วคราว TMV4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ชั่วคราว ไร่เก็บตะวัน
25	ย้ายโหลด NOM 4 บางส่วนไปจ่ายจาก TMV 2						
26	DIS ชั่วคราว TMV4	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านไฟ
27	TMV04S-05	สับ	ปลด, ล๊อคคาน		ตสร.		SF6 ชุมชนวัดสระเศรษฐี
28	TMV02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R เขาชพลอย
29	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R หนองข้าววนก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



<b>ก่อสร้างและปฏิบัติการ</b> <b>กศท. ธานีวง</b>		<b>ผู้ควบคุม</b> วิศวกร: ..... หมายเหตุ: .....	
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>		<b>ผู้ควบคุม</b> วิศวกร: ..... หมายเหตุ: .....	
วัตถุประสงค์: ..... วัตถุประสงค์: ..... วัตถุประสงค์: ..... วัตถุประสงค์: ..... วัตถุประสงค์: .....		<b>ผู้ควบคุม</b> วิศวกร: ..... หมายเหตุ: .....	
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b> HT SWITCHING DIAGRAM OF TRANSMISSION LINE 22 KV THAMUANG 2 SUBSTATION		<b>ผู้ควบคุม</b> วิศวกร: ..... หมายเหตุ: .....	