



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 ก.ค. 67

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ค.สพ. (ป.บ.) 02065
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดสายส่ง ๑๑๕KV ย้าย SF๖ SAU๕S-๐๔ (ก้านชำ) ไปหน้า บ.ปานมงคล ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๔YS	๕ ก.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ตัด ๑๑๕KV ย้าย SF๖ SAU๕S-๐๔ (ก้านชำ) ไปหน้า บ.ปานมงคล	OYMA๔YB	OYL๔YS-๐๖	นายจักรกริช พุ่มวงศ์ ๐๘๓-๕๒๔๗๗๕


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ป.บ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๗๔๓๑ Long : ๑๐๐.๒๘๐๖๕
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๗๓๖๔ Long : ๑๐๐.๒๘๒๘๕

ลงชื่อ 
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ OYL4YS จาก OYMA4YB-01 ถึง OYL4YS-06.
ในวันที่ 5 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 868/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สกลวง วัฒนกัน-สักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจักรกริช พุ่มวงศ์


(นาย สกลวง วัฒนกัน-สักดิ์)
๑๓.๖ ๓๓๓ พ.ว.ค.พ.


สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๓พ.๕
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี - OYM -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

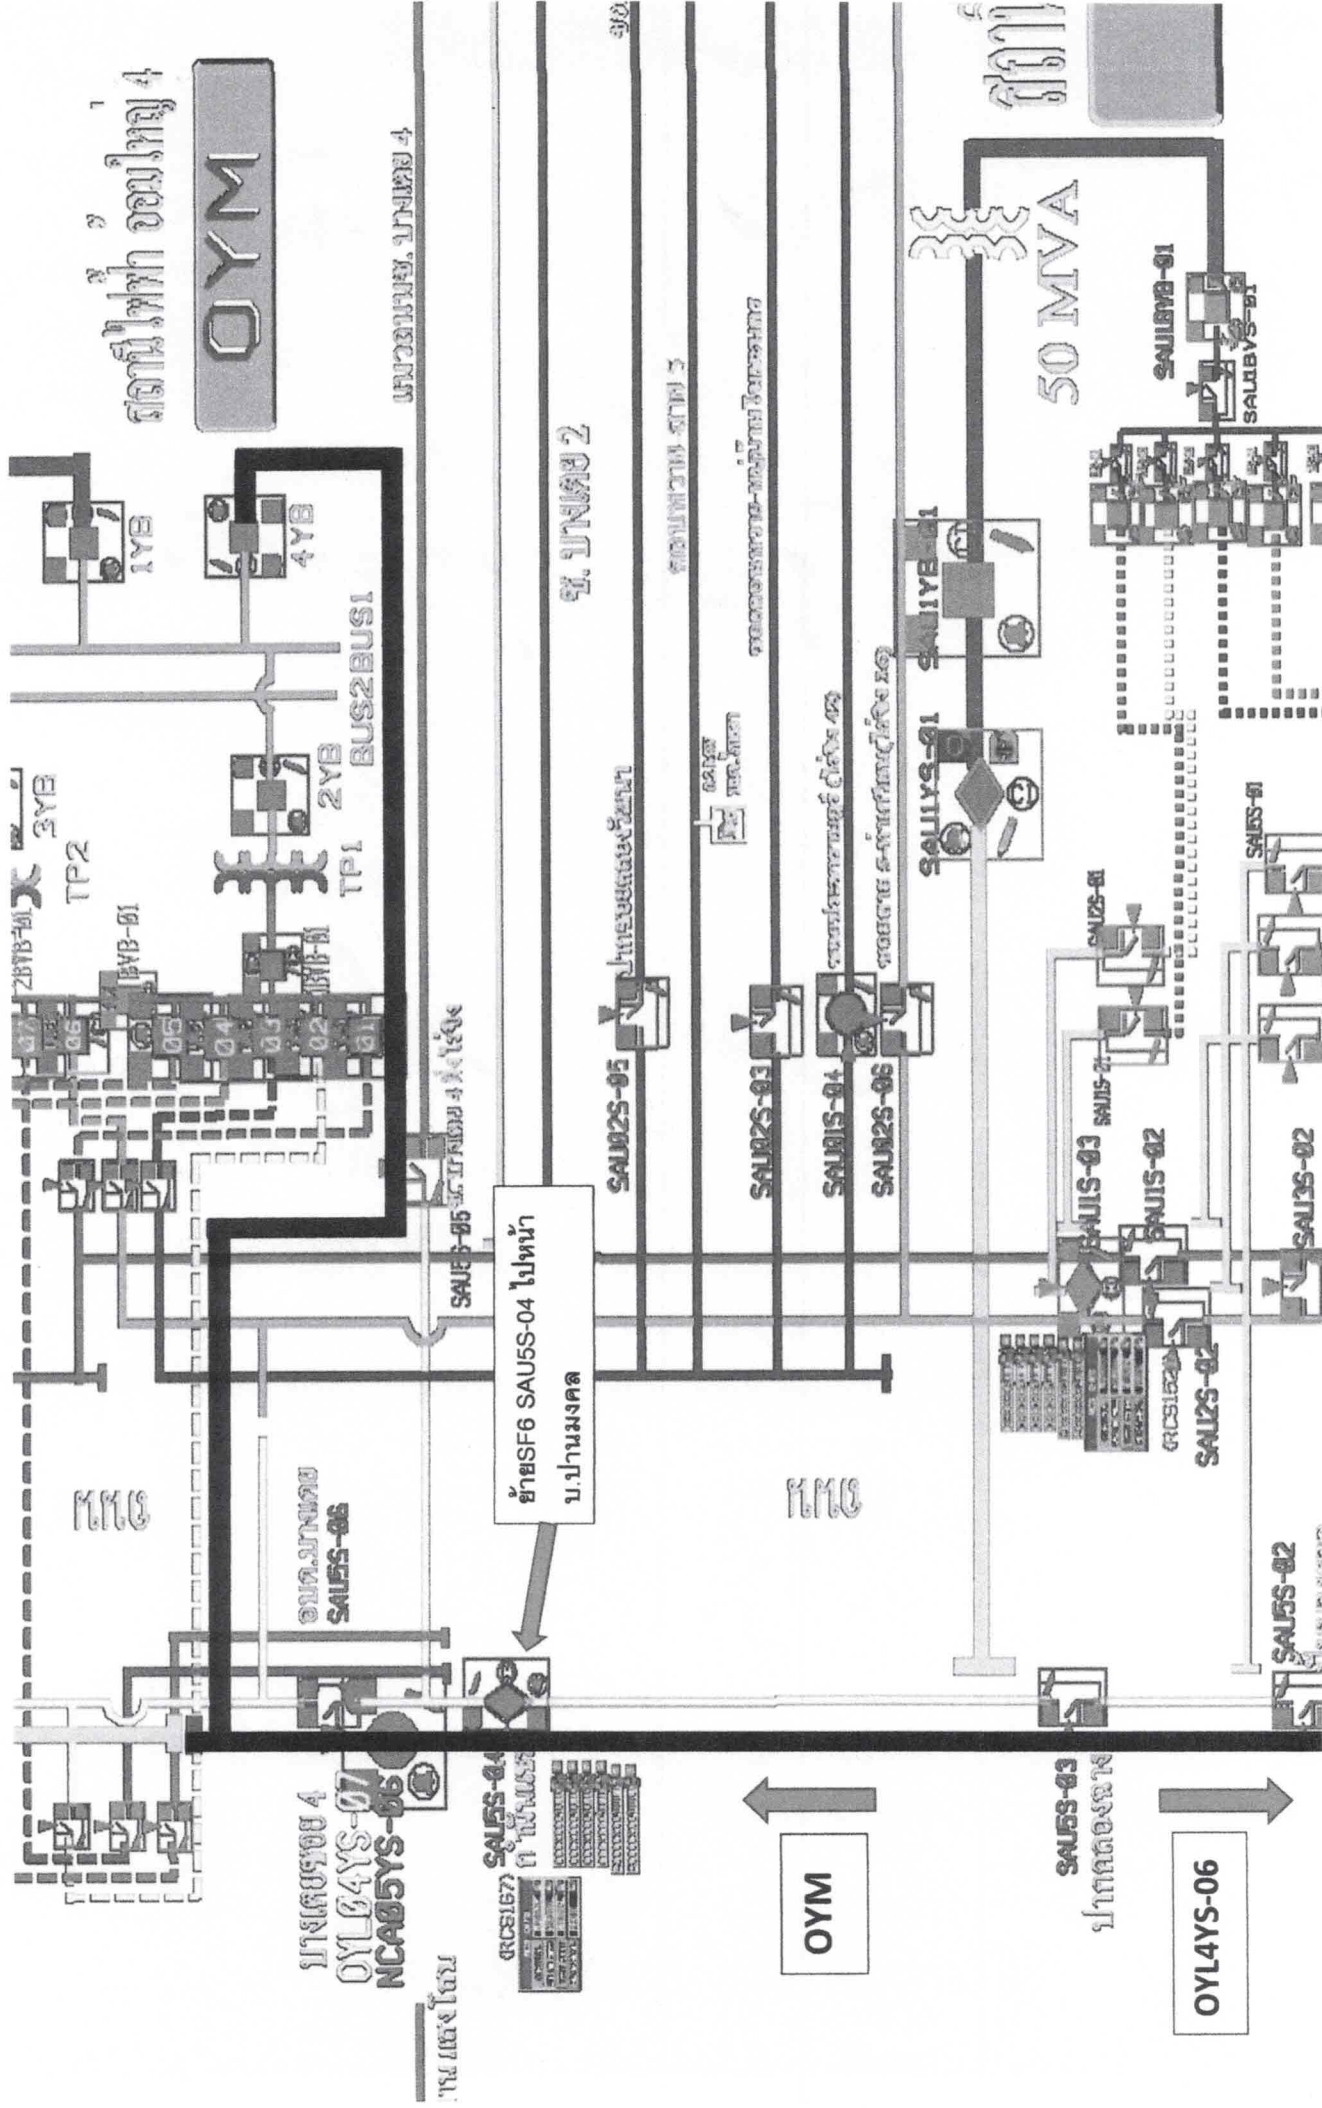

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 SAU5S-04 (ก้านันแซม) ไปหน้า บ.ปานมงคล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ย้าย SF6 ไตไลน์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 868/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 21 มิถุนายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	วันที่ 21 มิถุนายน 2567		
	1. นายจรัลวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
1	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
2	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYL04YS-06	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		Section ไร่ชิง 30
5	เมื่อพร้อมดับสายส่ง 115 เควี						
6	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM		- ใบมีด 115 เควี
8	OYM04YS-03	สับ	ปลด		OYM		- ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ที่ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งสถานะไฟดับสายส่ง 115 เควี ให้ กฟอ.สพร.ทราบพร้อม Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						
13	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กฟอ.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	OYM04YS-01	ปลด	สับ		OYM		- ใบมีด 115 เควี
17	OYM04YS-03	ปลด	สับ		OYM		- ใบมีด 115 เควี
18	OYM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	OYL04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		สพร.		Section ไร่ชิง 30
20	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ย้ายย้ายSF6 SAU5S-04 ไปหน้า บ.ปานมด
 ขอต้น115KV ย้าย SF6 SAU5S-04 ด้วยวิธีชอทไลน์



สถานีไฟฟ้า ขอนใหญ่ 4
 OYM

บ.ปานมด 4

บ.ปานมด 2

สถานีไฟฟ้า-สถานี 5

สถานีไฟฟ้า-สถานี 5

OYM

SAU5S-03
 ปากดอชชา

OYL4YS-06

SAU5S-02

SAU5S-01

SAU5S-01
 SAU5S-01