



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
TECHNICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพส.(ป.บ) ๑๖๙๙ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิศล
ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

26 มิ.ย. 67

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อ ย้ายเสาแรงสูง พีดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ท่วมะภาค
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	27 มิ.ย.67	09.00 น.	14.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง	KSA06S-22 สะพานรางหมื่น	BPB11S-12 หนองโสน , KSA4S-12 ม.6หนองวิเศษ	นายธนเดช ดิษยคุณกุล พชง.7.ภกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ห้วยหมอนทอง.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๙๗๕๗๔ Long ๙๙.๙๐๖๘๙
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๗๕๗๔ Long ๙๙.๙๐๖๘๙

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.ภพส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อภ.ป.บ.(ก.๓)

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๗

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ TMU4 จาก KSA6S-22 ถึง BPB11S-12 , KSA4S-12
ในวันที่ 27 มิ.ย.67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 869/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนิต ราชวรวิมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นนิต. กนค.

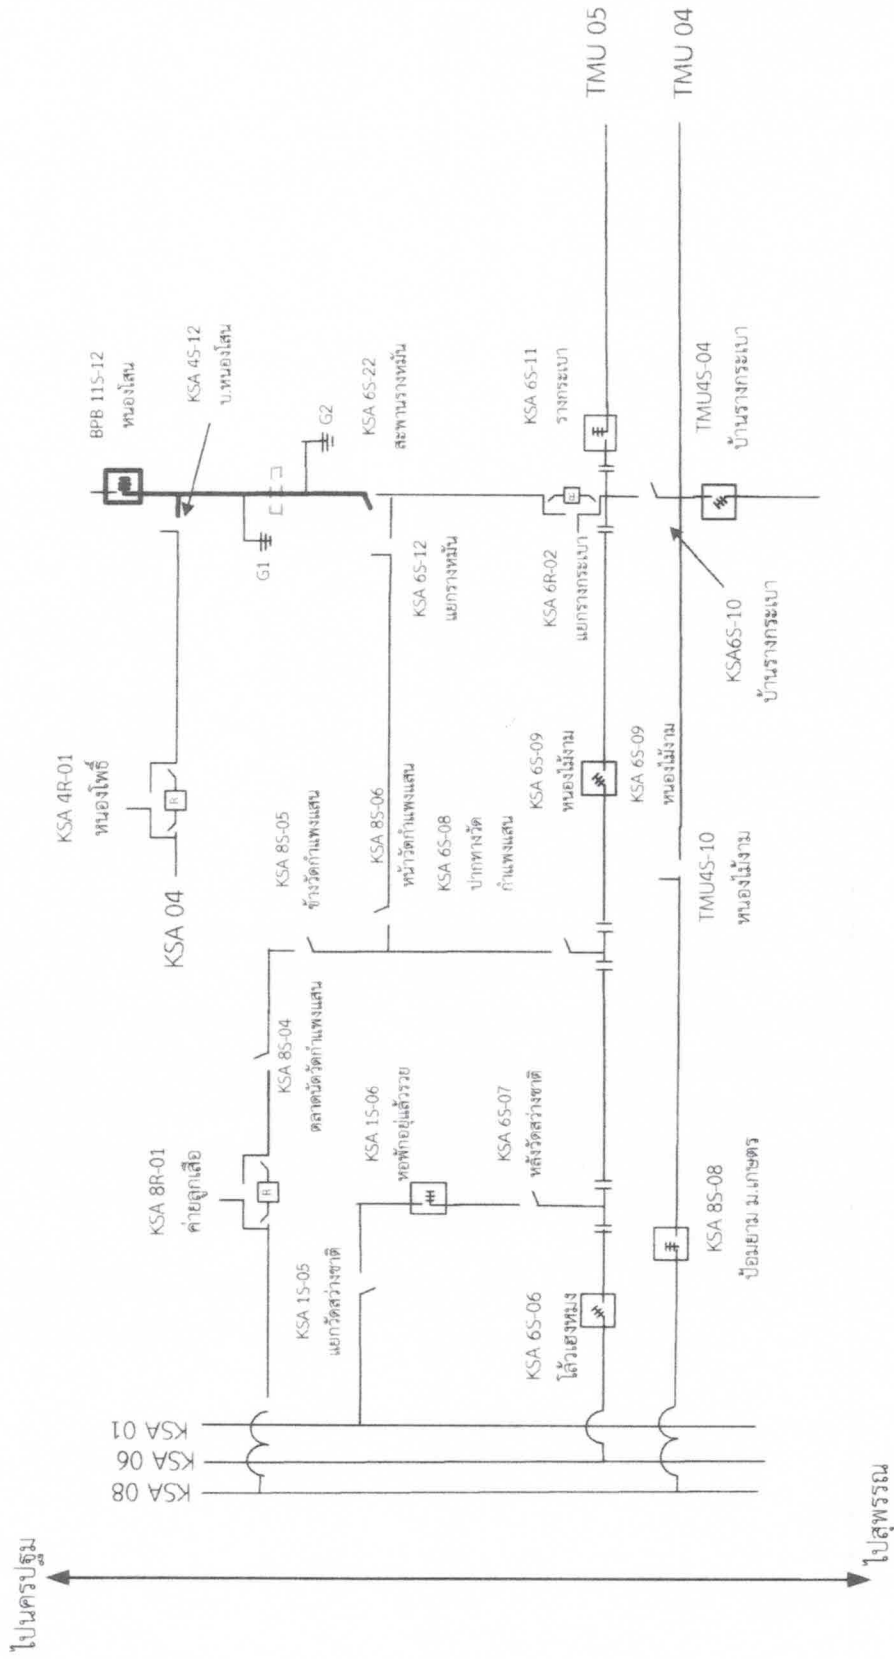
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)




อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์แก้ว)
วต.ก.4 แทน ผ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ป.บ.(ก3)



 จุดที่ปฏิบัติงาน
 พื้นที่ดับไฟ
 จุด Shot Ground

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน
 27 มิถุนายน 2567