



Switching Deadline

วันที่ 7 ก.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค. /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โทธีทอง

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟง.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อพาดสายโอเวอร์เฮดแยกวัดกจักร-ดิสชั่วคราววัดราชา ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	8 สท.	10/07/64	08.00	17.00	พาดสายโอเวอร์เฮด แยกวัด กจักร-DISชั่วคราววัดราชา	DDEจุดA แยกวัดกจักร	Disชั่วคราววัด ราชา	โทร.๐๕๐ ๑๔๓๕๓๑๔ นายปรีชา ทองระย้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงจ.๒ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๗๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โทธีทอง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟง.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPAG จาก DDE 11เขตกจักร ถึง DIS ชั่วคราววัดราชา

ในวันที่ 10 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 875

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิช ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอานทร สุวรรณประทีป

(นายอานทร สุวรรณประทีป)
อภ.๓ กฟภ.สท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กฟ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถาป.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกวัดกวงจักร ถึง วัดราษฎร์สามัคคี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	พาดสายโอเวอร์เฮด	ตามใบขอปฏิบัติงาน 875/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	1 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
4	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
5	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
6	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
7	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
8	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM02						
9	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
10	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
11	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดราษฎร์สามัคคี
12	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
13	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลดบริเวณแยกวัดกวงจักร ถึง วัดราษฎร์สามัคคี						
14	แจ้งชุดขอทไลน์สุพรรณทำการตัด DDE จุด A บริเวณเลยวัดกวงจักร						
15	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
18	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
19	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
20	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
21	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
22	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
23	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
25	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
26	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

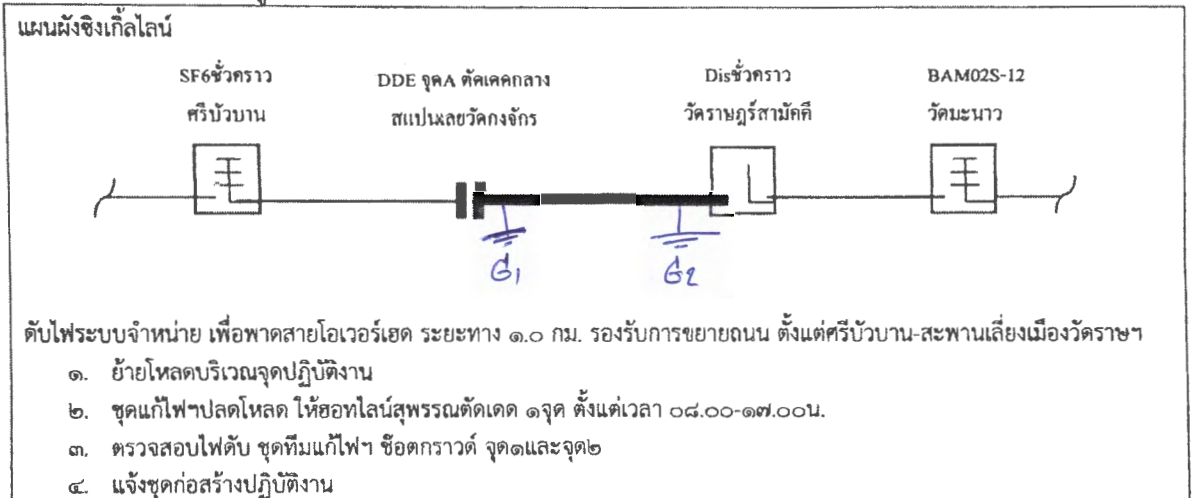
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เลยแยกวัดกงจักร - ดิสชั่วคราววัดราชา...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเตอร์..๘..สถานี...สุพรรณบุรี...ตั้งแต่บริเวณ.. เลยแยกวัดกงจักร - ดิสชั่วคราววัดราชา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พชง.๖ ผจก.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชผ.กส.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

พช/๖๐

(นายทศพล สังข์ทอง)
พชง.๕(ปฟ.)ผบ.กฟจ.สพ.

(นายฉลอง โพร้ทอง)
รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.สท.

ถึง ผจก.สท.

เลขที่

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ฉบับ

เรียน ผจก.สท./ทผ.กส.

ตามอนุมัติที่ ก.สท.(ปบ.) ๓๐๐๓๑/๒๕๖๓ ลว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ ให้แผนกก่อสร้าง
ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ตำบลท่าที่เที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่องาน ขน.ศรีบัวบาน
- สะพานเลี้ยวเมือง WBS I-b๓-I-SPIOM.MS.๑๐๓๓ (พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า
โทร ๐๔๐-๑๔๓๔๑๑๔)

ปัจจุบันกรมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑. พาดลวดเหล็ก ๒๕ คมม. ระยะทาง ๓.๐๐ วงจร-กม.
๒. ชุดขอลโหม้กระแสเข้า กฟจ.สท. ปลดไลน์ เชื่อมโหม้ เข้าในระบบ

ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ ตามวันและเวลาดังนี้

๑. ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
(รายละเอียดตามแผนผังแนบ)

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.กฟจ.สท.ดำเนินการดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว
- ดำเนินการ ดับกระแสไฟฟ้าและชื้อตกราวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายธนกฤต ทรงดอกไม้)

ขผ.กส.กฟจ.สท.

อนุมัติ

-ทผ.ปบ.สท.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน

ผจก.สท.กฟจ.สท.