



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๔

เลขที่ ก.๓ สข.(กบ.) ๕๐๙ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายเลอพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาทหลง

วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF6 หน้าโรงเรียนศรีรัตน พิดเคอร์ ๓ สถานี
ไฟฟ้า เดิมบางา ตามแผนผังสิ่งขอบแนว จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๑๑ ก.ค. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 หน้า โรงเรียนศรีรัตน	DIS สข.สข.	จุดตัดเคด หน้าโรงเรียนศรี รัตน	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๔๖๖๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๐ เครื่อง ไม่มีผู้ใช้ไฟถูกกระทบกระเทือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวณิช ไพจิตร ตำแหน่ง ชก.ปน โทร ๐๙๙-๒๑๘๔๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พุดชงค์

(นายพุดชงค์ กาทหลง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ DBA03 จาก DIS สข.สข ถึง DDE หนักร. ด้วีรัตน์
ในวันที่ 11 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 882/4

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ วาภูมิพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวณิช ไพจิตร

(นายวณิช ไพจิตร)
๒๕.๖ ๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.๓๐, กฟส.๓๐

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี) -

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าโรงเรียนศรีรัตน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ท่า	ติดตั้ง SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน 882/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	1 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
5	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
7	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
8	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านลาดสิงห์
9	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
10	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R ดงขี้เหล็ก
11	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
12	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
13	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
14	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA03						
15	DBA03S-10	ปลด	สับ		สช.		SF6 ธนาकारไทยพานิชย์
16	DBA03S-14	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
17	DBA03S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สวนส้ม
18	DBA03S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สช.		SF6 ธนาकारไทยพานิชย์
19	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ SPC01 กลับจาก DOA03						
20	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
21	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
22	แจ้งกฟส.สช.ทำการไลน์โหลดบริเวณสวนส้ม ถึง รร.ศรีรัตน						
23	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE จุด A บริเวณหน้าร.ศรีรัตน						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
27	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

ปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 หน้าโรงเรียนศรีรัตนวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

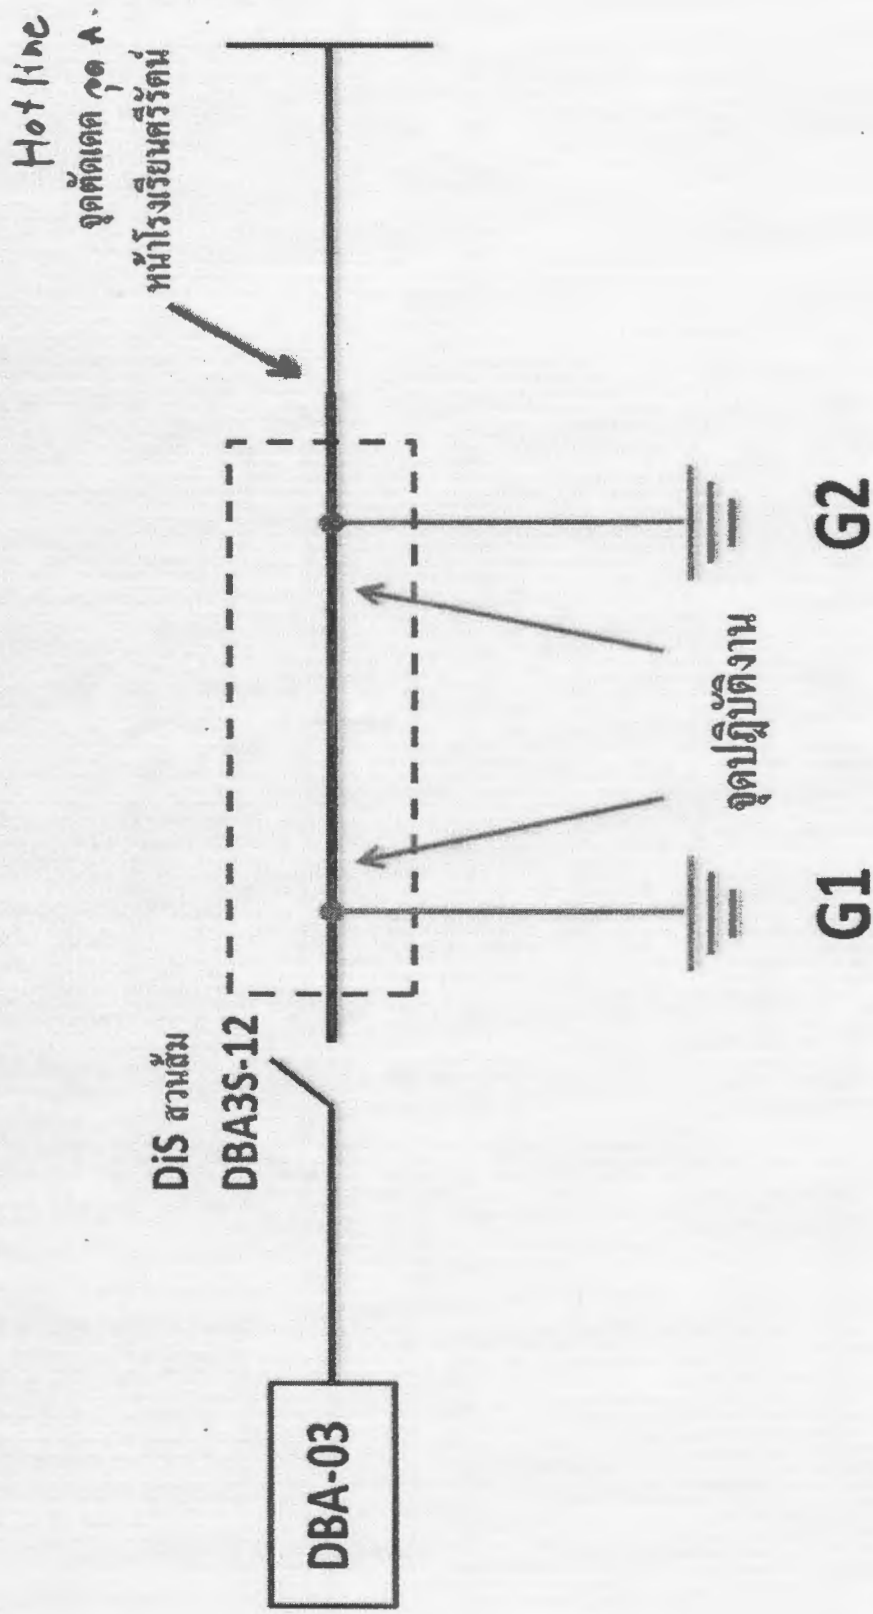

G1 ข้อควรระวัง โดยชุดแก้ไฟ นายวินิจ ไพจิตร ควบคุมงาน

G2 ข้อควรระวัง โดยชุดซ่อมย่อย นายอรณพ แย้มเนตร ควบคุมงาน