



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนที่สุด

Switching Deadline

13 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๕๓ /๒๕๖๘ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายศาตวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อให้วัดบางพระตอกเสาเข็มตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB10	15 ม.ค. 68	09.00	17.00	ตอกเสาเข็ม/วัดบางพระ	- DIS ชค. วัดบางพระ	-NCB10S-08	น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วคก.5 ผปบ.นช. 085-3614203

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวคก.๕ ผปบ.กฟส.นครชัยศรี โทร. ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๘๘๒๐๑๕ Long ๑๐๐.๒๑๑๗๔๔๒
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๘๘๒๐๑๕ Long ๑๐๐.๒๑๑๗๔๔๒

(นายศาตวัต ครอบประกอบกิจ)
 ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟส.นครชัยศรี
 ๘ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ NCB10 จาก DI๕ ซค. วังทองพรฯ ถึง NCB105-08
ในวันที่ 15 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 88/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรัชมน แก้วฉิมนึก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิชาญ พิชัยมณีธา พงษ์ไผ่
๑ ม.ค. 68


(นาง จิรัชมน แก้วฉิมนึก)
อกผ. 5 แทน ผย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น


แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดบางพระ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ม.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นช.	งานที่ทำ	ตอกเสาเข็ม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	88/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	9 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
4	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
5	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
6	ย้ายโหลด NCB10 บางส่วนไปจ่ายจาก NCB03						
7	NCB03S-04	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 บ่อมตำรวัดพุทธธรรมรังสี
8	NCB10S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 คอสะพานวัดบางพระ
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	DIS ชั่วคราวไลน์ NCB10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS วัดบางพระ
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ (ไม่มี Short Ground)						
13	เมื่อแจ้ง Test ไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
15	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
16	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
17	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
18	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
19	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
21	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
22	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
23	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
24	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DIS ชั่วคราวไลน์ NCB10	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS วัดบางพระ
27	ย้ายโหลด NCB10 บางส่วนกลับจาก NCB03						
28	NCB10S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		นช.		SF6 คอสะพานวัดบางพระ
29	NCB03S-04	ล๊اب	ปลด		นช.	SCADA	SF6 บ่อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
30	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
31	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
32	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
33	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
34	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ตอกเสาเข็มริมแม่น้ำ.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... วัดบางพระ.....

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘..... เริ่มเวลา..... ๐๙.๐๐ น..... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี.....

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ดัดสันใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
ชื่อ..... นายศาศวัต คุชรประกอบกิจ..... ตำแหน่ง..... ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๙๕๕๙-๓๕๓๙..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฝ้า.....

ตำแหน่ง..... วทค.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๕๓๖-๑๔๒๐๓..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.....

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฝ้า วทค.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๒)

๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรถับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๗ มกราคม ๒๕๖๘..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... ชจก.(ท) , ผบ.บ., ผกส., จป.....

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๗ มกราคม ๒๕๖๘.....

C๓ Safety CAP ๐๑


หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า


(นายชลิต สีขาวขำ)

(ส.บ.กฟส.นครชัยศรี)


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

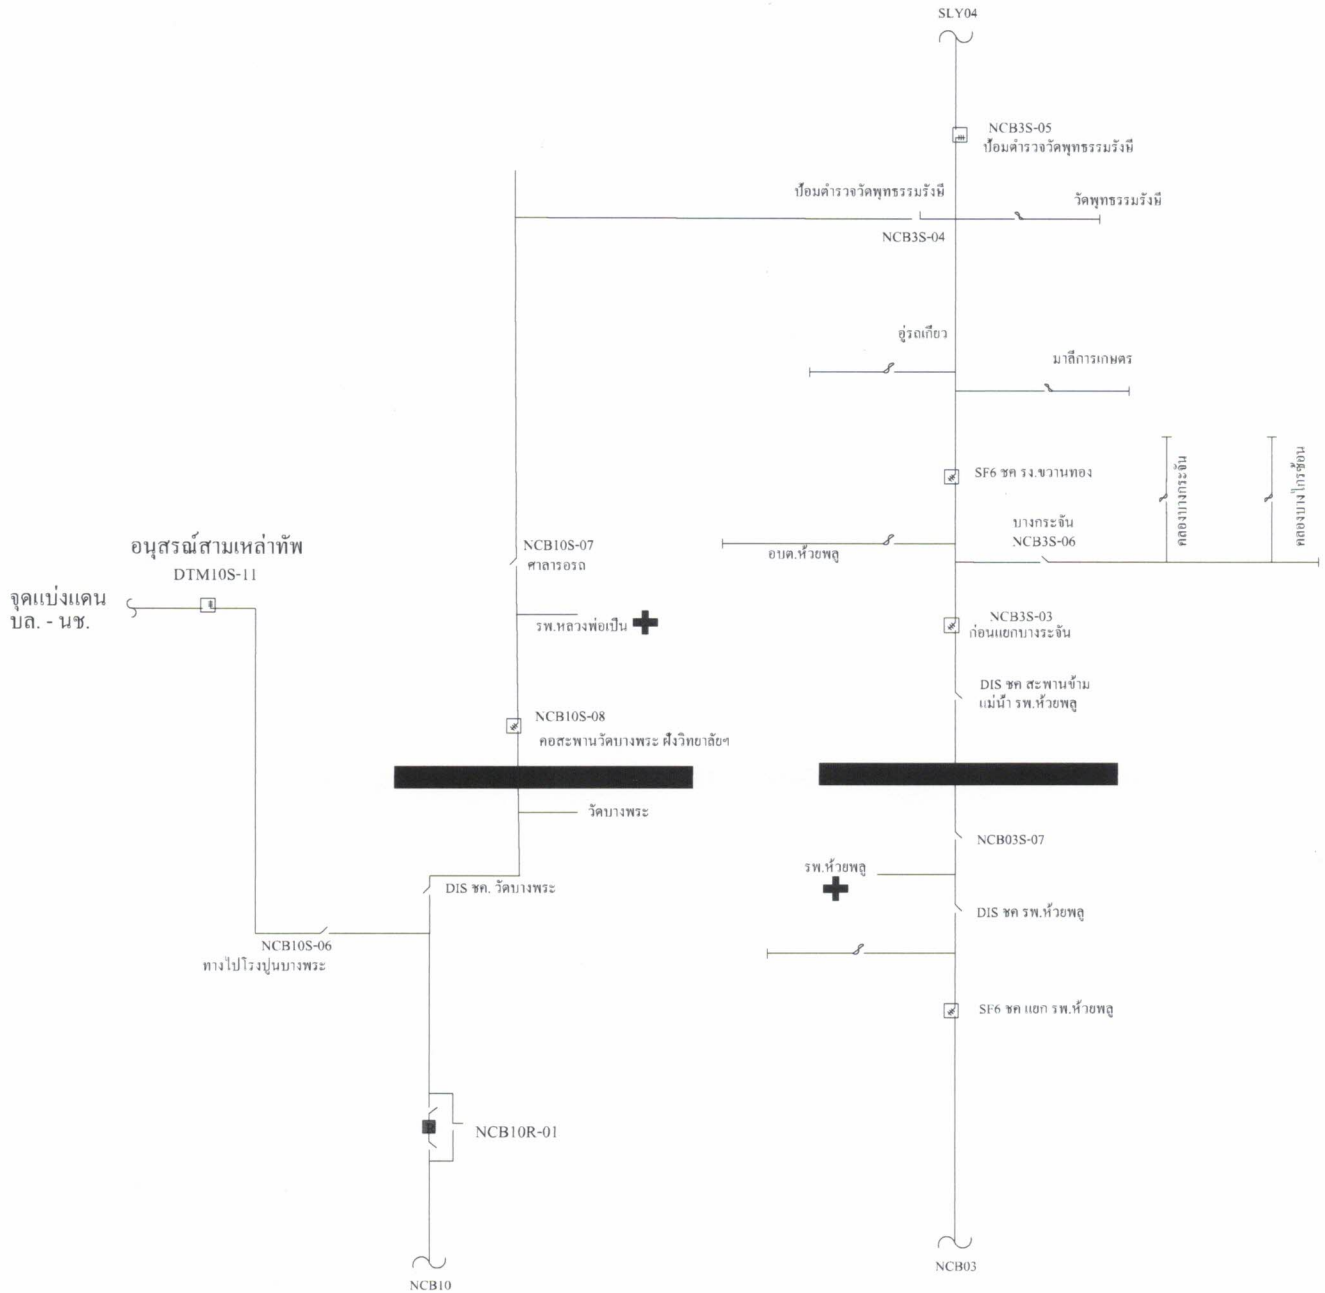

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

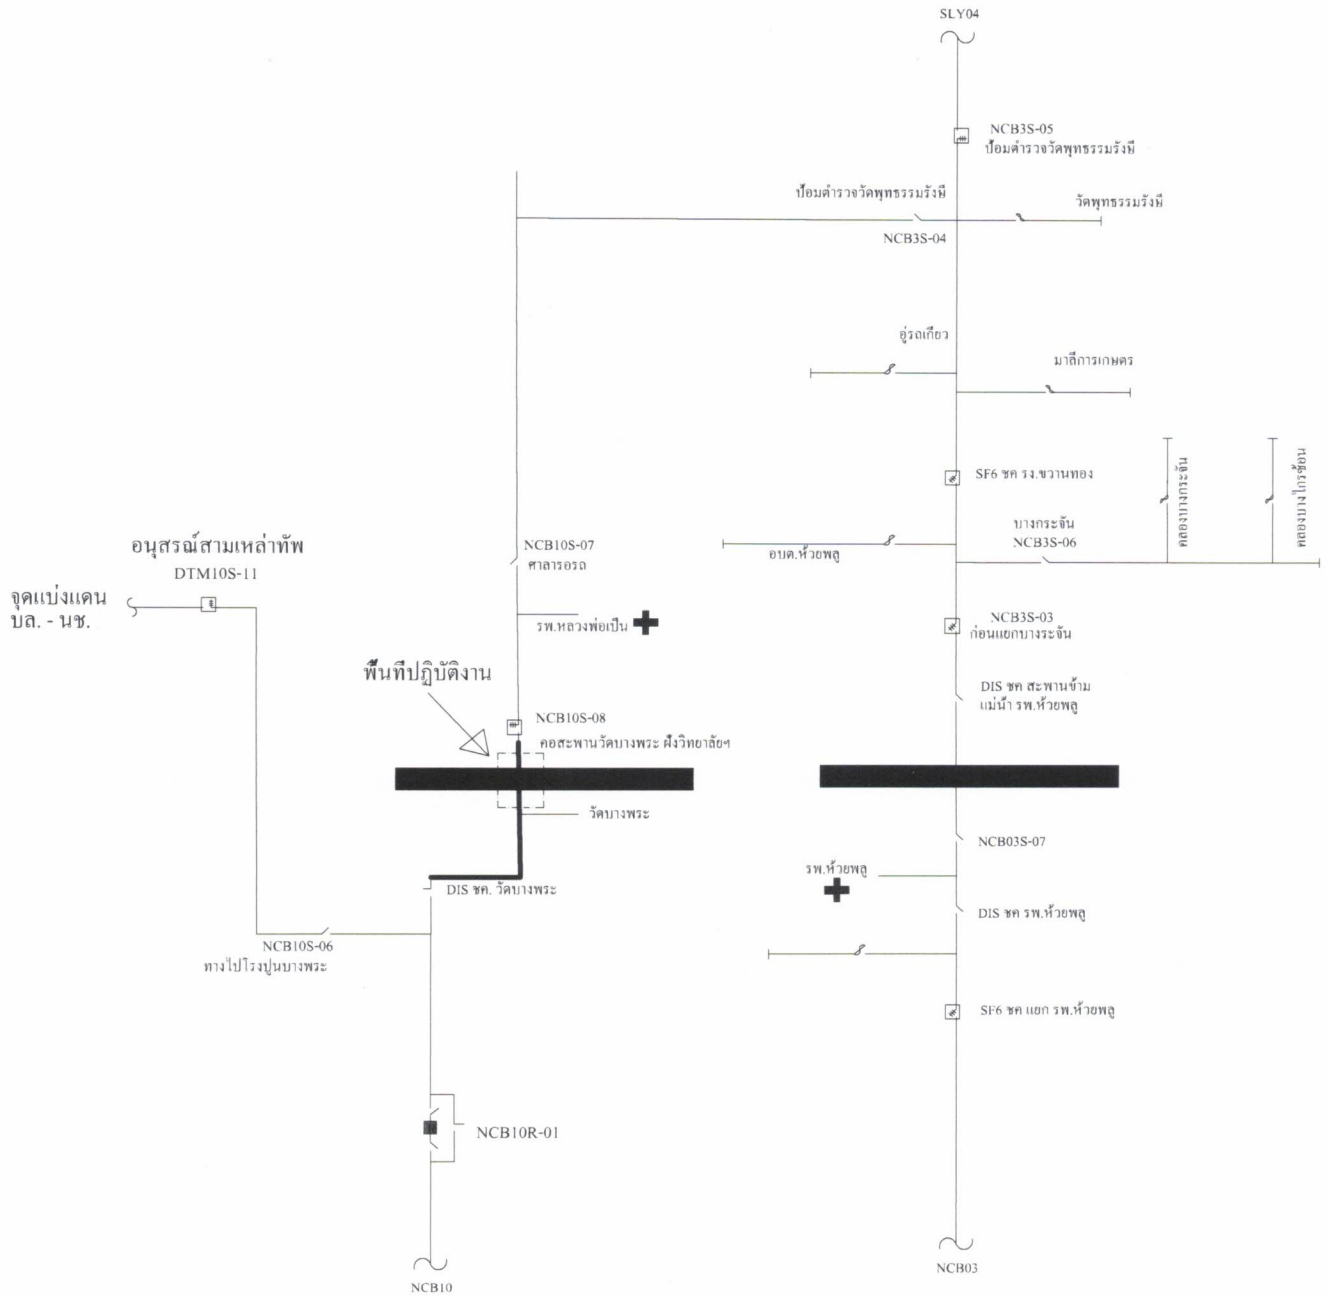

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

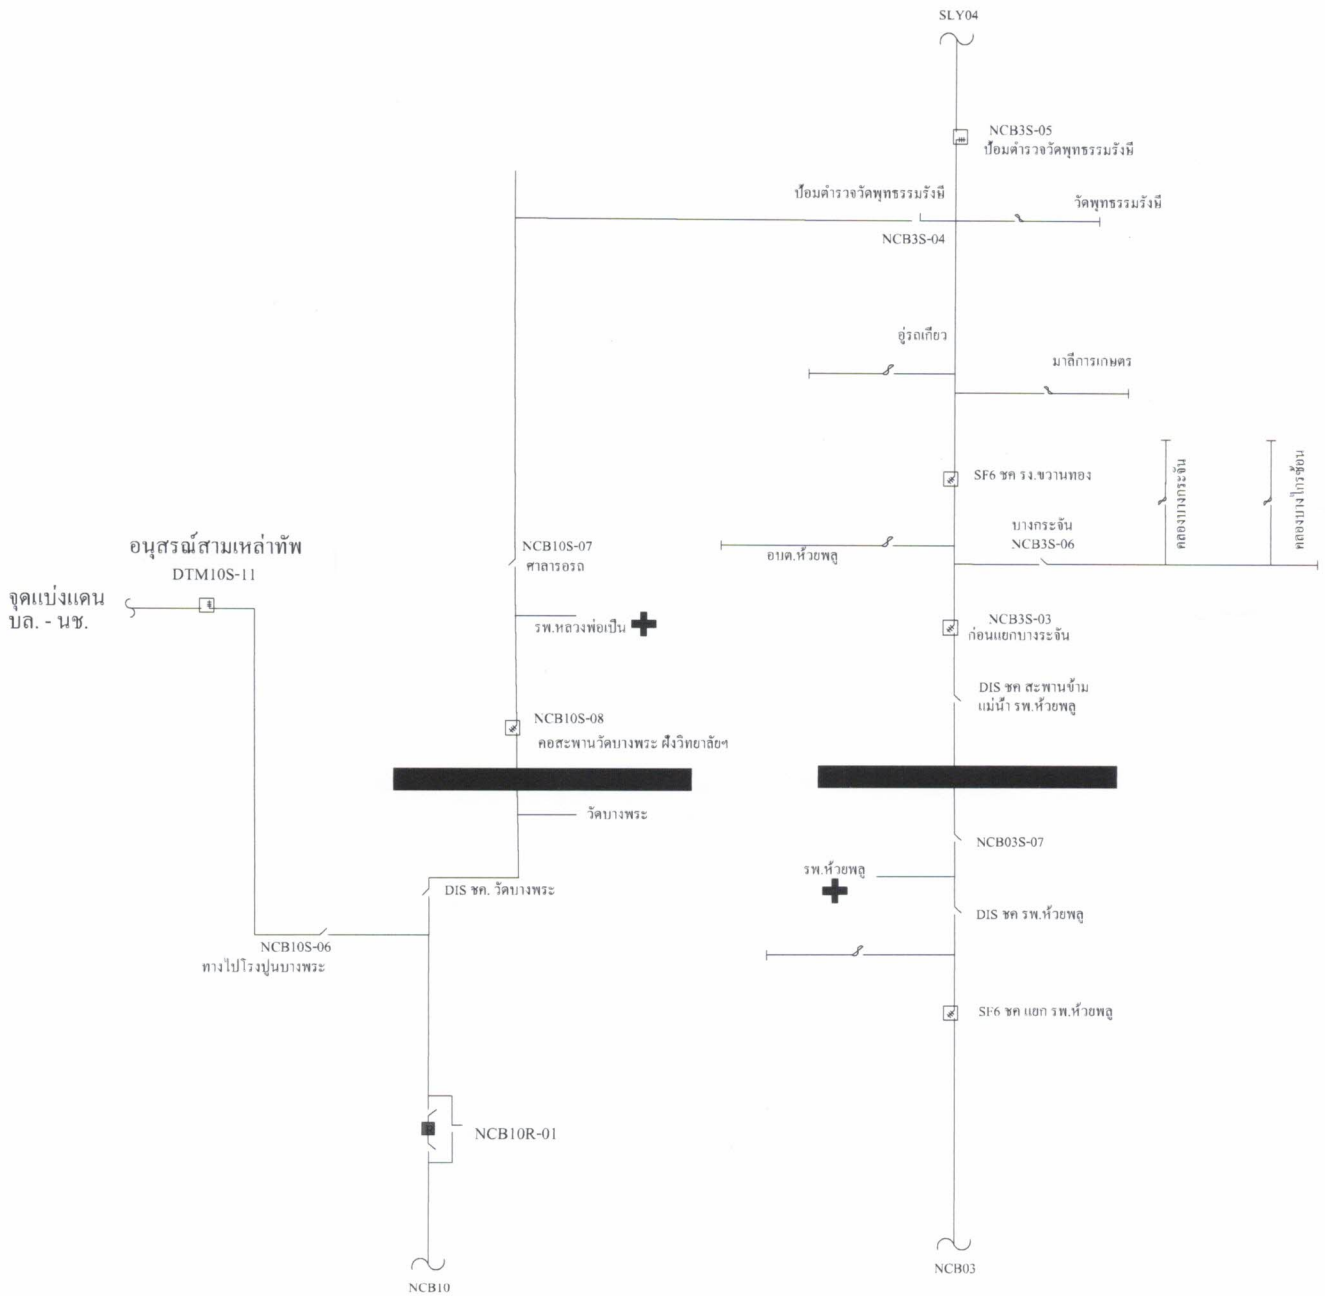



๐๑๓-41422๓๐ ๖๖๖๑

ที่พิเศษ/๒๕๖๘

วัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๗๓๑๒๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เนื่องด้วยวัดบางพระมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและบันไดทำนน้ำวัดบางพระ

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี

ด้วยวัดบางพระ มีการตอกเสาเข็มใกล้สายไฟในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วัดบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นั้น ด้วยการทำงานที่ใกล้สายไฟทางผู้ควบคุมงานจึงคำนึงถึงความปลอดภัย

ในการนี้ วัดบางพระ จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี ขอใช้การตัดรอบสายไฟจำนวน ๑๘ ตัว ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์



ขอเจริญพร

(พระครูอนุกูลพิศาลกิจ)

เจ้าอาวาสวัดบางพระ

วัดบางพระ

โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๒๖๕๔๙๔