



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 มิ.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ) - ๑๒๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานะ วาสุกกรี

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ย้ายจุดวงจรรับไฟ บริเวณ ปากซอยถิโยพัฒนา ๑ ถ.เลียบคลองแคราย ตั้งแต่ปากซอยถิโยพัฒนา ๑ จนถึง สุดซอย สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๑ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTA ๑๐	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายจุดวงจรรับไฟ จากเดิมรับไฟจาก วงจร KTA ๑๐ เป็นวงจร KTA ๐๕ ที่ แท้ปไลน์แยก บริเวณ ปากซอยถิโยพัฒนา ๑ ถ.เลียบคลองแคราย	ปากซอยถิโยพัฒนา ๑ KTA10S-13	สุดซอย	นายนพพร ชาวไชยศรี ท.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ปากซอยถิโยพัฒนา ๑ จนถึง สุดซอย จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๖๑ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๔๖๖๔๔๕ Long: ๑๐๐.๓๑๗๑๔๑๕
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๔๘๕๗๘๖ Long: ๑๐๐.๓๑๗๑๔๔๕

(นายมานะ วาสุกกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTA10 จาก KTA10S-13 ถึง ปลายราช
ในวันที่ 30 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 890/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพพร ชาวไชยศรี
25 มิ.ย. 67

(นายมานะ วาสุกกรี)
ร.จก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผ.ก.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)
เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก. กฟส.กทบ.



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยกัญญาพัฒนา 1 ถนนเลียบคลองแคราย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ย้ายจุดจัมวงจร KTA10 ไป KTA05			ตามใบขอปฏิบัติงาน 890/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	25 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	25 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	25 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนันต์, นายวรรณพงษ์, นายมนัส					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	-
3	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	-
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
5	KTA10S-13	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ซอยกัญญาพัฒนา 1
6	ทำการย้ายจุดจัมเข้าซอยกัญญาพัฒนา 1 จากวงจร KTA10 ไปรับไฟจากวงจร KTA05						
7	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการปลดจุดจัมแท็บไลน์แยกเข้าซอยกัญญาพัฒนา 1 (วงจร KTA10) ออกทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการเชื่อมจุดจัมแท็บไลน์แยกเข้าซอยกัญญาพัฒนา 1 (วงจร KTA05) เข้าทั้ง 3 เฟส						
9	หลังจากชุดฮอตไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงราวต์จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงราวต์จุด G2						
12	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
14	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
15	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงราวต์จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงราวต์จุด G2						
19	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
20	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	-
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ DIS รหัส KTA10S-13 (ปากซอยกัญญาพัฒนา 1) อยู่สถานะ "ปลด"						
22	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
23	KTA10S-13	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	ซอยกัญญาพัฒนา 1
24	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณ ขอยกขออนุญาตพัฒนา 1 ถ.เลียบคลองแคราย ตั้งแต่ ปากซอยขอยกขออนุญาตพัฒนา 1 จนถึง สุดซอย เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภพส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายจุดวางจรรยาไฟ บริเวณ ปากซอยขอยกขออนุญาตพัฒนา 1

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.

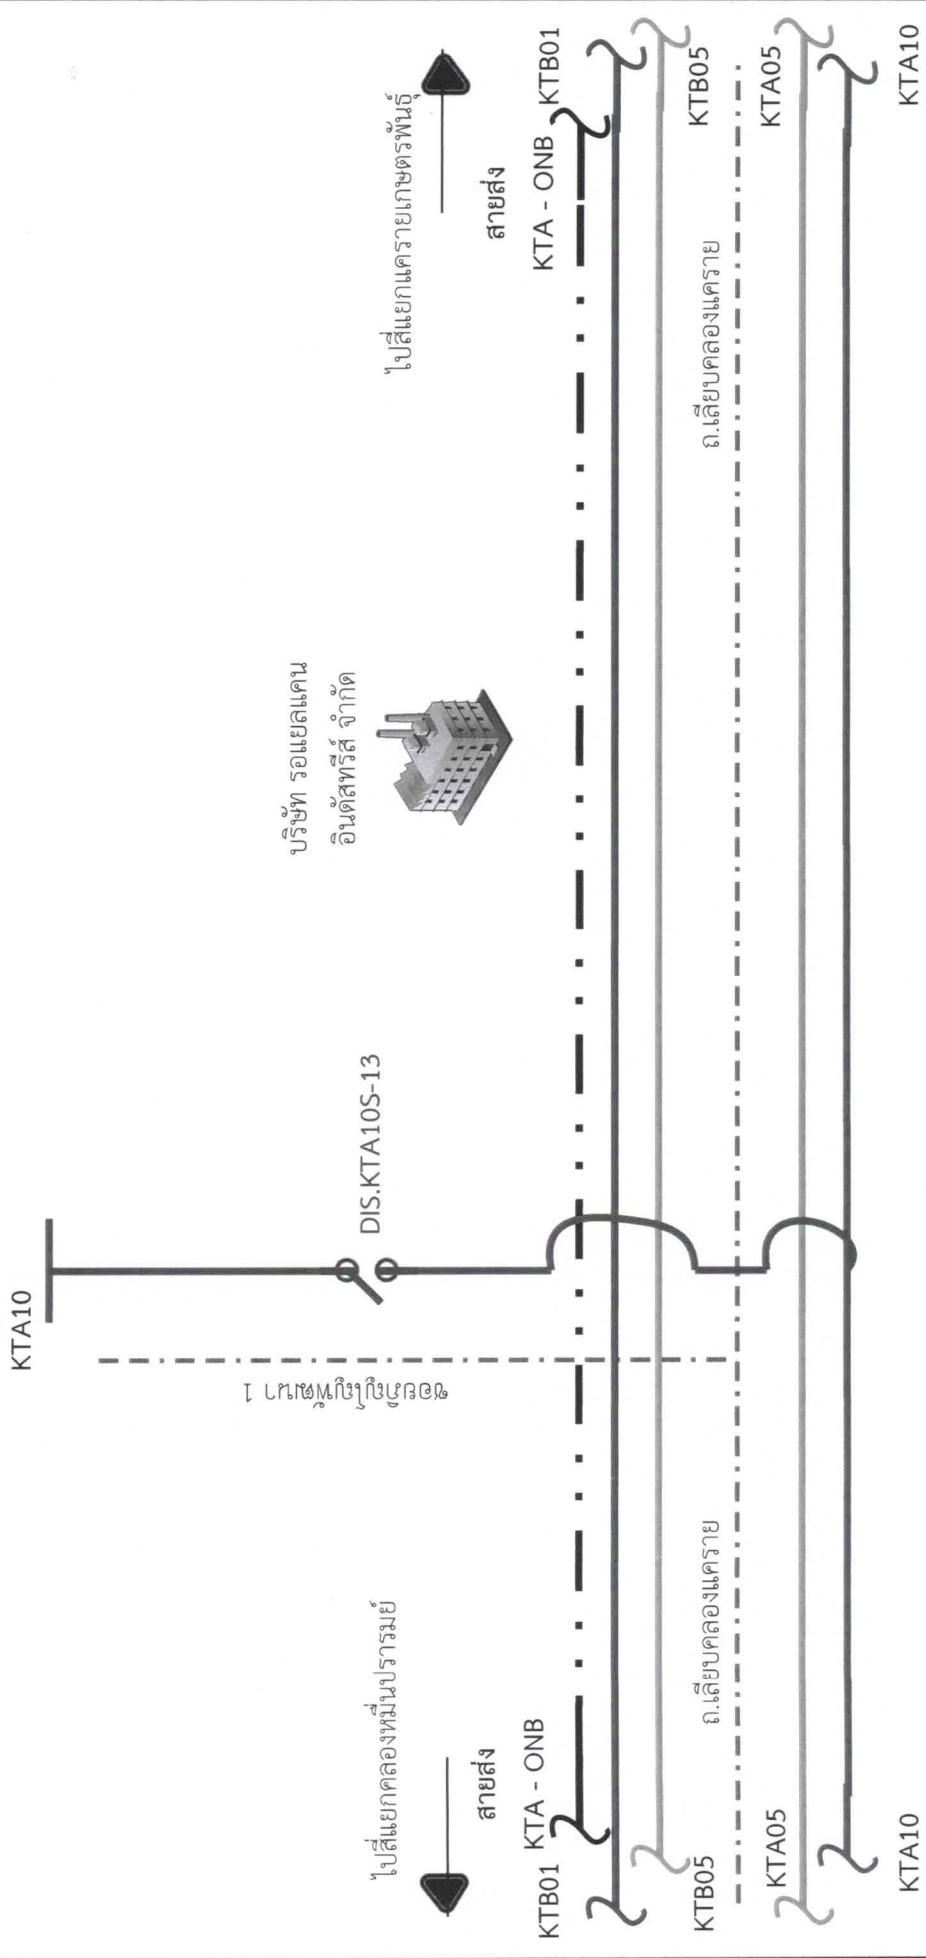

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 61 ราย

