



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บ.๖. (ปบ) ๑๕๖๓/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุ  
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ ม่วงสวย

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 64

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บ.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM 1	17 ก.ค. 64	08.30 น.	17.30 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง	DIS วัดหนองหิน NOM01S-03	DIS บ้านดอนมะสังข์ NOM01S-04	ผู้ควบคุมงาน นายจรัส ศรีมงคล ๐๘๕-๑๙๒๔๓๑๙

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า หนองปลาหม้อ ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ เจริญกุล ตำแหน่ง พงษ.ระดับ.๗ โทร. ๐๘๑-๗๗๑๘๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบัญญัติ ม่วงสวย.)

ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NOM01 จาก NOM1S-03 ถึง NOM1S-04  
ในวันที่ 17 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 898/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครปฐม ศรีมงคล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธีรพงษ์ เจริญกุล

(นายนครปฐม ศรีมงคล)  
๐๘๑-๕๓๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.บ.บ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

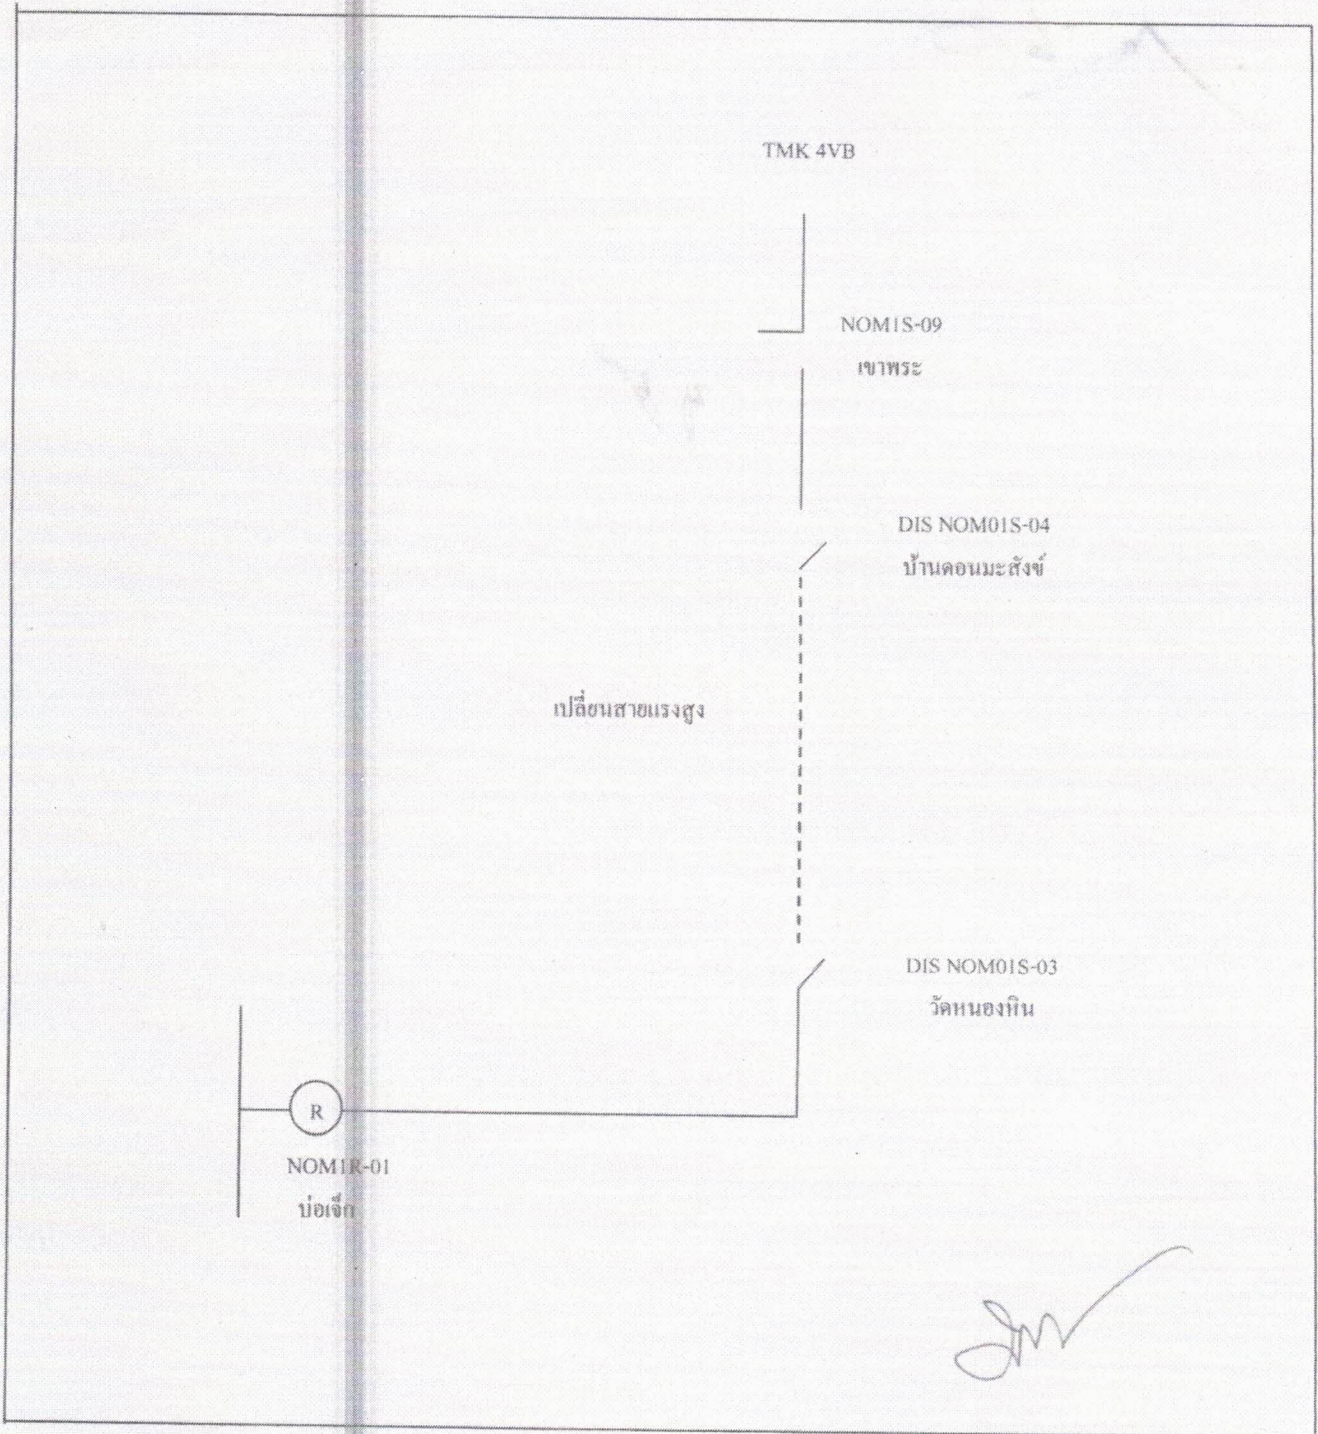
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน โลน NOM01 บริเวณ NOM01S-03(วัดหนองหิน) ถึง NOM01S-04(ดอนมะสังข์)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ก.ค. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บปง. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 898/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
3	NOM01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นปม.	R	บ่อเจ๊ก
4	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
5	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R ตลาดห้วยเหนียว
6	- ย้ายโหลด NOM01 ไปจ่ายจาก TMK02						
7	NOM01S-09	ปลด	สับ		นปม.	DIS	เขาพระ
8	NOM01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.	DIS	บ้านดอนมะสังข์
9	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
10	NOM01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.	DIS	วัดหนองหิน
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บ้านโป่งรับทราบ						
12	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทดสอบไฟ ข้อตกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G1						
13	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทดสอบไฟ ข้อตกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G2						
14	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
15	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
16	NOM01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นปม.	R	บ่อเจ๊ก
17	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
18	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R ตลาดห้วยเหนียว
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
19	หลังจากกฟอ.บ้านโป่งปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
20	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งปลดข้อตกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G1 ออก						
21	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งปลดข้อตกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G2 ออก						
22	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
23	NOM01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นปม.	R	บ่อเจ๊ก
24	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
25	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R ตลาดห้วยเหนียว
26	- จ่ายไฟ						
27	NOM01S-03	ปลด	สับ		นปม.	DIS	วัดหนองหิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	- ย้ายโหลด NOM01 กลับคืนจาก TMK02							
29	NOM01S-04	ปลด	สับ		นปม.		DIS	บ้านดอนมะสังข์
30	NOM01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		DIS	เขาพระ
31	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM			
32	NOM01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นปม.		R	บ่อเจ๊ก
33	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK			
34	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R	ตลาดห้วยเหนียว
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์



*[Handwritten signature]*

- หมายเหตุ
- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
  - ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
  - || จุดตัดเคเบิ้ล

ผู้ควบคุมงาน นายนายจำรัส ศรีมงคล  
 ผู้ Short Ground HOTLINE  
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์