



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓/๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง ไพรี่ทอง

Switching Deadline

21 ต.ค. 64

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณสะพานข้ามแยกไม่ขวางขาเข้า
สุพรรณฯ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑.	2,4 สท.	11/07/64	08.00	17.00	ตัดไฟระบบ 22KV. เพื่อก่อสร้าง รื้อถอนและปักเสา-พาดสาย 185 ต.มม. ระยะทาง 2.5 กม. Dis SPA04S-05 - SPA02S-07	DDE นายเงาะ	DDE สามแยก โพธิ์พระยา	โทร.๐๙๐๑๔๓๙๓๑๔ นายปรีชา ทองระย้า	
๒.	2,4 สท.	18/07/64	08.00	17.00		DDE สามแยก โพธิ์พระยา	SPA02S-06	SPA02S-07	
๓.	2,4 สท.	25/07/64	08.00	17.00		Dis SPA02S-06	SPA02S-06	SPA02S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เขี่ยมสกุล ตำแหน่ง พงษ.๗ (สข.) โทร. ๐๘๘๖-๐๑๙๙๕๕๘๓
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง ไพรี่ทอง)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SPA02 จาก SPA2S-06 ถึง SPA2S-07
ในวันที่ 25 ก.๑.๖4 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๙๐2
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันตโกธารักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เขี่ยมสกุล
11 ก.๑.๖4


สทพร ตันตโกธารักษ์
(ร.จก. 7 แทน น.พ.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.คพ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามวัดจรรย์ - ประปา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-ก.ค.-64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	902/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	11 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเกษมศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.		R หัวเกาะ
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
3	SPA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดจรรย์
4	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
6	SPA02R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
7	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.		R หัวเกาะ
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
10	SPA02S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดจรรย์
11	SPA02R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... SPA๐๒S-๐๖ - SPA๐๒S-๐๗ ...เพื่อ...รื้อถอนปีกเสาและพาดสาย...โดยมีรายละเอียดที่ติดเครื่องที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๒.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๒S-๐๖ - SPA๐๒S-๐๗

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไก

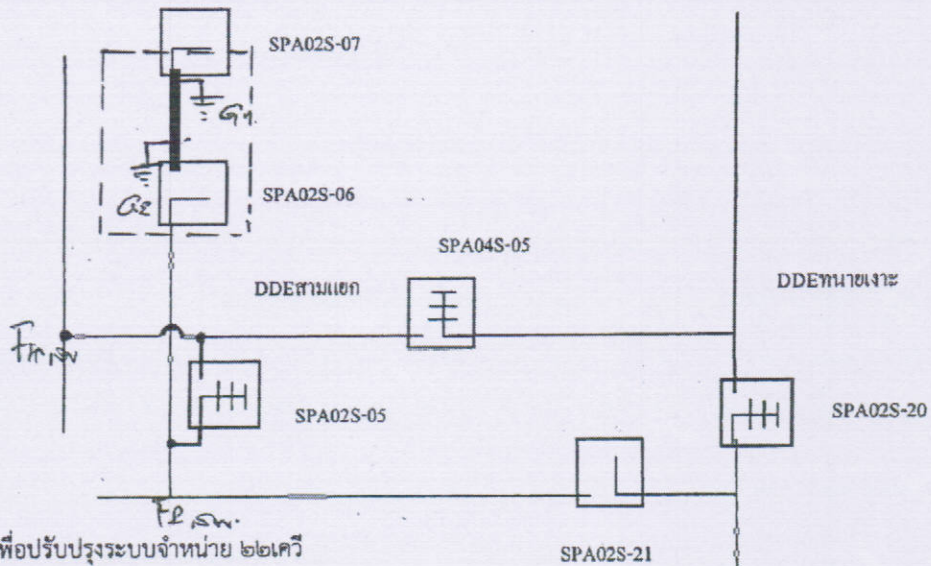

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒เควี

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดDisเพื่อให้ชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก่ไฟช็อตกรวดจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

(นายธนกร สุวรรณปรีทิป)
พชง.๖(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐