



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.สพ.๑๑๕๑ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 64

วันที่ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMU ๐๒ สถานีท่ามะกา ๒ เพื่อตัดต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้าสวนอุทยานพระแท่นดงรัง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU 02	๑๘ ก.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	TMU02S-06 หน้าวัดพระแท่น	TMU02S-07 โรงโม่คอนกรีต	ธนวัฒน์ เอมสมบูรณ์ ๐๘๒-๒๕๘๘๙๒๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.๖ และม.๙ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา

DIS ชั่วคราว

ก่อนถึงวัดพระแท่นดงรัง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป.กฟส.ท่าเรือ โทร ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของกฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง

ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

- ๖ ก.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DIS ชั่วคราว

ก่อนถึงวัดพระแท่นดงรัง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMU 02 จาก TMU 2๑-๐6 ถึง

ในวันที่ 18 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 905/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทนต์ ฝ้างิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ภาอ.ส.ท. ๑5 ร่มมดล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.ท.ร.

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าวนอุทยานพระแท่นดงรัง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	905/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	9 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นาย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	
3	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU	-	
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	
5	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	
6	- ย้ายโหลด TMU02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TMA08						
7	TMA08S-11	ปลด	สับ		รถ ทร.	SCADA	SF6 หน้าร.วัดตระคร้ำเอน
8	TMU02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ทร.	SF6	หน้าวัดพระแท่น
9	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ทร.	DIS	ก่อนถึงวัดพระแท่นดงรัง
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU	-	
15	TMUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU	-	
16	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.	-	
17	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
22	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	
23	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU	-	
24	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	
25	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	
26	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ ทร.	DIS	ก่อนถึงวัดพระแท่นดงรัง
28	- ย้ายโหลด TMU02 บางส่วนกลับจาก TMA08						
29	TMU02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ทร.	SF6	หน้าวัดพระแท่น
30	TMA08S-11	สับ	ปลด		รถ ทร.	SCADA SF6	หน้าร.วัดตระครี่เอน
31	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU	-	
32	TMUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU	-	
33	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.	-	
34	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังแสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ SF6 TMU02S-06 ถึง DIS (4ค.) ที่อนึ่ง งานชุดสายไฟฟ้าแรงสูง

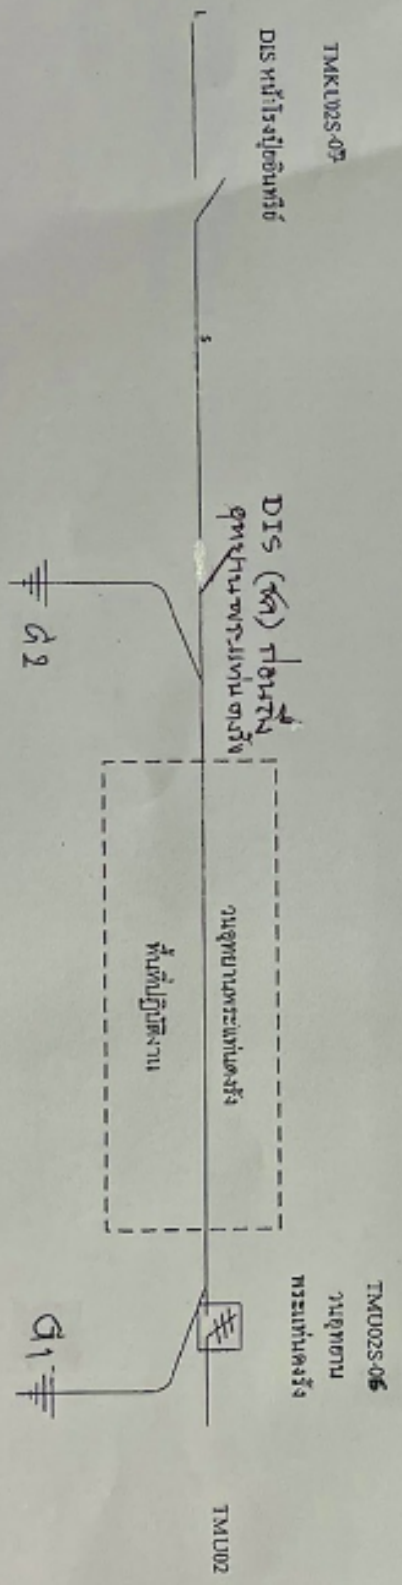

แผนผังฉบับไฟฟ้าปฏิบัติงาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
 คัดต้นไม่เกิดแผ่นสายไฟฟ้า บริเวณ งานชุดสายไฟฟ้าแรงสูง

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ตัด ต้น ใบ โคม 1 แห่ง สาย โคม 1 แห่ง วนอกงาน

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน หน้างานวนอก ๒ มร-1 เขต ดงรัก

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 18 กค. 2564

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กฟผ-ทว.18

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ นาย วโรจน์ เอกจำเริญ
ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 097 109 7869

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นาย วัฒนา โอมขมบุญ
ตำแหน่ง นพ. 4 นกฟ. กฟผ-ทว.18 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082 298 8926

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว กฟผ-ทว.18

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อ นาย วิชาญ ศรีมงคล ตำแหน่ง ร.น. กฟ. เบอร์โทรศัพท์ 081 736 4743

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ชุด โคม ไฟ บริเวณ ๒

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑ ๑ ผู้รับผิดชอบ นาย วัฒนศักดิ์
จุดที่ ๒ ๒ ผู้รับผิดชอบ นาย วนรัตน์ จุดที่ ๓
ผู้รับผิดชอบ จุดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ก.ว. กฟผ-ทว.18 (ก.ว.) 1151 / 2564 โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่ ก.ว. กฟผ-ทว.18 (ก.ว.) 1151 / 2564

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ก.ว. กฟผ-ทว.18 (ก.ว.) 1151 / 2564
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นาย ธรรมช ชาติเจริญ

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล

แจ้ง จำนวน 4 ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่ -

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 สถานที่ประชุม หน้า ประชุม กฟผ-ทว.18
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม นาย วโรจน์ เอกจำเริญ นาย วิชาญ ศรีมงคล
นาย วัฒนา โอมขมบุญ นาย ธรรมช ชาติเจริญ

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล ชี้แจง วัน ประชุม 1151

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง