



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กนข.(บพ.) ๒๐๔๕ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่วมะก.๑...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๒	๕ ก.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP๒ เพื่อ ตรวจสอบ Alarm Oil Low Level			นายนพดล ตีลอด ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TPU-TP2 จาก TPU340-01 ถึง TPU25V3-01
ในวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๙๐6

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันตักเศรษฐโก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ตีลอด

สมพร ตันตักเศรษฐโก
(อ.ก.๗ เทน. นว. คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คพ.)

เรียน ผจก. ก.๓.๖.๖.๖

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ท่วม-๓ 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

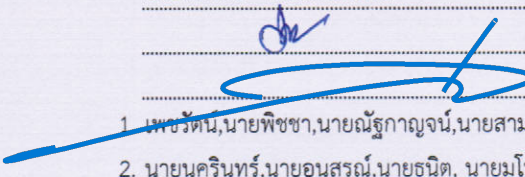
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท่ามะกา 1 (TMK-TP2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-ก.ค.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Alarm Oil Low Level	ตามใบขอปฏิบัติงาน	686/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	5 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโมเช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 14.7 MW
2	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 17.7 MW
3	ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP2 มารับไฟจาก TMK-TP1						
4	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
5	TMK02BVB-01	สับ	ปลด		TMK		- INCOMING 2
6	TMK02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMK		- INCOMING 2
7	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ใบมิด 115 เควี
9	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ใบมิด 115 เควี
10	แจ้งพนักงานสถานีฯ ท่ามะกา 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
11	TMK02BVG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
12	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
13	แจ้ง กบข.(ก3) ให้ทราบ						
สิ้นสุด Switching							
14	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
16	TMK02BVG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
17	TMK02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMK		- INCOMING 2
18	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ใบมิด 115 เควี
19	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ใบมิด 115 เควี
20	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ตั้ง Manual TMK-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
22	ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP2 กลับคืนจาก TMK-TP1						
23	TMK02BVB-01	ปลด	สับ		TMK		- INCOMING 2
24	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
25	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
26	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
สิ้นสุด Switching							