



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ย. 64

เลขที่ อก.ปบ. / ๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วรรณทัศน์
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โทสิทธิ์

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟช.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูงระบบ๒๒เควี เส้นเลี้ยงเมืองเลยป้อมปท. สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	15/07/64	08.00	17.00	รีดคอนกรีต เส้นเลี้ยงเมืองเลยป้อมปท. (สถานีสุพรรณบุรี 2)	Disชั่วคราว ปท.- SPA07S-04	Disชั่วคราว ท่าโขลง	โทร.๐๘๕-๒๙๐๕๐๕๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสนวน สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๒ (สท.) โทร. ๐๘๑-๕๗๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โทสิทธิ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟช.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPA7 จาก SPA7S-04 ถึง Disชั่วคราวท่าโขลง

ในวันที่ 15 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 919 /64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ วรรณทัศน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชวกร สุวรรณประทีป

(นายวิชาญ วรรณทัศน์)
อด. ๗ กค.๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟช. กฟ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ถนนเส้นเลียงเมืองเลยป้อม ปตท
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ก.ค. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ รื้อถอนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 919/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมซ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=2.0MW.
3	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=5.6MW.
4	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA10						
5	SPA07S-11	ปลด	สับ		สพ.		SF6 บ้านกรวย
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดท่าโขลง
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
15	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
16	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
19	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
25	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
26	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPA10						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สปบ.กฟภ.สต.

เลขที่ ก.๓ สต.(ปป.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เขียน สต.กฟภ.สต./รช.กฟภ.สต.

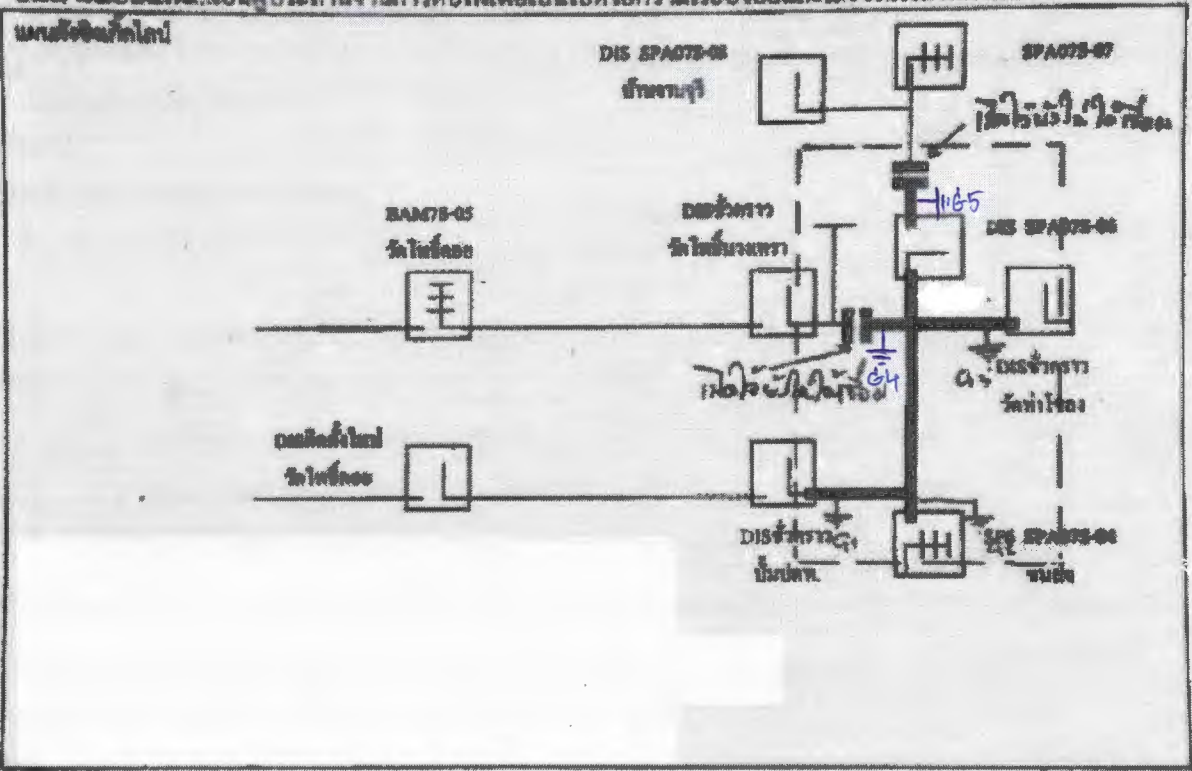
ถึง มชก.กฟภ.สต.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ .. Disชั่วคราวปตท.-SPA๐๓5-๐๔ - Disชั่วคราวท่าโสม-DDE๑๓A เพื่อ ..สร้างระบบผลิตไฟฟ้าสถานีสุพรรณบุรี โดยมีการขอขออนุญาตปิดไฟที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคบอ์ ..๓. สถานี ..สุพรรณบุรี.. ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวปตท. - SPA๐๓5-๐๔ - DDE๑๓A

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ ..นายเชษฐาธิศักดิ์ สุวรรณกร ..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต ..นครโพธิ์โพธิ์ติดต่อ ..๐๕๕-๒๖๖๕๐๔๓ เป็นผู้ประสานงานและให้ ..นายวรพต สุทธิกร ..ตำแหน่ง ..พลก.กฟภ.สต. นครโพธิ์โพธิ์ติดต่อ ..๐๕๕-๕๕๖๖๕๗๔ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

๗/๗๖

อนุมัติ

(นายทศพล สว่างทอง)
พล.๕(ปฟ.)สปบ.กฟภ.สต.

(นายเชษฐาธิศักดิ์)
รช.ก.(ท.)กฟภ.สต.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทร. ๐๕๕-๒๖๖๕๐๔๓, ๒๖๖๕๕, ๒๖๖๖๐