



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท.(กป) ๕๕๕๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วิญญูขอดับไฟ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU10	๑๑ ก.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน เสา ๑๒ เมตร และ ปรับปรุงแรงต่ำ ท้ายบ้านดอน เจดีย์ - บ้านหนองแก	PTU10S-13 ท้ายบ้านดอน เจดีย์	PTU10S-14 บ้านก้านจิว	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๘๖ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ข.ผ.กป. โทร. ๐๘๙-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ PTU10 จาก PTU10S-13 ถึง PTU10S-14
ในวันที่ 11 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 929/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตรา วัฒนประเสริฐ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผ.จก.กฟส.พนมทวน 3 ก.ค. 67

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)

๒๕๖๗ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ແມ່ແບບໂປດສະໂຕຣ໌

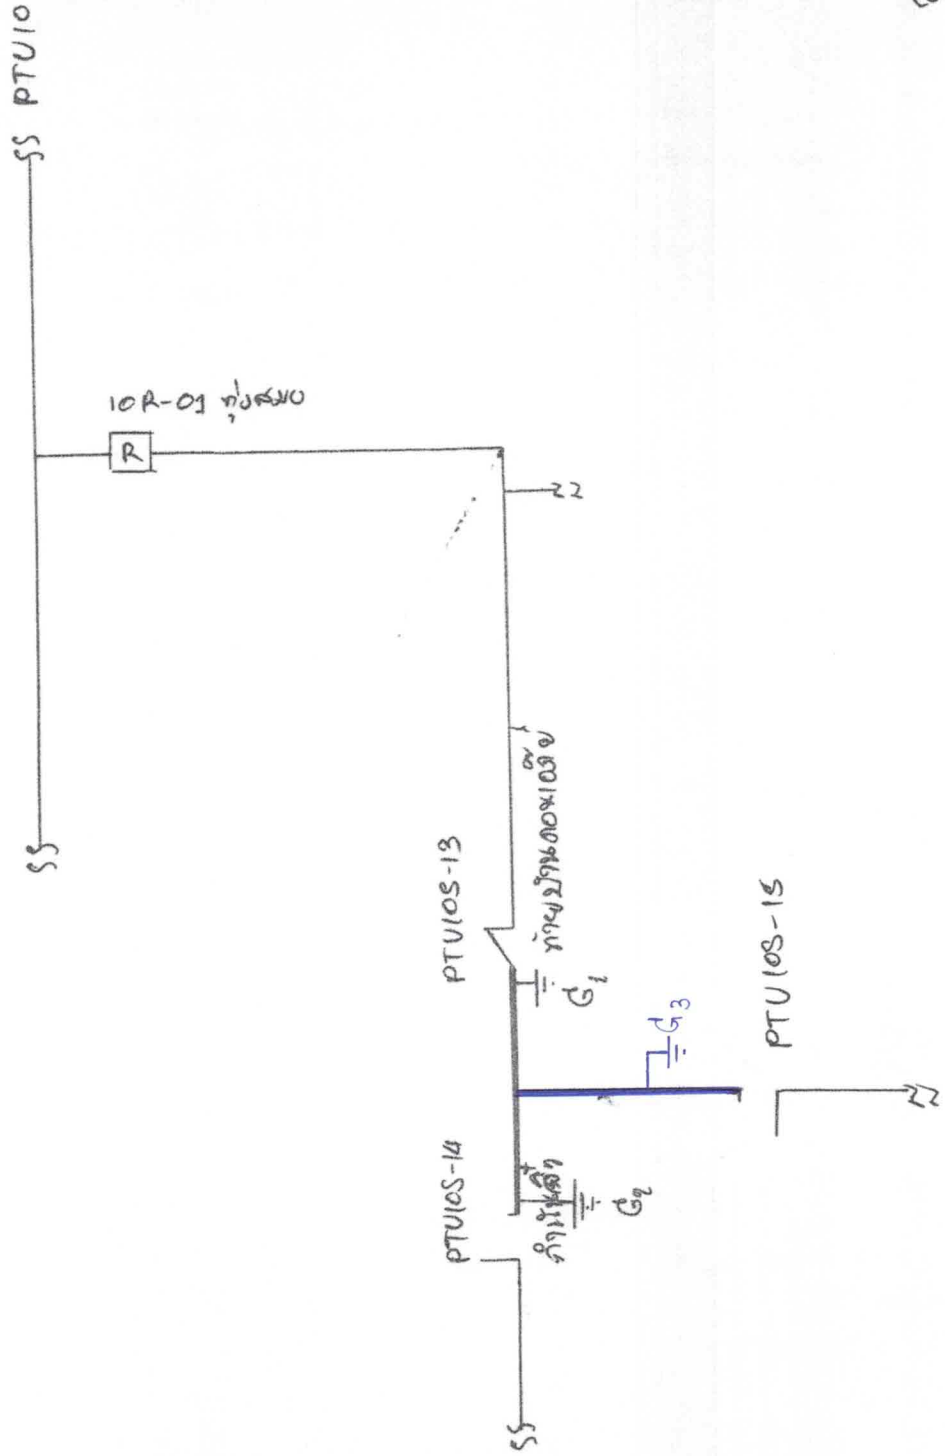

[Signature]

(ນາຍອາຈານອຳນາດເຈົ້າ)
ສະໜັບສະໜູນ