



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.อมน.(ปน.)...๑๒๒๐/๒๕๖๔.....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์...วงศ์พันธุ์ทา.....  
ชื่อผู้ส่ง .นายอดิศร..แก้วสินธุ์

Switching Deadline

๗๖๓๑๖๒

วันที่.....๘.กรกฎาคม.๒๕๖๔  
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ภ.๓)  
ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ 22 เควี เพื่อย้ายเสาแรงสูง บริเวณหน้าวัดสิรินธร ตามแผนผัง  
สิ่งขบแบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD07	๑๘ ก.ค.๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐น.	ขอตัดไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูง หน้าวัดสิรินธร	KTD07S-๐7	-KTD07S-10 -DIS ชั่วคราว ก่อนถึง ม.วรรณวิจิตร -KTD07S-07 <del>-KTD7S-11</del>	นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๖๒-๕๕๔-๖๕๐๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..อาคารพาณิชย์หน้าวัดสิรินธร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาวรัฐา...ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง...วศก.๕.ฝน.....โทร...๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิศร..แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง..ผจก.ภฟฟ.อมน..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTD75-10

Disct. กอ.กบ.จ.จรรจนัง

KTD75-07, KTD75-11

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTD7 จาก KTD75-07 ถึง KTD75-07, KTD75-11  
ในวันที่ 16 ก.อ.- 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 985/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิศรุตชนม์ นิ่มโพธิ์ทอง ประธานงานการขอดับไฟกับ คุณวิชา วิศรุตชนม์  
๙ ก.อ. 64

สมพร ตันติโกศล  
( ๑๐๓.๗ แทน ผคฟ. )

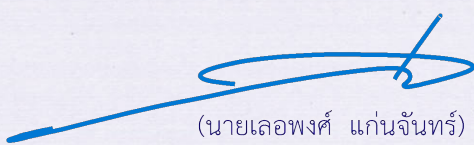
สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๑๒๓, กฟผ.๓๓๓.

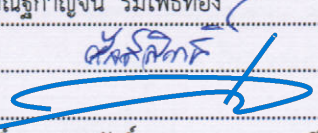

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. (.....) (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... หน้าวัดสิรินธร
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 18 ก.ค. 64 ..... ระหว่าง 08.30 น. ..... ถึง 16.30
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟภ.อมน. งานที่ทำ ..... เพื่อย้ายเสาแรงสูง ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 935/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง ..... วันที่ ..... 10 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 10 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 10 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย .....
  1. นายคุณณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
2	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-	
3	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	L = 2.65 MW	
4	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-	
5	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	-	
6	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	L = 2.85 MW	
7	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	-	
8	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-	
9	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	L = 5.55 MW	
10	ย้ายโหลด KTD07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก ONC03							
11	KTD07S-11	ปลด	สับ		อมน.	SF6	ข้าง บ.โอโนโน	
12	KTD07S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	โรงงานพลอย	
13	ย้ายโหลด KTD07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OYL03							
14	SAA11S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA SF6	หน้าสุวรรณคอนโด	
15	KTD07S-09	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ม.วรรณวิจิตร	
16	DIS ชค. KTD07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	ก่อนถึง ม.วรรณวิจิตร	
17	SAA11S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	หน้าสุวรรณคอนโด	
18	ย้ายโหลด KTD07 (บางส่วน) กลับจาก ONC03							
19	KTD07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA SF6	โรงงานพลอย	
20	KTD07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	ข้าง บ.โอโนโน	
21	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟ							
22	KTD07S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	สะพานข้ามคลองวัดสิรินธร	
23	แจ้งพื้นที่ดับไฟแก่ชุดทำงาน							
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1					อมน.	-	-
25	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2					อมน.	-	-
26	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้							
27	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD	-	-	
28	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	-	
29	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC	-	-	
30	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC	-	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	-
32	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	-
33	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
34	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
35	<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
36	<b>เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>							
37	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1				อมน.		-	-
38	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2				อมน.		-	-
39	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-	-
40	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-	-
41	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	-
42	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-	-
43	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-	-
44	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-	-
45	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-	-
46	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-	-
47	KTD07S-07	ปลด	สับ		อมน.		DIS	สะพานข้ามคลองวัดสิรินธร
48	<b>ย้ายโหลด KTD07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก ONC03</b>							
49	KTD07S-11	ปลด	สับ		อมน.		SF6	ช่าง บ.โอโนโน่
50	KTD07S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	โรงงานพลอย
51	<b>ย้ายโหลด KTD07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OYL03</b>							
52	SAA11S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	หน้าสุวรรณคอนโด
53	DIS ชค. KTD07	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ก่อนถึง ม.วรรณวิจิตร
54	KTD07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ม.วรรณวิจิตร
55	SAA11S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	หน้าสุวรรณคอนโด
56	<b>ย้ายโหลด KTD07 (บางส่วน) กลับจาก ONC03</b>							
57	KTD07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	โรงงานพลอย
58	KTD07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ช่าง บ.โอโนโน่
59	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	-
60	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-	-
61	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
62	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	-
63	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	-
64	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	-
65	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
66	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
	<b>สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด</b>							

