



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 02298

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

10/07/67

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟพาดสาย๑๑๕KV ช่วงหน้าบีม PT - ซ.คลองรางสังกะสี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| ๑ | SAB๐๕ | ๑๔ ก.ค. ๖๗ | ๐๘.๓๐ | ๑๖.๓๐ | -ดับไฟพาดสาย๑๑๕KV ช่วง บีม PT - ปาก ซ.คลองรางสังกะสี | Dis ชค. บีมPT | Dis ชค. คลองราง สังกะสี | นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่หน้า บีมPT - ซ.คลองรางสังกะสี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ฝึกิน ตำแหน่ง ช.ม.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB5 จาก Disชค. คลองรางสังกะสี ถึง Disชค. บีม PT
ในวันที่ 14 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 940/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตสุวรรณชล ประสานงานการขอดับไฟกับ

(นางสาวพริษา พะยัศิริ
วคก.5 กททงพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ชลบุรี, กฟส. ส่วน ๖, กฟส. ๖๘.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

ปีม PT- ปากชอยคลองรางสังกะสี (SAB05)

| | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|----|
| 14-ก.ค.-67 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 | น. |
| กฟส.สพร. | งานที่ทำ | พาดสายส่ง 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 940/2567 | |
| | นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ | | วันที่ | 7 กรกฎาคม 2567 | |
| | | | วันที่ | 7 กรกฎาคม 2567 | |
| | | | วันที่ | 7 กรกฎาคม 2567 | |

1. นายวิรัชพันธ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาม (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SA2-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 3 | SAB04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAB | | - |
| 4 | SAB05R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สพร. | SCADA | R อบต.คลองจินดา |
| 5 | NPT-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NPT | | - |
| 6 | NPT02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPT | | - |
| 7 | NPT05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPT | | - |
| 8 | NPT10R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | นฐ. | | R ปากทางวัดจินดาราม |
| 9 | SAV-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAV | | - |
| 10 | SAVBR-02 | Normal | Nonreclosing | | SAV | | R - |
| 11 | NCS-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 12 | NCA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NCA | | - |
| 13 | NCA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NCA | | - |
| 14 | ย้ายโหลดวงจร SAB05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAV04 | | | | | | |
| 15 | NPT10S-06 | ปลด | ล๊ับ | | สพร. | SCADA | SF6 วัดปริตาราม |
| 16 | NPT05S-06 | ปลด | ล๊ับ | | นฐ. | SCADA | SF6 ตรงข้ามวัดตอนยายหอม |
| 17 | NCA02S-13 | ปลด | ล๊ับ | | นช. | SCADA | SF6 ศูนย์ฮอนต้า |
| 18 | NCA04S-04 | ปลด | ล๊ับ | | สพร. | SCADA | SF6 หน้าชอยทางเข้า รพ.สามพร |
| 19 | Dis ชั่วคราว SAB05 | ล๊ับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพร. | | DIS ปีม PT |
| 20 | NPT05S-06 | ล๊ับ | ปลด | | นฐ. | SCADA | SF6 ตรงข้ามวัดตอนยายหอม |
| 21 | NCA02S-13 | ล๊ับ | ปลด | | นช. | SCADA | SF6 ศูนย์ฮอนต้า |
| 22 | NCA04S-04 | ล๊ับ | ปลด | | สพร. | SCADA | SF6 หน้าชอยทางเข้า รพ.สามพร |
| 23 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 24 | Dis ชั่วคราว SAB05 | ล๊ับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพร. | | DIS คลองรางสังกะสี |
| 25 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพร. รับทราบ | | | | | | |
| 26 | แจ้งให้เทศบาลบริเวณที่ปฏิบัติงานและช้อตกราวด์จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 27 | SA2-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 28 | SAB04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAB | | - |
| 29 | SAB05R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สพร. | SCADA | R อบต.คลองจินดา |
| 30 | NPT-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NPT | | - |
| 31 | NPT02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPT | | - |
| 32 | NPT05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPT | | - |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------|
| 33 | NPT10R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | นฐ. | | R | ปากทางวัดจินดาราม |
| 34 | SAV-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SAV | | - | |
| 35 | SAVBR-02 | Nonreclosing | Normal | | SAV | | R | - |
| 36 | NCS-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - | - |
| 37 | NCA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NCA | | - | - |
| 38 | NCA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NCA | | - | - |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***** | | | | | | | | |
| 39 | หลังจาก กฟส.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe | | | | | | | |
| 40 | แจ้งให้ปลดช้อตกราวด์จุด G1,G2 | | | | | | | |
| 41 | SA2-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - | |
| 42 | SAB04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAB | | - | - |
| 43 | SAB05R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สพร. | SCADA | R | อบต.คลองจินดา |
| 44 | NPT-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NPT | | - | - |
| 45 | NPT02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPT | | - | - |
| 46 | NPT05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPT | | - | - |
| 47 | NPT10R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | นฐ. | | R | ปากทางวัดจินดาราม |
| 48 | SAV-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAV | | - | |
| 49 | SAVBR-02 | Normal | Nonreclosing | | SAV | | R | - |
| 50 | NCS-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - | - |
| 51 | NCA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NCA | | - | - |
| 52 | NCA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NCA | | - | - |
| 53 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | | |
| 54 | Dis ชั่วคราว SAB05 | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS | คลองรางสังกะสี |
| 55 | ย้ายโหนดวงจร SAB05 บางส่วนกลับจาก SAV04 | | | | | | | |
| 56 | NPT05S-06 | ปลด | สับ | | นฐ. | SCADA | SF6 | ตรงข้ามวัดดอนยายหอม |
| 57 | NCA02S-13 | ปลด | สับ | | นช. | SCADA | SF6 | ศูนย์ฮอนต้า |
| 58 | NCA04S-04 | ปลด | สับ | | สพร. | SCADA | SF6 | หน้าซอยทางเข้า รพ.สามพร |
| 59 | Dis ชั่วคราว SAB05 | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS | บ่ิม PT |
| 60 | NPT10S-06 | สับ | ปลด | | สพร. | SCADA | SF6 | วัดปริตาราม |
| 61 | NPT05S-06 | สับ | ปลด | | นฐ. | SCADA | SF6 | ตรงข้ามวัดดอนยายหอม |
| 62 | NCA02S-13 | สับ | ปลด | | นช. | SCADA | SF6 | ศูนย์ฮอนต้า |
| 63 | NCA04S-04 | สับ | ปลด | | สพร. | SCADA | SF6 | หน้าซอยทางเข้า รพ.สามพร |
| 64 | SA2-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - | |
| 65 | SAB04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAB | | - | - |
| 66 | SAB05R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สพร. | SCADA | R | อบต.คลองจินดา |
| 67 | NPT-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NPT | | - | - |
| 68 | NPT02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPT | | - | - |
| 69 | NPT05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPT | | - | - |
| 70 | NPT10R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | นฐ. | | R | ปากทางวัดจินดาราม |
| 71 | SAV-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SAV | | - | |
| 72 | SAVBR-02 | Nonreclosing | Normal | | SAV | | R | - |
| 73 | NCS-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - | - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|---|
| 74 | NCA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NCA | | - | - |
| 75 | NCA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NCA | | - | - |
| ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***** | | | | | | | | |

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 พาดสาย 115KV

ช่วงปั๊มPT - ปากซอย คลองรางสังกะสี

| | |
|------|-----------|
| M.A | พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ๒๕๖๗ | ๒๕๖๗ |
| ๒๕๖๗ | ๒๕๖๗ |
| ๒๕๖๗ | ๒๕๖๗ |

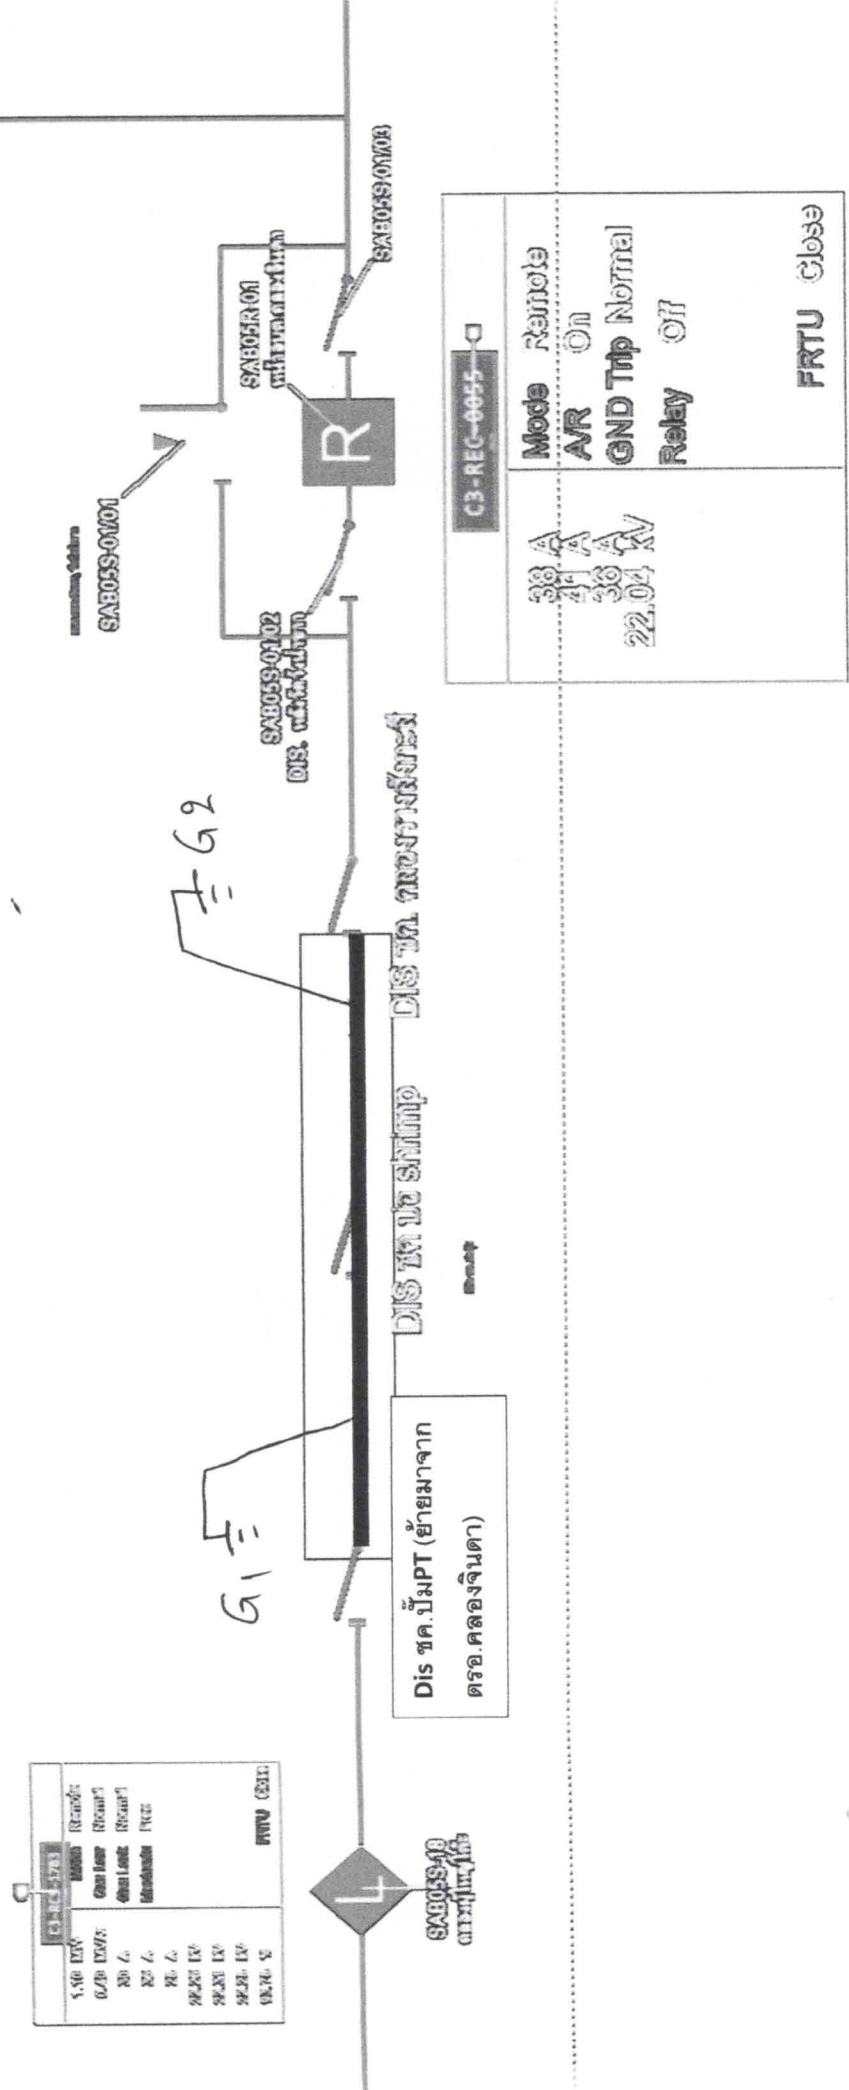

| | |
|-------------|-----------------|
| SA305S-0103 | SA305S-0103 |
| 38 A | Mode Remote |
| 44 A | AVR On |
| 36 A | GND Trip Normal |
| 22.04 kV | Relay Off |
| | FRTU Close |

D/O ตระพานแดงจินดา
SA305F-20