



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) ๕๖๙/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรภัทร สงวนพานิช

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสาย เพิ่มวงจรบริเวณสี่แยกคลองแคราย ถึง ม.พฤษาสวนหลวง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก                 | ถึง                        | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ๑.  | ONB09    | ๑๘ มิ.ย. ๖๖  | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. | ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสาย เพิ่มวงจรบริเวณสี่แยกคลองแคราย ถึง ม.พฤษาสวนหลวง | - DIS ชค. คลองแคราย | - DIS ชค. ศาลไ้ะยก สวนหลวง | นายวรพจน์ แก่นสอาด<br>๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ศรีประชาแพคตอรี โรงปูน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๖ ผปน โทร ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรภัทร สงวนพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ ONB9 จาก Dis ชก.เขตตง ๓ คราย ถึง Dis ชก. ศก.ปบ-กช  
ในวันที่ 18 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 943/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนงส์ อธิษฐาน พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ ๒5 มิ.ย. 66 รุ่งโรจน์ ทอง

  
(นาย ชนงศ์ อธิษฐาน พงษ์ศิริ)  
๑๕ มิ.ย. ๖๖ แทน อ.ช.ค.ค.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. อสม.


อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

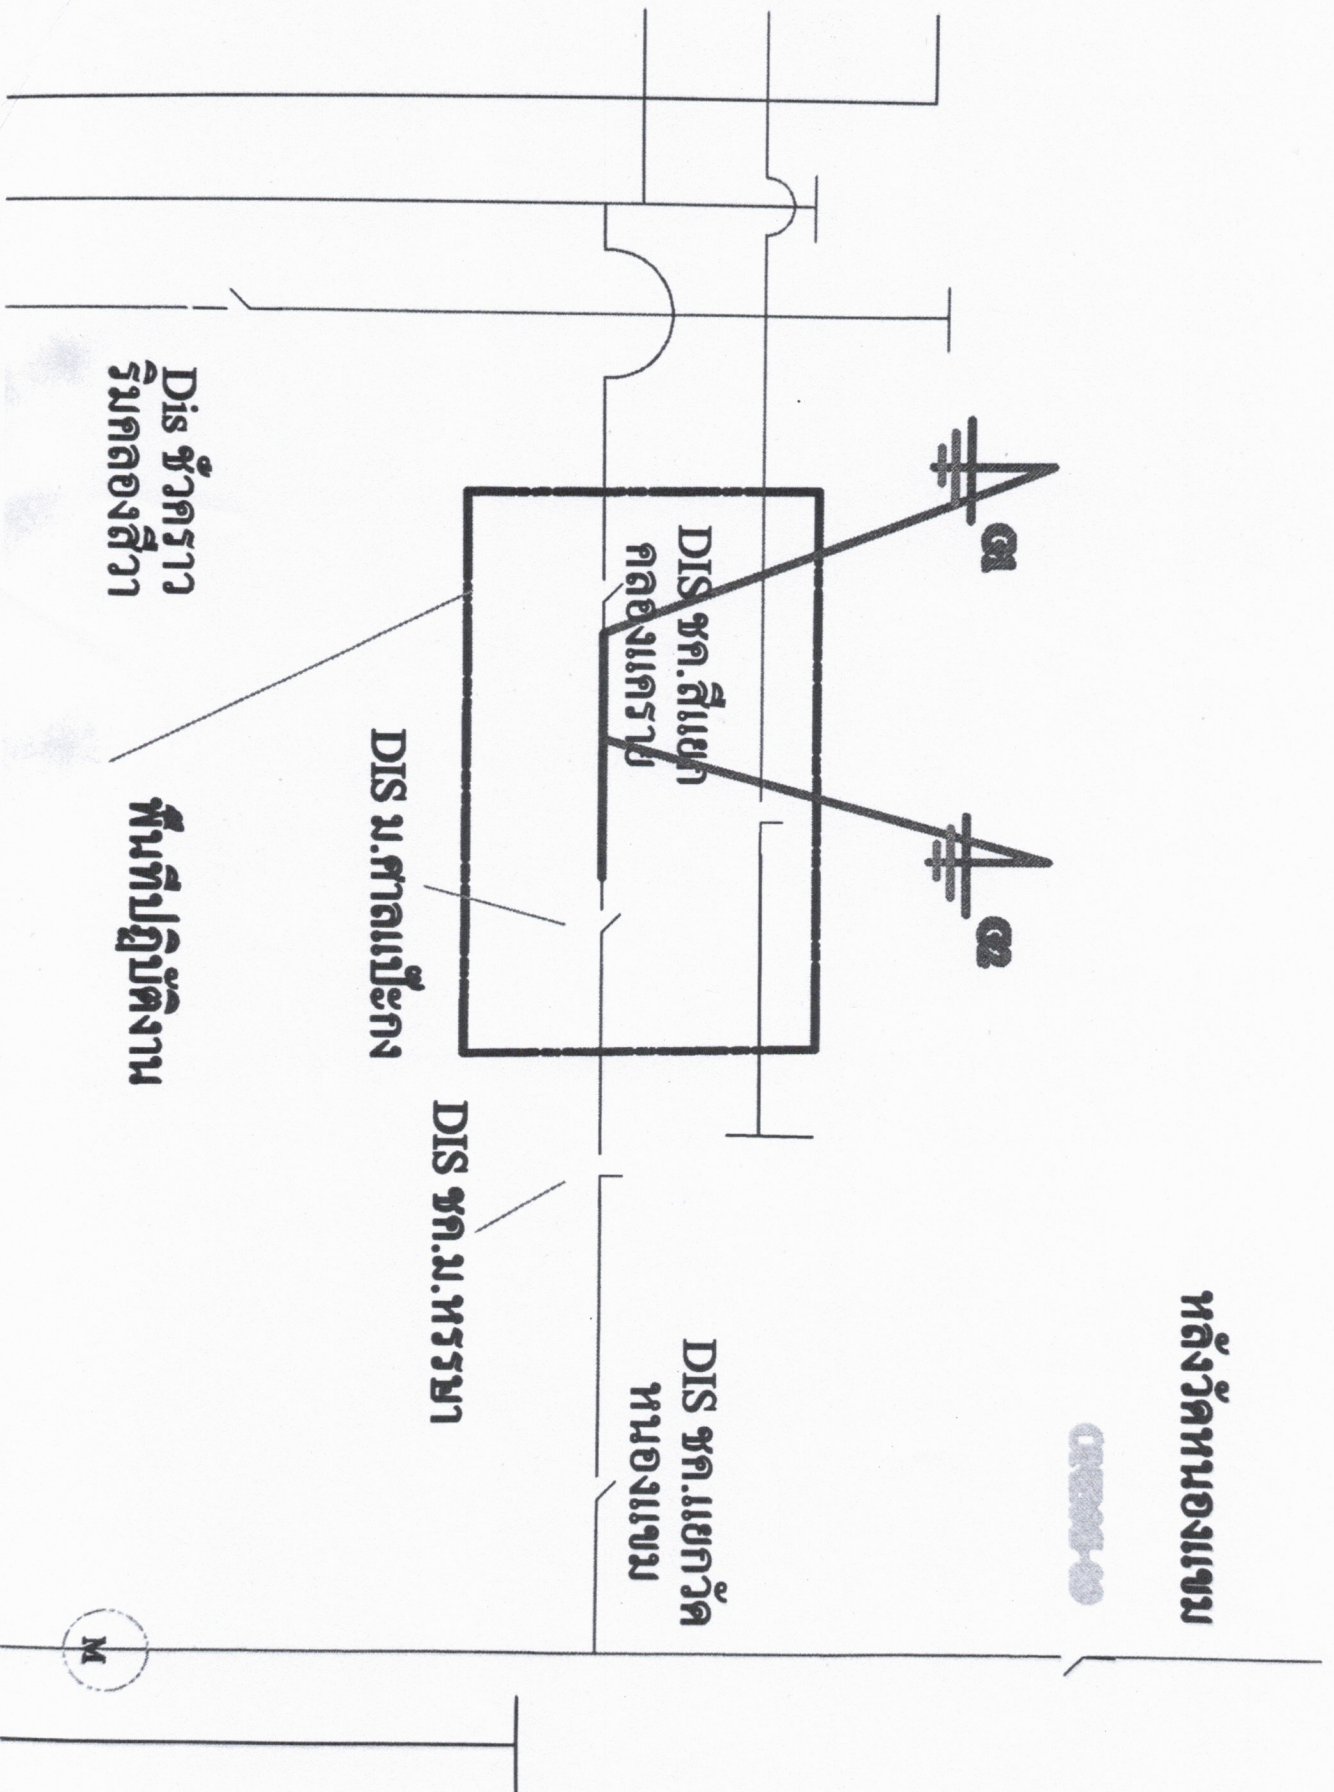
## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                     |        |                   |        |
|------------------------|--|----------|---------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สี่แยกคลองแคทราย - ม.พฤษภาสวนหลวง  |          |                     |        |                   |        |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 18 มิ.ย. 66  | ระหว่าง  | 8.00 น.             | ถึง    | 17.00             | น.     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.อมน.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 943/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ   |          |                     | วันที่ | 9 มิถุนายน 2566   |        |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                     | วันที่ | 9 มิถุนายน 2566   |        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                     | วันที่ | 9 มิถุนายน 2566   |        |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                     |        |                   |        |

| ที่  | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ               |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง               |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 2  | ONB09VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONB          |            | load = 3 MW            |
| 3  | ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONB09 ด้านหลัง              |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 4  | Disชด. ชุมประตุม. ทรรษา34                                     | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS ชุมประตุม. ทรรษา34 |
| 5  | Disชด. สี่แยกคลองแคทราย                                       | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS สี่แยกคลองแคทราย   |
| 6  | เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.                                 |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 7  | Disชด. ม.ศาลแปะกง   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS ม.ศาลแปะกง         |
| 8  | แจ้ง กฟผ.อมน. ทำการทดสอบไฟก่อนการปฏิบัติงาน                   |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 9  | แจ้ง กฟผ.อมน. ทำการซื้อตกราว จุด G1                           |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 10   | แจ้ง กฟผ.อมน. ทำการซื้อตกราว จุด G2                           |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 11   | แจ้ง กฟผ.อมน. ให้ทำการลงข้อมูลใน We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้ |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 12   | ONB09VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | ONB          |            |                        |
| ////////// สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ////////// |   |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 13   | หลังจากชุด กฟผ.อมน. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน             |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 14   | ONB09VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONB          |            |                        |
| 15   | แจ้ง กฟผ.อมน. ทำการปลดซื้อตกราว จุด G1                        |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 16   | แจ้ง กฟผ.อมน. ทำการปลดซื้อตกราว จุด G2                        |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 17   | Disชด. ม.ศาลแปะกง   | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS ม.ศาลแปะกง         |
| 18   | ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนกลับจาก ONB09 ด้านหลัง                  |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 19   | Disชด. สี่แยกคลองแคทราย                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS สี่แยกคลองแคทราย   |
| 20   | Disชด. ชุมประตุม. ทรรษา34                                     | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS ชุมประตุม. ทรรษา34 |
| 21   | ONB09VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | ONB          |            |                        |
| ////////// สิ้นสุด Switching ทั้งหมด //////////  |   |                                      |                      |      |              |            |                        |

หลังวัดหนองแขม

012221-01



DIS ชก. สีแดง  
กลองแควราย

DIS ม.ศาลแม่ตะกุง

DIS ชก.ม.หรรษา

DIS ชก.แยกวัด  
หนองแขม

M

Dis ชั่วคราว  
รินคลองสีวา

พื้นที่ปฏิบัติงาน