



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟจ.สค.๒(บพ) ๘๖๘ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บพว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ kV วงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการจ่ายไฟ สฟพ.สามพราน ๕ ชั่วโมง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	วันเสาร์ ที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV ตั้งแต่ Recloser ประตุน้ำ บางยาง ถึง Dis ชั่วโมง ศาลพ่อขุนด่าน	Recloser ประตุน้ำบางยาง BNP๔R-๐๑	Dis ชั่วโมง ศาลพ่อขุนด่าน	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ ตำแหน่ง พง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๐๙๐๙๖๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประตุน้ำบางยาง - ต.คลองตัน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ข.ผ.ป.บ. โทร. ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ BNP๔ จาก BNP๔R-๐๑ ถึง DIS ชม. ศาลพ่อขุนด่าน
ในวันที่ 17 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 945/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุชิต วัฒนาวิน

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.วงจรศูนย์ฯ อนุชิต

(นายอนุชิต วัฒนาวิน)
๐๙๐.๖๑๑๗๗๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สค. ๒ (บพว.)

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ / แผ่น

แผนผังแนบ / แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

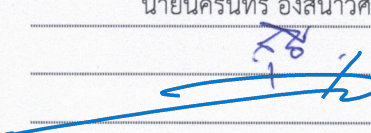1. สถานที่ทำงาน	บริเวณประตูน้ำบางยาง-ต.คลองตัน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 945/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	10 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
3	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น. (Recloser BNP04R-01 ประตูน้ำบางยาง สถานะ OPEN)						
5	SW.source BNP4R-01	สับ	ปลด		บพว.		R ประตูน้ำบางยาง
6	SW.load BNP4R-01	สับ	ปลด		บพว.		R ประตูน้ำบางยาง
7	DIS ชค. BNP04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 พร้อมทั้งลง We Safe						
11	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
12	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
13	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
17	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
18	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	SW.source BNP4R-01	ปลด	สับ		บพว.		R ประตูน้ำบางยาง
21	SW.load BNP4R-01	ปลด	สับ		บพว.		R ประตูน้ำบางยาง
22	DIS ชค. BNP04	ปลด	สับ		บพว.		DIS ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
23	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
24	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

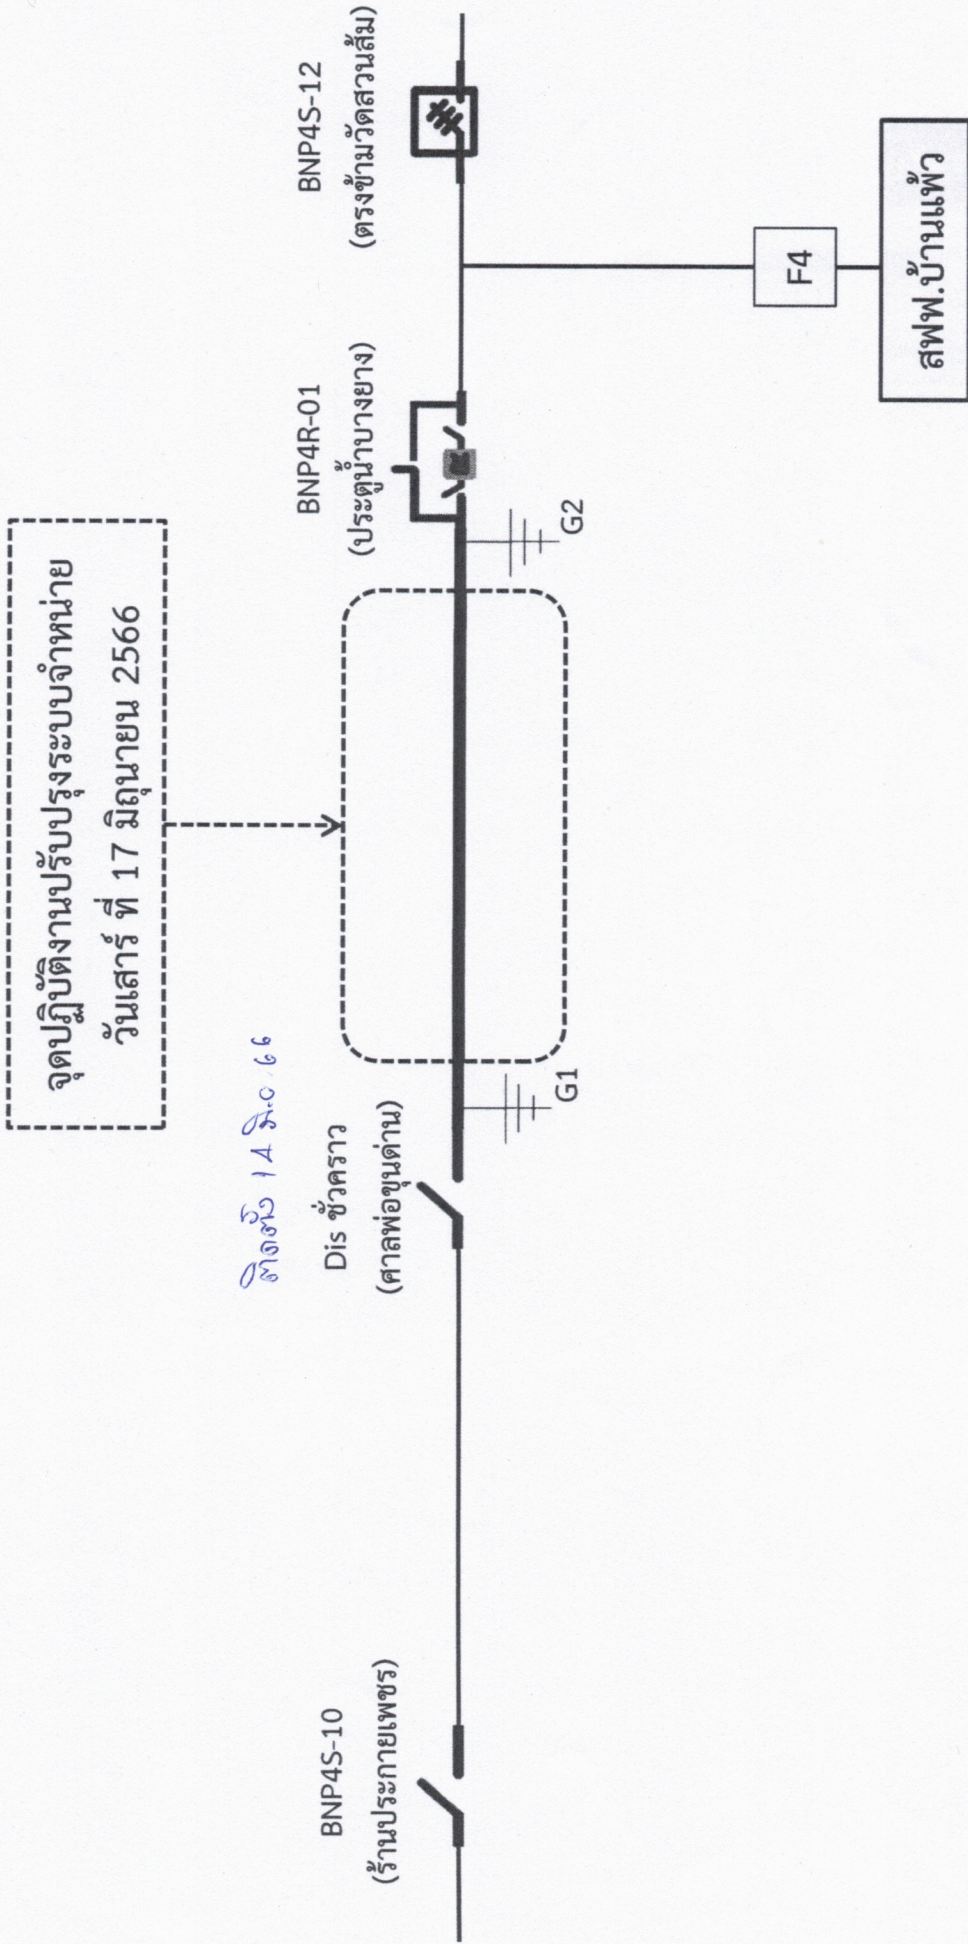

ติดตัว 14 ส.ค. 66

