



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๗๗๖/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแรงดัน ๕, ๑๐ กทบ.๕ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

Table with 8 columns: No, Meter No, Day/Month/Year, Start Time, End Time, Work Location, From, To, Supervisor. It lists two meter disconnection tasks.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานประมาณ ๒๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- Checkboxes for cable status: 1. No fiber optic cables, 2. No fiber optic cables, 3. No fiber optic cables, 4. No fiber optic cables.

Handwritten signature

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KTE05 จาก Dis ชั่วคราว หน้า ส.หีบศพ ถึง จุดปลด DDE ตรงข้ามป้อมตำรวจ ในวันที่ 11 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 946/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KTE10 จาก Dis ชั่วคราว เลย์ป้อมตำรวจ ถึง จุดปลดโลโก้แยก ตรงข้ามป้อมตำรวจ ในวันที่ 11 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัดณ์ แก้วสนิท ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สมชาย มาบัณฑิตย์ 7 มิ.ย. 66

(นายจิรวัดณ์ แก้วสนิท)

อก.ป. 5 ๒งาน ขณ. กฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแบบ 2 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Handwritten signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณป้อมตำรวจริมคลองแนวลิขิต				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	11 มิ.ย. 66 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 946/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	7 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			KTE	-	-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			KTE	-	-
4	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KTE	-	LOAD 3.5 MW
5	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KTE	-	LOAD 4.3 MW
6	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KTE	-	LOAD 4.2 MW
7	ย้ายโหลด KTE10 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE04							
8	KTEBVB-01	ปลด	สับ			KTE	-	ขนานบัส
9	KTE04S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ			กทบ.	SF6	ร้านขายไข่
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			กทบ.	DIS	เลยป้อมตำรวจ
11	ย้ายโหลด KTE05 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE10							
12	KTE05S-12	ปลด	สับ			กทบ.	DIS	ท้ายซอยที่ดินนายสุรพล(บ่อขยะ)
13	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			กทบ.	DIS	หน้า ส.หีบศพ
14	KTEBVB-01	สับ	ปลด			KTE	-	ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
16	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้าไลน์โหลดจากจุดปลด PG (KTE10) ถึง DIS ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจ							
17	เมื่อขอทไลน์กระแสเข้าไลน์โหลดจากจุดปลด PG (KTE10) ถึง DIS ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจแล้วเสร็จ							
18	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้าไลน์ปลด PG (KTE10) ได้							
19	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้าไลน์โหลดจากจุดปลด DDE (KTE05) ถึง DIS ชั่วคราวหน้า ส.หีบศพ							
20	เมื่อขอทไลน์กระแสเข้าไลน์โหลดจากจุดปลด DDE (KTE05) ถึง DIS ชั่วคราวหน้า ส.หีบศพ แล้วเสร็จ							
21	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้าไลน์ปลด DDE (KTE05) ได้							
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ							
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด D1							
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด D2							
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด D3							
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด D4							
27	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
28	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
29	KTE-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KTE	-	-
30	KTE-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KTE	-	-
31	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
32	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
33	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****								
34	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
35	KTE-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		KTE	-	-
36	KTE-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		KTE	-	-
37	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KTE	-	
38	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KTE	-	
39	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KTE	-	
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด D1							
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด D2							
42	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด D3							
43	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด D4							
44	แจ้งขอทไลน์กระเช้าไลน์เชื่อม DDE (KTE05) ได้							
45	แจ้งขอทไลน์กระเช้านำโหดจากจุดเชื่อม DDE (KTE05) ถึง DIS ชั่วคราวหน้า ส.หีบศพ เข้า							
46	เมื่อขอทไลน์กระเช้านำโหดจากจุดเชื่อม DDE (KTE05) ถึง DIS ชั่วคราวหน้า ส.หีบศพ เข้าแล้วเสร็จ							
47	แจ้งขอทไลน์กระเช้าไลน์เชื่อม PG (KTE10) ได้							
48	แจ้งขอทไลน์กระเช้านำโหดจากจุดเชื่อม PG (KTE10) ถึง DIS ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจ เข้า							
49	เมื่อขอทไลน์กระเช้านำโหดจากจุดเชื่อม PG (KTE10) ถึง DIS ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจ เข้าแล้วเสร็จ							
50	ย้ายโหด KTE05 บางส่วนกลับจาก KTE10							
51	KTEBVB-01	ปลด		สับ		KTE	-	ขนานบัส
52	DIS ชั่วคราว	ปลด		สับ		กทบ.	DIS	หน้า ส.หีบศพ
53	KTE05S-12	สับ		ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ท้ายซอยที่ดินนายสุรพล(บ่อขยะ)
54	ย้ายโหด KTE10 บางส่วนกลับจาก KTE04							
55	DIS ชั่วคราว	ปลด		สับ		กทบ.	DIS	เลยป้อมตำรวจ
56	KTE04S-07	สับ		ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SF6	ร้านขายไข่
57	KTEBVB-01	สับ		ปลด		KTE	-	ขนานบัส
58	KTE-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KTE	-	-
59	KTE-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KTE	-	-
60	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
61	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
62	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****								

แผนผัง **ก่อนตัดไฟ** บริเวณป้อมตำรวจริมคลองแนววิถีศต ตำบลท่าเสา
 เพื่อให้ชุดงาน ผศ.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการจ่ายไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร (ถาวร)
 ขอตัดไฟในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) **WBS:P-TDD02.3-I-KTNSF.0009**

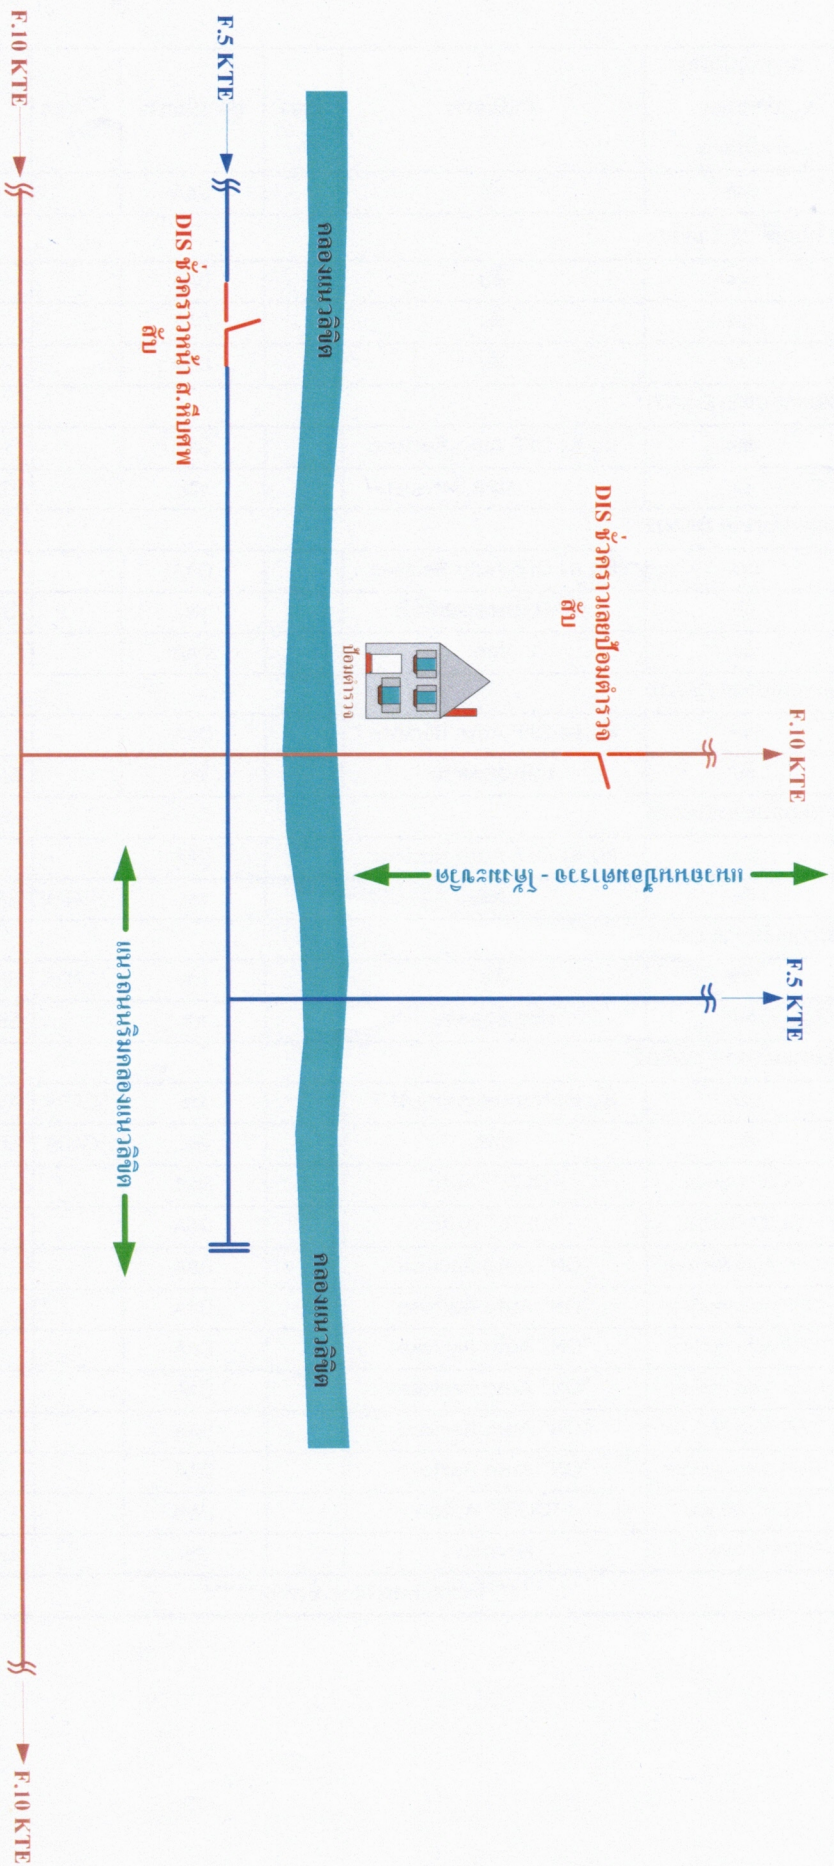

หมายเหตุ
 มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการตัดไฟเป็นปฏิบัติงานประมาณ ๒๕ ราย

แผนผัง หลักระดับไฟฟ้า บริเวณบ่อน้ำตารวจริมคลองแมนวลิต ตำบลท่าเสา
 เพื่อให้ชุดงาน ผศ.ศทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการจ่ายไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร (ถาวร)
 ขอบเขตพื้นที่ในวงอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) WBS:P-TDD02.3-1-KTNSF.0009

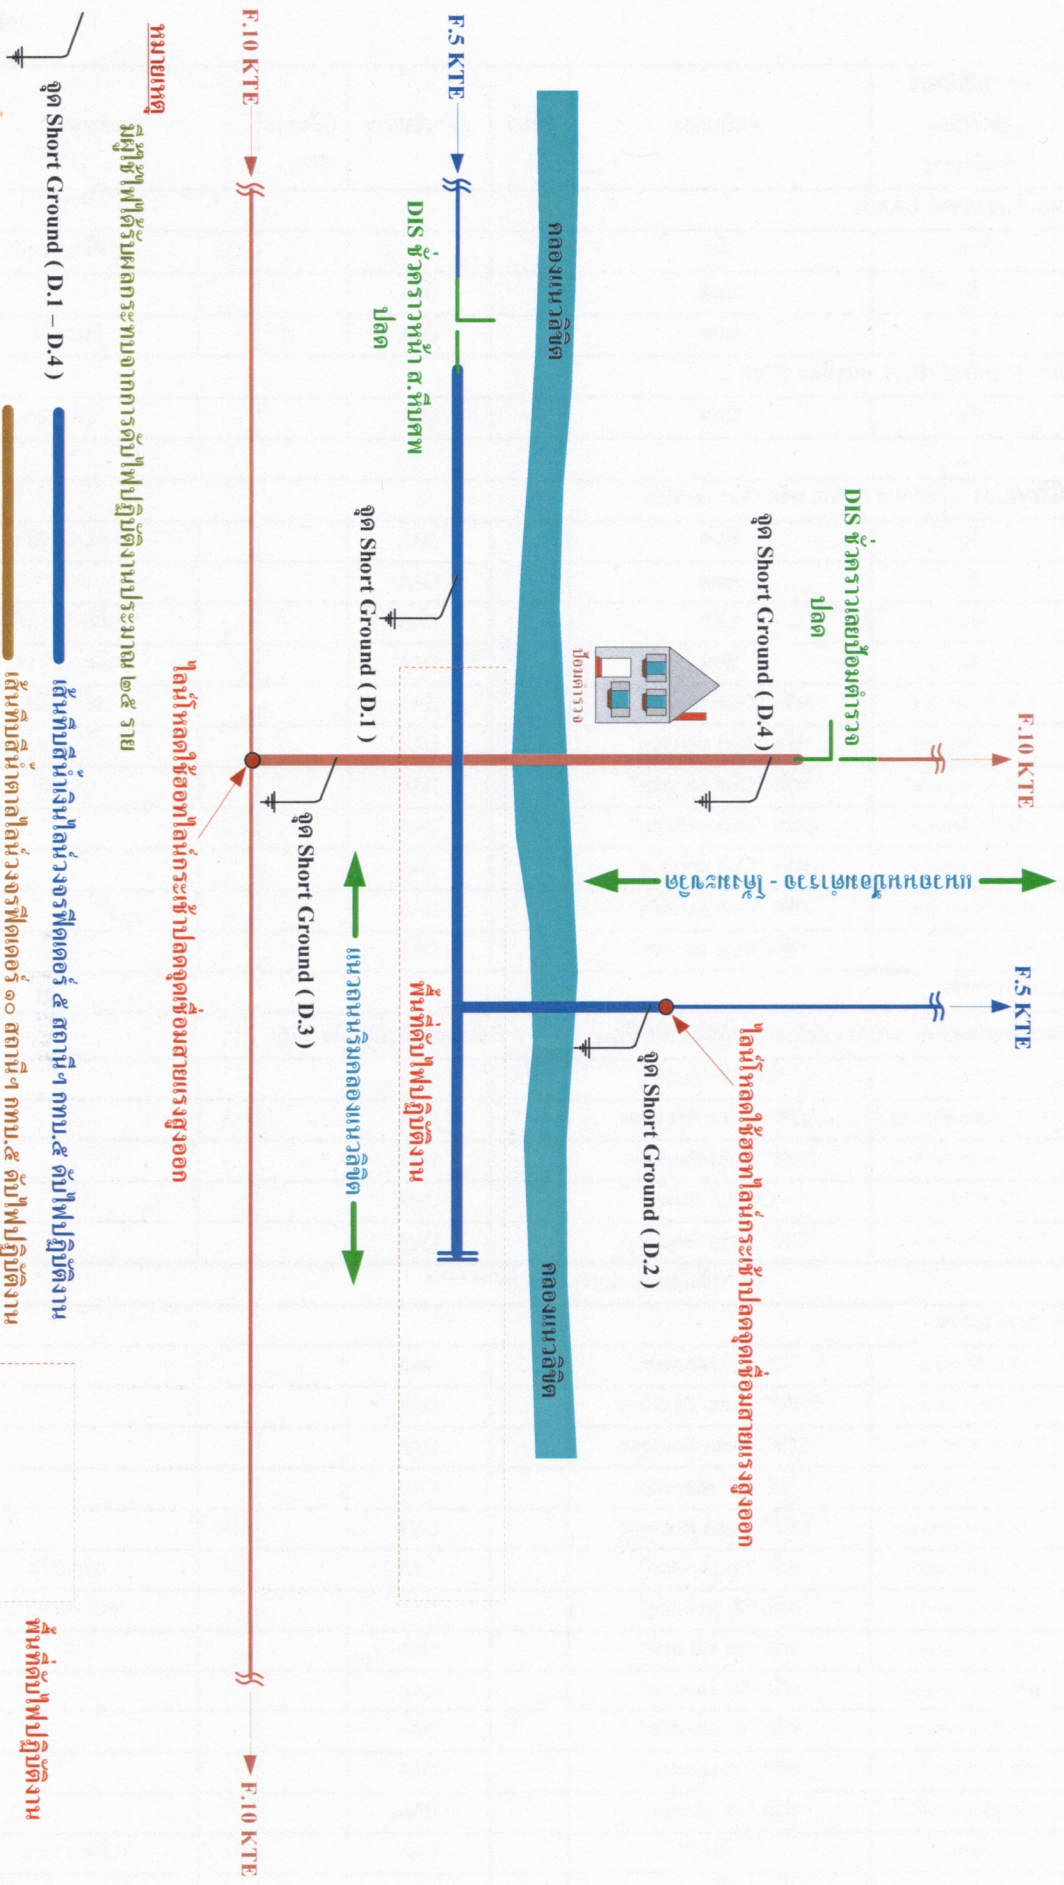

หมายเหตุ
 สีของขั้วไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดับไฟฟ้าปฏิบัติงานประมาณ ๒๕ ราย

จุด Short Ground (D.1 - D.4)

เส้นที่บดสีน้ำมันในวงจรที่ติดตั้ง ๕ สถานีฯ ทบ.๕ ระดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 เส้นที่บดสีน้ำตาลในวงจรที่ติดตั้ง ๑๐ สถานีฯ ทบ.๕ ระดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พื้นที่ระดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน