



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป.) ๔๔ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบางแพรก

Switching Deadline

23 ม.ค. 67

โทรสารขอตัดไฟ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย ผจก.กฟส.อ.ด่านมะขามเตี้ย มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.ดมข. DMA10	๒๔ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐	Dis ชั่วคราว บ.ท่ากระเบื้อง ช.๒	Dis ชั่วคราว หน้าบ้านแฝด	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านท่ากระเบื้อง, บ้านเกาะสำโรง, บ้านท่าอ้อ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ชผ.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรัญ ศรีบางแพรก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ | พิดเดอร์ DMA10 จาก Dis บ.ท่ากระเบื้อง ช.๒ ถึง Dis ต. หน้าบ้านแฝด
ในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 94/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ประสาน ประสพผล.

(นายศกสวัสดิ์ เก่งทอง)
อ.ก. ร ทน. อ.ก.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ด่านมะขามเตี้ย

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DMA10 บริเวณ Disชด.บ้านท่ากระบือ - Disชด.หน้าบ้านแฝด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 94/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 17 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
3	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		off ground relay
4	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		off ground relay
6	- ย้ายโหลด DMA10 ไปจ่ายจาก TMA02						
7	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
8	Disชด.DMA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.		DIS หน้าบ้านแฝด
9	- ดับไฟเวลา 08.00 น.						
10	Disชด.DMA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.		DIS บ้านท่ากระบือซอย2
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ด้านมะขามเตี้ยรับทราบ						
12	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยทดสอบไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
13	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยทดสอบไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
14	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
15	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
16	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		on ground relay
17	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
18	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		on ground relay
19	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยชุดปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
20	หลังจากกฟส.ด้านมะขามเตี้ยชุดปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
22	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยปลดข้อตกลงจุด จุด G1 ออก						
23	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยปลดข้อตกลงจุด จุด G2 ออก						
24	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
25	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		off ground relay
26	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
27	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		off ground relay

ผังดับไฟทำงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
DMA๑๐ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

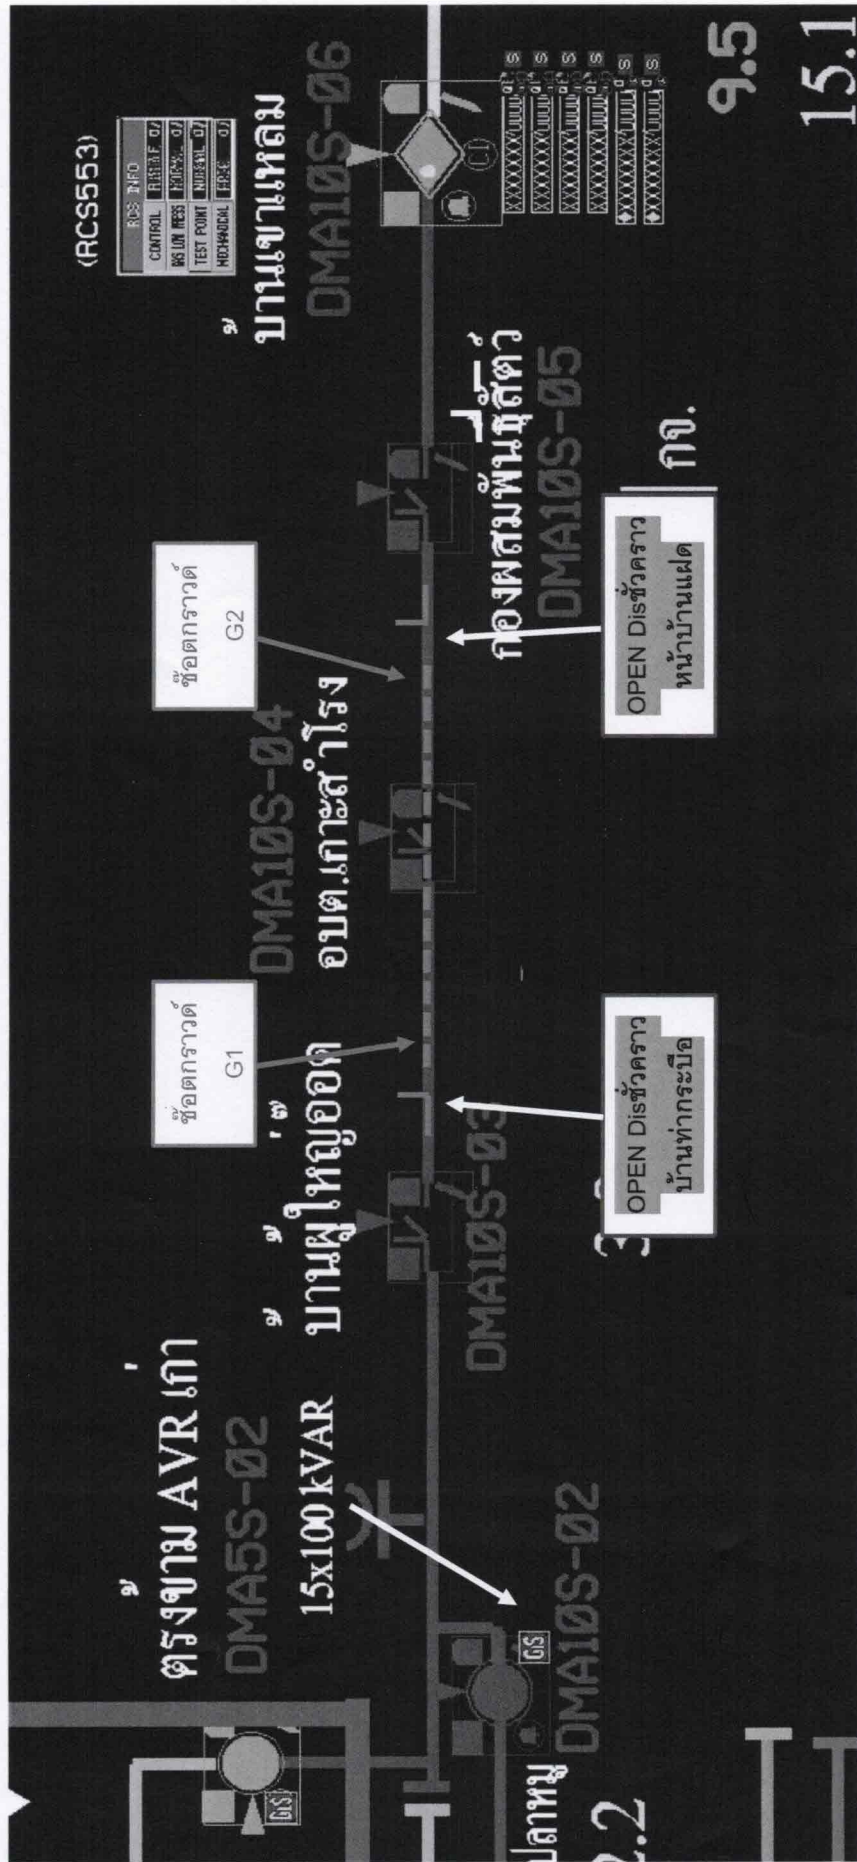

พื้นที่ปฏิบัติงาน