



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(บป) 9780 / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline
23 ก.ค. 2567

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ท่วมภาค๒
ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	26 ก.ค..67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสา 12.20 ม. จำนวน 50 ต้น	Dis ชั่วคราว ก่อนถึงวัดไร่แดง ทอง	SF6 ชั่วคราว แยกทุงกระถิน	นายวรรต ปัสมีชัย พชง.7.ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ดังลูกนก.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชวนนท์ ตำแหน่ง ช.ม.บ.บ. โทร. ๐๘๑-๕๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๕๘๗๗๑ Long ๙๙.๘๕๗๖๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๕๘๗๖๓ Long ๙๙.๘๕๗๖๓

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กพส.กำแพงแสน
- ๘ ก.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ TMU4 จาก DIS เคบงวัดไร่แดงถึง SF6 11KV กิ่งกระถิน

ในวันที่ 26 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 952/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัชต์ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กพส.กำแพงแสน จิตติชวนนท์
9 ก.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. กพส.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิรัชต์ กลิ่นประทุม)
รจก.5 6 ก.ค. ๒๕.๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณทุ่งลูกนก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 952/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	10 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
3	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองจิก
4	ย้ายโหลด TMU 4						
5	TMU04S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
6	SF6 ชั่วคราว TMU 4	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ชั่วคราวแยกทุ่งกระถิน
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว TMU 4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราวก่อนถึงวัดไร่แดงทอง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
15	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองจิก
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
18	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
19	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองจิก
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชั่วคราว TMU 4	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชั่วคราวก่อนถึงวัดไร่แดงทอง
24	ย้ายโหลด TMU 4						
25	SF6 ชั่วคราว TMU 4	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ชั่วคราวแยกทุ่งกระถิน
26	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
27	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
28	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

26 กรกฎาคม 2567

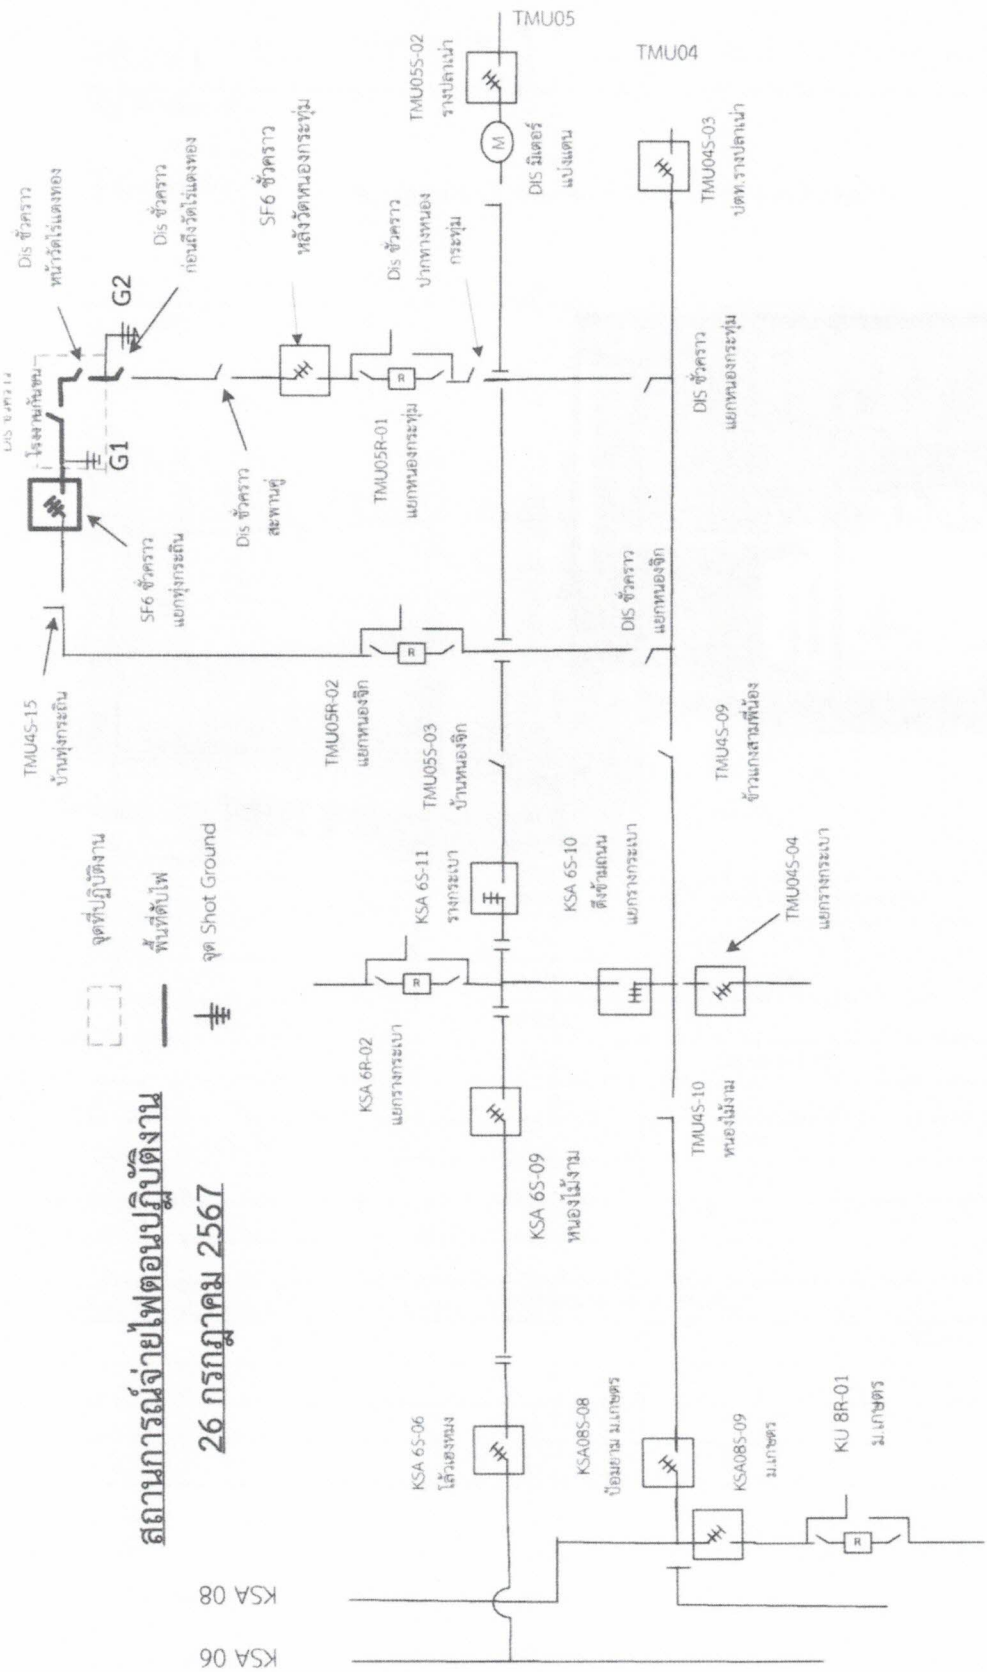

ไปทางขวา

ไปทางซ้าย

KSA 08
KSA 06