



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

13 ก.ค. 2567

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 02327  
ชื่อผู้รับ นายพิชานันท์ พชรวิลาวัณย์  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลดตั้ง Manual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน Dis รีโครสเซอร์ SAB๐๑S-๐๘/๐๑-๐๖ ดงเคตุขวามือ ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD05	๑๔ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐	๑๕.๐๐	แก้ไขจุดร้อน Dis รีโครสเซอร์ SAB๐๑S-๐๘/๐๑-๐๖ ดงเคตุขวามือ			นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.บ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAD5 จาก SP15R-01 ถึง  
ในวันที่ 14 ก.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 954/2567


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช วัฒนชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ   
๙ ก.ค. ๖๗

  
(นายนิพนธ์ ผูกฉิม)  
๙๓.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สหส.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |  |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | SAD05R-01 Recloser ไลน์ดงเกต  |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 14 ก.ค. 67  | ระหว่าง  | 09.30 น. ถึง 15.00 น.                                  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพอ.สพร.  | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน sw.Source+Load ตามใบขอปฏิบัติงาน 954/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง   |          | วันที่ 9 กรกฎาคม 2567                                  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 9 กรกฎาคม 2567                                  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 9 กรกฎาคม 2567                                  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
3	SAD05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สพร.		
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
5	Bypass Recloser SAD05R-01 (ไลน์ดงเกต)						
6	sw.Bypass Recloser	ปลด	สับ		สพร.		R ไลน์ดงเกต
7	SAD05R-01	สับ	ปลด		สพร.	scada	R ไลน์ดงเกต
8	sw.Source Recloser	สับ	ปลด		สพร.		R ไลน์ดงเกต
9	sw.Load Recloser	สับ	ปลด		สพร.		R ไลน์ดงเกต
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	ปฏิบัติงานโดยวิธี HOTLINE						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ (ขณะปฏิบัติงานให้ Manual SAD05 ไว้)						
<b>สิ้นสุด Switching แรก</b>							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
15	ตรวจสอบ Recloser และ sw.Source+Load SAD05R-01 ไลน์ อยู่สถานะ OPEN						
16	จ่าย Recloser SAD05R-01 (ไลน์ดงเกต) เข้าระบบ						
17	sw.Source Recloser	ปลด	สับ		สพร.		R ไลน์ดงเกต
18	sw.Load Recloser	ปลด	สับ		สพร.		R ไลน์ดงเกต
19	SAD05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		สพร.	scada	R ไลน์ดงเกต
20	sw.Bypass Recloser	สับ	ปลด		สพร.		R ไลน์ดงเกต
21	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
22	SAD05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สพร.		
<b>สิ้นสุด Switching</b>							

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 แก้ไขจุดร้อน Disด้าน source ด้าน load รีโตรสเซอร์ ดงเกตุ SAD5R-01

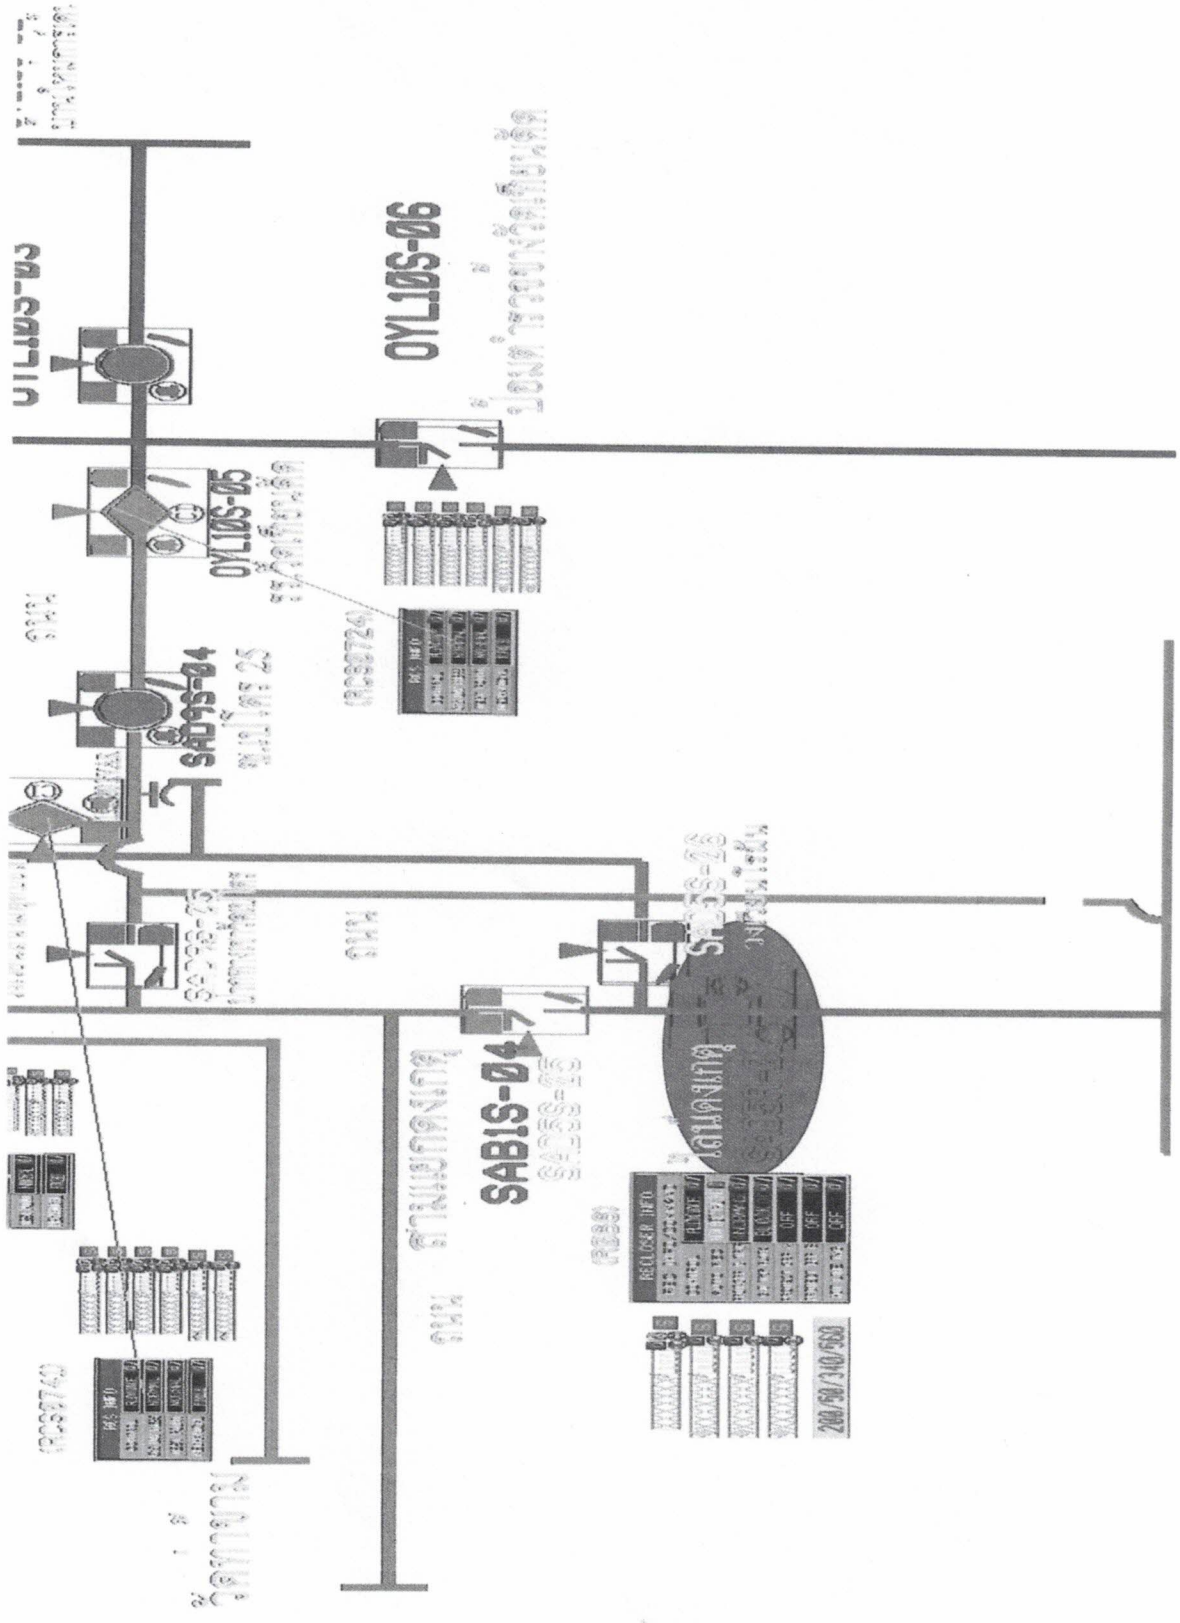

บ้านแยกดงเกตุ

บ้านแยกดงเกตุ

บ้านแยกดงเกตุ

บ้านแยกดงเกตุ