



โทรสารขอตัดไฟ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓ ดมข.(กป.) ๕๗๔ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบังแพรกวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย ผจก.กฟจ.กจ. มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๐๓ ได้ไลน์ ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ผ่านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 เควี	๑๖ มิ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้ไลน์ ๑๑๕ เควี	สฟพ.ดมข.	สฟพ.กจ.4	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขฟ. ได้รับผลกระทบ ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ สฟพ.ดมข.- สฟพ.กจ.๔ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ขผ.กป.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(...นายจรัญ ศรีบังแพรก...)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv. จาก DMA 44B-01 ถึง KCE 14B-01
ในวันที่ 15 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 956/2566


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนิต ราชบุรินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.ปว.คท. ประสพผล.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟจ. กจ. กฟส.อ.ดมข.อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นาย นนิต ราชบุรินทร์)
วต.๔ แทน ผคฟ.



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี DMA, KCE)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

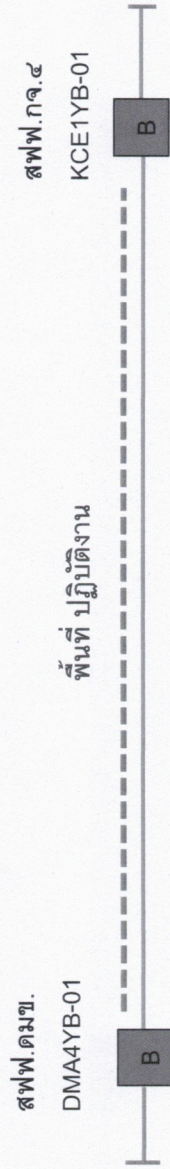
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16 มิ.ย. 66	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ก่อสร้างใต้ไลน์ 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	956/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	14 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 2 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		- -
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- L=0.19MW.
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ไบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตมข. รับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งกฟส.ตมข. พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R ตลาด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- -
25	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาด้านมะขามเตี้ย
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่มีการสัมพัทธ์สายส่ง