



การไฟฟ้านครหลวงภาค

เลขที่ ก.๓.กฟส.ฟ.ท.ร.(กบ) ๗๕๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณ
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่ายแรงสูง วงจร TMU ๐๒ สถานีท่ามะกา ๒ โล้นแยกบ้านหนองชมพูถึง
โรงงานไอโอนิค เพื่อติดตั้งรีโครสเซอร์ ปากทางโล้นแยกบ้านหนองชมพู ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 8 columns: No, Feeder, Date, Start Time, End Time, Work Description, From, To, Supervisor. Row 1: TMU 02, 15 May 66, 09:00, 17:00, Transformer installation, TMU 02, IONIC factory, P. Jitkorn.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.ม.ก.บ.กฟส.ท่าเรือ โทร.๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของกฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงาน)

- 1. [] มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 [] มีโอกาสชำรุด 1.2 [] ไม่มีโอกาสชำรุด
2. [x] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสันติ งามชื่น)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

[x] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 เฟดเดอร์ 1 จาก โล้นแยกบ้านหนองชมพู โรงงานไอโอนิค
ในวันที่ 15 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 957/66

[] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... เฟดเดอร์... จาก... ถึง...
พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร อันจักกตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.ม.ก.บ.มี ธรรมรงค์
13 มิ.ย. 66

สมพร อันจักกตรกิจ
(สมพร อันจักกตรกิจ)
0๘๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ค.ฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.ท.ร.
อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองชมพู		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-มิ.ย.-66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser ใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 957/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร	ต้นดิเกษตรกิจ วันที่ 13 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing		TMU		-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
3	แจ้ง กฟส.ทร. โหลด บริเวณไลน์แยกบ้านหนองชมพู						
4	เมื่อ กฟส.ทร. โหลด บริเวณไลน์แยกบ้านหนองชมพู แล้วเสร็จ						
5	แจ้ง กฟส.ทร. ให้ Hotline ปลดสายไลน์แยกบ้านหนองชมพู						
6	เมื่อ Hotline ปลดสายไลน์แยกบ้านหนองชมพู แล้วเสร็จ						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	เมื่อ กฟส.ทร. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
11	TMUBR-02	Nonreclosing	Normal		TMU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟส.ทร. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
13	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing		TMU		-
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
16	ตรวจสอบ Recloser หนองชมพู รหัส TMU02R-01 สถานะปลดอยู่, ไบพาส ปลดอยู่, ไบพาสด้าน Source, Load ปลดอยู่						
17	แจ้ง กฟส.ทร. ให้ Hotline เชื่อมสายไลน์แยกบ้านหนองชมพู (ถึง Recloser ติดตั้งใหม่)						
18	เมื่อ Hotline เชื่อมสายไลน์แยกบ้านหนองชมพู แล้วเสร็จ						
19	แจ้ง กฟส.ทร. สับ ไบพาสด้าน Source, Load ของ Recloser หนองชมพู รหัส TMU02R-01						
20	TMU02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทร.		R หนองชมพู
21	TMU02R-01	Nonreclosing	Normal		ทร.		R หนองชมพู
22	TMUBR-02	Nonreclosing	Normal		TMU		-
23	แจ้ง กฟส.ทร. นำโหลด บริเวณไลน์แยกบ้านหนองชมพู						
24	เมื่อ กฟส.ทร. โหลด บริเวณไลน์แยกบ้านหนองชมพู แล้วเสร็จ						
สิ้นสุด Switching							

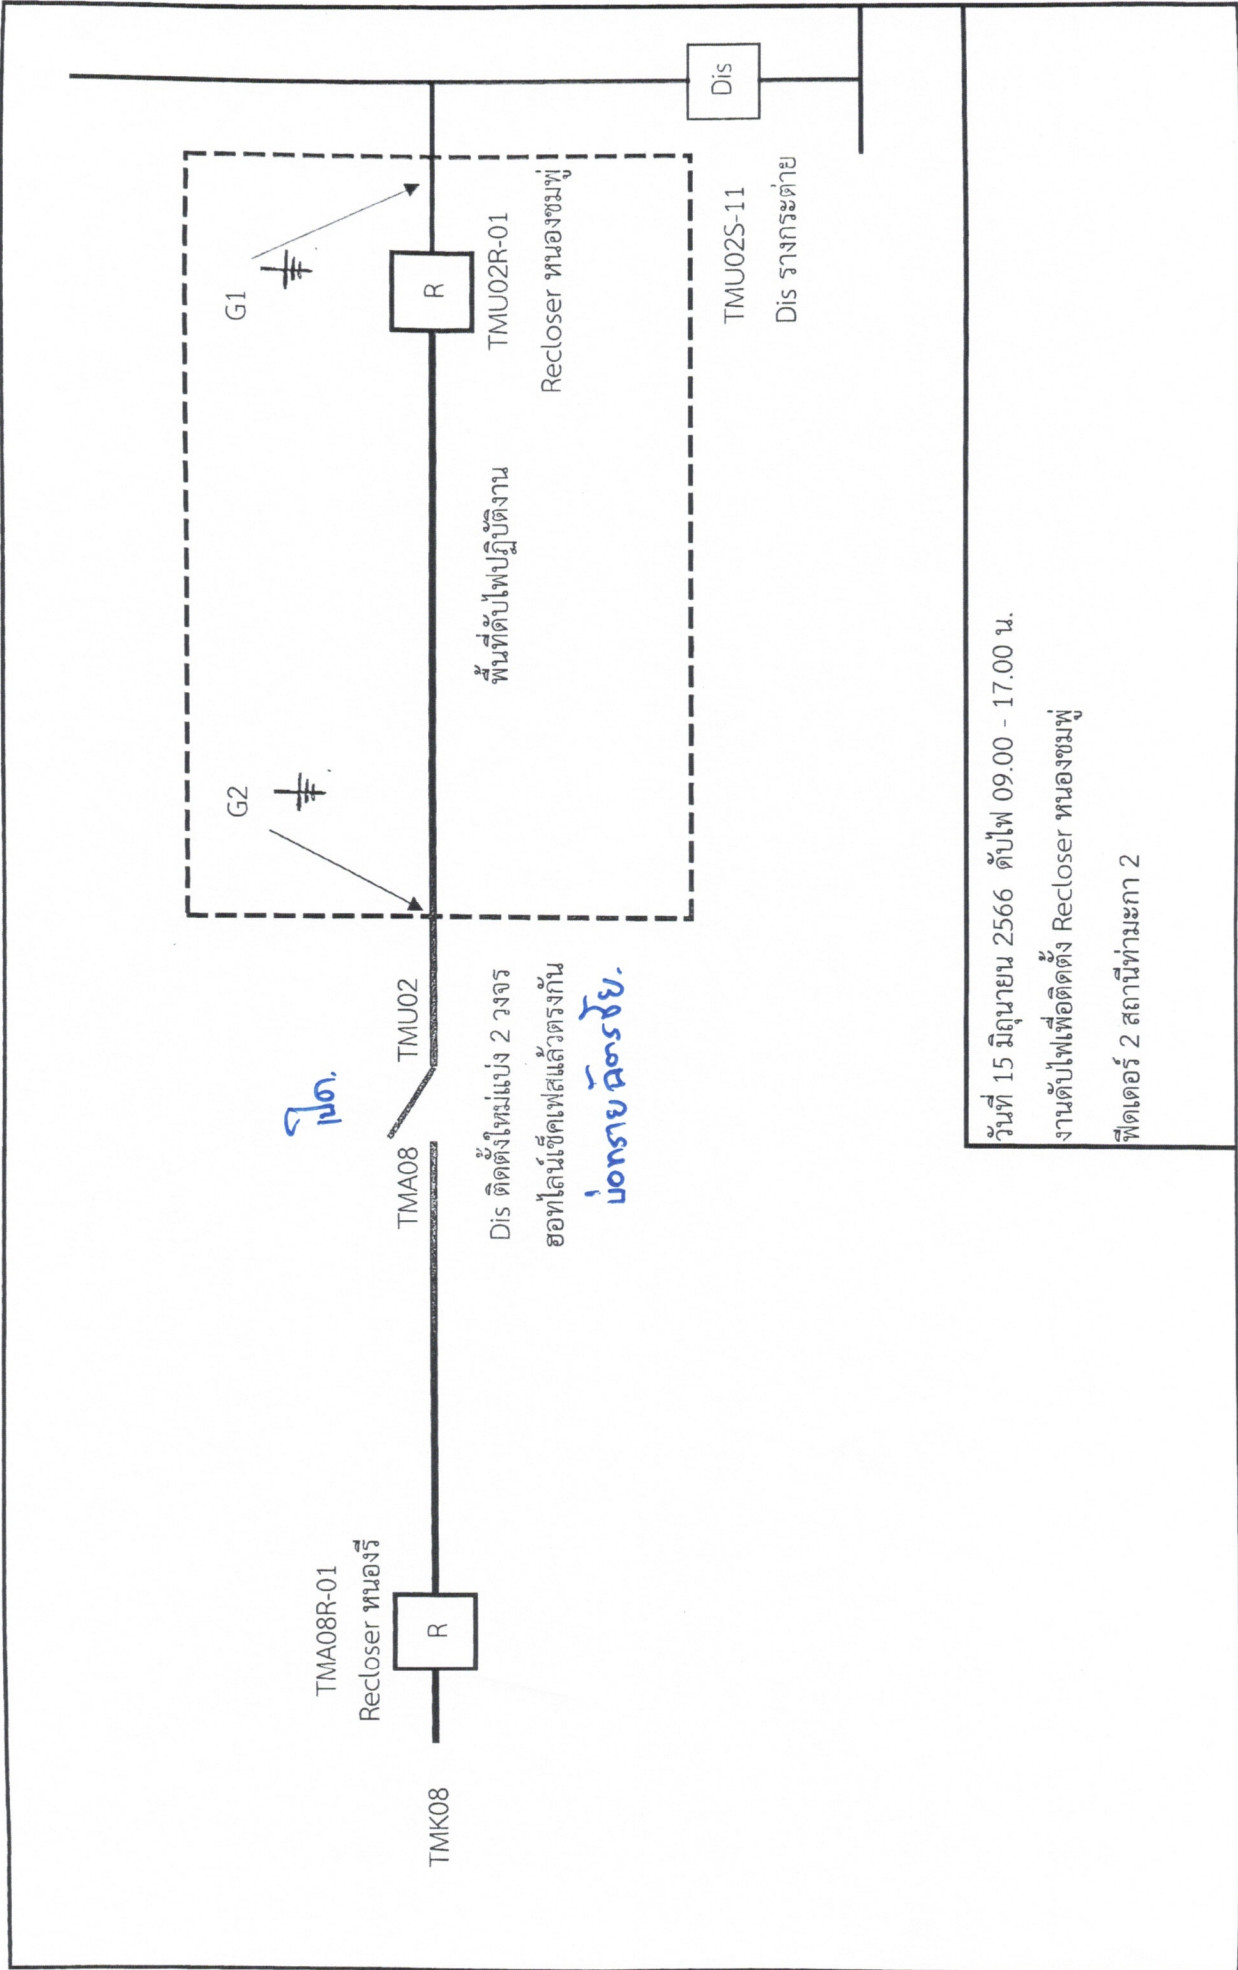

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดับไฟ 09.00 - 17.00 น.
 งานดับไฟเพื่อติดตั้ง Recloser ทนงชมพู
 ฟีดเตอร์ 2 สถานีท่ามะกา 2

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน และเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ พื้นที่ กฟส.ท่าเรือ.....

.....หมายเลขงาน WBS: I-๖๓-I-TAR๖๖.MS.๑๐๐๒.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ตั้งแต่ โลင်းแยกบ้านหนองชมพูถึงสุดโลน

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขข้อหาได้) ชื่อ.....นายสันติ งามชื่น.....

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๔๘๒๙๙๕๘.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

ตำแหน่ง.....พขง.๔ ผกป.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๐-๙๙๑๙๙๗๓.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กบข.(ก๓),กฟอ.ทมก.,กฟส.ท่าเรือ.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมด และเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้ / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ

ชื่อนายเสนีย์ ศรีมงคล.....ตำแหน่ง.....ผ.ก.ป.กฟส.ท่าเรือ.....เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดงานนายนกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑.....G ๑.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

จุดที่ ๒G ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....นายอนันต์ แก้วแกมทอง..... จุดที่๓..... G ๓.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายกฤตภาส ปิ่นเจริญ..... จุดที่ ๔..... G ๔.....ผู้รับผิดชอบ.....นายอนันต์ แก้วแกมทอง.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ฟ.ทร.(กป.) ๗๗๐ /๒๕๖๖.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ฟ.ทร.(กป.) ๗๗๐ /๒๕๖๖.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....๗๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มีข้อทักท้วง.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง