



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๖๖ /๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต คุชรประกอบกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนผัง  
 สั่งแบบแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB03	25 ม.ค. 68	08.00	17.00	ติดตั้ง TR202/ ชุมชนห้วยพลู	- SF6 ชค. แยก รพ.ห้วยพลู	-DIS ชค รพ.ห้วยพลู	นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ พงษ.5 ผกส.นช. 086-8446662

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชน ม.๒ ห้วยพลู,ชุมชนหลัง รพ.ห้วยพลู,ชุมชนห้วยพลูการคำเคมีเกษตร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วคก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ  
 ก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๐๖๙๒๑ Long ๑๐๐.๒๐๘๓๐๙๘  
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๐๘๐๐๑ Long ๑๐๐.๒๑๒๐๐๐๑  
 ๓.๓ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๘๔๓๘๐๔ Long ๑๐๐.๒๑๕๓๘๖๐

(นายศาศวัต คุชรประกอบกิจ)  
 ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
 ผจก.กฟส.นครชัยศรี  
 ๙ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ NCB03 จาก SF6 ๕๓. แมกรพ.ห้ามพลึง Dis ๕๓. รพ. ห้ามพลึง  
ในวันที่ 25 ม.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 96/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ ~~มี~~ สุภัตตรา วงศ์บุรุษกร ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาวปัทมาศรีท พงษ์เภา

สุภัตตรา  
(นางสาวสุภัตตรา วงศ์บุรุษกร)  
วต. 5 ๓๓๓ ทพ.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กนค. พช.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ชุมชนห้วยพลู (NCB03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ม.ค. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.นช. งานที่ทำ ติดตั้ง TR202 ตามใบขอปฏิบัติงาน 96/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก วันที่ 16 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 16 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 16 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายสุกฤษดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
3	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
4	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
5	NCB10R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
6	ย้ายโหลด NCB03 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCB10						
7	NCB03S-04	ปลด	สับ		นช	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
8	SF6 ชค. ในไลน์ NCB03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช		SF6 ชั่วคราวแยก รพ.ห้วยพลู
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
10	Dis ชค. ในไลน์ NCB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช	DIS	ชั่วคราว รพ.ห้วยพลู
11	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.นช. รับทราบ						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
14	เมื่อ กฟส.นช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
15	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"ON" Auto Reclose		NCB		
16	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
17	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"ON" Auto Reclose		NCB		
18	NCB10R-01	Non-Reclosing	Normal		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อ กฟส.นช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นช. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นช. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
23	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
24	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
25	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
26	NCB10R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	Dis ชค. ในไลน์ NCB03	ปลด	สับ		นช	DIS	ชั่วคราว รพ.ห้วยพลู
29	ย้ายโหลด NCB03 บางส่วน กลับจาก NCB10						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SF6 ชุด ไนไลน์ NCB03	ปลด, ล็อคคาน	ลับ		นช		SF6	ชั่วคราวแยก รพ. ห้วยพลู
31	NCB03S-04	ลับ	ปลด		นช	SCADA	SF6	ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
32	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"ON" Auto Reclose		NCB			
33	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB			
34	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"ON" Auto Reclose		NCB			
35	NCB10R-01	Non-Reclosing	Normal		นช.	SCADA	R	วัดบางพระ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ผู้รับเอกสาร

10	นายสมชาย ใจดี							
11	นายสมชาย ใจดี							
12	นายสมชาย ใจดี							
13	นายสมชาย ใจดี							
14	นายสมชาย ใจดี							
15	นายสมชาย ใจดี							
16	นายสมชาย ใจดี							
17	นายสมชาย ใจดี							
18	นายสมชาย ใจดี							
19	นายสมชาย ใจดี							
20	นายสมชาย ใจดี							
21	นายสมชาย ใจดี							
22	นายสมชาย ใจดี							
23	นายสมชาย ใจดี							
24	นายสมชาย ใจดี							
25	นายสมชาย ใจดี							
26	นายสมชาย ใจดี							
27	นายสมชาย ใจดี							
28	นายสมชาย ใจดี							
29	นายสมชาย ใจดี							
30	นายสมชาย ใจดี							
31	นายสมชาย ใจดี							
32	นายสมชาย ใจดี							
33	นายสมชาย ใจดี							
34	นายสมชาย ใจดี							
35	นายสมชาย ใจดี							
36	นายสมชาย ใจดี							
37	นายสมชาย ใจดี							
38	นายสมชาย ใจดี							
39	นายสมชาย ใจดี							
40	นายสมชาย ใจดี							
41	นายสมชาย ใจดี							
42	นายสมชาย ใจดี							
43	นายสมชาย ใจดี							
44	นายสมชาย ใจดี							
45	นายสมชาย ใจดี							
46	นายสมชาย ใจดี							
47	นายสมชาย ใจดี							
48	นายสมชาย ใจดี							
49	นายสมชาย ใจดี							
50	นายสมชาย ใจดี							
51	นายสมชาย ใจดี							
52	นายสมชาย ใจดี							
53	นายสมชาย ใจดี							
54	นายสมชาย ใจดี							
55	นายสมชาย ใจดี							
56	นายสมชาย ใจดี							
57	นายสมชาย ใจดี							
58	นายสมชาย ใจดี							
59	นายสมชาย ใจดี							
60	นายสมชาย ใจดี							
61	นายสมชาย ใจดี							
62	นายสมชาย ใจดี							
63	นายสมชาย ใจดี							
64	นายสมชาย ใจดี							
65	นายสมชาย ใจดี							
66	นายสมชาย ใจดี							
67	นายสมชาย ใจดี							
68	นายสมชาย ใจดี							
69	นายสมชาย ใจดี							
70	นายสมชาย ใจดี							
71	นายสมชาย ใจดี							
72	นายสมชาย ใจดี							
73	นายสมชาย ใจดี							
74	นายสมชาย ใจดี							
75	นายสมชาย ใจดี							
76	นายสมชาย ใจดี							
77	นายสมชาย ใจดี							
78	นายสมชาย ใจดี							
79	นายสมชาย ใจดี							
80	นายสมชาย ใจดี							
81	นายสมชาย ใจดี							
82	นายสมชาย ใจดี							
83	นายสมชาย ใจดี							
84	นายสมชาย ใจดี							
85	นายสมชาย ใจดี							
86	นายสมชาย ใจดี							
87	นายสมชาย ใจดี							
88	นายสมชาย ใจดี							
89	นายสมชาย ใจดี							
90	นายสมชาย ใจดี							
91	นายสมชาย ใจดี							
92	นายสมชาย ใจดี							
93	นายสมชาย ใจดี							
94	นายสมชาย ใจดี							
95	นายสมชาย ใจดี							
96	นายสมชาย ใจดี							
97	นายสมชาย ใจดี							
98	นายสมชาย ใจดี							
99	นายสมชาย ใจดี							
100	นายสมชาย ใจดี							

(СЕРЬОЗНАЙСЯ ВЕРОВА)

บริษัท ก. ข. ค. จำกัด



วันที่ ๒๕/๐๕/๖๕

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ติดตั้ง Tri0๒ NCB๐๓ ครั้งที่ ๒

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ชมชนห้วยพลู

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ ..... เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. .... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายศาศวัต คุชรประกอบกิจ ..... ตำแหน่ง..... ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๙๕๔๙-๓๕๓๙ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ

ตำแหน่ง..... พชง.๕ ผจก.กฟส.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๖๔๔-๖๖๖๒ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.ผู้รับจ้าง

---

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฒ่า วคก.๔ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... แยก รพ.ห้วยพลู..... ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔

จุดที่ ๒..... หลัง รพ.ห้วยพลู..... ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๒..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... ชจก.(ท) , ผบ.บ., ผกส., จป. และ ผู้รับจ้าง

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจ้งจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจ้งที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจ้งที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒ มกราคม ๒๕๖๘


C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


- เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียกร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียกร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

(นายชลิต สีขาวขำ)  
 ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี

# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

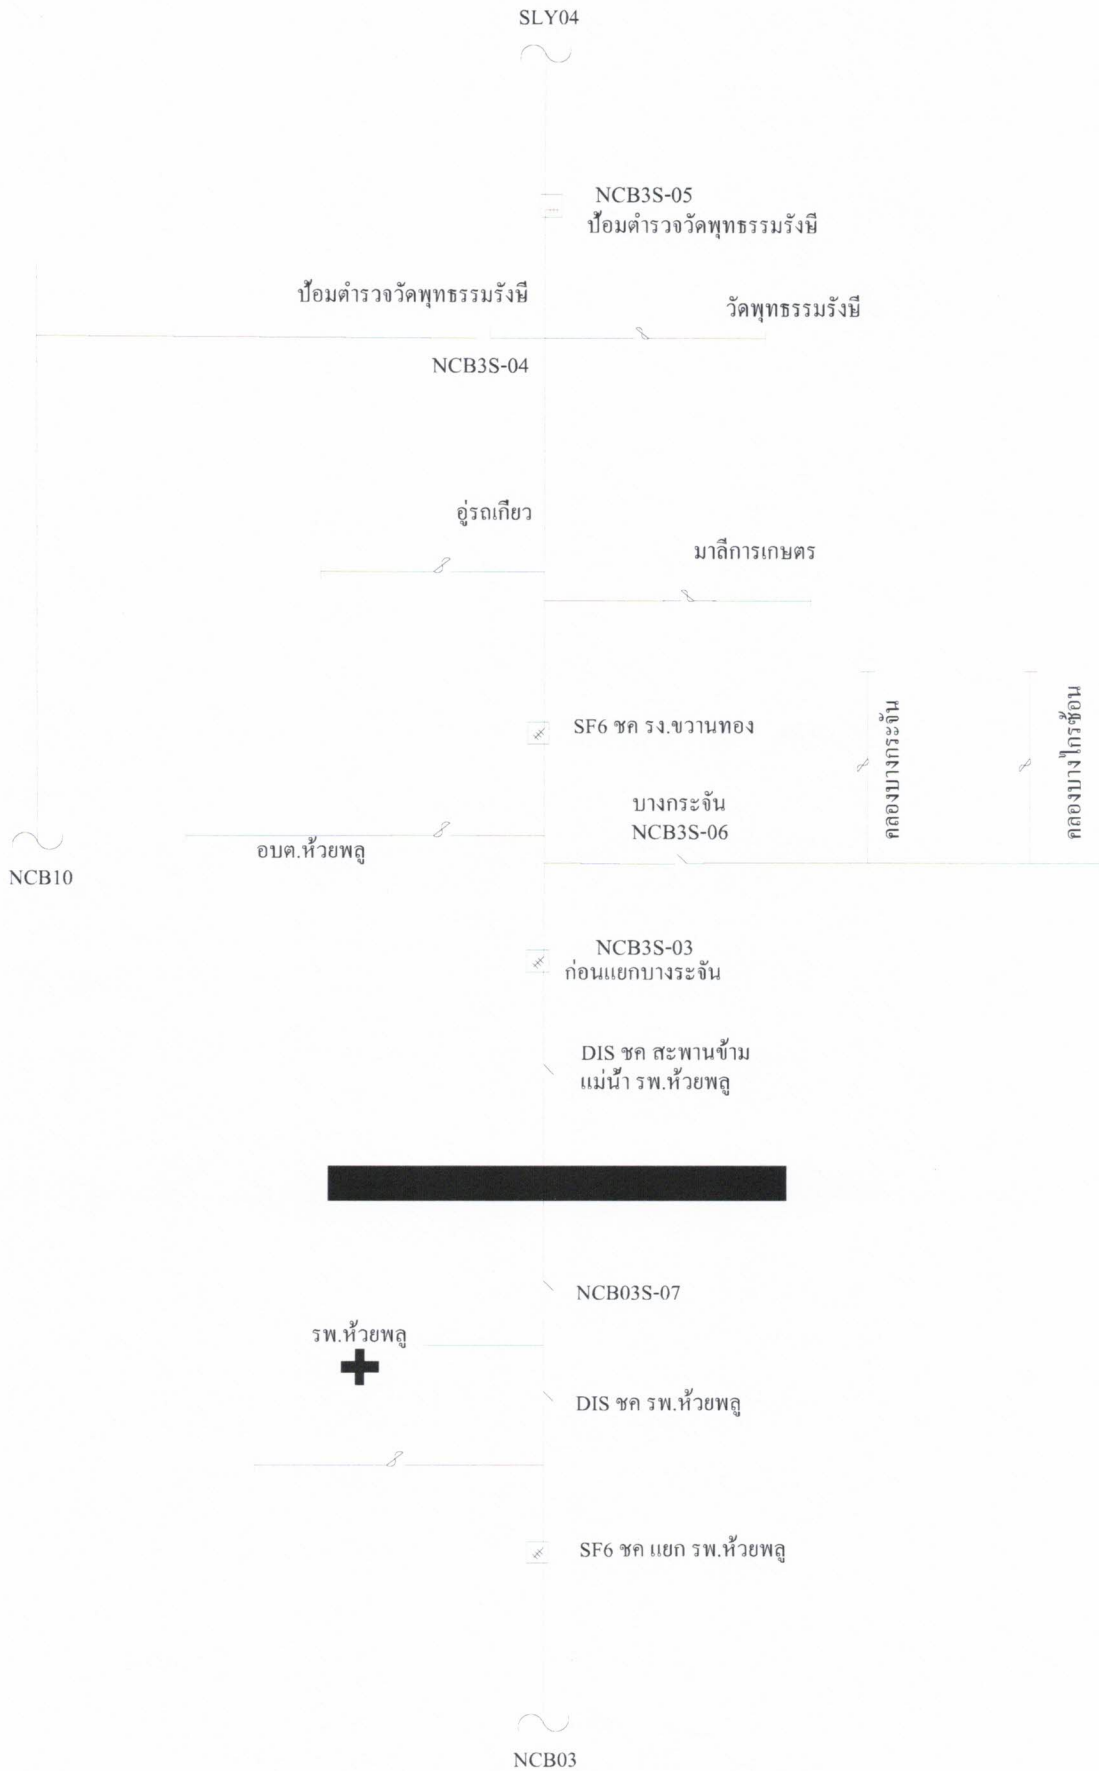

# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

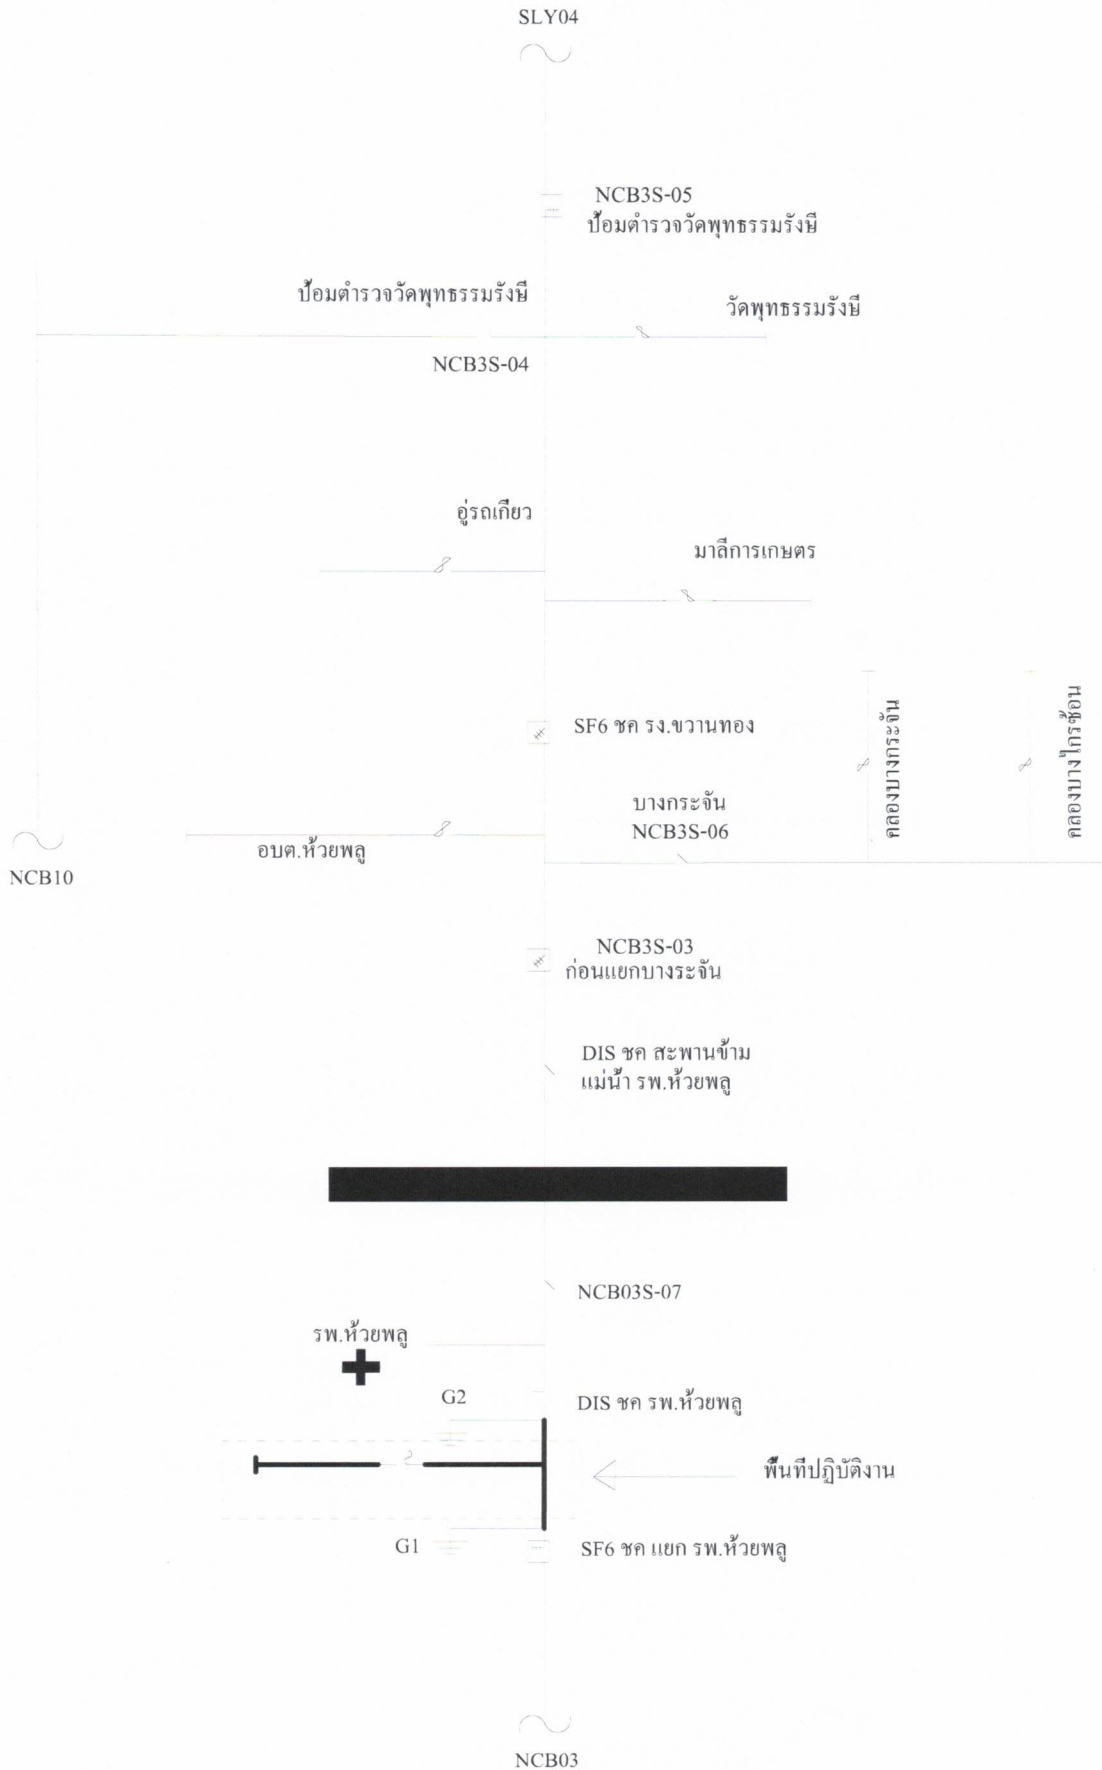

# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

