



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14/07/67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๕๐๑๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV รองรับการก่อสร้างปรับปรุงสถานีฯ  
สมุทรสาคร ๑ บริเวณเลยปากทางบางปลา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๔	๑๕ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV รองรับการ ก่อสร้างปรับปรุงสถานีฯ สมุทรสาคร ๑ บริเวณ ตรงข้ามสถานีฯ สค๑	SMABR๐๔	SMA๐๔S-๐๒ ตรงข้ามสถานี สค ๑	นายจิรวัดน์ บุญ พร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMV๐๕	๑๕ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMV๐๕S-๐๗ ตรงข้ามสถานี สค ๑	SMA๑๓S-๐๓ ตรงข้ามสถานี สค ๑	
๓	SMA๑๕	๑๕ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMA๑๕S-๐๒	จุดเบรกปลาย สาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.จ. โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMA4 จาก SMAPP-04 ถึง SMA045-02  
ในวันที่ 15 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 961/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMV05 จาก SMA055-07 ถึง SMA175-03  
ในวันที่ 15 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SMV06 จาก SMA155-02 ถึง 2/ขยสขย  
ในวันที่ 15 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรุฬห์ วัฒนวิมล ประสานงานการขอดับไฟกับ นางจิรัชต์ บุญรัมย์  
11 ก.ค. 67

  
(นางจิรัชต์ บุญรัมย์)  
100, 6 ทุ่งสว่างเทพนครผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟภ.๓.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามสถานีฯสมุทรสาคร 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 961/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	11 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัซษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DIS SMA13S-03 ตรงข้ามตรงข้ามสถานีฯ SMA อยู่สถานะ OPEN						
3	SMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
4	SMV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
5	SMV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
7	SMA15S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		ตรงข้ามสถานีฯ SMA
8	SMA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		ตรงข้ามสถานีฯ SMA
9	SMA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		ตรงข้ามสถานีฯ SMA
10	Sw.load SMABR-04	สับ	ปลด		สค.		
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G2						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G3						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G4						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G5						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G6						
18	แจ้งไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
20	SMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
21	SMV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
22	SMV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
24	แจ้งหน้าปลด ข้อตกลงราวด์ จุด G1						

# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

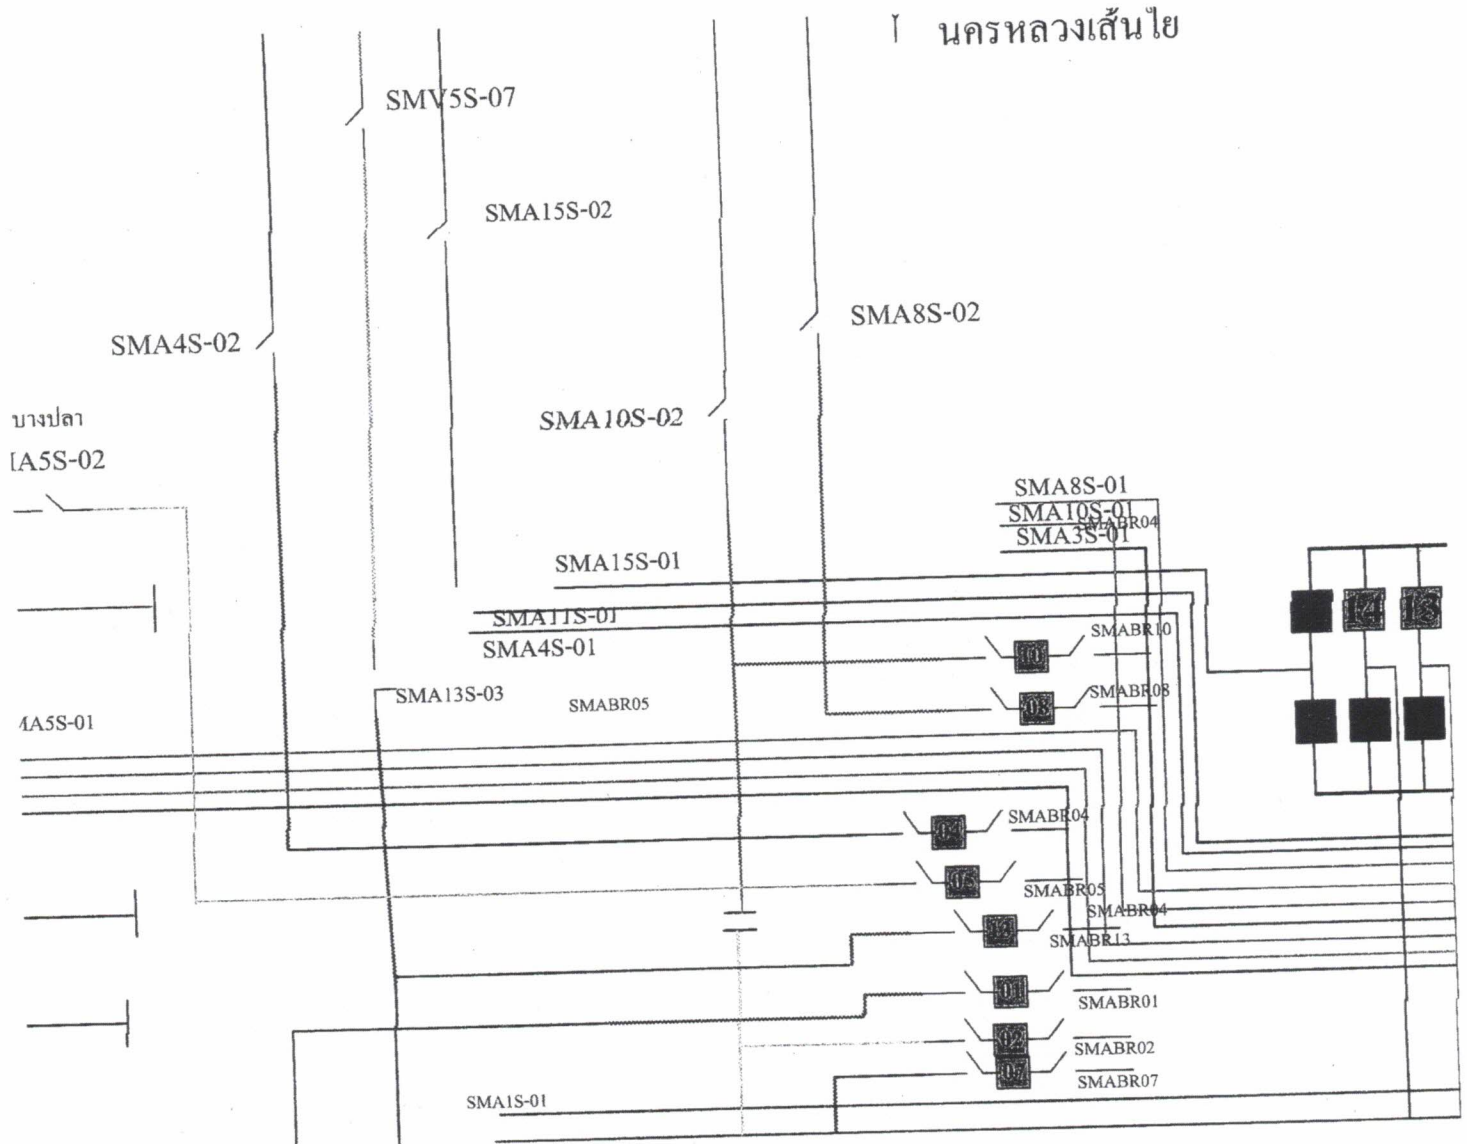

# สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

