



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ก.ค. 64

เลขที่ ฎ.ค.ศบจ.(กป.)- ๓๒๖๐ /๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศรีประจันต์.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หลัง DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
SPC05 หลัง DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐น.	ปักเสาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ต.มม.	DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่	DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง	นายจิระยุทธ อางศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕
SPC05 หลัง DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐น.	ปักเสาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ต.มม.	DDE ชุด A. ตลาดนัดบ้านไร่	DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง	นายจิระยุทธ อางศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....มีโหลดผู้ใช้ไฟ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิระยุทธ อางศิริ ตำแหน่ง.....หมก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี..)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ศรีประจันต์.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ SPC05 จาก DIS ๖๓. ต.วงษ์พันธ์ุทา ถึง DIS ๖๓. บ้านคลองบาง
ในวันที่ ๒3.๗.๖๔. ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 972
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ SPC05 จาก DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่ ถึง DIS ๖๓. บ้านคลองบาง.
ในวันที่ ๒๗.๗.๖๔. ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นาย.....

13 ก.ค. 64

(Signature)
.....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๓๒๖๐.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 2.....แผ่น
แผนผังแนบ..... 2.....แผ่น
ผจพ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.ตลาดนัดบ้านไร่ - DIS ชค.บ้านคลองบาง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,27/07/2021	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	972/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	13 กรกฎาคม 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	*****วันที่ 23 ก.ค.64.*****						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
4	SPC05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R บ้านดอนปรง
5	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แวย์
6	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03						
7	SPC03S-13	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ดอนกระทือ
8	DIS ชค.ไลน์ SPC05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS บ้านคลองบาง
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
10	DIS ชค.ไลน์ SPC05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS ตลาดนัดบ้านไร่
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
15	SPC03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แวย์
16	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
17	สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของวันที่ 23 ก.ค.64.						
18	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
20	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แวย์
21	แจ้งหน่วยงานปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งหน่วยงานปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
23	DIS ชค.ไลน์ SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ตลาดนัดบ้านไร่
24	แจ้ง กฟส.ศปจ.ตรวจสอบ SPC05R-01 ให้อยู่ตำแหน่ง Nonreclosing, ALT						
25	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก SPC03						
26	DIS ชค.ไลน์ SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS บ้านคลองบาง
27	SPC03S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS ดอนกระทือ
28	SPC03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แวย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SPC05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R	บ้านดอนปฐู
30	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
31	*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวันที่ 23 ก.ค.64.*****							

แผนผังเชิงเกิดไลน์

ดับไฟเพื่อปกเสไฟฟ้าแรงสูงรองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง

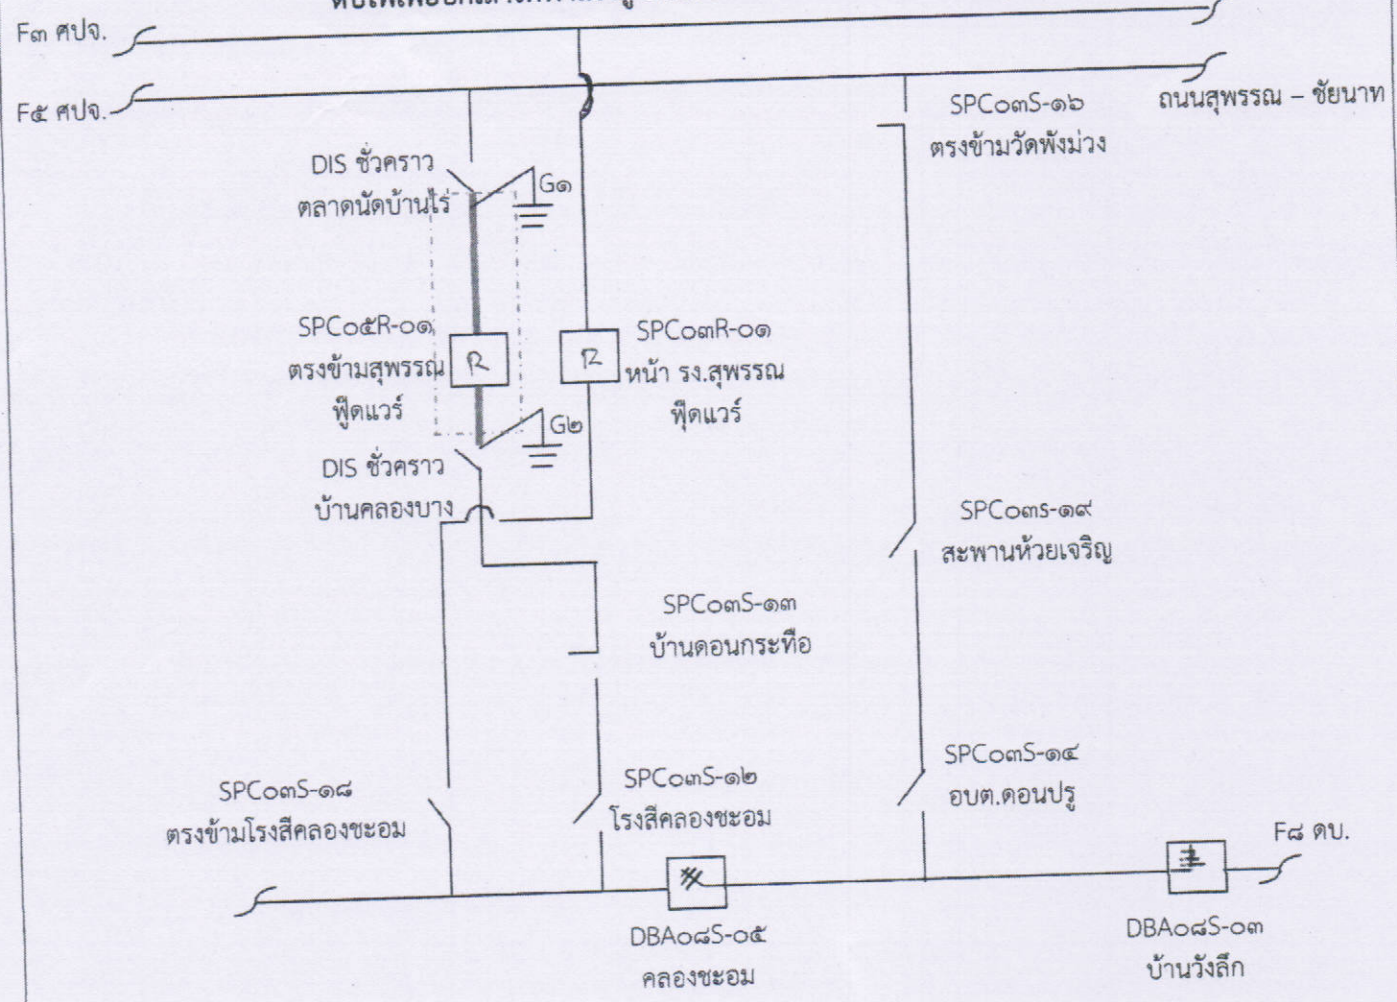


หมายเหตุ

๑. ดับไฟเพื่อปกเสไฟฟ้าแรงสูงรองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล ๑๘๕ SAC
๒. วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓. จ่าย DIS SPC๐๓S-๐๓ บ้านดอนกระเทียม
๔. ปลดปลด DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง
๕. ปลด DIS ชั่วคราวตลาคันต์บ้านไร่
๖. จั้ม ช็อตกราวด์ G๑ , G๒
๗. งานแล้วเสร็จ
๘. ปลด ช็อตกราวด์ G๑ , G๒
๙. จ่าย DIS ชั่วคราวตลาคันต์บ้านไร่
๑๐. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แผนผังเชิงเกิดไลน์

ดับไฟเพื่อปกเสไฟฟ้าแรงสูงรองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง

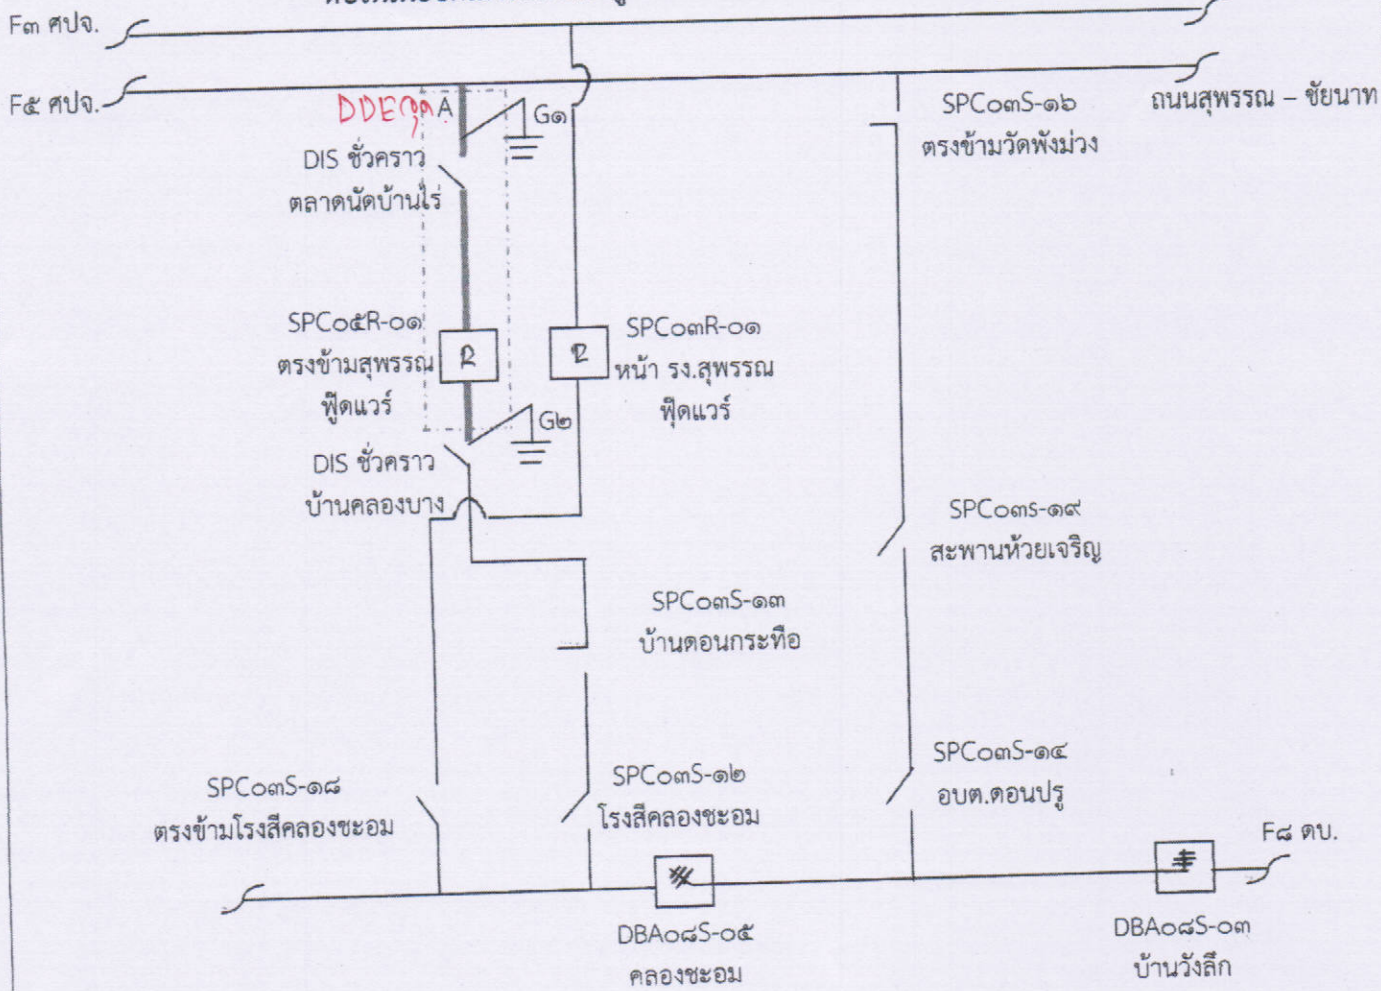

หมายเหตุ

๑. ดับไฟเพื่อปกเสไฟฟ้าแรงสูงรองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิ้ล ๑๘๕ SAC
๒. วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓. ปลด DIS ชั่วคราวตลาตนัดบ้านไร่
๔. ฮอทไลน์สุพรรณ ตัดเดดจุด A
๕. จั้ม ซ็อดกราวด์ G๑ , G๒
๖. งานแล้วเสร็จ
๗. ปลด ซ็อดกราวด์ G๑ , G๒
๘. ฮอทไลน์สุพรรณ จั้มเดดจุด A
๙. จ่าย DIS ชั่วคราวตลาตนัดบ้านไร่
๑๐. จ่าย DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง
๑๑. ปลด DIS SPC๐๓S-๑๓ บ้านดอนกระเทียม
๑๒. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน