



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พริวาสวรรณ์ชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขเสาแรงสูงเอนหน้าพรรคชาติไทย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ สท.	๑๘/๐๗/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงเสาแรงสูงเอนหน้าพรรคชาติ	SPA055-07	DDE จุด A ข้างพรรคชาติไทย	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายรพล สุทธิกร
๑.	๗ สท.๒	๑๘/๐๗/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SF6ชั่วคราว คูเมือง	DDE จุด B ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.จ.(สข.) โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา..... )

ตำแหน่ง..... รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPA 5 จาก SPA55-07 ถึง DDE จุด A ข้างพรรคชาติไทย  
ในวันที่ 18 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 972/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SF6 ๗ จาก SF6 ๗ คูเมือง ถึง DDE จุด B ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  
ในวันที่ 18 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ส.ป.ท. นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

.....  
( นาย..... )  
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น



แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. .... (สถาป.) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	หน้าพรรคชาติไทย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 972/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนช้อย		วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.,)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
5	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
6	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
7	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
8	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
9	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
10	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA05						
11	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	โรงสีอุย้า
12	SPA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SCADA SF6	ศาลเจ้าพ่อ
13	ย้ายโหลด SPB07 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA08						
14	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SF6	สถานีฯ วิจัยข้าว
15	SF6 ชค. SPB07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	คูเมือง
16	พร้อมตัด DDE เวลา 08.00 น.						
17	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการตัด DDE จุด A บริเวณข้างพรรคชาติไทย ออกทั้งสามเฟส ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
18	หลังจาก กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการตัด DDE จุด A บริเวณข้างพรรคชาติไทย ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
19	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการตัด DDE จุด B บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ออกทั้งสามเฟส ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
20	หลังจาก กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการตัด DDE จุด B บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. ทราบ						
22	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
24	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
25	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
26	แจ้ง กฟจ.สพ. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
27	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
29	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
30	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
31	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
33	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
34	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
35	หลังจาก กฟจ.สพ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
36	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
37	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
39	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
40	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
41	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
42	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
43	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
44	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
49	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
50	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการจัม DDE จุด A บริเวณข้างพรรคชาติไทย เข้าทั้งสามเฟส						
51	หลังจาก กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการจัม DDE จุด A บริเวณข้างพรรคชาติไทย เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
52	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการจัม DDE จุด B บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เข้าทั้งสามเฟส						
53	หลังจาก กฟจ.สพ. ให้ชุดขอทไลน์ สพ.ดำเนินการจัม DDE จุด B บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
54	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับคืนจาก DOA05						
55	SPA05S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ศาลเจ้าพ่อ
56	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
57	ย้ายโหลด SPB07 บางส่วนกลับคืนจาก DOA08						
58	SF6 ชค. SPB07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 คูเมือง
59	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีวิทยุข้าว
60	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
62	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
63	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
64	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
65	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
66	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
67	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๘...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๗... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...หน้าที่ทำการพรรคชาติไทย ...เพื่อ...ปรับเสาเอนหน้าพรรคชาติไทย สถานีสุพรรณบุรี.๑และ ๒..โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ..๕ สพ.๑ และ F๗ สพ.๒. ... ตั้งแต่บริเวณ ..หน้าที่ทำการพรรคชาติไทย

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองระย้า ตำแหน่ง พชง.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ทม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

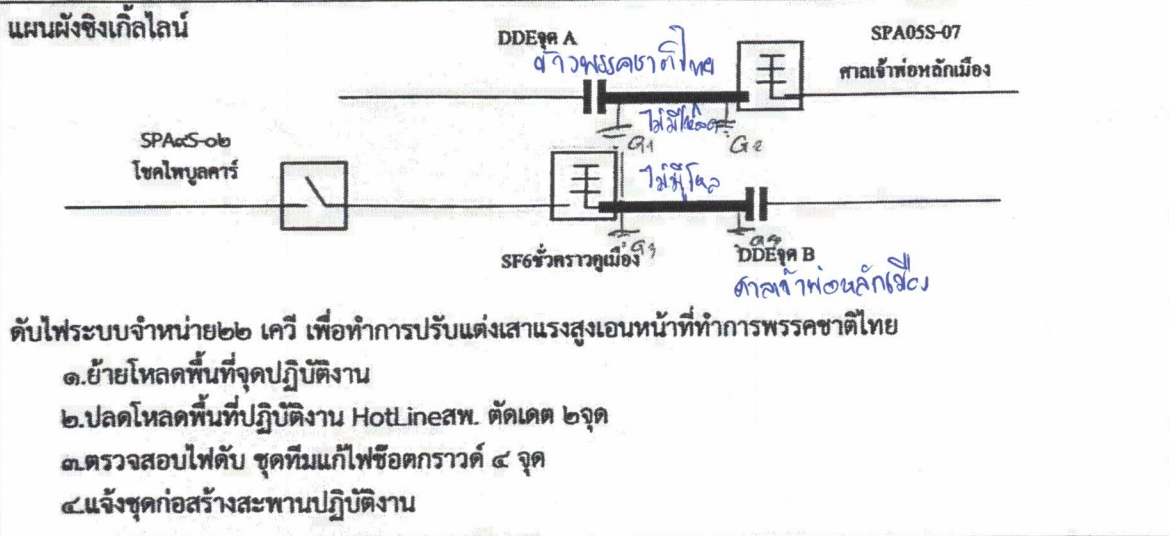

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

OL  
(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สช.) ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)  
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐