



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

17 ก.ค. 67

เลขที่ ก.3.นธ.ปบ) 562 /2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม2 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPU08	18 กรกฎาคม 2567	09.00	17.00	ย้ายเสาแรงสูงออกจากที่ ผชฟ บริเวณแยกห้วยชัน	NPU8S-15 ม.9 ห้วยชัน	DDE หน้า ร้านส้มตำ	นายธรรมรงค์ ชุนเที่ยงธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกห้วยชัน หน้าร้านส้มตำ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ โทร. 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : 13.8769074Long: 100.0568707
3.2 สิ้นสุด Lat : 13.8782937Long: 100.0568093

(Signature)

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPU08 จาก NPU8S-15 ถึง DDE หน้าร้านส้มตำ
ในวันที่ 18 กค 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 934/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธีรวัฒน์ โพธิ์รัชต์

(Signature)

(นายอภิสิทธิ์ เทียงหนู)

20 ก. 5 114 น.ค.๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) กฟค. นครปฐม

เรียน ออ.สฟ.(ก3), ออ.ว.ว.(ก3), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(Signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หมู่ 9 ห้วยชัน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 974/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
3	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
4	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
5	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
6	ย้ายโหลดNPU08 บางส่วนม.9ห้วยชัน ไปรับไฟจาก DTM09						
7	DTM09S-06	ปลด	สับ		ดตม.		SF6 วัดเลาเต่า
8	NPU08S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	แจ้ง ฮอทไลน์ทำการปลดจุดจัมหน้าร้านล้มตัวออกได้ ไม่มีโหลด ผขฟ.						
11	เมื่อฮอทไลน์ปลดจุดจัมออกแล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G2						
15	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
17	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
18	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
19	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
22	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
23	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
24	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
25	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1						
27	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2						

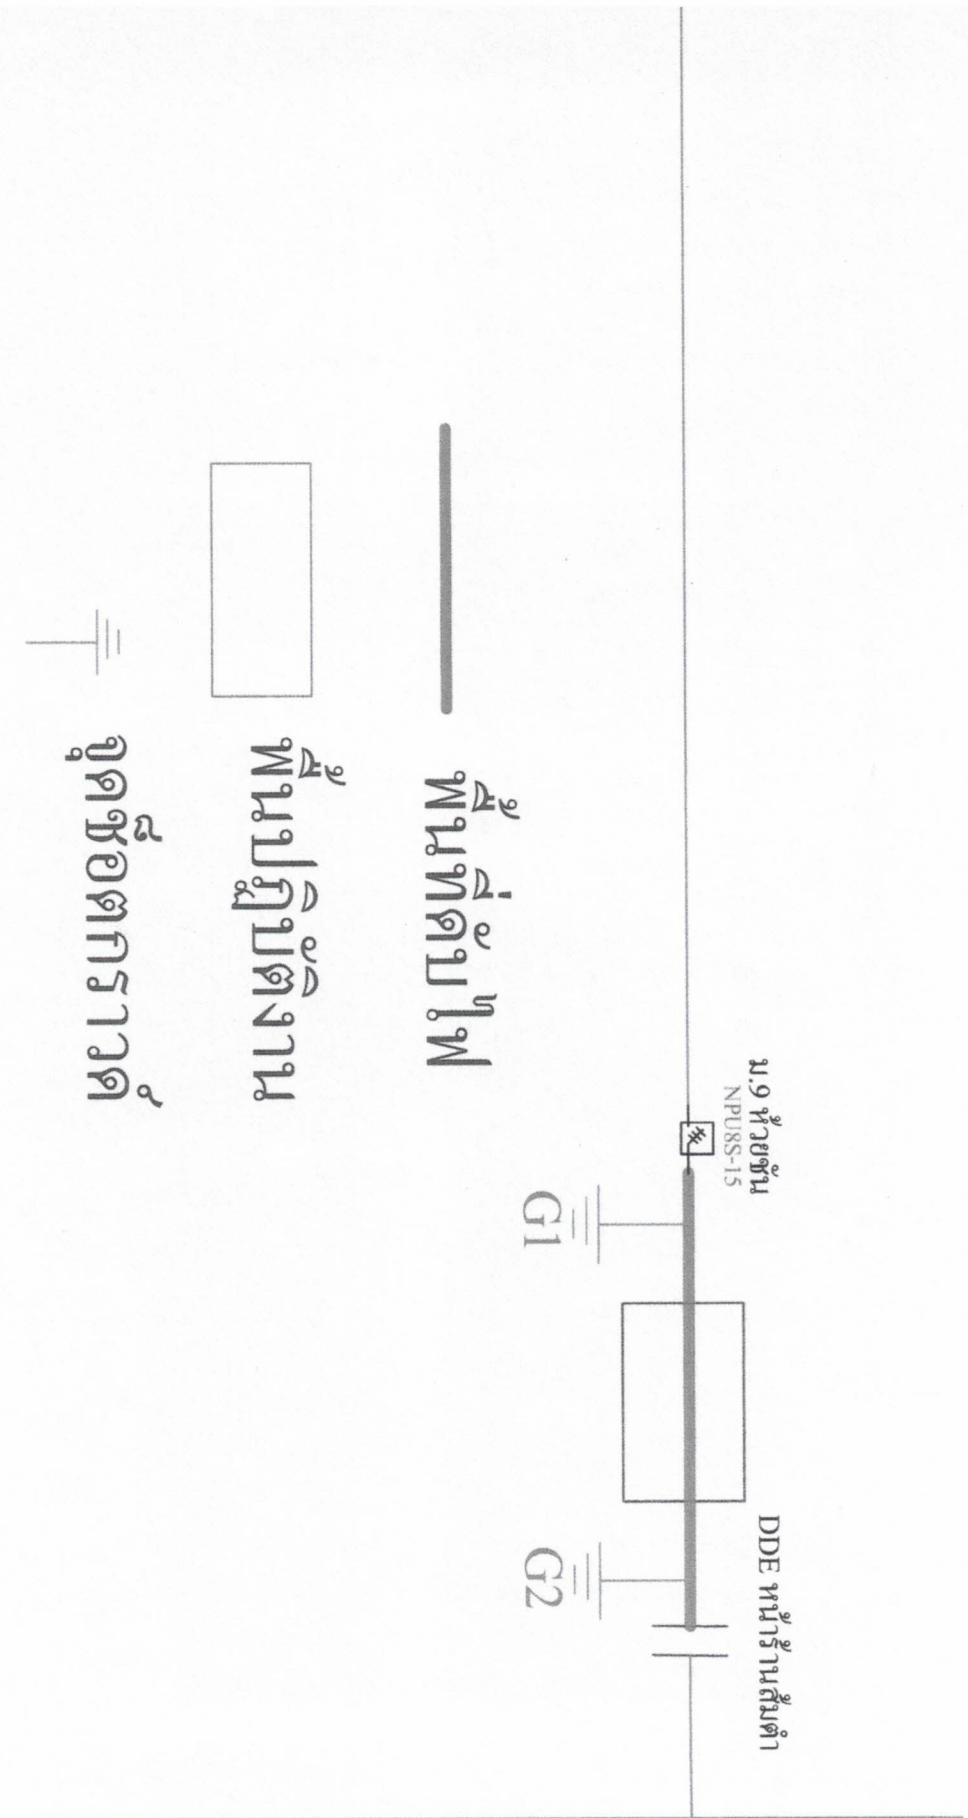

พื้นที่ลုပ်ไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดเชื่อมต่อกราวด์

มิ.9 หน่วยชั้น
NPUSS-15

G1

G2

DDE หน้าร้านลิ้มตำ