



# Switching Deadline

## 21 มิ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นญช. ๑๒๗/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสำเริง แก้วเรือง

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง หม.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อนญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อนญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงแซมไลน์ หลังรีโครสเซอร์ หนองอีพังรหัส DAA06R-02 วงจรฟีดเดอร์ ๖ สถานีด้านข้าง DAA๐๖ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DAA06	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ชุดแก๊กระแส นญช. ทรีป รีโครสเซอร์หนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๖ สถานีด้านข้าง DAA๐๖	รีโครสเซอร์ หนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจร DAA๐๖ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง	สุดไลน์วงจร ฟีดเดอร์ ๖ สถานี ด้านข้าง DAA๐๖	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเริง แก้วเรือง ตำแหน่ง หม.กป. โทร ๐๘๐๒๖๔๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

(นายสำเริง แก้วเรือง)  
หม.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA6 จาก DAA6R-01 ถึง ๒๗๗  
ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 980/66  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณศรี อรุณรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หม.สำเริง แก้วเรือง

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.หนองหญ้าไซ  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอรรถสิทธิ์ เทียนทอง)  
ชั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว  
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖



## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DAA06 บริเวณ DAA06R-02(RE.หนองอีพัง) - ปลายสาย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูงแซมไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 980/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 17 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>ชวินิต</u>		วันที่ 17 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DAA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รณญช-		RE หนองอีพัง
3	- ดับไฟเวลา 09.00 น.						
4	DAA06R-02	สับ	ปลด		รณญช-		RE หนองอีพัง
5	ใบมิตด้านโหลด	สับ	ปลด		รณญช-		RE หนองอีพัง
6	DAA06S-09	สับ	ปลด		รณญช-		DIS บ.ทีเอ็มพาวเวอร์
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.หนองหญ้าไซรับทราบ						
8	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
9	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
10	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
12	หลังจากกฟส.หนองหญ้าไซปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซปลด Short ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซปลด Short ground จุด G2 ออก						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
16	- จ่ายไฟ						
17	ใบมิตด้านโหลด	ปลด	สับ		รณญช-		RE หนองอีพัง
18	DAA06R-02	ปลด	สับ คง Non-Re,Alter		รณญช-		RE หนองอีพัง
19	แจ้งบ.ทีเอ็มพาวเวอร์ให้รับทราบก่อนทำการจ่ายไฟ						
20	DAA06S-09	ปลด	สับ		รณญช-		DIS บ.ทีเอ็มพาวเวอร์
21	DAA06R-02	Nonreclosing,ALT	Normal		รณญช-		RE หนองอีพัง
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						



แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อป้องกันแชนไมไลน์  
ด้านหลังรีโครสเตอร์บ้านหนองอีพัง รหัส DAA๐๖R-๐๒ วงจร DAA๐๖ สถานีไฟฟ้าด่านช้าง  
วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

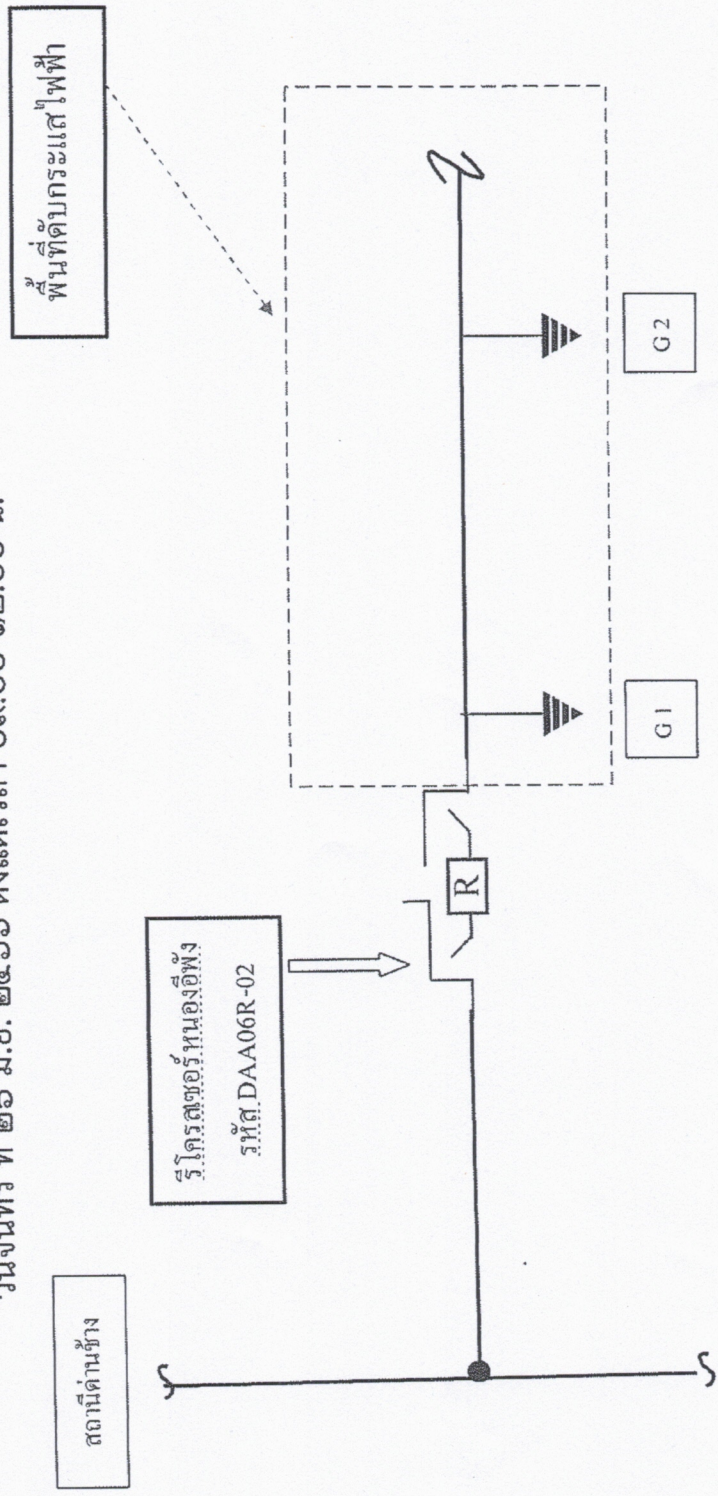

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จเวลา ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม

บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน