



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 มิ.ย. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สฟ.ร.(ปบ.) 02236  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒน์นันท์

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟ ๑๕ KV ปรับปรุงระบบ ๒๒ KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่ ๔ ตาม  
แผนผังส่งแบบฉบับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL4YS	<del>๑๖ มิ.ย. ๖๖</del> 26,27,28 มิ.ย. 66	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟพาดสาย ๒๒ KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่ ๔ (ฝั่งวงจร ๒,๓,๔)	OYM4YB	OYL4YS-๐๗	นายนพตล ปักษาทอง ๐๘๘-๙๔๖๒๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ  
ช.ม.ปบ. กฟอ. สามพราน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒน์นันท์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

26,27,28 มิ.ย.66 ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

สถาพร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ OYM4YB จาก OYM4YB-01 ถึง OYL4YS-07  
 ในวันที่ ~~18, 19, 30~~ ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิ.ย. 66 น. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 981/66  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พิดเคอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พิดเคอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พิดเคอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย รพณพวิทย์ ขกพอ.1 ประสานงานการขอตัดไฟกับ รพณพวิทย์ ผูกฉิม

\_\_\_\_\_ (นายสุภกิจกรร คุ้มทอง)  
๐๑๓. 5 ๓๓๔ น.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๓พร  
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแบบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี \_\_\_\_\_)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน OYM4YB-01 ถึง OYL4YS-07(ABS) "ดับเช้า จ่ายเย็น"  
 2. กำหนดวันที่ทำงาน ~~28,29,30 มิ.ย.66~~ 26,27,28 มิ.ย.66 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  
 3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. สถานีงานที่ทำ พาดสาย 22kV ใต้ไลน์ 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 981/2566  
 4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2566  
 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 มิถุนายน 2566  
 6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 มิถุนายน 2566  
 7. สั่งทำสวิตชิงโดย  
 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)  
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)  
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
6	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
12	- ตรวจสอบ NCA05YB-01 ถึง NCA01YB-01 จ่ายไฟ Close loop ปกติ						
12	- OPEN LOOP OYM04YB-01						
13	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		CB 115kV
13	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115kV
13	OYM04YS-02	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115kV
21	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30น.						
13	OYL04YS-07	สับ	ปลด (พร้อมจ่าย)		สพร.		ABS บางเตย ช.4
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.สพร.รับทราบ						
35	แจ้งกฟอ.สพร.ทำการทดสอบพร้อมลง WE SAFE ให้ทราบ						
36	แจ้งกฟอ.สพร.ปฏิบัติงานทำงานได้						
6	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
43	หลังจากกฟอ.สพร.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
44	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
6	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
21	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	OYL04YS-07	ปลด	สับ (พร้อมจ่าย)		สพร.		ABS บางเตย ช.4
12	- CLOSE LOOP OYM04YB-01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
13	OYM04YS-01	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด	115kV
13	OYM04YS-02	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด	115kV
13	OYM04YB-01	ปลด	สับ		OYM		CB	115kV
6	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
สิ้นสุด Switching								

26,27,28 มิ.ย.66 สถาพร  
 งานดับไฟวันที่ ~~28,29,30~~ มิถุนายน 2566 ปักเสา พาดสาย 22KV  
 (ผังวงจร 2,7,8) รongรับสถานีอ้อมใหญ่ 4 (OYM)

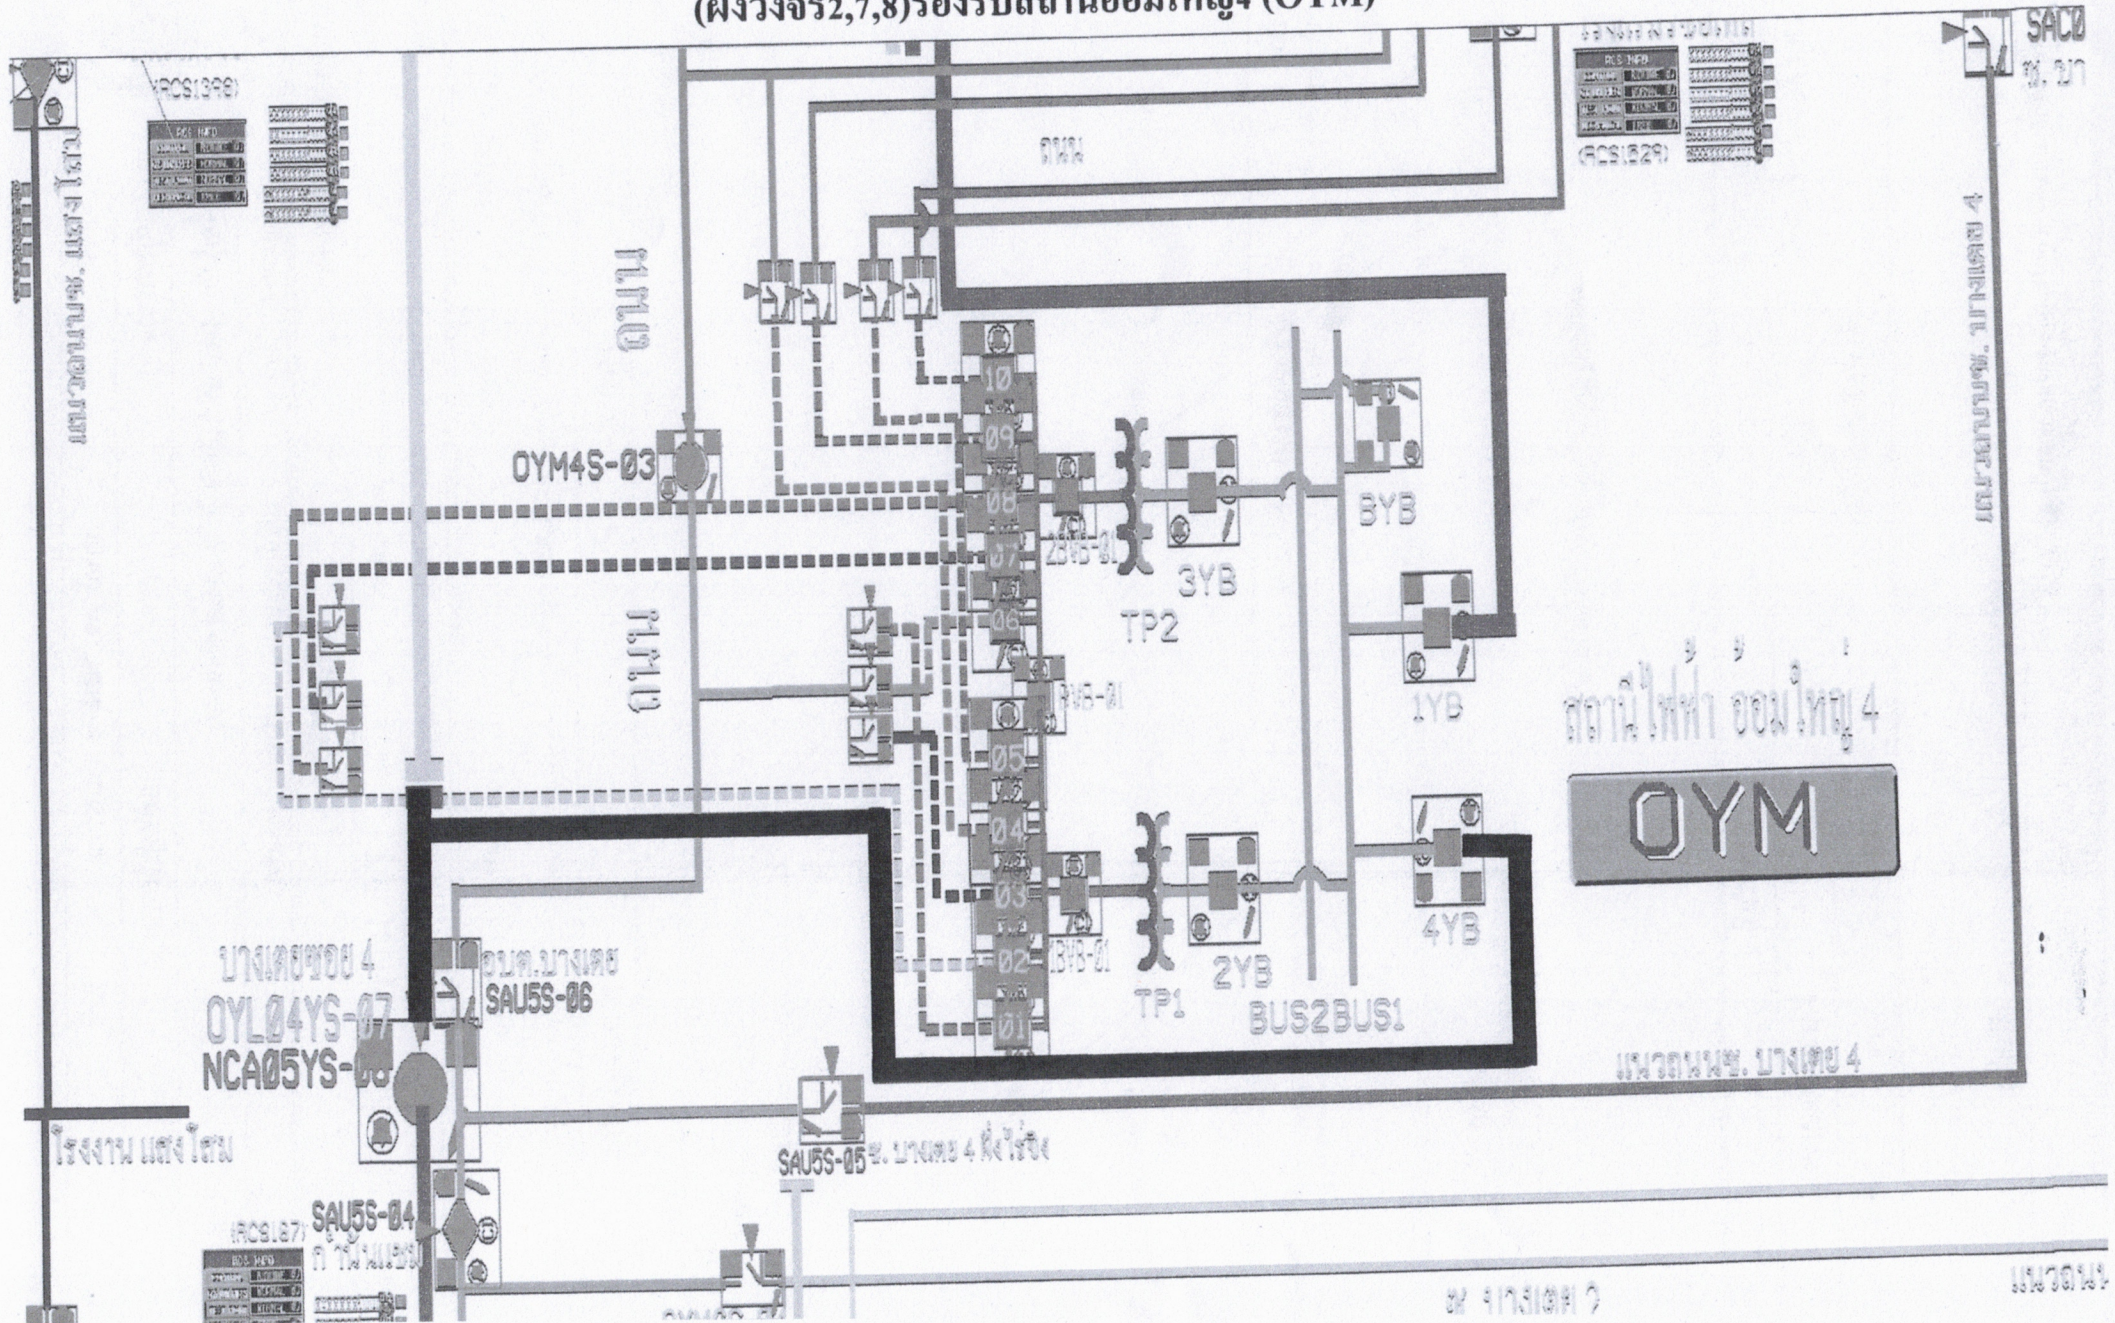

26,27,28 มิ.ย.66 สถาพร

งานดับไฟวันที่ 28,29,30 มิถุนายน 2566 ปักเสา พาดสาย 22KV  
(ฝั่งวงจร 2,7,8)รองรับสถานีอ้อมใหญ่ 4 (OYM) หลังดำเนินการเสร็จ

