



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๔๒ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์..พสิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปม.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ท).รักษาการแทน.ผจก.กฟส.พททธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พททธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า...ศาลายา...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๒...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEU02	๑๔-๑๗ ม.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕KV. กกก.ก.๓ ปฏิบัติงาน ก่อสร้างฐานราก ชนิด F๔ ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณ DIS UG มอเตอร์เวย์ SLY๐๘S-๐๔ - SLY๐๘S-๐๕	- BEU 02S-09	- BEU 02S-08	นายวิรัตน์ นาคละมัย ๐๘๑-๙๔๔๗๘๑
๒.	SLY08	๑๔-๑๗ ม.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY 08S-04	- SLY 08S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ DIS UG มอเตอร์เวย์ SLY๐๘S-๐๔ - SLY๐๘S-๐๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจนาวัฒน์ นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๕๕๕๗ Long ๑๐๐.๓๐๐๗๙

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๕๗๑๒๙ Long ๑๐๐.๒๙๙๙๑

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.พททธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BEU02 จาก BEU02-04 ถึง BEU02-08
ในวันที่ 14-17 ก.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 98/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SLX08 จาก SLX85-04 ถึง SLX85-05
ในวันที่ 14-17 ก.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 48/2568


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกลสิทธิ์ เอี่ยมพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ หน่วยงานวิชนม์ นิตสูงวงศ์


นาย สกลสิทธิ์ เอี่ยมพงษ์
๖๐ ก.5 ถนน นพ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. 
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 9 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ มอเตอร์เวย์ บางใหญ่ - กาญจนบุรี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-17 ม.ค. 2568	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 98/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	9 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. พิรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนัส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		TP1 -
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		TP2 -
4	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
6	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
7	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		TP1 -
8	- ย้ายโหลด SLY08,09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SLY04,BEU02						
9	SLY04S-05	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 คลอง ช.บน
10	BEU01S-07	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 ตรงข้ามกึ่งเก้
11	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		CB -
12	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		CB ขนานบัส
13	BEU02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
14	SLY08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)
15	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		CB ขนานบัส
16	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
17	BEU02S-08	สับ	ปลด		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
18	SLY08S-05	สับ	ปลด		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)
19	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
23	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		TP1 -
24	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		TP2 -
25	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
26	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
28	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		TP1 -
29	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		CB -
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
35	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		TP1 -
36	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		TP2 -
37	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
38	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
39	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
40	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		TP1 -
41	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		CB -
42	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
43	BEU02S-08	ปลด	สับ		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
44	SLY08S-05	ปลด	สับ		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)
45	- ย้ายโหลด SLY08,09 บางส่วน กลับจาก SLY04,BEU02						
46	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		CB ขนानบัส
47	BEU02S-09	ปลด	สับ		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
48	SLY08S-04	ปลด	สับ		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)
49	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB -
50	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		CB ขนานบัส
51	SLY04S-05	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 คลอง ช.บน
52	BEU01S-07	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 ตรงข้ามกึ่งเก้
53	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		TP1 -
54	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		TP2 -
55	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
56	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
57	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
58	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		TP1 -
59	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังขอตัดไฟ บริเวณ UG มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี
วัน อังคารที่ 14 มกราคม 2568 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

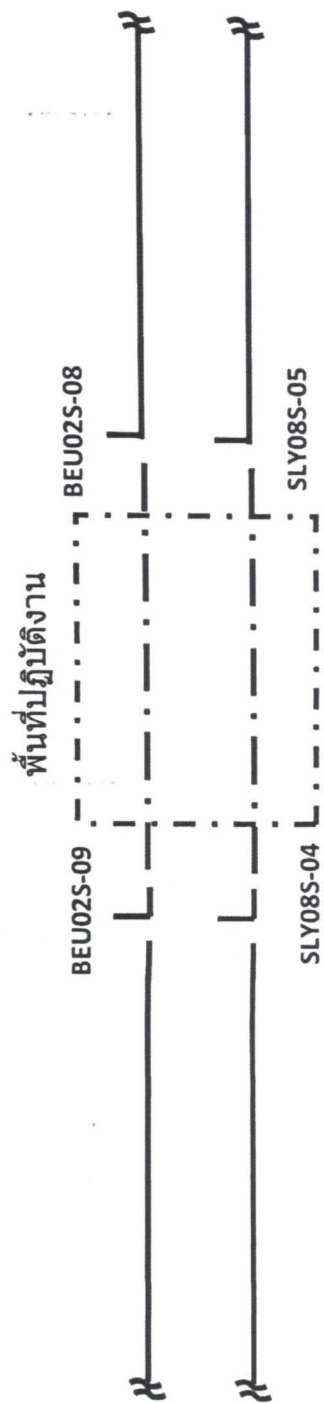



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่รับ..... 133
วันที่..... - 7 ม.ค. 2568
เวลา..... 14 : 29น.

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรพ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมีนายวิวัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก ชนิด F๔ จำนวน ๒ ฐาน

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

ในวัน..... ๐๔ - ๐๖/ม.ค. ๒๕๖๘..... ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พุทธมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ มอเตอร์เวย์ศาลายา ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พุทธมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อ

ขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชก.ก(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ทม.สน.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ล)	<input type="checkbox"/> ทม.บร.
<input type="checkbox"/> นทท.๘/๑	<input type="checkbox"/> ทม.บส.
<input type="checkbox"/> นบท.๘/๑	<input type="checkbox"/> ทม.มค.
<input type="checkbox"/> วศก.๘/๑	<input checked="" type="checkbox"/> ทม.ปบ.
<input type="checkbox"/> วศก.	<input type="checkbox"/> ทม.กส.
<input type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

(นายวิวัฒน์ นาคลัมย์)
พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	