



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ล.สปจ.(กป.) ๒๖๐ ๗๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.ค.)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ จะขอทำการย้ายโหนด F๔ สถานีศรีประจันต์บางส่วนเพื่อทำงานสับเปลี่ยน VT SF๖ SPC๐๔S-๐๗ บริเวณใต้สะพาน
เลี้ยงเมือง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC๐๔	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ทำงานสับเปลี่ยน VT SF๖ SPC๐๔S-๐๗ บริเวณใต้ สะพานเลี้ยงเมือง	SPC๐๔S-๐๗ ใต้สะพานเลี้ยง เมือง	SPC๐๔S-๐๗ ใต้สะพานเลี้ยงเมือง	นายวีรพจน์ เรืองเดช อังกูร โทร.๐๘๘- ๗๖๑๑๐๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวสุพิชชา วรรณคาม ตำแหน่ง ๖.ค.๕ ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์ โทร. ๐๙๗-๘๘๑๖๑๘๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไกรสร พวงหอม..)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเคอร์ SPC๐๔ จาก SPC๐๔S-๐๗ ถึง
ในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๙๙๐/๖๗
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวิชัย ๖.ก.๕ ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์ ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ร.อ.อ.อ.พิชชา อธิวรรณ ตาม
๑๗ ก.ค. ๖๗

(นาย จีรวิชัย ๖.ก.๕ ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์)
๑๗ ก.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟก. (คฟ.)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น
ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPC04S-07 ใต้สะพานเลียงเมือง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน VT SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 990/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก			วันที่	17 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวัฒน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
3	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
4	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
5	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
6	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
7	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
8	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA08						
9	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		ขนานบัส
10	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
11	DOA08S-11	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS บ้านตาวอบ
12	SPC04S-07	สับ	ปลด ล็อค <i>กบ.</i>		ศปจ.	SCADA	SF6 สะพานเลียงเมืองขนส่ง
13	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
14	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
15	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
19	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
20	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
21	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
22	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
23	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร SPC04VB-01 และ DOA08VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
25	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
26	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
27	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
28	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด SPC04 กลับจาก DOA08						
30	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		ขนานบัส
31	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
32	SPC04S-07	ปลด <i>ด้วยมือ</i>	สับ		คปจ.	SCADA	SF6 สะพานเลี้ยงเมืองขนส่ง
33	DOA08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คปจ.		DIS บ้านดาววบ
34	SPC02VB-01	สับ คง OFF Auto Reclose	ปลด		SPC		-
35	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
36	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-
37	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
38	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
39	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-
40	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
41	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานย้ายโหลดเพื่อทำการสับเปลี่ยน VT SF6 SPC04S-07

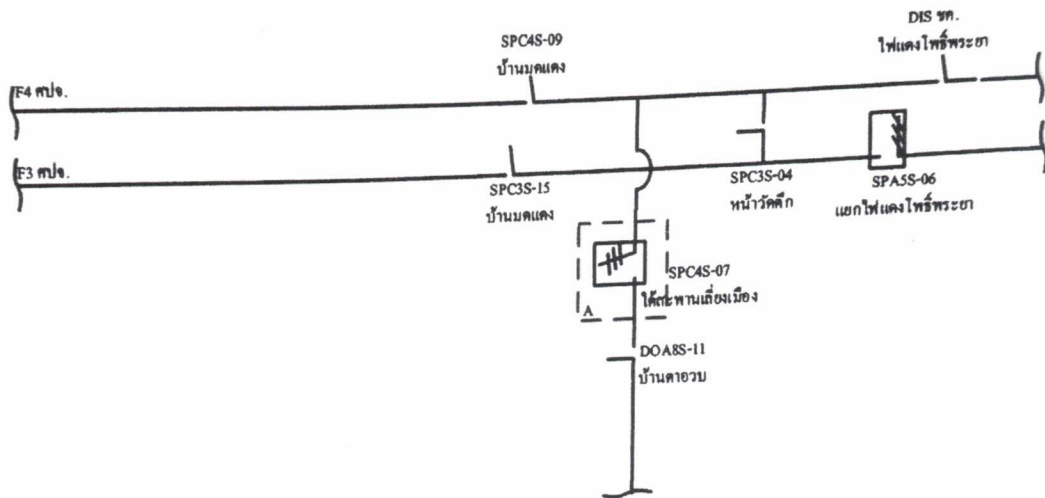

หมายเหตุ

ย้ายโหลดสับเปลี่ยน VT SF6 SPC04S-07

- วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.-12.00 น.
- ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการสับ Disconnecting Switch DOA08S-11
- ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการ Open SF6 SPC04S-07
- ชุด Hotline สท.เข้าดำเนินการปลดแรงสูง
- ชุดซ่อมย่อย สปจ. ดำเนินการสับเปลี่ยน VT