



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

24 ก.ค. 67

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 720 /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 15 ก.ค. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบวชนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สายส่ง ๑๑๕ เควีและ DAA ๐๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	27,28 ก.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัว เสา/พาดสาย บ.หนองกระทุ่ม	DBA 1YS-03 เปิดนายเอ็ม	DAA1YB-01 สถานี ด่านช้าง	นายอำนาจ กิตติ โพธิ์นันท์ วิศว.9 กรย.(ก3) 086-2691259
	DAA 04	27,28 ก.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราวหน้า ร้านครัวน้องไอซ์	ดิสชั่วคราวตรงข้าม รุ่งสวัสดิ์ค้าไม้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.868986... Long: ...99.842119.....

3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.86938... Long:... 99.84566.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA04 จาก บ้านดงน้ำผึ้งหลวง ถึง ถนนพหลโยธินสายหลักตัดไฟ
ในวันที่ ๒๗, ๒๘ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 993/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ MSK จาก DBA1YS-03 ถึง DAA1YB-01
ในวันที่ ๒๗, ๒๘ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 993/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกตต์สิทธิ์ เอี่ยมสงัด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กรย.วิทย์ ศรีศักดิ์

(นายพรศักดิ์ โพธิ์พินิจ)
รจก.4 แทน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๓.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

พจน. 1 (แนบ) ลงหน้า DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
๒ ๐๘.๐๐


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

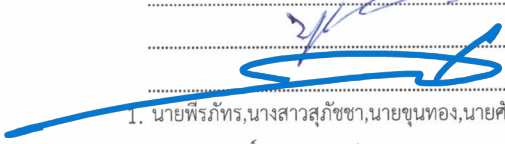
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหนองกระทุ่ม (DAA04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27,28 ก.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา/พาดสาย DAA04		ตามใบขอปฏิบัติงาน	993/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	18 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายชณิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OFF ATS สถานีฯ ด้านข้าง						
3	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB
4	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB
5	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
6	- ย้ายโหลด DAA04 บางส่วน ไปจ่ายจาก DAA05						
7	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดบ		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
8	DIS ขั้วคร่าว DAA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้
9	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
10	DIS ขั้วคร่าว DAA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS หน้าร้านครัวน้องไอซ์
11	ตรวจสอบสถานะ Gas DBA1YS-03 (LBS กว้างเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม) สถานะปกติ ไม่ Low Gas						
12	DBA01YS-03	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		ดบ.	SCADA	LBS หน้ากวางเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
13	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		DIS ใบมีด 115 เควี
14	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		DIS ใบมีด 115 เควี
15	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
19	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB
20	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB
21	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
27	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB -
29	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
30	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชั่วคราว DAA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS หน้าร้านครัวน้องไอซ์
32	ตรวจสอบสถานะ Gas DBA1YS-03 (LBS ก๊าซเดี่ยวเบ็ดนายเอ็ม) สถานะปกติ ไม่ Low Gas						
33	DBA01YS-03	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		ดบ.	SCADA	LBS หน้าก๊าซเดี่ยวเบ็ดนายเอ็ม
34	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		DIS ใบมีด 115 เควี
35	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		DIS ใบมีด 115 เควี
36	- ย้ายโหลด DAA04 บางส่วน กลับจาก DAA05						
37	DIS ชั่วคราว DAA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
38	DAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ		DIS ดิ่งข้ามถนน บ.บ่อกรู
39	ON ATS สถานีฯ ด่านช้าง						
40	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB -
41	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB -
42	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนผัง Single-line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟเพื่อก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
 สายส่ง 115 เควีตั้งแต่ DBA1YS-03 โหลดเบรกเป็นต้นมาย่อม ถึง DAA1YB-01 สถานีด้านข้าง
 วงจร DAA_04 ตั้งแต่ DISชั่วคราวหน้ารั้วนครวินองโฮซ์ ถึง DISชั่วคราวข้ามรั้วรังสิตค่าไม่

สถานีเดิมบาง

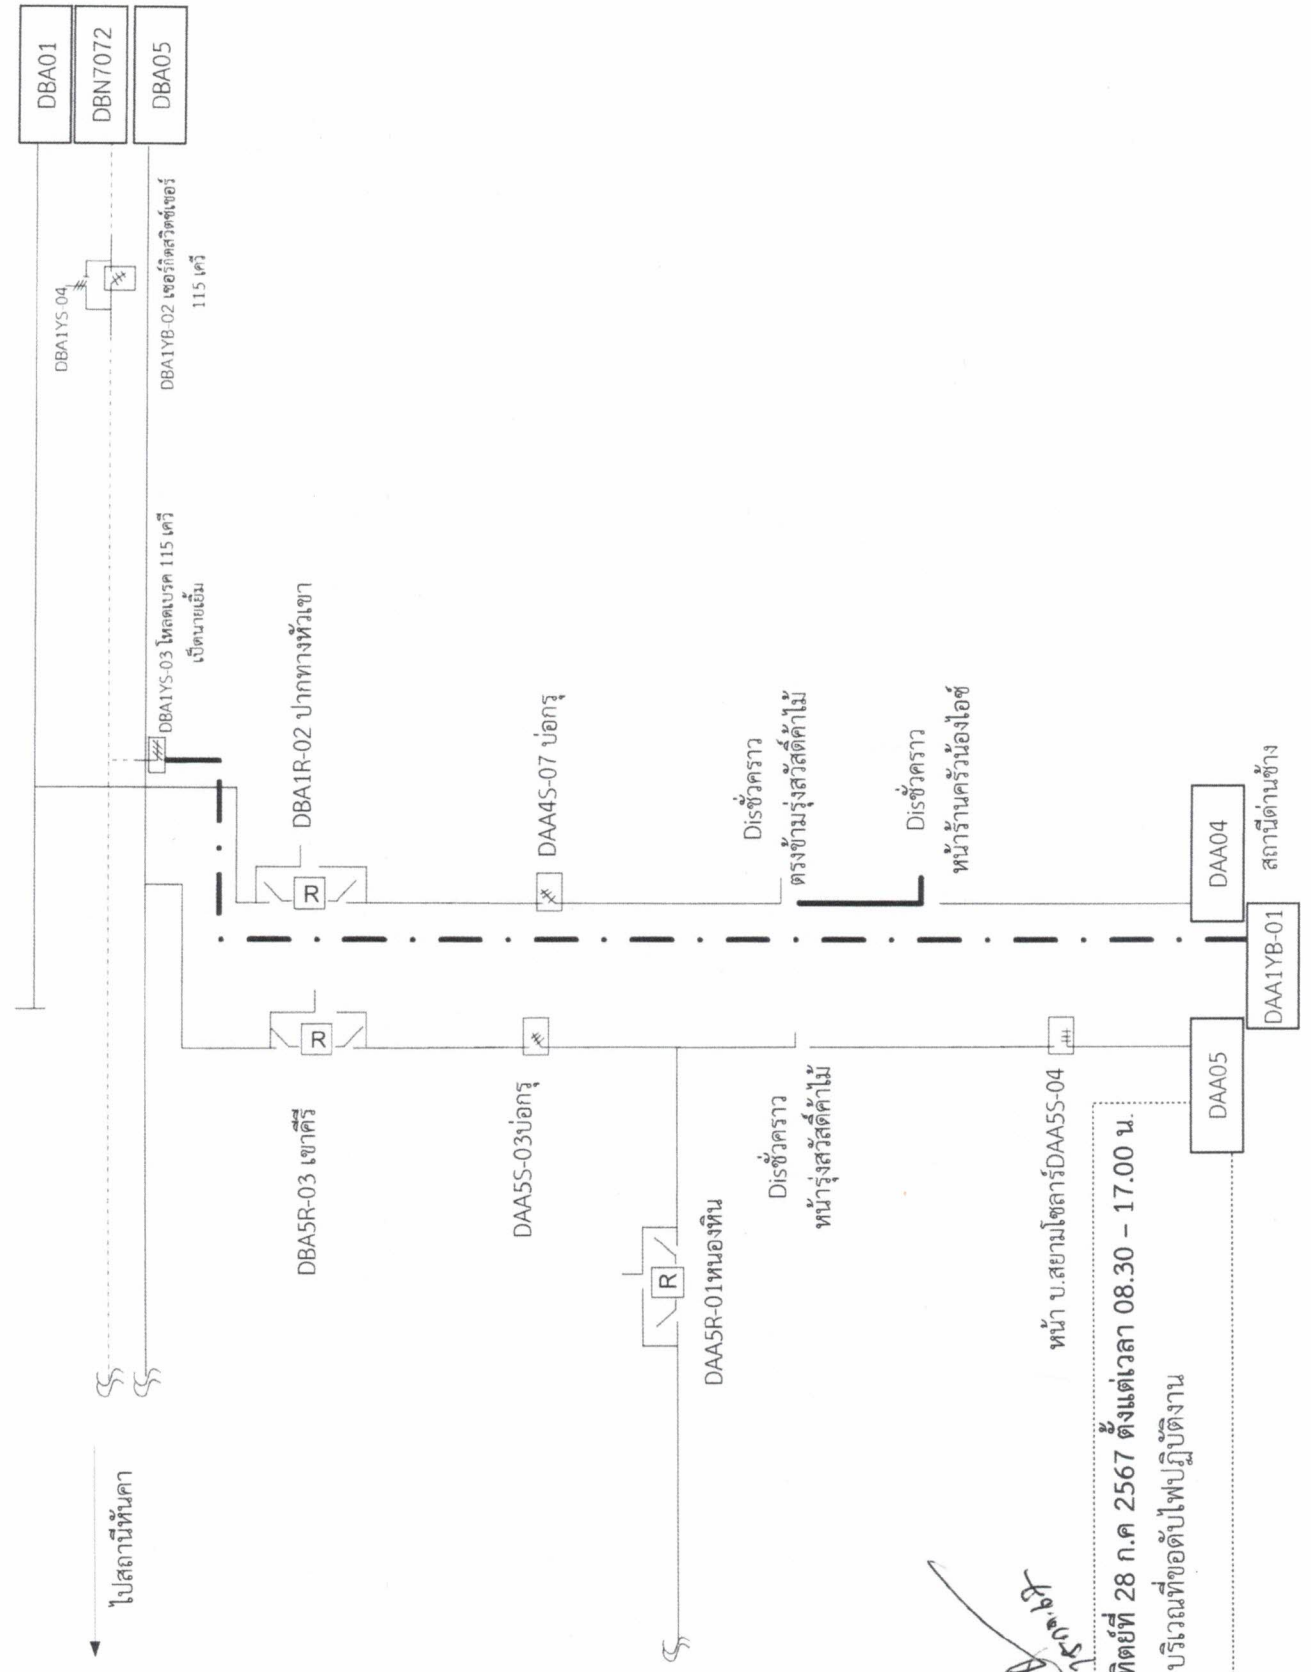

(Handwritten signature)

วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน