



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

02704

เลขที่ กต.สพ.ร.(ปบ)
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วรศรัณย์
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.อพ.ส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วงข้ามแม่น้ำ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: No, Feeder, Date/Time, Start Time, End Time, Location, From, To, Responsible Person. Contains details for three feeders (NCA4YS, SACob, SACov) and their respective switching locations and personnel.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ข.ผ.บ. โทร ๐๘๕-๗๗๕๐๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.อพ.ส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1. Feeder 115kv จาก SAC 44B-01 ถึง NCA 54S-06
ในวันที่ 20, 22, 23 กค. 64 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 996/64
อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2. Feeder SAC 02 จาก Dis.ชว.ค.ร.ว.หน้าอาหารต. SAC 2S-02
ในวันที่ 20-23 กค. 64 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 996/64
อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 3. Feeder SAC 07 จาก SAC 7S-01 ถึง SAC 7S-02, SAC 7S-03, PMB 1S-04
ในวันที่ 20-23 กค. 64 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 996/64

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.อพ.ส.สามพราน

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟ.อ.สพ.ร.
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่...น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑) (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนพระบรมราชชนนี (115 เควี SAC04YB-01 - PMB05YB-01 - NCA05YS-06) (22 เควี SAC02 ,SAC07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20,22,23 ก.ค. 64	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	996/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	18 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์,นายสุธี			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	Switching วันที่ 20 ก.ค. 64						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	ระบบสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ SAC04YB-01 - NCA05YS-06 - PMB05YB-01 ดับไฟช่วงเช้า จ่ายไฟคืนระบบช่วงเย็น (วันที่ 20,22,23 ก.ค. 64)						
4	ระบบ 22 เควี วงจร SAC02,07 ดับไฟตั้งแต่ 20-23 ก.ค. 64						
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
6	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด 1.20 MW
7	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด 1.96 MW
8	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
9	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 2.20 MW
10	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 5.38 MW
11	ย้ายโหลด SAC07 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB10 และย้ายโหลด SAC02 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB06						
12	PMB10S-15	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.	SFL	ร้านขายของเก่า
13	SAC02S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(บน)
14	Dis.ชค.SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชั่วคราว อพาร์ทเมนต์
15	SAC07S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ปากซอยหอมเกร็ด 2
16	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 สถานะจ่ายไฟ "Closed Loop"						
17	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะตำแหน่ง "OPEN"						
18	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 เควี
22	SAC04YS-02	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 เควี
23	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
24	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 07.00 น.						
26	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
27	NCA05YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
28	เมื่อพร้อมดับไฟ 22 เควี						
29	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC		
30	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.7
31	Dis.ชค.SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราว แพชวลีย์ริมแม่น้ำ
32	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบ SF6 รหัส SAC03S-02 หน้าร้านเดินรถ อยู่สถานะ "ปลดพร้อมล๊อคคาน"						
33	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบ SF6 รหัส PMB01S-04 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(ล่าง) อยู่สถานะ "ปลดพร้อมล๊อคคาน"						
34	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบ สวิตช์ใบมีด รหัส SAC07S-03 หน้าธนะธรครน อยู่สถานะ "ปลด"						
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
36	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
37	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
38	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
39	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
40	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
41	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	แจ้ง กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 20 ก.ค. 64 *****							
43	หลังจาก กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 20 ก.ค. 64						
44	จ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี "Closed Loop" สถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
45	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
46	NCA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
47	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
48	SAC04YS-02	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
49	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
50	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
51	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
52	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
54	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching วันที่ 20 ก.ค. 64 *****							
55	Switching วันที่ 22 ก.ค. 64						
56	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 สถานะจ่ายไฟ "Closed Loop"						
57	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะตำแหน่ง "OPEN"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
62	SAC04YS-02	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
63	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
64	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
65	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
66	NCA05YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
67	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	แจ้ง กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 22 ก.ค. 64 *****							
69	หลังจาก กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 22 ก.ค. 64						
70	จ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี "Closed Loop" สถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
71	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
72	NCA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
73	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมิด 115 เควี
74	SAC04YS-02	ปลด	สับ		SAC		ใบมิด 115 เควี
75	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมิด 115 เควี
76	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมิด 115 เควี
77	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
78	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
79	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
80	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching วันที่ 22 ก.ค. 64 *****							
81	Switching วันที่ 23 ก.ค. 64						
82	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 สถานะจ่ายไฟ "Closed Loop"						
83	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะตำแหน่ง "OPEN"						
84	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
85	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
86	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
87	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
88	SAC04YS-02	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
89	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
90	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
91	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
92	NCA05YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
93	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
94	แจ้ง กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 23 ก.ค. 64 *****							
95	หลังจาก กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 23 ก.ค. 64						
96	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
97	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
98	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
99	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
100	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
101	SAC07S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.7
102	SAC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		
103	Dis.ชค. SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราว แพร่วลยริมแม่น้ำ
104	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน กลับจาก PMB06 และย้ายโหลด SAC07 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB10						
105	SAC07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
106	Dis.ชค. SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราว อพาร์ทเมนต์
107	PMB10S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านขายของเก่า
108	SAC02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(บน)
109	จ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี "Closed Loop" สถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
110	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
111	NCA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
112	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
113	SAC04YS-02	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
114	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
115	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
116	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
117	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
118	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
119	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
120	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
121	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
122	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
123	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
124	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
125	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานตีพิมพ์วันที่ 20.22-23 กรกฎาคม 2564 ย้ายแผนผังสถานีส่ง 115 KV รุ่งถนนบรมราชชนนี ช่วงบ้านแพ้ววัด ถึง ปากซอยหอมเกียรติ 2

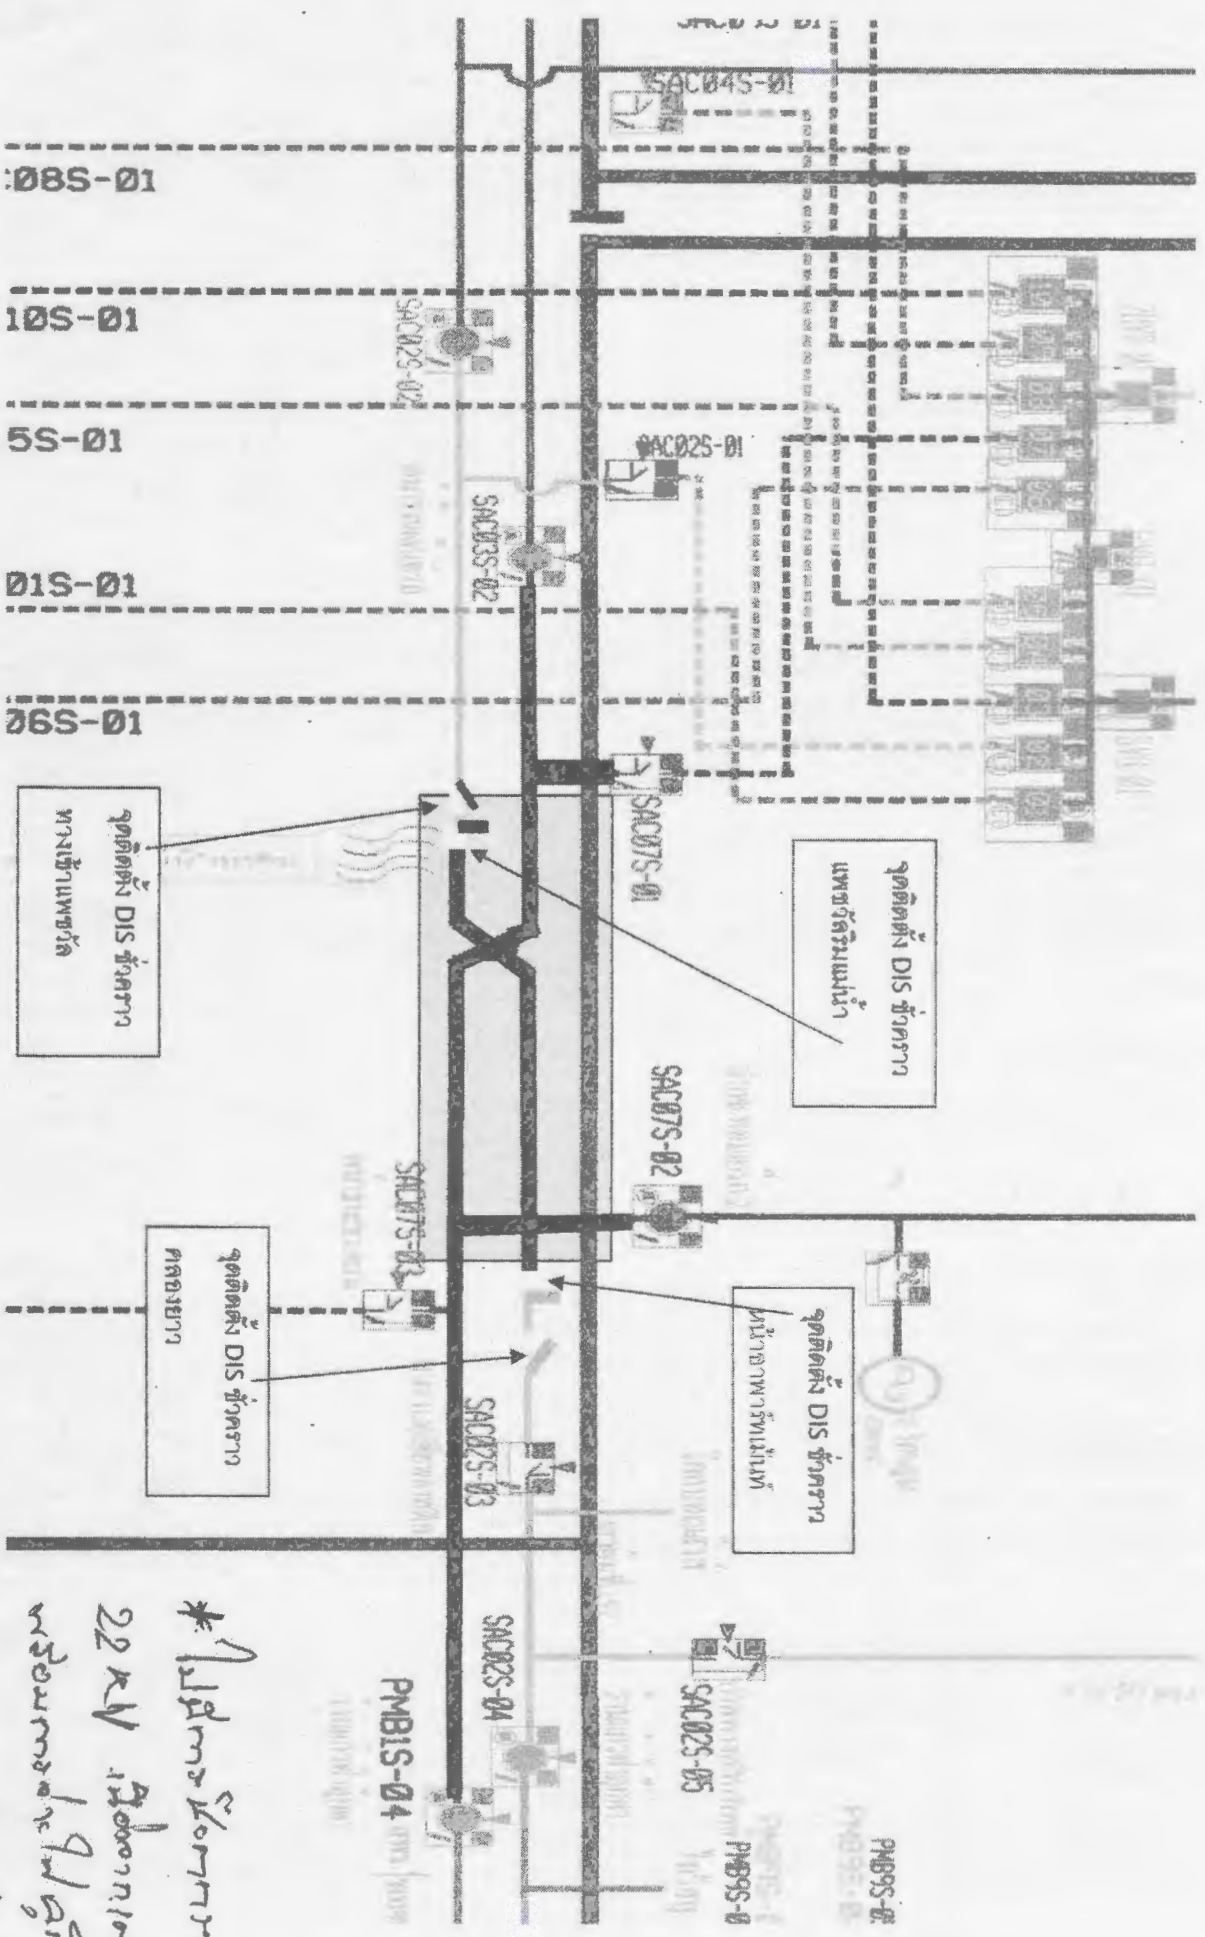

* โหลดรวมสถานี
22 KV มีสถานีรับ
พร้อมแม่เหล็ก
73 KV 115KV ต่อ
ด้วย 8 KV