



Switching Deadline

## วิทย์ขอตัดไฟ

7 ส.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(เปบ) ๑๐๐๙/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสวนคร๖ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาสายส่ง และพาด สาย ๑๘๕ ต.มม.หน้า สินคมสินสาคร	DISชั่วคราวจุด A คริวต้นเตย	SMF๐๕-๐๗	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชช ศาสตร์โทร.๐๘๗- ๔๙๖๙๒๔๙
๒	SMF09	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาสายส่ง และพาด สาย ๑๘๕ ต.มม.หน้า สินคมสินสาคร	DISชั่วคราวจุด B คริวต้นเตย	SMF๐๙-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)หมู่บ้านสวนหินพลางช้างถึงบึงน้ำมันเท็กซัส

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ ส.สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พีดเดอร์ SMF5 จาก Dirct. A อหัทินนพ SMF55-09  
ในวันที่ 10 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 997/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ SMF9 จาก Dirct. B อหัทินนพ SMF95-03  
ในวันที่ 10 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 997/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นามพ ประสานงานการขอดับไฟกับ อห.ศรีธรรมฯ สิวานพันธ์

(นาย อห.ศรีธรรมฯ) (นาย อห.ศรีธรรมฯ) (นาย อห.ศรีธรรมฯ)  
๒๐.5 กก. น.พ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นร. ๓๓๖. ๓๓๖.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน SMF05,9 DIS ชค.คร้วตันเตย ถึง ตรงข้ามเจริญสินธานี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ส.ค. 67 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 997/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *อนุสรณ์* วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *อนุสรณ์* วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจรัสวัฒน์ นายวีรวัชร,นายพิชชา,นายวัฒนา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช,วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นายพิรภัทร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดก่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		โหลด 25.0MW
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		โหลด 30.6MW
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 5.2MW
5	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 3.8MW
6	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		โหลด 9.7MW
7	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 15.0MW
8	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 8.0MW
9	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 18.0MW
10	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 2.7MW
11	- ย้ายโหลด SMF09 ไปจ่ายไฟจาก SXA07						
12	SMF05S-09	ปลด	สับ		คกช.	SF6	ก่อนช.ศูนย์วิทยศาสตร์(LOOP)
13	SMF0BVB-01	ปลด	สับ		SMF	CB	ขนานเมนบัส(LOOP)
14	SXA0BVB-01	ปลด	สับ		SXA	CB	ขนานเมนบัส(LOOP)
15	SMF05S-08	ปลด	สับ		คกช.	SF6	ช.วัดโคกขาม
16	SMF09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ตรงข้ามเจริญสินธานี(บน)
17	SMF05S-09	สับ	ปลด		คกช.	SF6	ก่อนช.ศูนย์วิทยศาสตร์(LOOP)
18	SXA0BVB-01	สับ	ปลด		SXA	CB	ขนานเมนบัส(LOOP)
19	- ย้ายโหลด SMF05 ไปจ่ายไฟจาก SMF7						
20	SMF05S-21	ปลด	สับ		คกช.	SCADA SF6	บ.วงอิชัยเกษตร
21	SMF05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ตรงข้ามเจริญสินธานี(ล่าง)
22	SMF0BVB-01	สับ	ปลด		SMF	CB	ขนานเมนบัส(LOOP)
23	- ดับไฟ เวลา 08.00น.						
24	DISชค.SMF05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	คร้วตันเตย(ล่าง)
25	DISชค.SMF09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	คร้วตันเตย(บน)
26	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
27	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
28	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			
30	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			
31	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			
32	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			
33	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
34	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.คกข. รับทราบ							
36	แจ้งให้ กฟส.คกข. ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด							
37	ทำการ Short ground จุด G1							
38	ทำการ Short ground จุด G2							
39	ทำการ Short ground จุด G3							
40	ทำการ Short ground จุด G4							
41	แจ้ง กฟส.คกข. ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้							
	สิ้นสุด Switching เข้า							
42	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย							
43	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF			
44	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF			
45	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF			
46	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF			
47	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF			
48	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA			
49	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA			
50	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA			
51	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA			
52	- จ่ายไฟ							
53	DISชค. SMF05	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ครัวต้นเตย(ล่าง)
54	DISชค. SMF09	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ครัวต้นเตย(บน)
55	- ย้ายโหลด SMF05 กลับจาก SMF7							
56	SMF08VB-01	ปลด	สับ		SMF		CB	ขนานเมนบัส(LOOP)
57	SMF05S-07	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ตรงข้ามเจริญสินธานี(ล่าง)
58	SMF05S-21	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6	บ.วงอิชัยเกษตร
59	- ย้ายโหลด SMF09 กลับจาก SXA07							
60	SMF05S-09	ปลด	สับ		คกข.		SF6	ก่อนช.ศูนย์วิทยาศาสตร์(LOOP)
61	SXA08VB-01	ปลด	สับ		SXA		CB	ขนานเมนบัส(LOOP)
62	SMF09S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS	ตรงข้ามเจริญสินธานี(บน)
63	SMF05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6	ช.วัดโคกขาม
64	SMF05S-09	สับ	ปลด		คกข.		SF6	ก่อนช.ศูนย์วิทยาศาสตร์(LOOP)
65	SXA08VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB	ขนานเมนบัส(LOOP)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	SMF0BVB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	ขนานเมนบัส(LOOP)
67	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF			
68	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF			
69	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			
70	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			
71	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			
72	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			
73	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			
74	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
75	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

# ปากซอยบ้านก้านนึ่ง

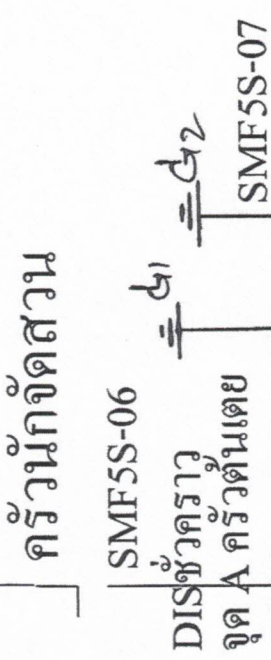

# คลองพระราม

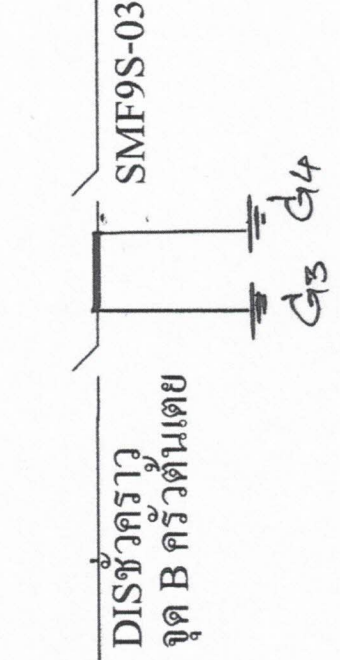

# SMF5S-03

# SMF9S-02

# ศาลพระพิฆเนศ

# SMF5S-04

# หมู่บ้านสารินิษฐ์

# สนามกอล์ฟเบส

แบบแปลนอาคารชุดไฟฟ้า คณะกรรมการชุดที่ ๒/กทช. ๒ ๒๕๖๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วันที่ออกใบอนุญาต ๒๕๖๖
ผู้ดำเนินการ สถานีฯ สีมาสาร		
เลขที่ใบอนุญาต ๒๕๖๖	แผนกควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กทช. (๒.๓)	