



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 ก.ค. 64

เลขที่ ก.๓ นช.(ป.บ.) ๑๕๐๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์หินธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายพรรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน มจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA๔YB	๑ ส.ค. ๖๔ 14 ค.ค. ๖๔ - 15 ค.ค. ๖๔	๐๗.๐๐ 08.00	๑๗.๐๐ 19.00	ย้ายแนวระบบจำหน่ายถนน นครชัยศรี-ห้วยพลู (งานถนนมอเตอร์เวย์)	-NCB๒YB	-NCA๔YS-๐๗	พรรัตน์ เคารพไทย ๐๘๖๔๔๕๖๖๖๒
๒.	NCB๒VB	๑ ส.ค. ๖๔ 15 ค.ค. ๖๔ รทพ	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ตรงข้ามนคร ชัยศรีริสอร์ท	- NCB๒S-๐๔ - NCB๒S-๐๕ - SF๖ ชั่วคราว PSM -NCB๒I-๐๒ -Dis ชั่วคราว โรงสีสำโรง -Dis ชั่วคราว แอนเทียร์	
๓.	NCB๒VB	๑ ส.ค. ๖๔ 15 ค.ค. ๖๔ รทพ	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐		- NCB๒VB	- NCB๒S-๐๑ - NCB๒S-๐๒ - NCB๒S-๐๓ - NCB๒S-๐๔ - NCB๒S-๐๕	
๔.	NCB๒VB	๑ ส.ค. ๖๔ 15 ค.ค. ๖๔ รทพ	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐		- NCB๒VB	- NCB๒S-๐๑ -Dis ชั่วคราว ห้วยขา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ชุมชนแนวถนนนครชัยศรี-ห้วยพลู (ฝั่งทอหัก PSM).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชิต สีขาวขำ ตำแหน่ง ทน.ป.บ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๖๕๐


พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพรรัตน์ เคารพไทย)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน มจก.กฟอ.นครชัยศรี

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ถนนนครชัยศรี - ห้วยพลู					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ส.ค. 64	14 ส.ค. - 15 ส.ค. 64	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน		998/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	18 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอ 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching (งาน 115 เควี เริ่มด้วยไฟ 14 ส.ค. 64)						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
4	NCB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB	-	-
5	NCB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB	-	-
6	NCB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB	-	-
7	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	R	วัดกลางคูเวียง
8	NCB01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	R	วัดสำโรง
9	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
10	PMB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB	-	-
11	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
12	SAC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC	-	-
13	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	NCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA	-	-
15	NCA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ย้ายโหลด Re. ชุมประตูดัดสำโรง บางส่วนไปจ่ายจาก Re. วัดกลางคูเวียง						
17	NCB01S-09	ปลด	สับ		นช.	DIS	บ้านก้านช้าง
18	Dis ชด. NCB01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	โรงสีข้าวสำโรง
19	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปจ่ายจาก PMB04						
20	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	ร้านตุ๋น
21	NCB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	ข้างทางรถไฟ
22	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปจ่ายจาก NCA06						
23	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	ตรงข้ามท่าตำหนัก (ล่าง)
24	NCB06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	โรงสีสหกรณ์
25	แจ้งกฟผ.นช. ตรวจสอบ SF6 รหัส NCB02S-08 บริเวณ ธนาคาร ธกส. ให้อยู่ตำแหน่ง Off พร้อมดำเนินการล็อคคาน						
26	ย้ายโหลด NCB01 บางส่วน ไปจ่ายจาก NCA07						
27	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	-	ขนานบัส
28	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	ร้านข้าวชาหมูฮ่องเต้


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	Dis ชค. NCB01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงงานแอนเทียร์
30	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ชานานบัส
31	ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SAC09						
32	NCB07S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 วัดตุ๊กตา
33	NCB06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 ฟาร์มลิซิด
34	Dis ชค. NCB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS หน้าก้วยเตี่ยวห้อยขา
35	NCB06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ฟาร์มลิซิด
36	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 2 ไปจ่ายจากสถานีฯ ต้นทางบ้านโป่ง 2						
37	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 2 รหัส NCB03YS-01, NCB03YS-03 ให้อยู่สถานะ Close						
38	NCB03YB-01	ปลด	สับคง "Off" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	- เมื่อพร้อมดับไฟ 115 เควี และ 22 เควี						
41	NCA04YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
42	NCB02YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
43	NCB02YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
44	Dis ชค. NCB01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ตรงข้ามนครชัยศรีรีสอร์ท
45	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
46	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
47	Drop NCB01	สับ	ปลด		นช.		D/O คลองมอญ, บางกระเชียน
48	NCB01S-05	สับ	ปลด		นช.		DIS คลองทราย
49	NCB06S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.6
50	NCB07S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.7
51	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)						
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (ระบบ 22 เควี)						
55	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4 (ระบบ 22 เควี)						
56	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5 (ระบบ 22 เควี)						
57	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
58	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
59	NCB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
60	NCB01R-01	Nonreclosing	Normal		นช.		R วัดกลางคูเวียง
61	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
62	PMB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-
63	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
64	SAC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		-
65	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-
67	NCA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
70	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)						
71	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)						
72	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3 (ระบบ 22 เควี)						
73	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4 (ระบบ 22 เควี)						
74	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5 (ระบบ 22 เควี)						
75	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
76	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
77	NCB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB	-	-
78	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing		นช.	R	วัดกลางคูเวียง
79	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
80	PMB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB	-	-
81	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
82	SAC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC	-	-
83	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
84	NCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA	-	-
85	NCA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
86	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
87	NCB06S-01	ปลด	ล๊اب		นช.	DIS	POT HEAD F.6
88	NCB07S-01	ปลด	ล๊اب		นช.	DIS	POT HEAD F.7
89	NCB06VB-01	ปลด	ล๊อบคอง "Off" Auto Reclose		NCB	-	
90	NCB07VB-01	ปลด	ล๊อบคอง "Off" Auto Reclose		NCB	-	
91	Dis ชด. NCB01	ปลด	ล๊اب		นช.	DIS	ตรงข้ามนครชัยศรีรีสอร์ท
92	Drop NCB01	ปลด	ล๊اب		นช.	D/O	คลองมอญ, มงก: ชุน
93	NCB01S-05	ปลด	ล๊اب		นช.	DIS	คลองทราย
94	NCB02YS-01	ปลด	ล๊اب		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
95	NCB02YS-03	ปลด	ล๊اب		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
96	NCA04YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊اب		นช.	ABS	ตรงข้ามประปา
97	ย้ายโหลด 115 เควี สถานี นครชัยศรี 2 กลับไปจ่ายจากสถานี ดันทางนครชัยศรี 1						
98	NCB02YB-01	ปลด	ล๊อบคอง "Off" Auto Reclose		NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
99	NCB03YB-01	ล๊اب	ปลด		NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน กลับจาก SAC09						
101	NCB06S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		นช.	SF6	ฟาร์มลิซิด
102	Dis ชด. NCB07	ปลด	ล๊اب		นช.	DIS	หน้าก้วยเดี่ยวห้อยขา
103	NCB07S-14	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	วัดตึกตา
104	NCB06S-02	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	ฟาร์มลิซิด
105	ย้ายโหลด NCB01 บางส่วน กลับจาก NCA07						
106	NCBBVB-01	ปลด	ล๊اب		NCB	-	ขนานบัส
107	Dis ชด. NCB01	ปลด	ล๊اب		นช.	DIS	โรงงานแอนเทียร์
108	NCB01S-11	ล๊اب	ปลด		นช.	SCADA SF6	ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
109	NCBBVB-01	ล๊اب	ปลด		NCB	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน กลับจาก NCA06						
111	NCB06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
112	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก (ล่าง)
113	แจ้งกฟอ.นช. ตรวจสอบ SF6 รหัส NCB02S-08 บริเวณ ธนาคาร ธกส. ให้อยู่ตำแหน่ง Off พร้อมดำเนินการปลดล็อคคาน						
114	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน กลับจาก PMB04						
115	NCB06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 ช่างทางรถไฟ
116	NCB06S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ร้านตุ๋น
117	ย้ายโหลด Re. ชุมประดู่วัดสำโรง บางส่วนไปกลับจาก Re. วัดกลางคูเวียง						
118	Dis ชค. NCB01	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงสีข้าวสำโรง
119	NCB01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS บ้านก้านช้าง
120	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
121	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
122	NCB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- -
123	NCB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- -
124	NCB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- -
125	NCB01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดกลางคูเวียง
126	NCB01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดสำโรง
127	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
128	PMB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- -
129	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
130	SAC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		- -
131	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
132	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
133	NCA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

NCB10

NCBIS-02

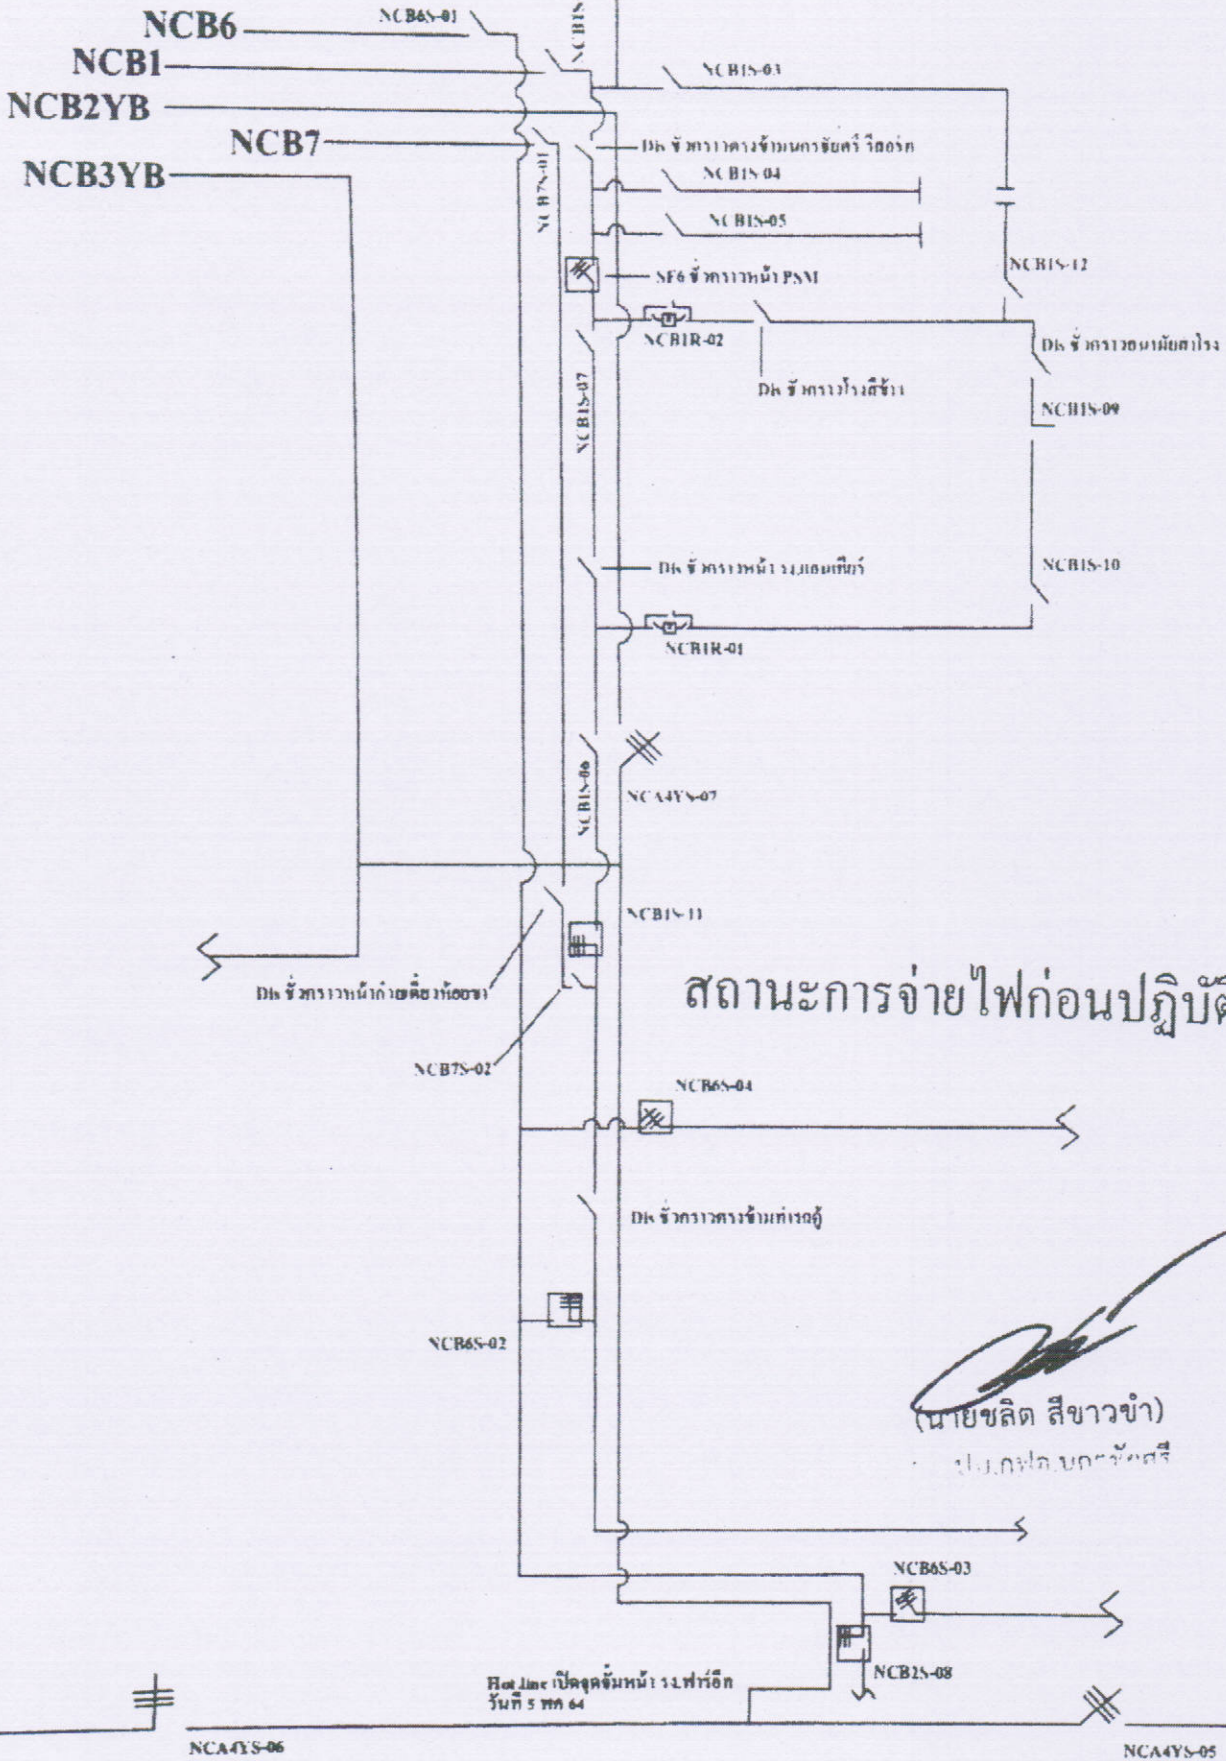


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวขำ)
ผู้ควบคุมงาน

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

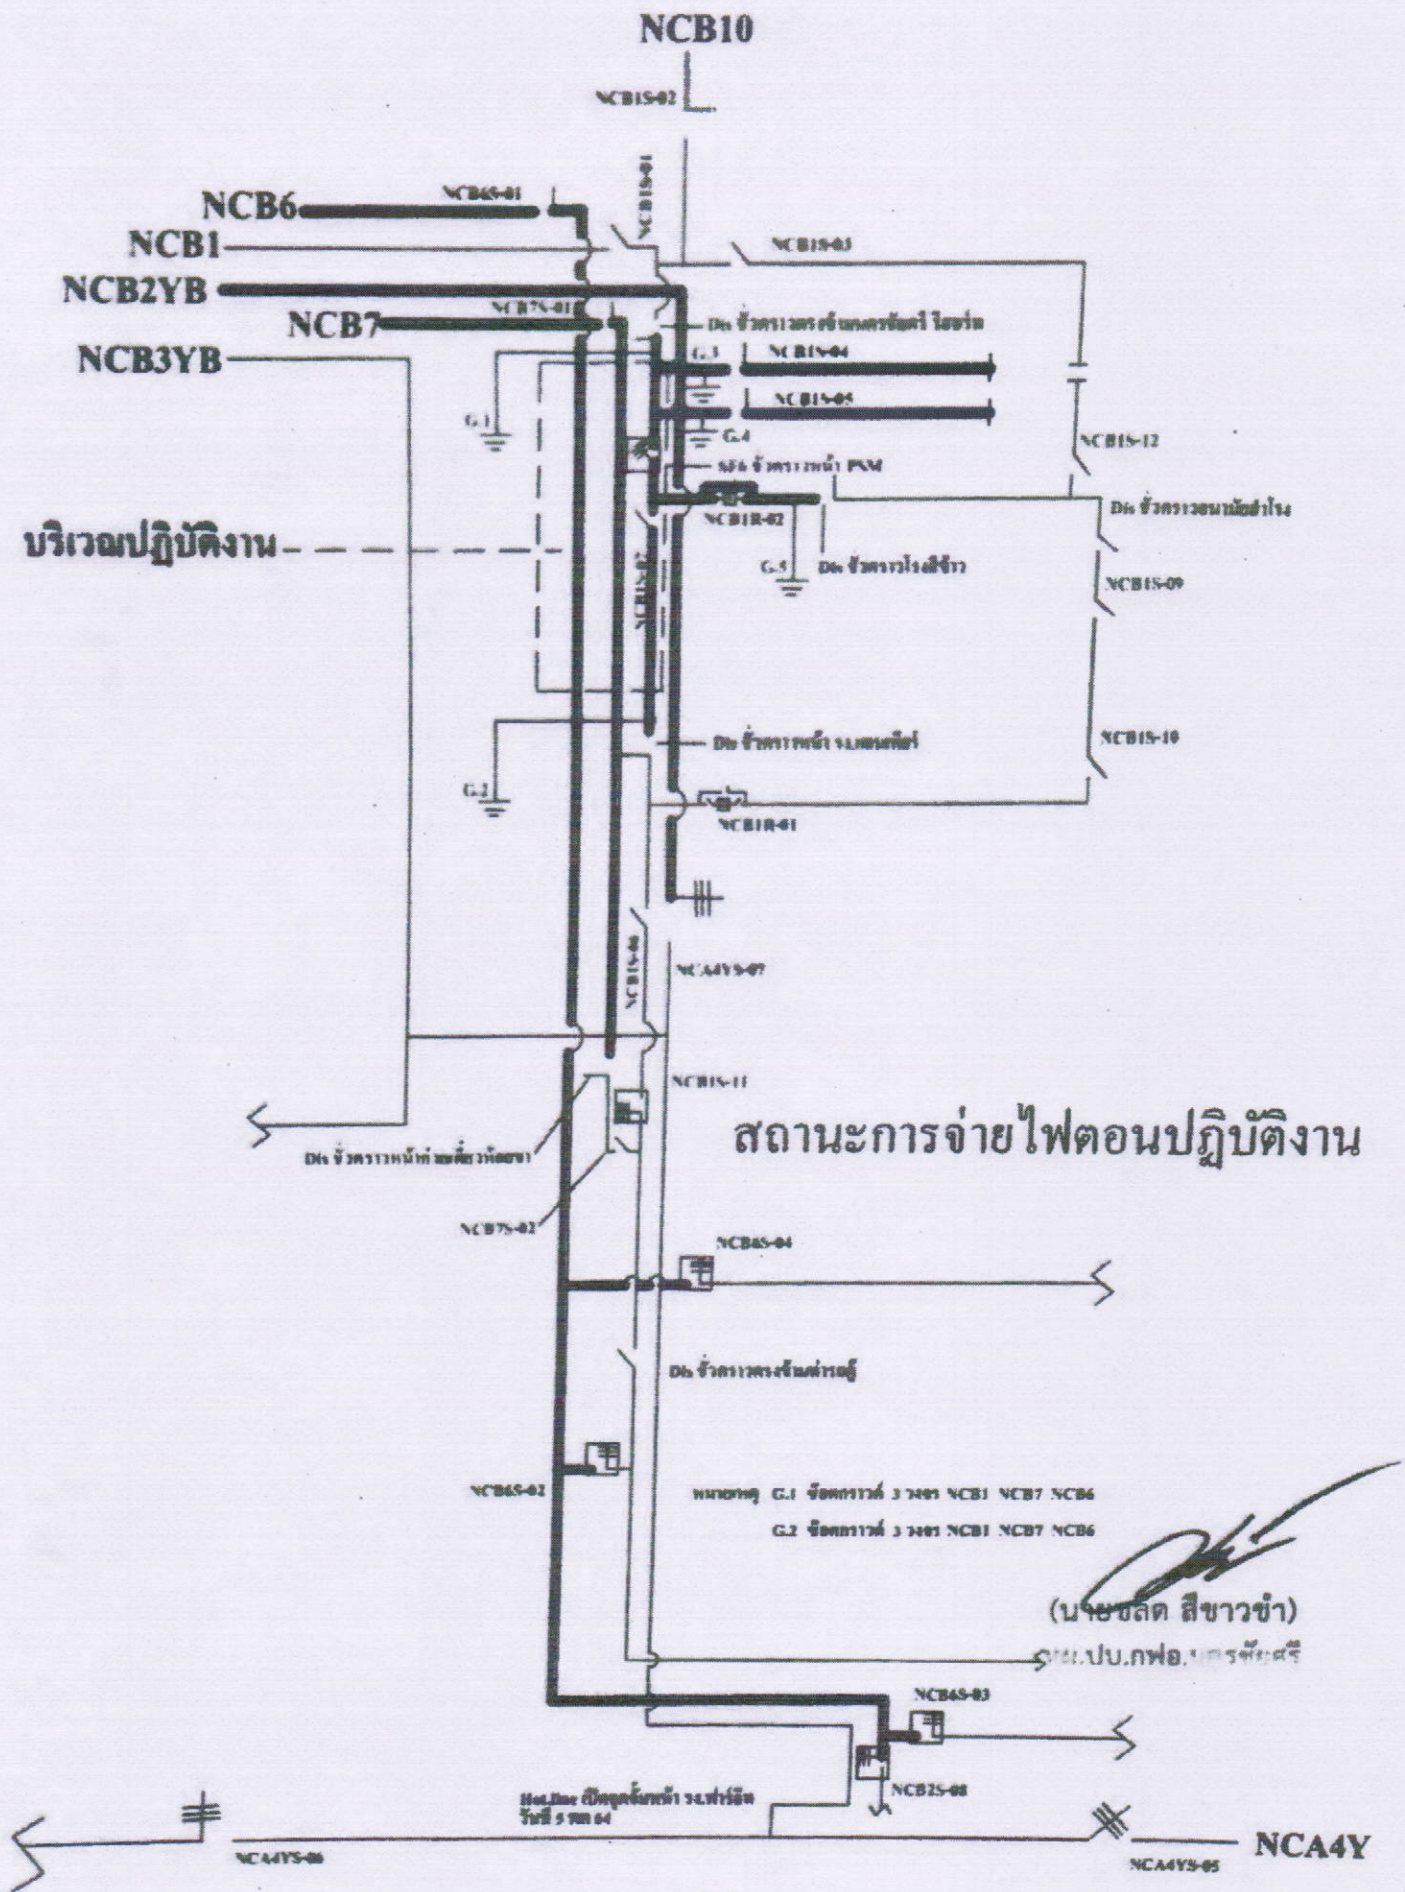

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

(นายชลด สีขาวขำ)

งาน.ป.บ.ก.พ.อ.ป.บ.ร.ค.ค.ค.

สถานีวัดแรงดันไฟฟ้า 3.7401
วันที่ 5 พค 64

NCA4Y

NCB10

NCBIS-02

NCBIS-01

NCB6

NCB6S-01

NCB1

NCBIS-03

NCB2YB

NCB7

NCBIS-04

NCB3YB

NCBIS-05

NCBIS-07

NCBIS-06

NCBIS-08

NCBIS-09

NCBIS-10

NCBIS-11

NCBIS-12

NCBIS-13

NCBIS-14

NCBIS-15

NCBIS-16

Dis. ชั่วคราวฯ เข็มกรับตรีโสตร์ก

SF6 ชั่วคราวฯ หน้า PSM

Dis. ชั่วคราวฯ ไวรชีข้าว

Dis. ชั่วคราวฯ หน้า ร.1.ถนนกึ่ง

Dis. ชั่วคราวฯ หน้า ก้าวเดียวที่ 005ฯ1

Dis. ชั่วคราวฯ หน้า เข็มกรับ

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวขำ)
ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

Hot line (เปิดจุดอับหน้า) ร.จ.ฟาริชิต
วันที่ 5 พค 64

NCA4YS-06

NCB6S-03

NCB2S-08

NCA4YS-05

NCA4Y