


ความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า
รองรับ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ
ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย

ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน หมู่ที่ 12 ตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

สภาพการจ่ายไฟของวัดโบสถ์ดอนลำแพน


รับไฟจาก Recloser SPN10R-03 บ้านสามแก้ว (วงจรที่ 5 สถานีสองพี่น้อง 1)

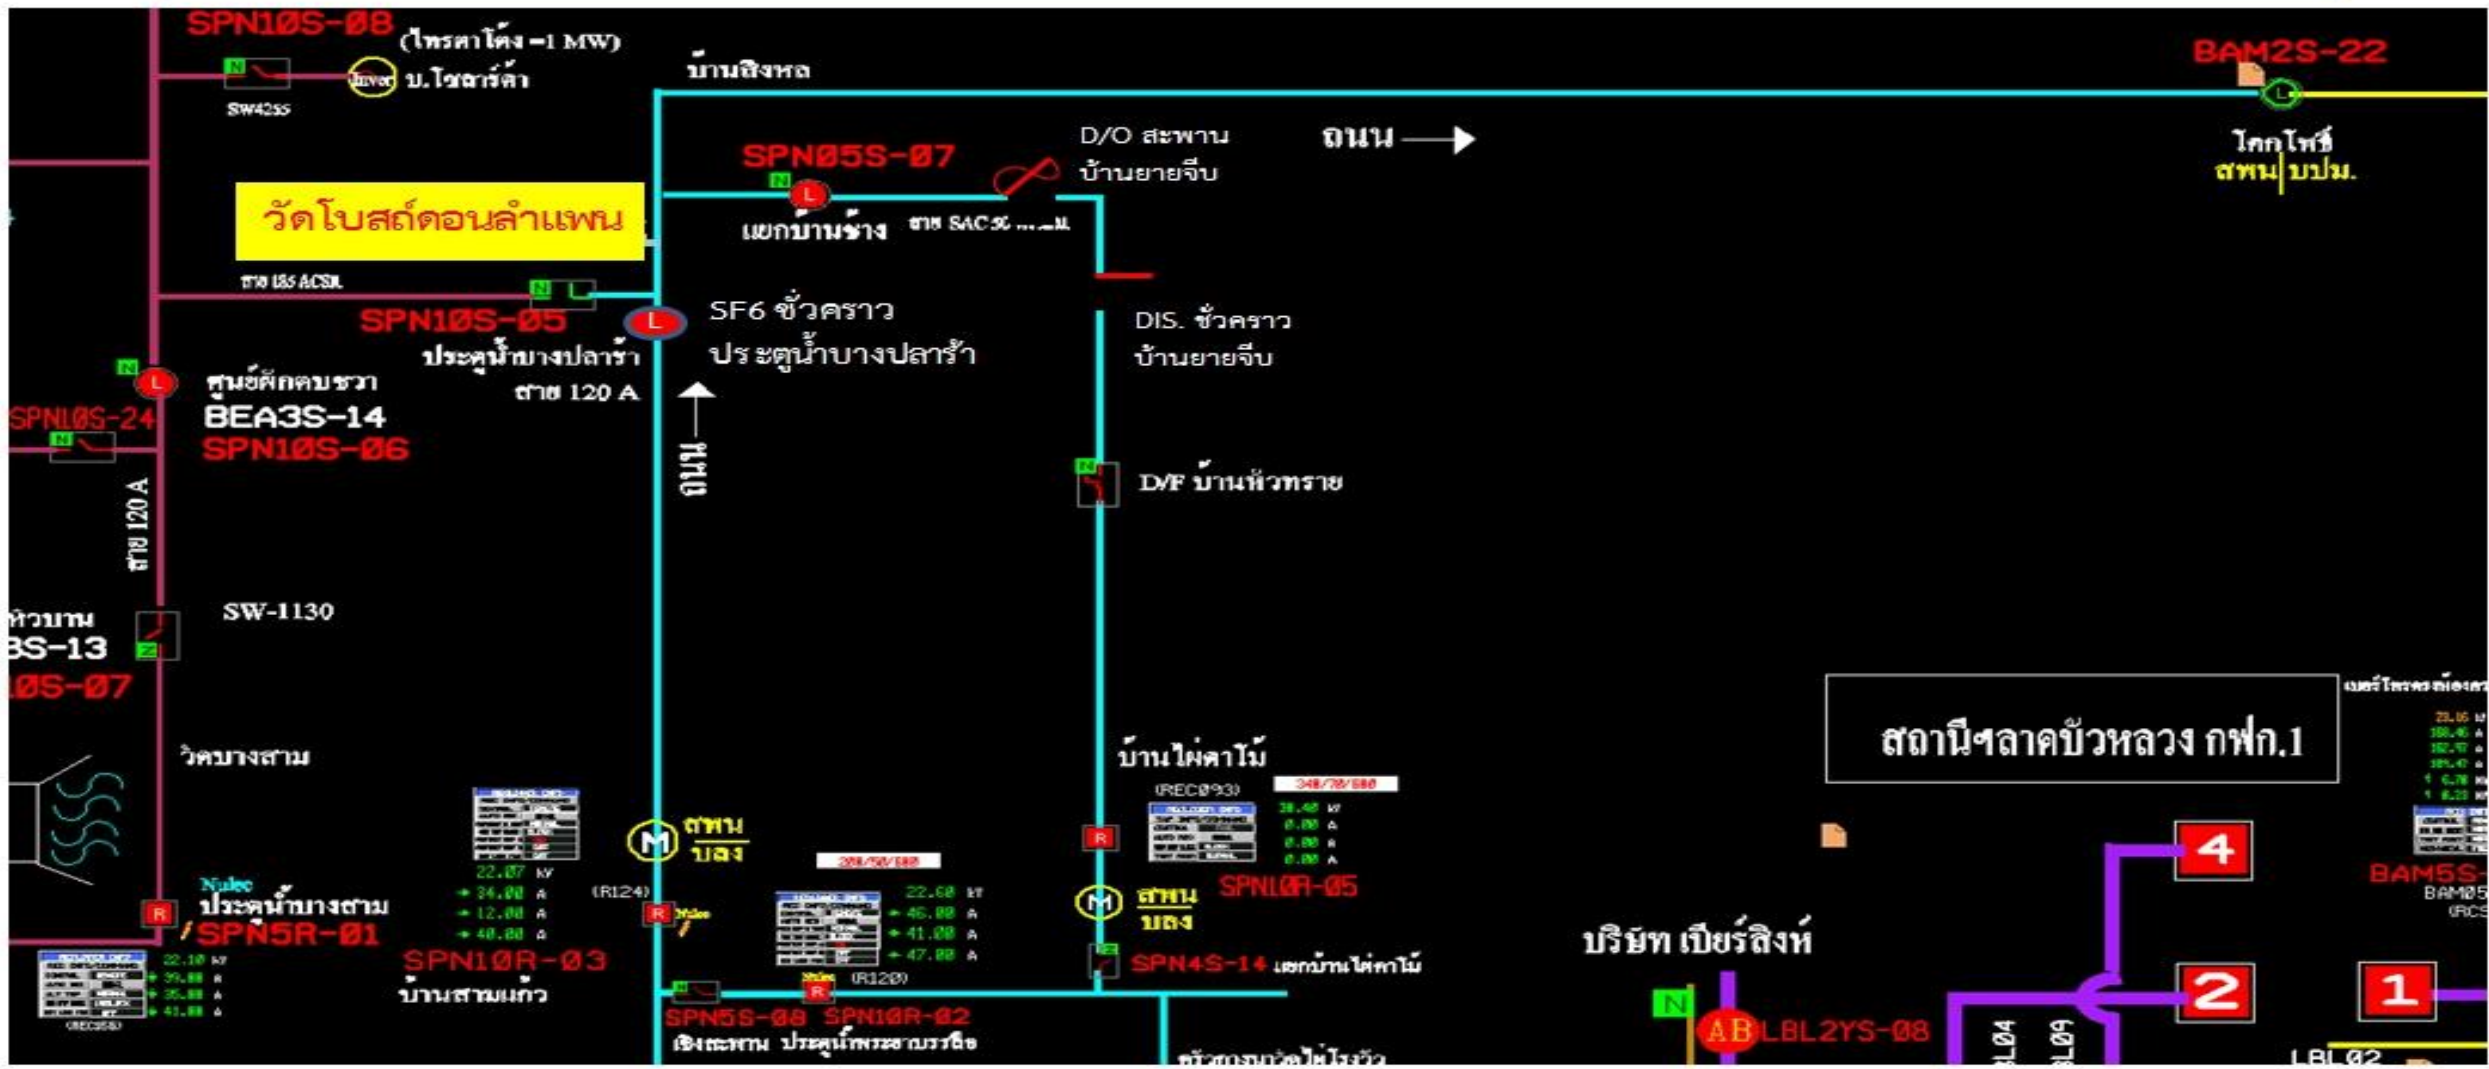

แผนเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า

- ✓ ตัดจ่ายระบบจำหน่ายให้สิ้น
 - ✓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 300 kW
 - ทดสอบเดินเครื่องเข้าระบบวันนี้(25 ต.ค.64)
 - เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตลอดพิธีการ โดยเริ่มนำเครื่องกำเนิดเข้าระบบ
- เวลา 09.30 น.(1 ชม.ก่อน มท.1 ถึงวัดโบสถ์ดอนลำแพน)
- ✓ จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะประจำภายในวัดโบสถ์ดอนลำแพน และอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้า รองรับเหตุฉุกเฉิน

การวางชุดสนับสนุนแผนการย้ายโหลดกรณีฉุกเฉิน

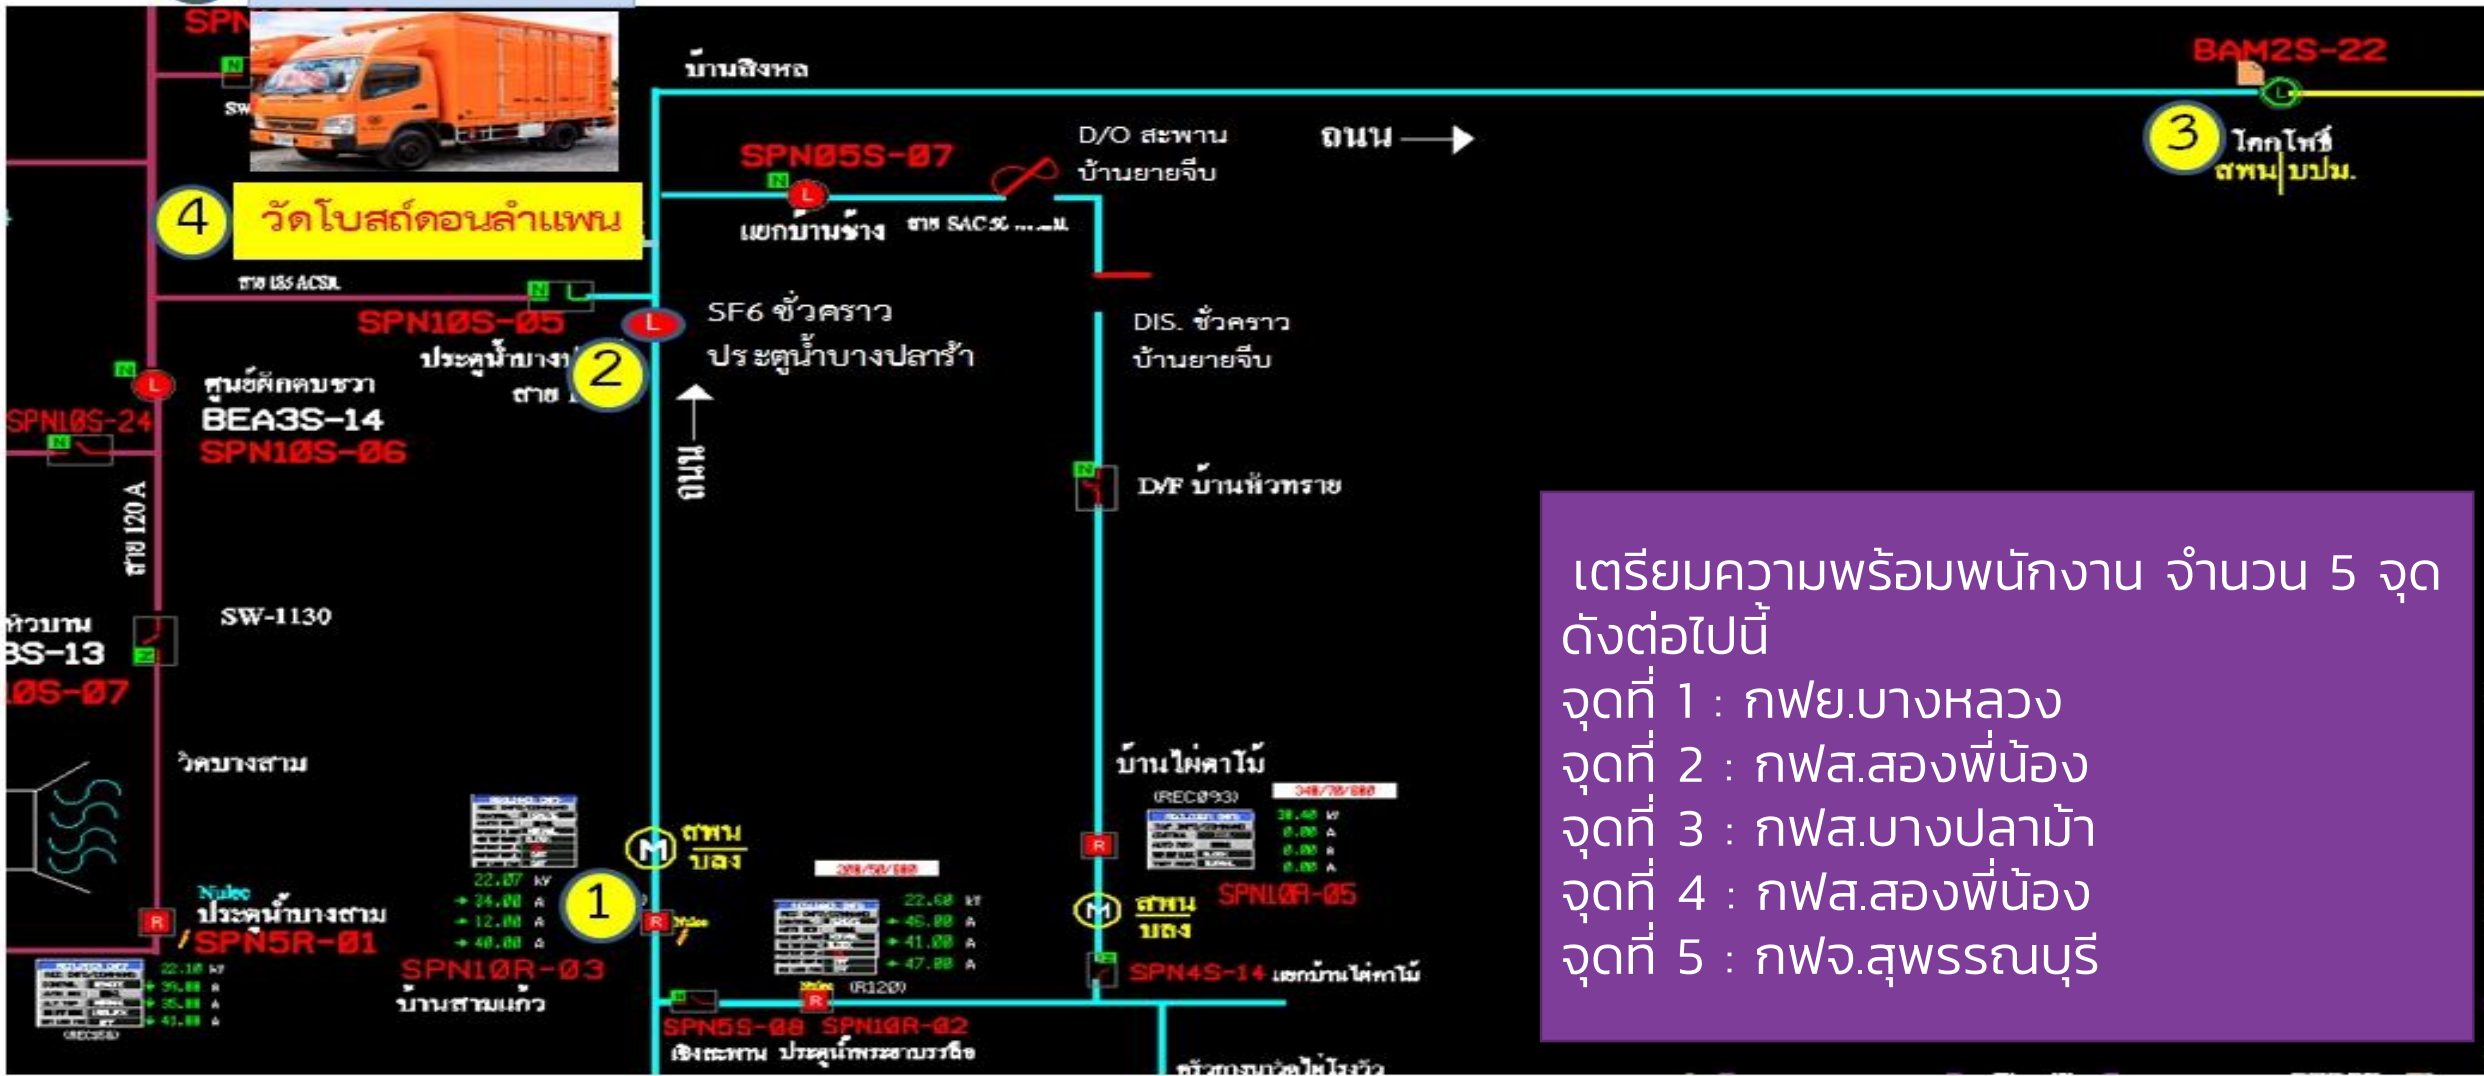

เตรียมความพร้อมพนักงาน จำนวน 5 จุด ดังต่อไปนี้

- จุดที่ 1 : กฟย.บางหลวง
- จุดที่ 2 : กฟส.สองพี่น้อง
- จุดที่ 3 : กฟส.บางปลาหมอ
- จุดที่ 4 : กฟส.สองพี่น้อง
- จุดที่ 5 : กฟจ.สุพรรณบุรี

***** หมายเหตุ เต็ม Generator ขนาด 300 KW ขนานเข้ากับมิเตอร์วัดโบสถ์ ตลอดงาน *****



Brightness for *Life* Quality
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย







ข้อมูล		ไฟฟ้าขัดข้อง (เหตุการณ์)	เสาไฟฟ้าหัก โค่น (ต้น)	ยกระดับ มิเตอร์ (เครื่อง)	จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับ ผลกระทบ (ราย)	หมายเหตุ
กฟภ.3		67	26	1,208	1,693	จ่ายไฟได้ปกติทั้งหมด ไม่มีผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ จากการงดจ่ายไฟฟ้า
จังหวัด สุพรรณบุรี	เมือง สุพรรณบุรี	-	-	121	121	
	อู่ทอง	2	-	19	19	
	สองพี่น้อง	-	-	276	276	
	บางปลาหมอ	4	-	414	414	
	ดอนเจดีย์	-	-	-	-	
	เดิมบางนาง บวช	-	-	39	39	
	ด่านช้าง	-	-	7	7	
	สามชุก	-	-	59	59	
	หนองหญ้า ไซ	-	-	3	3	
	ศรีประจันต์	-	-	3	3	
	รวม	6		910	910	