



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๒๕๖๖ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA4YS	11-16 ธ.ค. 65	00.01 น.	00.00 น.	ดับวงจร 115 kV - งานก่อสร้างสะพาน - กฟอ.นช ปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 kV - กคค.(ก3) ปรับปรุง สายส่งระบบ 115 kV	- DDE บ้านสวนตาล	- NCA4YS-06	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฒ่า ตำแหน่ง วศก.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร....)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี.....
- 9 ธ.ค. 2565

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

SCAN ส่ง

- 9 ธ.ค. 2565

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

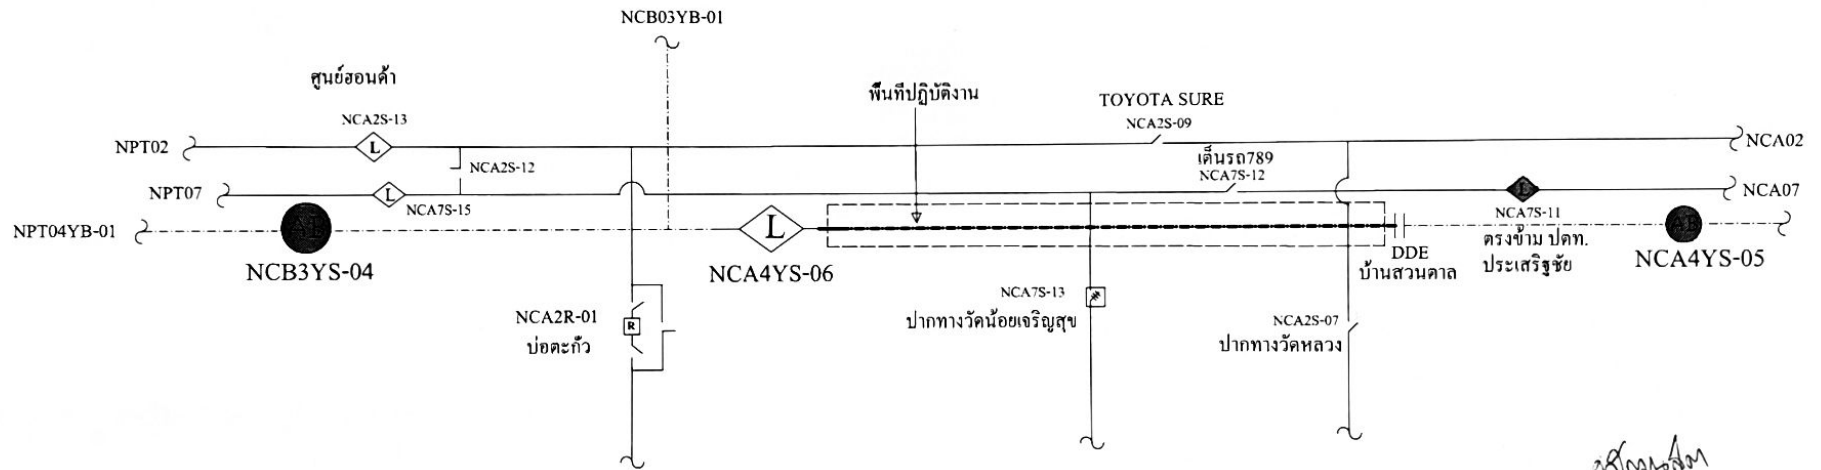

นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เพา
นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เพา
วศก.๔ ผบ.กฟอ.นครชัยศรี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.นครชัยศรี ถึง กปบ.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ) ๒๕๖๕ / ๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดับกระแสไฟฟ้าสายส่งระบบ ๑๑๕ kV
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

เนื่องด้วย กฟอ.นครชัยศรี ขอย้ายระยะเวลาดับกระแสไฟฟ้าสายส่งระบบ ๑๑๕ kV บริเวณ DDE บ้านสวนตาล จนถึง NCA๐๔YS-๐๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.วันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้แนวทางหลวงนครปฐมดำเนินการก่อสร้างสะพาน โดยแนวทางหลวงนครปฐมจะปฏิบัติงานดังกล่าวถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. อ้างถึงหนังสือที่ คค ๐๖๐๘๙/ส.๗(๕๕-๖๖)/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒.วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กฟอ.นครชัยศรีจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ได้แนวสายส่งระบบ ๑๑๕ kV

๓.วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ กกค.(ก๓) จะดำเนินการปรับปรุงสายส่งระบบ ๑๑๕ kV

ทั้งนี้ กฟอ.นครชัยศรี จะดำเนินการประสานงานเชื่อมต่อสายส่งระบบ ๑๑๕ kV กลับคืนระบบให้สามารถใช้งานได้ปกติในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ กฟอ.นครชัยศรีได้ขออนุมัติดับไฟระบบ ๑๑๕ kV ในบริเวณดังกล่าวแล้วมอบหมายให้ นายชลิต สีขาวขำ ท.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑ ๗๐๕ ๕๒๕๐ เป็นผู้ประสานงาน และควบคุมการดับไฟงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายวันภูมิ บำรุงศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๓๓๔๖๑ , ๑๔๕๕๕๕

โทรสาร ๐๓๔-๓๓๓๔๖๓ , ๑๔๕๐๘

SCAN ส่ง

- 9 ธ.ค. 2565

ที่ คค ๐๖๐๘๙/ส.๗(๕๕-๖๖)/๒๗๖๕



แขวงทางหลวงนครปฐม
ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
๗๓๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กฟอ.นครชัยศรี
เลขที่รับ 8018
วันที่ 29/11/65 เวลา 14.54 น.

เรื่อง ขอย้ายเวลาการดับกระแสไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างสะพาน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี

อ้างถึง หนังสือที่ คค ๐๖๐๘๙/ส.๗(๒๐-๖๖)/๓๔๑๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือดังกล่าวถึง แขวงทางหลวงนครปฐมขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรีดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า บนทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม) ที่ กม.๕๖+๕๐๐.๐๐๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. นั้น

เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีความประสงค์จะขอย้ายเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดประสานงานโดยตรงที่นายชวาล โยธา ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘ ๒๗๒ ๕๒๙๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม

- รจก.(ท) รจก.(บ) , *น.ส.ป.ม.*
- Staff จป.....
- พย.บด พย.บด. *น.ส.ช.บ.* น.ส.กศ
- น.ผ.บค ท.ค.คท. น.ผ.บ.น น.ผ.ว.ท
- น.ผ.ท.ท.แผนก.....
- เพื่อทราบ เพื่อทราบและตอบกลับ
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

งานสารสนเทศ

โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๘๘๕๖ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๘๘๕๕

(นายธีรศักดิ์ พิ้องขจร)

ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

29 พ.ย. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พนักงานควบคุมงาน

ถึง ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

เลขที่ ก.๓ นช.(กส.) - ๒๕๖๕

วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานระบบจำหน่าย กฟอ.นครชัยศรี

เรียน ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี / ทพ.กส.

ด้วยวัน พุธ ที่ 16 มี.ค. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

กระผมขอทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม ย้ายแนว ก่อสร้างระบบจำหน่าย

อื่น หม้อแปลง PEA ขนาด KVA

บริเวณ ต.บึงมะลิ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ถึง

ตามอนุมัติที่ ก. 3 กอ. (อ.ร.) - 2385 ลงวันที่ 10 มี.ค. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

F-63-1-NCI 65. MS. 1 M 46

จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่จำนวน ราย จำนวนผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย ราย

ในการนี้มีความประสงค์จะขอพนักงานช่างชุดเชื่อมสายแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

๑. ปลดไลน์บริเวณ จ่ายไฟจากสถานี/ฟีดเดอร์

๒. เชื่อมไลน์บริเวณ จ่ายไฟจากสถานี/ฟีดเดอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

()
(นายอนันต์ หนูอินทร์)

ทพ.กส.กฟอ.นครชัยศรี

ตำแหน่ง

คุณชลิตา ดำเนินการ

ขออนุมัติดับไฟแจ้ง กฟภ.๓/ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ประกาศดับไฟ

แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นายอรุณ ปันทอง

(นายชลิตา สีขาวขำ)

ทพ.ปบ. ปฏิบัติงานแทน

ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

แผนผังโดยสังเขป

บ้านมอญ - ช่างดมิตยพงษ์
115 KV. ๑๕๖๐ KW ๑๖๐
1๗๕ KV ๓๑๗ ๕๕

เรียน ผจก./ชจก.(ท)กฟอ.นครชัยศรี

เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟภ.ผบป. เห็นสมควรจัดเตรียมแผนบำรุงรักษา
ระบบจำหน่ายในคราวเดียวกัน โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

บำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายจำนวน เครื่อง

ชุดซ่อมย่อยเคเบิลไลน์, ตัดต้นไม้, กวดขันแคลมป์

อื่นๆ

(นายชลิตา สีขาวขำ)

ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี