



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท(ป.บ.) ๑๒๕ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายทัชอนันท์ พงษ์สุวรรณฉล.
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แบนเนื่อ

วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.พทธมณฑล

ด้วย บ.ที่ติดตั้งลิว.จก.(มหาชน) จะขอปลดลิว Air Break ๑๑๕ เควี เพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าที่จ่ายน้ำคลองโยง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟพ. ๑๑๕ KV	๑๗ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	บ.ที่ติดตั้งลิว.จก.(มหาชน) ขอ ปลดลิว Air Break 115 เควี เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน สถานีไฟฟ้าที่จ่ายน้ำคลองโยง หนังสือที่ TTW/BLN/L032/22 ลว.๓๓ ต.ค. ๒๕๖๕	SLY3Y5-05	-	นายสุภกฤษ ชื่นอินทรจรม ๐๘๐-๖๕๕๕๑๒๔ วิศวกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง พงษ.๖ ผ.ป.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไปปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิต รักษารธรรม)
รจก.(ก) รักษาการแทน
ผ.จก.กฟอ.พทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สฟพ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

สฟพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่วันที่.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(สฟ.)
เรียน ผ.จก.....

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
สฟพ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

SLY04S-02
คลองสาขา

คลองคลองไผ่
SLY8S-02 SLY8S-03

4.7

หน้าสถานี DDE. ทิศด้านที่ SLY8, SLY9 ของวงรอบบนทิศทาง (วง SLY-ประปาไทย)

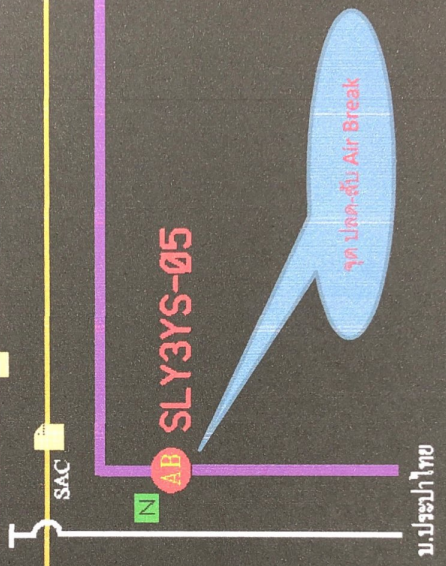

IPC5216)

SLY9S-03	วัดหน้าถ้ำ
BEU2S-07	วัดหน้าถ้ำ



กฟผ. ทุกหมณฑล

เลขที่รับ.....

วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา.....ฟ.

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
TTW Public Company Limited

เลขที่ TTW/BLN/L032/22

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปลดสับ Air - Break Switch สถานีจ่ายน้ำคลองโยง
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

เนื่องด้วยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำหนดแผนการดำเนินงานซ่อมแซมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า 115 kV ที่สถานีจ่ายน้ำคลองโยง เลขที่มิเตอร์ 20018477819 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องทำการปลดสับ Air - Break Switch ดังนั้นบริษัทฯ ขอขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการปลดสับ Air - Break Switch เลขที่มิเตอร์ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00-17:00 น. โดยบริษัทฯ ขอมอบหมายให้วิศวกรคุณสุภกฤษ ชันอินทร์งาม เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานครั้งนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 080-659-5129

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ปลดสับ Air - Break Switch สถานีจ่ายน้ำคลองโยง

<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ท.พ.ท.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(บ)	<input type="checkbox"/> ท.พ.บ.
<input type="checkbox"/> นบ.น.8/9	<input type="checkbox"/> ท.พ.ค.
<input type="checkbox"/> นบ.ท.(ท)8/9	<input type="checkbox"/> ท.พ.ด.
<input type="checkbox"/> นบ.ท.(บ)8/9	<input checked="" type="checkbox"/> ท.พ.ป.
<input type="checkbox"/> ว.ค.	<input type="checkbox"/> ท.พ.ก.ส.
<input type="checkbox"/> ช.ป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

ขอแสดงความนับถือ

(รุ่งนภา มณีเกษมสุข)

ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน้ำประปาบางเลน

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	

(นายหาญดี วิกทรงจรรยา)
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟผ.ทุกหมณฑล
- ๑ พ.ย. ๒๕๖๕