


แผนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2567 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567

สถานที่	แหล่งจ่ายไฟหลักจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		แหล่งจ่ายไฟสำรองระบบจำหน่าย 22 เควี		ผู้ประสานงาน กฟฟ.ในพื้นที่ และหมายเลข โทรศัพท์	หมายเหตุ
	ขนาด (kW)	ผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์	วงจร / สถานี	แผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้ สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง		
พระอุโบสถ	500	นายไพบุลย์ เมธากุลพุดดิ หผ.พรผ.กสฟ.(ก3) 081-831-9615	วงจรหลัก วงจร NPV01 สถานีฯ นครปฐม 3	1) สับ DIS. รหัส NPT08S-09 ร้านก๋วยเตี่ยวตำลึง 2) ปลด LBS. SF6 รหัส NPV01S-09 ตลาดกัลยา	นายชัยยศ โพธิรัชต์ หผ.กบ.กฟส.นฐ. 084-669-5431	1) เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 15.00 น. จนถึงสิ้นสุดภารกิจ
กองอำนวยการร่วม	500	นายอาคม อภิภัทรนันท์ ชผ.พรผ.กสฟ.(ก3) 098-264-7669	วงจรสำรอง วงจร NPU10 สถานีฯ นครปฐม 2			
	120	นายศิวัช โทงวเจริญพร พชง.3 ผรผ.กสฟ.(ก3) 09-5721-1033				

แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

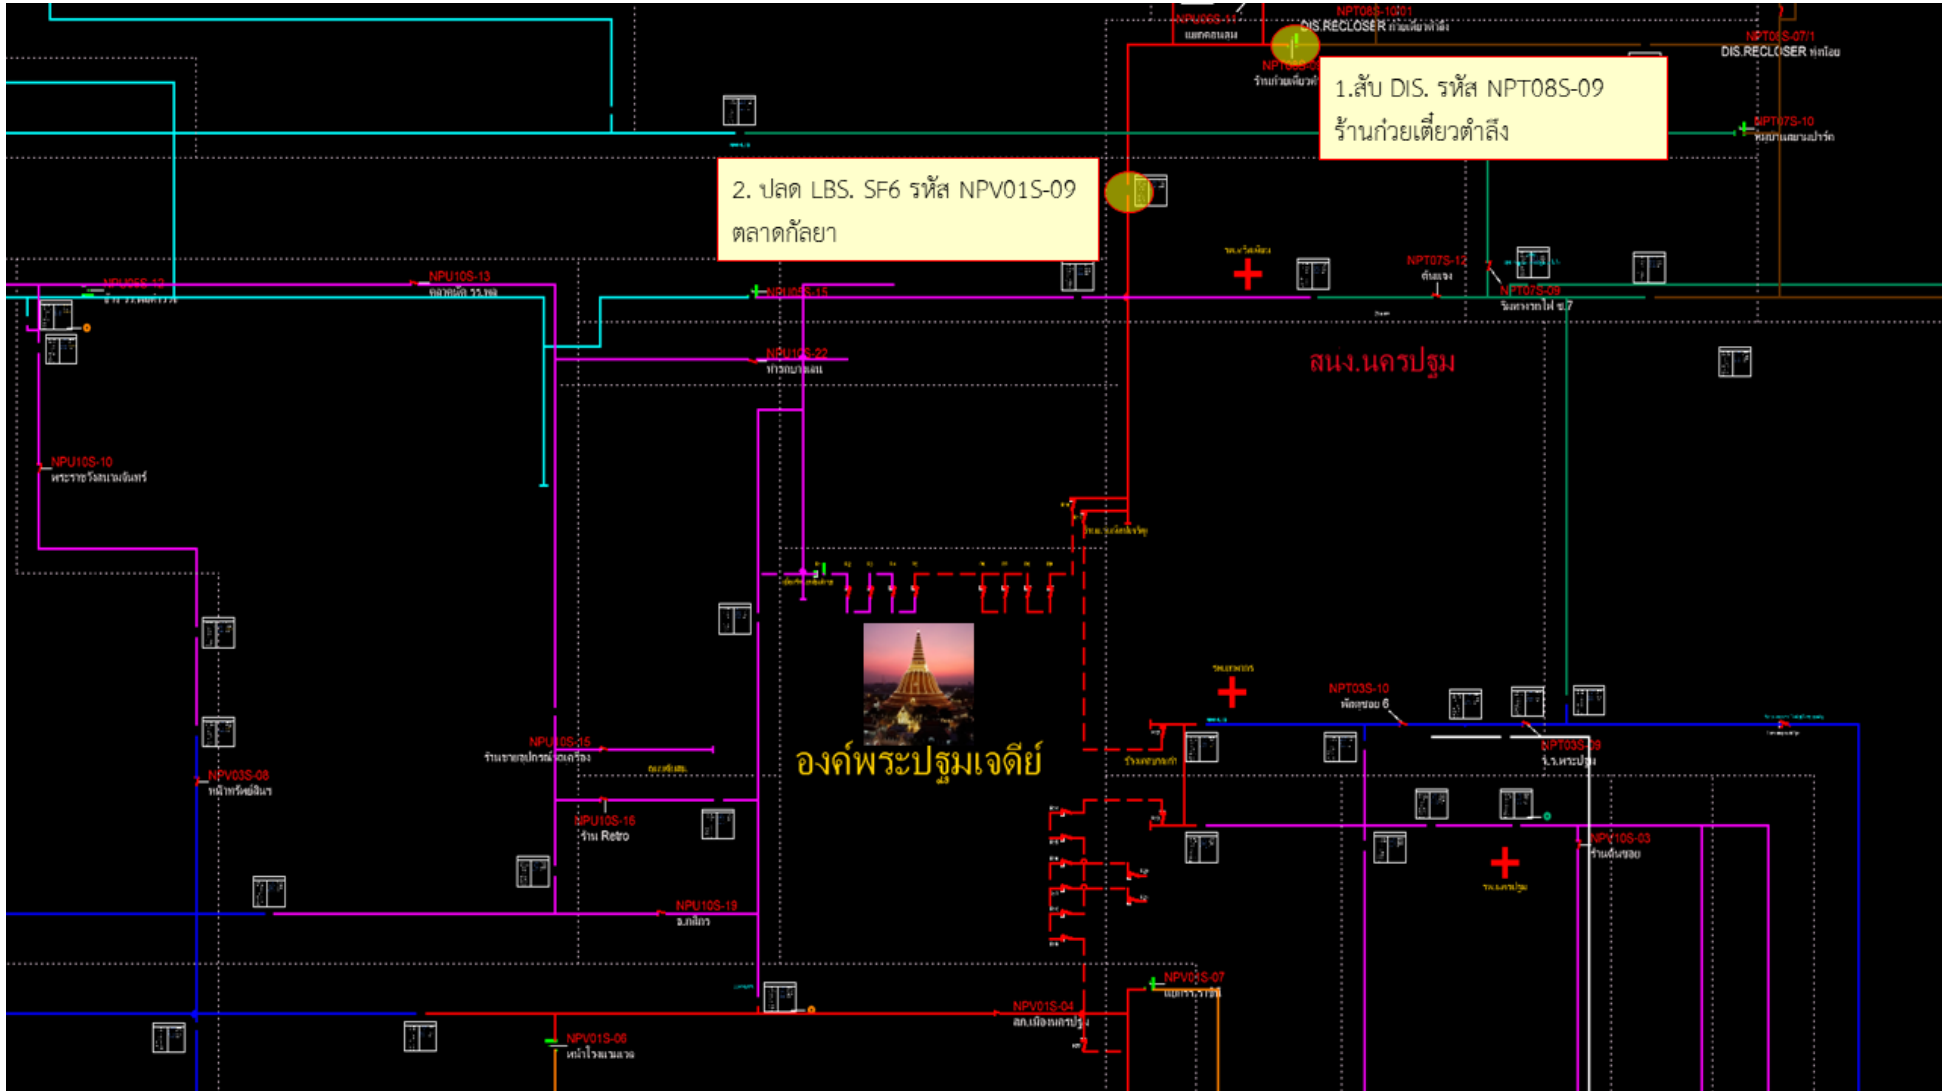

ผศพ.กปน.(ก3)

โทร (33) 10550-51

แผนผังสถานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กอร.ถปภ.
มณฑลทหารบกที่ 11

พื้นที่ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม จัดเตรียมรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและดำเนินการติดตั้งในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองอำนวยการร่วม

พระอุโบสถ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500x2 KW

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 120 KW

ดำเนินการติดตั้ง วันที่ 31 ตุลาคม 2567