



ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เขต1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี

Safety For Your Life 2567

ใบสั่งทำขั้นตอน ปลด - สับ อุปกรณ์ เลขที่ 1855/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

- 1 กำหนดวันที่ทำงาน 25 ธันวาคม 2567 ระหว่าง 08:30 น. ถึง 16:30 น.
- 2 ผู้ขอทำงาน กฟส.บปง. งาน เปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟจุดแบ่งแดน บริเวณ จุดแบ่งแดน บ้านโป่ง - ท่ามะกา (เข้า) , ท้องปลาหมอ - ท่ามะกา (สาย)
- 3 สั่งการสวิชชิงโดย _____ วันที่ _____
- 4 ประสานงานสวิชชิง _____ กฟฟ. _____
- 5 พนักงาน สฟฟ. _____ สฟฟ. _____

ขั้นตอนสวิชชิงออก-เข้า : ให้พนักงานที่จะทำการสวิชชิง สวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน เวลา **08.30-16.30**

ตั้ง MANUAL OLTC. ของหม้อแปลง : KT4A (BPB), TP1(ท่ามะกา1 ก.3) ,TP1 (NOM)

ตั้ง MANUAL เบรกเกอร์,รีโคลสเซอร์ : BPB7R-01, TMK5R-01 , NOM1R-01, TMK4R-01

ตั้ง Alternate รีโคลสเซอร์ : -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ก่อนดำเนินการ	การดำเนินการ			ผู้ดำเนินการ	สถานที่	ชนิด	หมายเหตุ
			ปลด	สับ	เวลา				
ช่วงเช้า 08.30 น.									
1	BPB7S-12	เปิด		✓		กฟส.นปม. กฟต.1	บ้านรางวาลย์	Dis	
2	TMK5S-16	ปิด	✓			กฟส.ทมก. กฟก.3	หน้าวัดรางวาลย์	Dis	ใช้ Load Break Tool
ช่วงบ่าย 13.00 น.									
3	NOM1S-09	เปิด		✓		กฟส.ทมก. กฟก.3	เขาพระ	Dis	
4	NOM1S-13	ปิด	✓			กฟส.นปม. กฟต.1	หนองหิน	Dis	ใช้ Load Break Tool

ตั้งอุปกรณ์ตามปกติ

หมายเหตุ ขั้นตอนสวิชชิง จากข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2567

*** หาก ขอเวลาเช็คโวลต์ & ซ็อดกราวด์ แต่ยังไม่ได้รับเวลา


ศจพ. จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุความปลอดภัย ตามเอกสารบันทึกเลขที่

กปก.(วภ.) 290/2559 ลว. 10มีค2559 เรื่อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุกรณีดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงของ กฟภ.


กปก.(วภ.) 291/2559 ลว. 10มีค2559 เรื่อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุกรณีดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงต่ำของ กฟภ.

* 21 ธค. 67 ประสานงานทาง ศูนย์จ่ายไฟ กฟภ.3. เพื่อทราบแผนงาน และประสานงาน -
ต่อไปยัง ล้งนท้ เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป.

Demu
< จักรพงษ์ วัลย์ภรณ.




011

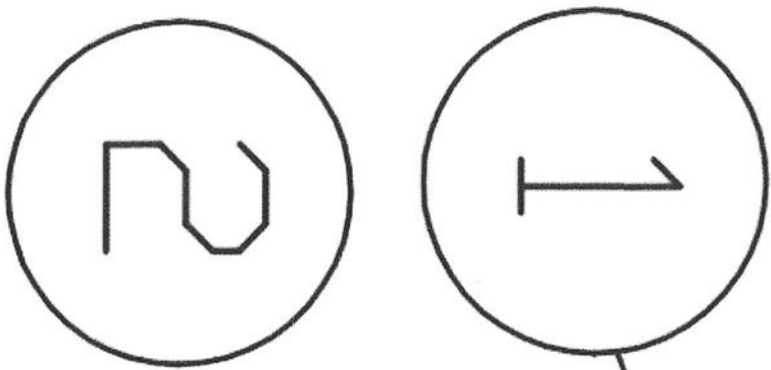

สํับ

ปลด

TMK 4

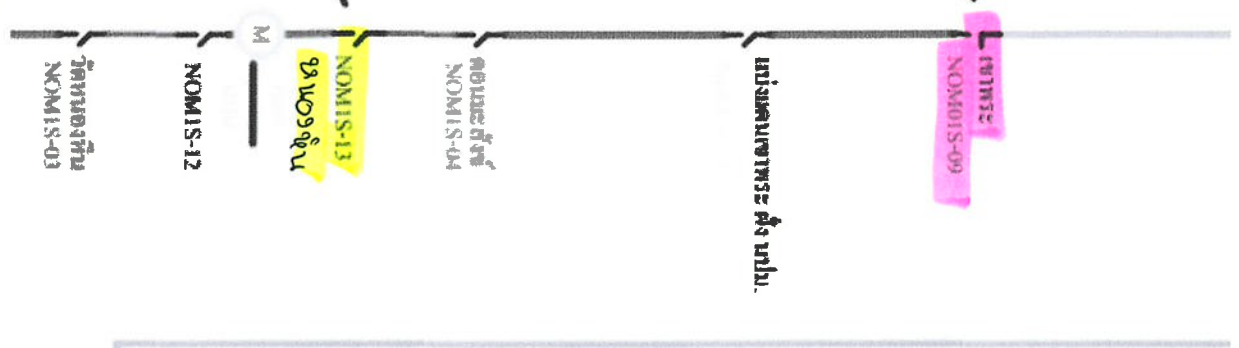

NOM 1

การบูรณะท่าพระฯ
NOMIS-03

NOMIS-12

NOMIS-13
91 W09 91


การบูรณะที่ท่า
NOMIS-04

การบูรณะท่าพระฯ
ฝั่ง ทาง.


การบูรณะ
NOMIS-09

การบูรณะท่าพระฯ


การบูรณะท่าพระฯ
ฝั่ง ทาง.

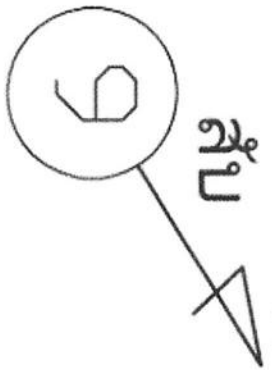

TMK 55-16
 16
 16
 16

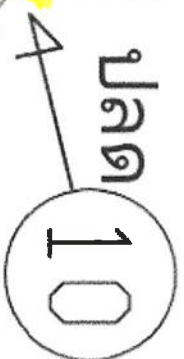

TMK 55-16
 16
 16
 16

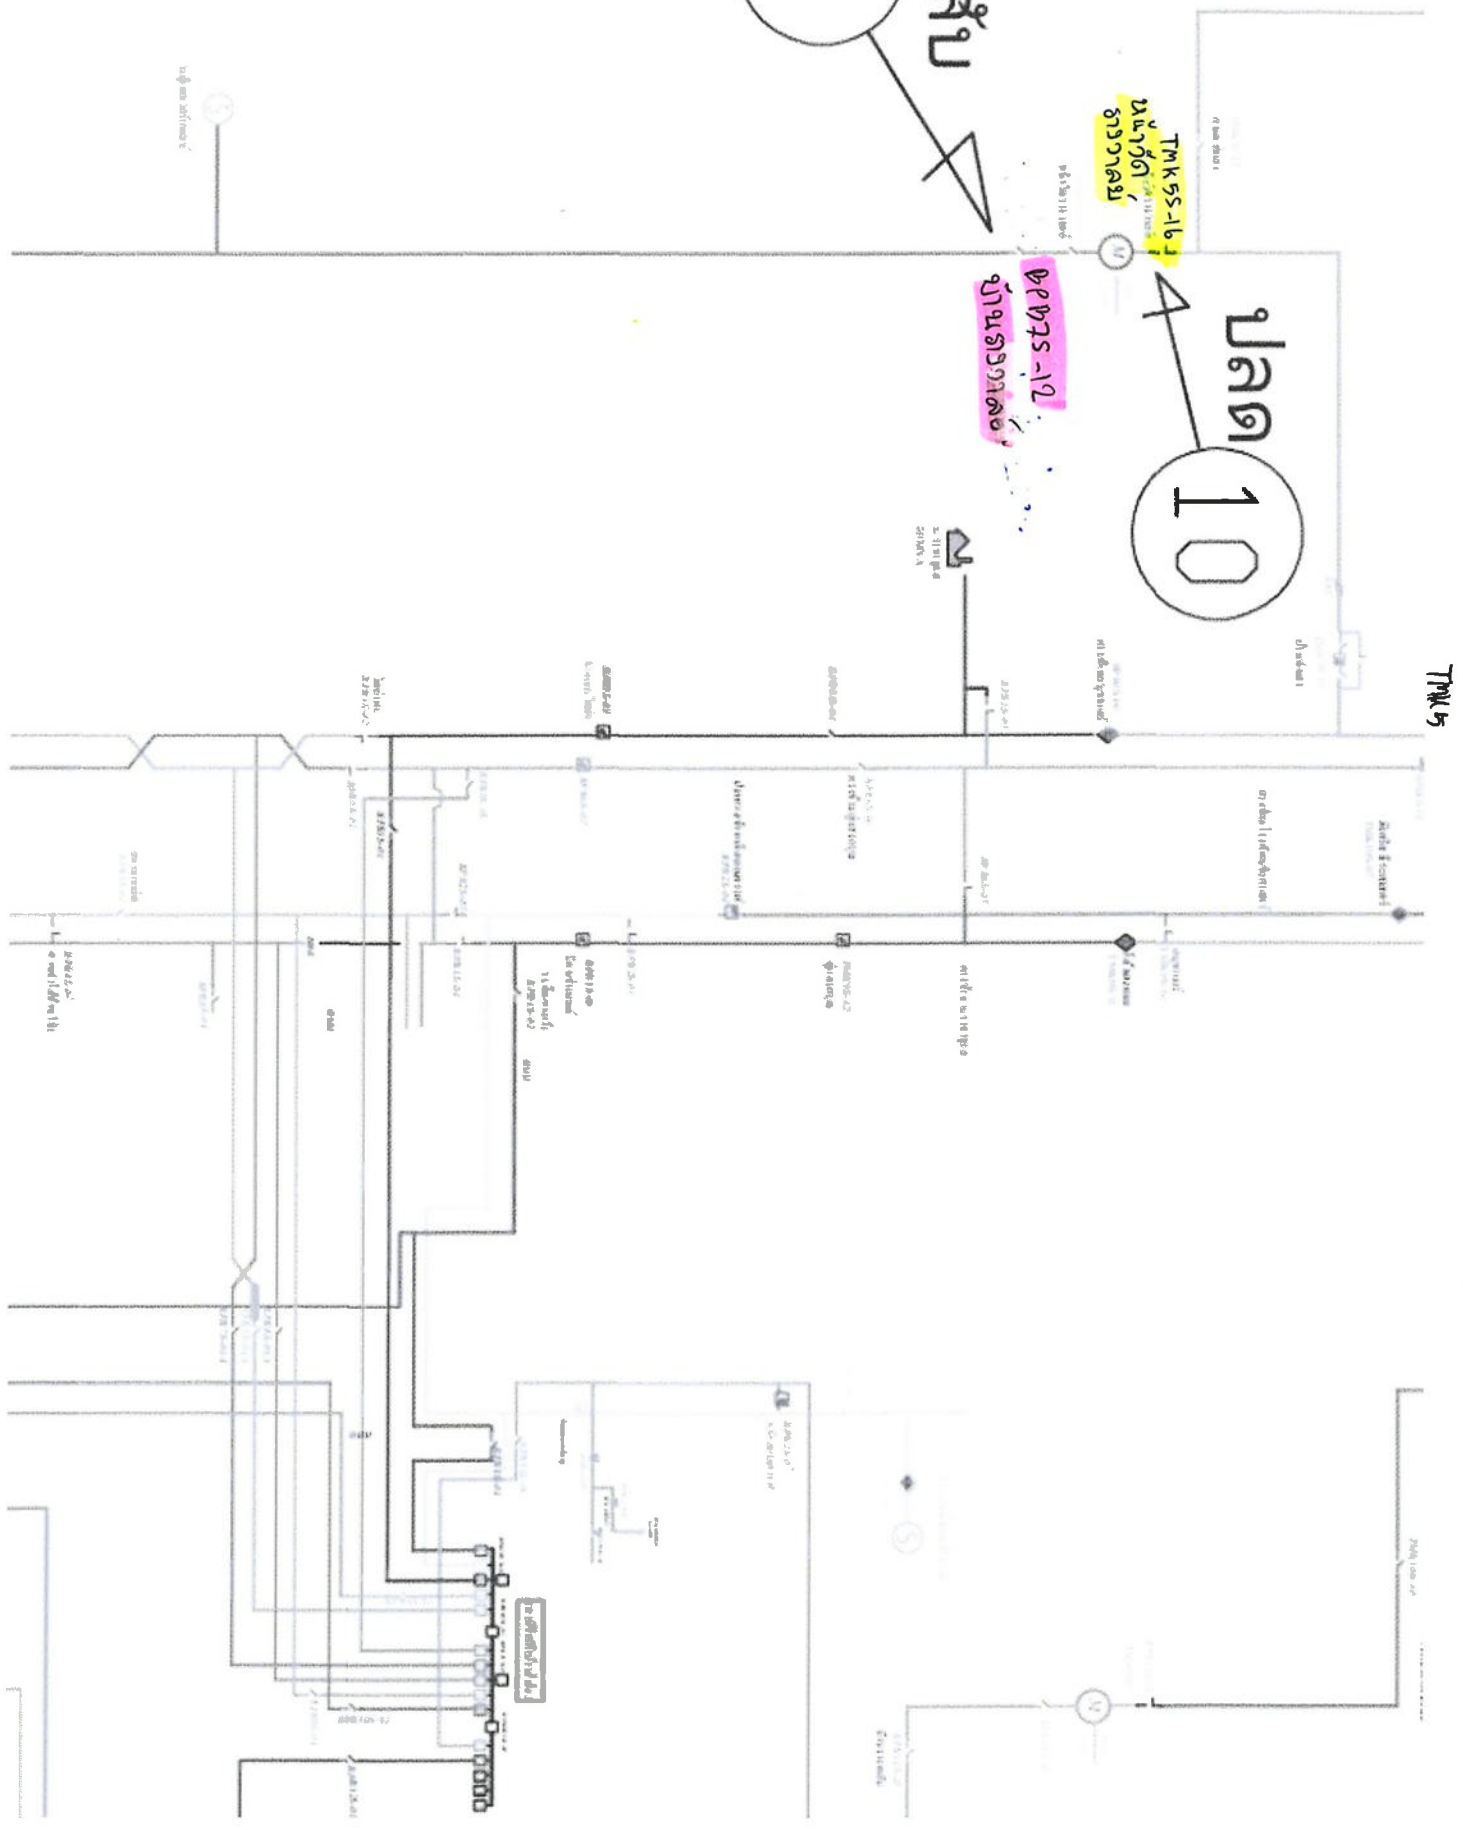

ppp.07.