



ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เขต1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี

Safety For Your Life 2567

ใบสั่งทำขั้นตอน ปลด - สับ อุปกรณ์ เลขที่ 1856/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

- 1 กำหนดวันที่ทำงาน 26 ธันวาคม 2567 ระหว่าง 08:30 น. ถึง 16:30 น.
- 2 ผู้ขอทำงาน กฟส.บปง. งาน เปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟจุดแบ่งแดน บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กรับใหญ่ และ กฟส.กำแพงแสน
- 3 สั่งการสวิชชิงโดย _____ วันที่ _____
- 4 ประสานงานสวิชชิง _____ กฟฟ. _____
- 5 พนักงาน สฟฟ. _____ สฟฟ. _____

ขั้นตอนสวิชชิงออก-เข้า : ให้พนักงานที่จะทำการสวิชชิง สวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน เวลา **08.30-16.30**

ตั้ง MANUAL OLTC. ของหม้อแปลง : KT4A (BPB) , TP1 (ท่ามะกา2 กฟก3) , TP2 (NPU) ,

ตั้ง MANUAL เบรกเกอร์,รีโคลสเซอร์ : KSA6R-02(กฟก3) , BPB11R-02 ,NPU7R-02 ,

ตั้ง Alternate รีโคลสเซอร์ : -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ก่อนดำเนินการ	การดำเนินการ			ผู้ดำเนินการ	สถานที่	ชนิด	หมายเหตุ
			ปลด	สับ	เวลา				
ช่วงเช้า 08.30									
1	BPB11S-13	เปิด		✓		กฟส.กรณู.	-	หนองโสน	SF6
2	BPB11S-31	ปิด	✓			กฟส.กรณู.	-	ทุ่งลูกนก	Dis ใช้ Load Break Tool
ช่วงบ่าย 13.00									
3	BPB11S-19	เปิด		✓		กฟส.กรณู.	-	หนองงูเห่าล้อม	Dis
4	BPB11S-30	ปิด	✓			กฟส.กรณู.	-	จุดแบ่งแดน	Dis ใช้ Load Break Tool

ตั้งอุปกรณ์ตามปกติ


หมายเหตุ ขั้นตอนสวิชชิง จากข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2567

****21 ธค 67 ศูนย์ฯเพชรฯประสานงานศูนย์ฯจ่ายไฟกฟก3 เพื่อทราบและแจ้งไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายวันปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด**


*** หาก ขอเวลาเช็คโวลต์ & ซ็อตกราวด์ แต่ยังไม่ได้รับเวลา

ศจฟ. จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคามผิด ตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุความปลอดภัย ตามเอกสารบันทึกเลขที่ กปก.(วภ.) 290/2559 ลว. 10มีค2559 เรื่อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุกรณีดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงของ กฟภ. กปก.(วภ.) 291/2559 ลว. 10มีค2559 เรื่อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุกรณีดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงต่ำของ กฟภ.




รูป 2

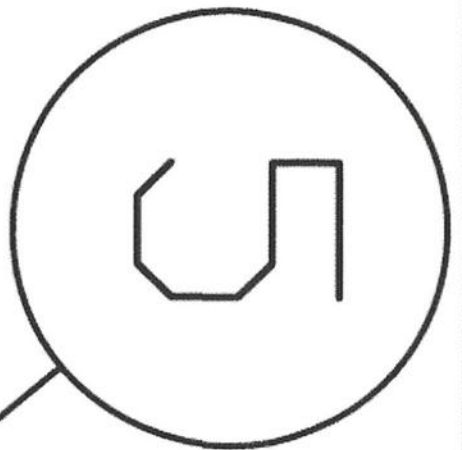

สืบ

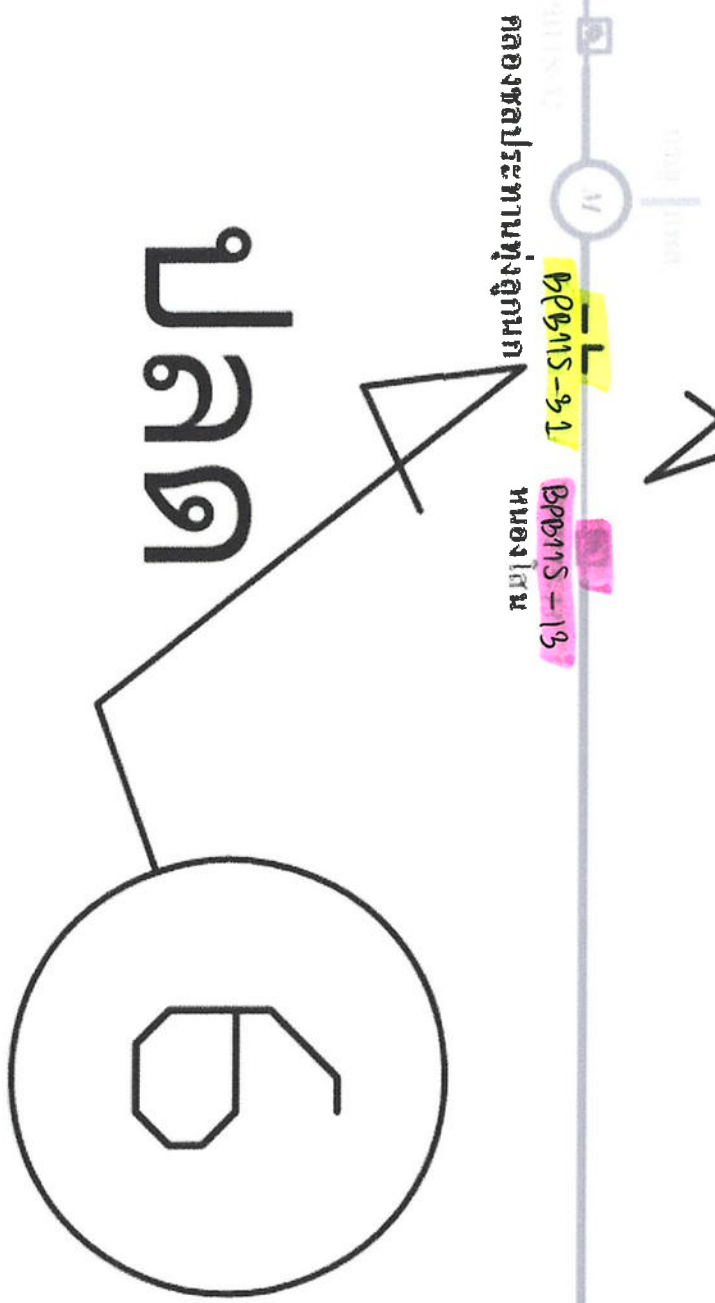

TMU4

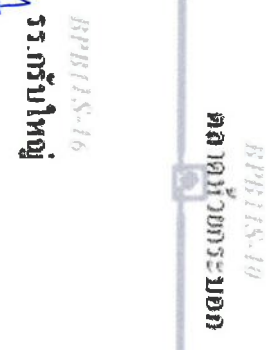
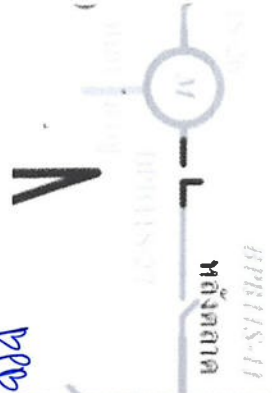


BPB11S-17

UG อบค.หนองคูเหนือ


UG อบค.หนองคูเหนือ
BPB11S-18

BPB12R-01
รอยเนิน

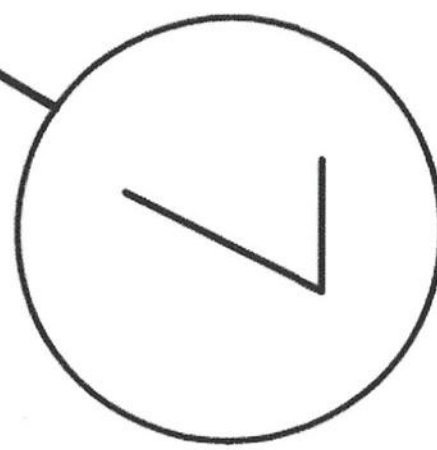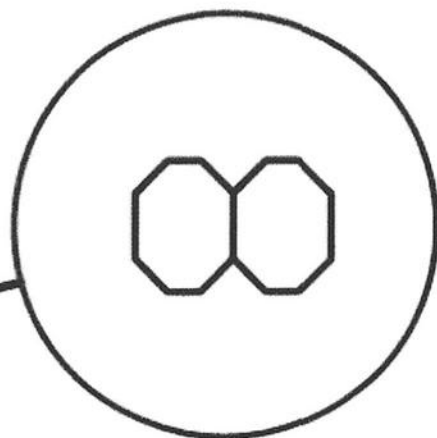

ปลด

สืบ



APB MS-30

จุดประปา

BPB MS-19

DIS.ต้น CT PT หนองคูเหนือ

หน้า ร. หนองคูเหนือ
NPB12S-16