



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กทบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) 463 /2568 วันที่
เรื่อง แจ้งแผนงาน Open Loop สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1)

เรียน ออก.ทบ.(ก1)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1SLU0102YB-01 บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด VSPP 115 เควี (โครงการไทรหลวง) - Load Break Switch 115 เควี รหัส BEA04YS-05 บริเวณทางเข้าโครงการไทรหลวง - เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 2SCL0102YB-01 บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด VSPP 115 เควี (โครงการไทรฉลุย) - จุดปลดสายส่ง 115 เควี เข้า Load Break Switch 115 เควี รหัส BEA04YS-04 บริเวณร้านซีเจ แยกท่าเสา โดยดำเนินการ Open Loop ไทรน้อย-บางเลน 1- ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย เพื่อให้ กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานบำรุงรักษา Load Break Switch 115 เควี รหัส BEA04YS-04 บริเวณร้านซีเจ แยกท่าเสา

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ก1) เตรียมระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) โดยปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและ เวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 26/03/68

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปป.(คฟ) /2568

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ออก.ปป.(ก1), ผจก.กฟส.บล.,กฟส.ดตม.,
กฟส.สพน., กฟส.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.บล. แจ้ง VSPP บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการโทร
หลวง) ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1SLU0102YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีด
115 เควี รหัส 1SLU0102YS-01,02VSPP และ บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์
จำกัด (โครงการโทรฉนวน) ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 2SCL0102YB-01
พร้อมสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส 2SCL0102YS-01,02 (ขอปลดดับไฟช่วงเช้า
และจ่ายเบรกเกอร์พร้อมสวิตช์ใบมีด กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ) ตาม
วันและเวลาดังกล่าวต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

26/03/68


รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปป.(ก3)


ผคฟ.กปป.(ก3)

โทร. 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑิตวิ	26 มี.ค. 68
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	26 มี.ค. 68

สถานะจ่ายไฟปกติ

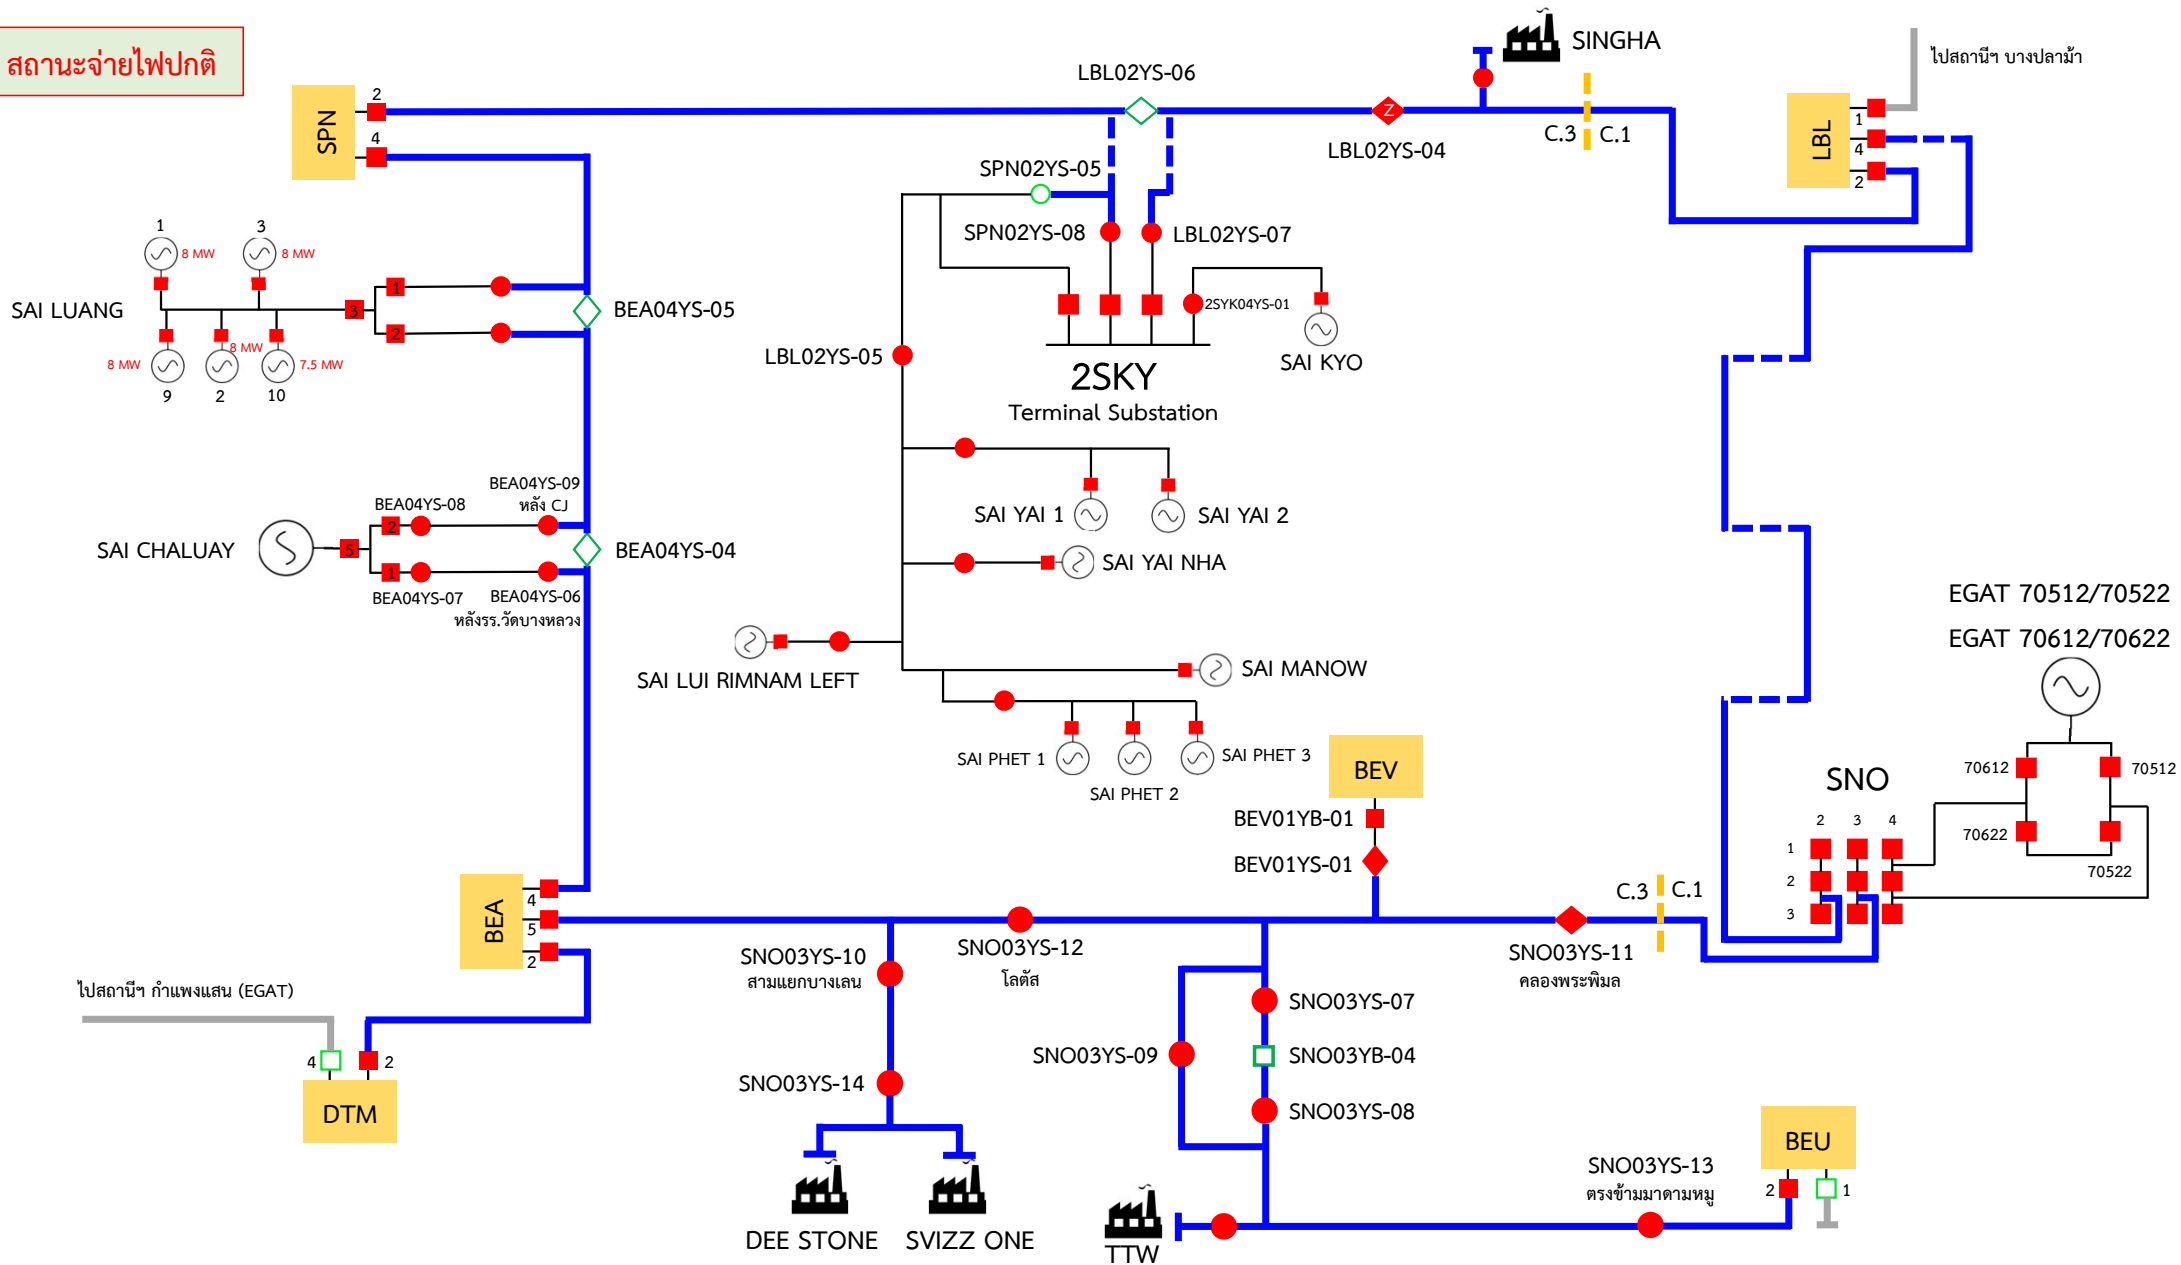

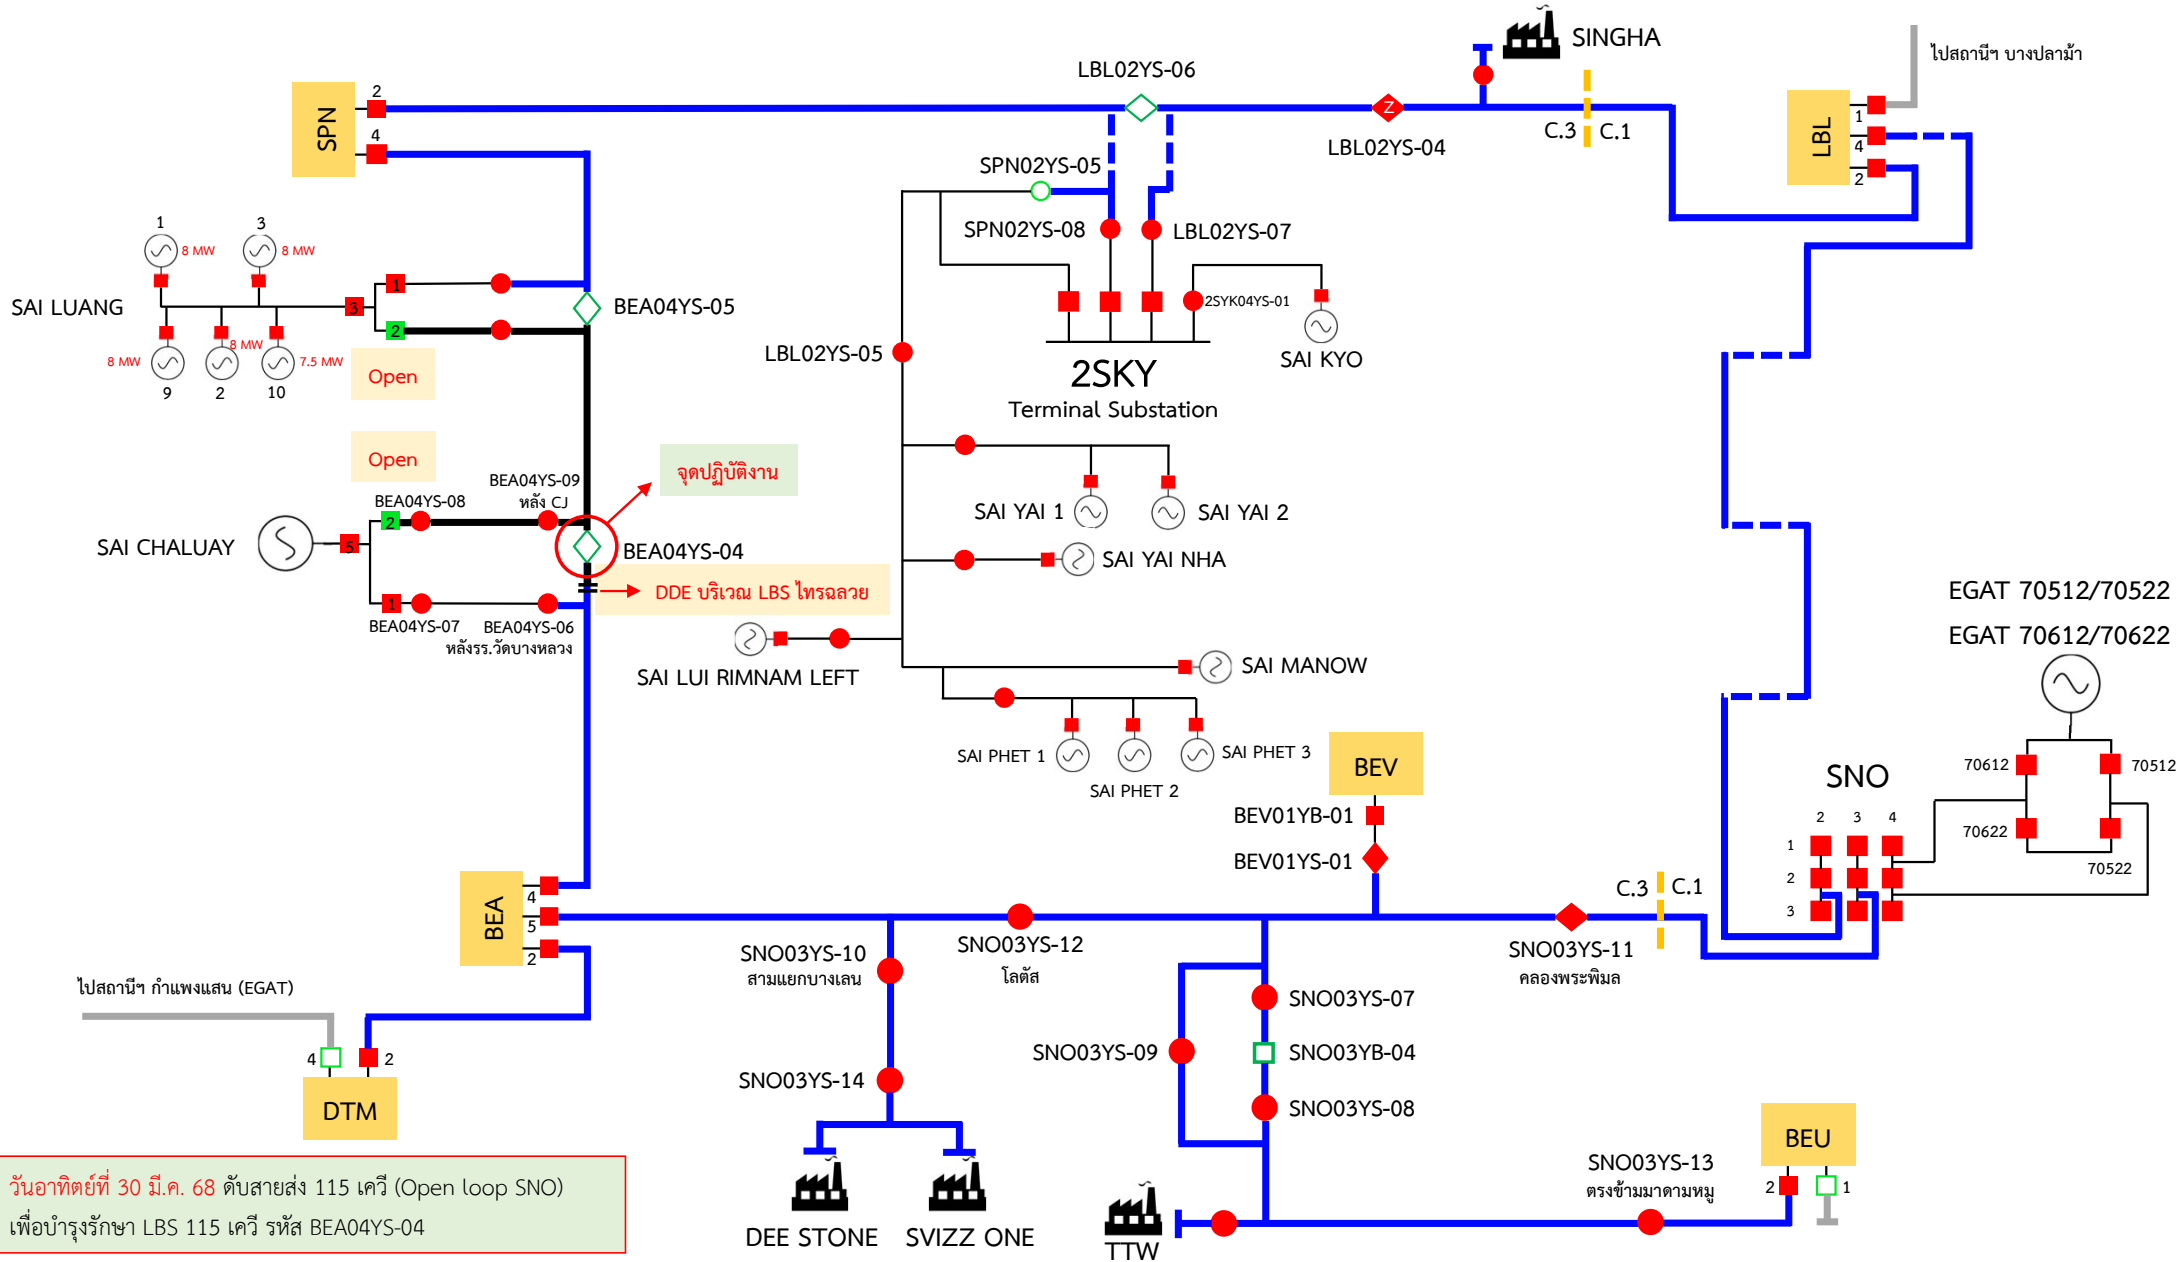

วันที่ 30 มี.ค. 68 ดับสายส่ง 115 เควี (Open loop SNO) เพื่อบำรุงรักษา LBS 115 เควี รหัส BEA04YS-04