



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ผปบ.(ก3)
เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ) /2565 วันที่
เรื่อง รายงานผลการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
เรียน อผ.ปบ.(ก3) ผ่าน รผ.ปบ.(ก3)

ตามหนังสือที่ ก.3 นฐ.(ปบ) 1319/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กฟจ.นครปฐม ขอให้ กปบ.(ก3)
ร่วมจัดเตรียมแผนด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รองรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ ในการเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นั้น

กปบ.(ก3) ขอรายงานผลเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
รองรับการราชพิธีดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล)
อก.ปบ.(ก๓)

เรียน ผชก.(ก๓)
เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผจก.กฟจ.นฐ.,
อก.บช.(ก๓)
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(น.ส.นพวรรณ พลันสังเกต)
อผ.ปบ.(ก๓)


(นายภักดี วงษาพรหม)
ผชก.(ก๓)

รก.		
หผ./ชผ.		

**แผนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**

สถานที่	แหล่งจ่ายไฟหลักจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		แหล่งจ่ายไฟสำรองระบบจำหน่าย 22 เควี		ผู้ประสานงาน กฟฟ.ในพื้นที่ และหมายเลข โทรศัพท์	หมายเหตุ
	ขนาด (kW)	ผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์	วงจร / สถานี	แผนการตัดตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้ สิ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง		
องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	500	นายอาคม อภิภัทรนันท์ ชผ.บล.กบช.(ก3) 098-264-7669 ว่าที่ ร.ต. มานิตย์ จันทร์อุดร พชง.5 ผบล.กบช.(ก3) 089-479-5446 นายเกรียงศักดิ์ อติธนานันท์ 097-050-9800	1.วงจร NPV01 สฟ.นครปฐม 3 2.วงจร NPV03 สฟ.นครปฐม 3 3.วงจร NPT08 สฟ.นครปฐม 1	1) สับ LBS SF6 รหัส NPV01S-17 ตรงข้ามโชว์รูมตั้งเซียฮวด 2) ปลด DIS รหัส NPV01S-04 สภ.เมืองนครปฐม 3) สับ DIS รหัส NPT08S-09 ร้านก๋วยเตี่ยวตำลึง 4) ปลด SF6 รหัส NPV01S-11 ตลาดกัลยา	นายพรมแดน สุทธิงาม หน.ปบ.นฐ. 065-418-2428	1) วันที่ 7 พ.ย. 65 เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 18.00 น.

แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

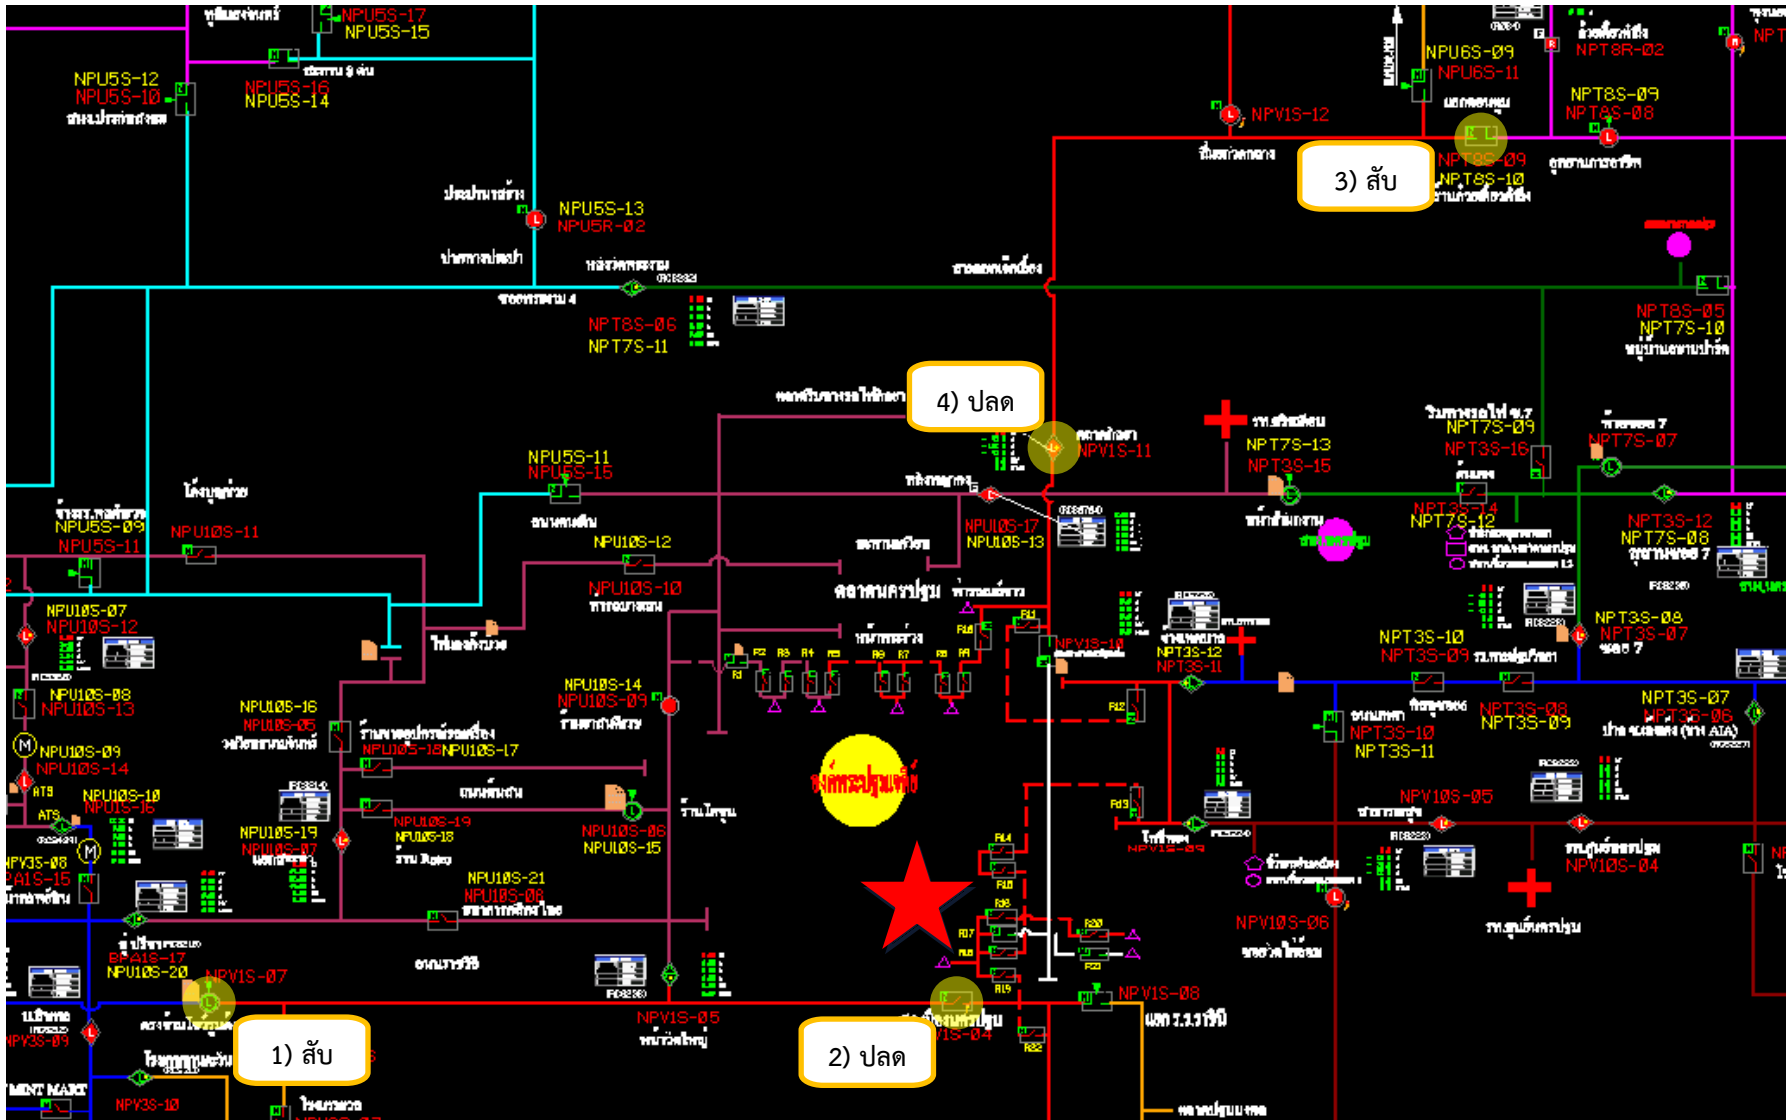

โทร (33) 10529-30



จุดที่ 2
ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

- 1. นายชโนดม แสงพลอยสุข
087-404-8409
- 2. นายรังสรรค์ พลชา
080-231-6332
- 3. นายสมพงษ์ เพียวทอง
064-846-7842

จุดที่ 1
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 500 kW
จ่ายไฟให้ห้องค้พระปฐมเจดีย์

- 1. นายอาคม อภิภัทรนันท์
098-264-7669
- 2. ว่าที่ ร.ต. มานิตย์ จันทร์อุตร
089-479-5446
- 3. นายเกรียงศักดิ์ อติธนานันท์
097-050-9800