

ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND

Transmission System Construction Division

REQUEST FOR OUTAGE

To : Deputy General Manager - Transmission System Operating


Date 13 ธันวาคม 2567

Please approve the following Request for Outage :-

Location of outage : สฟ. สมุทรสาคร1 Job No. RLP1-16-S04

Equipment : 1) PEA: 115 kV สมุทรสาคร4-บางปลา-กระทุมแบน5
 2) PEA: 22 kV สมุทรสาคร1-กระทุมแบน2 No.8
 3) PEA: 22 kV สมุทรสาคร1-กระทุมแบน2 No.10

Reason of outage : ตอกเสาเข็มขนาด 0.35x10.00 m

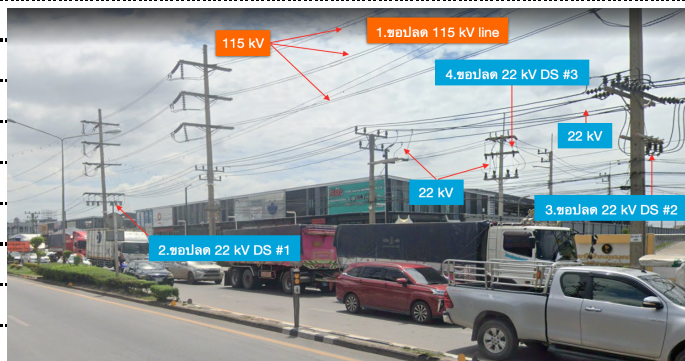

Work Starting : Time 09.00 Day อาทิตย์ Date 19 มกราคม 2568

Work ending : Time 16.00 Day อาทิตย์ Date 19 มกราคม 2568

On emergency the equipment can be released for service in 2 hrs mins

Remark : ขอดับไฟเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากบับันจันสูง 15.50 m. ให้อยู่ในระยะปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (115 kV ไม่น้อยกว่า 4 m.)

Clearance to be issued to (1) นายศุภโชค เครือศรีรงค์ (065-753-1993) (2)
 Requested by นายนิคม อิมกระจาง (062-541-5924) Supervising Engineer
 Concurred นายเชมกิจ ฮวบเอี่ยม Division Head or Project Eng.

(นายจักรินทร์ กิจสุทธิพงษ์)

ช.อค-ปส. (สฟ.)

Assistant Vice President Transmission System

EXPANSION AND STABILIIY ENHANCEMENT CONSTRUCTION PROJECT

Remark from Senior Executive Vice President - Transmission System

Senior Executive Vice President - Transmission System

Action on the request by :

SYSTEM OPERATION DIVISION

Outage Arranged
 Not arranged, because

Remark and Special Instruction :

Vice President, System Control and Operation Division

 Three copies, Please return one copy to Supervising Engineer

ต้นฉบับ - อปล.

สำเนา - อกส., อค-ปส., ช.อค-ปส.(สฟ.), ช.อค-ปส.(สส.)

- กคส-ส., กคส-ส., กปส-ส., กตอ-ส., กรท-ส., นกต-ปส.

- หจล-ส., หจล6-ส., มอกต-ปส., มรกต-ปส., มปถกต-ปส.

- มปอ-ปส., ทน.สฟ.สมุทรสาคร1