



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กบข.(ก3)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอกการสนับสนุนชุดฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี มาปฏิบัติงานในพื้นที่ กฟส.อ้อมน้อย

เรียน อก.บข.(ก3)

ด้วยในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2567 กปบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟระบบสายส่ง 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 2 – Airbreak Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-06 บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแคราย – Loadbreak Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-06 บริเวณ โชคปราณี เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ AC Withstand Voltage Test สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 5(ถาวร) และสายส่ง 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 2 – สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 5(ถาวร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 ให้ฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งเข้า UG 115 เควี จำนวน 2 จุด บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 5(ถาวร) และ ฝั่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 5(ถาวร) (สายส่งบริเวณดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายไฟ) (เอกสารแนบ 1)

2.วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 ให้ฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี แบบไม่มีไฟ จำนวน 1 จุด บริเวณ ร้านปูนเจริญทอง เพื่อดำเนินการทดสอบ AC Withstand Voltage Test (เอกสารแนบ 2)

3.วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 ให้ฮอทไลน์ 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี แบบไม่มีไฟ จำนวน 1 จุด บริเวณ ร้านปูนเจริญทอง หลังดำเนินการทดสอบ AC Withstand Voltage Test แล้วเสร็จ (เอกสารแนบ 3)

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.(ก3) จึงขอให้ กบข.(ก3) จัดชุดฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี ร่วมปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13/09/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร 10510-11, 10550-51

ทผ.	เลอพงศ์	13ก.ย.67
ชผ.	กฤษณะศักดิ์	13 ก.ย. 67

ดับไฟเชื่อมวันที่ 24 ก.ย. 67

พิกัด 13.6896091,100.3257789

13.6894412,100.3259102

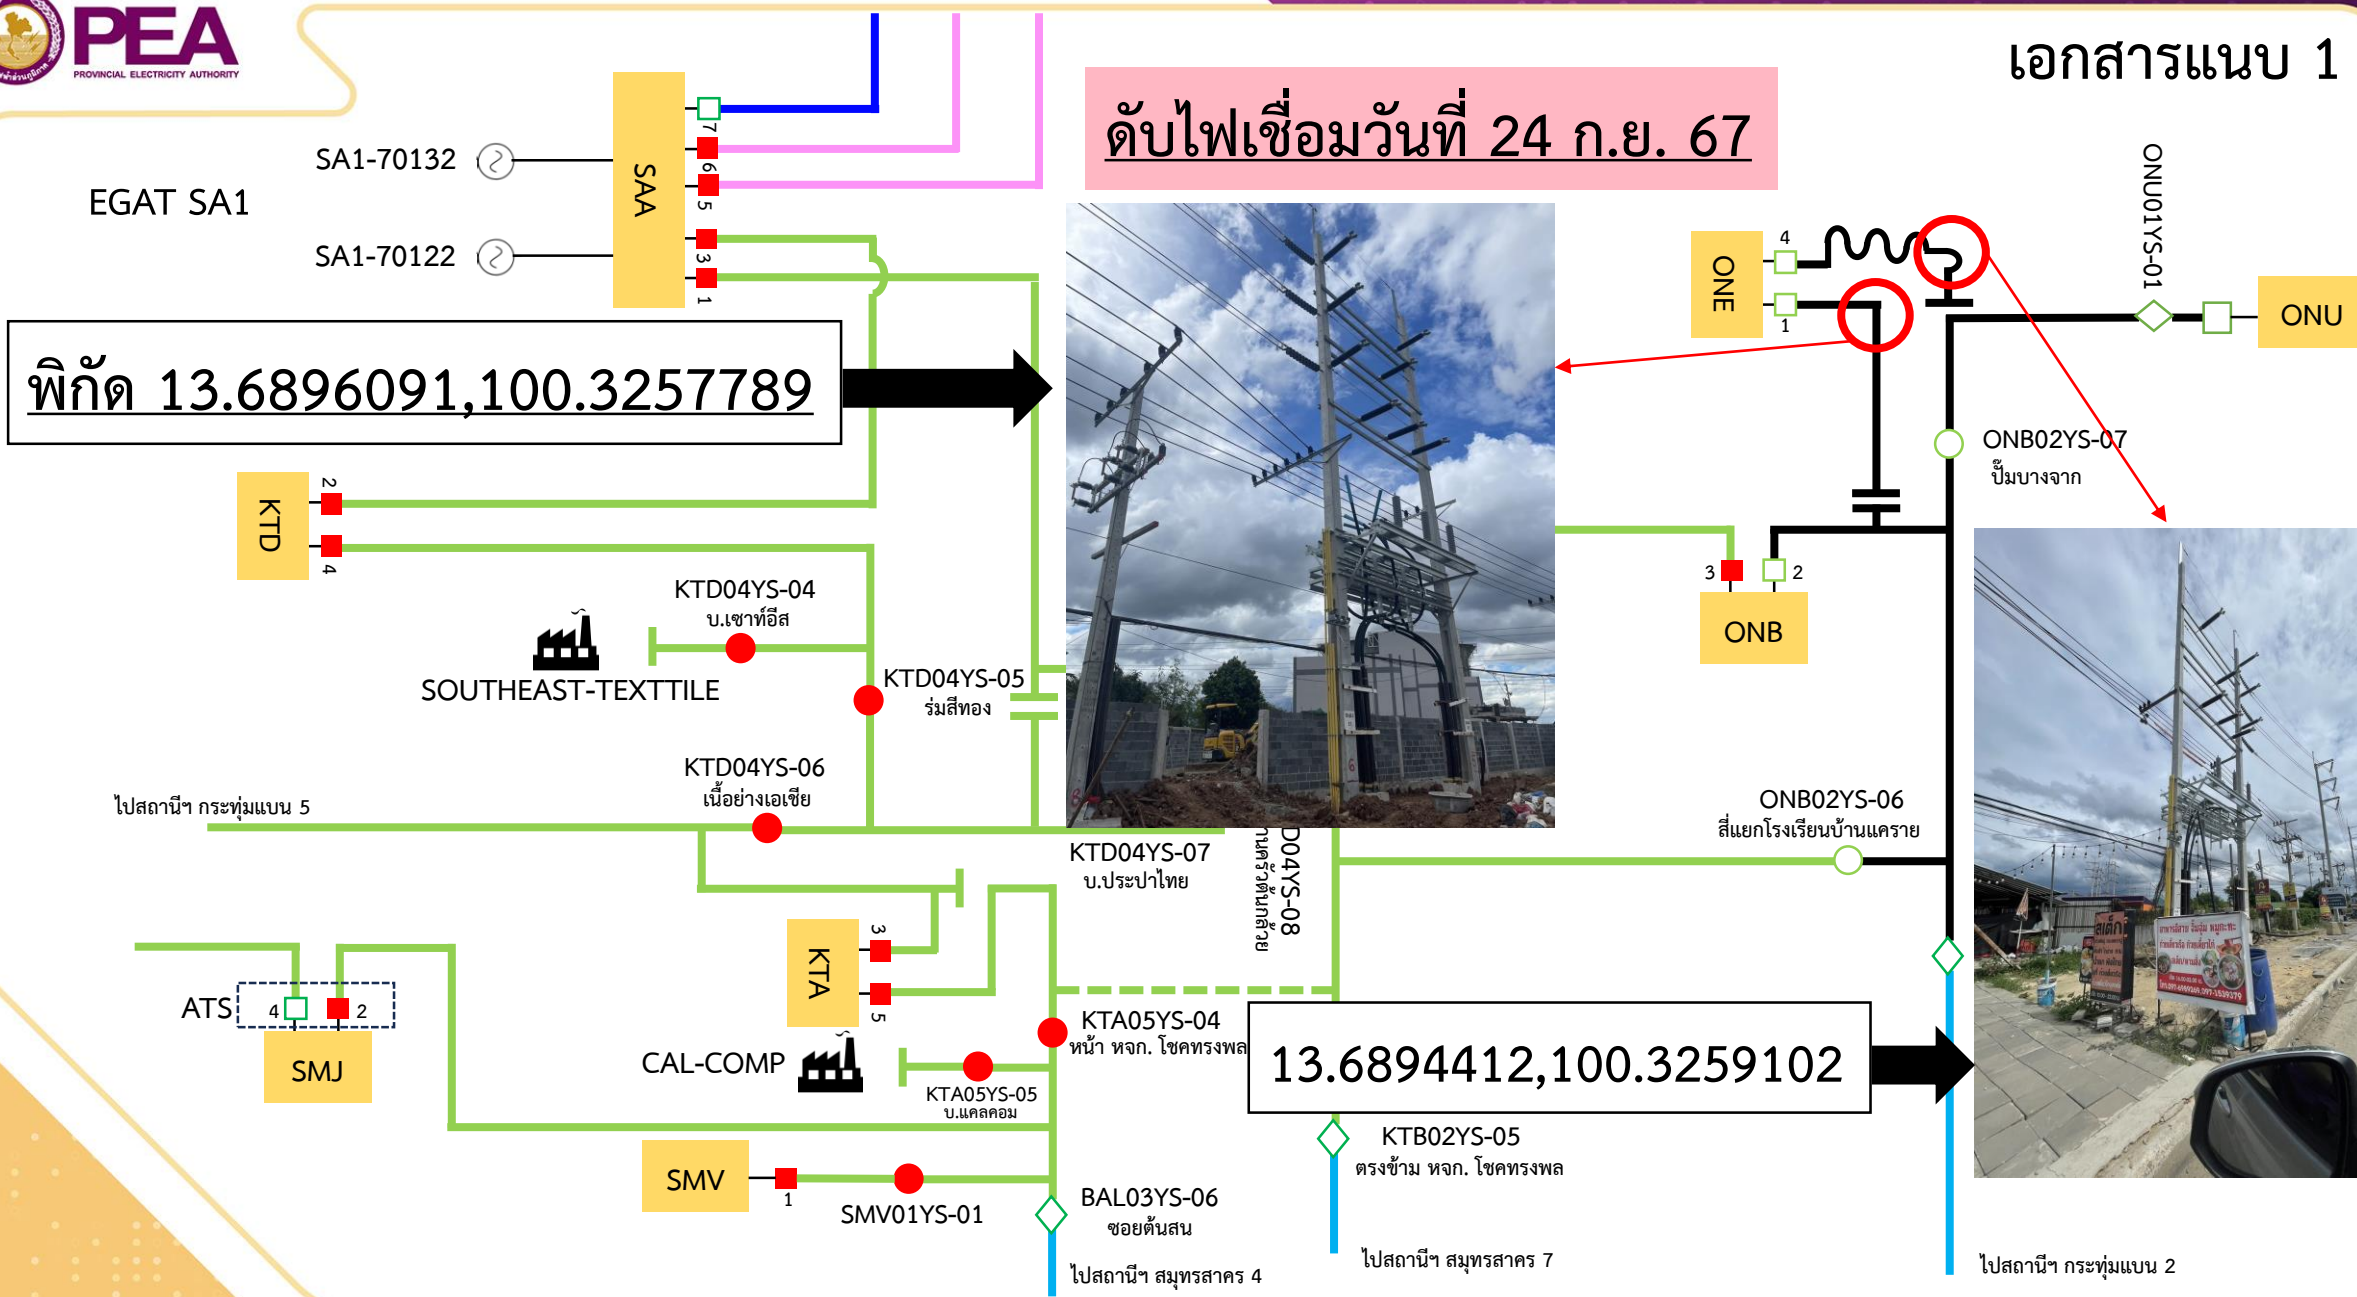

ไปสถานี กระทุ่มแบน 2

ดับไฟเชื่อมวันที่ 25 ก.ย. 67





พิกัด 13.6750318,100.3189303
ร้านปูนเจริญทอง

EGAT SA1

SA1-70132

SA1-70122



ONB02YS-07
ปั้มบางจาก



ONB02YS-06
สี่แยกโรงเรียนบ้านแคราย

ONB02YS-04
โชคปรารถณี

KTB02YS-05
ตรงข้าม หจก. โชคทรงพล

ไปสถานี กระทุ่มแบน 2

SOUTHEAST-TEXTTILE
บ.เซาท์อีสต์
ร่มสีทอง

KTD04YS-06
เนืออย่างเอเชีย

KTD04YS-07
บ.ประปาไทย

KTA05YS-04
หน้า หจก. โชคทรงพล

KTA05YS-05
บ.แคลคอม

BAL03YS-06
ซอยต้นสน

ไปสถานี สมุทรสาคร 4

ไปสถานี กระทุ่มแบน 5




ATS

SMJ

CAL-COMP

SMV

SMV01YS-01

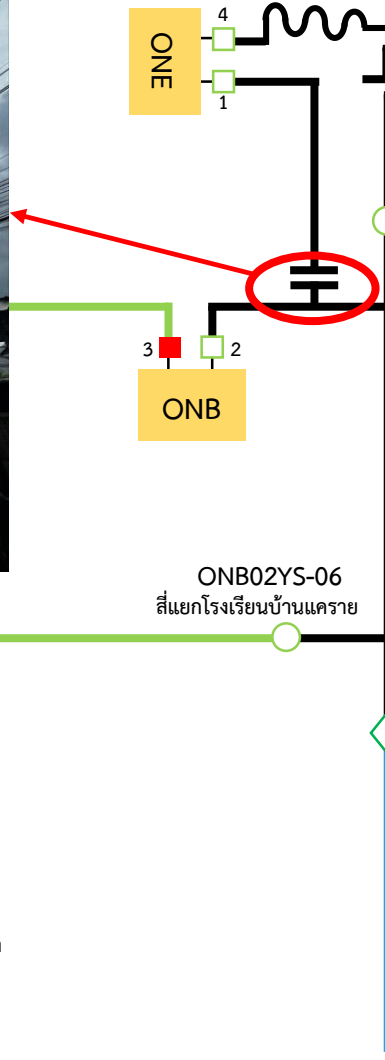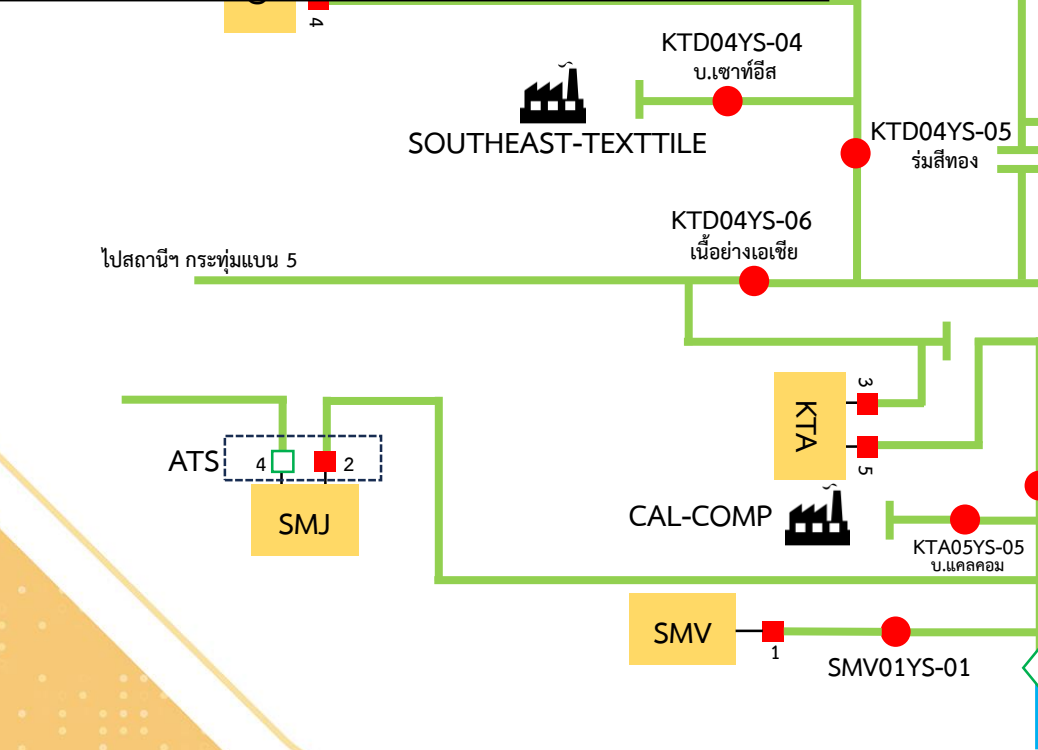

ดับไฟปลด วันที่ 26 ก.ย. 67

เอกสารแนบ 3







พิกัด 13.6750318,100.3189303
ร้านปูนเจริญทอง

EGAT SA1

SA1-70132

SA1-70122

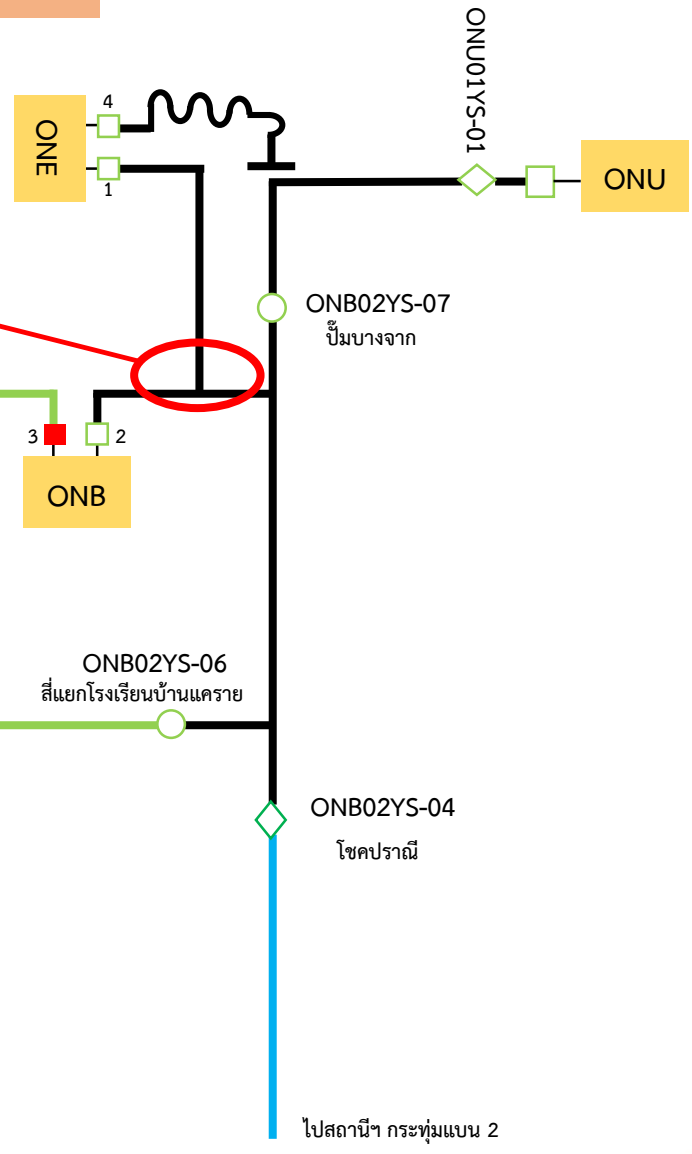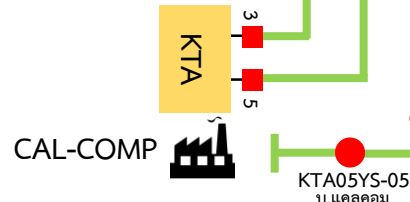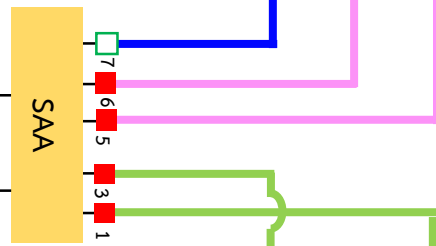

ไปสถานีฯ สมุทรสาคร 4 ไปสถานีฯ สมุทรสาคร 7 ไปสถานีฯ กระทุ่มแบน 2