



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กบช.(ก3)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) 1813 /2567 วันที่
เรื่อง ขอกการสนับสนุนชุดฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี มาปฏิบัติงานในพื้นที่ กฟส.เดิมบางนางบวช

เรียน ออก.บช.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กปบ.(ก3) มีแผนงานทดสอบ AC Withstand Voltage Test Underground Cable 115 เควี (ลอดใต้สายส่ง กฟผ.) และในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.มีแผนงานดับไฟระบบสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ จุดปลด DDE 115 เควี บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช(กฟผ.) – Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 บริเวณ แยกนางบวช - Airbreak Switch 115 เควี รหัส DBA01YS-04 บริเวณ แยกนางบวช เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการจ่ายไฟจุดรับพลังงานไฟฟ้าระบบ 115 เควี วงจรที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567 ให้ฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี แบบไม่มีไฟ จำนวน 1 จุด บริเวณ Underground Cable 115 เควี (ลอดใต้สายส่ง กฟผ.) หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (กฟผ.) (เอกสารแนบ 1)

2.วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 ให้ฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี แบบมีไฟ จำนวน 1 จุด บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช(กฟผ.) (เอกสารแนบ 2) และเชื่อมสายส่ง 115 เควี แบบไม่มีไฟ จำนวน 2 จุด บริเวณ Underground Cable 115 เควี (ลอดใต้สายส่ง กฟผ.) หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (กฟผ.) และ ก่อน Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 บริเวณ แยกนางบวช (เอกสารแนบ 3)

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.(ก3) จึงขอให้ กบช.(ก3) จัดชุดฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี ร่วมปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก WBS : I-67-I-DBG67.HB.2007 โครงการ 7000949981 กิจกรรม 0030

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 16/12/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)


ผคพ.กปบ.(ก3)
โทร 10510-11, 10550-51

ทผ.	อภิสิทธิ์	16 ธ.ค. 67
ชผ.	กฤษณะศักดิ์	16 ธ.ค. 67

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567 ให้ขอท่ไลน์กระเช้า 115 เควี
ปลดสายส่ง 115 เควี แบบไม่มีไฟ จำนวน 1 จุด บริเวณ Underground
Cable 115 เควี (ลอดใต้สายส่ง กฟผ.) หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช
(กฟผ.)



ปลด DDE
สายส่งแบบ
ไม่มีไฟ

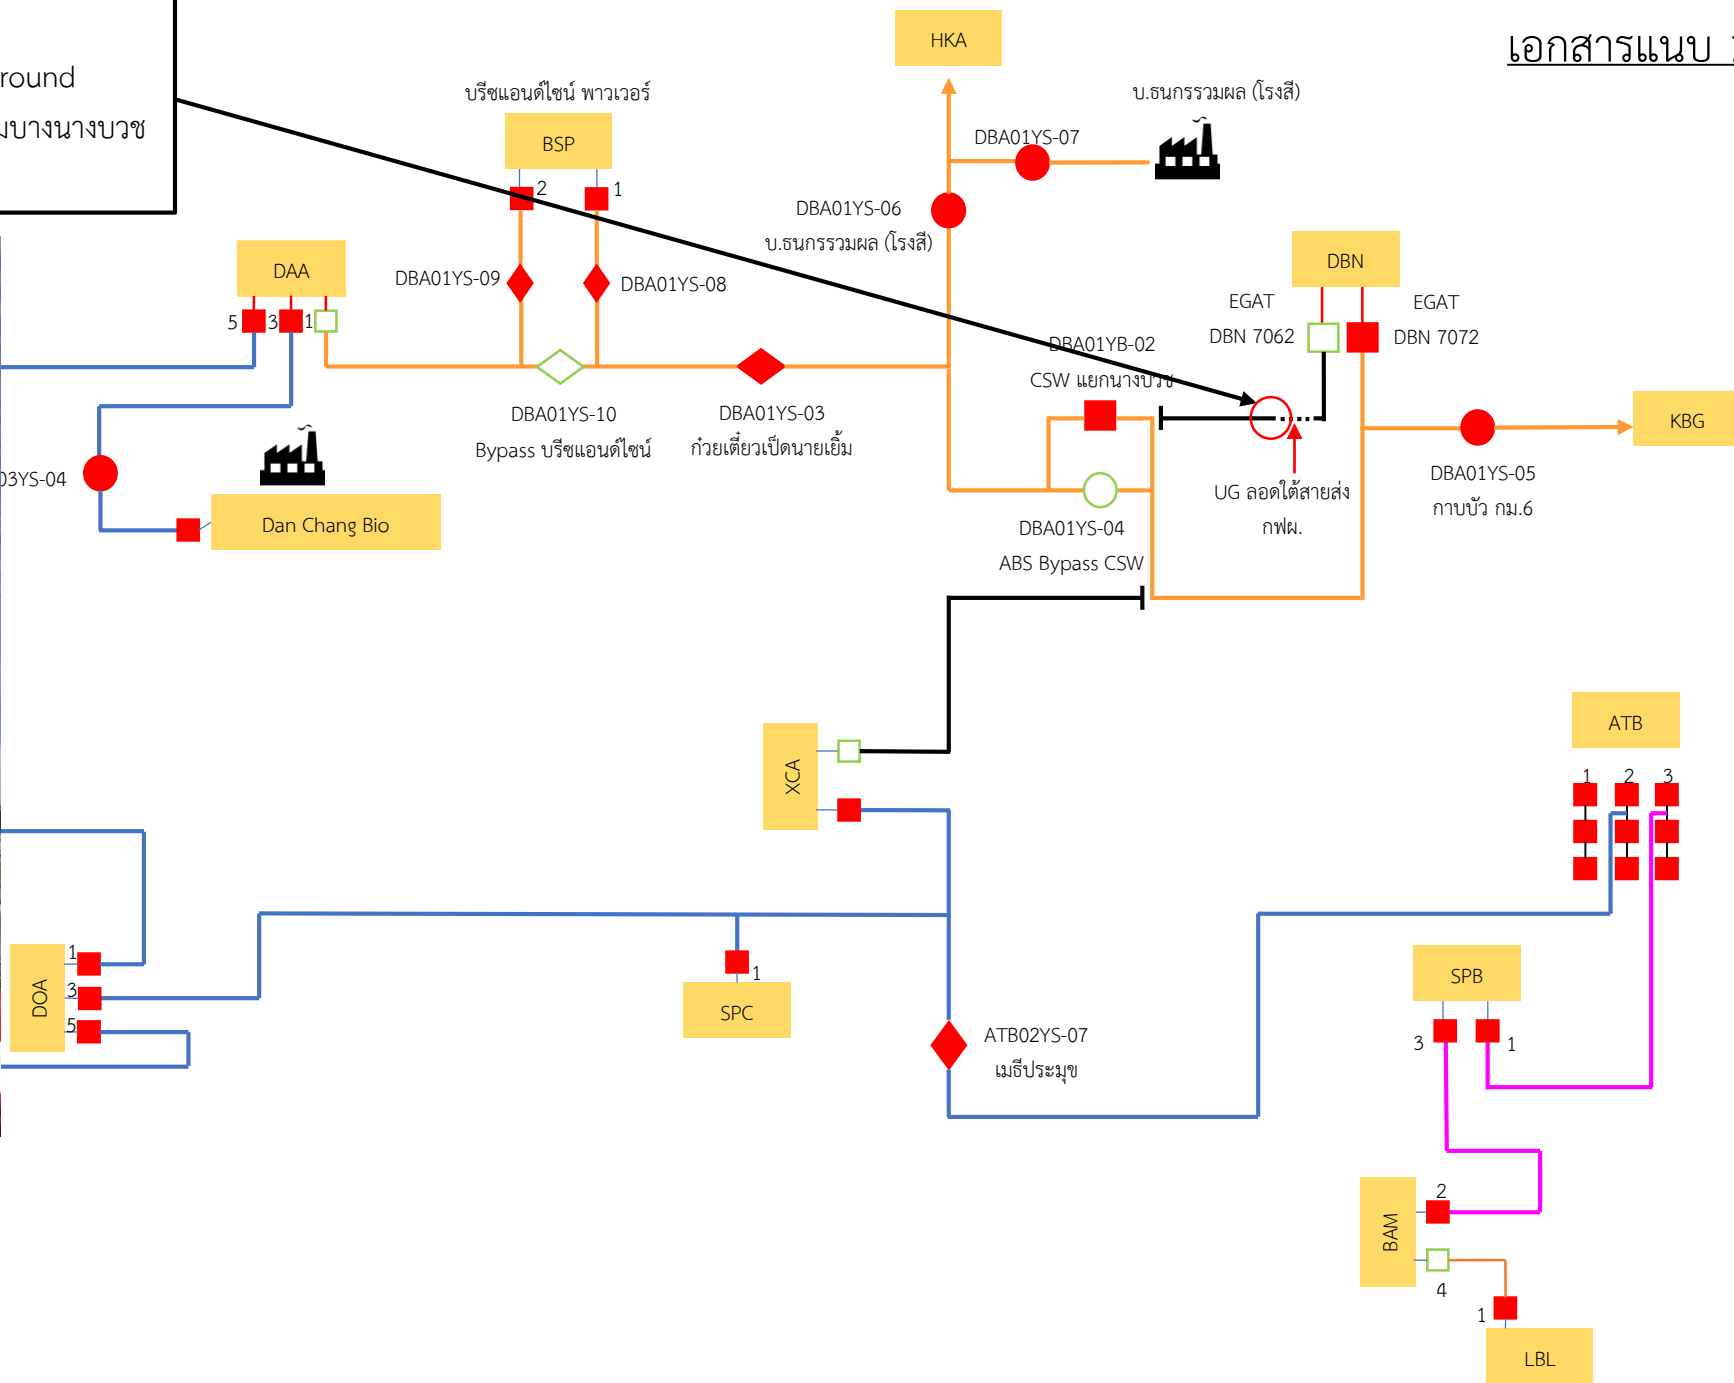

วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ให้ฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี แบบมีไฟ จำนวน 1 จุด บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช(กฟผ.)



ปลด DDE
สายส่ง
แบบมีไฟ

