



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก๓) ถึง ผทบ.(ก๓)
เลขที่ ก๓ กทบ.(คฟ) /๒๕๖๕ วันที่
เรื่อง รายงานผลการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ
ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
เรียน ผชก.(ก๓)

ตามที่กองงานนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งกำหนดการนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

กทบ.(ก๓) ขอรายงานผลการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
รองรับงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ทบ.(ก๓)

เรียน ผชก.(ก๓)
เพื่อโปรดทราบ

เรียน อก.บช.(ก๓), ผจก.กฟจ.กจ.
ผจก.กฟส.พทน., กฟย.กกจ.
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประวิทย์ อรกิจ)
อฝ.ทบ.(ก๓)

(นายภักดี วงษาพรหม)
ผชก.(ก๓)

ผคฟ.กทบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		
ทผ./ชผ.		

แผนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

สถานที่	สถานีไฟฟ้า และ วงจรหลัก	สถานีไฟฟ้า และ วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้ สิ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง/ การเตรียมความพร้อม	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง		ผู้ประสานงาน กฟฟ.ในพื้นที่ และหมายเลข โทรศัพท์	หมายเหตุ
				ขนาด (kW)	ผู้รับผิดชอบ และหมายเลข โทรศัพท์		
1. จุดจอด ฮ. สนามหน้าที่ ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	บ่อพลอย 1 (BOP09)	อุ้มทอง (UTG09)	-	500x1	1) กฟต.1 (เพชรบุรี) 2) นายบรรดิษฐ์ มั่งคั่ง พชง.6 กฟย.ทกจ. 063-213-3810	นายนิธิ พิชาดุลย์ ผจก.กฟย.ทกจ.	เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล่วงหน้าก่อนประธาน เดินทางมาถึงก่อน 1 ชั่วโมง
2. โครงการจัดหาน้ำ บาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหา ภัยแล้งอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ บ้านทุ่งคู ม.19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	บ่อพลอย 1 (BOP03)	บ่อพลอย 1 (BOP08) อุ้มทอง (UTG05)	1) รถแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย. ทกจ. ประจำจุด D/F ป้องกันไลน์ แยกบ้านทุ่งคูม รหัส BOP08F-08	300x1	1) กฟจ.สพ. 2) นายกฤษฎา ไคร์ครวญ พชง.6 กฟย.ทกจ. 082-298-9850	087-167-2992	เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล่วงหน้าก่อนประธาน เดินทางมาถึงก่อน 1 ชั่วโมง
3. โรงเรียนเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	พนมทวน (PTU03)	พนมทวน (PTU10)	1) รถแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส. พทน. ประจำจุด D/F ป้องกันไลน์ แยกบ้านหนองทราย รหัส PTU03F-01	120x1	1). กฟก.2 (ชลบุรี) 2) นายอนุชา ชำนาญเรือ พชง.6 ผกบ.กฟส.พทน. 084-316-2019	นายทนะ พานิช ทผ.กบ. กฟส.พทน. 097-996-1635	เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล่วงหน้าก่อนประธาน เดินทางมาถึงก่อน 1 ชั่วโมง


แผนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

สถานที่	สถานีไฟฟ้า และ วงจรถูก	สถานีไฟฟ้า และ วงจรถูกสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟวงจรถูกให้ สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง/ การเตรียมความพร้อม	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง		ผู้ประสานงาน กฟฟ.ในพื้นที่ และหมายเลข โทรศัพท์	หมายเหตุ
				ขนาด (kW)	ผู้รับผิดชอบ และหมายเลข โทรศัพท์		
4. พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	พนมทวน (PTU10)	กาญจนบุรี 1 (KCA09)	1) สับ LBS SF6 รหัส KCA09S-02 ตรงข้ามยงเข้าท์ 2) ปลดสวิตช์ใบมีด รหัส PTU10S-11 บ้านเมืองทอง	10x1	นายกิตติภูมิ ชูเพ็ง พงง.4 ผกบ. กฟส.พท. 080-111-2972	นายประสาธน์ กฟฟ.ในพื้นที่ และหมายเลข โทรศัพท์	Standby เครื่องกำเนิด เดินเครื่องกรณีเกิดเหตุ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
5. ร้านอาหารครัวอเนก ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	พนมทวน (PTU05)	กาญจนบุรี 1 (KCA04)	1) สับ LBS SF6 รหัส KCA04S-03 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน 2) ปลดสวิตช์ใบมีด รหัส PTU05S-07 บ้านเมืองทอง	60x1	นายนิพนธ์ ครง พงง.6 ผกบ.กฟจ.กจ. 089-272-0252	นายเสกสรรค์ ฟักเขียว ชผ.ปป.กฟจ.กจ. 081-995-2509	เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล่วงหน้าก่อนประธาน เดินทางมาถึงก่อน 1 ชั่วโมง
6. Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว	กาญจนบุรี 1 (KCA08)	ท่าม่วง 1 (TMA07)	1) สับ LBS SF6 รหัส KCA08S-08 ร้านนครเคหะภัณฑ์ 2) ปลดสวิตช์ใบมีด รหัส KCA08S-04 โรงงานกระดาษสิทธิศักดิ์	120x1	นายปวิช อินพรหม พงง.5 ผกบ.กฟจ.กจ. 084-315-1455		เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล่วงหน้าก่อนประธาน เดินทางมาถึงก่อน 1 ชั่วโมง
7. เวทีการแสดง Sky Walk	กาญจนบุรี 1 (KCA08)	ท่าม่วง 1 (TMA07)	1) สับ LBS SF6 รหัส KCA08S-08 ร้านนครเคหะภัณฑ์ 2) ปลดสวิตช์ใบมีด รหัส KCA08S-04 โรงงานกระดาษสิทธิศักดิ์	10x1	นายไชยยศ ไร่ล้อม พงง.5 ผกบ.กฟจ.กจ. 097-097-1178		เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล่วงหน้าก่อนประธาน เดินทางมาถึงก่อน 1 ชั่วโมง
8. ห้องรับรองสนามกีฬา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี - ห้องรับรอง บ้านลิ้นช้าง	กาญจนบุรี 3 (KCC09)	ด่านมะขามเตี้ย (DMA05)	-	300x1	นายนิพนธ์ ครง พงง.6 ผกบ.กฟจ.กจ. 089-272-0252		เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล่วงหน้าก่อนประธาน เดินทางมาถึงก่อน 1 ชั่วโมง


ผคฟ.กบ.บ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐


แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

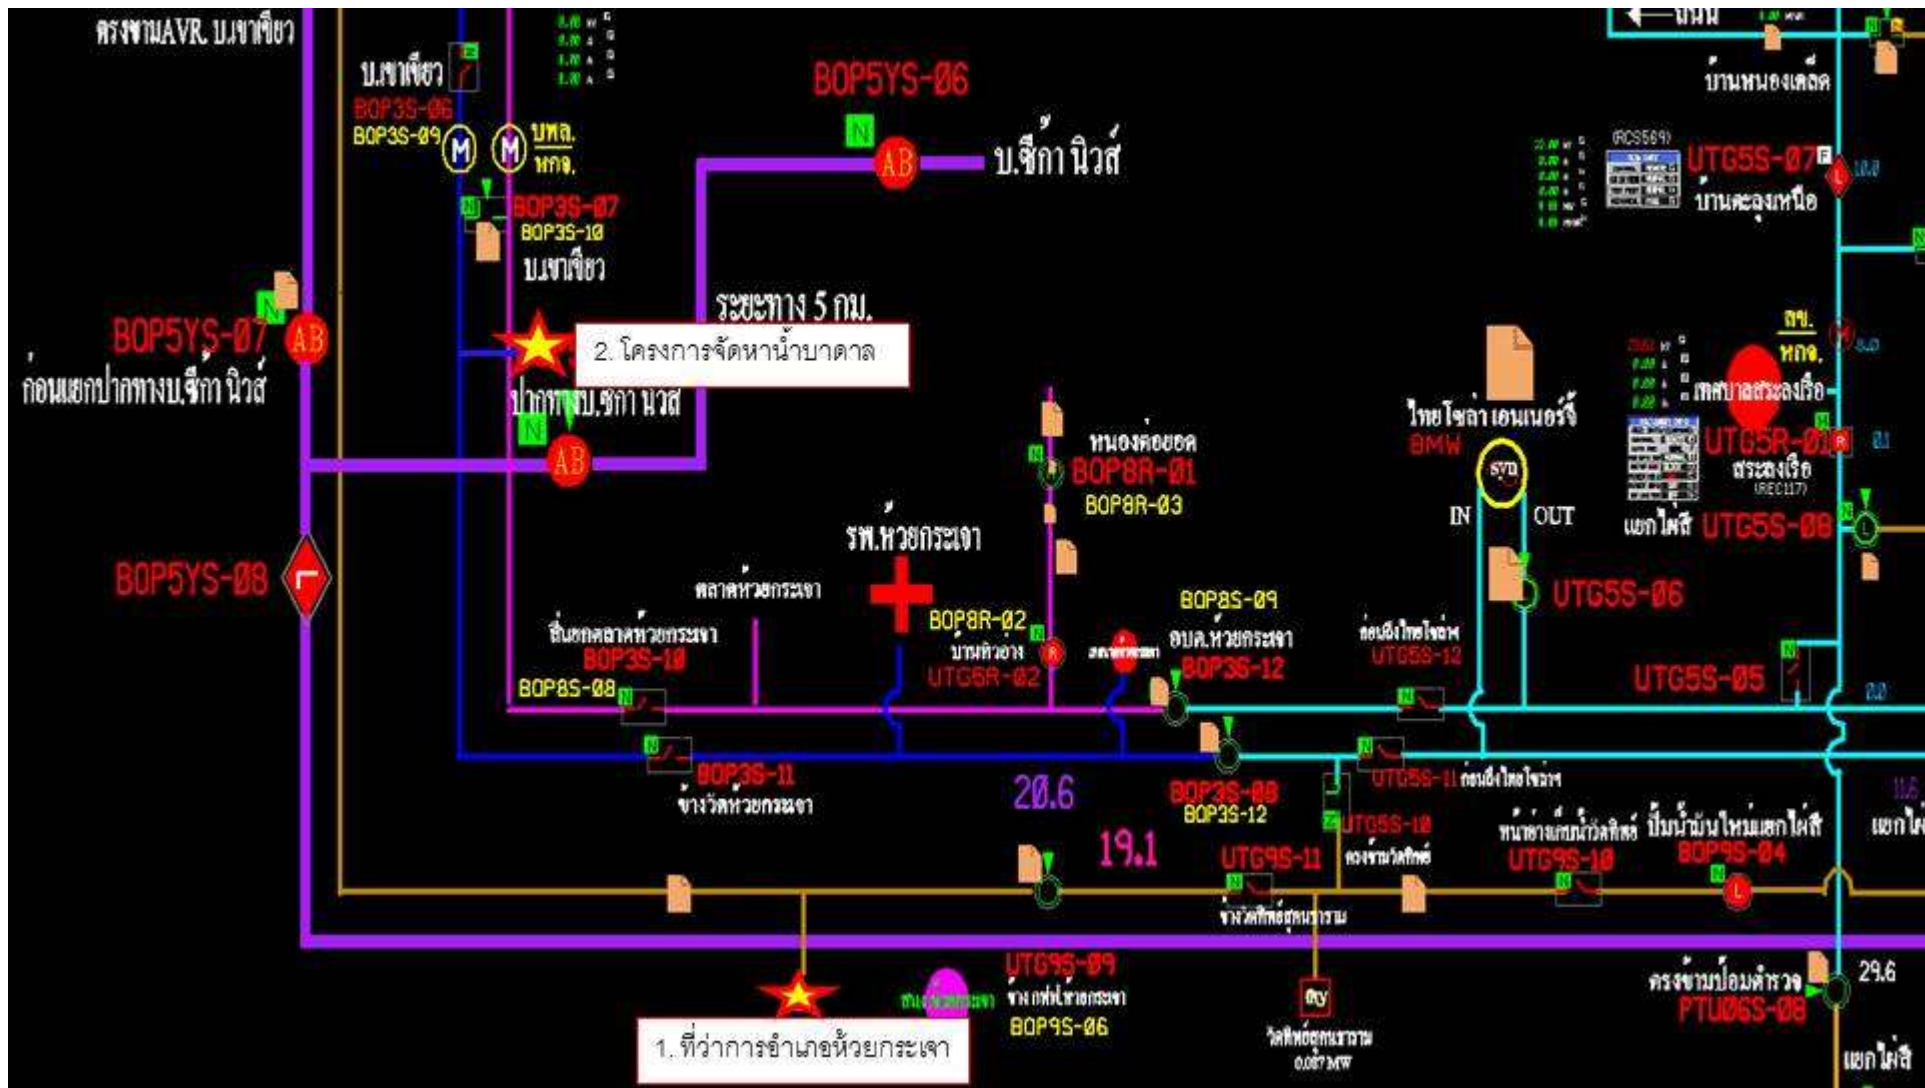


แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง (ต่อ)

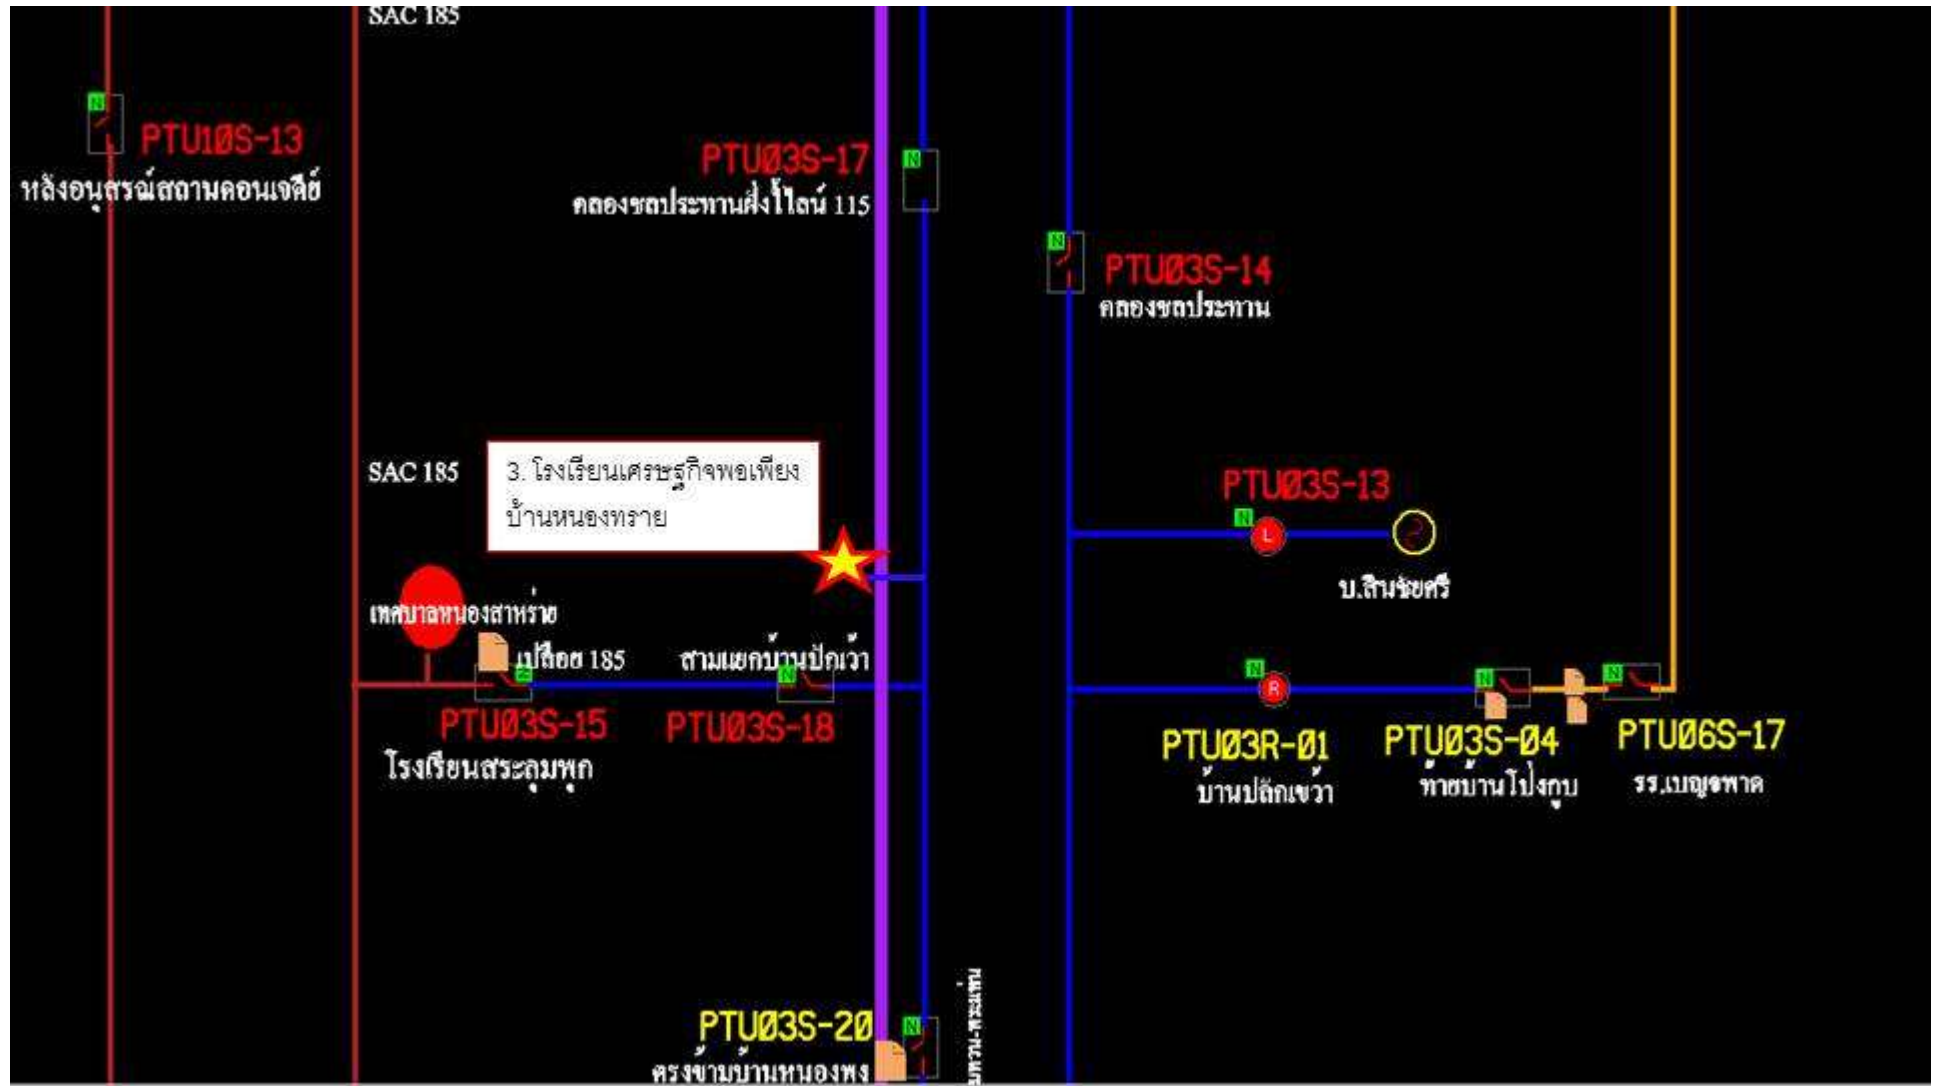

แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง (ต่อ)

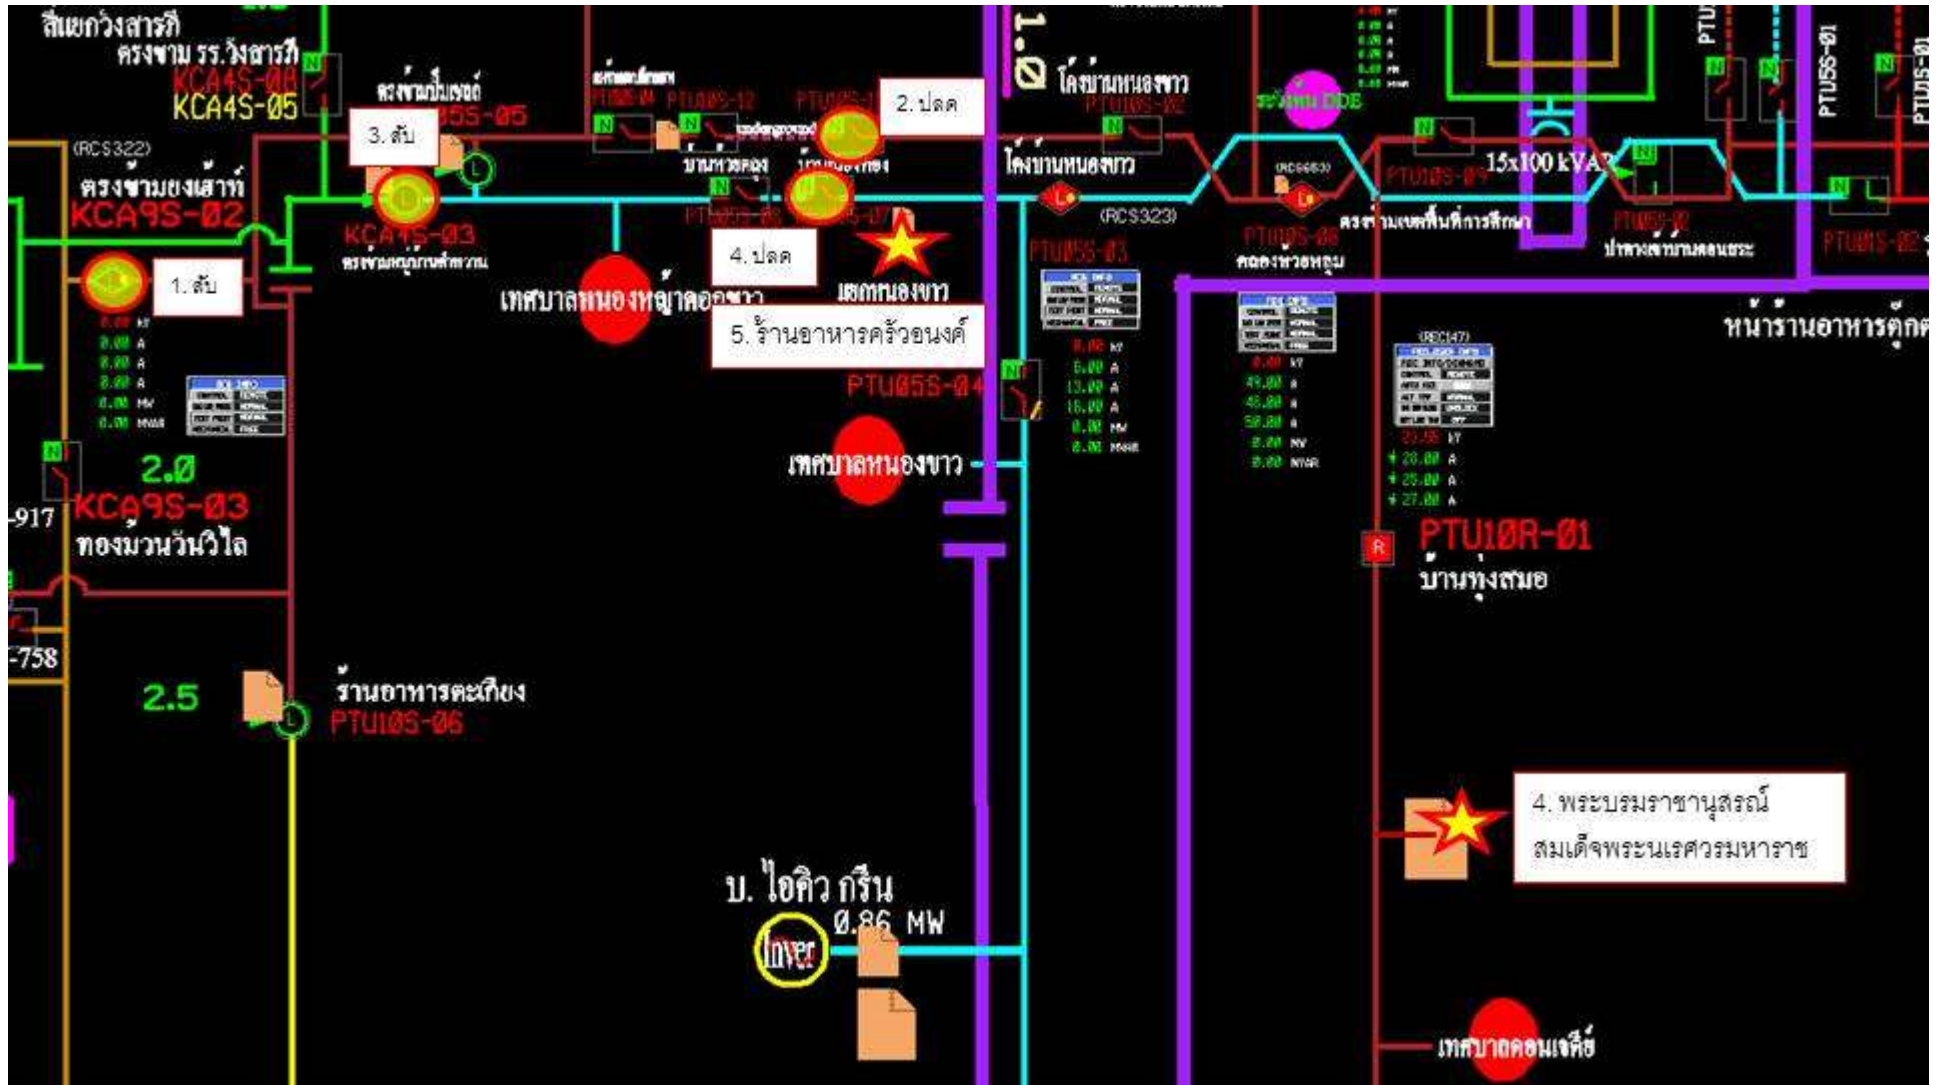

แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง (ต่อ)

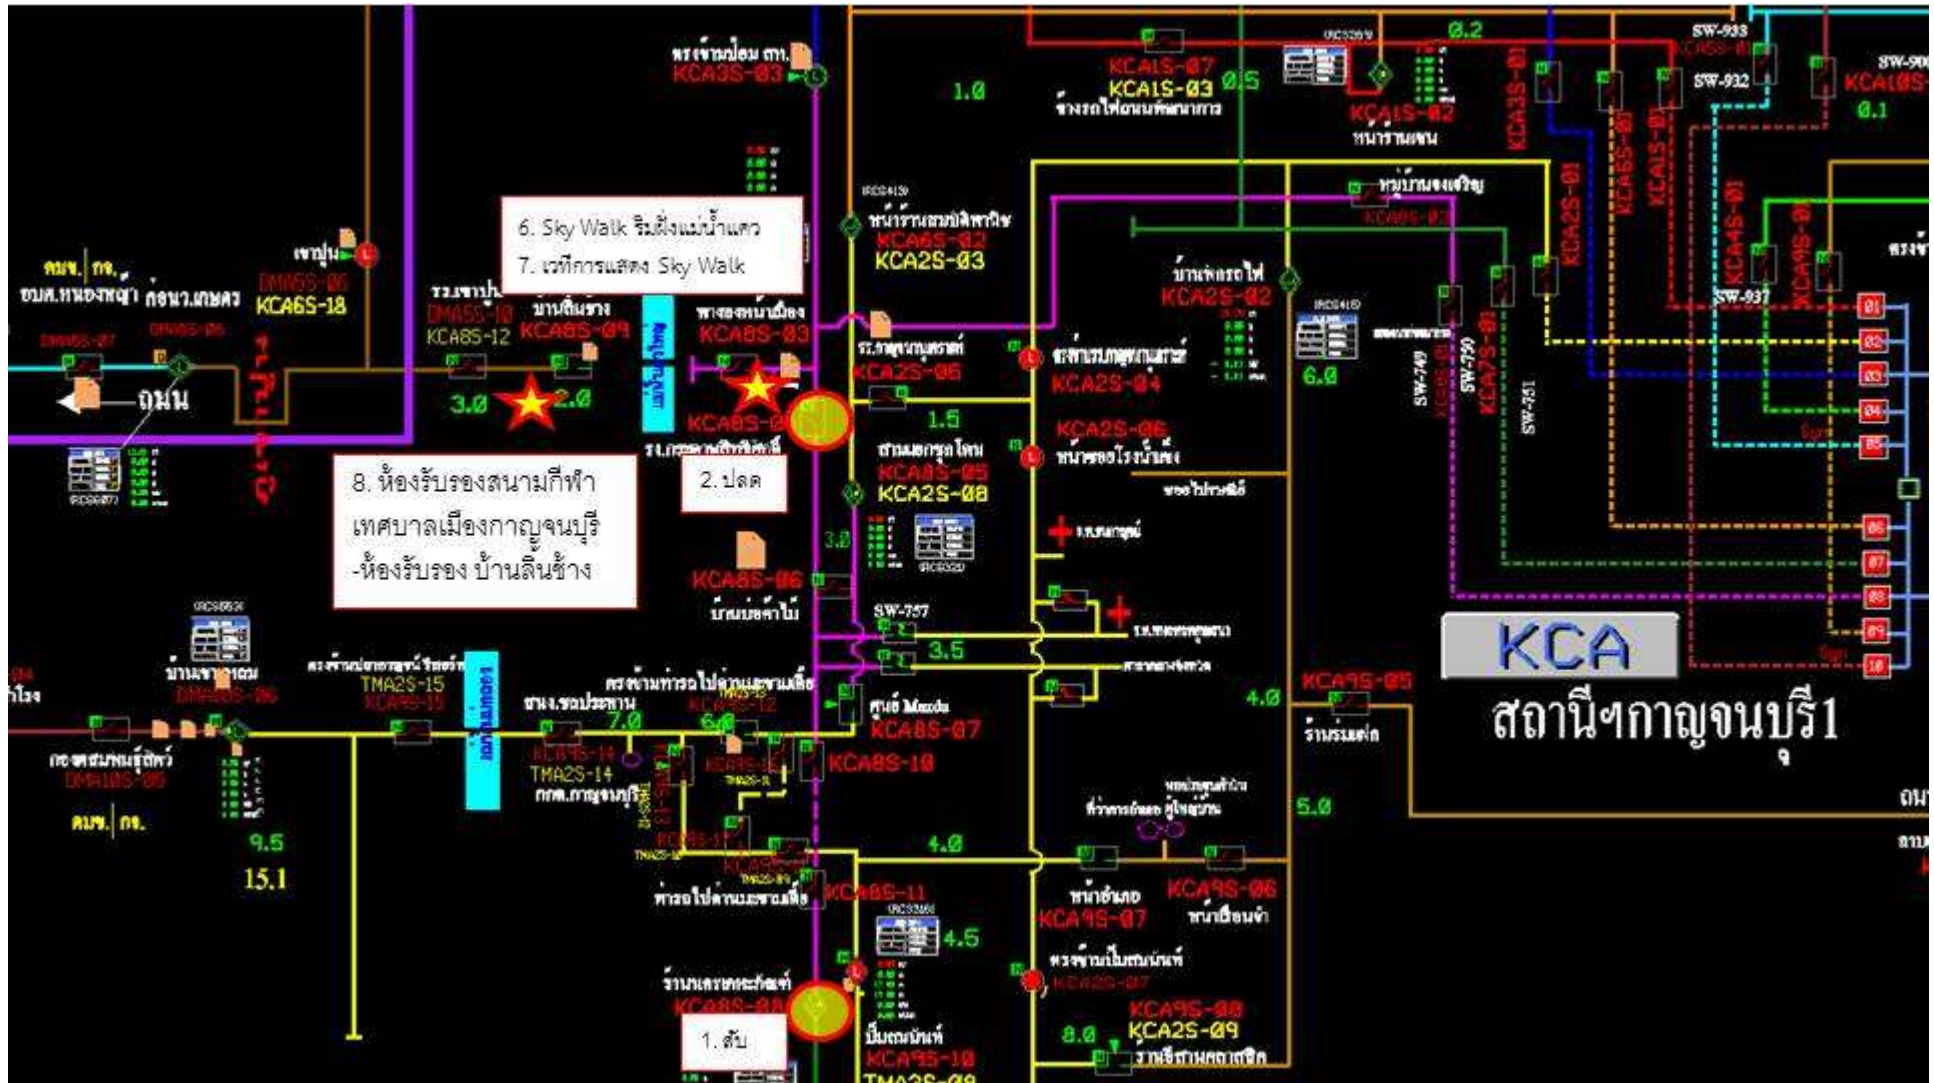

-ร่าง-

กำหนดการนายกรัฐมนตรี

ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ วงษาพรหม)

เวลา ๐๘.๑๕ น.	- นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เวลา ๐๘.๓๐ น.	- ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังจุดจอด ฮ. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยเฮลิคอปเตอร์ (ใช้เวลา ๔๐ นาที)
เวลา ๐๙.๑๐ น.	- เดินทางถึงจุดจอด ฮ. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี - พักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๐๙.๓๐ น.	- ออกเดินทางจากที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ไปยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคูน หมู่ที่ ๑๙ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๑๓ กม./ใช้เวลา ๑๕ นาที)
เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๔๕ น. [ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง]	- นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคูน หมู่ที่ ๑๙ อ.ห้วยกระเจา
เวลา ๑๐.๔๕ น.	- ออกเดินทางจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคูน หมู่ที่ ๑๙ ไปยังที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๑๓ กม./ใช้เวลา ๑๕ นาที)
เวลา ๑๑.๐๐ น.	- เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา - พักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๑๑.๑๕ น.	- ออกเดินทางจากจุดจอด ฮ. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ไปยังจุดจอด ฮ. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ (ค่ายพระพุทธรยอดฟ้า) ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยเฮลิคอปเตอร์ (ใช้เวลา ๑๕ นาที)
เวลา ๑๑.๓๐ น.	- เดินทางถึงจุดจอด ฮ. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ (ค่ายพระพุทธรยอดฟ้า) อ.พนมทวน - ออกเดินทางจากจุดจอด ฮ. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ (ค่ายพระพุทธรยอดฟ้า) ไปยังโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๑๔ กม./ใช้เวลา ๑๕ นาที)
เวลา ๑๑.๔๕ - ๑๒.๓๐ น. [ใช้เวลา ๔๕ นาที]	- นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.พนมทวน
เวลา ๑๒.๓๐ น.	- ออกเดินทางจากโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ไปยังร้านอาหารครัวอเนก กาญจนบุรี ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๒๐ กม./ใช้เวลา ๒๐ นาที)

เวลา ๑๒.๕๐ น.	- เดินทางถึงร้านอาหารครัวอองค์ กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง - นายกรัฐมนตรีและคณะ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวอองค์ กาญจนบุรี
เวลา ๑๓.๕๐ น.	- ออกเดินทางจากร้านอาหารครัวอองค์ กาญจนบุรี ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๘ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. [ใช้เวลา ๔๕ นาที]	- เดินทางถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน • นายกรัฐมนตรีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา ๑๔.๔๕ น.	- ออกเดินทางจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปยัง Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๑๙ กม./ใช้เวลา ๒๐ นาที)
เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. [ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที]	- นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือแพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ๒ ฝั่งแม่น้ำแคว ณ Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว
เวลา ๑๖.๑๕ น.	- ออกเดินทางจาก Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว ไปยังสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๒ กม./ใช้เวลา ๕ นาที)
เวลา ๑๖.๒๐ น.	- เดินทางถึงสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี - พักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๑๖.๓๐ น.	- ออกเดินทางจากจุดจอด ฮ. สนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยเฮลิคอปเตอร์ (ใช้เวลา ๔๐ นาที)
เวลา ๑๗.๑๐ น.	- นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

๑. การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตสีขาว/แจ็กเก็ต) และสวมหน้ากากอนามัย
๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๓. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือจำกัดจำนวนผู้ติดตาม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งจากกระทรวงส่วนกลางและภายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ผู้ประสานงาน กลุ่มวิเคราะห์และประสานงานนายกรัฐมนตรี
นางสาววันดี ปานดำ โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๖๔-๒๗๗๐