

แผนเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
รองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ในพื้นที่ กฟภ.3 ประจำปี 2568




<https://qr.pea.co.th/YzM0NGMwM>



จังหวัดนครปฐม


สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี 26 แห่ง




แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.เมืองนครปฐม

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.เมืองนครปฐม	1	เทศบาลนครนครปฐม	เมืองนครปฐม	24	เทศบาลนครนครปฐม	NPT08	NPV01	1.สับ NPT08S-08 DIS กว๊านเขียวตำลึง 2.ปลด NPT08S-08 SF6 อุทยานการอาชีพ
	2	เทศบาลเมืองนครปฐม	เมืองนครปฐม	18	เทศบาลเมืองนครปฐม	NPU08	NPU06	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	3	เทศบาลเมืองสามค้ายเฝือก	เมืองนครปฐม	18	เทศบาลเมืองสามค้ายเฝือก	NPT02	NPV05	1.สับ NCB04S-05 SF6 ร้านวิวัฒน์ 2.ปลด NPT02S-14 DIS ร้านบุญสม
	4	เทศบาลตำบลตาก้อง	เมืองนครปฐม	12	เทศบาลตำบลตาก้อง	NPU08	DTM09	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	5	เทศบาลตำบลธรรมศาลา	เมืองนครปฐม	12	เทศบาลตำบลธรรมศาลา	NPT02	NPV05	1.สับ NCB04S-05 SF6 ร้านวิวัฒน์ 2.ปลด NPT02S-14 DIS ร้านบุญสม
	6	เทศบาลตำบลบ่อพลับ	เมืองนครปฐม	12	เทศบาลตำบลบ่อพลับ	NPU06	NPV01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	7	เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ	เมืองนครปฐม	12	เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ	BPA05	NPU03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	8	เทศบาลตำบลดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	12	เทศบาลตำบลดอนยายหอม	SAV04	NPT10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	9	เทศบาลตำบลมาบแค	เมืองนครปฐม	12	เทศบาลตำบลมาบแค	NPU06	DTM09	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

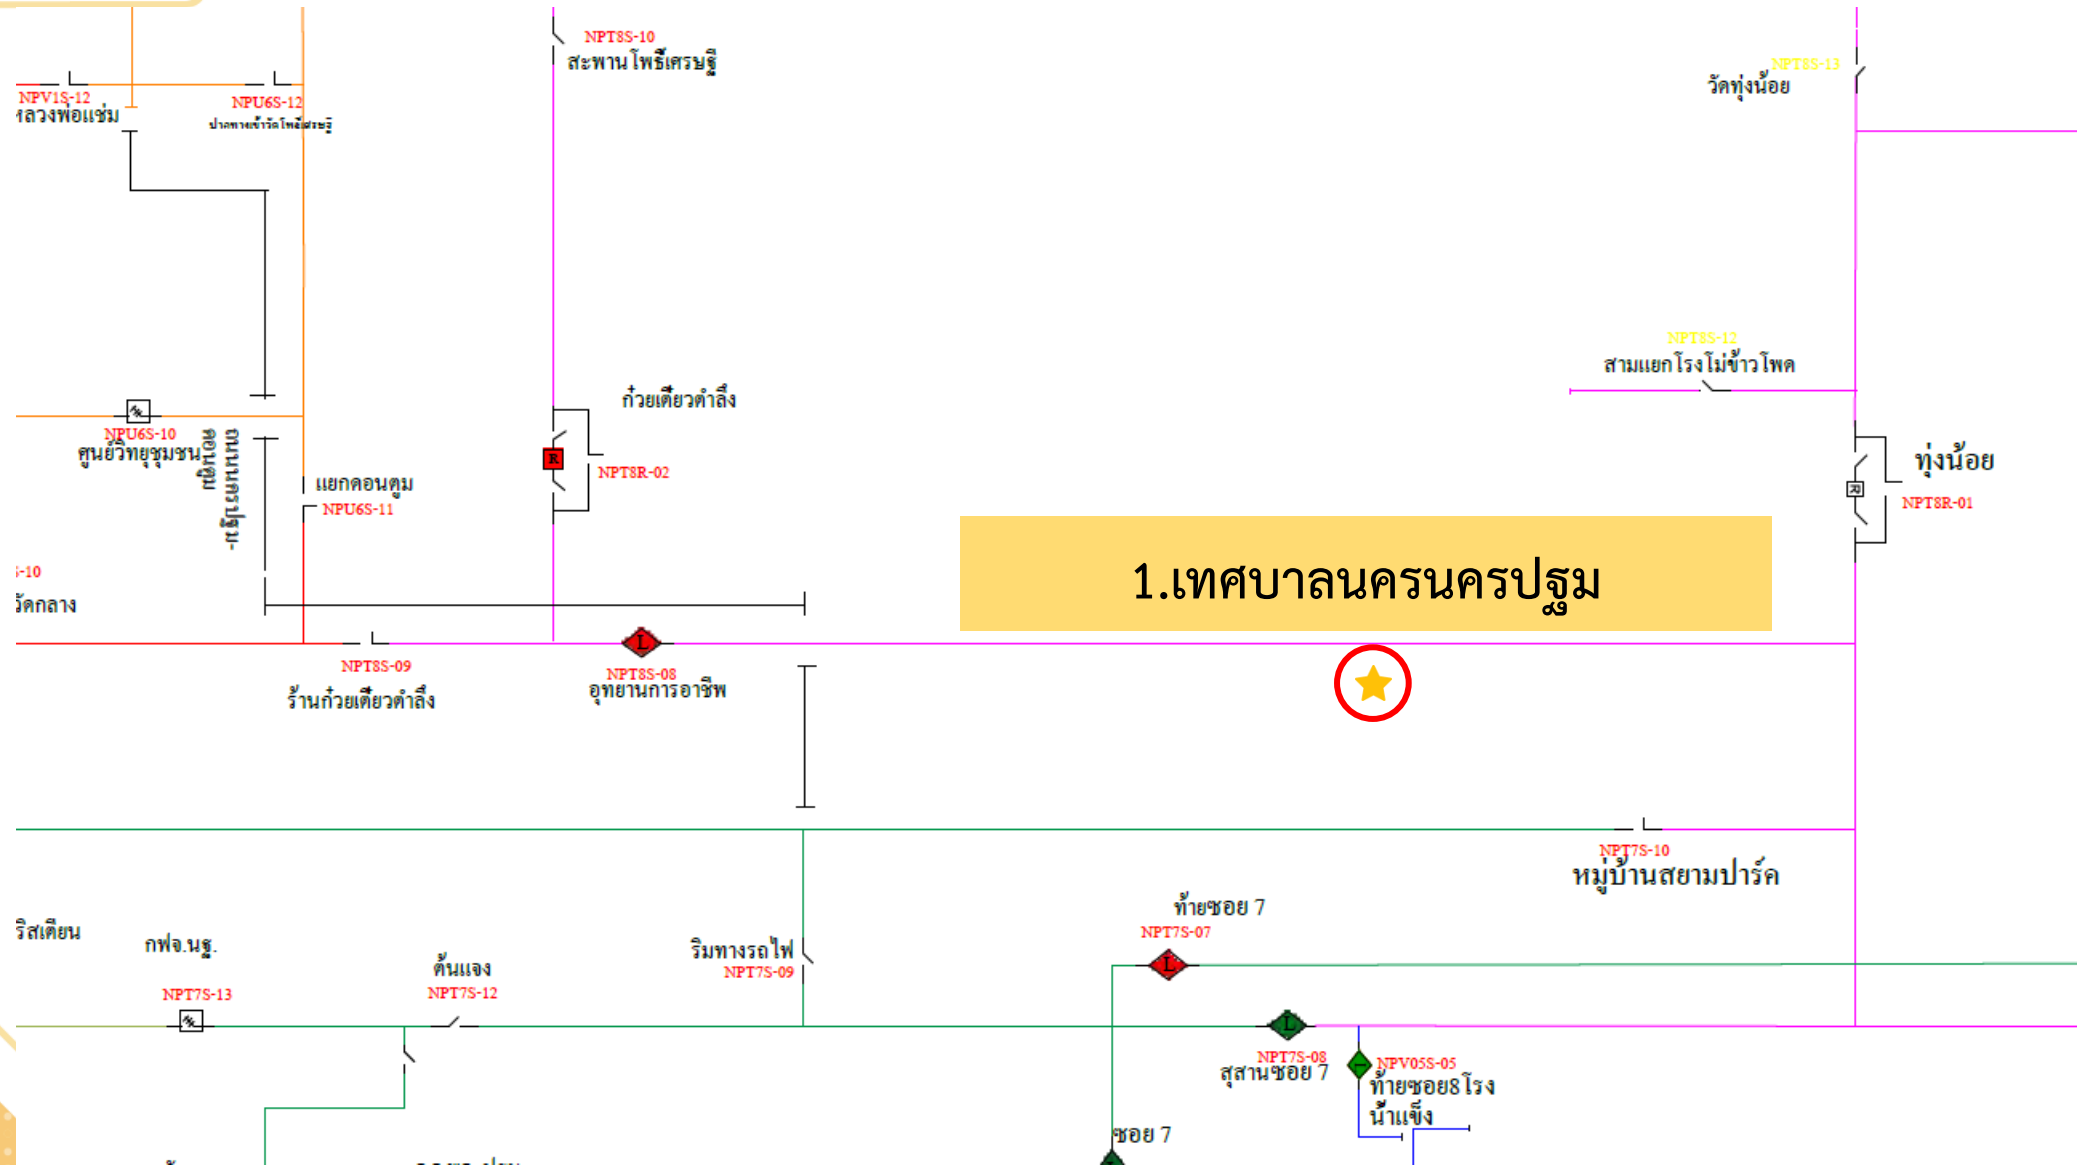

2.เทศบาลเมืองนครปฐม

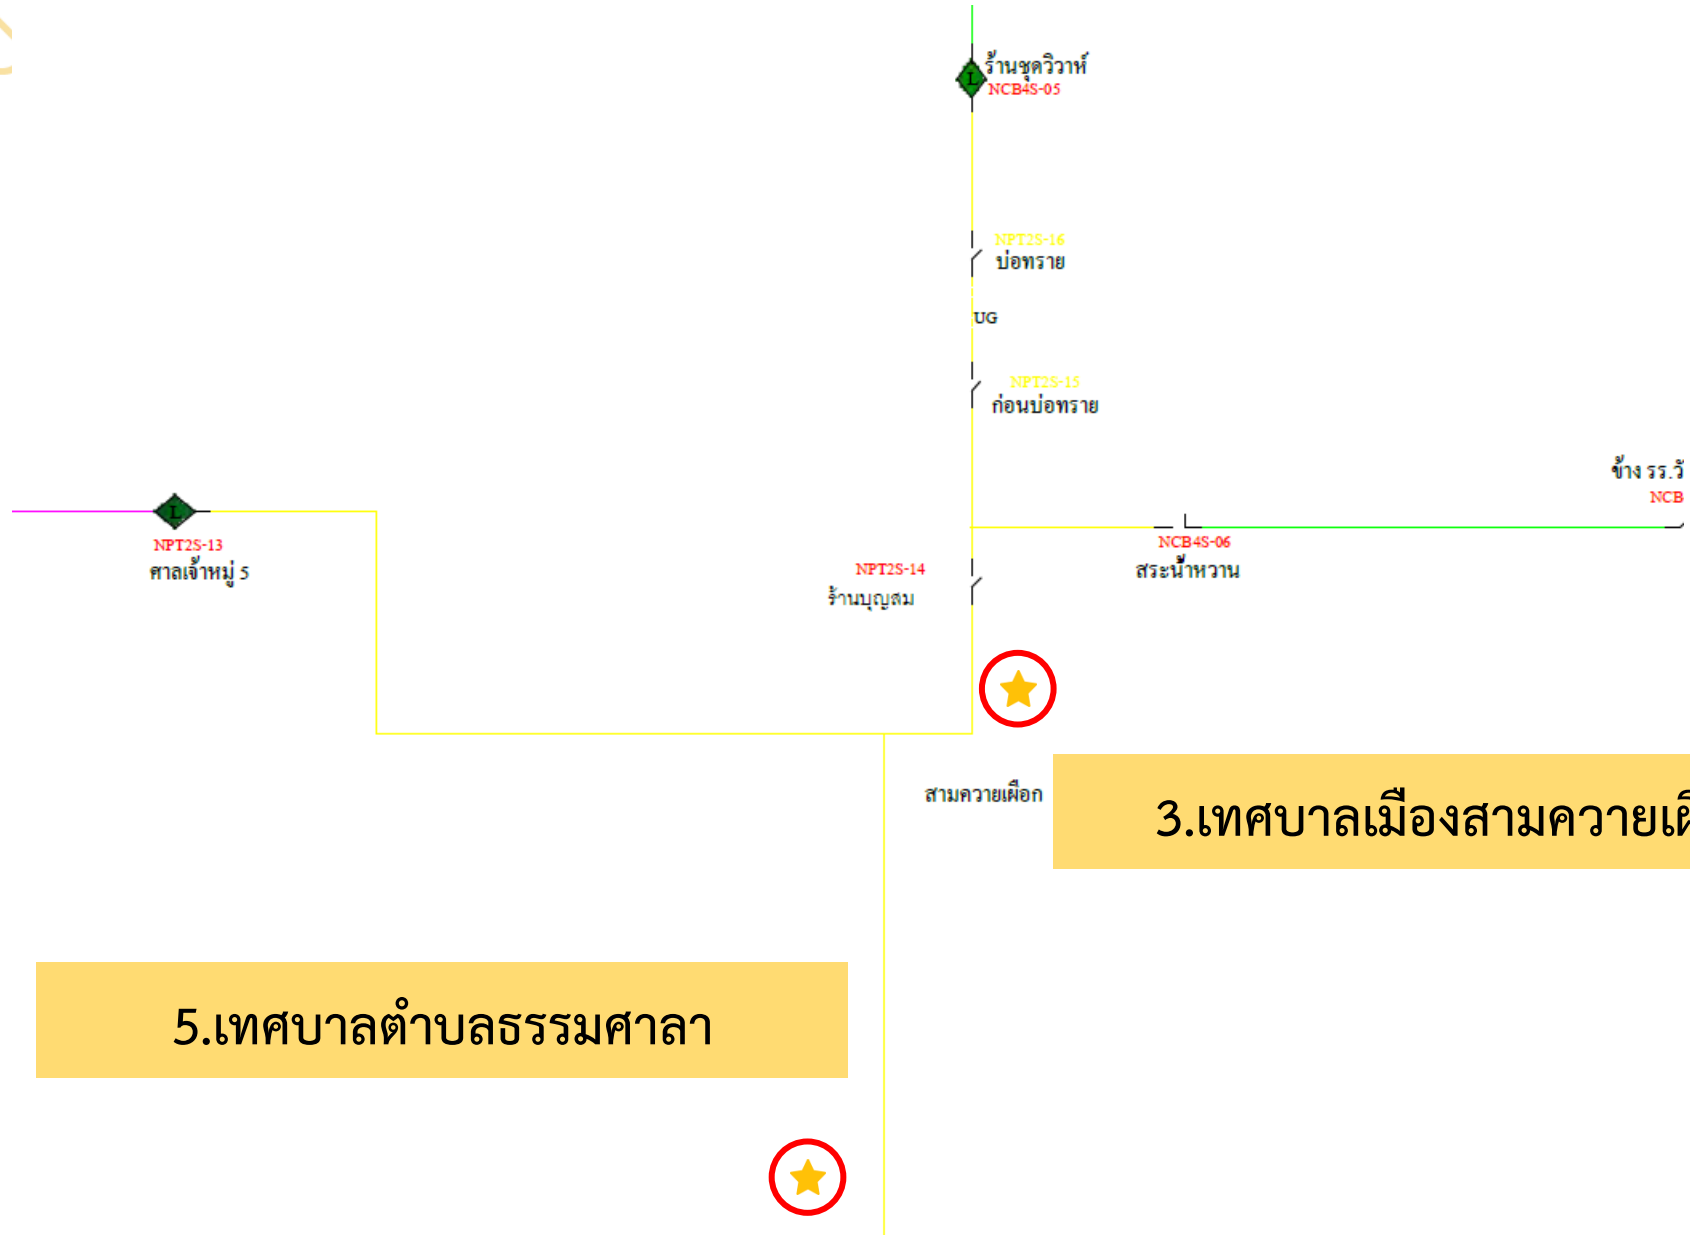

สามควายเผือก

3.เทศบาลเมืองสามควายเผือก

5.เทศบาลตำบลธรรมศาลา

NPT8S-13
โค้งมาบแค



9.เทศบาลตำบลมาบแค

บ.บ. มาบแคฝั่งเทศบาล
NPV1S-15

บ.บ. มาบแคฝั่งหลวงพ่อแช่ม
NPV1S-14

6.เทศบาลตำบลบ่อพลับ



บ้านเอื้ออาทร

NPV1S-11

NPV1S-12
ร.ร.หลวงพ่อแช่ม

แพลนท์ปูนมาบแค

หมู่บ้านเรือนแก้ว
NPT8S-11

NPT8S-10
สะพานโพธิ์เศรษฐี

NPU6S-12
ปากทางเข้านวัดโพธิ์เศรษฐี

7.เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ



ห้วยเอน
BPA5S-09

ตลาดหุบรัก
NPU7S-03

ร้านวัสดุก่อสร้าง
NPU7S-04

อบต. โพรงมะเดื่อ
BPA5S-10

วัดโพรงมะเดื่อ
BPA5R-01

โรงเหล็กหลังหมัน
80 MVA

NPU3S-06
เลยแยกโรงเรียน
หนองปากโรง

ข้างร้านข้าวโรงเรียน
NPU4S-06

หม้อแปลง station

ร่งน้ำหวานตราภ
NPU3S-04

NPU3S-01
NPU2S-01
Backup
NPU3S-02
NPU3S-03
NPU3S-04
NPU3S-05
NPU3S-06
NPU3S-07
NPU3S-08
NPU3S-09
NPU3S-10
NPU4S-01
NPU4S-02
NPU4S-03
NPU4S-04
NPU4S-05
NPU4S-06
NPU4S-07
NPU4S-08
NPU4S-09
NPU4S-10
NPU5S-01
NPU5S-02
NPU5S-03
NPU5S-04
NPU5S-05
NPU5S-06
NPU5S-07
NPU5S-08
NPU5S-09
NPU5S-10


หนอ

Disct. เบทาโกร

NPU4S

NPU3S-10


NPU3S-09

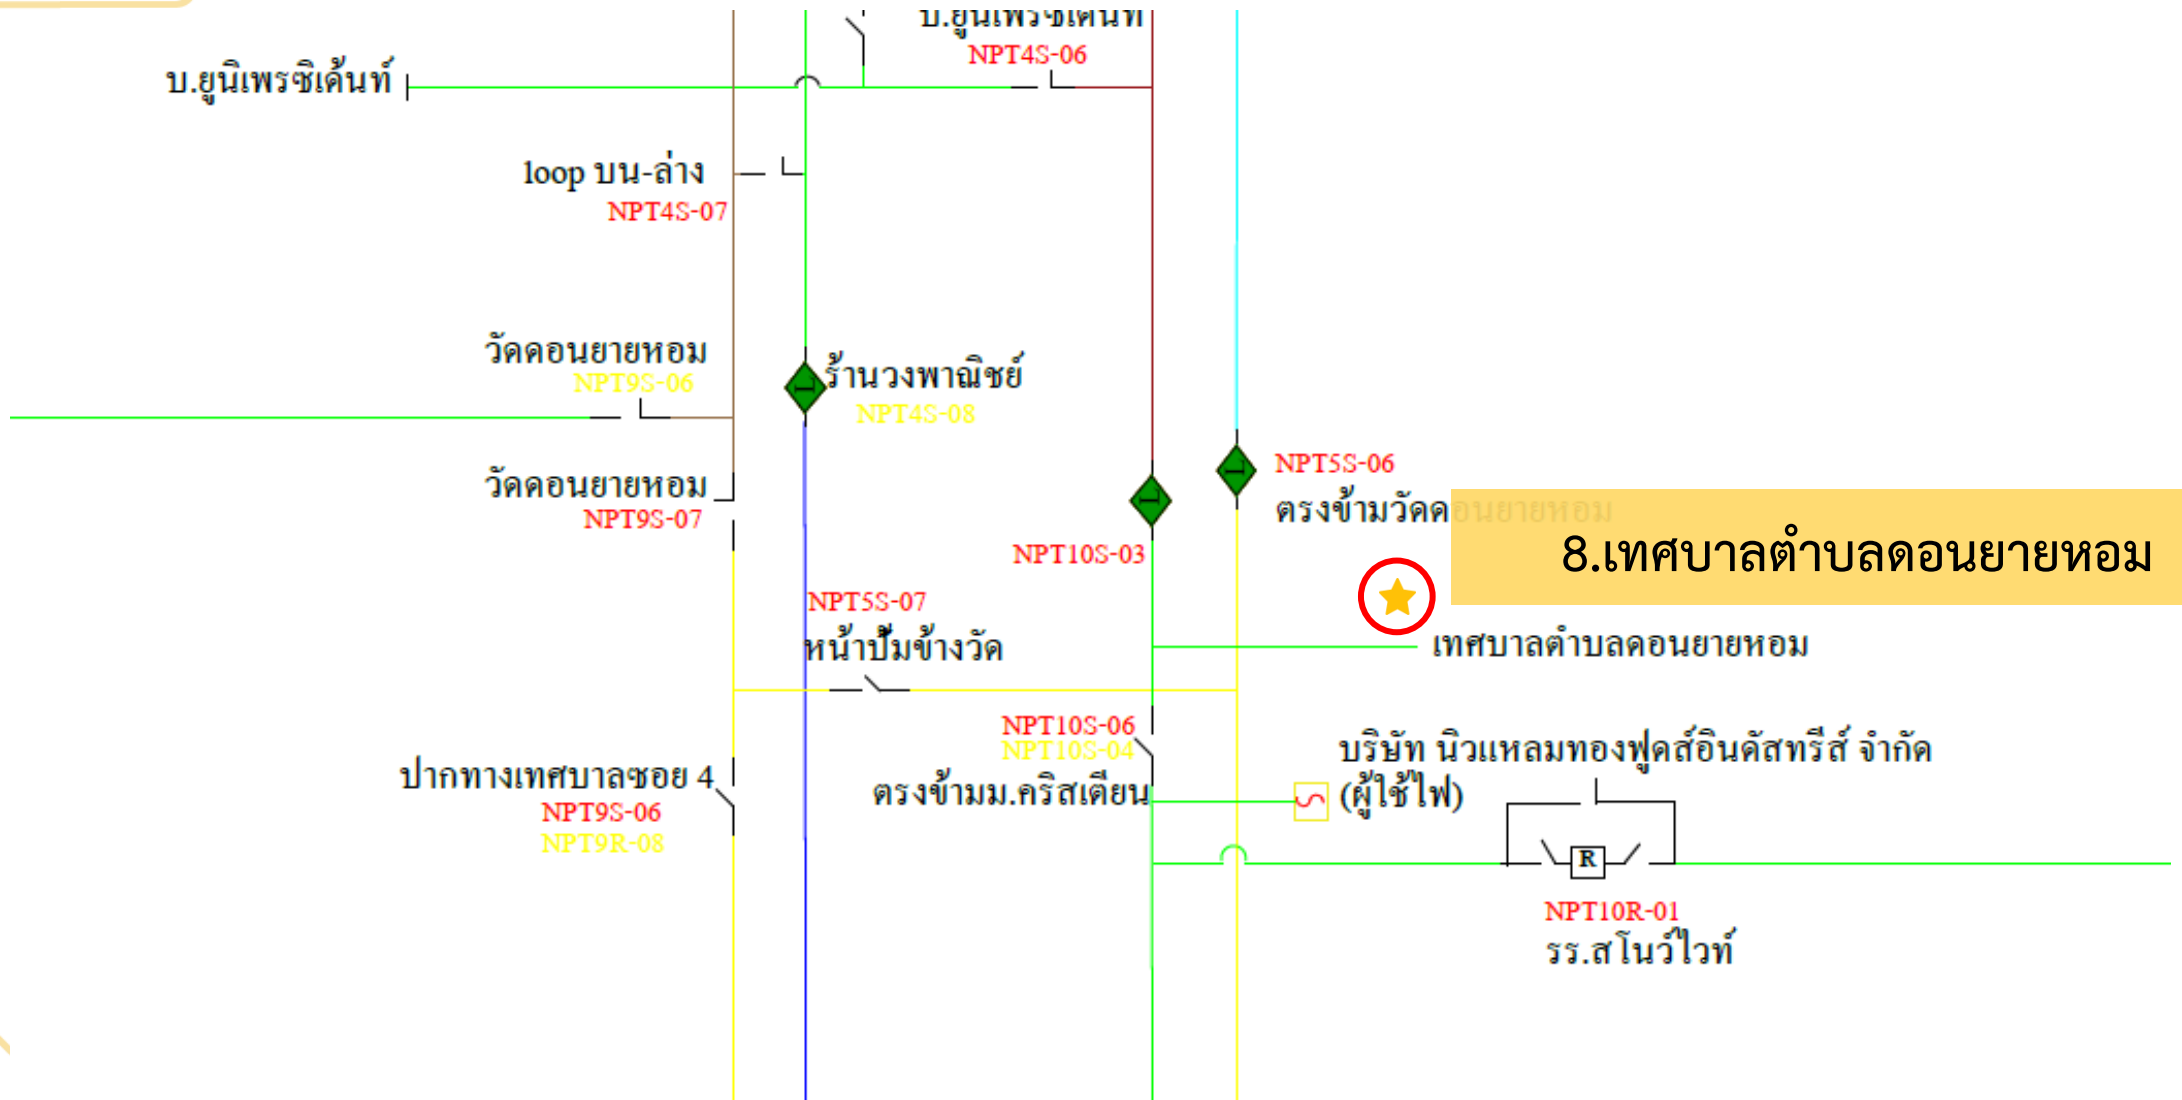


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.สามพราน

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.สามพราน	10	เทศบาลเมืองไร่ขิง	สามพราน	18	เทศบาลเมืองไร่ขิง	OYI09	OYI01	1.สับ OYM06S-08 SF6 โรงปัมรีเจนซี 2.ปลด OYI10S-05 SF6 สถาบันผู้บริหารวัดไร่ขิง
	11	เทศบาลเมืองสามพราน	สามพราน	18	เทศบาลเมืองสามพราน	SAB07	SAB10	1.สับ SAB04S-02 SF6 สนามฟุตบอล ภาปร. 2.ปลด SAB07S-02 DIS ปากทางวัดเดชา
	12	เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	สามพราน	12	เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	OYL04	OYL09	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

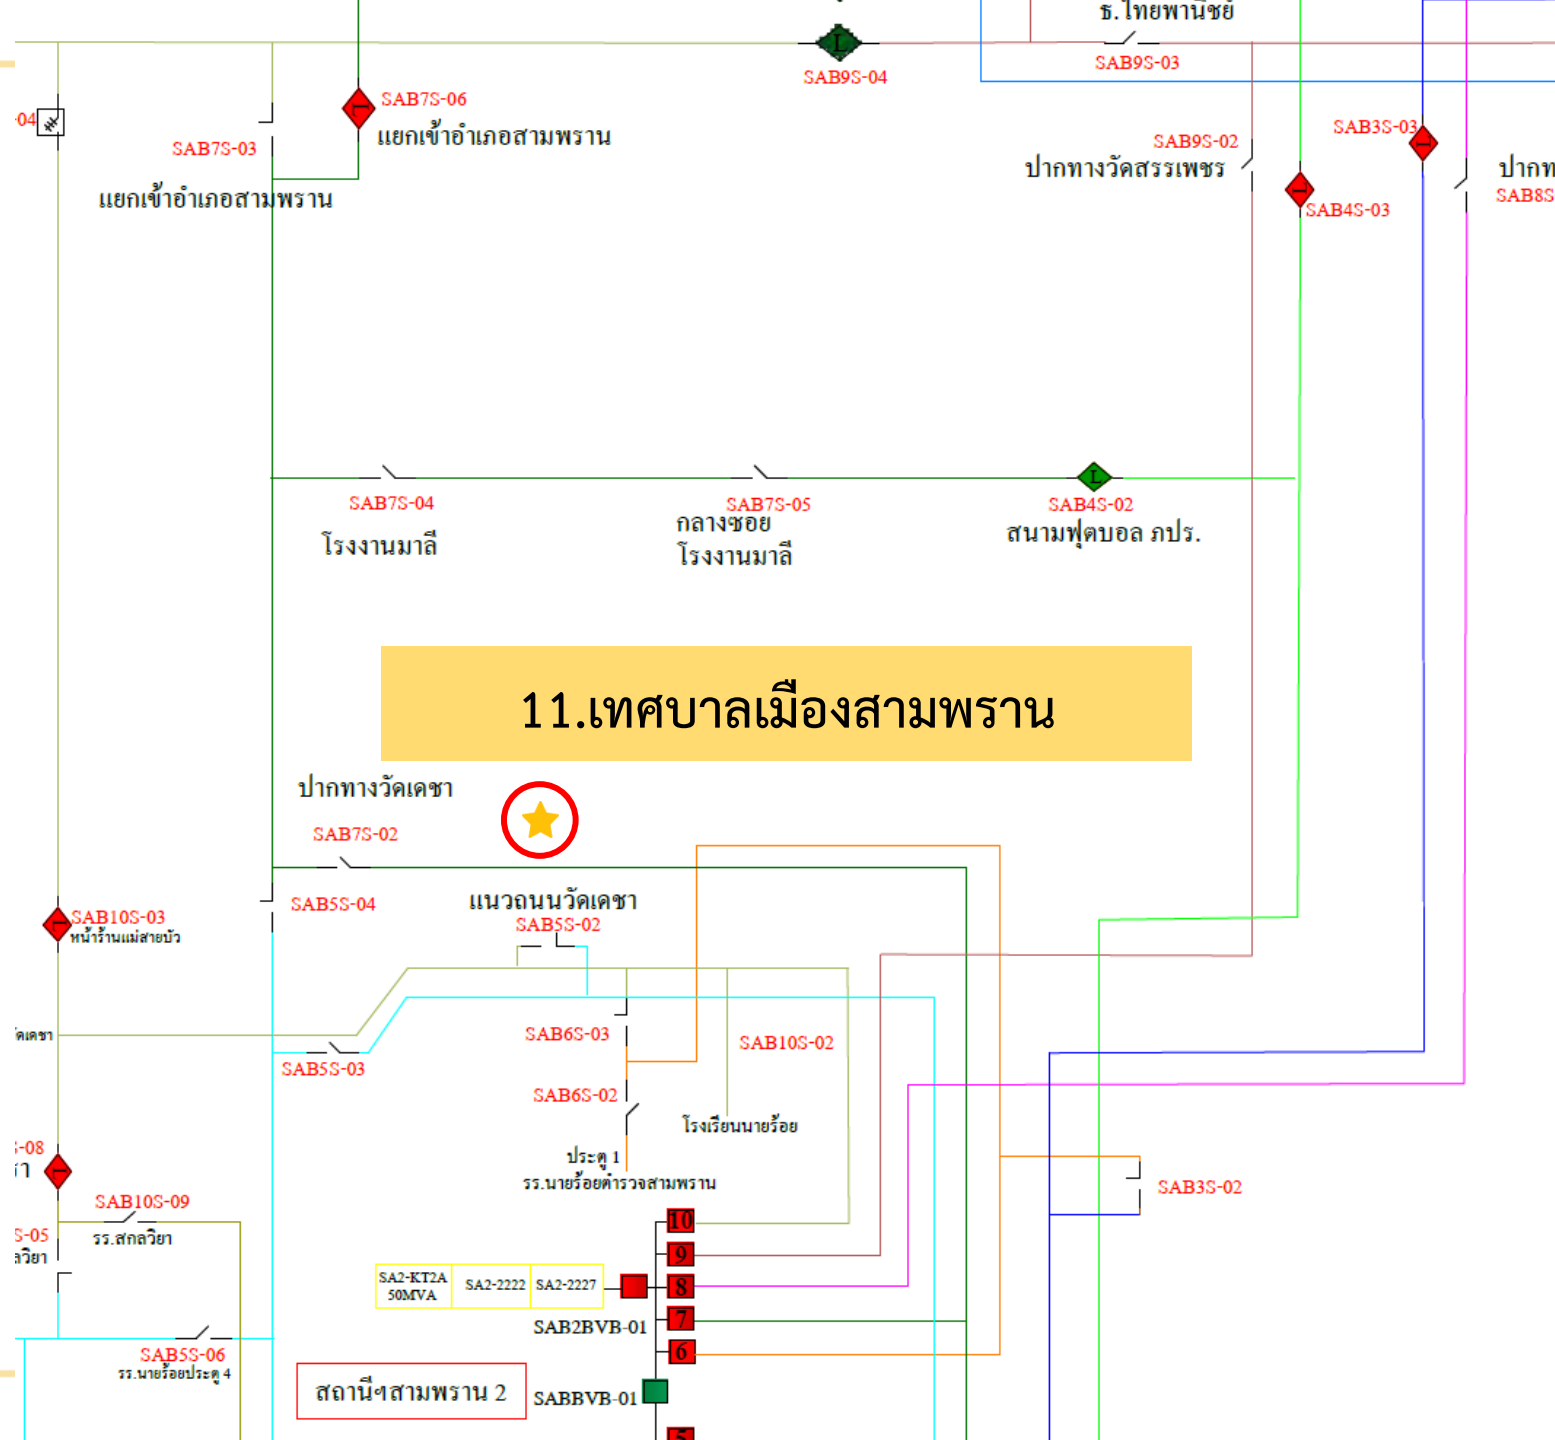


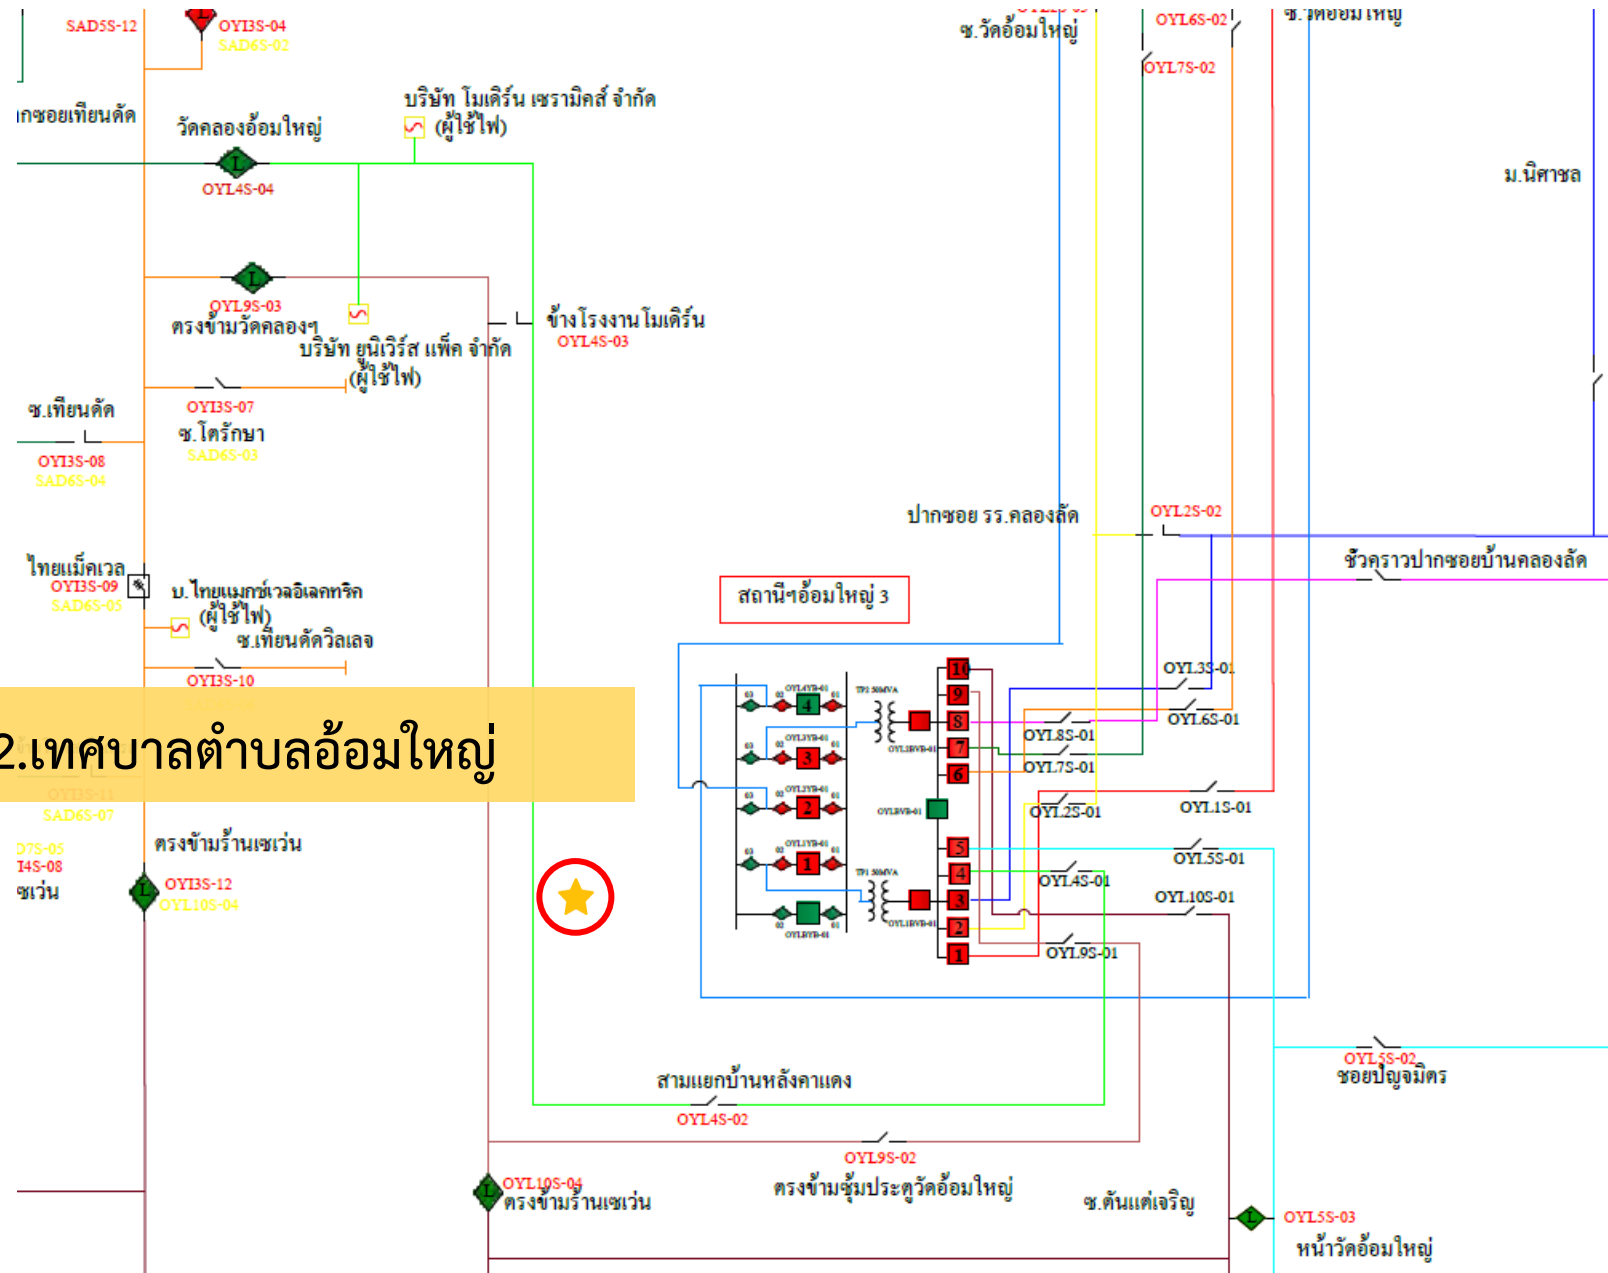

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.อ้อมน้อย

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลตวงจร
กฟส.อ้อมน้อย	13	เทศบาลตำบลกระทุ่มล้ม	สามพราน	12	เทศบาลตำบลกระทุ่มล้ม	SLY02	OND04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	14	เทศบาลตำบลบางกระทีก	สามพราน	12	เทศบาลตำบลบางกระทีก	OYK09	SLY07	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

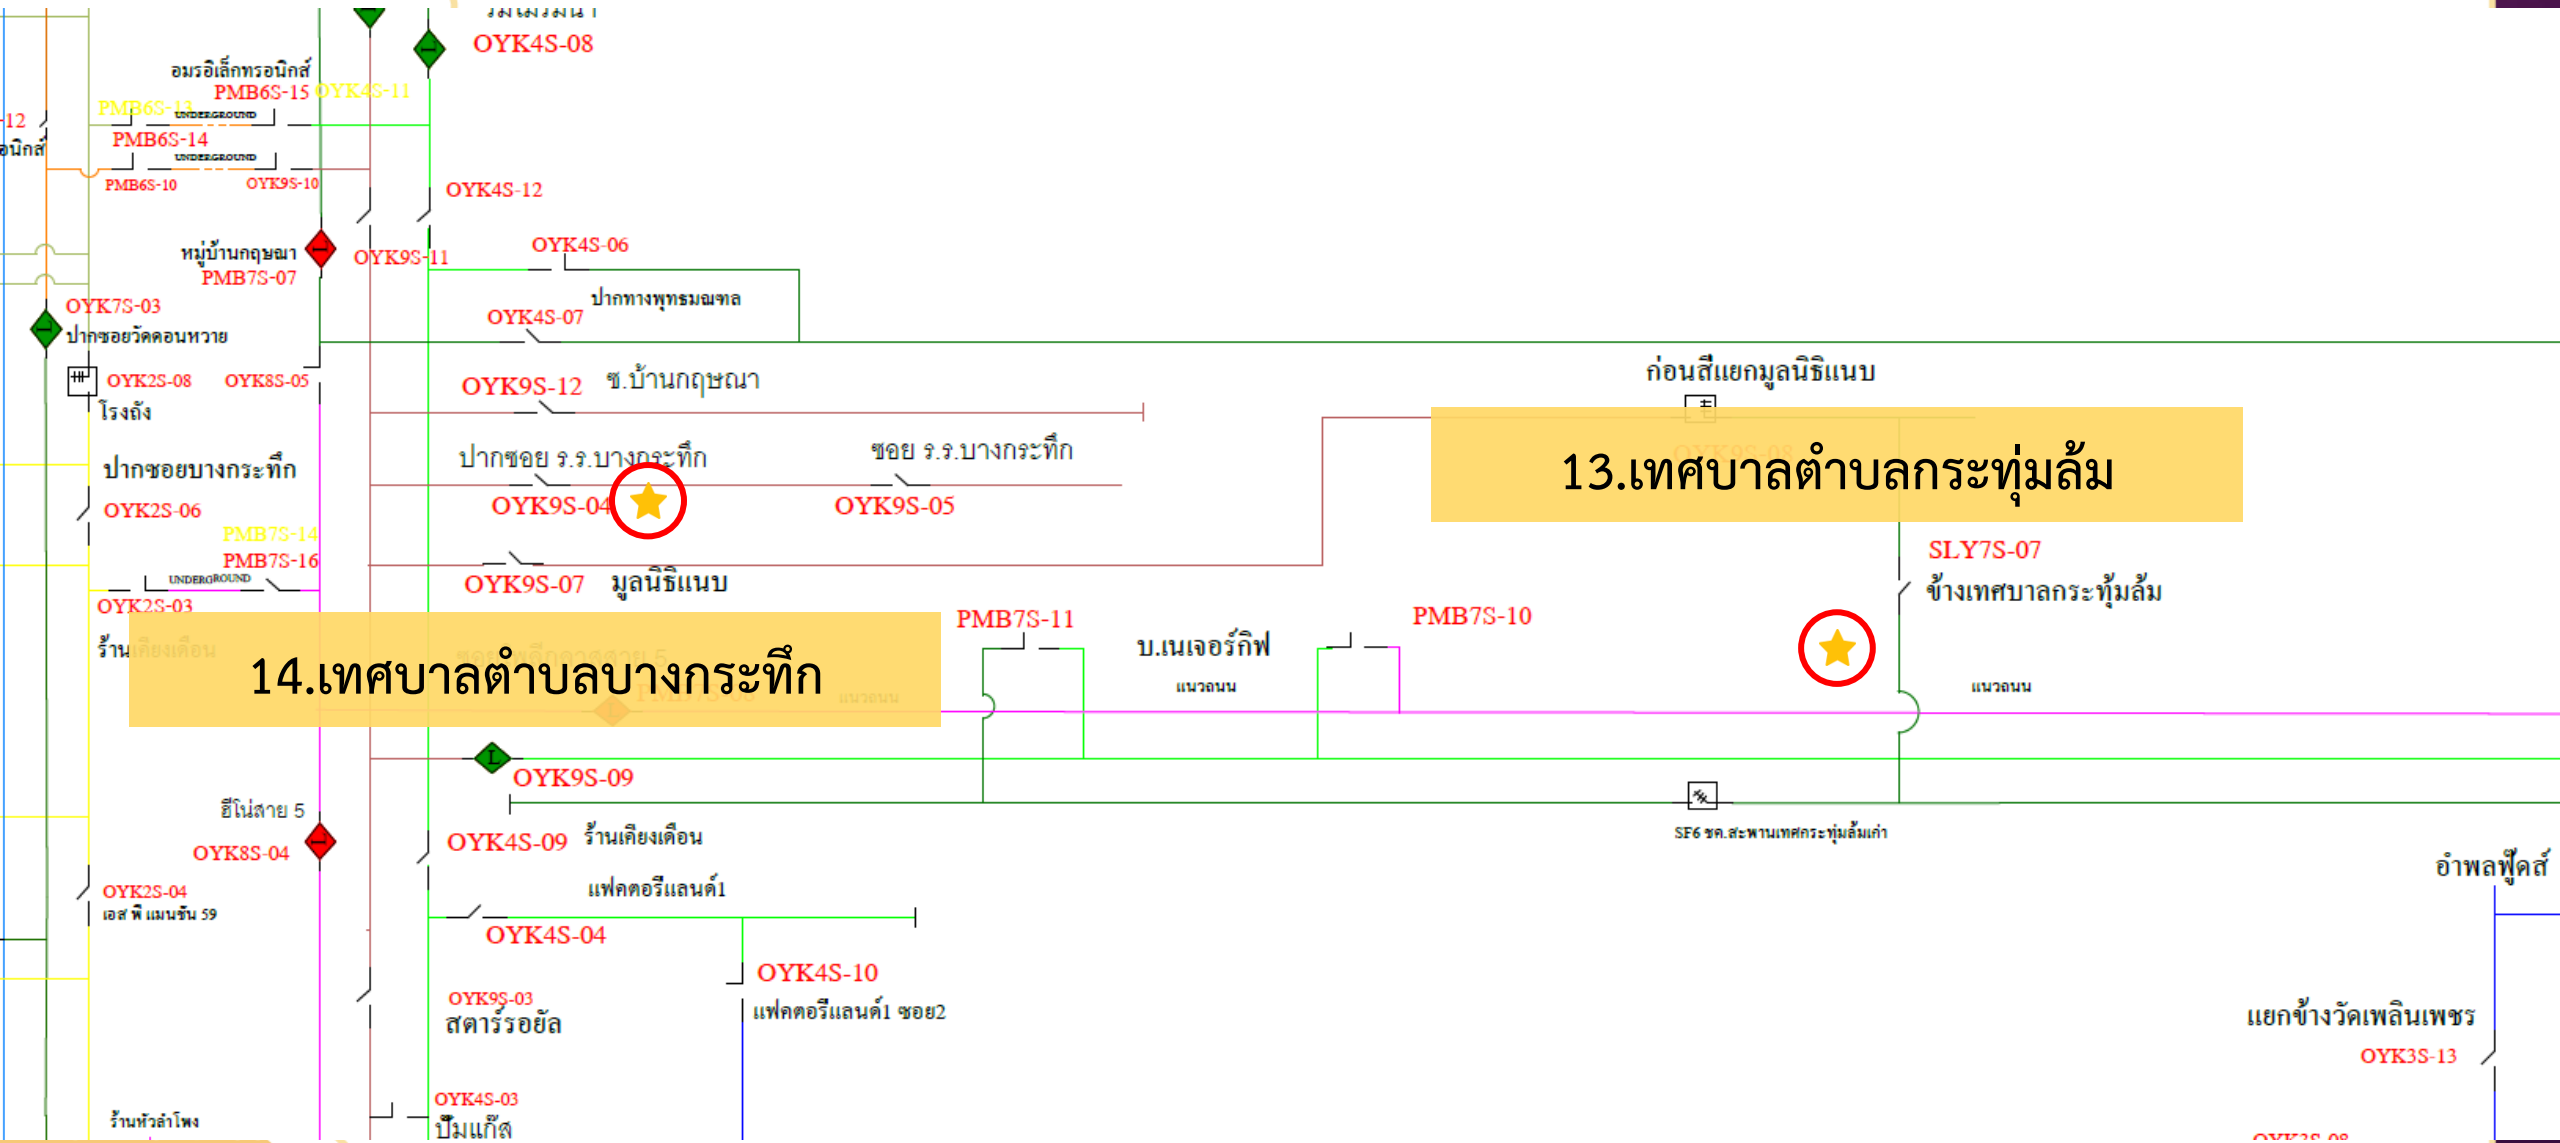

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.กำแพงแสน

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลตวงจร
กฟส.กำแพงแสน	15	เทศบาลตำบลกำแพงแสน	กำแพงแสน	12	เทศบาลตำบลกำแพงแสน	KSA01	KSA08	1.สับ KSA01S-10 SF6 ร้านเสน่ห์ชาวดัต 2.ปลด KSA01S-08 SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์



PE
PROVINCIAL ELECTRICITY

หน้าวัดกำแพงแสน
KSA8S-06

KSA8S-05
ข้างวัดกำแพงแสน

15.เทศบาลตำบลกำแพงแสน

KSA1S-06
หอพักอยู่แล้วรวย

KSA1S-04
ร้านธรรมบุญ

เทศบาล ต.กำแพงแสน



KSA6S-03

ร้านไก่ย่างศรีวัฒน์

ร้านเฟิร์นไบค์
KSA10S-02

KSA9S-02
ใต้คลองท่าสาร

KSA3S-02
หมวดการทาง

สนง.กำแพงแสน

KSA1S-03

โค้งอำเภอเก่า

KSA8S-02

โค้งครุฑาวรรณ

ตลาดนัดวัดกำแพงแสน
KSA8S-04

ปากทางค่ายลูกเสือ
KSA8R-01

ปากทางค่ายลูกเสือ
KSA8S-03

KSA6S-02
ตลาดวังเจริญ

KS-7072 KS-7017

KSA2BVB-01

KS-KT2A
50MVA KS-2222 KS-2227

KSA1BVB-01

สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน

KSA10S-01

KSA9S-01

KSA7S-02
ตรงข้าม สฟฟ.ภพส

KSA8S-01

KSA7S-01

KSA6S-01

KSA5S-02
หน้า สฟฟ.ภพส

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.ดอนตูม


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลตวงจร
กฟส.ดอนตูม	16	เทศบาลตำบลสามง่าม	ดอนตูม	12	หอประชุมอำเภอดอนตูม	DTM09	DTM03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง




แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.นครชัยศรี


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.นครชัยศรี	17	เทศบาลตำบลนครชัยศรี	นครชัยศรี	12	เทศบาลตำบลนครชัยศรี	NCB07	NCB02	1.สับ NCA10S-08 SF6 หน้าโลตัสนครชัยศรี 2.ปลด NCB07S-03 SF6 ป้อมตำรวจ
	18	เทศบาลตำบลศิริชะทอง	นครชัยศรี	12	เทศบาลตำบลศิริชะทอง	NCB02	NCB06	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	19	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	นครชัยศรี	12	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	SAC03	SAC09	1.สับ NCA12S-09 SF6 คลังสินค้าดัชมิลล์ 2.ปลด SAC03S-05 SF6 แยกแพศรีวิชัย
	20	เทศบาลตำบลห้วยพลู	นครชัยศรี	12	เทศบาลตำบลห้วยพลู	NCB10	NCB03	1.สับ NCB03S-02 DIS ก่อนถึงปั๊ม PT 2.ปลด DIS ชค.หน้า ตรอ.

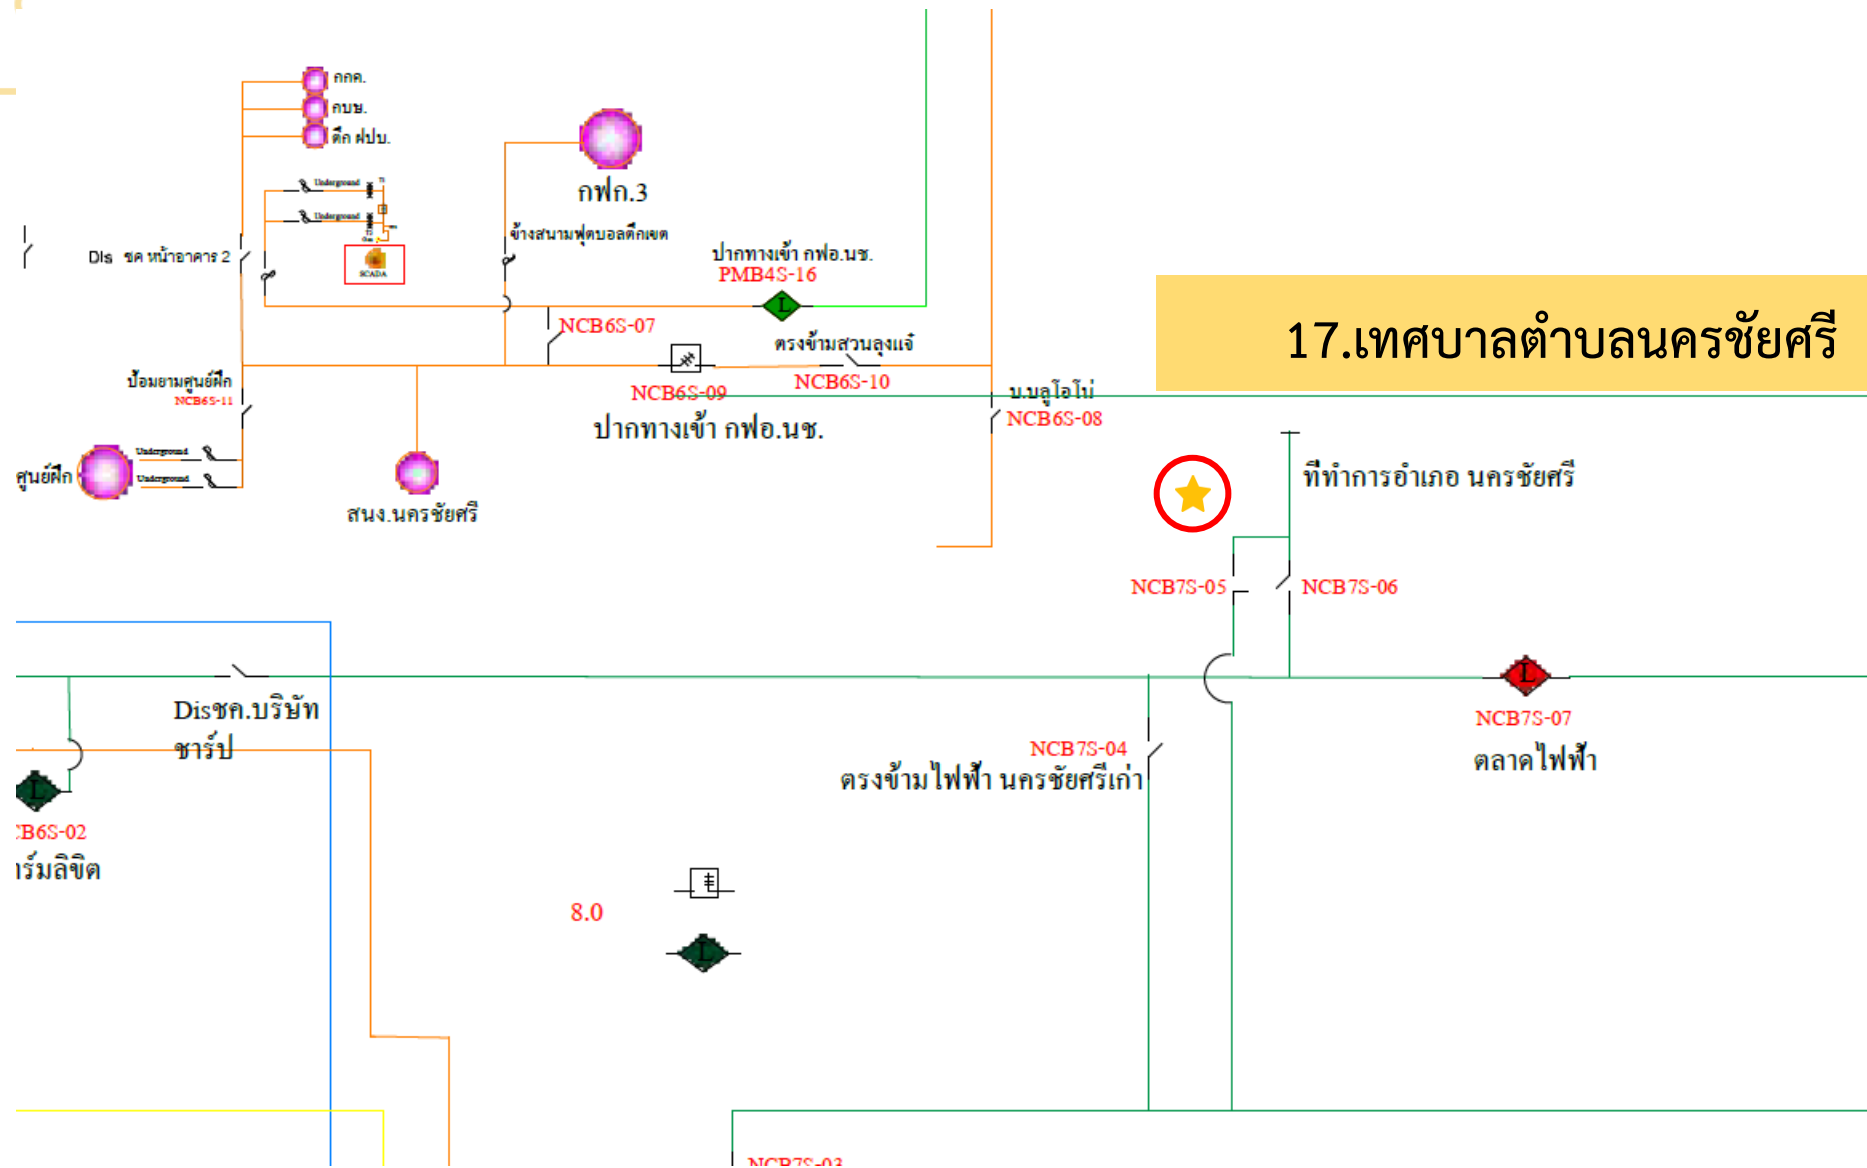

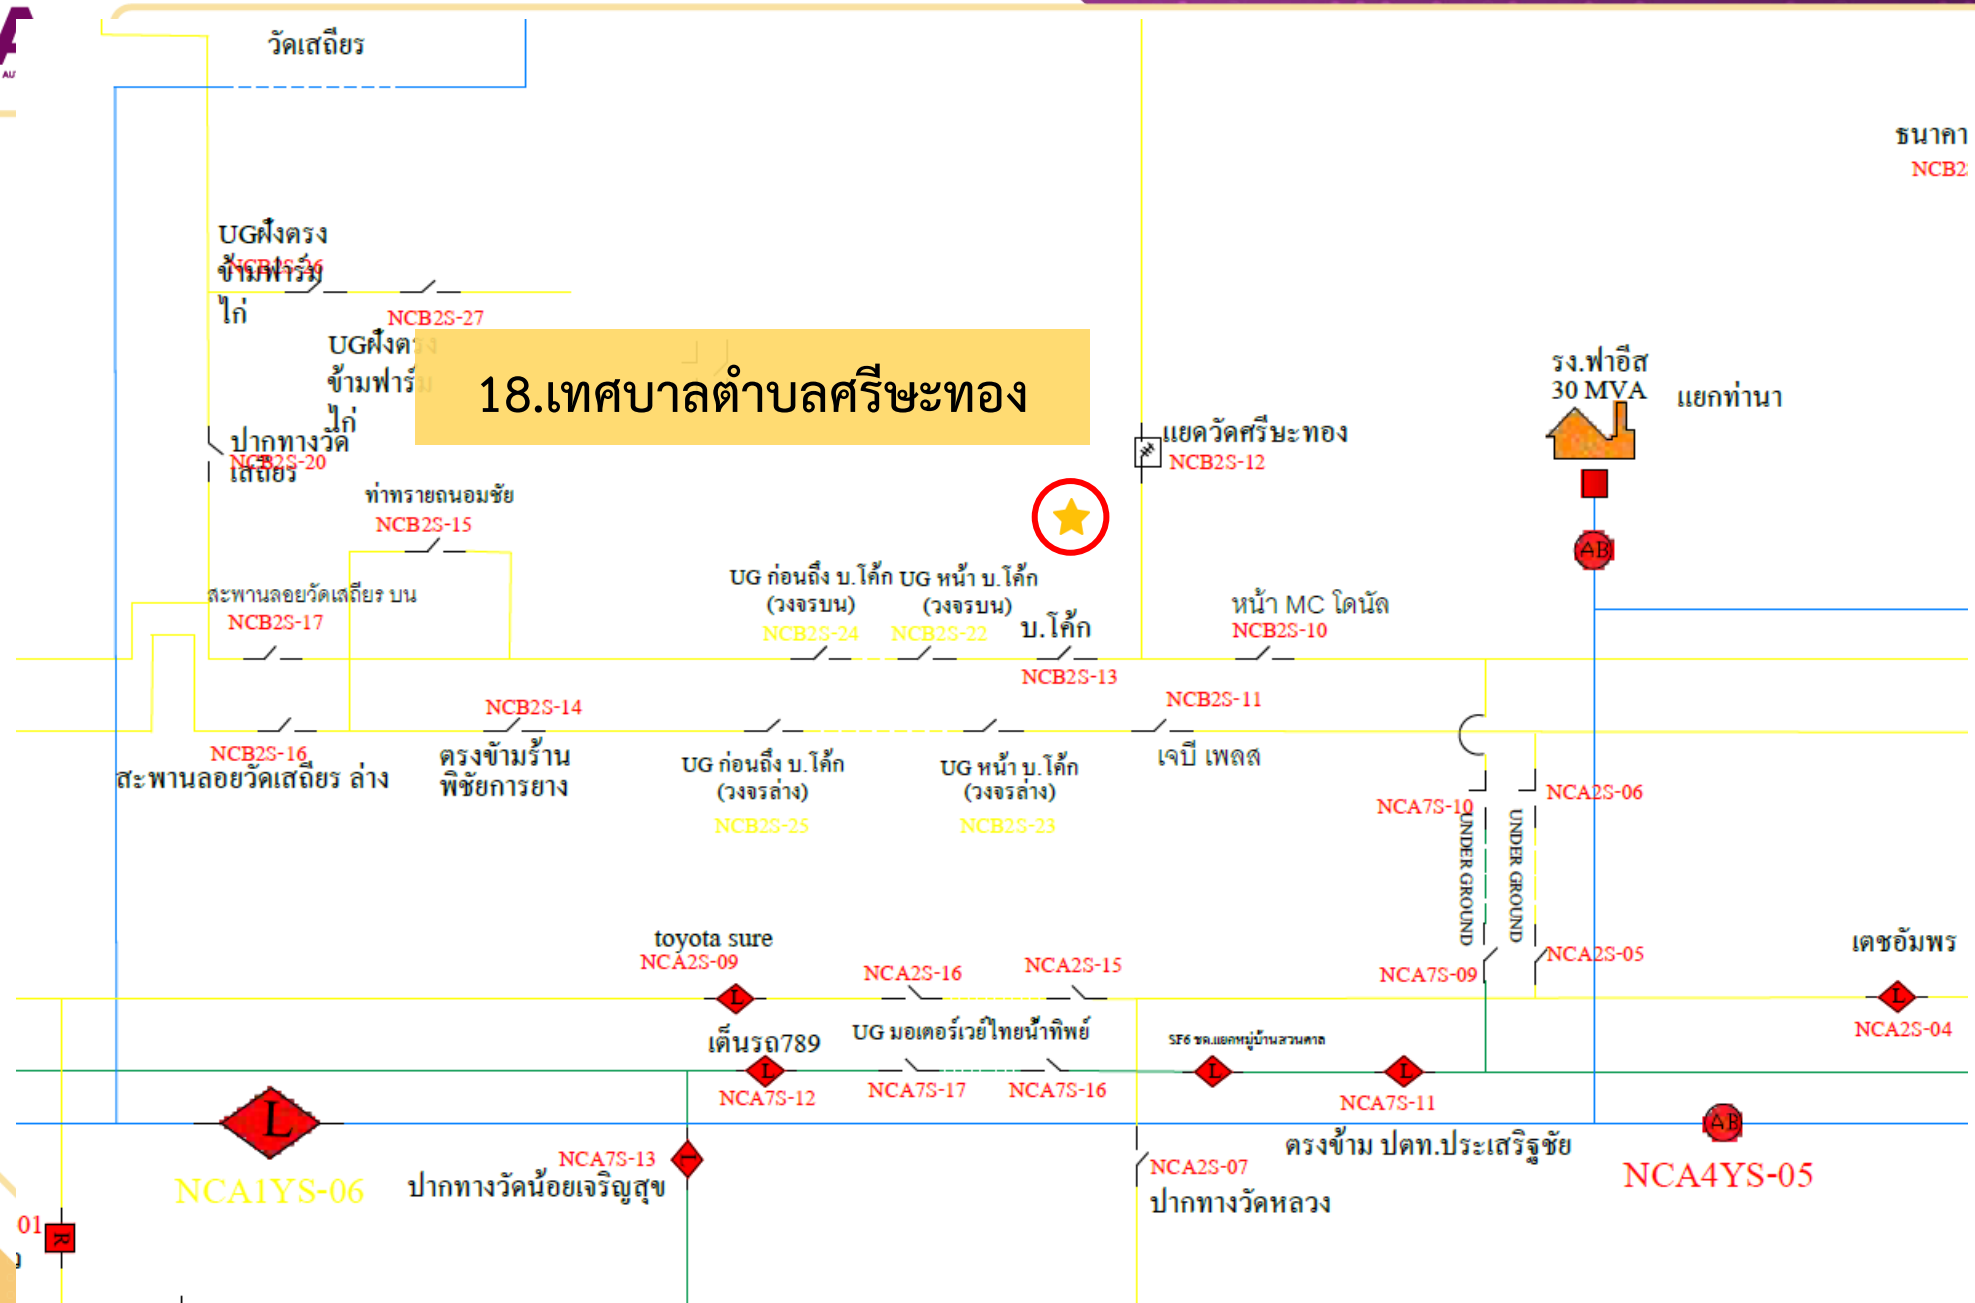




19.เทศบาลตำบลขุนแก้ว

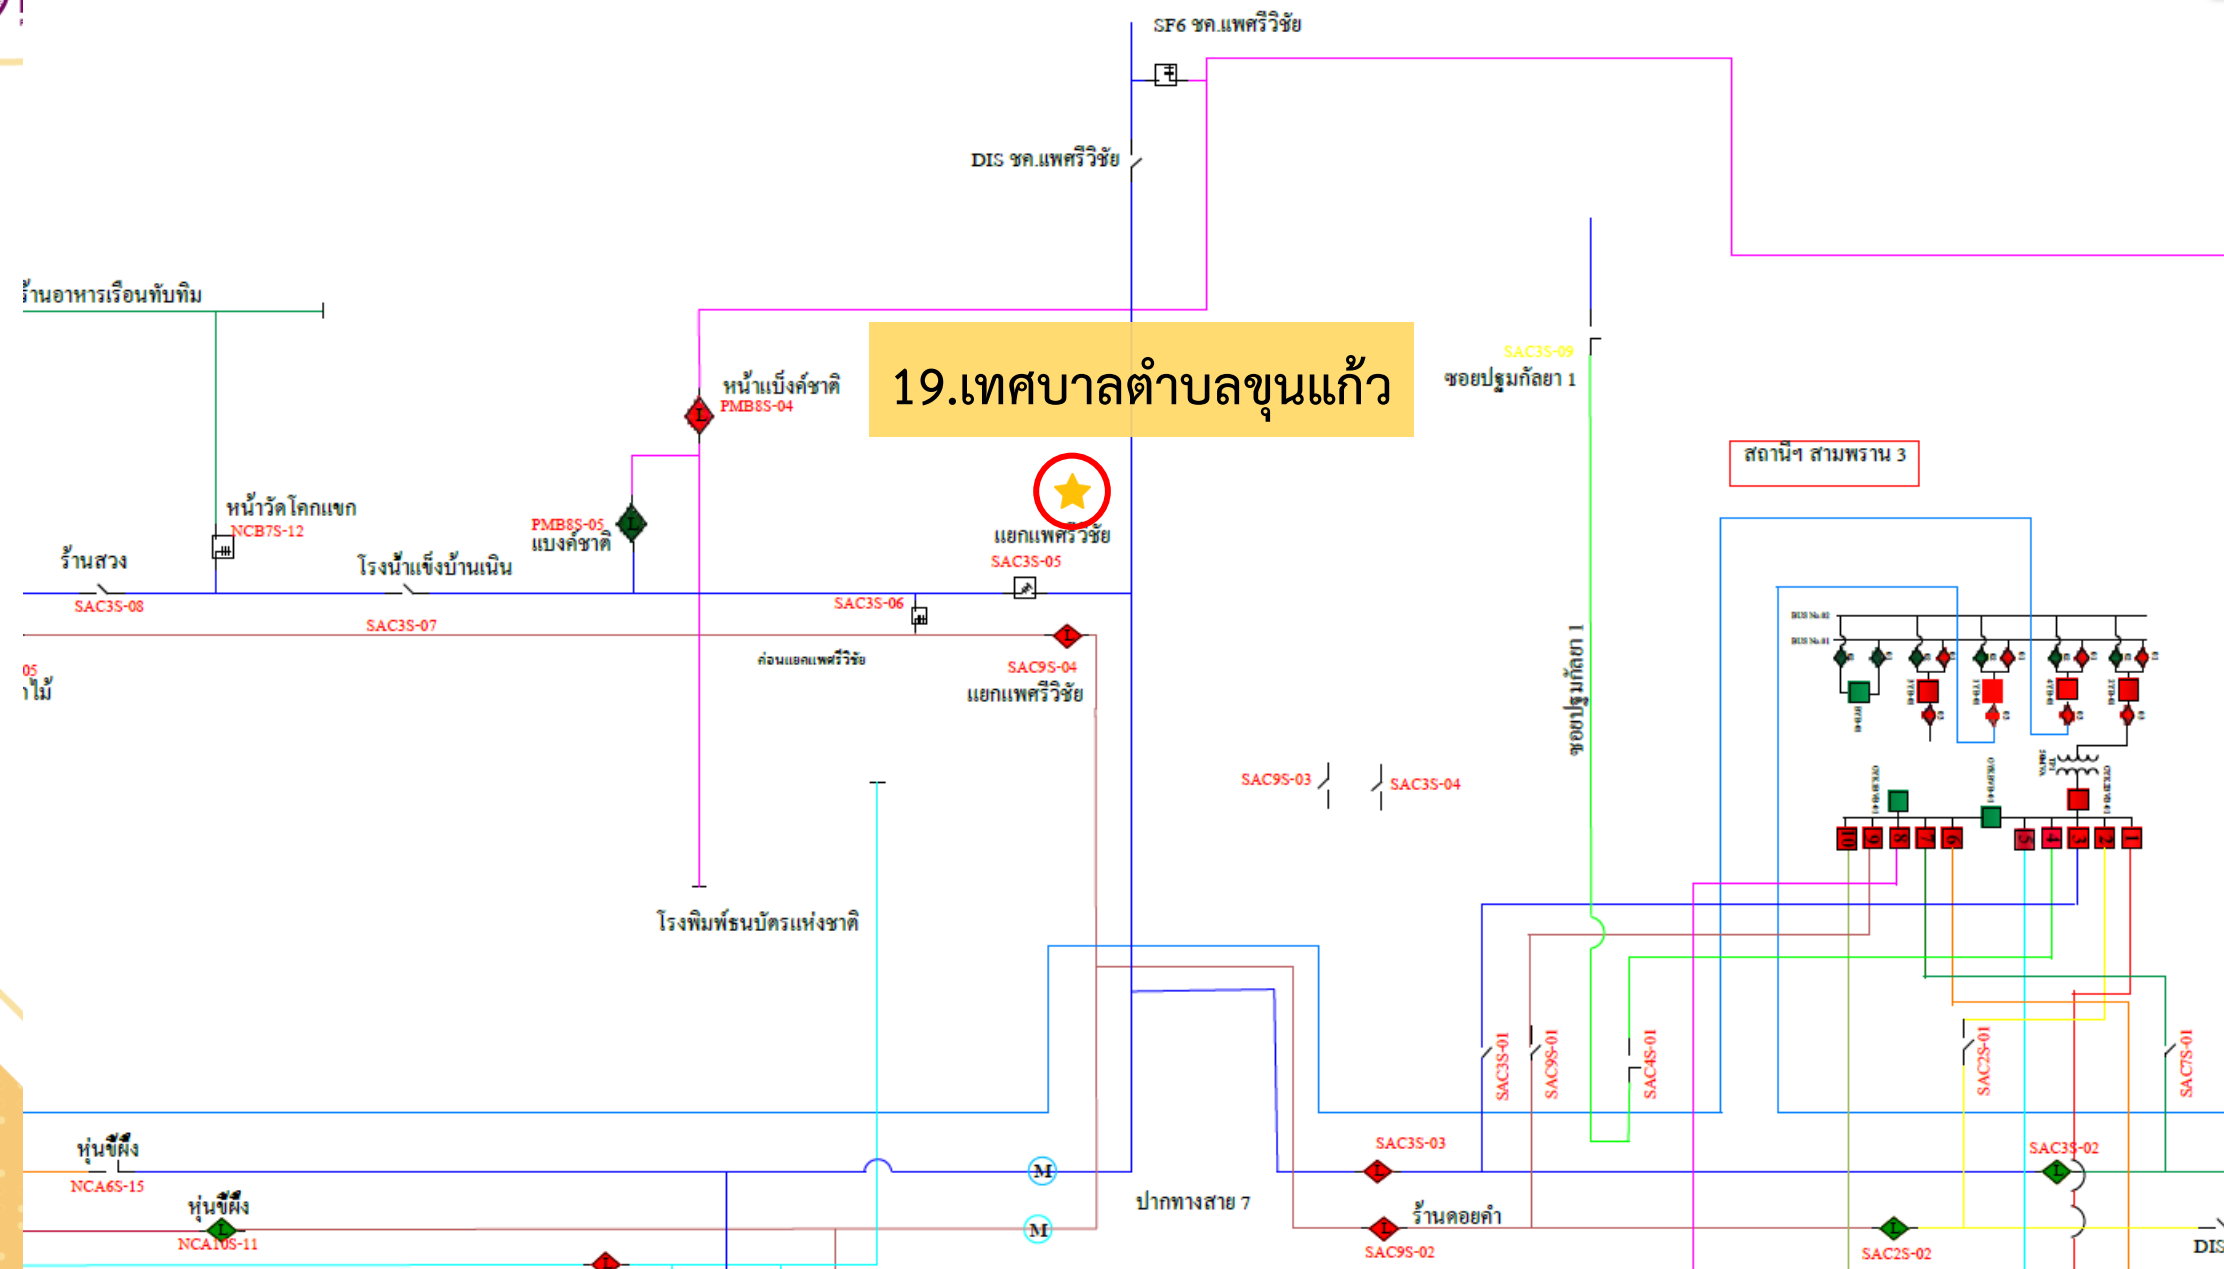



แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.บางเลน

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.บางเลน	21	เทศบาลตำบลบางเลน	บางเลน	12	เทศบาลตำบลบางเลน	BEA05	DTM02	1.สับ BEA05S-13 SF6 แมคโนเลีย 2.ปลด BEA05S-17 DIS ก่อนปั๊ม ESSO
	22	เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม	บางเลน	12	เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม	BEV02	BEA09	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	23	เทศบาลตำบลลำพญา	บางเลน	12	เทศบาลตำบลลำพญา	BEA06	BEU05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

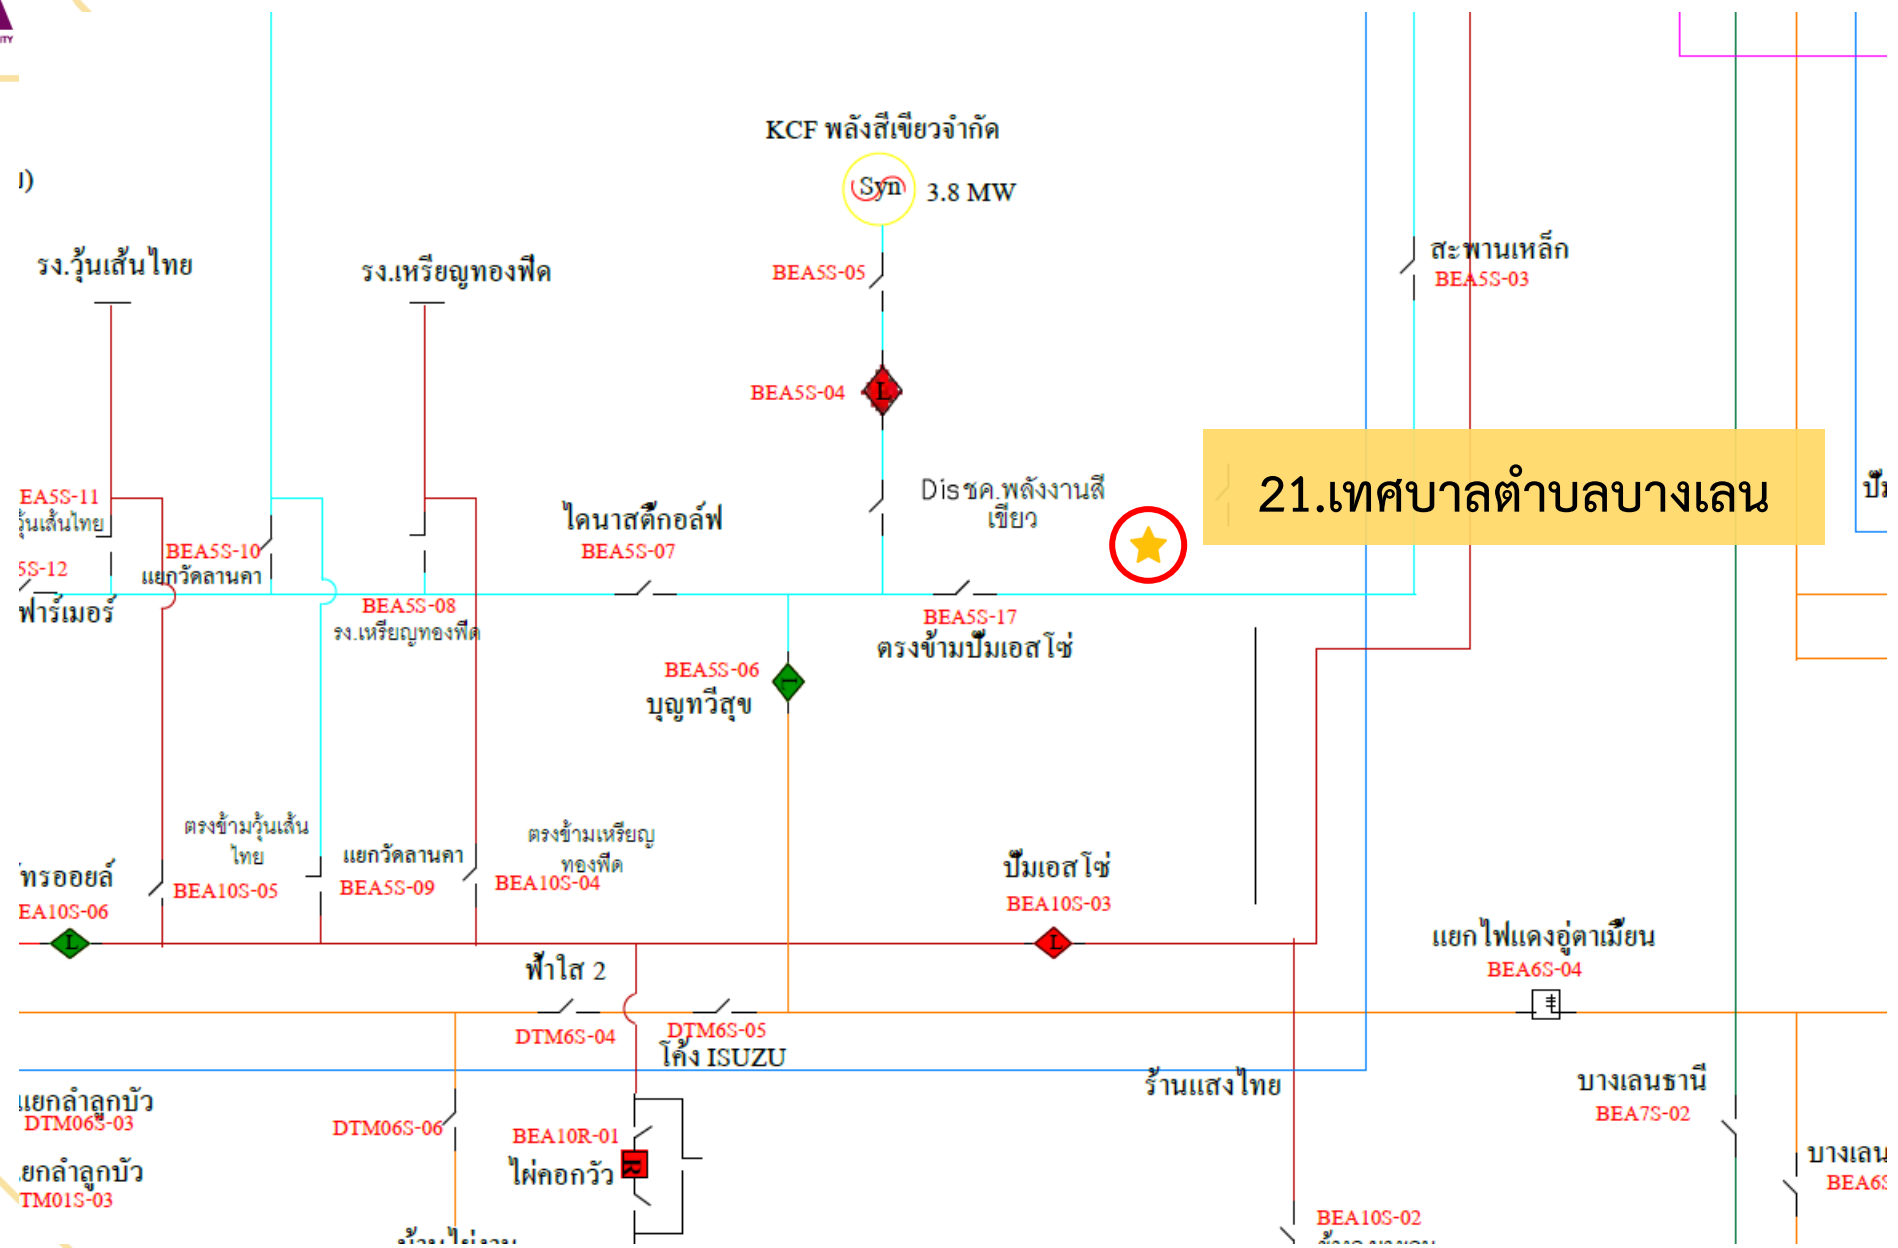

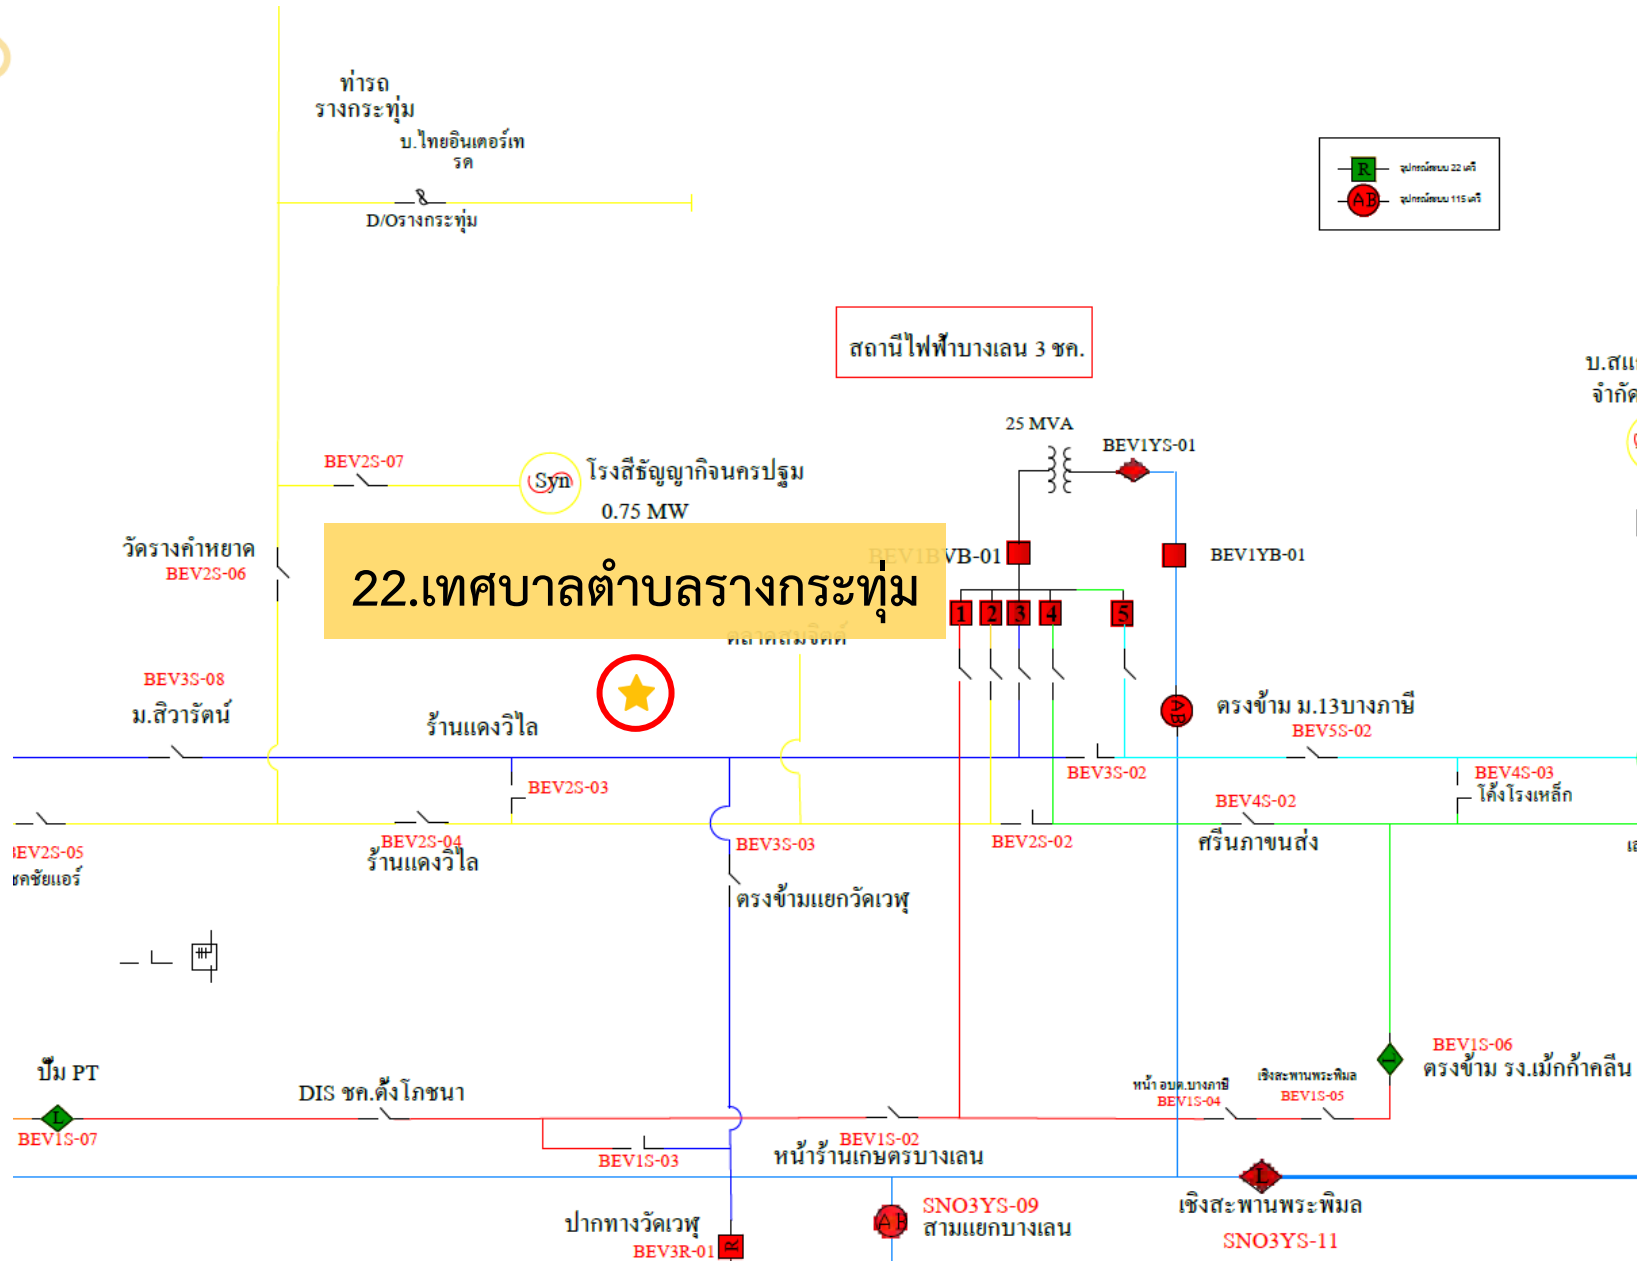


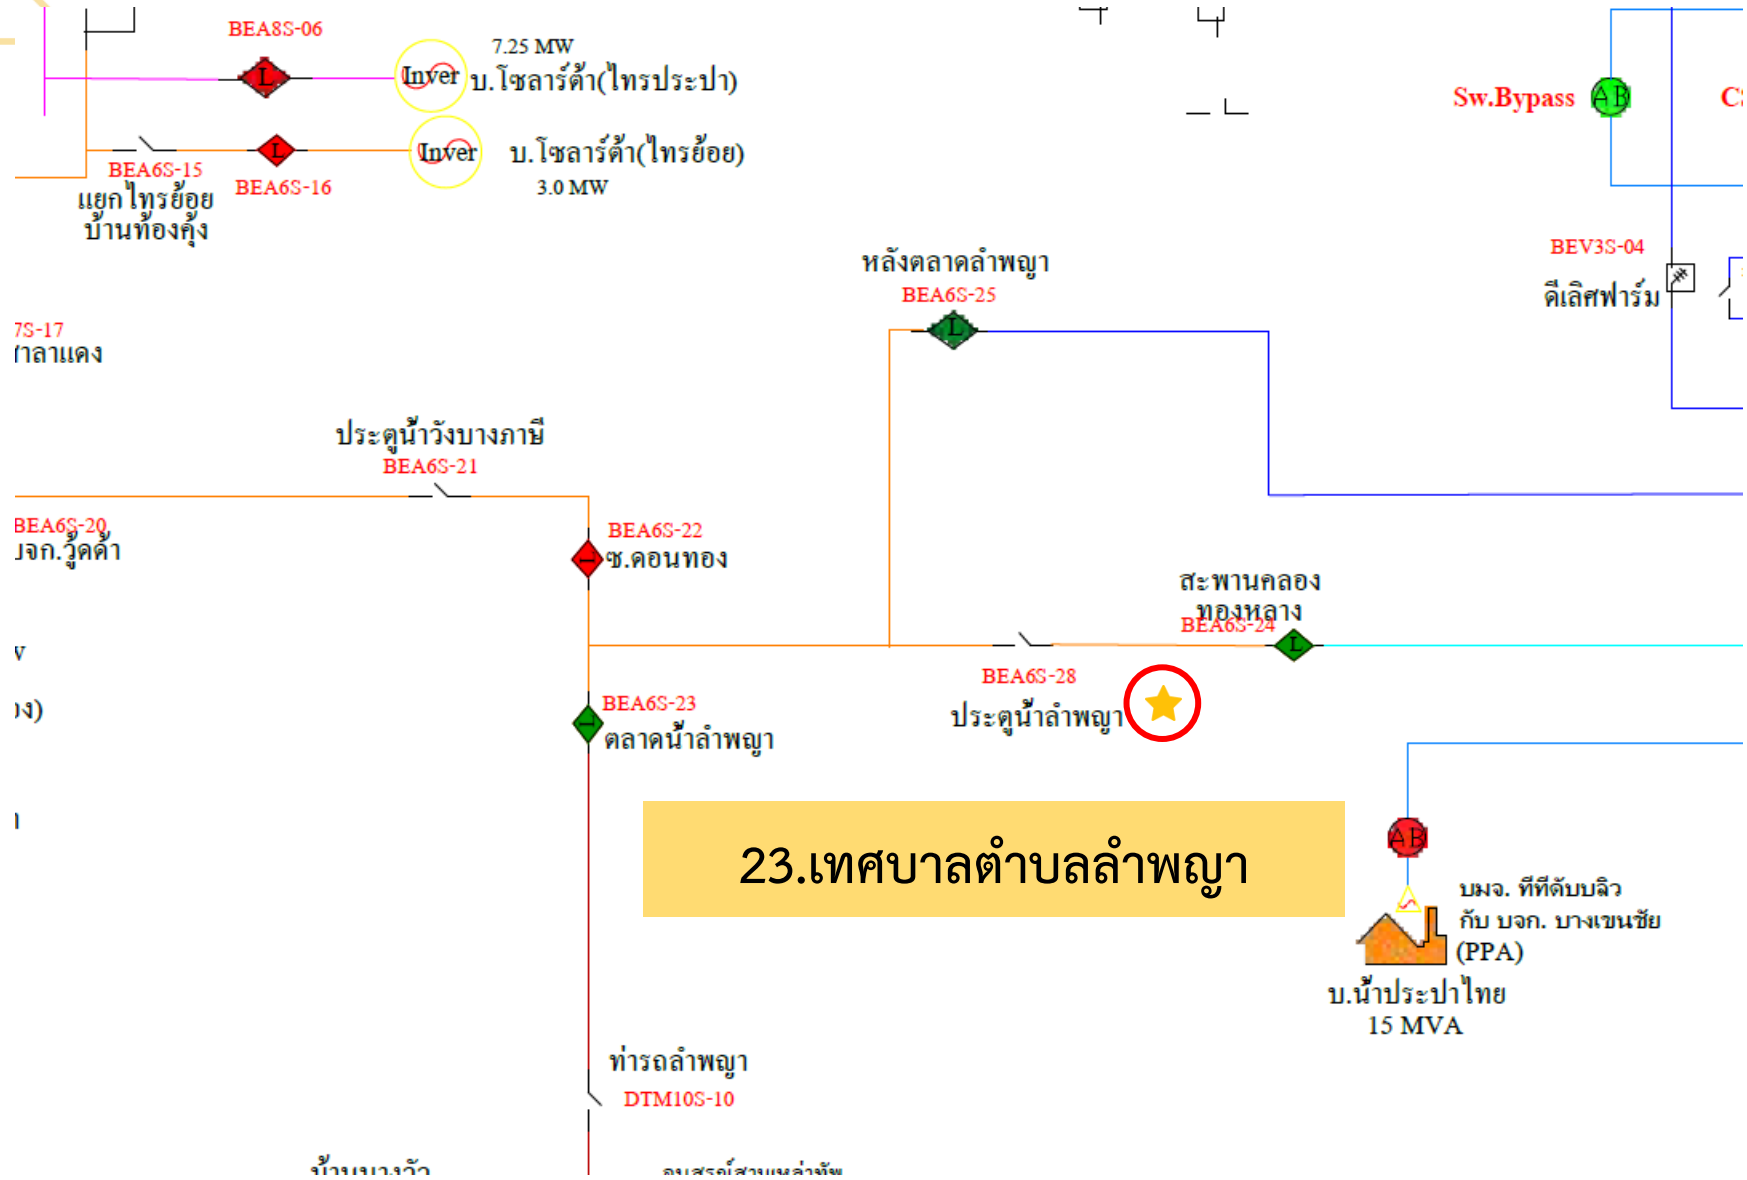

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.บางหลวง

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.บางหลวง	24	เทศบาลตำบลบางหลวง	บางเลน	12	เทศบาลตำบลบางหลวง	SPN09	SPN05	1.สับ KSA09S-19 SF6 ฝัคอกเนื้อ 2.ปลด SPN09S-04 SF6 แยกท่าเสา

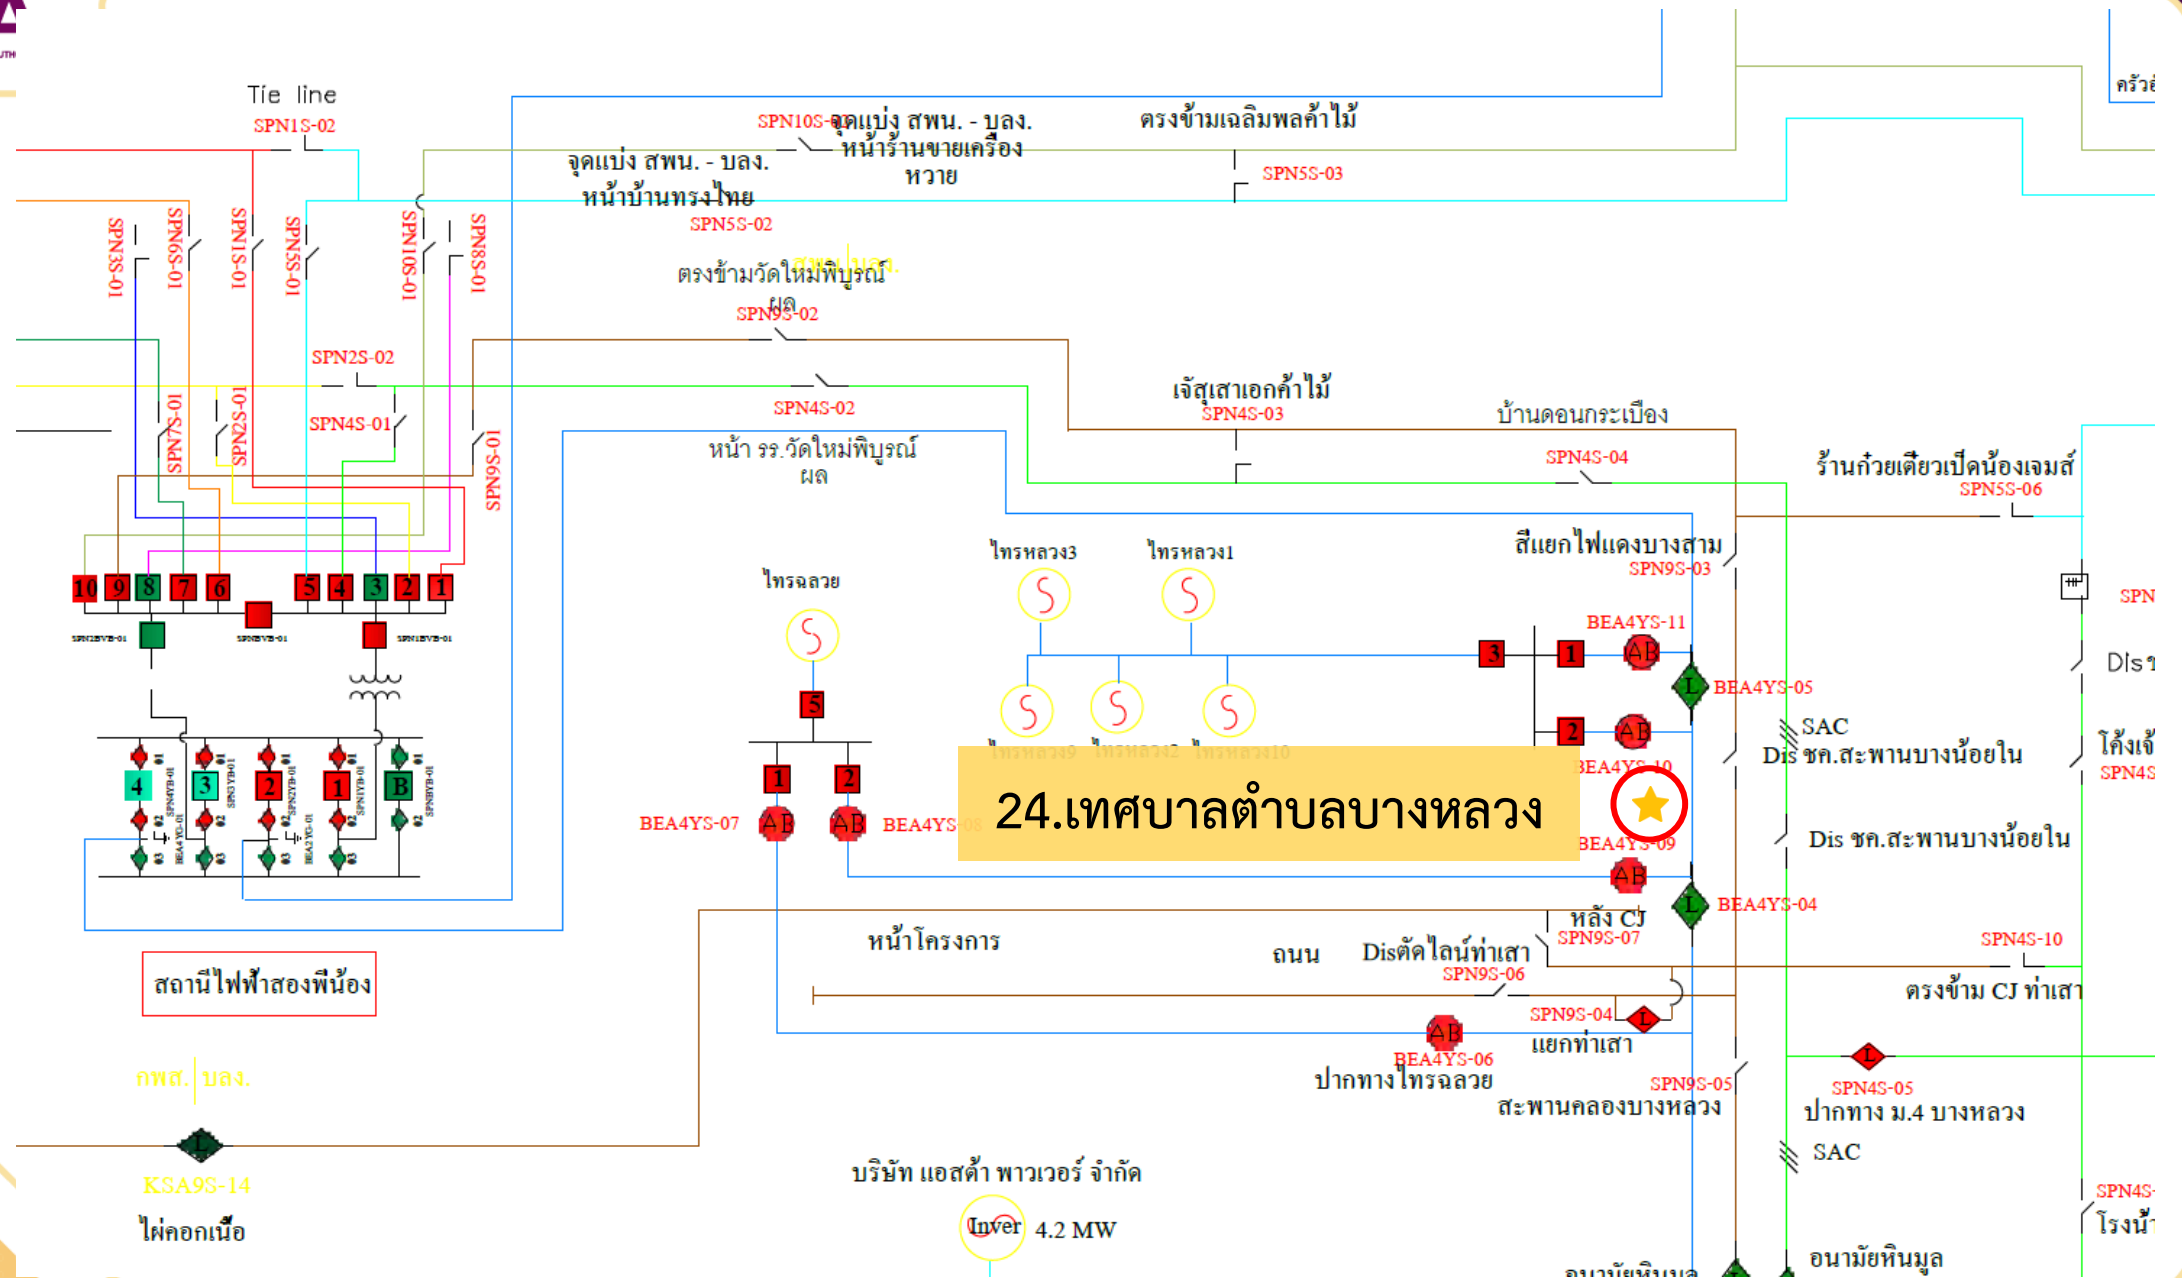

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.เมืองนครปฐม ปี 2568

กฟส.พุทธมณฑล

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดตวงจร
กฟส.พุทธมณฑล	25	เทศบาลตำบลคลองโยง	พุทธมณฑล	12	เทศบาลตำบลคลองโยง	SLY10	BEU03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	26	เทศบาลตำบลศาลายา	พุทธมณฑล	12	เทศบาลตำบลศาลายา	SLY05	SLY06	1.สับ SLY05S-02 SF6 ปากซอย ส.พูนทรัพย์ 2.ปลด SLY05S-11 SF6 หน้า สภ.พุทธมณฑล

ข้างร้านเลม่อนมี
BEU3S-05

วัดมะเกลือ
SLY4S-03


พรชัยแปริง
BEU2S-04

คลองซอยบน DISค.ร้านโอบอวล

DISชค.แยกเคหะ:


DISชค.ป

DISC.เคหะการเกษตร

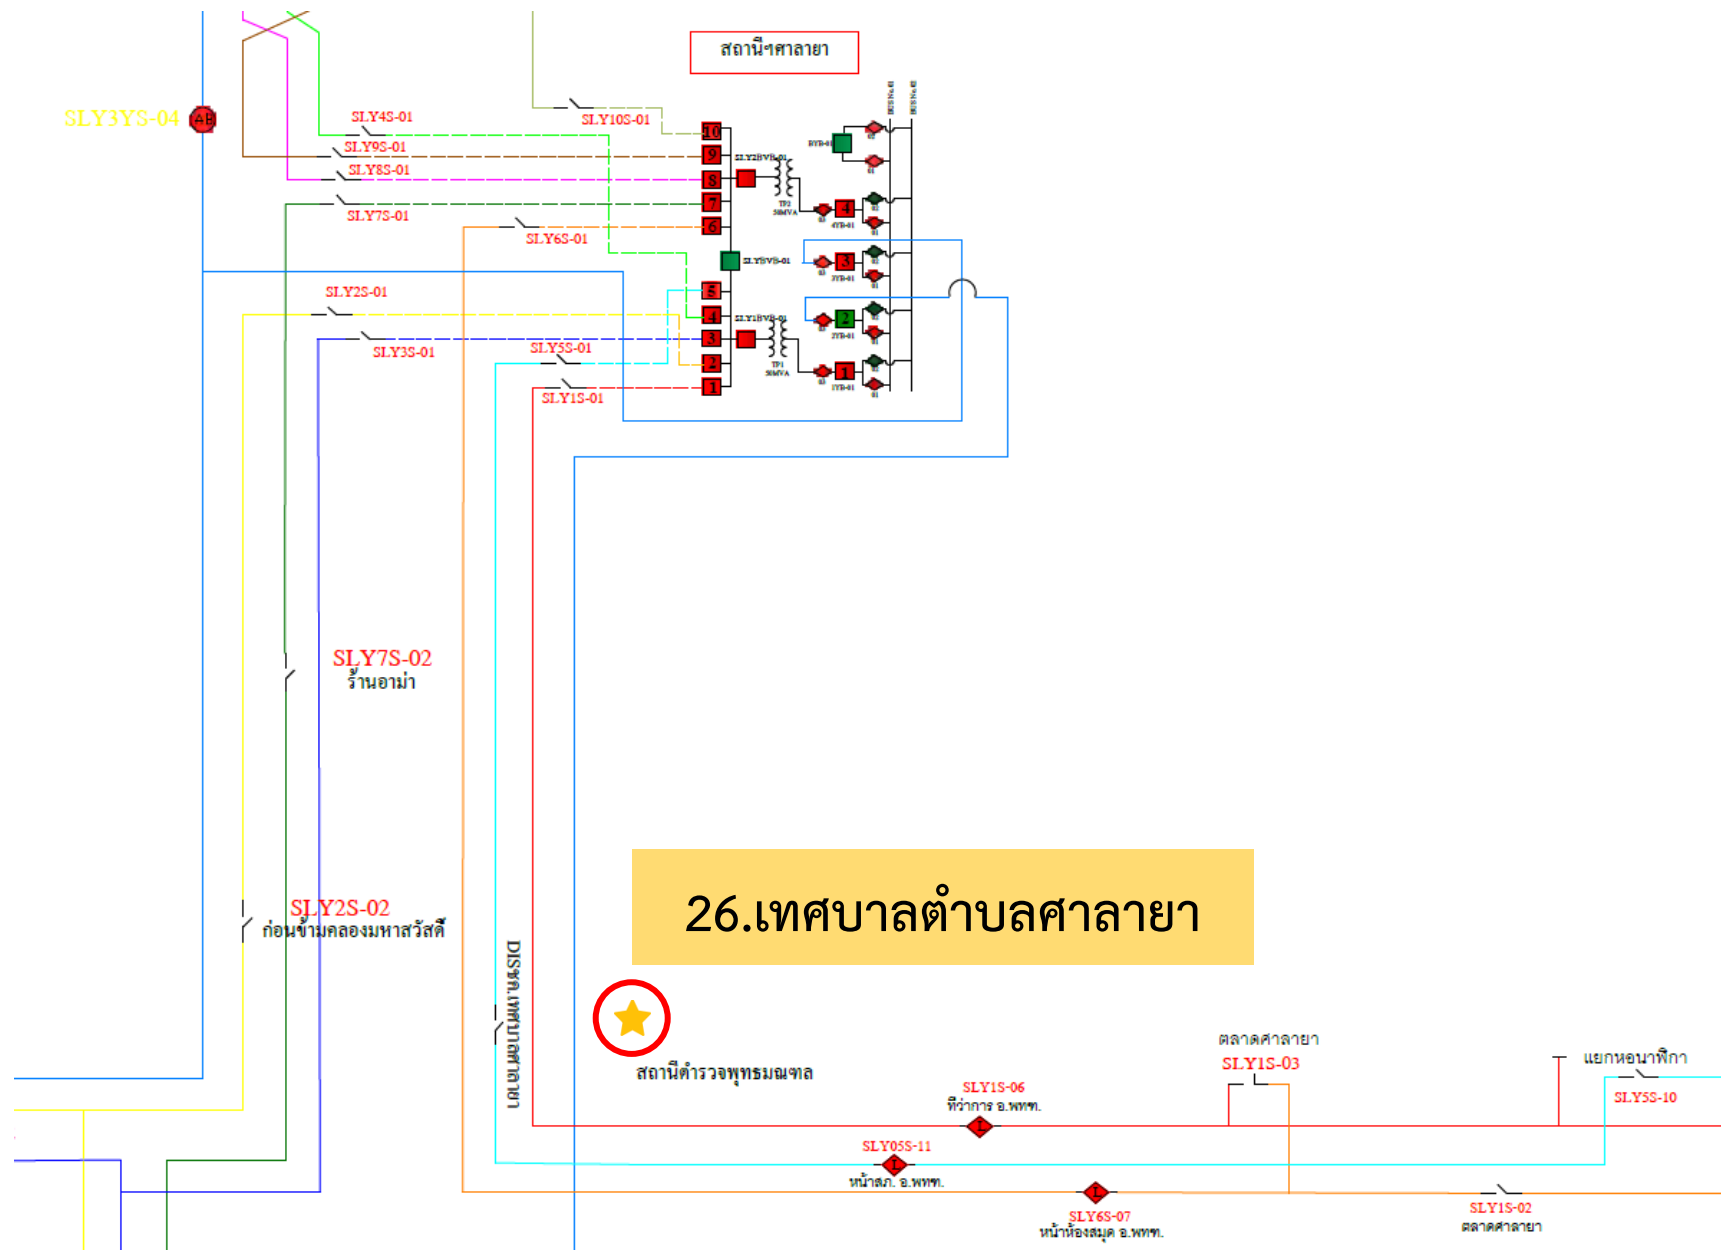

จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 แห่ง




แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สมุทรสาคร ปี 2568


กฟส.เมืองสมุทรสาคร

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.เมืองสมุทรสาคร	1.	เทศบาลนครสมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	24	เทศบาลนครสมุทรสาคร	SMD01	SMD10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	2.	เทศบาลตำบลท่าจีน	เมืองสมุทรสาคร	12	เทศบาลตำบลท่าจีน	SMK08	SMK05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	3.	เทศบาลตำบลนาดี	เมืองสมุทรสาคร	12	เทศบาลตำบลนาดี	SMV04	SMA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	4.	เทศบาลตำบลบางปลา	เมืองสมุทรสาคร	12	เทศบาลตำบลบางปลา	BAL07	KTE03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง


1.เทศบาลนครสมุทรสาคร

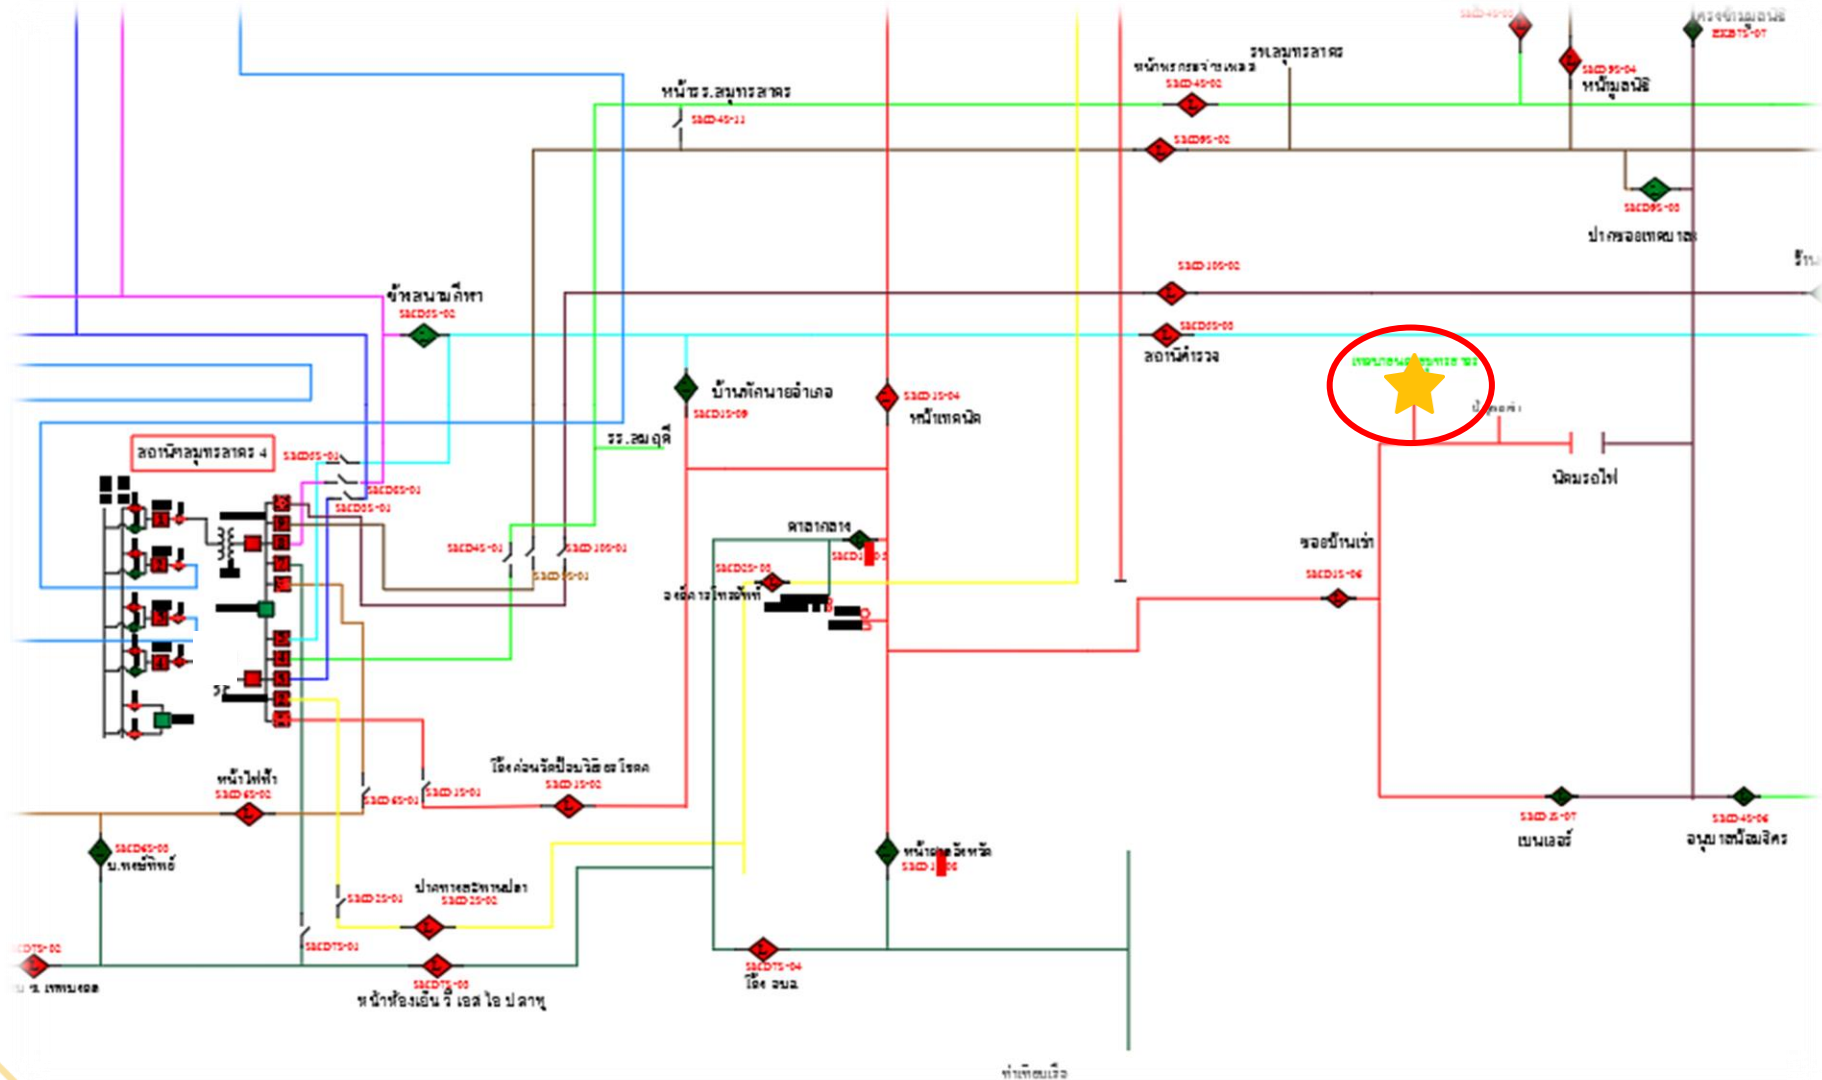


2. เทศบาลตำบลท่าจีน

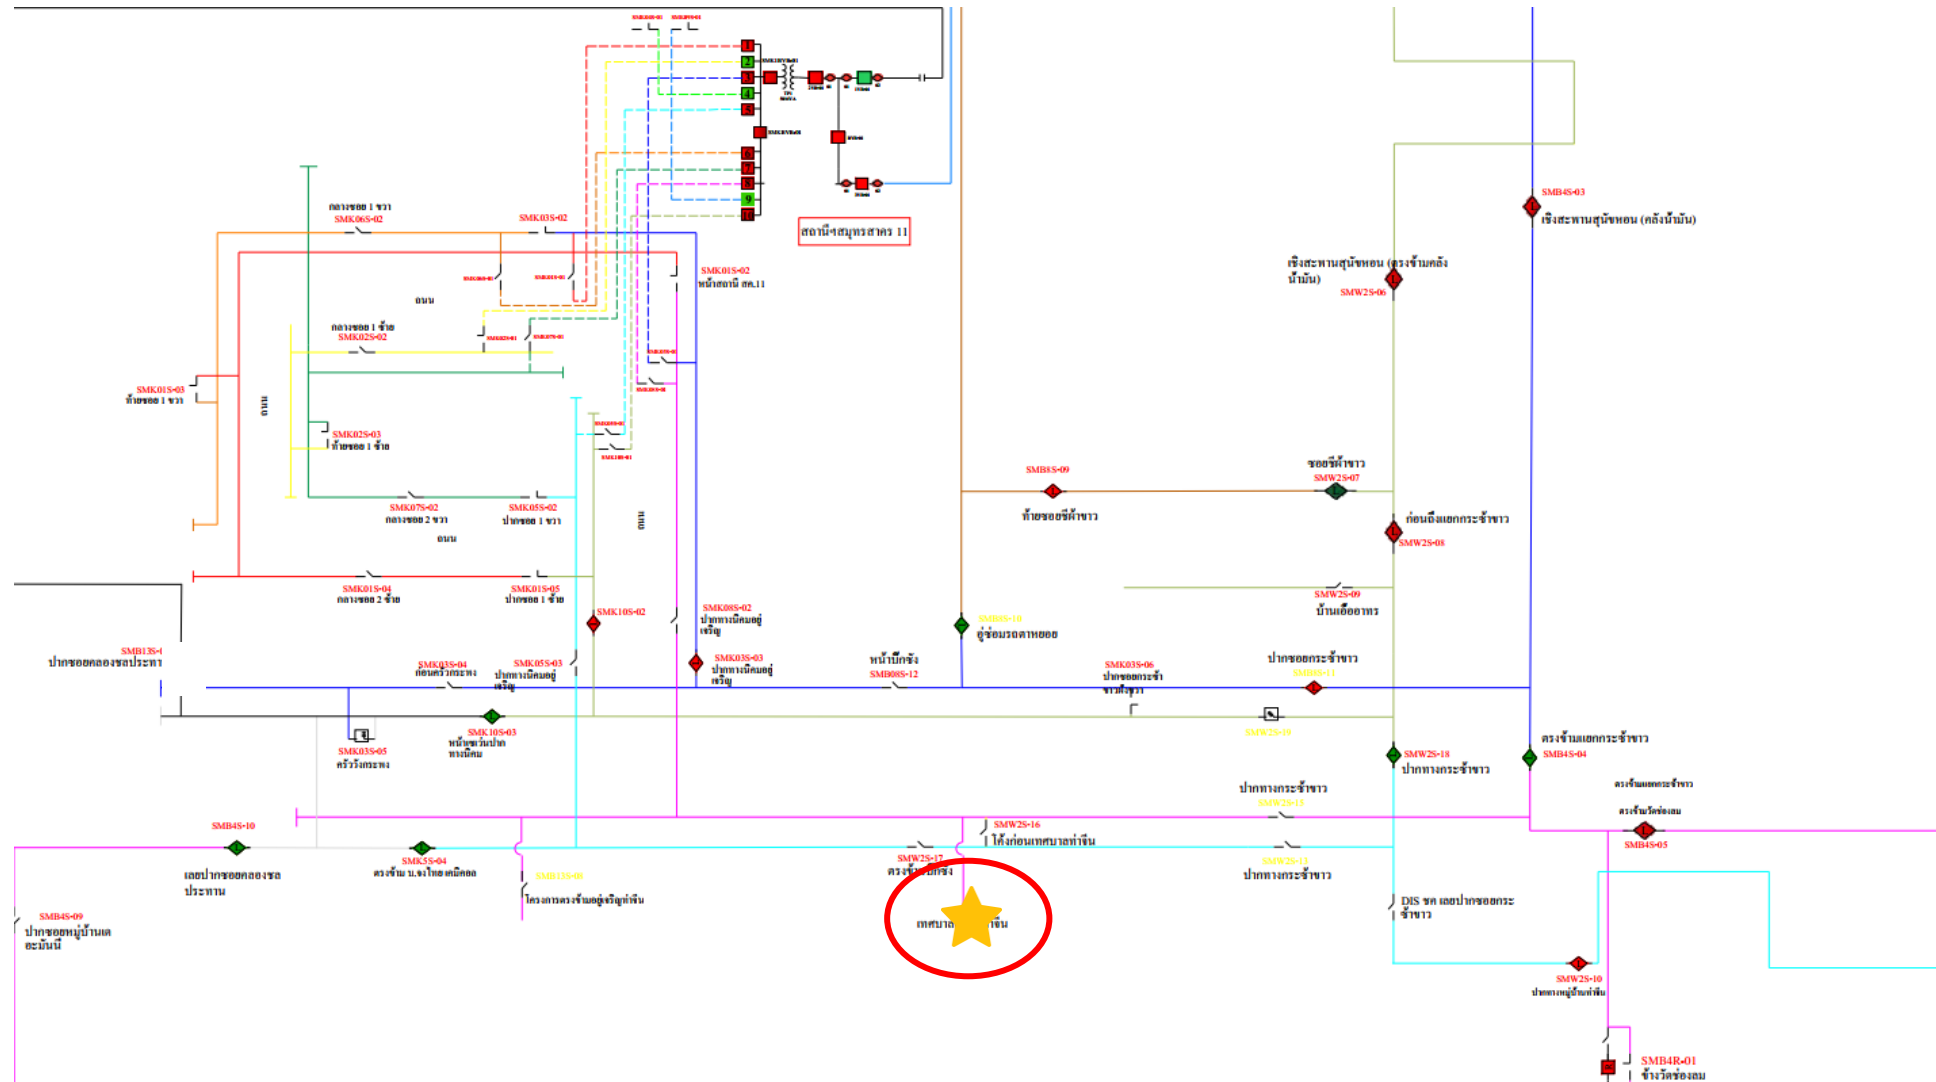

3. เทศบาลตำบลนาดี

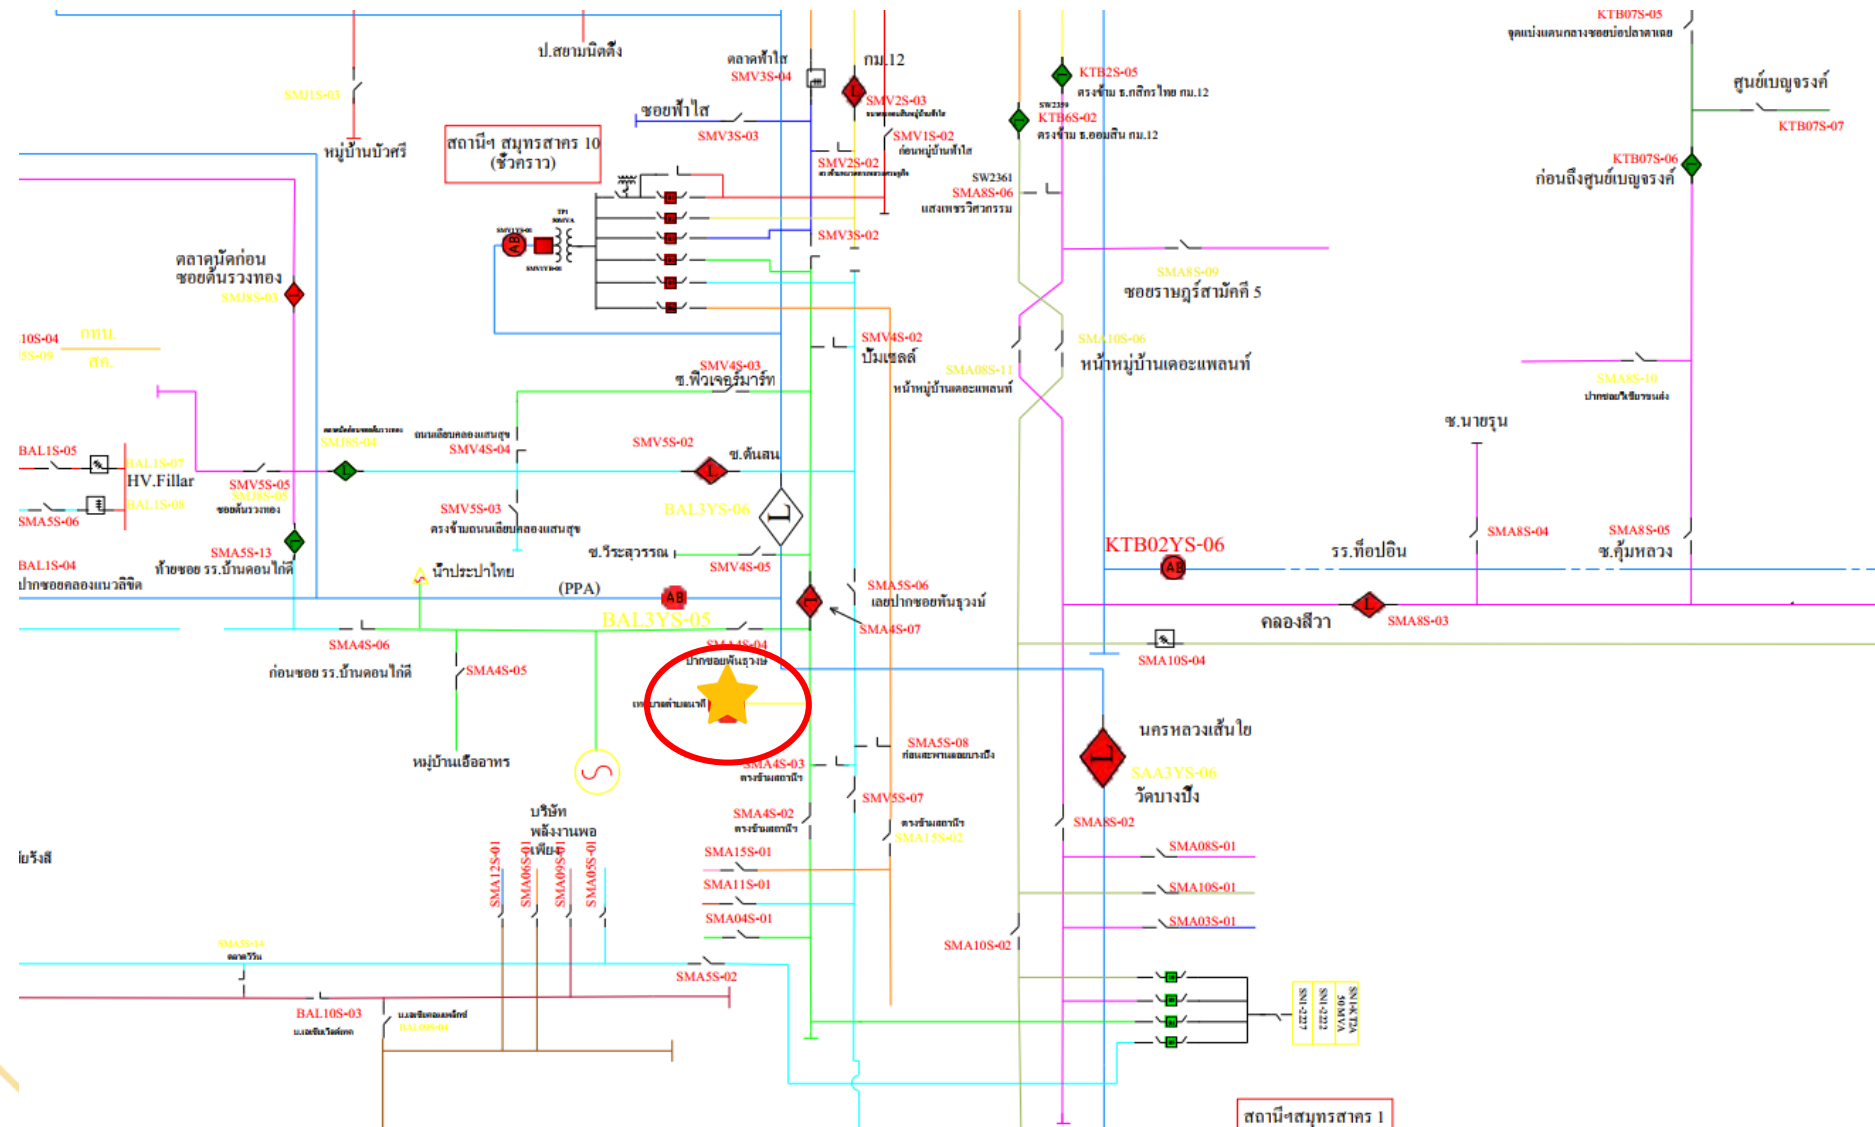

4. เทศบาลตำบลบางปลา

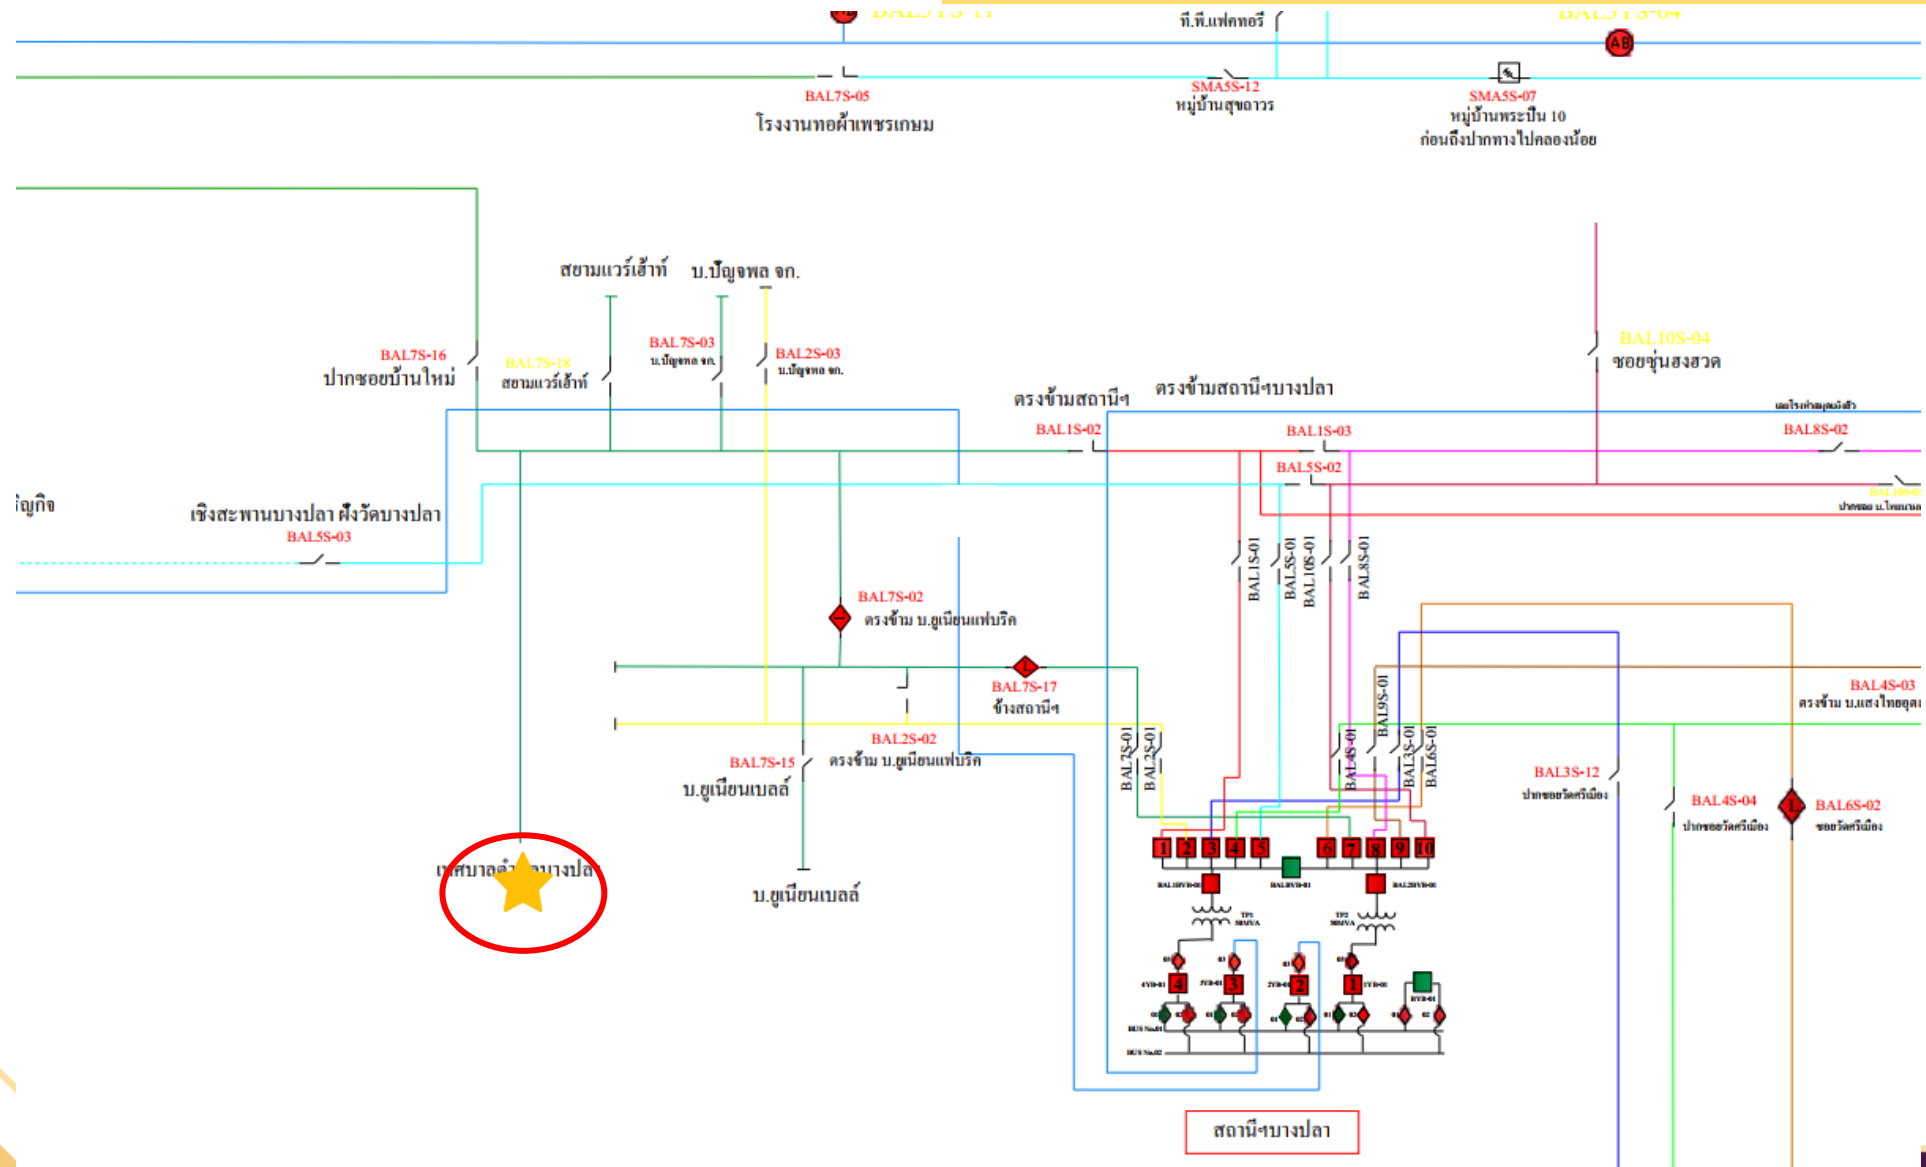


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สมุทรสาคร ปี 2568


กฟส.เมืองสมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส. เมืองสมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	5.	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	บ้านแพ้ว	12	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	SAV05	BNP04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	6.	เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว	บ้านแพ้ว	12	เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว	BNP05	BNP08	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
กฟส.ดอนไผ่ (กฟต.1)	7.	เทศบาลตำบลหลักห้า	บ้านแพ้ว	12	เทศบาลตำบลหลักห้า	BNP08	DNA10	-

5. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

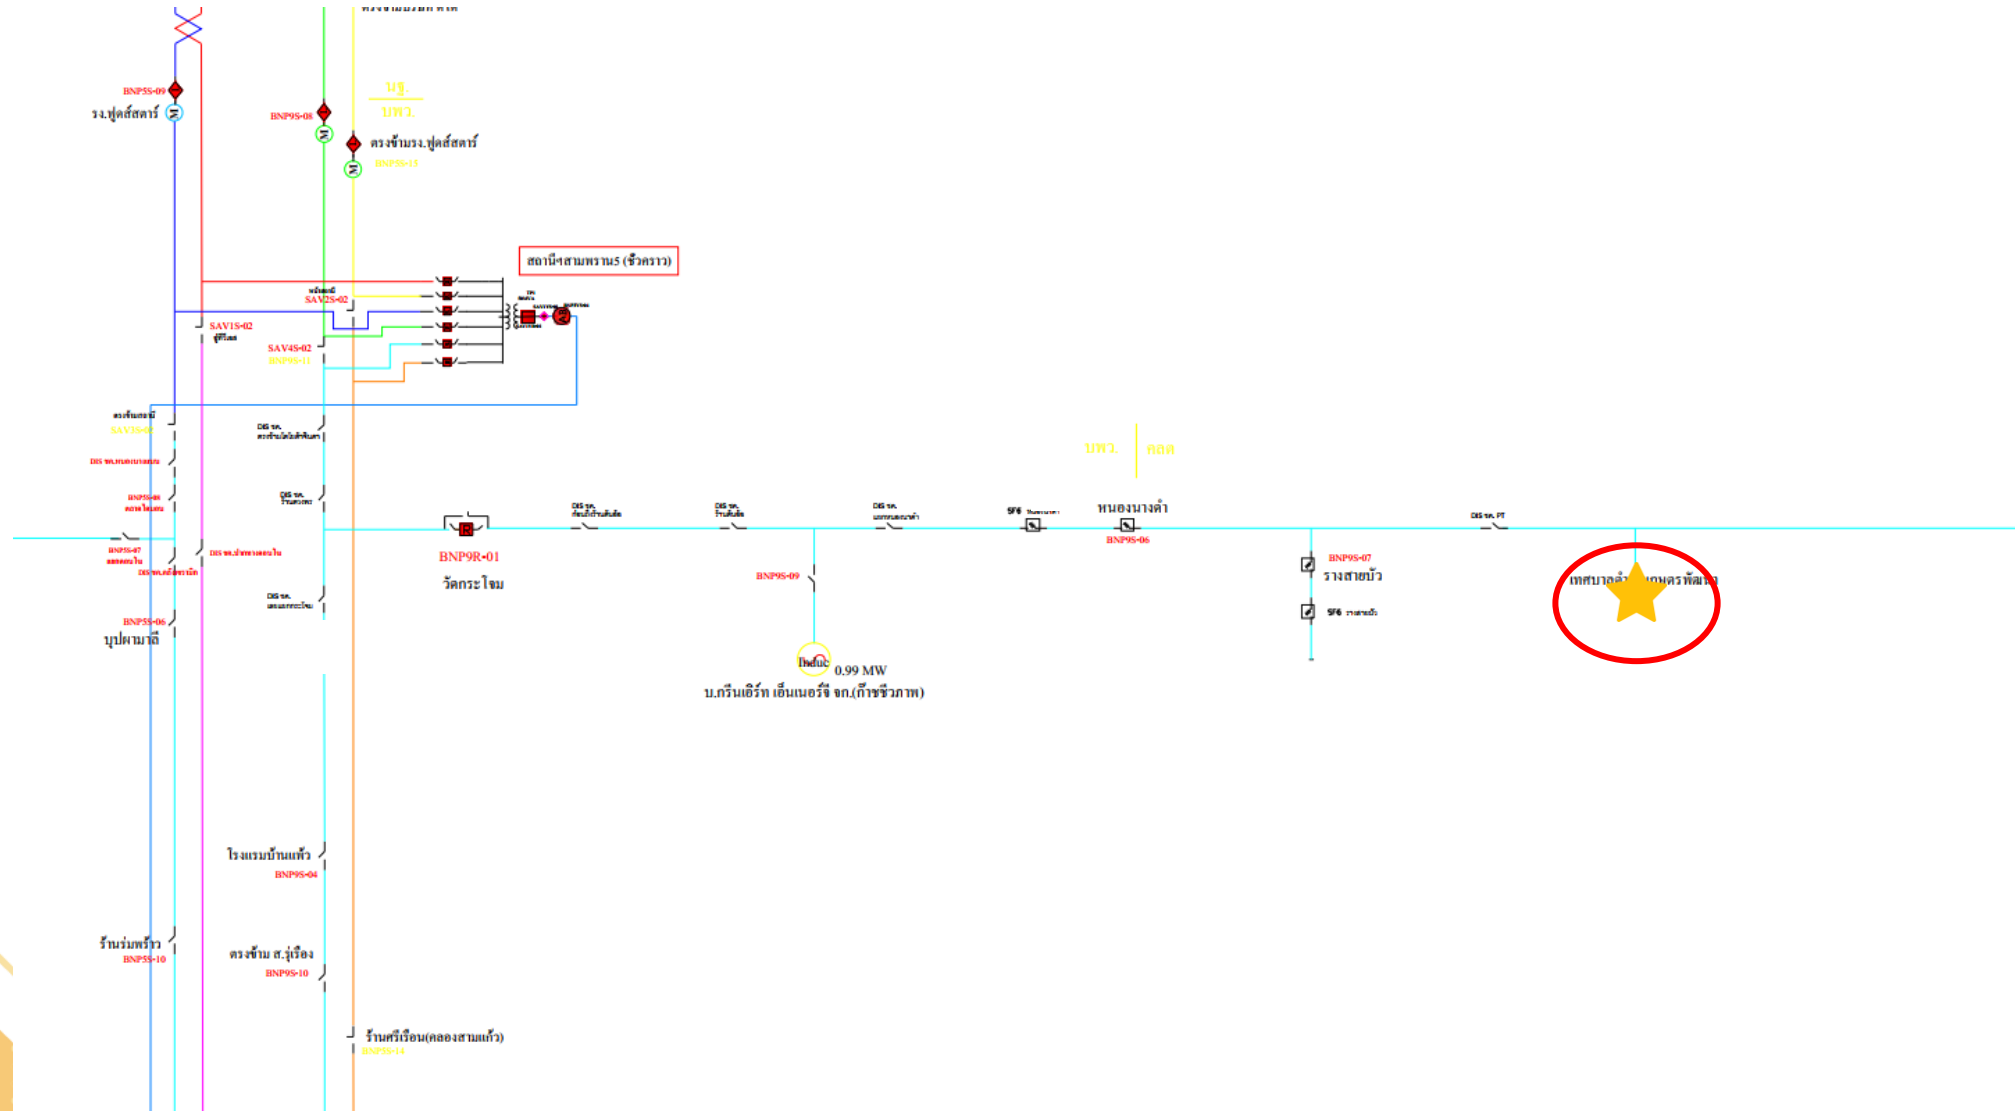


6. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

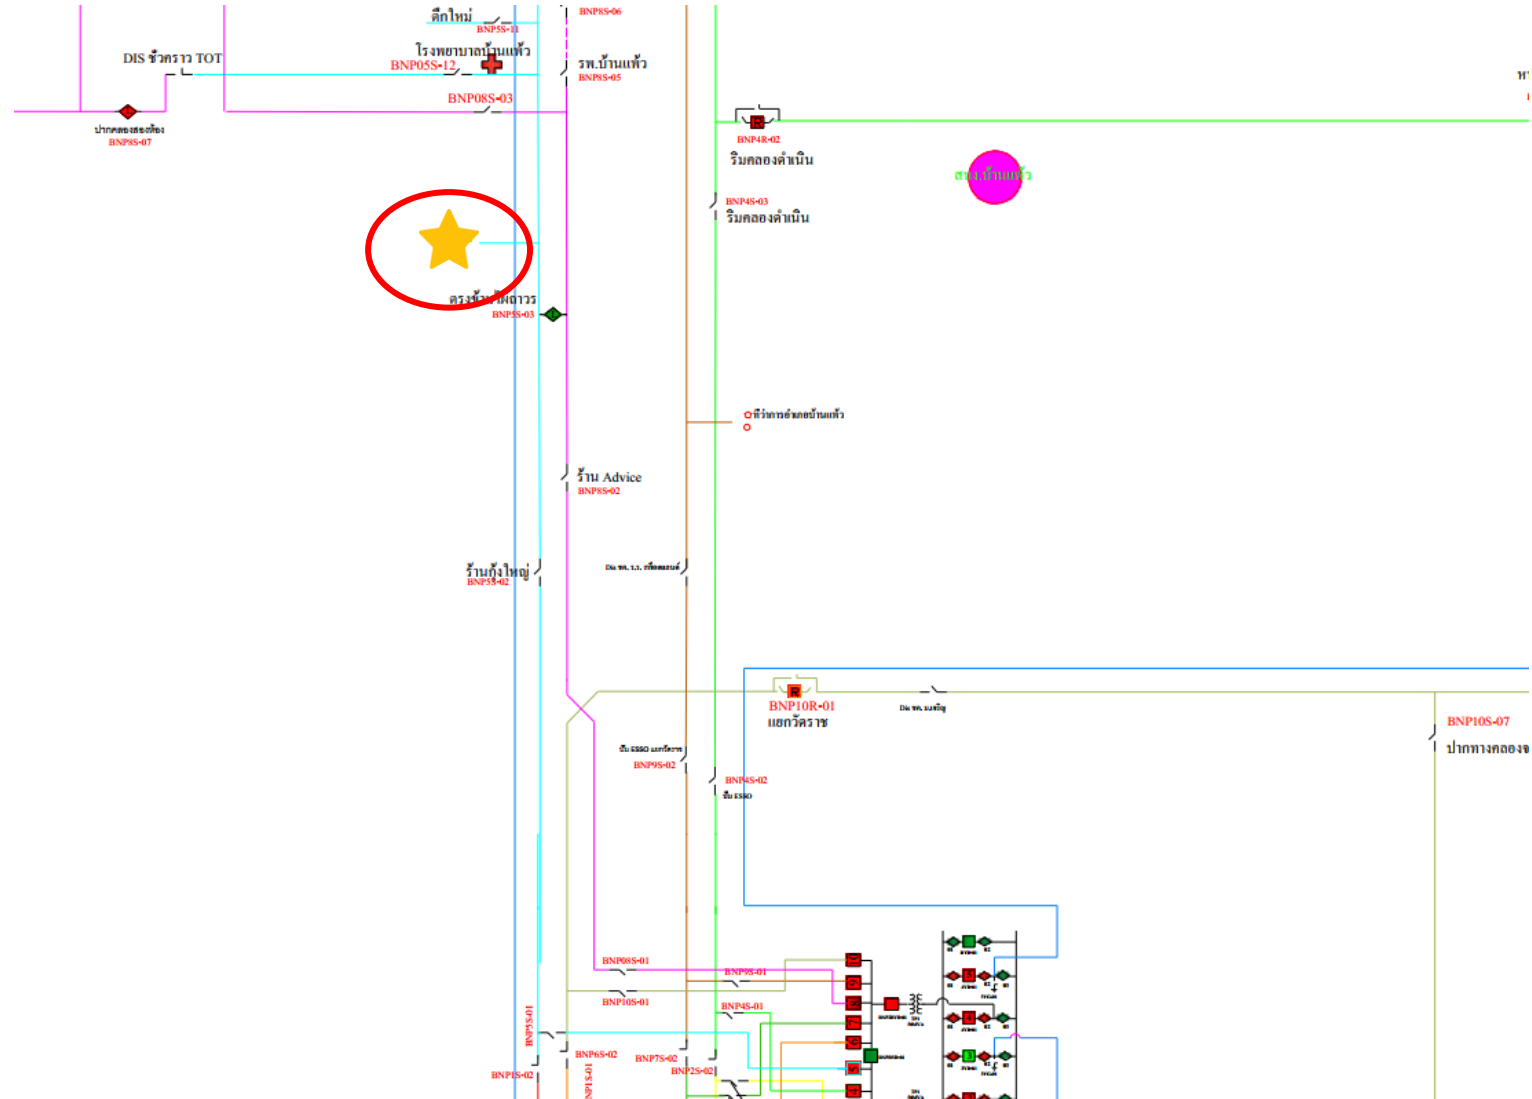


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สมุทรสาคร ปี 2568


กฟส.กระทุ่มแบน

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.กระทุ่มแบน	8.	เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	กระทุ่มแบน	18	เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	KTE06	SMJ04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	9.	เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	กระทุ่มแบน	18	เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	SMJ03	KTA08	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	10.	เทศบาลตำบลแคราย	กระทุ่มแบน	12	เทศบาลตำบลแคราย	KTA10	KTB06	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	11.	เทศบาลตำบลดอนไก่อี	กระทุ่มแบน	12	เทศบาลตำบลดอนไก่อี	KTE10	SMJ04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

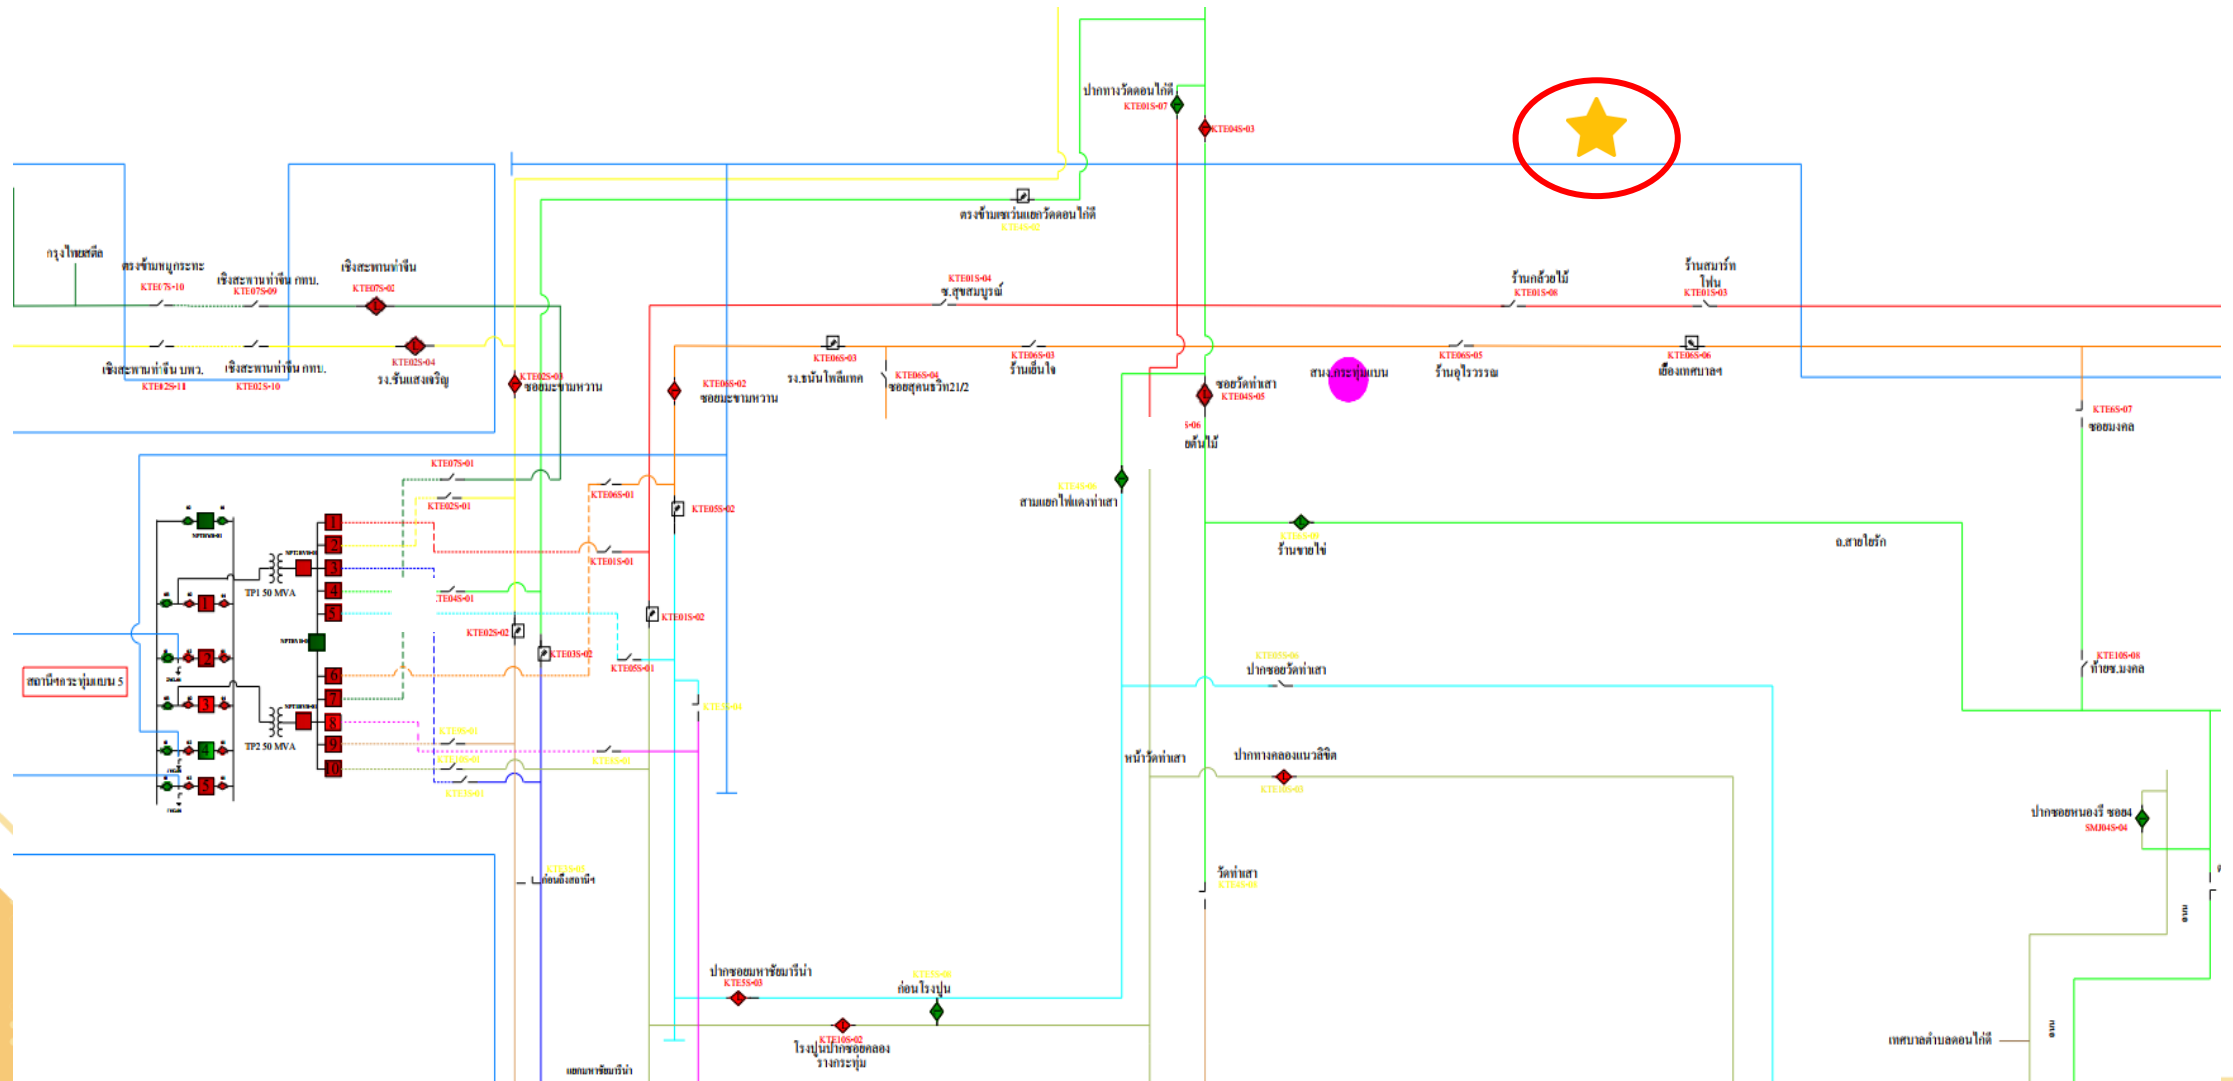

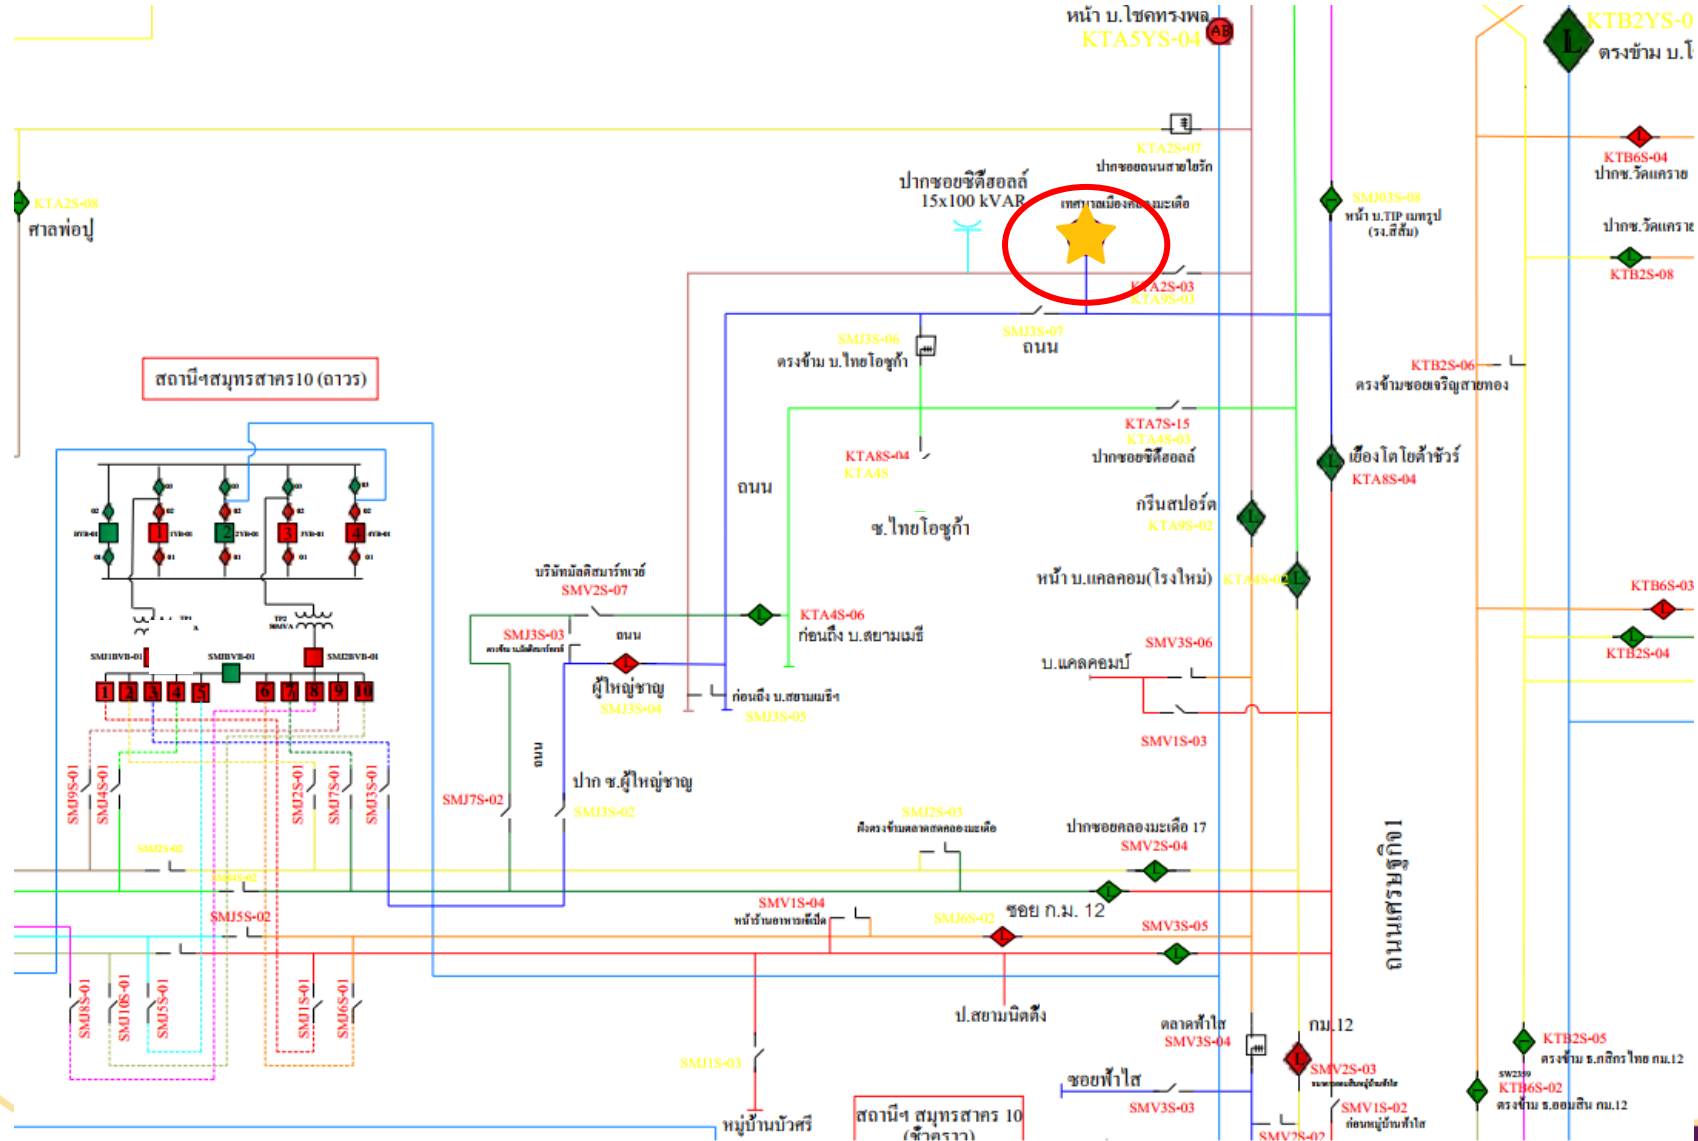

10. เทศบาลตำบลแคราย

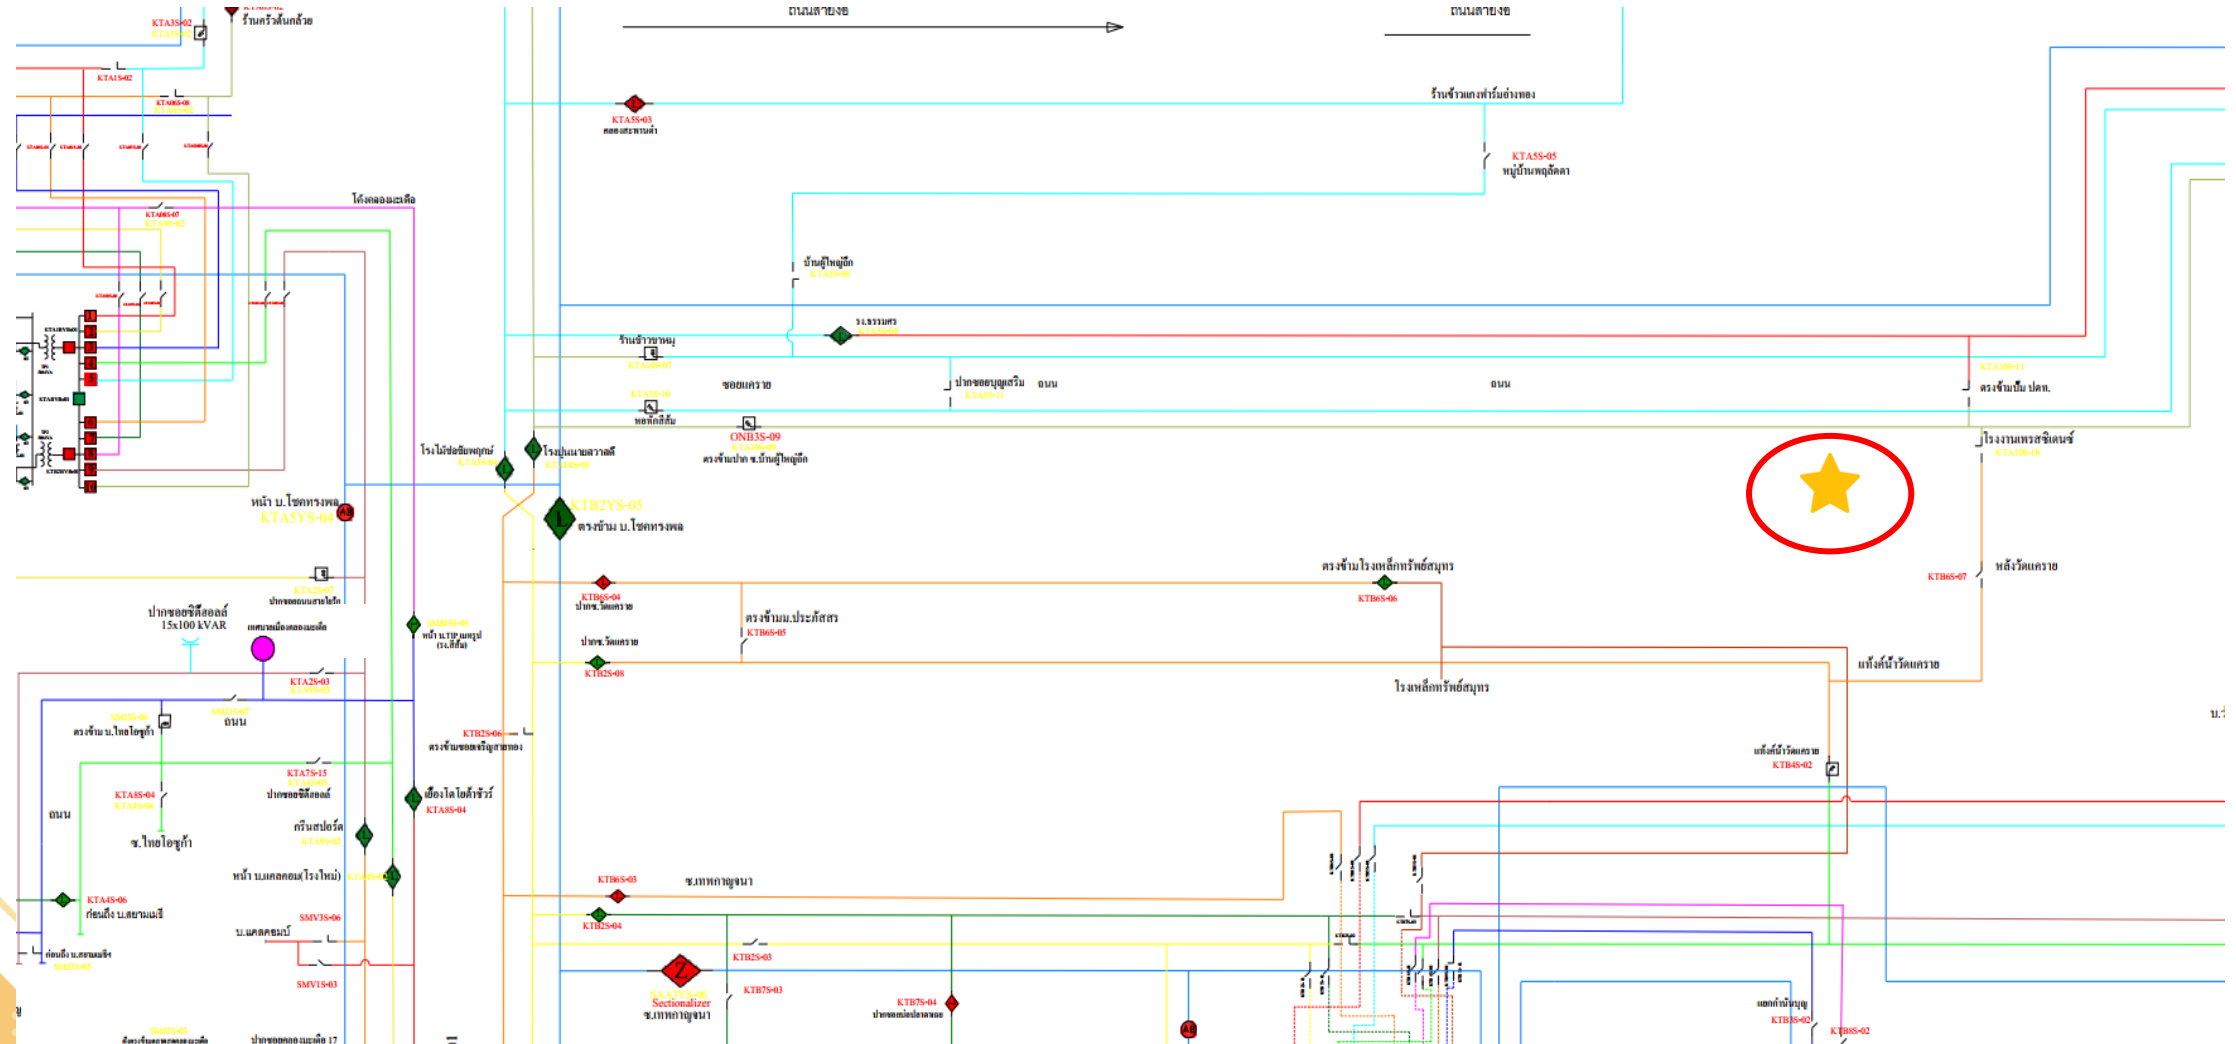


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สมุทรสาคร ปี 2568


กฟส.อ้อมน้อย

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.อ้อมน้อย	12.	เทศบาลนครอ้อมน้อย	กระทุ่มแบน	24	เทศบาลนครอ้อมน้อย	ONE02	ONA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	13.	เทศบาลตำบลสวนหลวง	กระทุ่มแบน	12	เทศบาลตำบลสวนหลวง	ONB05	ONE10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

12. เทศบาลนครอ้อมน้อย

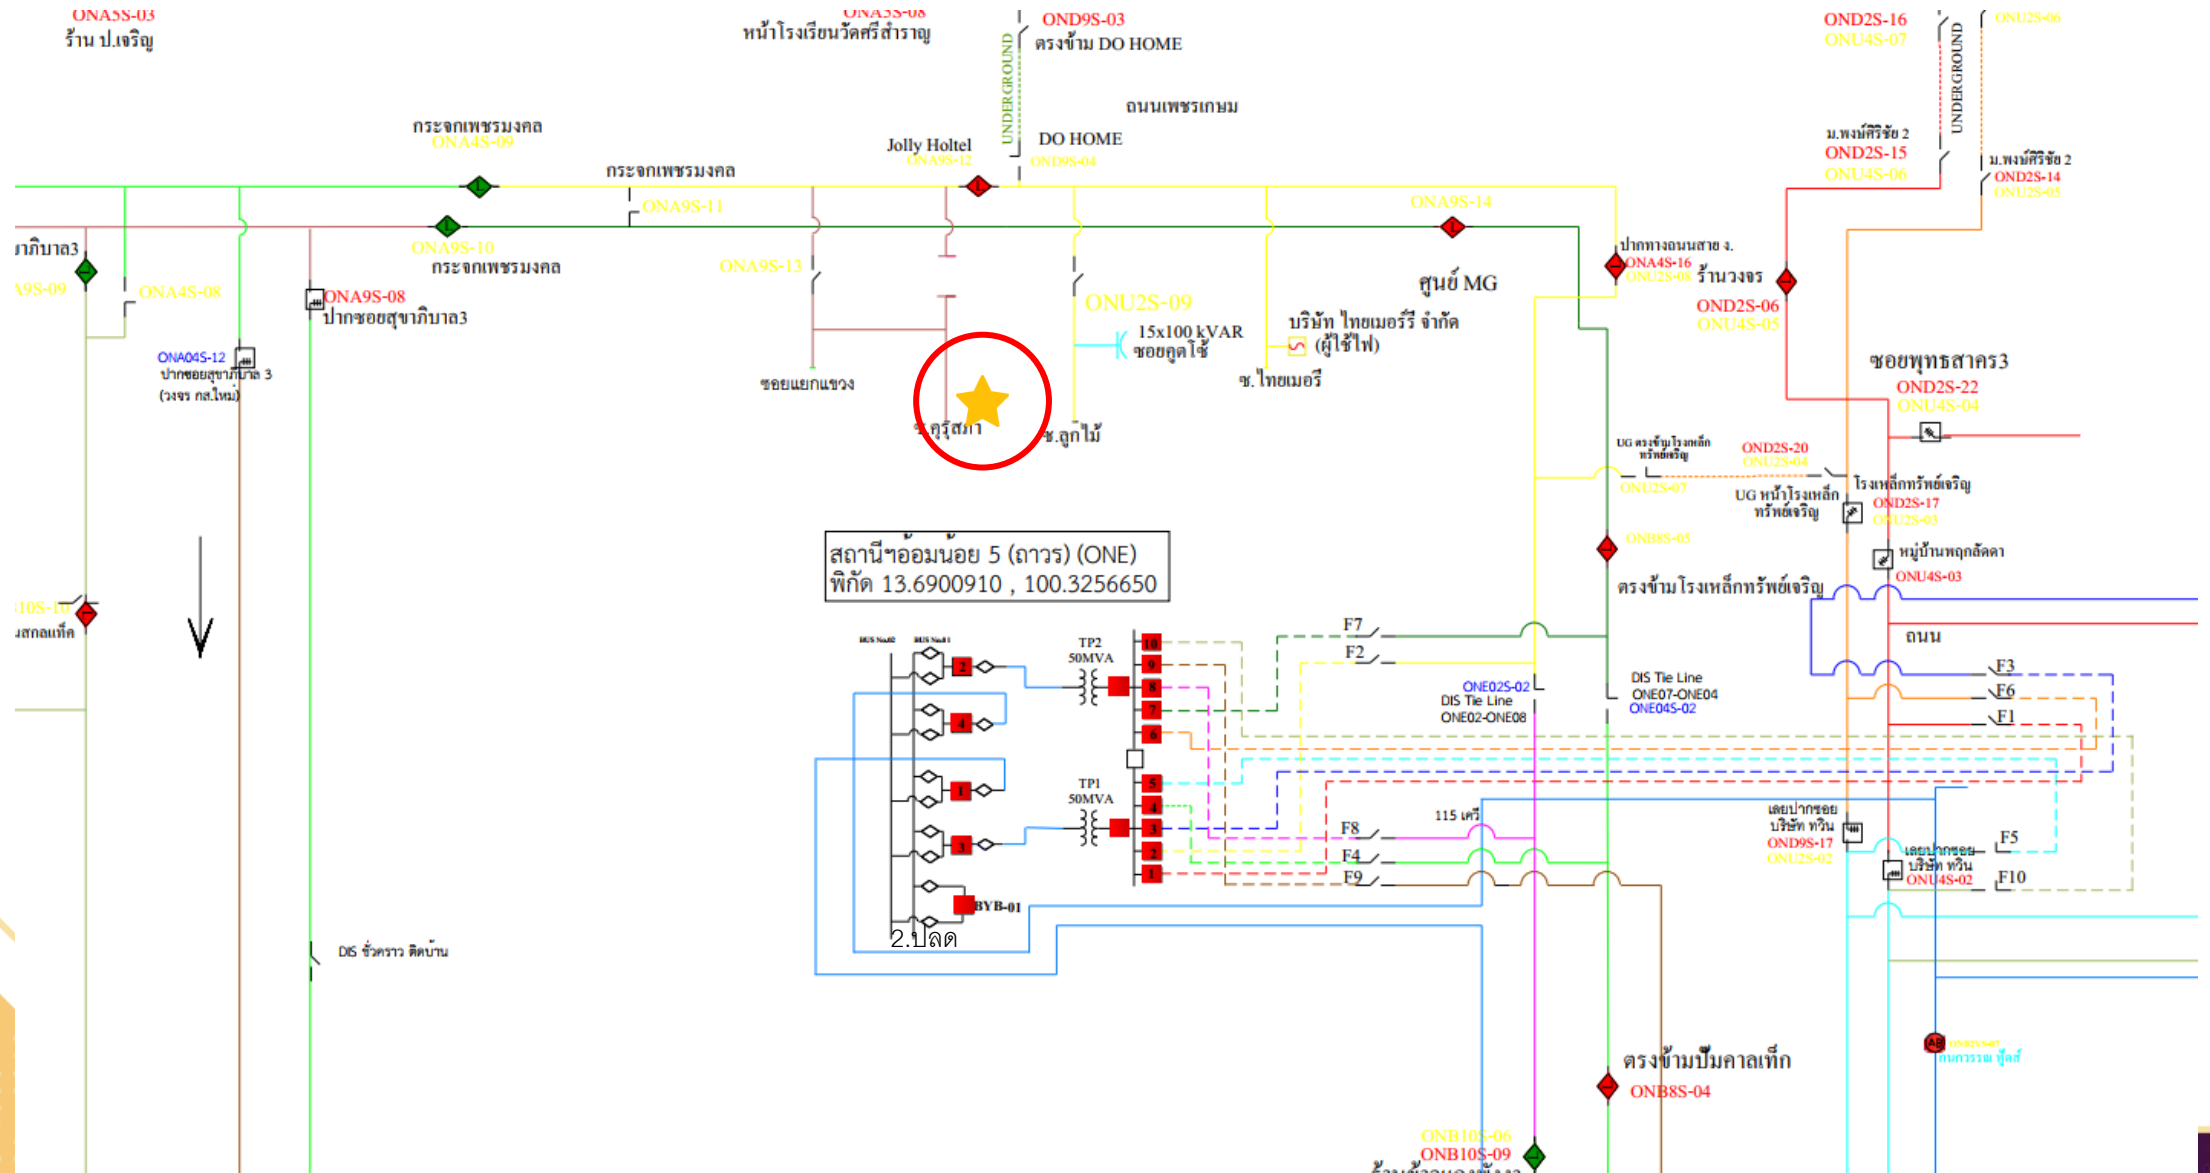

13. เทศบาลตำบลสวนหลวง

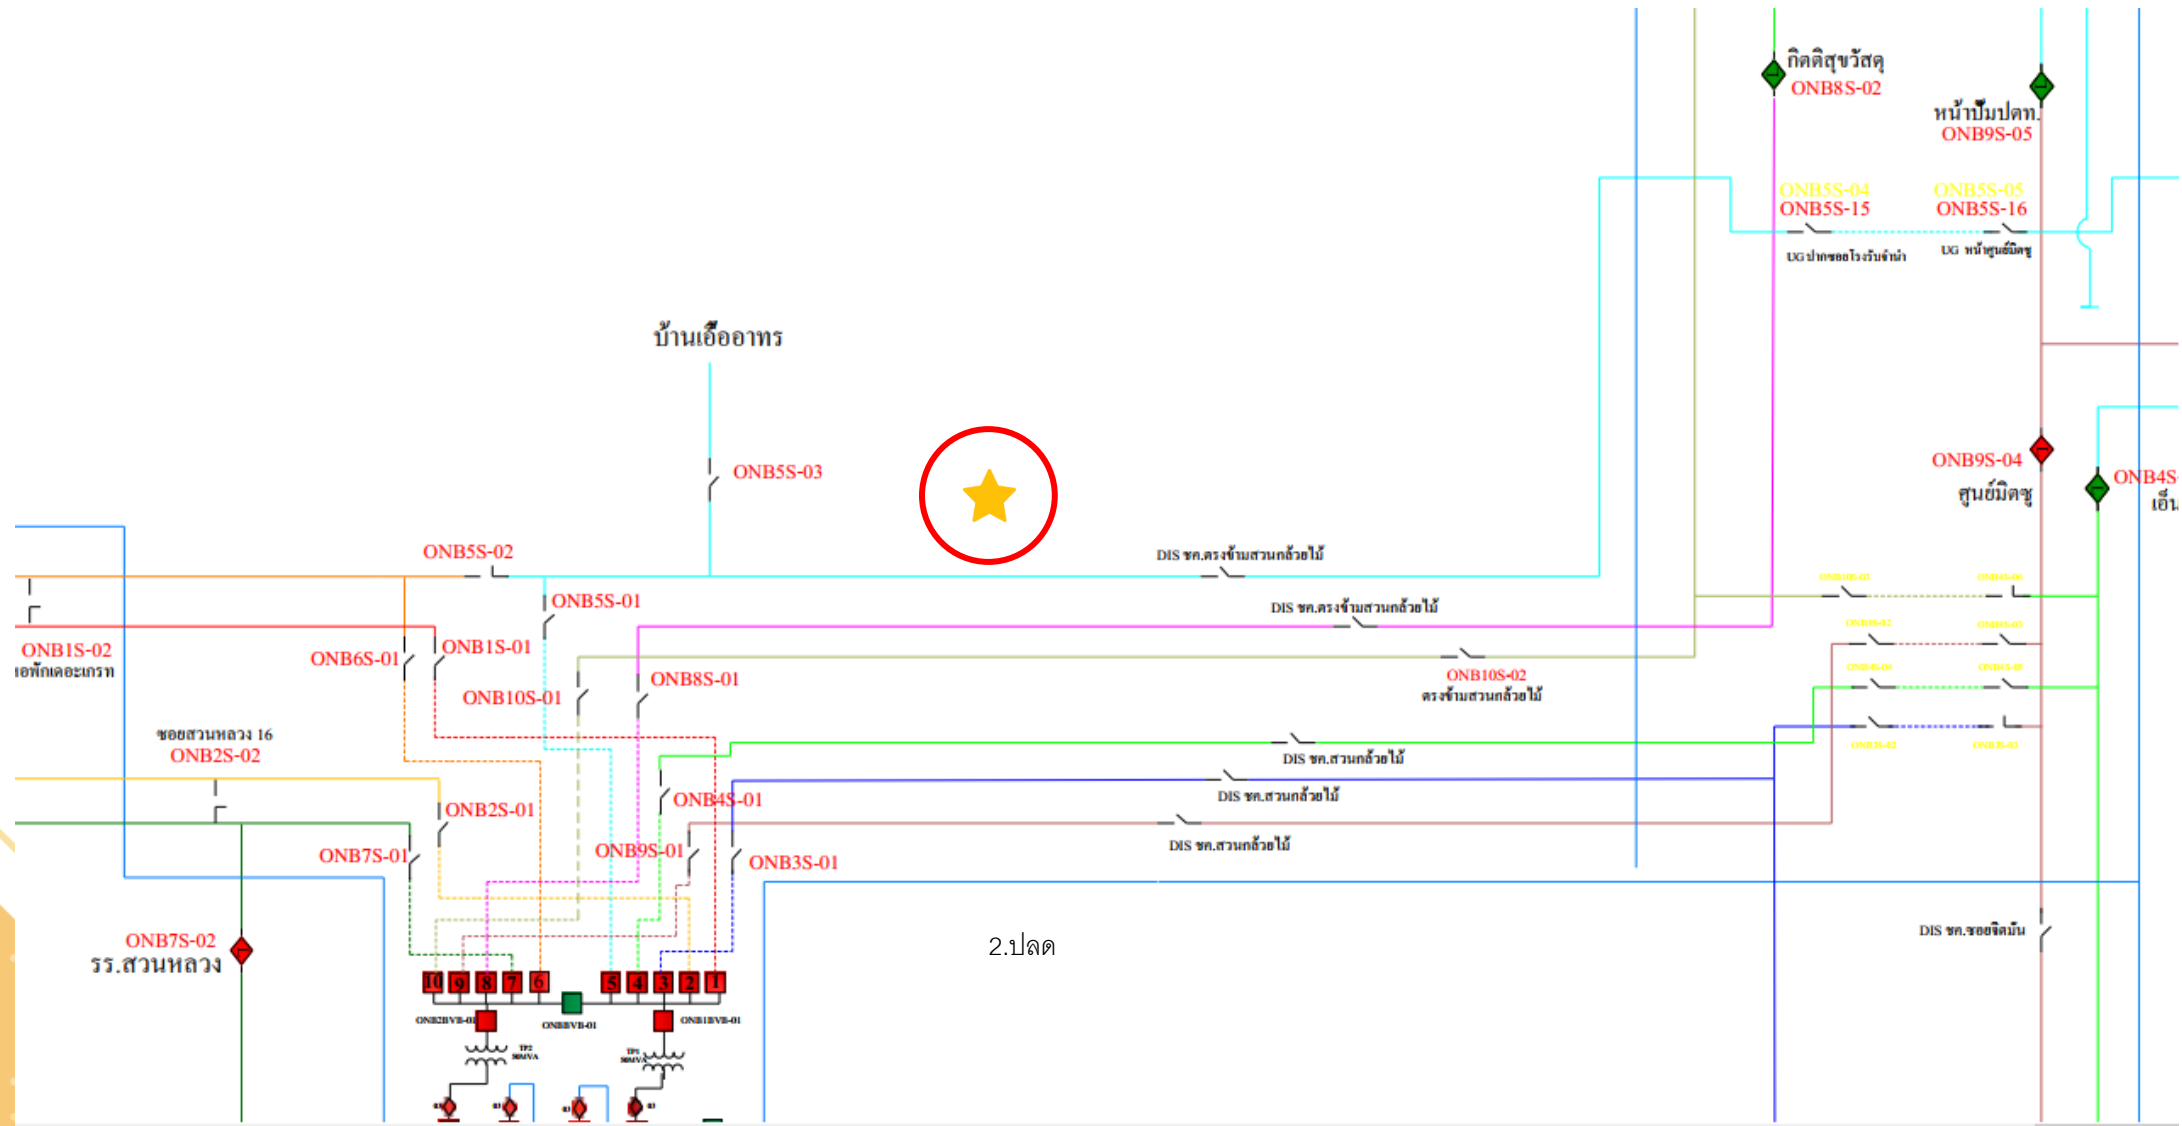


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สมุทรสาคร ปี 2568

กฟส.โคกขาม

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.โคกขาม	14.	เทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์	เมืองสมุทรสาคร	18	เทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์	SMF01	SXA03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	15.	เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก	เมืองสมุทรสาคร	12	เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก	SMF03	SMF01	1. สับ LBS SF6 SMF03S-13 โค้งยายขาว 2. ปลด LBS SF6 SMF03S-12 ก่อนวัดกำพริ้ว

15. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

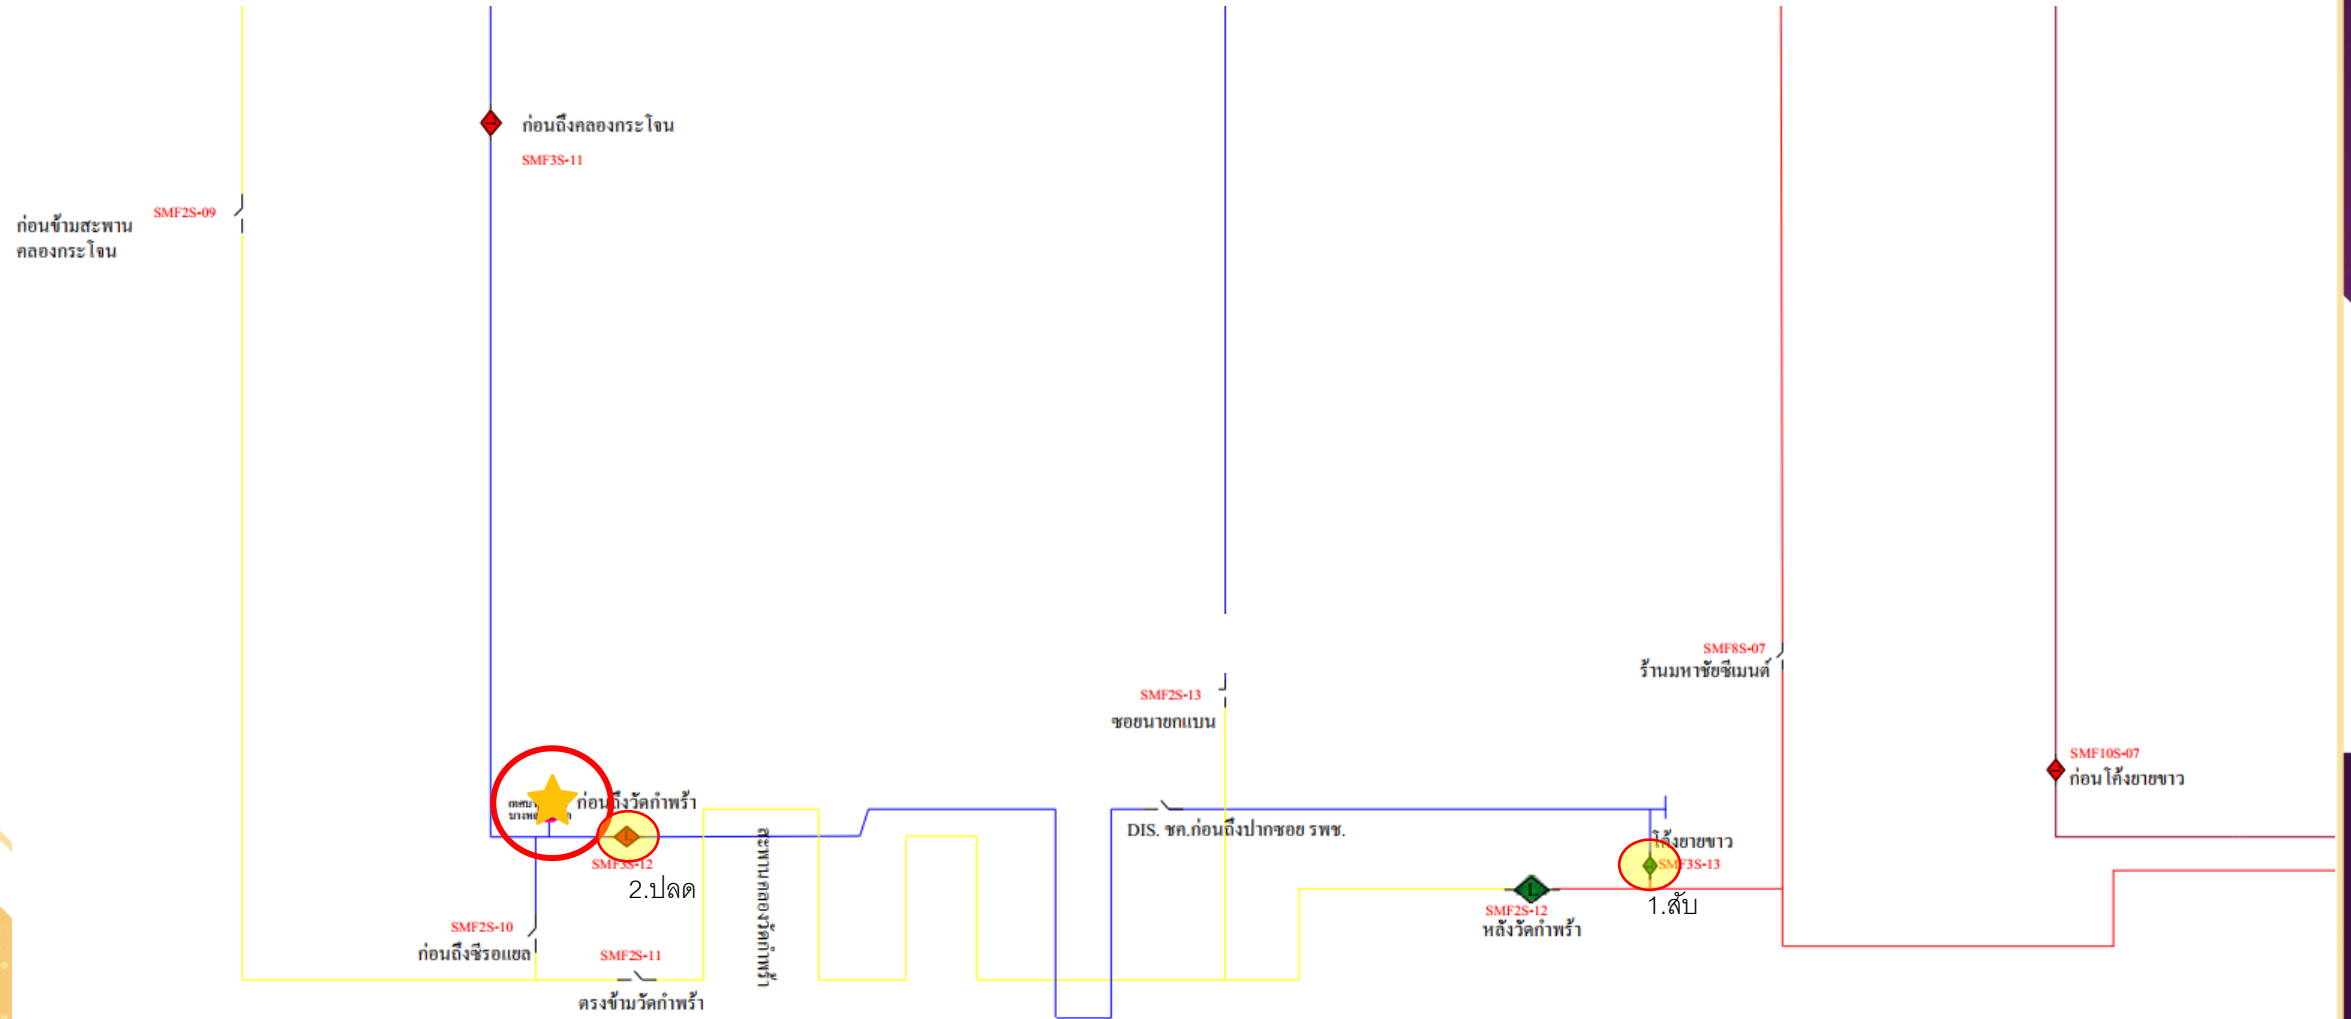


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สมุทรสาคร ปี 2568

กฟส.บางน้ำจืด


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.บางน้ำจืด	16.	เทศบาลตำบลคอกกระบือ	เมืองสมุทรสาคร	12	เทศบาลตำบลคอกกระบือ	SMI01	SMC05	1.ล๊ับ DIS Loop SMC05-SMI01 2.ปลด LBS SF6 SMI01S-05 (ก่อน ช.กลิ่น สุวรรณ)

16. เทศบาลตำบลคอกกระบือ

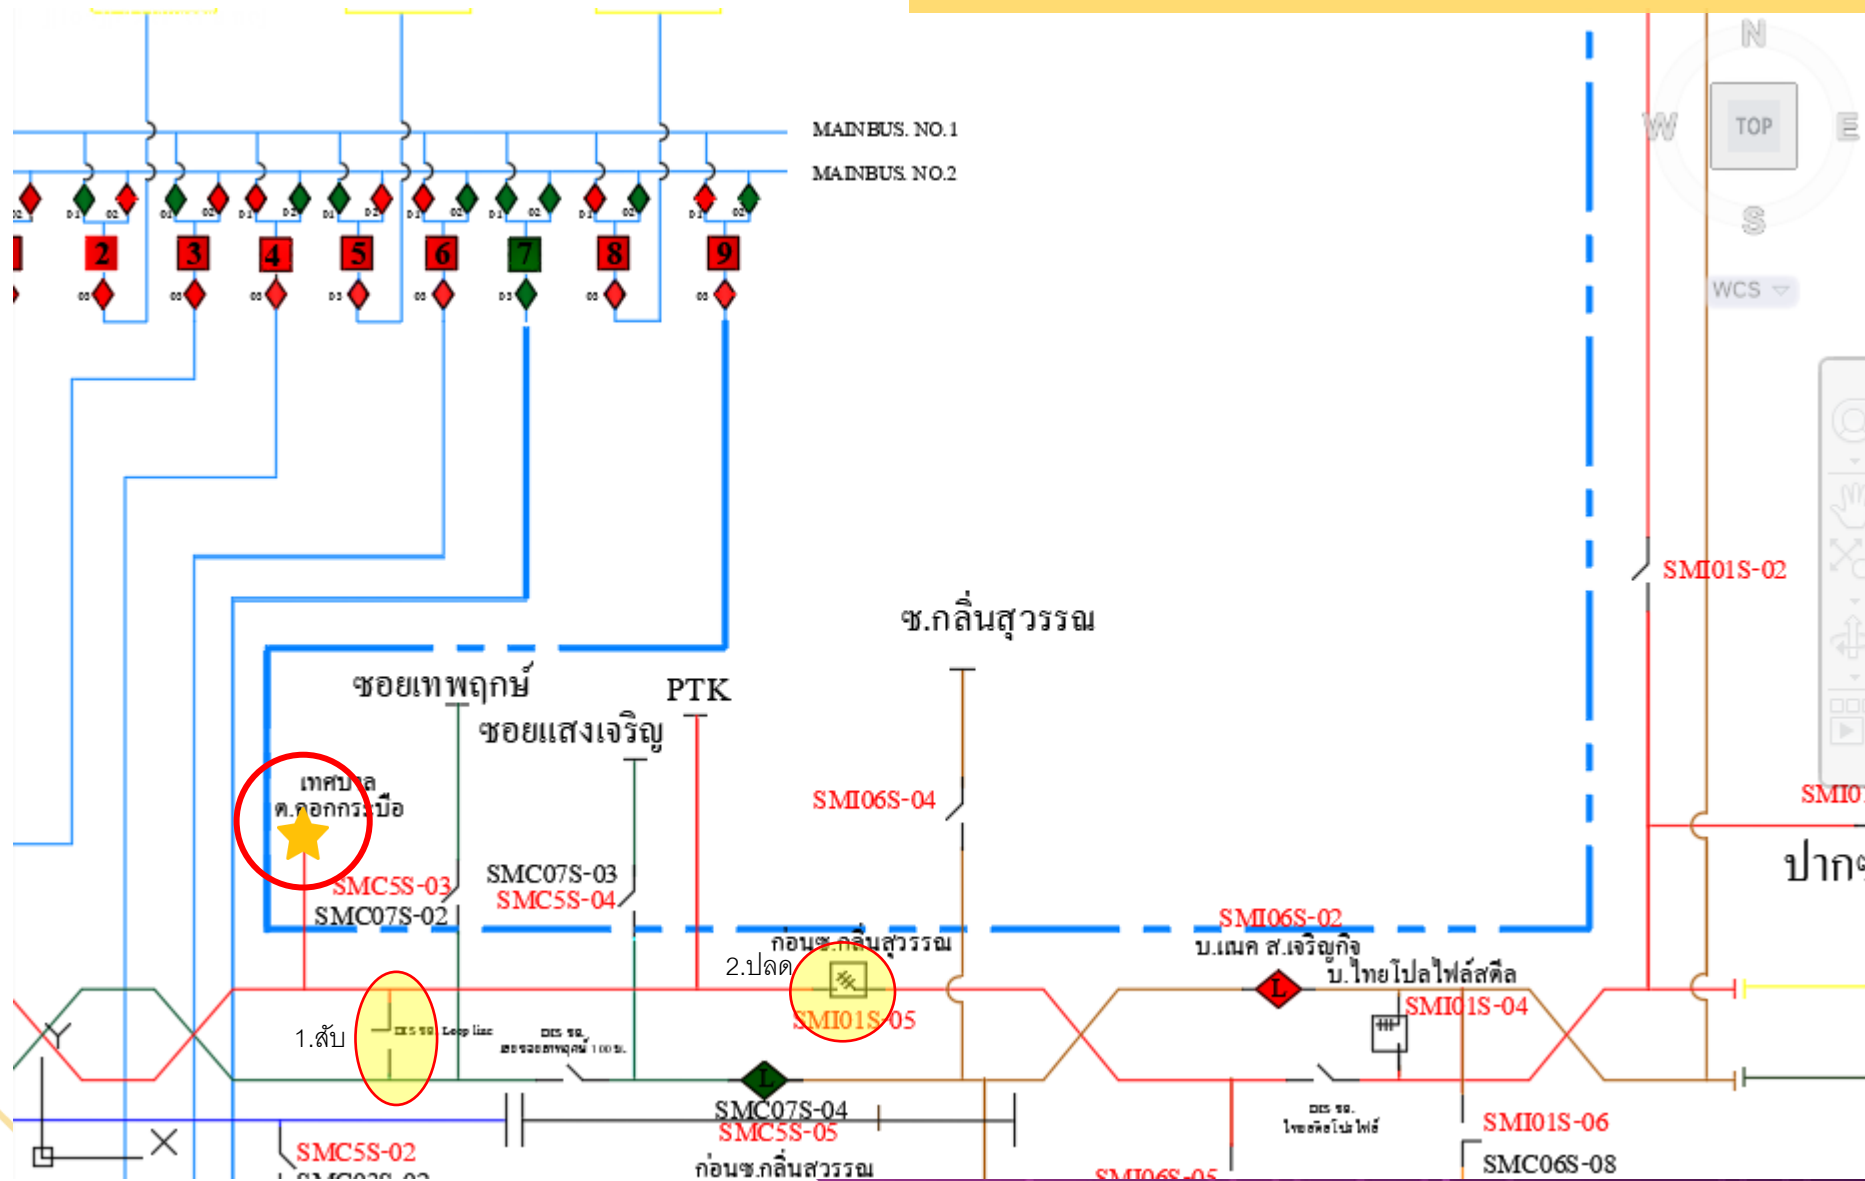

จังหวัดกาญจนบุรี


สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี 49 แห่ง





แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.เมืองกาญจนบุรี


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภา เทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.เมือง กาญจนบุรี	1.	เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	18	สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	KCA08	KCA02	1.สับ SF6 KCA08S-06 นครเคหะภัณฑ์ 2.ปลด SF6 KCA08S-04 โรงกระดาษสิริศักดิ์
	2.	เทศบาลเมืองปากแพรก	เมืองกาญจนบุรี	18	สนง.เทศบาลตำบลปากแพรก	KCA05	KCA10	1.สับ SF6 KCA05S-08 ร้านกาแฟคุณหญิง 2.ปลด SF6 KCA05S-06 ตรงข้ามเอไอเอ
	3.	เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	เมืองกาญจนบุรี	12	สนง.เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน	KCC10	KCA10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	4.	เทศบาลตำบลหนองบัว	เมืองกาญจนบุรี	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองบัว	KCC05	KCC03	1.สับ SF6 KCA10S-16 ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด 2.ปลด SF6 KCC05S-06 ชุมประตูดัดหนองบัว
	5.	เทศบาลตำบลท่ามะขาม	เมืองกาญจนบุรี	12	สนง.เทศบาลตำบลท่ามะขาม	KCC07	KCC09	1.สับ DIS KCC07S-06 หลังร.เฟลิกซ์ 2.ปลด SF6 KCC07S-50 เทวมนตรา
	6.	เทศบาลตำบลท่าล้อ	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลท่าล้อ	KCA02	KCA09	1.สับ SF6 KCA02S-11 ก่อนบิ๊มแก๊ส 2.ปลด Dis KCA02S-14 คลองชลประทาน
	7.	เทศบาลตำบลหนองขาว	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองขาว	PTU05	PTU10	1.สับ SF6 PTU05S-11 หน้าสนามกอล์ฟฟุ้ง ทอง 2.ปลด Dis PTU05S-09 สะพานมอเตอร์เวย์
	8.	เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	PTU10	PTU05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

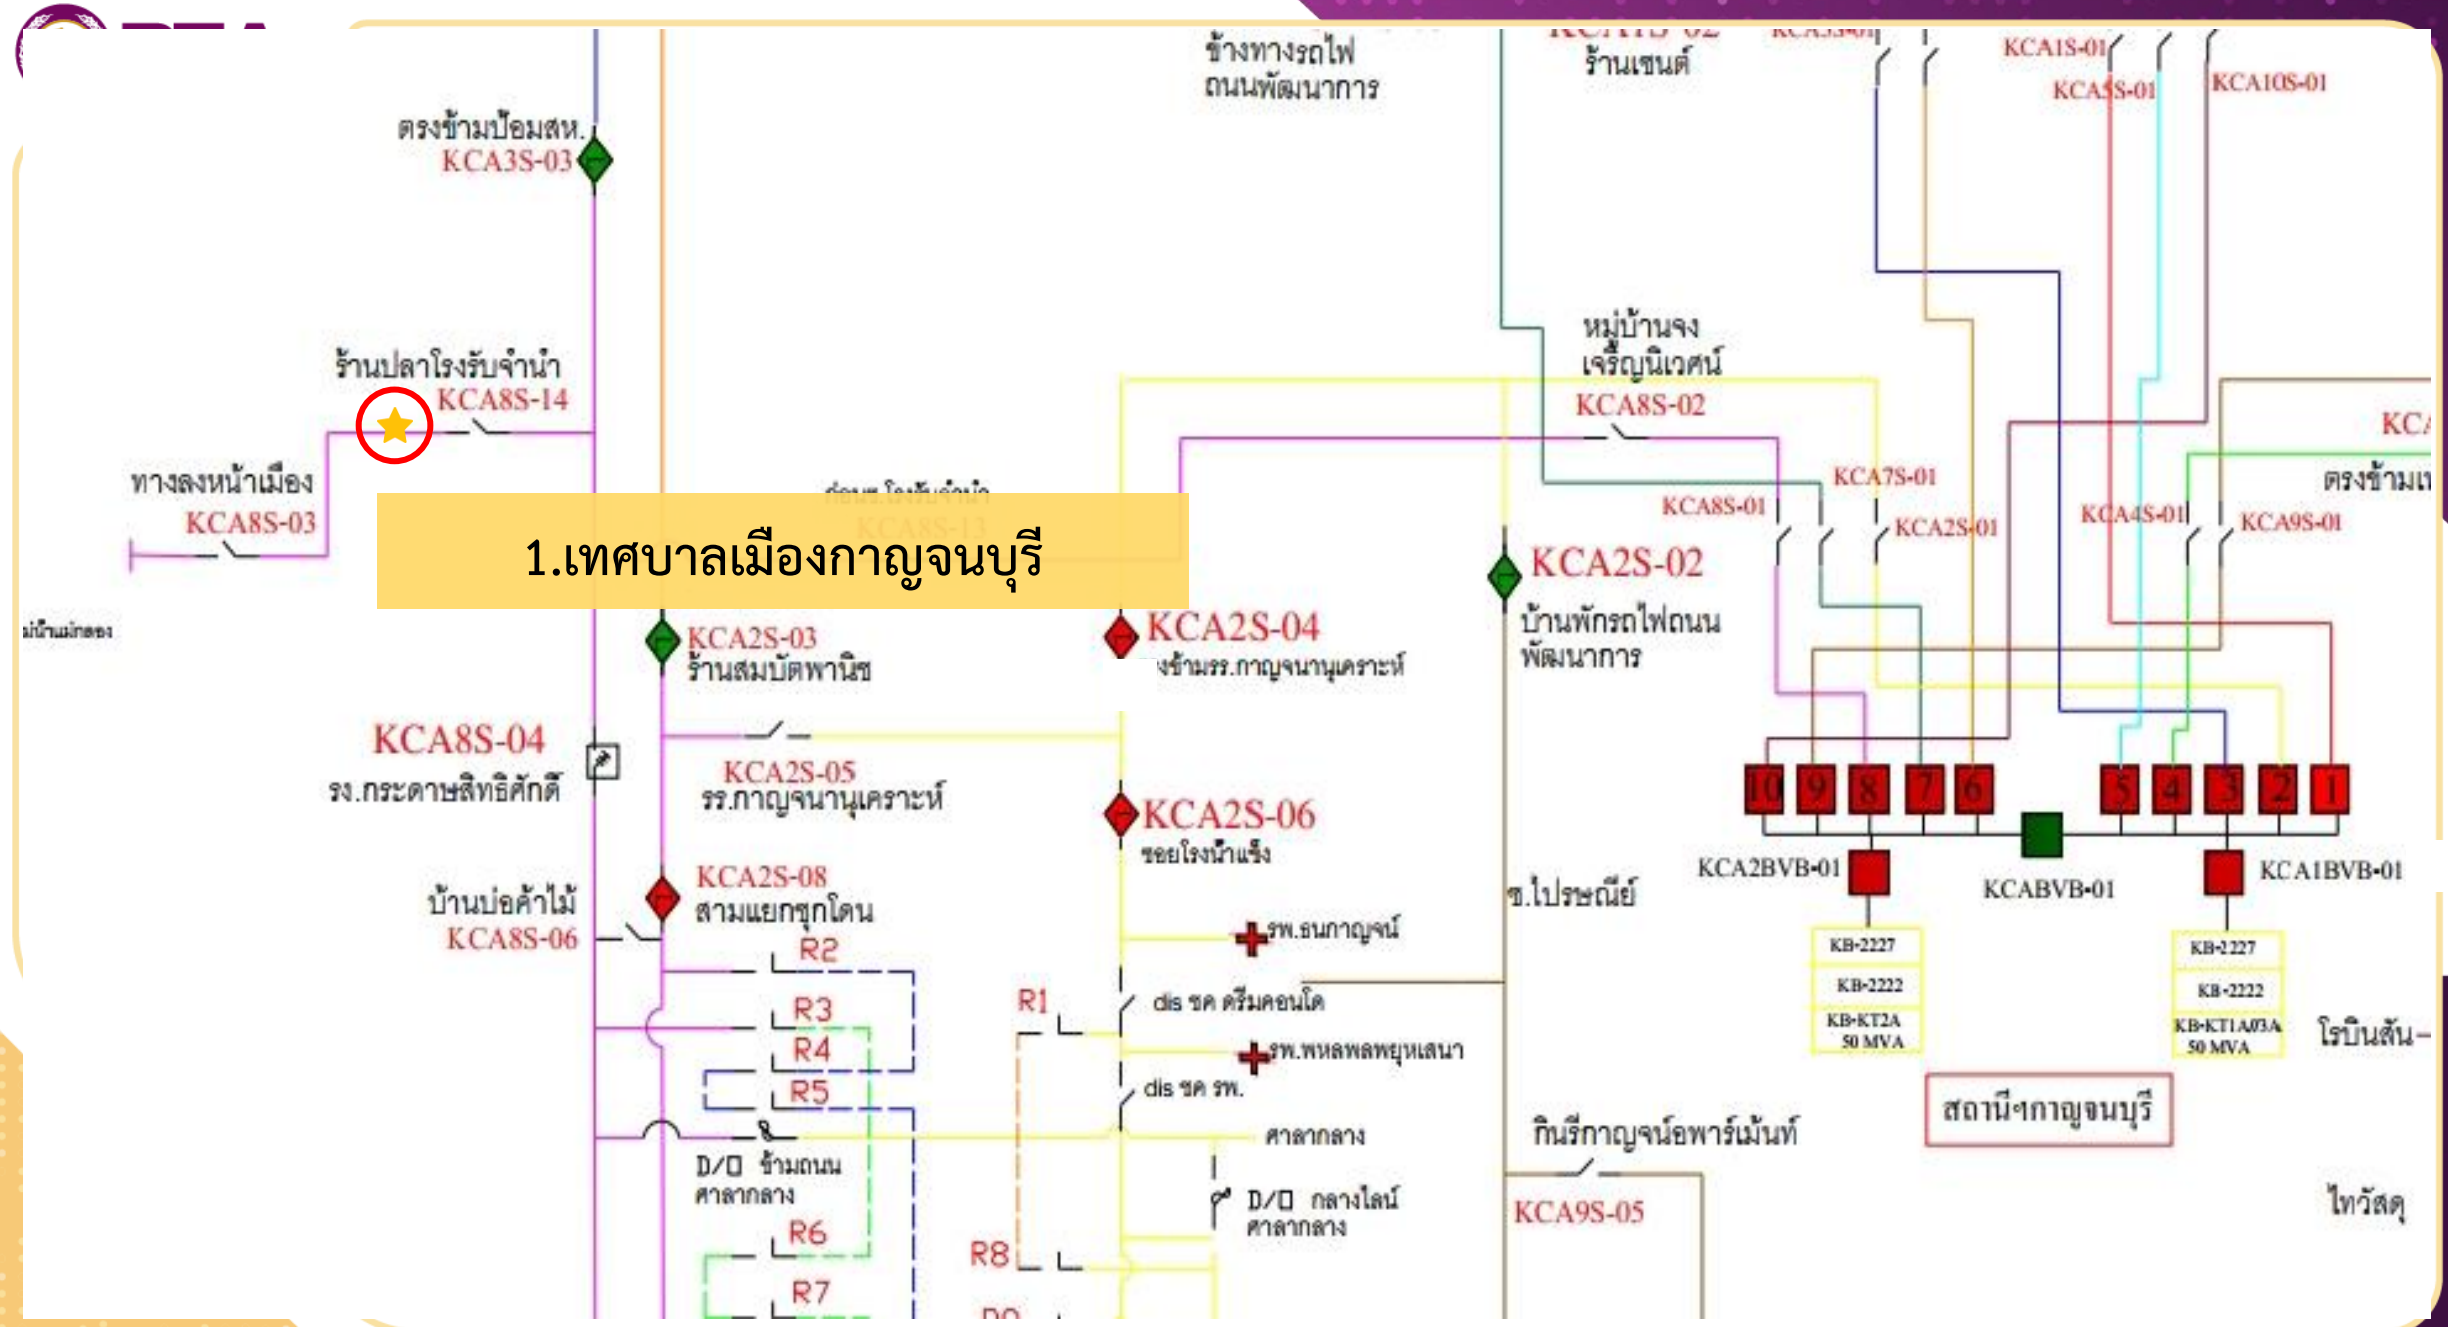

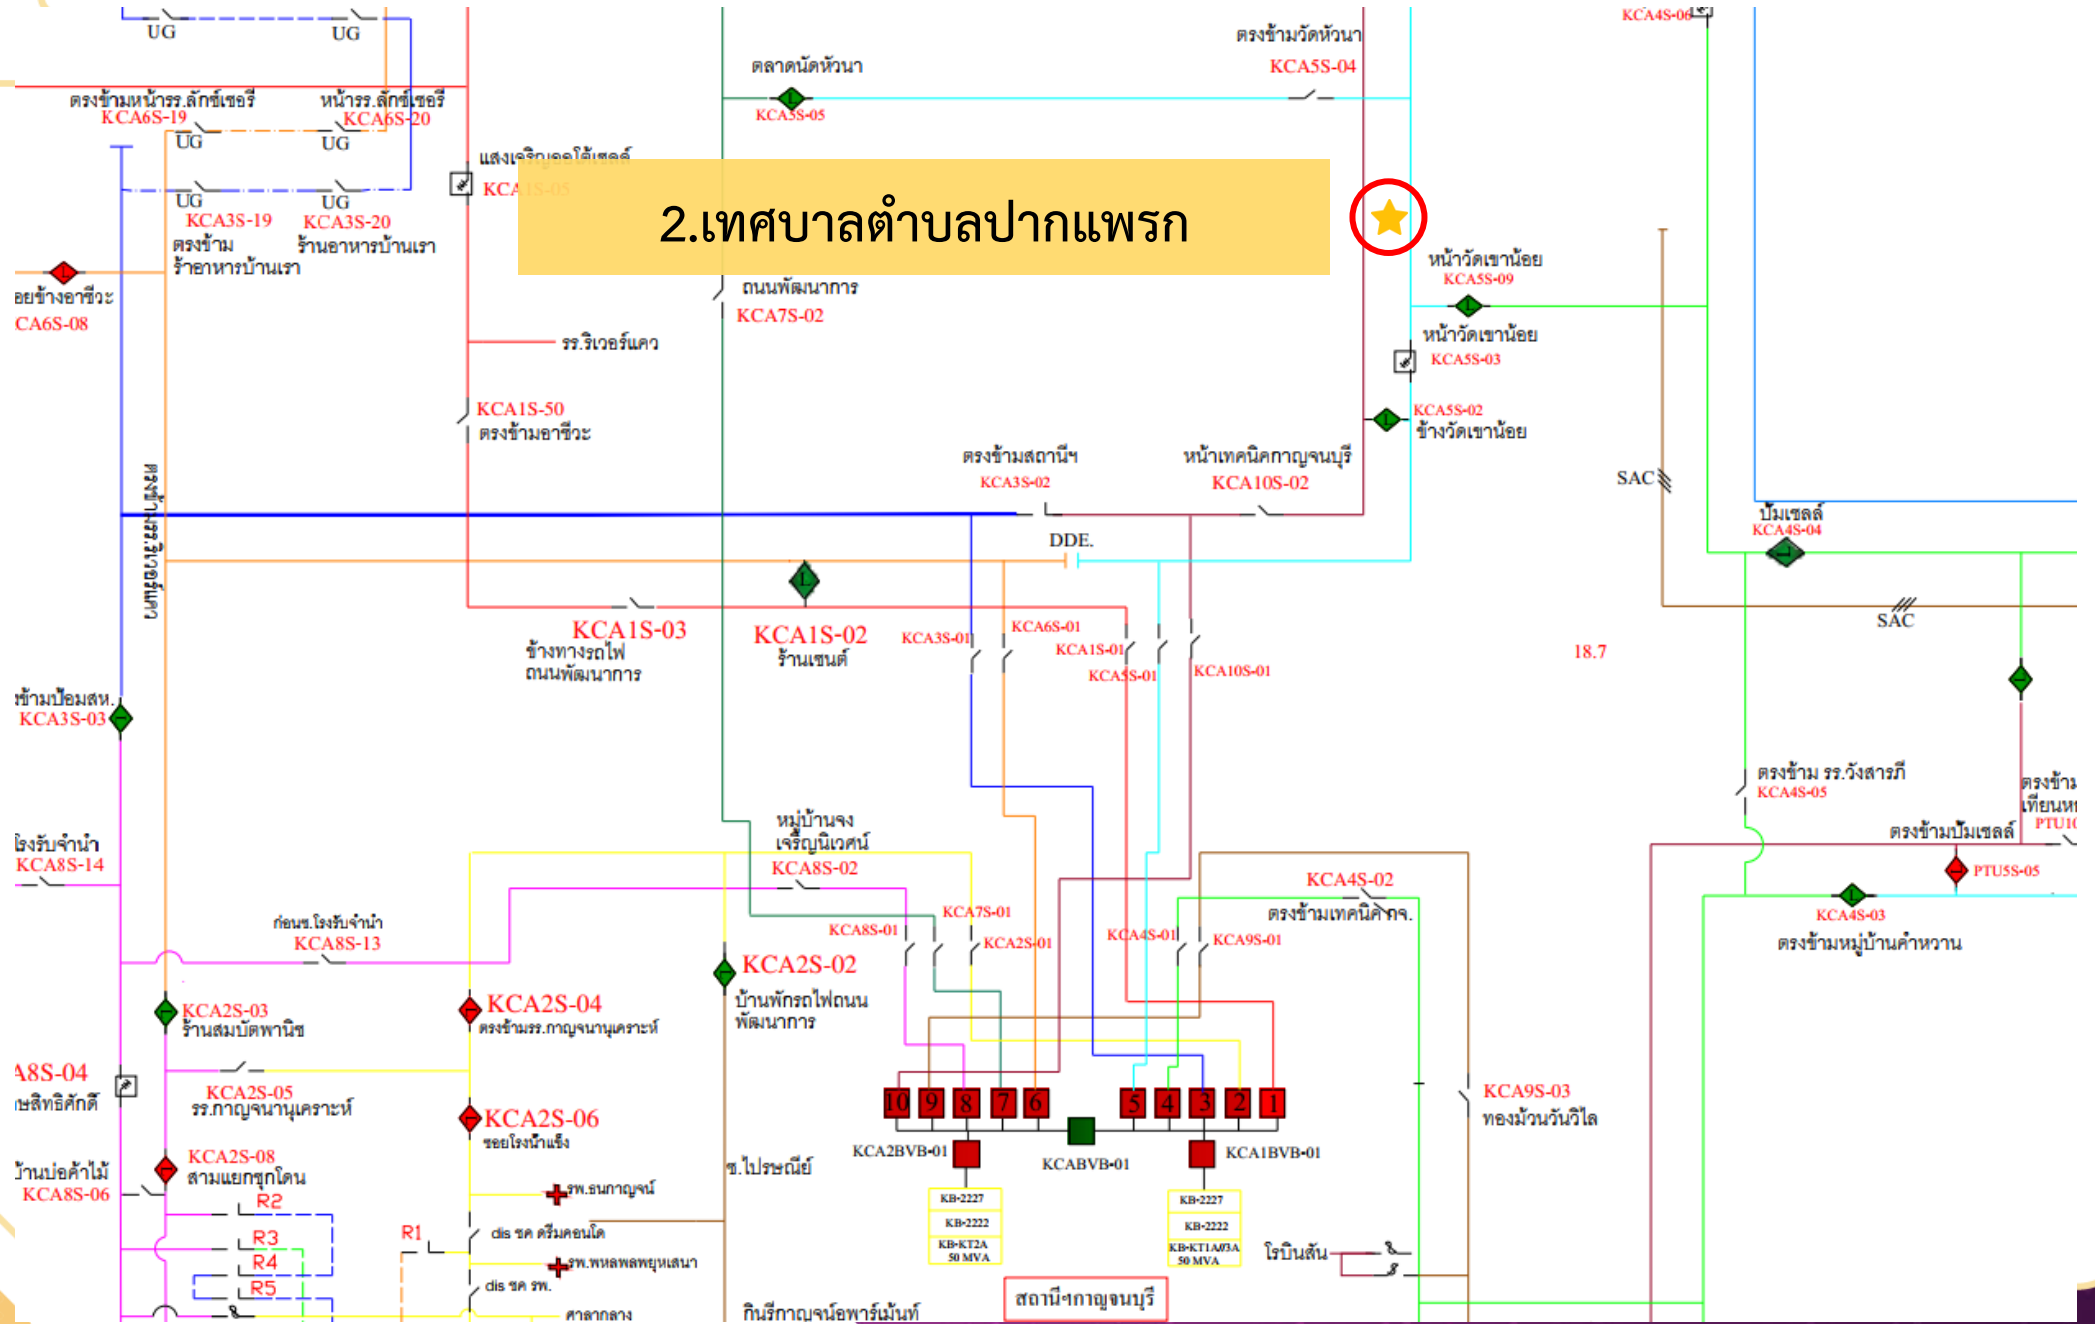


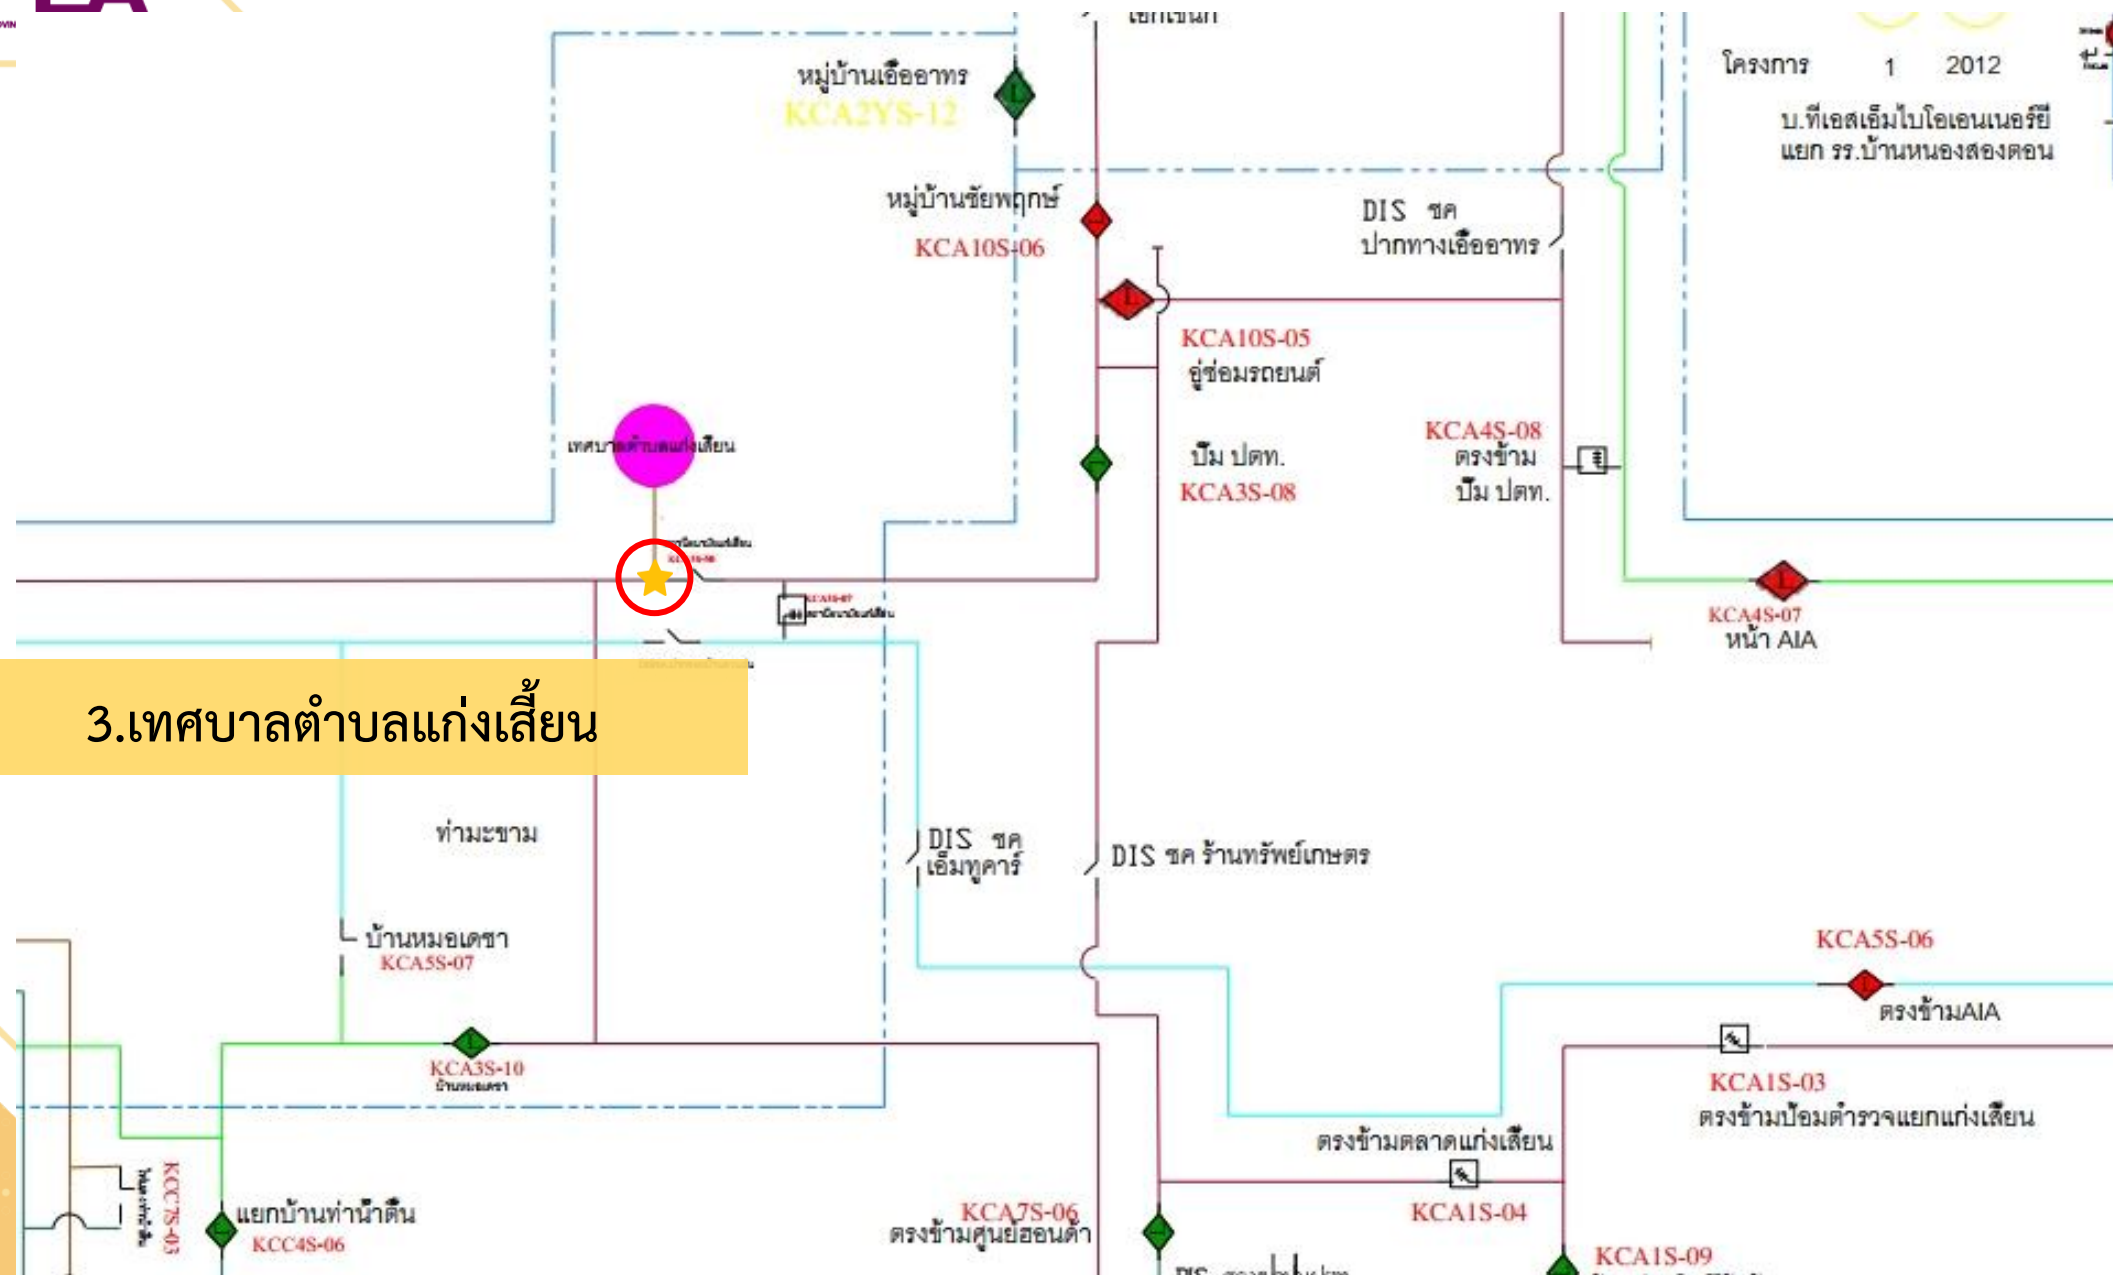

3.เทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน

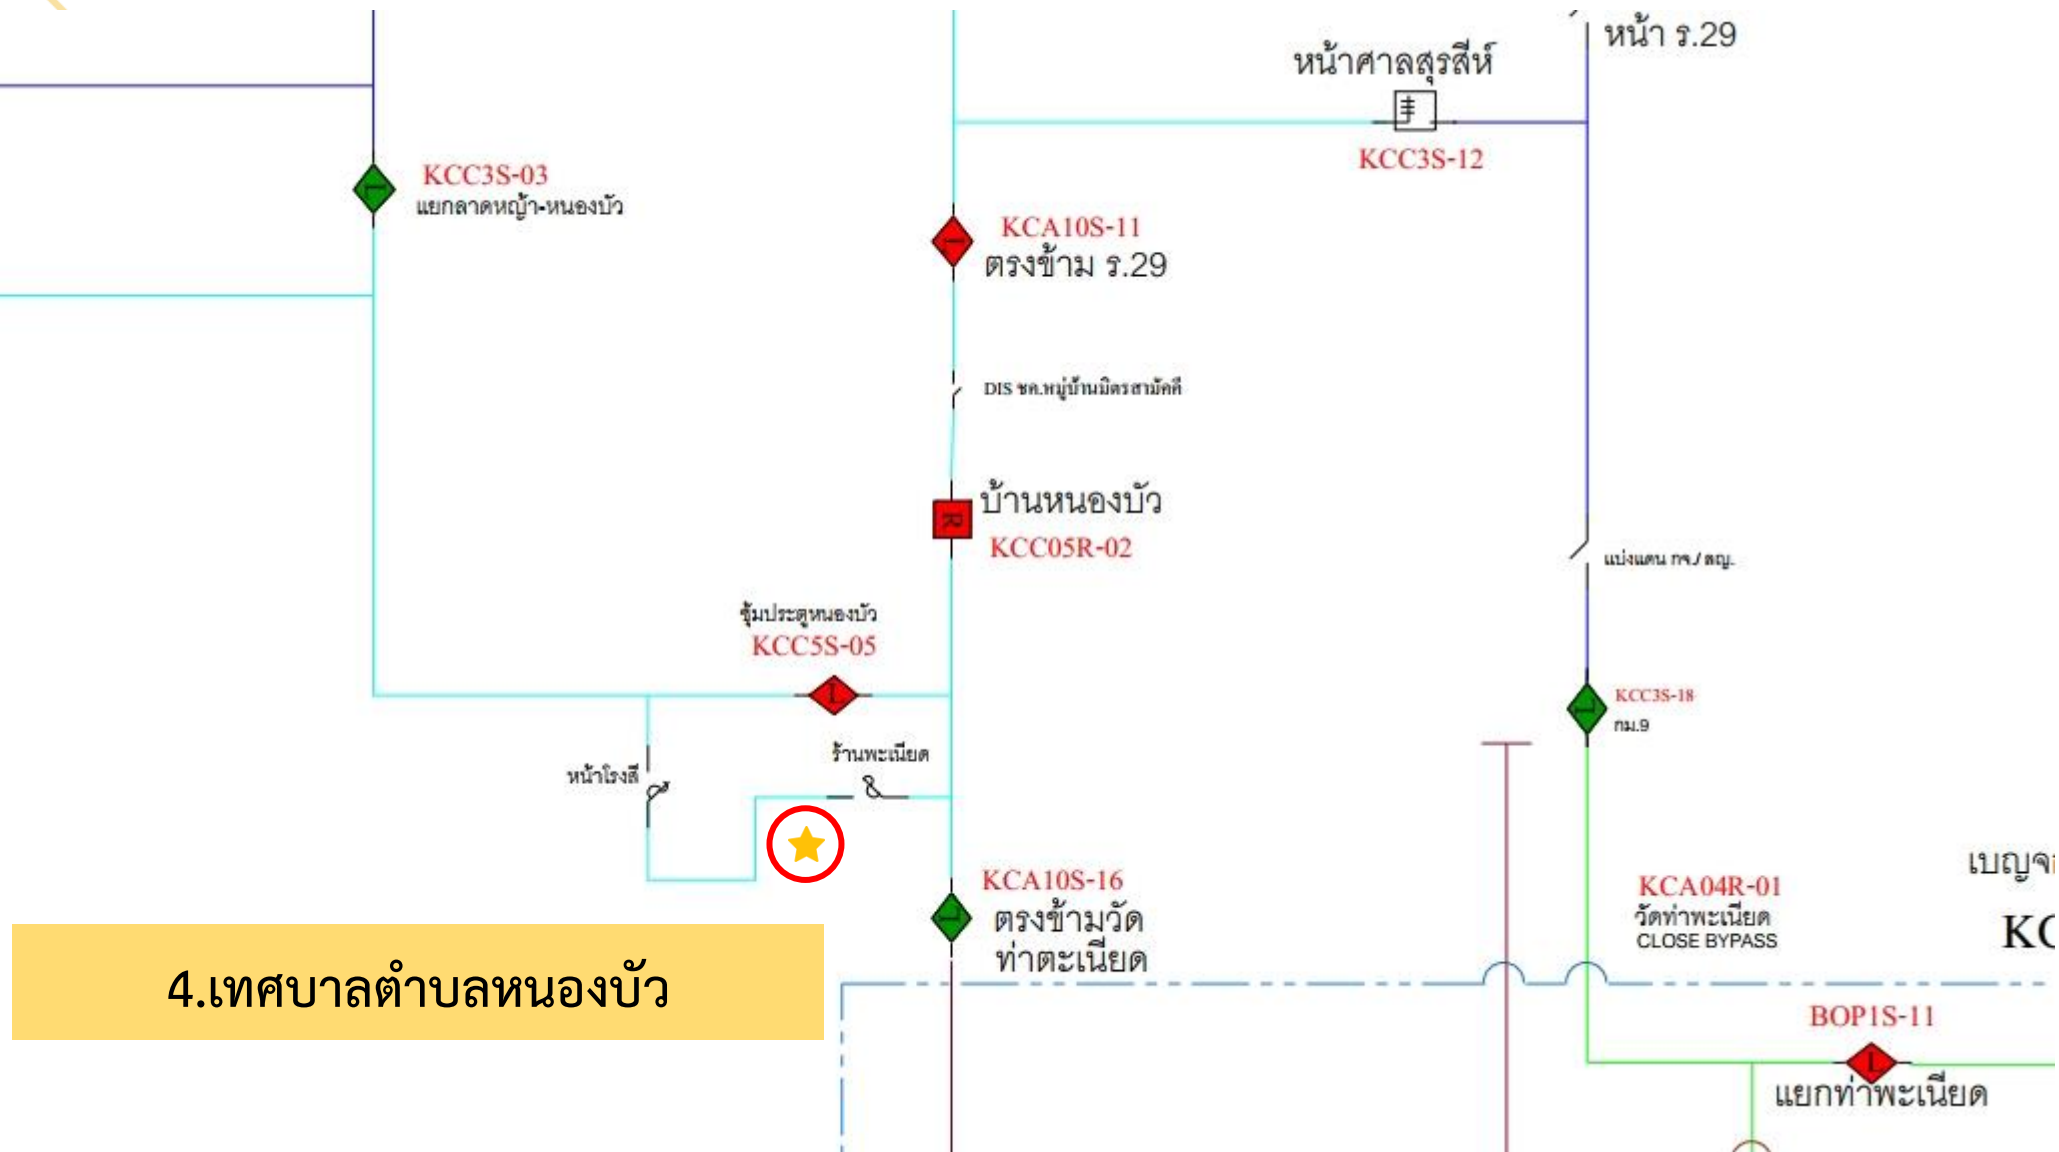

4.เทศบาลตำบลหนองบัว

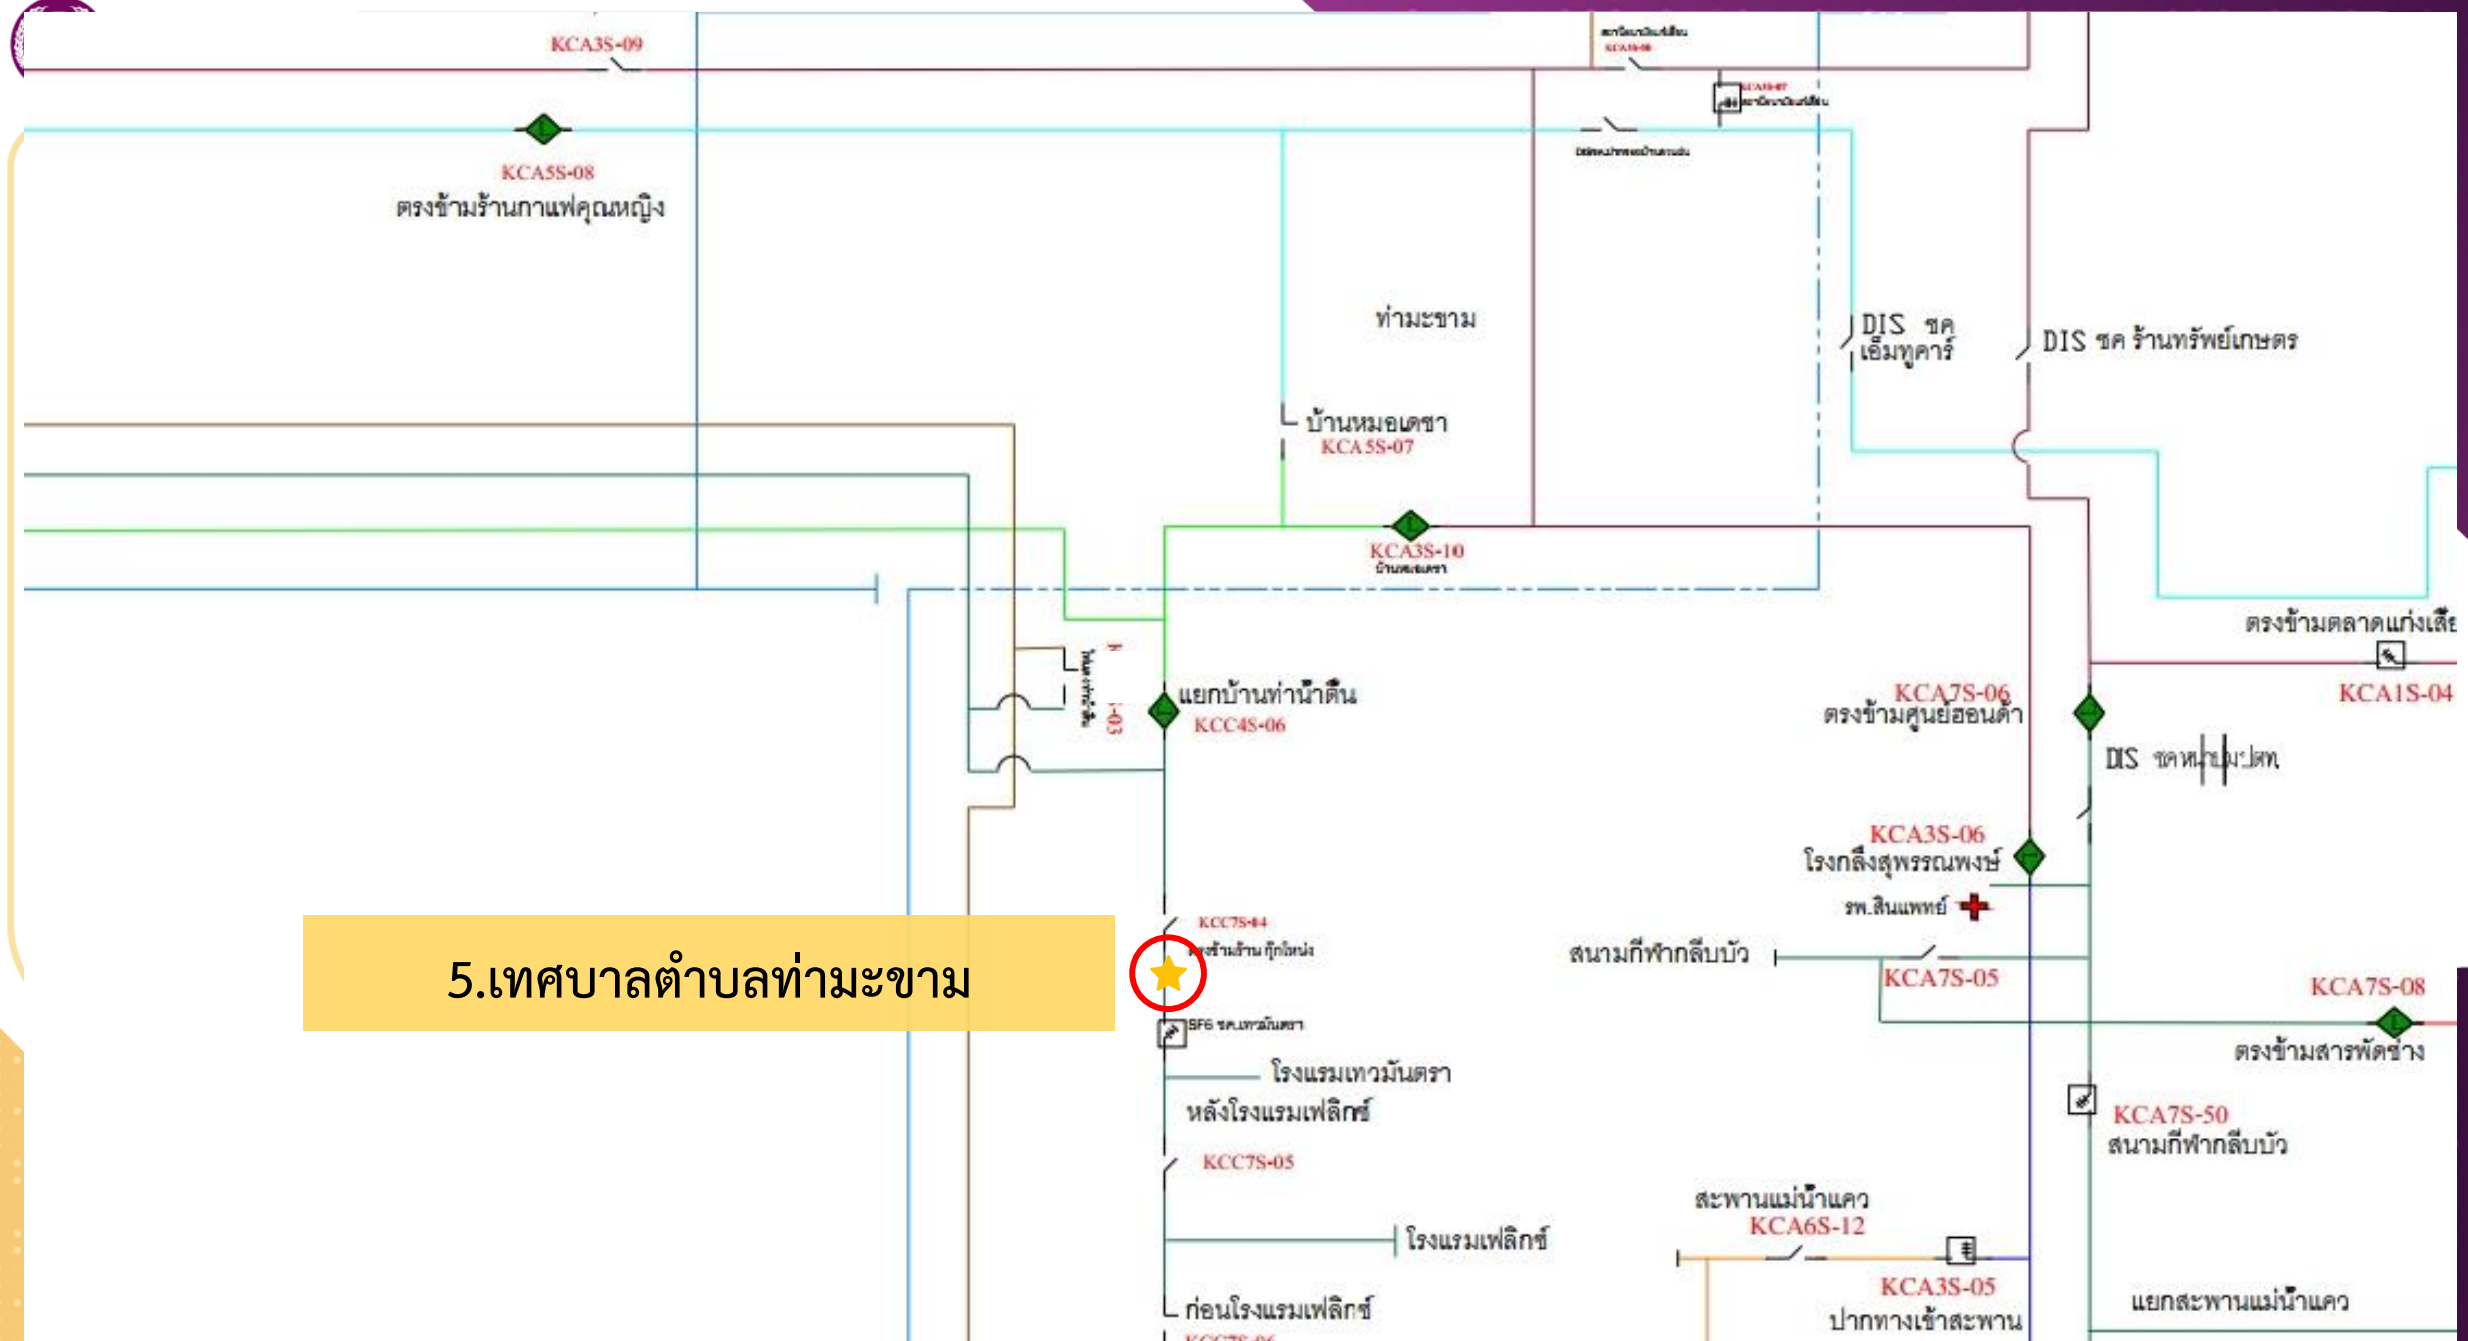

5.เทศบาลตำบลท่ามะขาม

KCA2S-07
ตรงข้ามปั๊มน้ำมันที่

ร้านอิสานคลาสสิก
KCA2S-09

ปั๊มตำรวจทำล้อ

KCA02S-12

ถนนบายพาสเลียงเมือง

คลองชลประทาน
KCA2S-14

คลองชลประทาน

KCA2S-16

โรงน้ำดื่มน้ำใส

ถนนบายพาสเลียงเมือง

ถนนบายพาสเลียงเมือง

หน้าเทศบาลทำล้อ



KCA02S-13



เทศบาลทำล้อ

6.เทศบาลตำบลทำล้อ



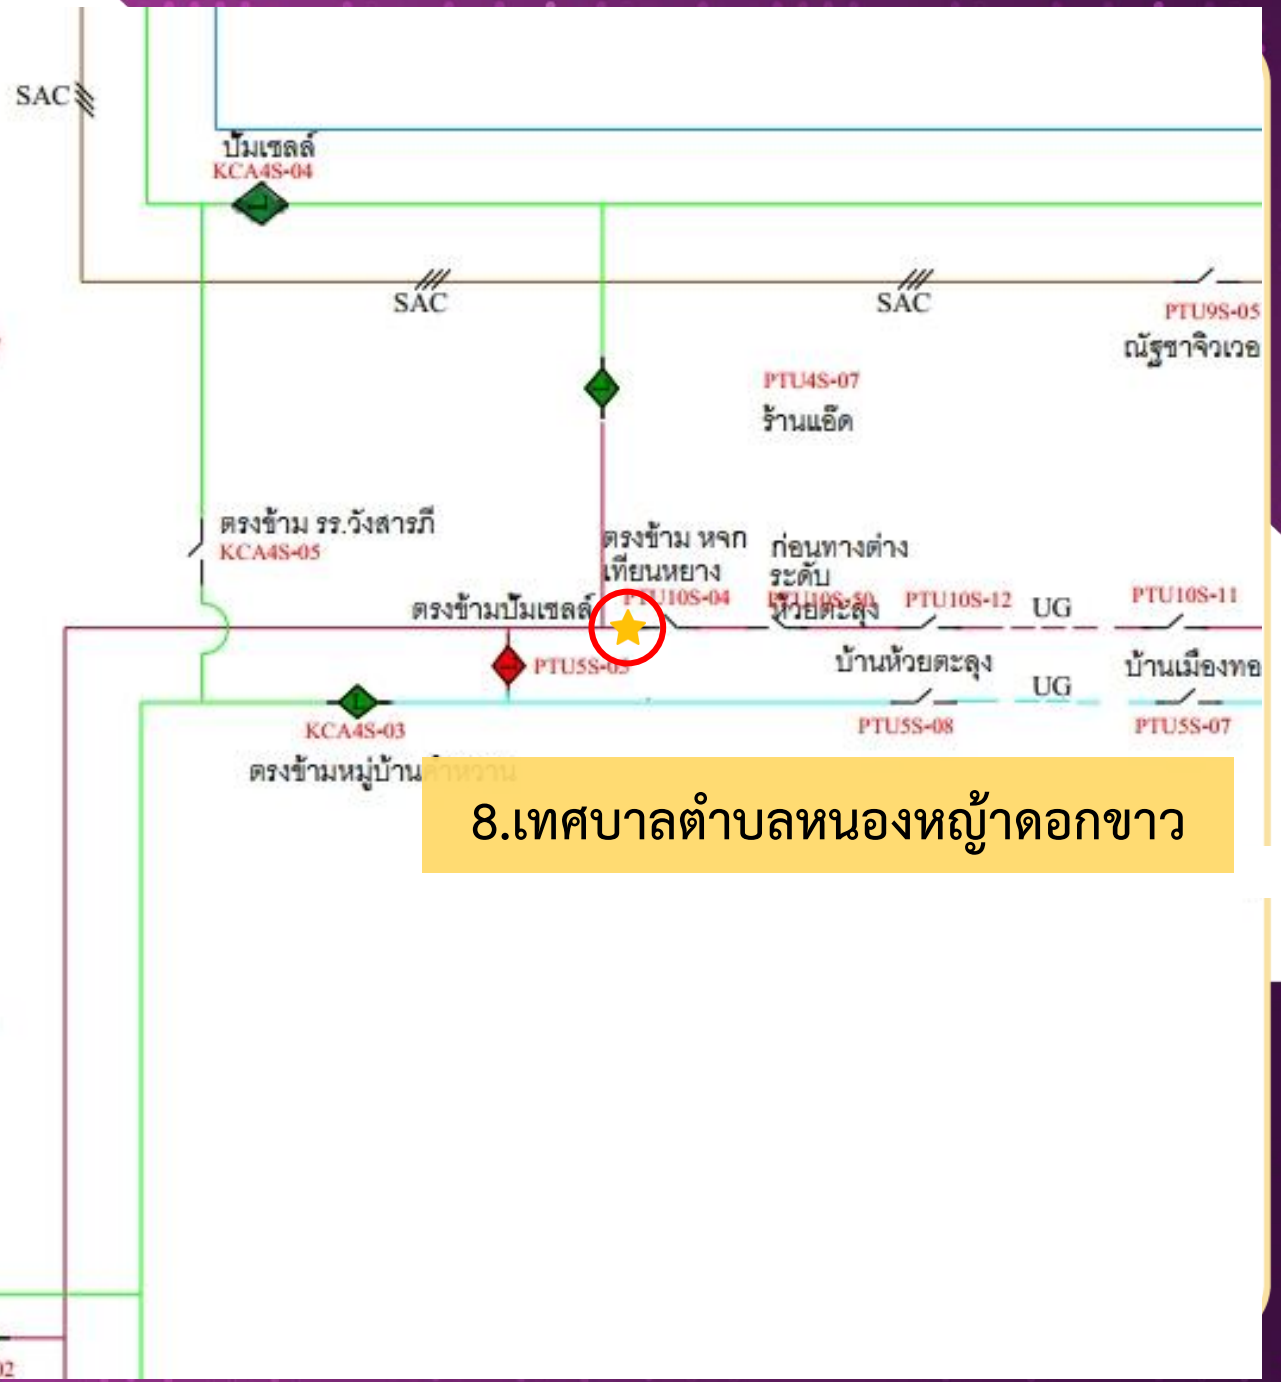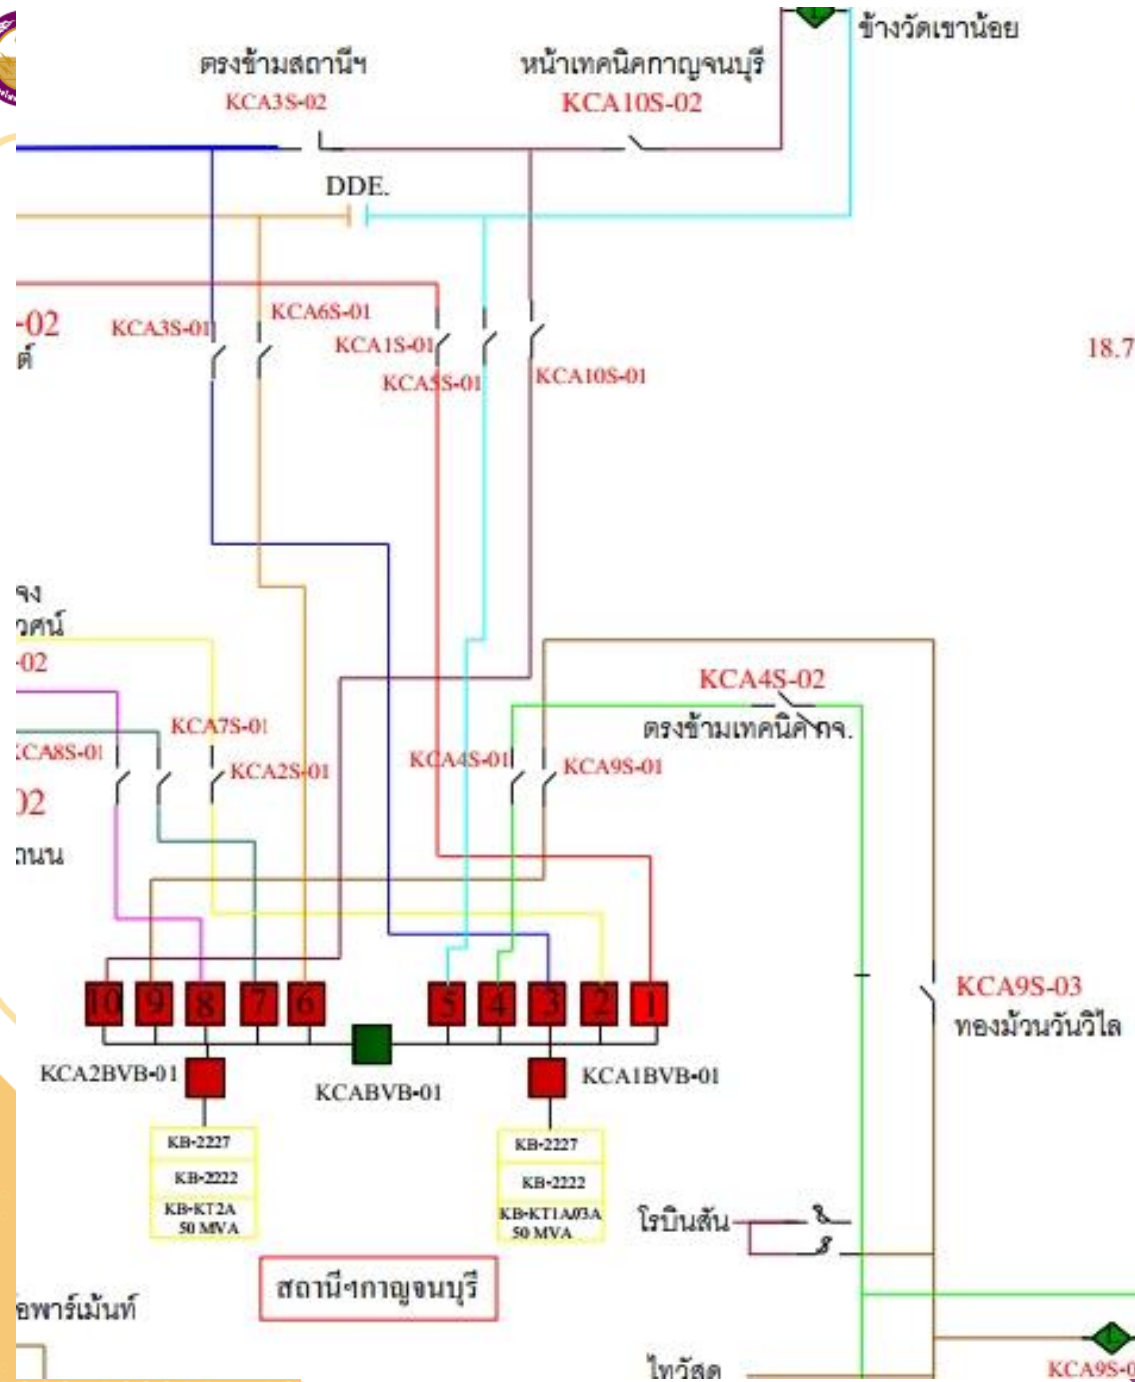


8.เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.ท่าม่วง



กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ท่าม่วง	9.	เทศบาลตำบลท่าม่วง	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลท่าม่วง	TMA01	TMA08	1.สับ SF6 KCA02S-11 ก่อนปั๊มแก๊ส 2.ปลด Dis TMA01S-03 หน้าโรงหล่อเสา
	10.	เทศบาลตำบลม่วงชุม	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลม่วงชุม	TMA07	TMA04	1.สับ Dis TMA07S-08 สุสานวังหีบ 2.ปลด Dis TMA07S-02 หน้าวัดบ้านถ้ำ
	11.	เทศบาลตำบลวังขนาย	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลวังขนาย	TMA09	TMA10	1.สับ Dis TMA09S-08 ตรงข้ามสนง.ไฟฟ้าท่าเรือ 2.ปลด Dis TMA09S-07 เยื้องหมู่บ้านเอื้ออาทร
	12.	เทศบาลตำบลวังศาลา	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลวังศาลา	TMA06	PTU10	อยู่หลัง Recloser TMA06R-01

สถานีท่าม่วง

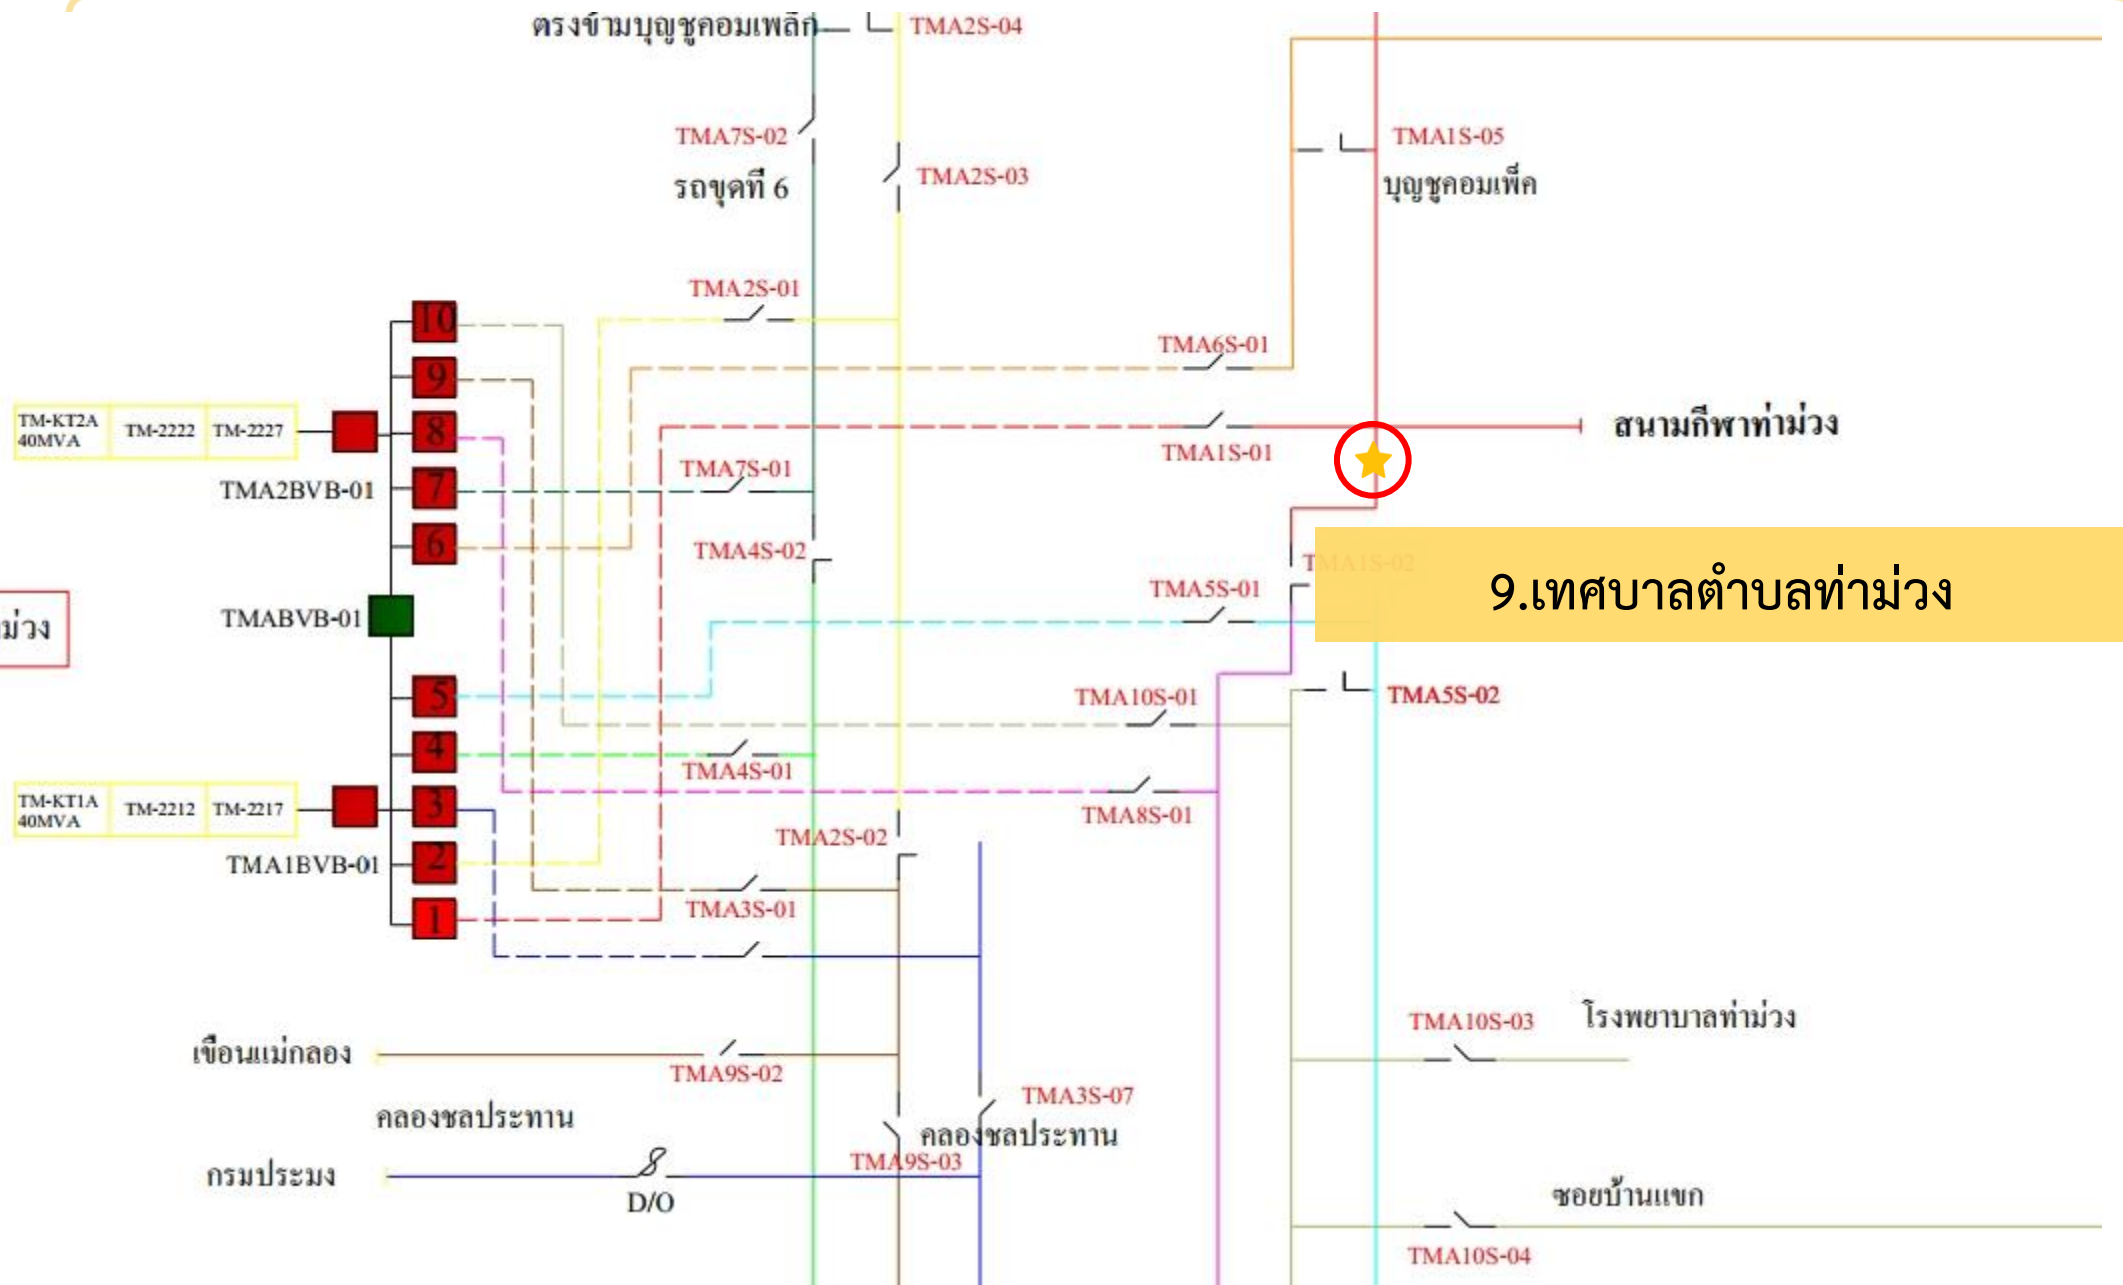


9.เทศบาลตำบลท่าม่วง


10.เทศบาลตำบลม่วงชุม

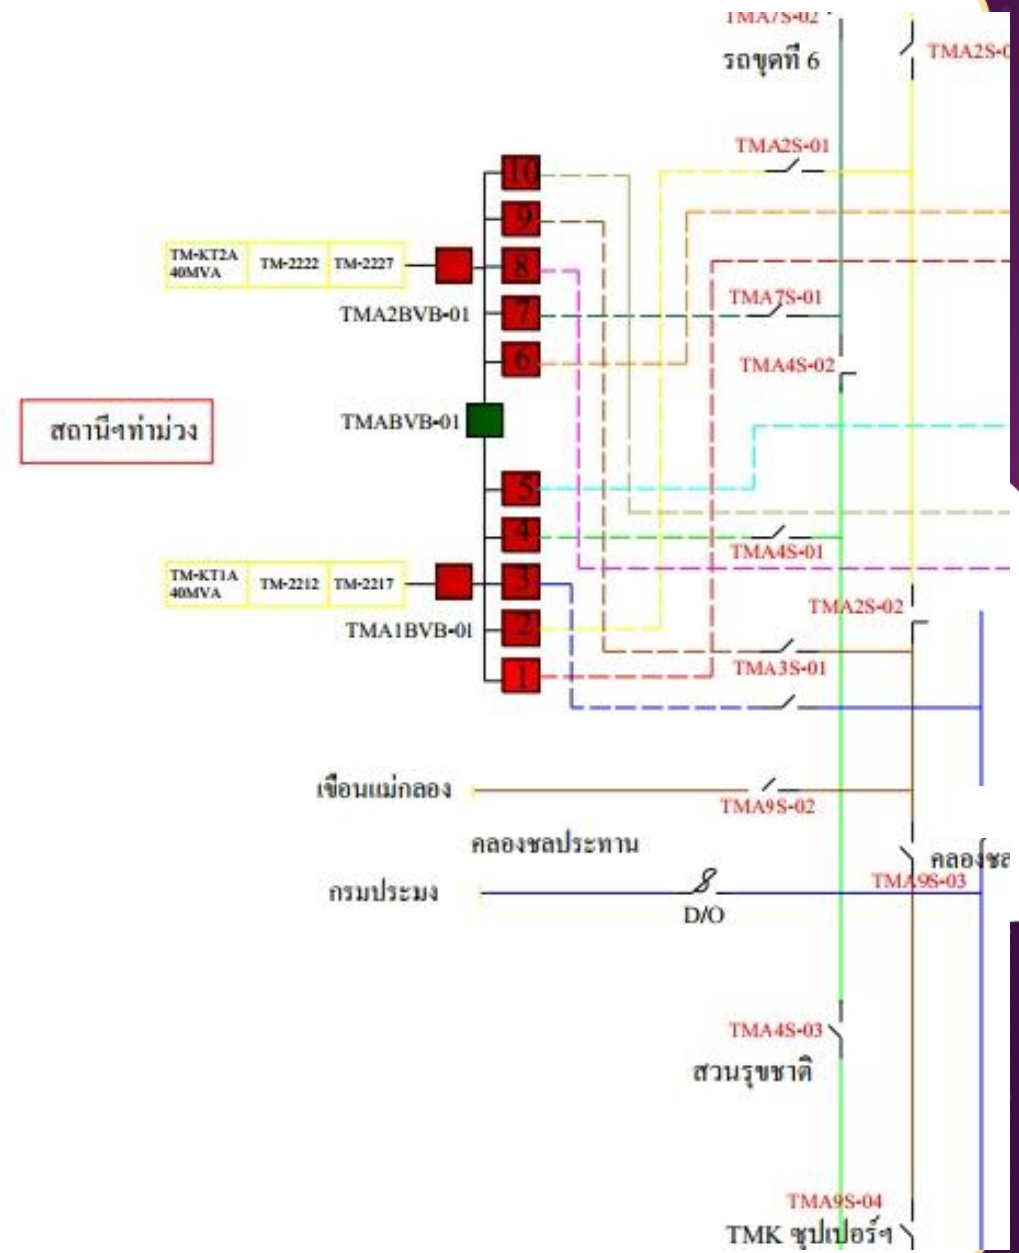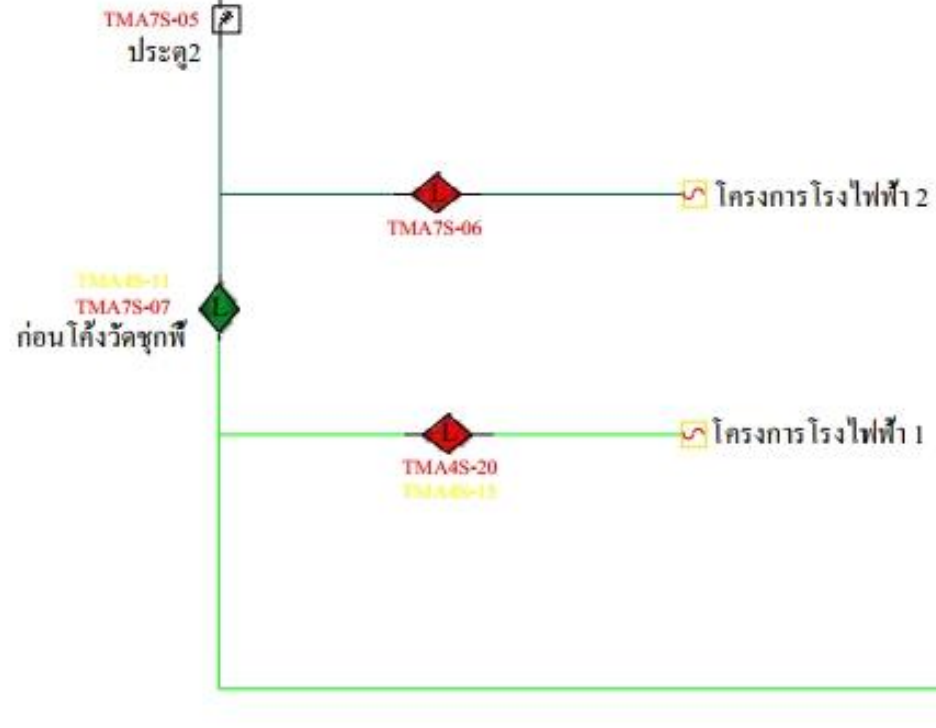



PROJ

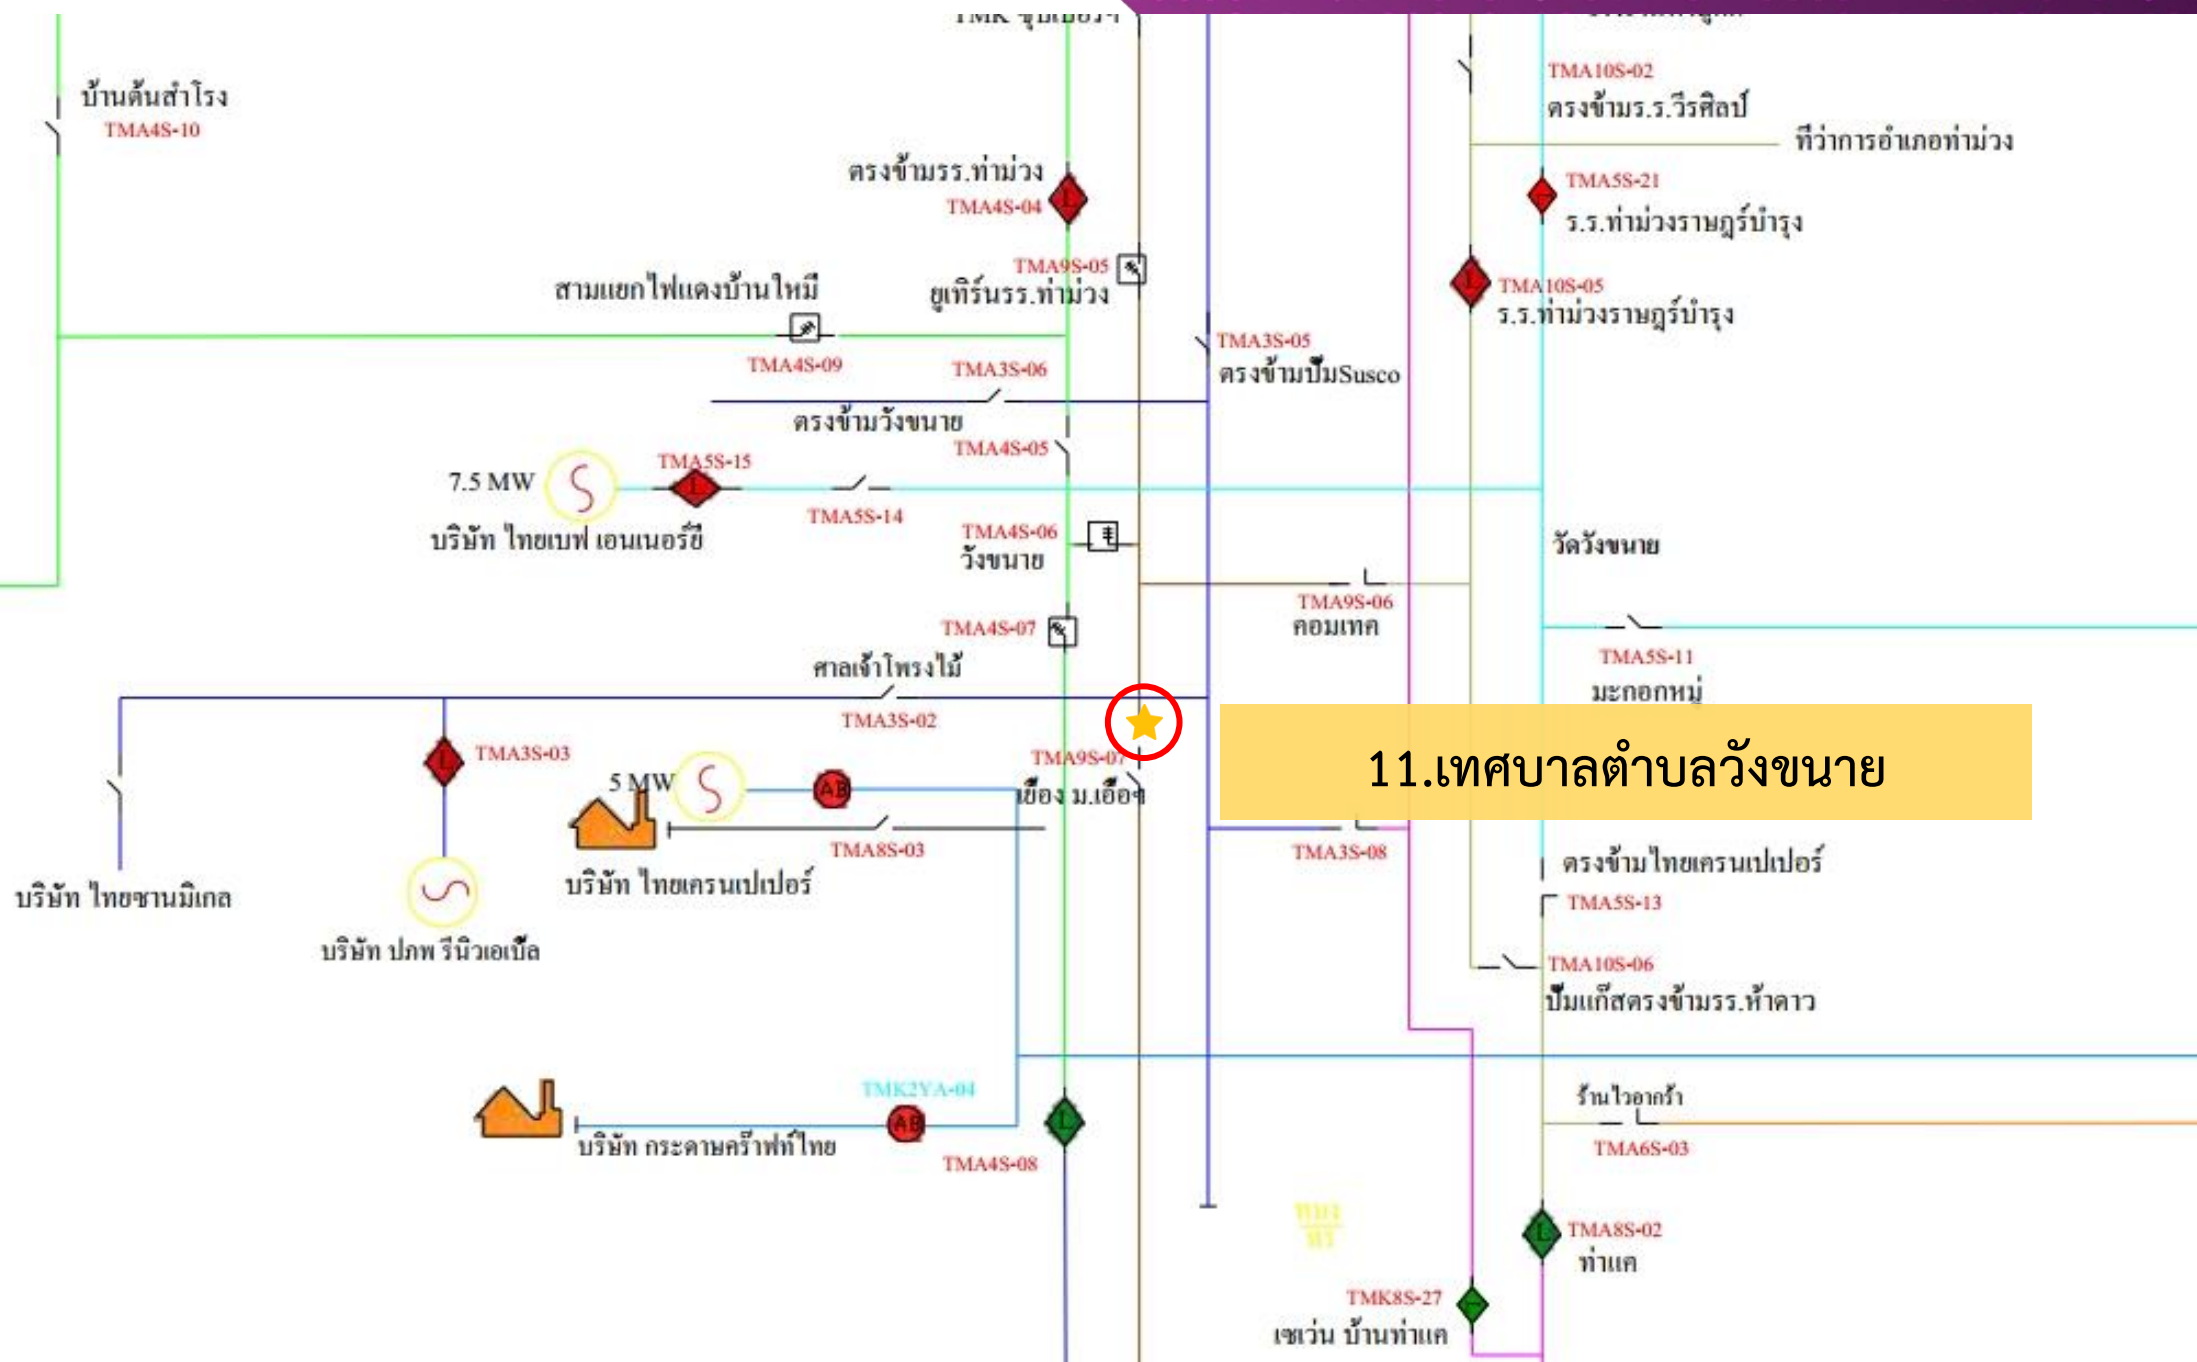


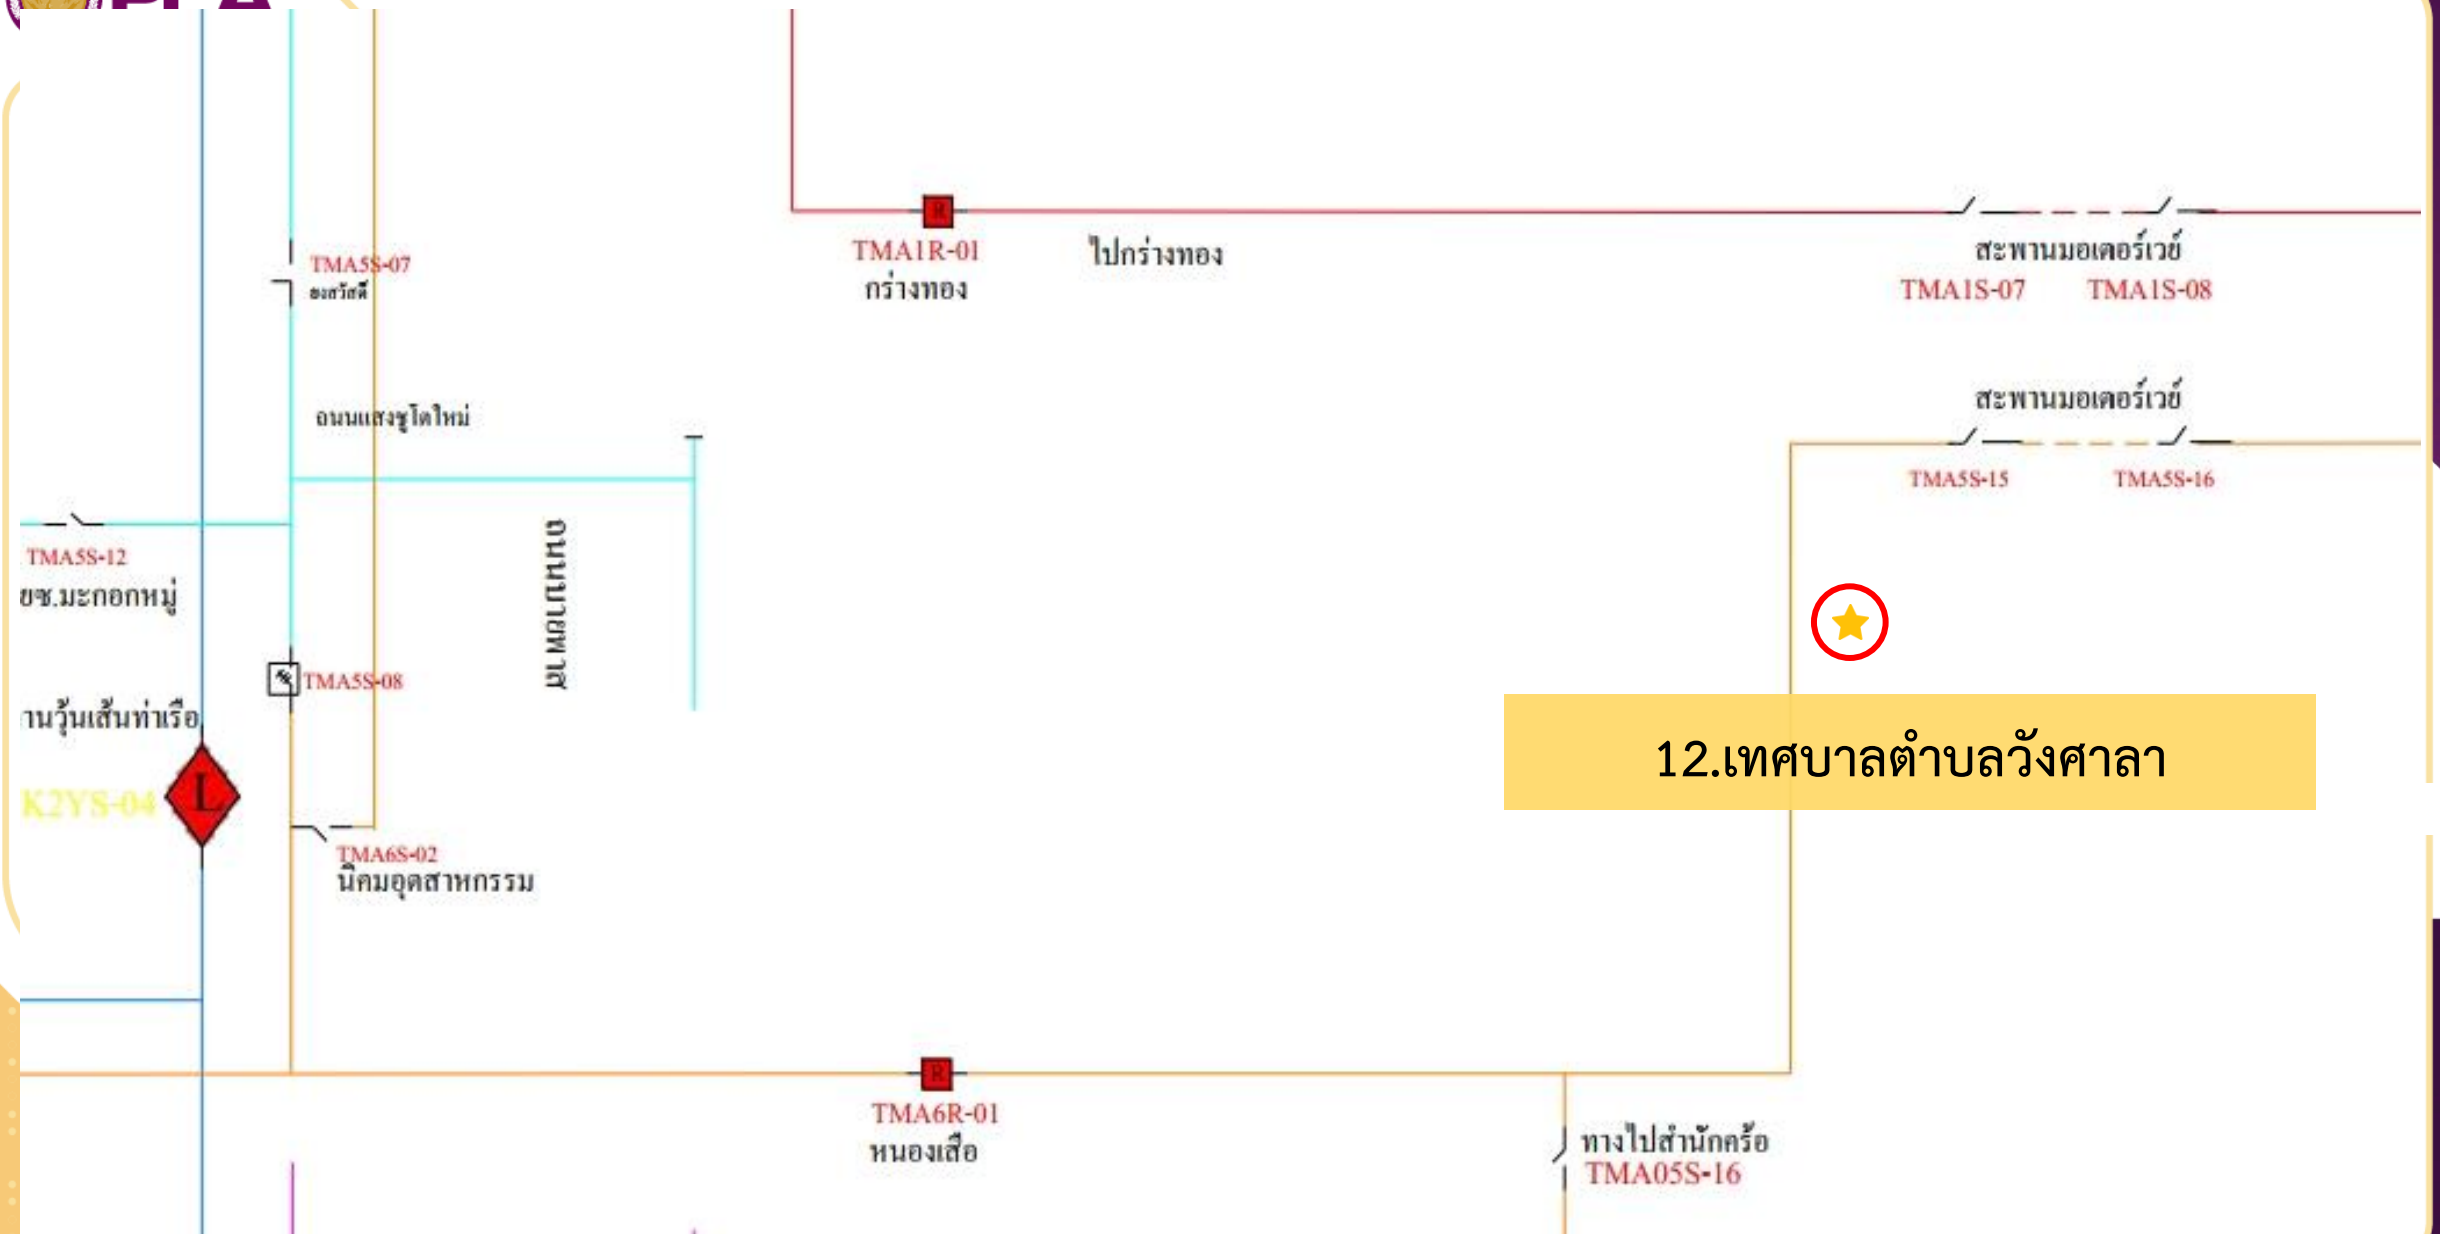


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.ท่ามะกา

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ท่ามะกา	13.	เทศบาลตำบลดอนขมิ้น	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลดอนขมิ้น	TMK10R-01	BPB11	อยู่ปลายสาย
	14.	เทศบาลตำบลท่ามะกา	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลท่ามะกา	TMK02	TMK04,05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	15.	เทศบาลตำบลท่าไม้	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลท่าไม้	TMK10	TMK09	1.ล๊ับ DIS TMK09S-10 อนุชาแอร์ 2.ปลด SF6 TMK10S-03 ตรงข้ามโรงน้ำตาล
	16.	เทศบาลตำบลลูกแก	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลลูกแก	TMK05	BPB05	อยู่ปลายสาย
	17.	เทศบาลตำบลห้วยเหนียว	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลห้วยเหนียว	TMK02	TMK04,05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

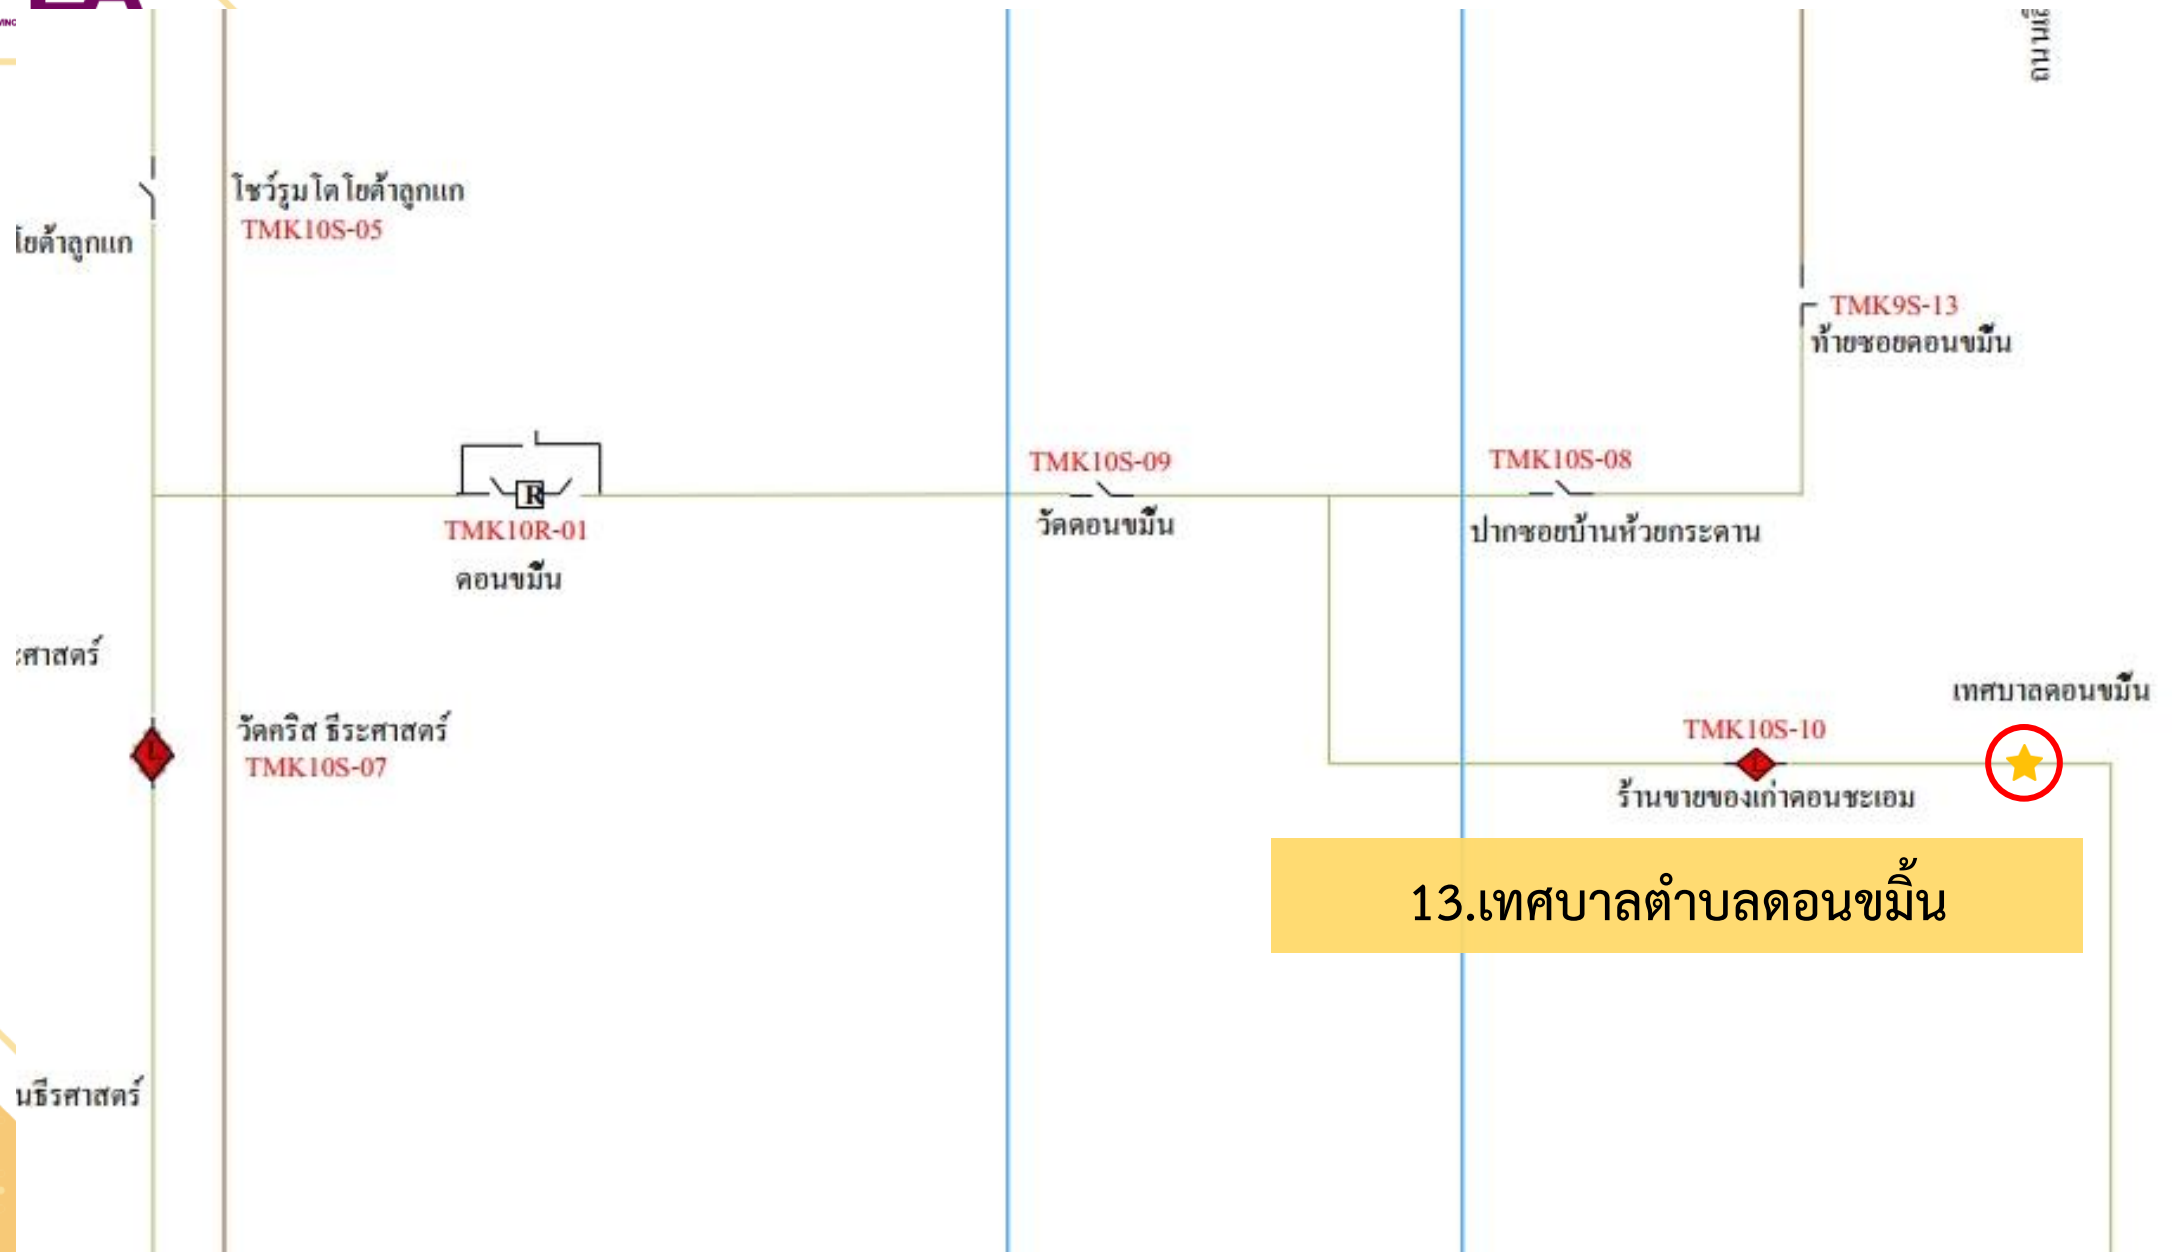


13.เทศบาลตำบลคอนขม้น

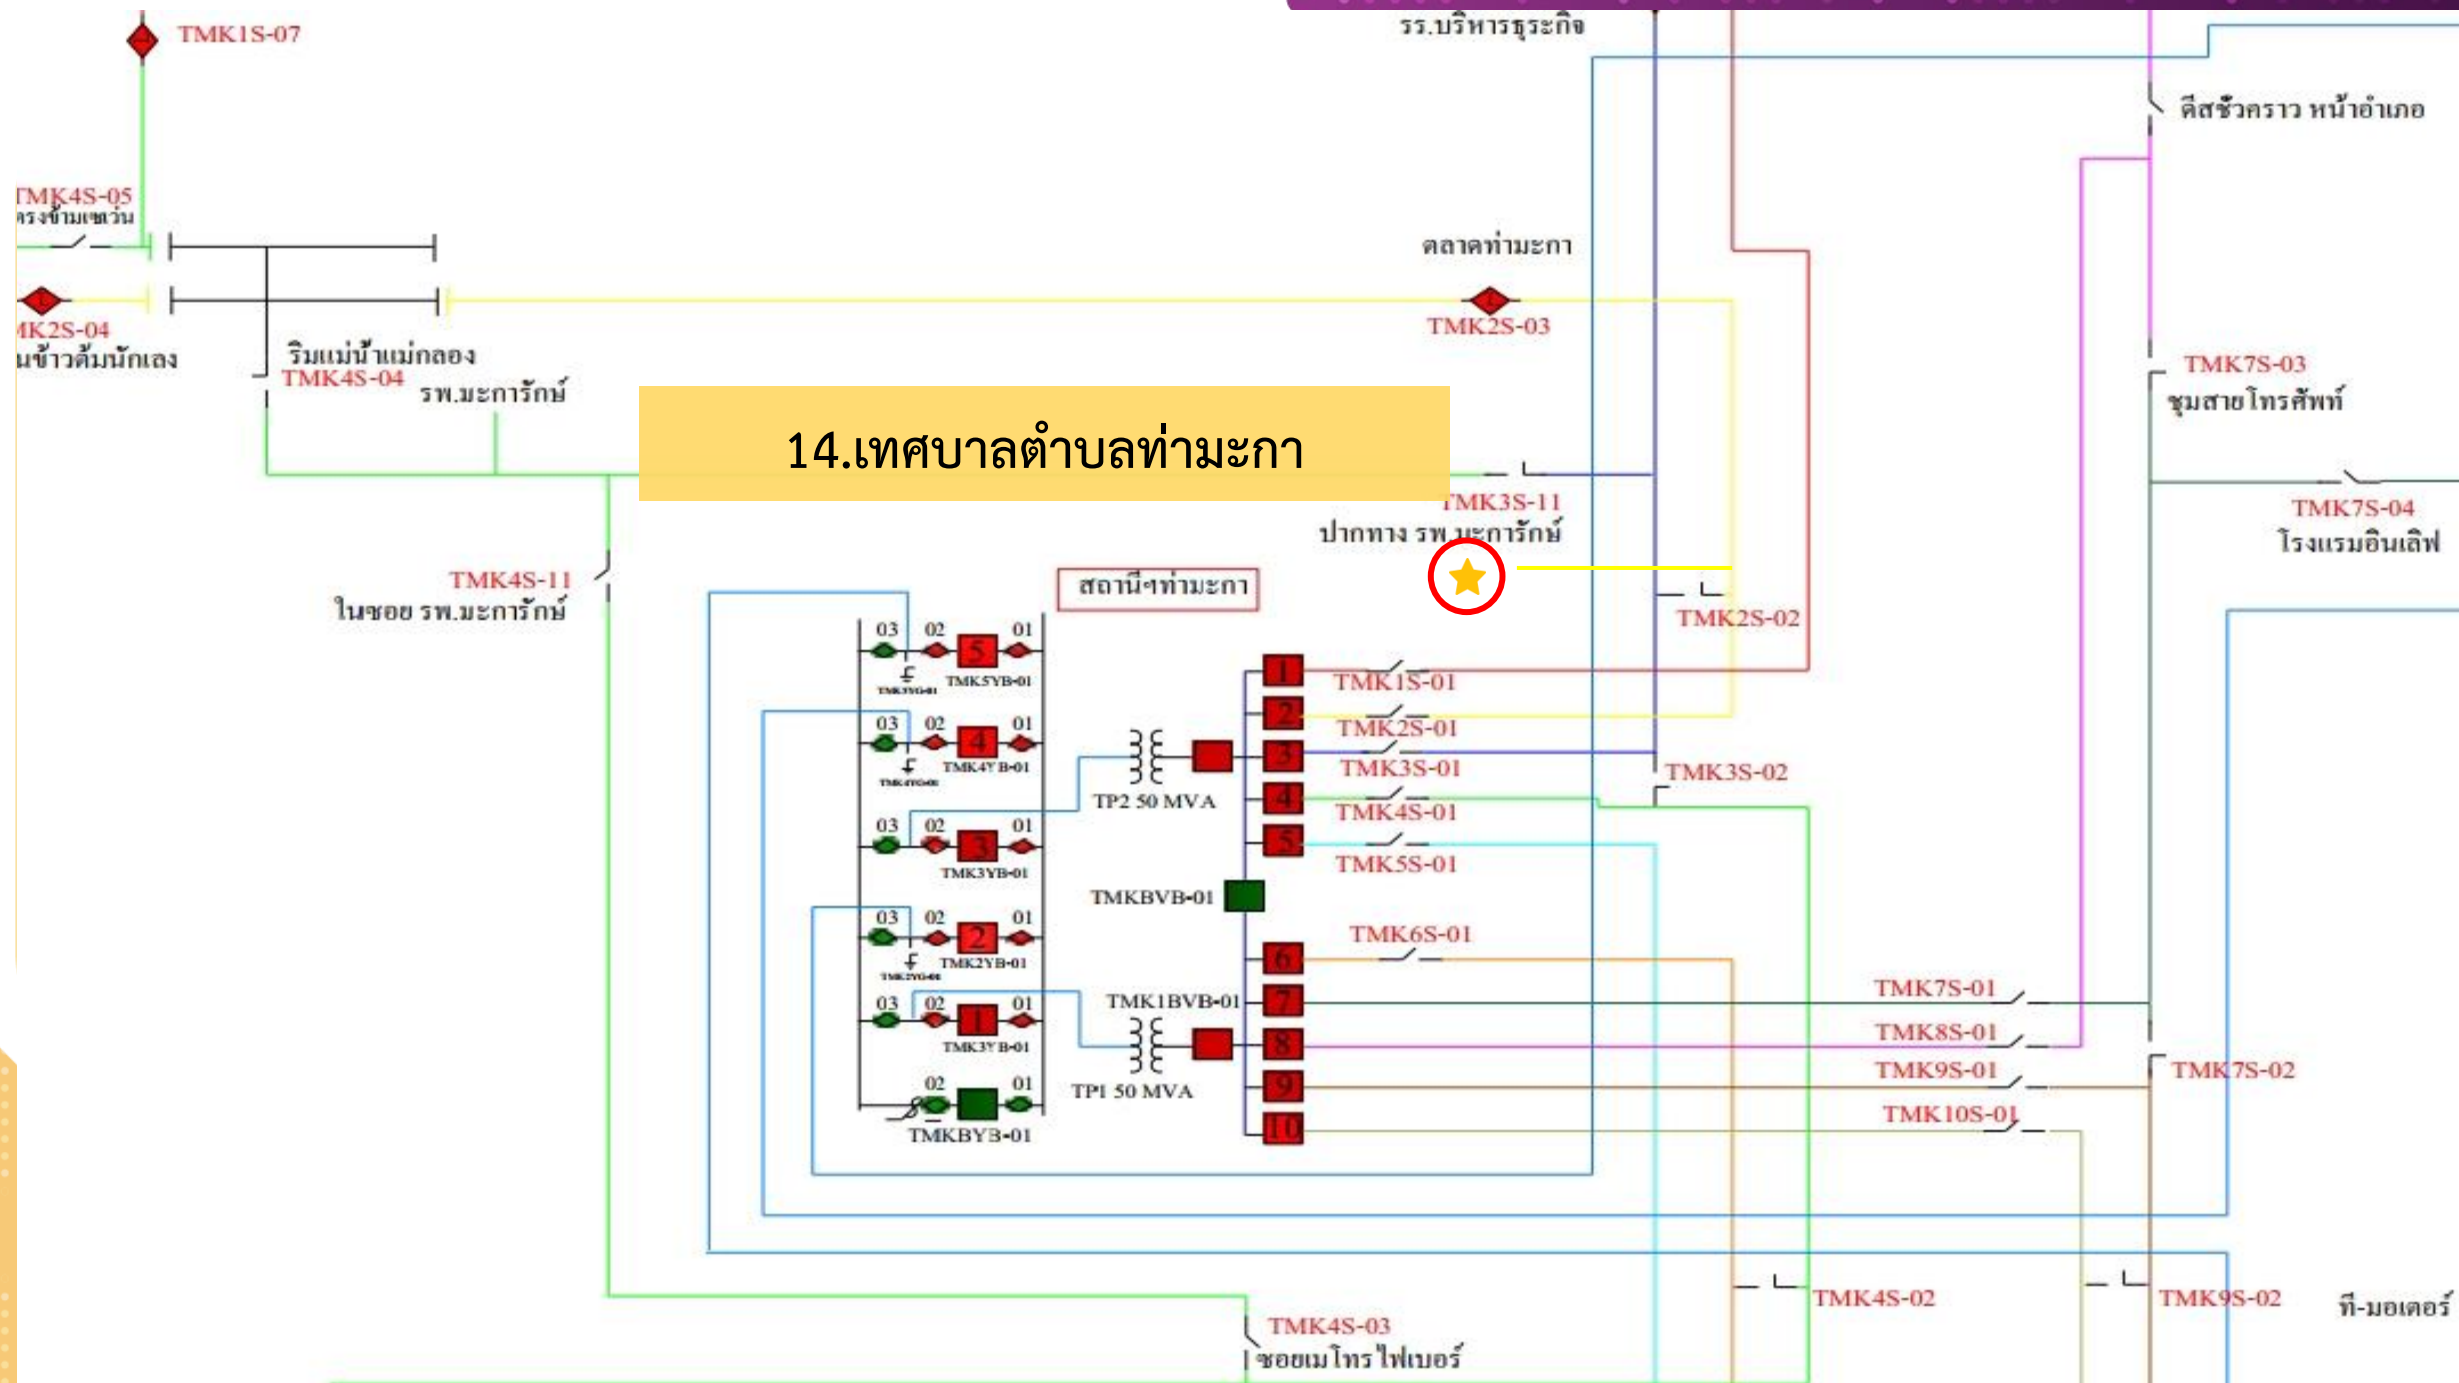


14.เทศบาลตำบลท่ามะกา



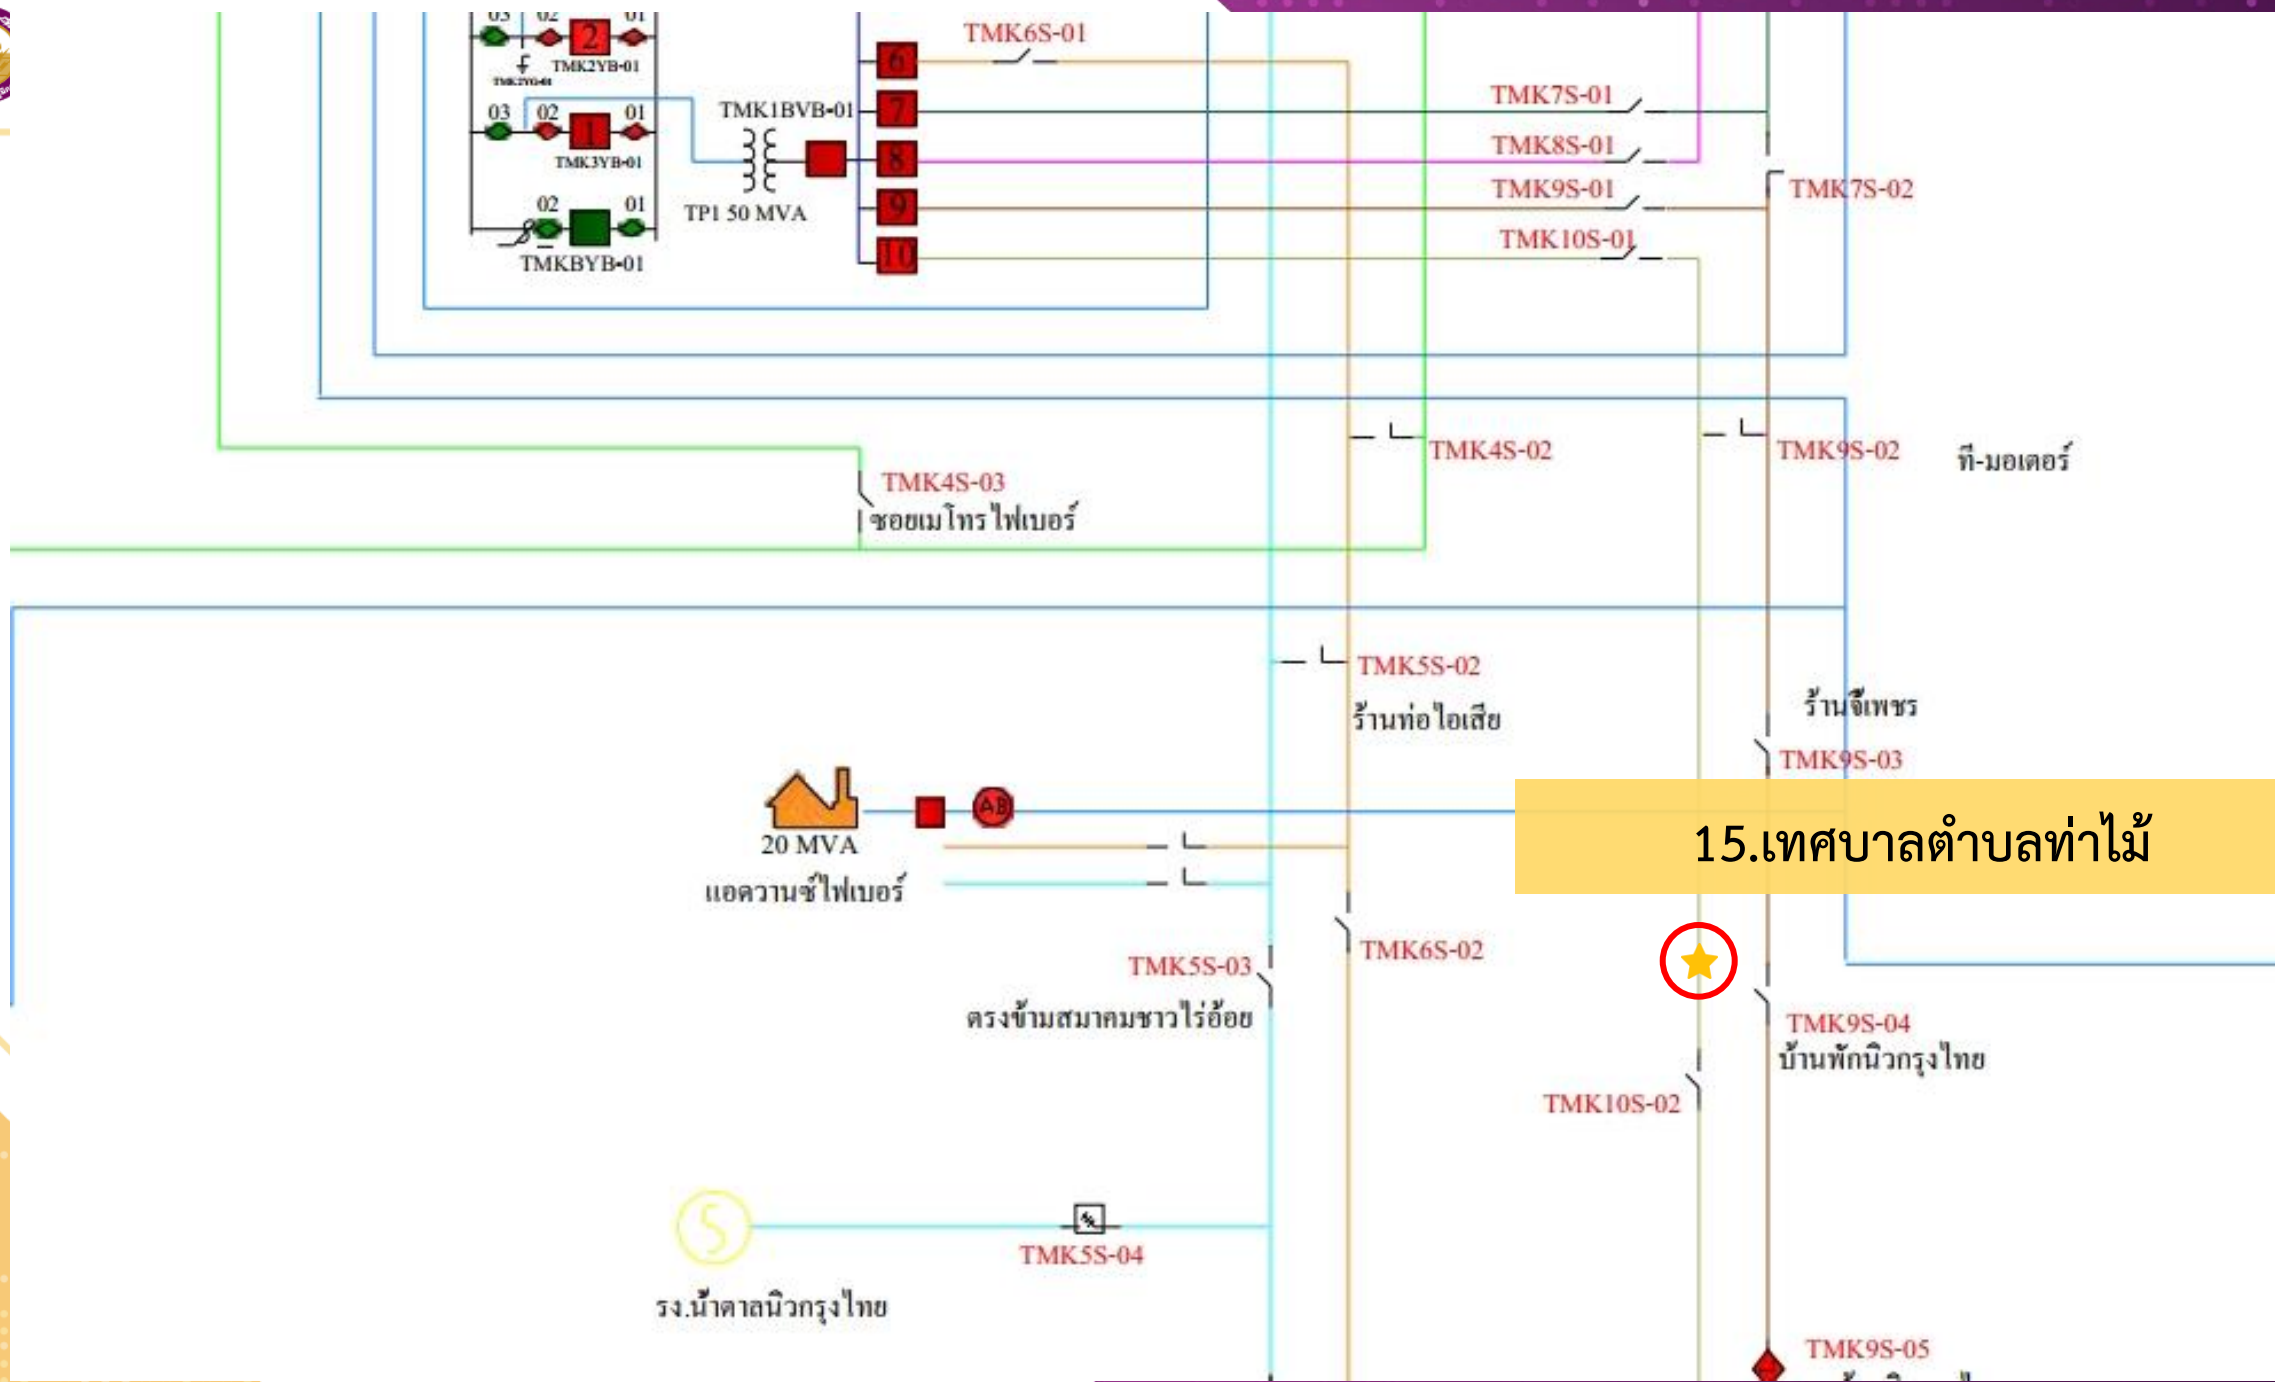



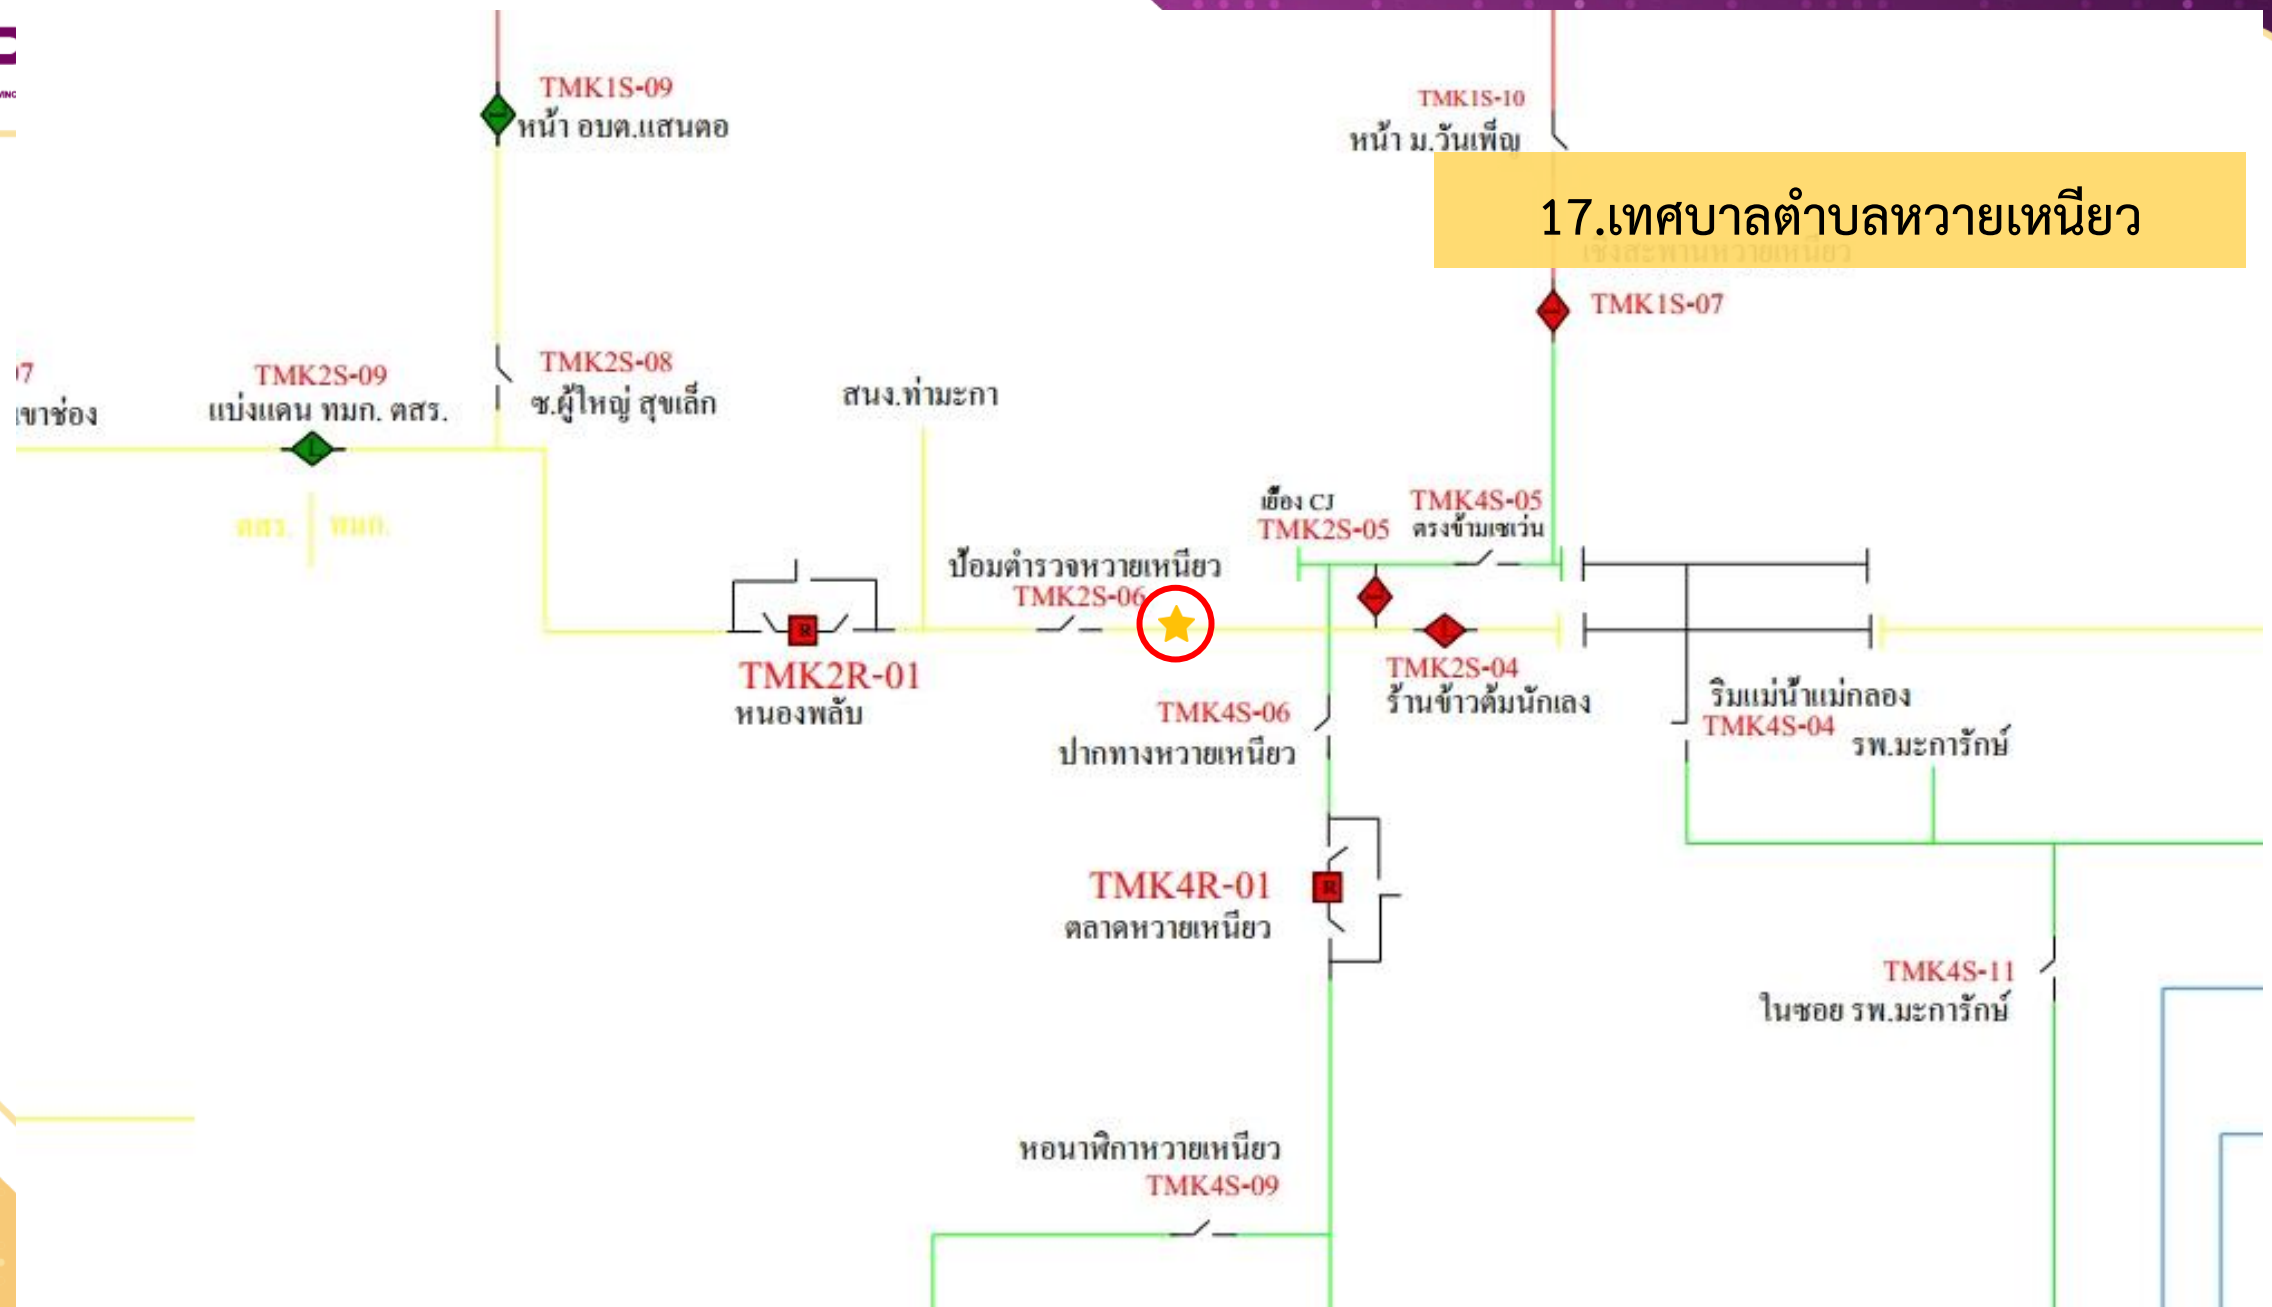

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.ท่าเรือ

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิก สภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ท่าเรือ	18.	เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	ท่ามะกา	18	สนง.เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	TMK08	TMA08	1.สับ SF6 TMK08S-27 เซเวนบ้านท่าแค 2.ปลด SF6 TMK08S-25 หน้าศูนย์แพทย์ฯ
	19.	เทศบาลตำบลพระแท่น	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลพระแท่น	TMW04	TMW03	1.สับ SF6 PTU03S-03 บ้านหนองพงษ์ 2.ปลด SF6 TMW04S-06 ดอนตาลเสี้ยน
	20.	เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	TMW10	TMK07	1.สับ SF6 TMW10S-08 ตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน 2.ปลด SF6 TMW10S-03 ตรงข้ามแยกบ้าน รางกระต่าย
	21.	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองลาน	TMW09	SPO08, TMW10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง



บ้านหนองรี

หน้าkerryท่าเรือ
TMK1S-11

TMK1S-03
แยก ไฟแดง
แสนค้อ

เชิงสะพานแสนค้อ

TMK1S-04

โรงน้ำแข็งท่าเรือ
TMK3S-04

รง.น้ำคาลประจวบ 2

TMK8S-11

รง.น้ำคาลประจวบ 1

TMK8S-02

TMK1S-02
โรงงานน้ำคาลท่ามะกา

TMA8R-01

TMK8S-25
ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ

รพ.ท่าเรือ

TMK8S-22
King Health

18.เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

TMA8S-06
ตรงข้าม รง.น้ำคาลประจวบ

TMK8S-18
ตรงข้ามบ้านพักน้ำคาลท่ามะกา

บริษัท แวนด้าโฟรเซน จำกัด
(ผู้ใช้ไฟ)


บริษัท กาญจนคอร์น จำกัด
(ผู้ใช้ไฟ)

TMK1S-05
ไวดาฟู้ดส์

19.เทศบาลตำบลพระแท่น




20.เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

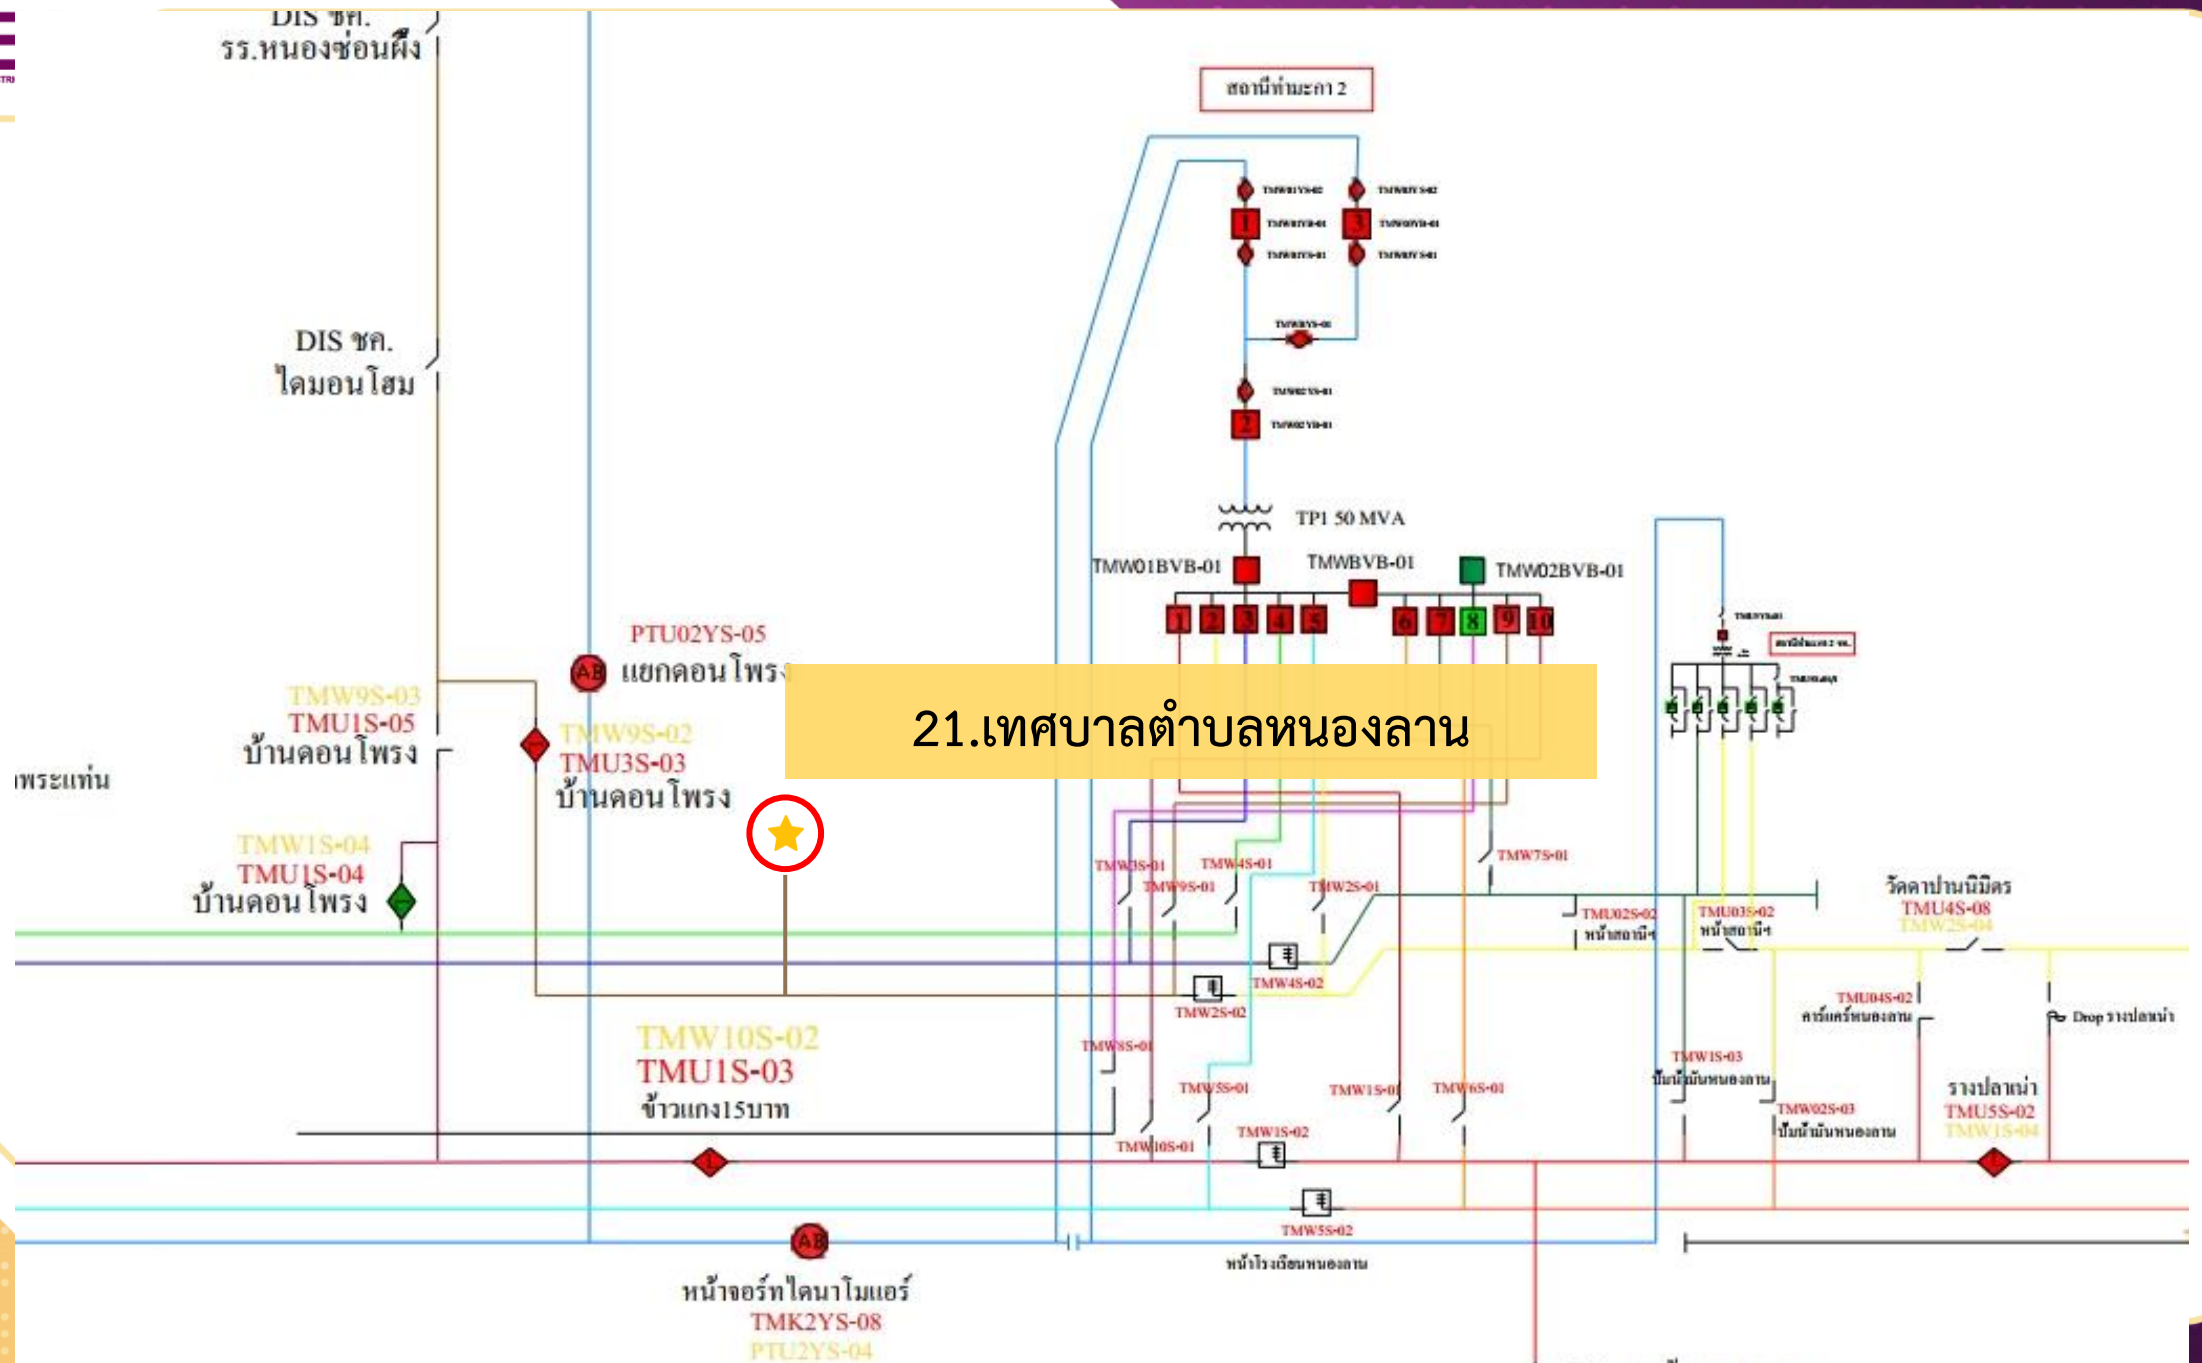

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.พนมทวน

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจร สำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.พนมทวน	22.	เทศบาลตำบลดอนเจดีย์	พนมทวน	12	สนง.เทศบาลตำบลดอนเจดีย์	PTU10	PTU03	อยู่หลัง PTU10R-01
	23.	เทศบาลตำบลตลาดเขต	พนมทวน	12	เทศบาลตำบลตลาดเขต	PTU01	UTG04	อยู่ปลายสาย
	24.	เทศบาลตำบลรางหวาย	พนมทวน	12	สนง.เทศบาลตำบลรางหวาย	PTU02	UTG09	อยู่หลัง PTU02R-03
	25.	เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย	พนมทวน	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย	PTU03	PTU10	อยู่ปลายสาย
	26.	เทศบาลตำบลพนมทวน	พนมทวน	12	สนง.เทศบาลตำบลพนมทวน	PTU06	PTU08	1.สับ DIS PTU06S-05 ตรงข้ามหน้าวัดดอนเตาอิฐ 2.ปลด SF6 PTU06S-03 ศาลายายเก็บล่าง

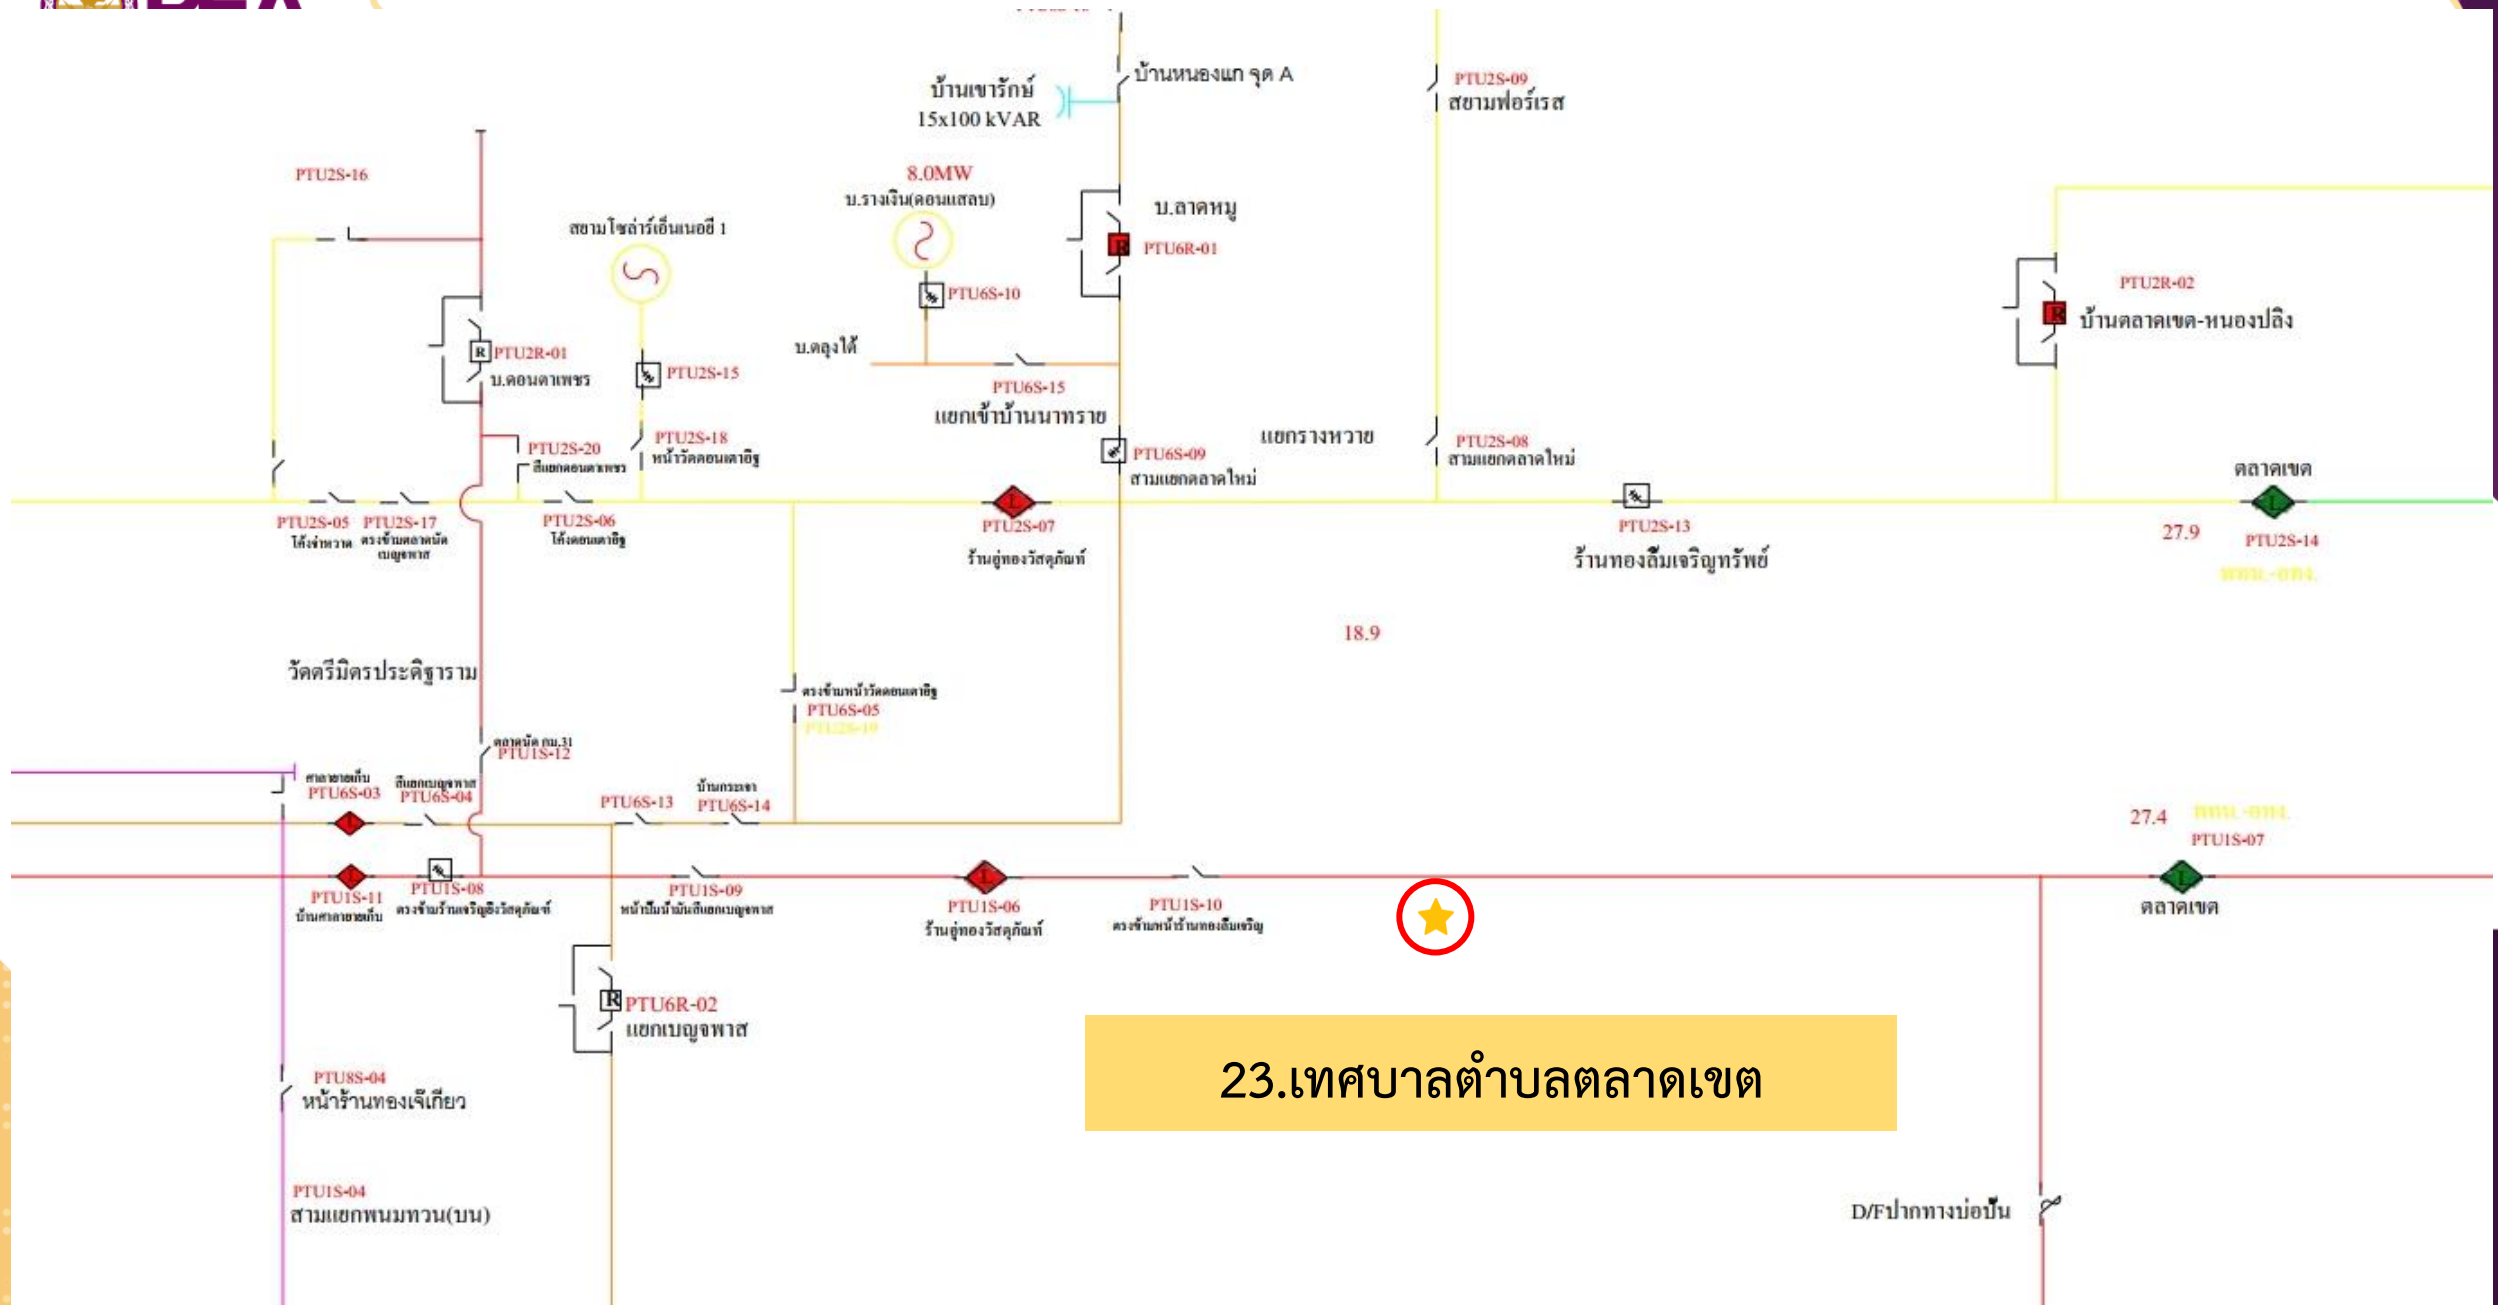

วัดทิพย์สุคนธาราม
(ผู้ใช้ไฟ)

โค้งบ้านกับ
PTU6S-11

PTU6S-07
โรงเรียนโค้งสีทอง

24.เทศบาลตำบลรางหวาย

บ.เขารักษ์
PTU2S-11

ร.ร.บ้านเขารักษ์
PTU6S-16

บ้านเขารักษ์
15x100 kVAR

บ้านหนองแก จุด A

PTU2S-09
สยามฟอร์เรส

PTU2S-16

สถานีโซลาร์เอ็นเนอจี 1

8.0MW
บ.รางเงิน(คอนสแตบ)

บ.ลาดหมู
PTU6R-01

PTU2R-01
บ.คอนตาเพชร

PTU2S-15

บ.ตลุงใต้

PTU6S-15
แยกเข้าบ้านนาทราย

PTU6S-09
สามแยกตลาดใหม่

PTU02R-03
สามแยกรางหวาย

PTU2S-05
โค้งจำหวาด

PTU2S-17
ตรงข้ามตลาดนัด
เบญจขจร

PTU2S-06
โค้งดอนเตาอิฐ

PTU2S-18
หน้าวัดคอนเตาอิฐ


PTU2S-07
ร้านอุ้มทองวิศุคภัณฑ์

PTU2S-13
ร้านทองสิมเจริญทรัพย์


วัดศรีมิตรประดิษฐาราม

สายไฟฟ้าแรงดัน 10KV

18.9

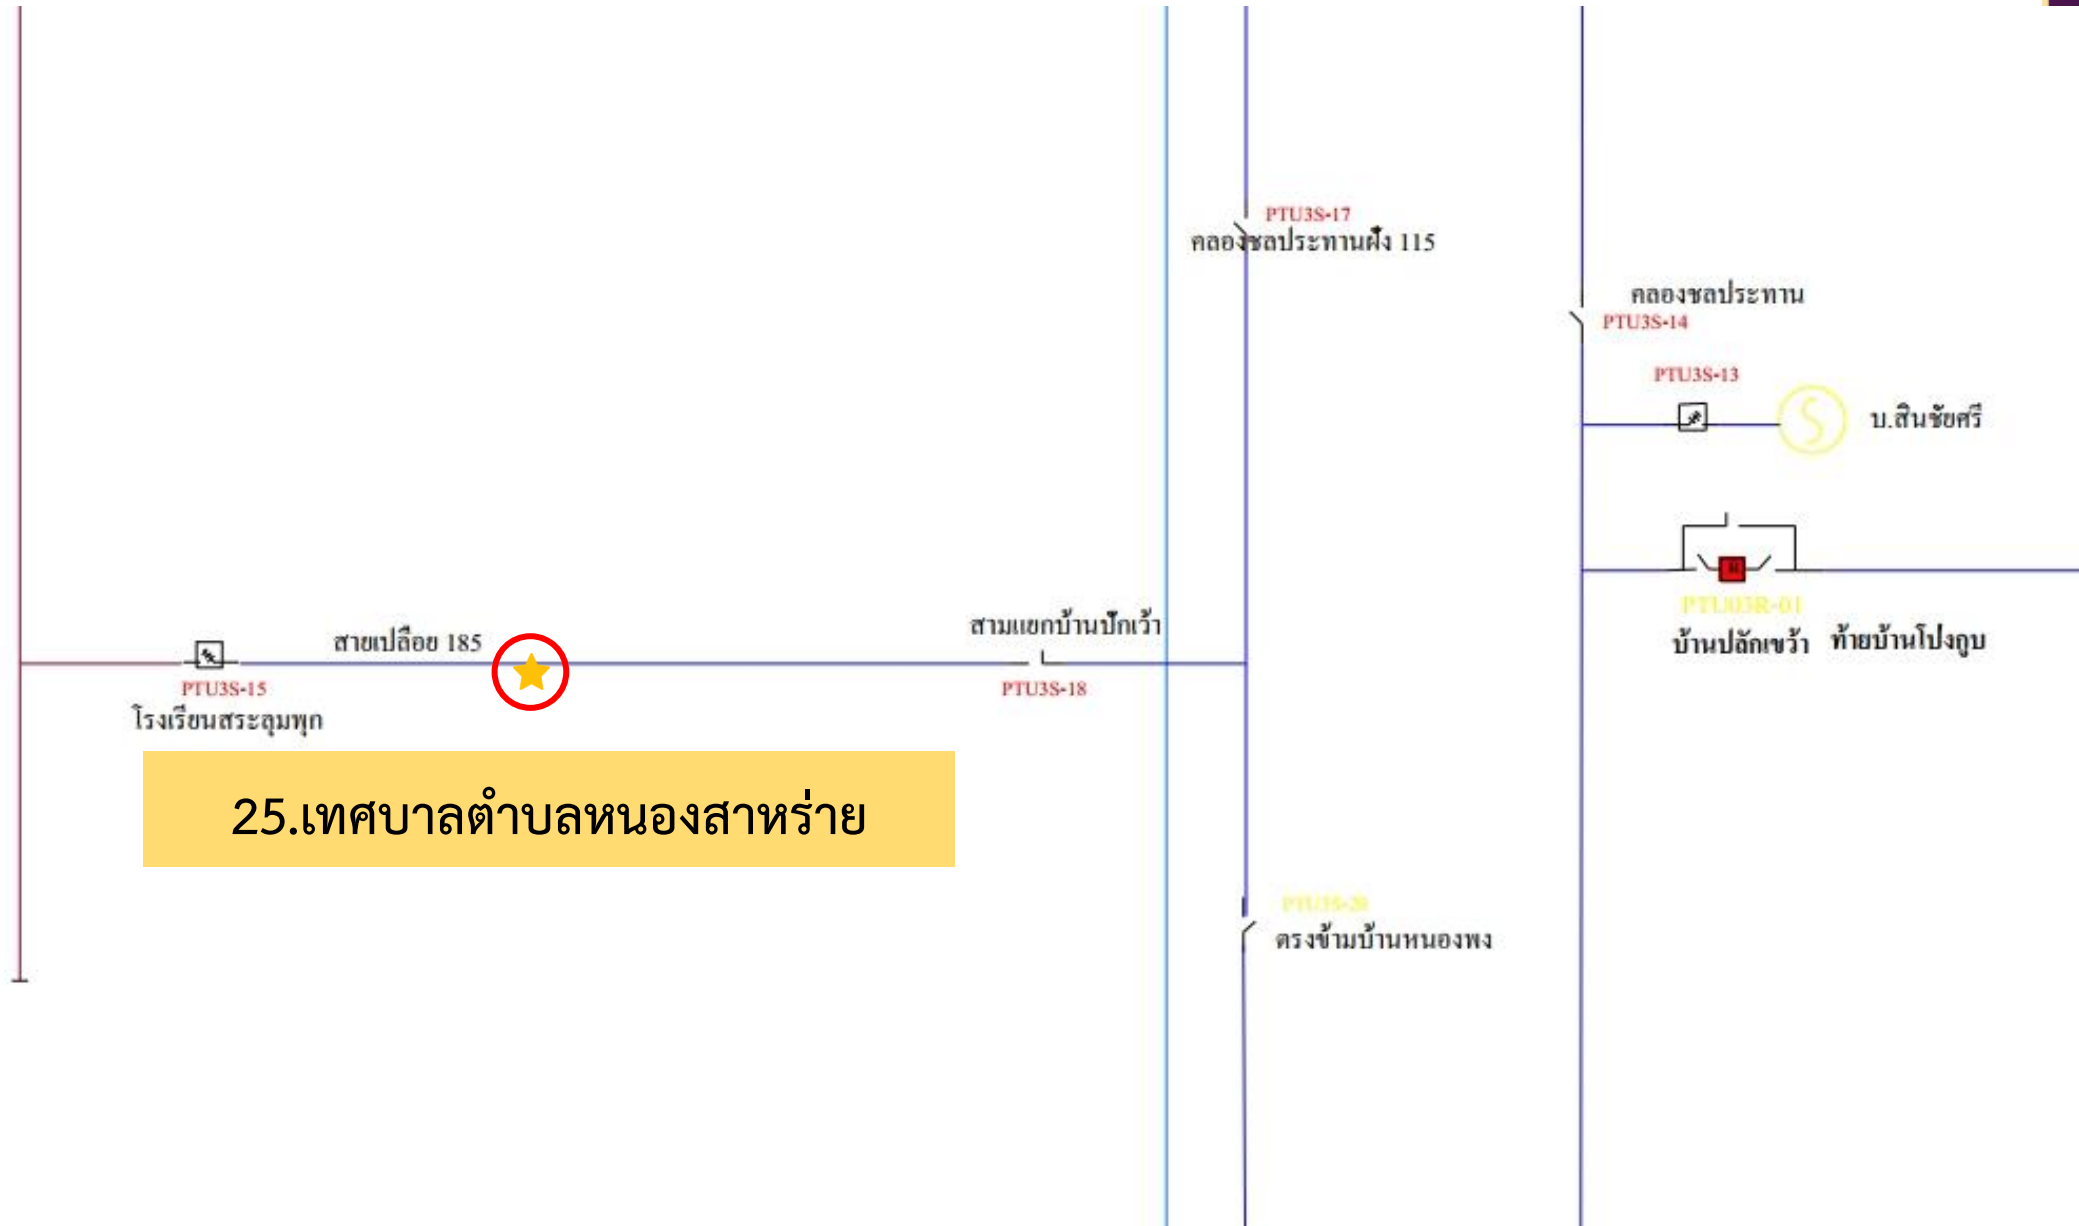

25.เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

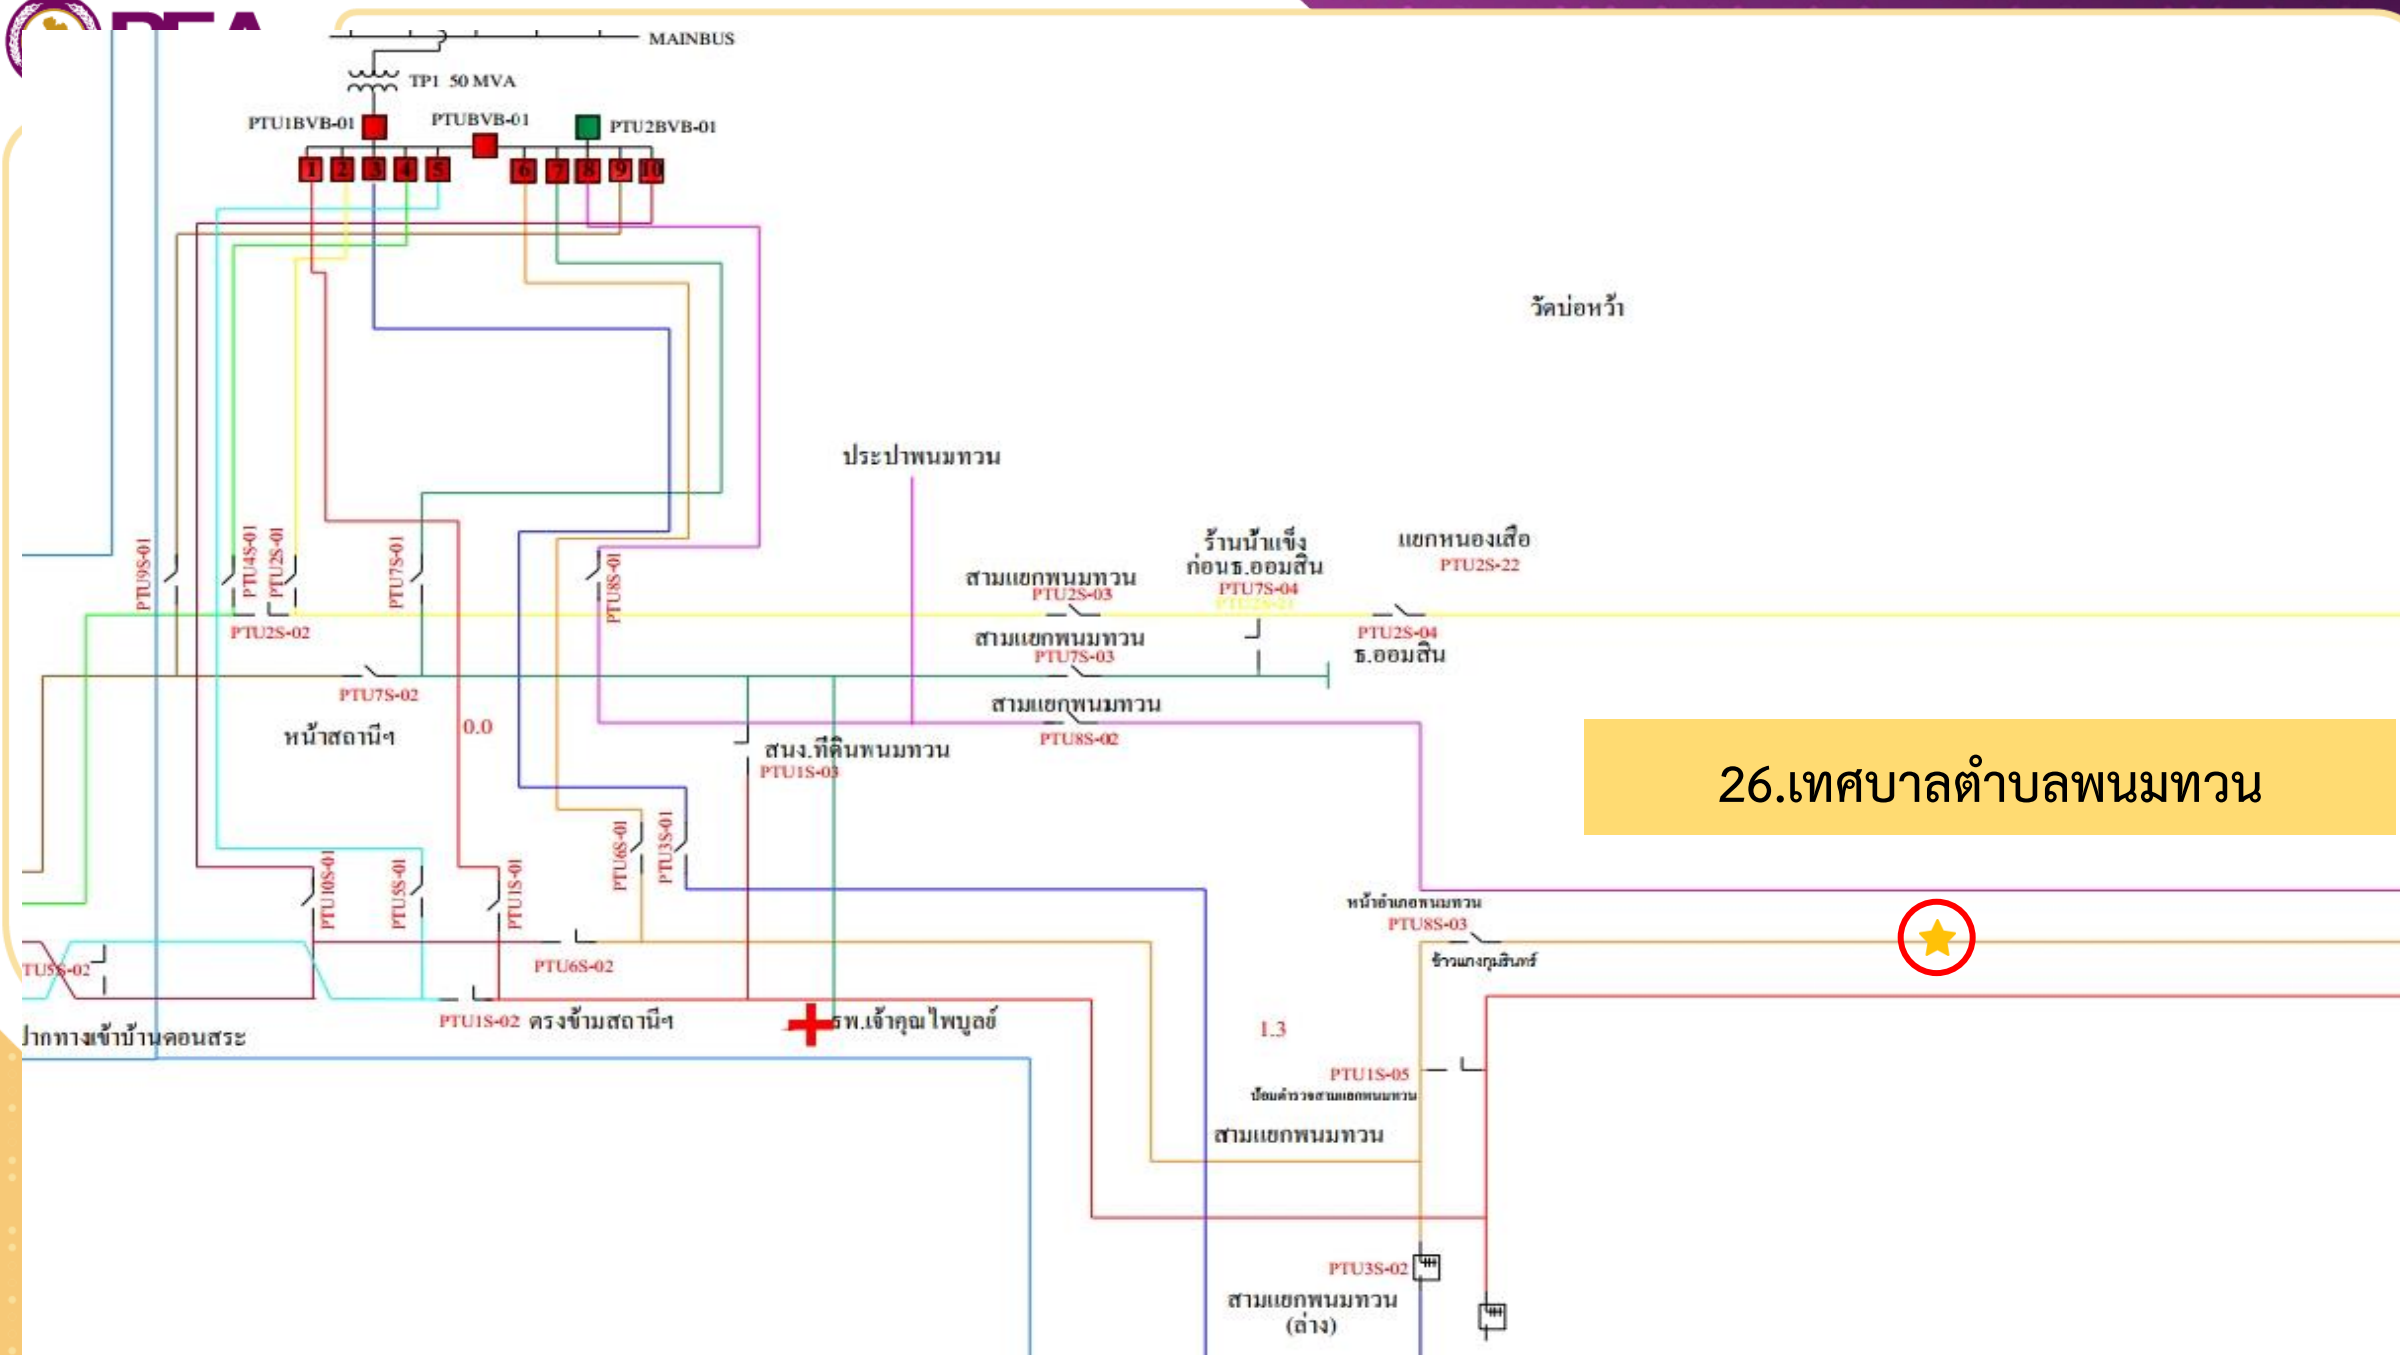


26.เทศบาลตำบลพนมทวน


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส. ไทรโยค

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส. ไทรโยค	27.	เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	ไทรโยค	12	สนง.เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย	SYA10	SYA01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	28.	เทศบาลตำบลวังโพธิ์	ไทรโยค	12	สนง.เทศบาลตำบลวังโพธิ์	SYA05	SYA09	1. สับ SF6 SYA06S-09 ครั้วนายดาบ 2. ปลด SF6 SYA06S-03 เทศบาลวังโพธิ์

27.เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

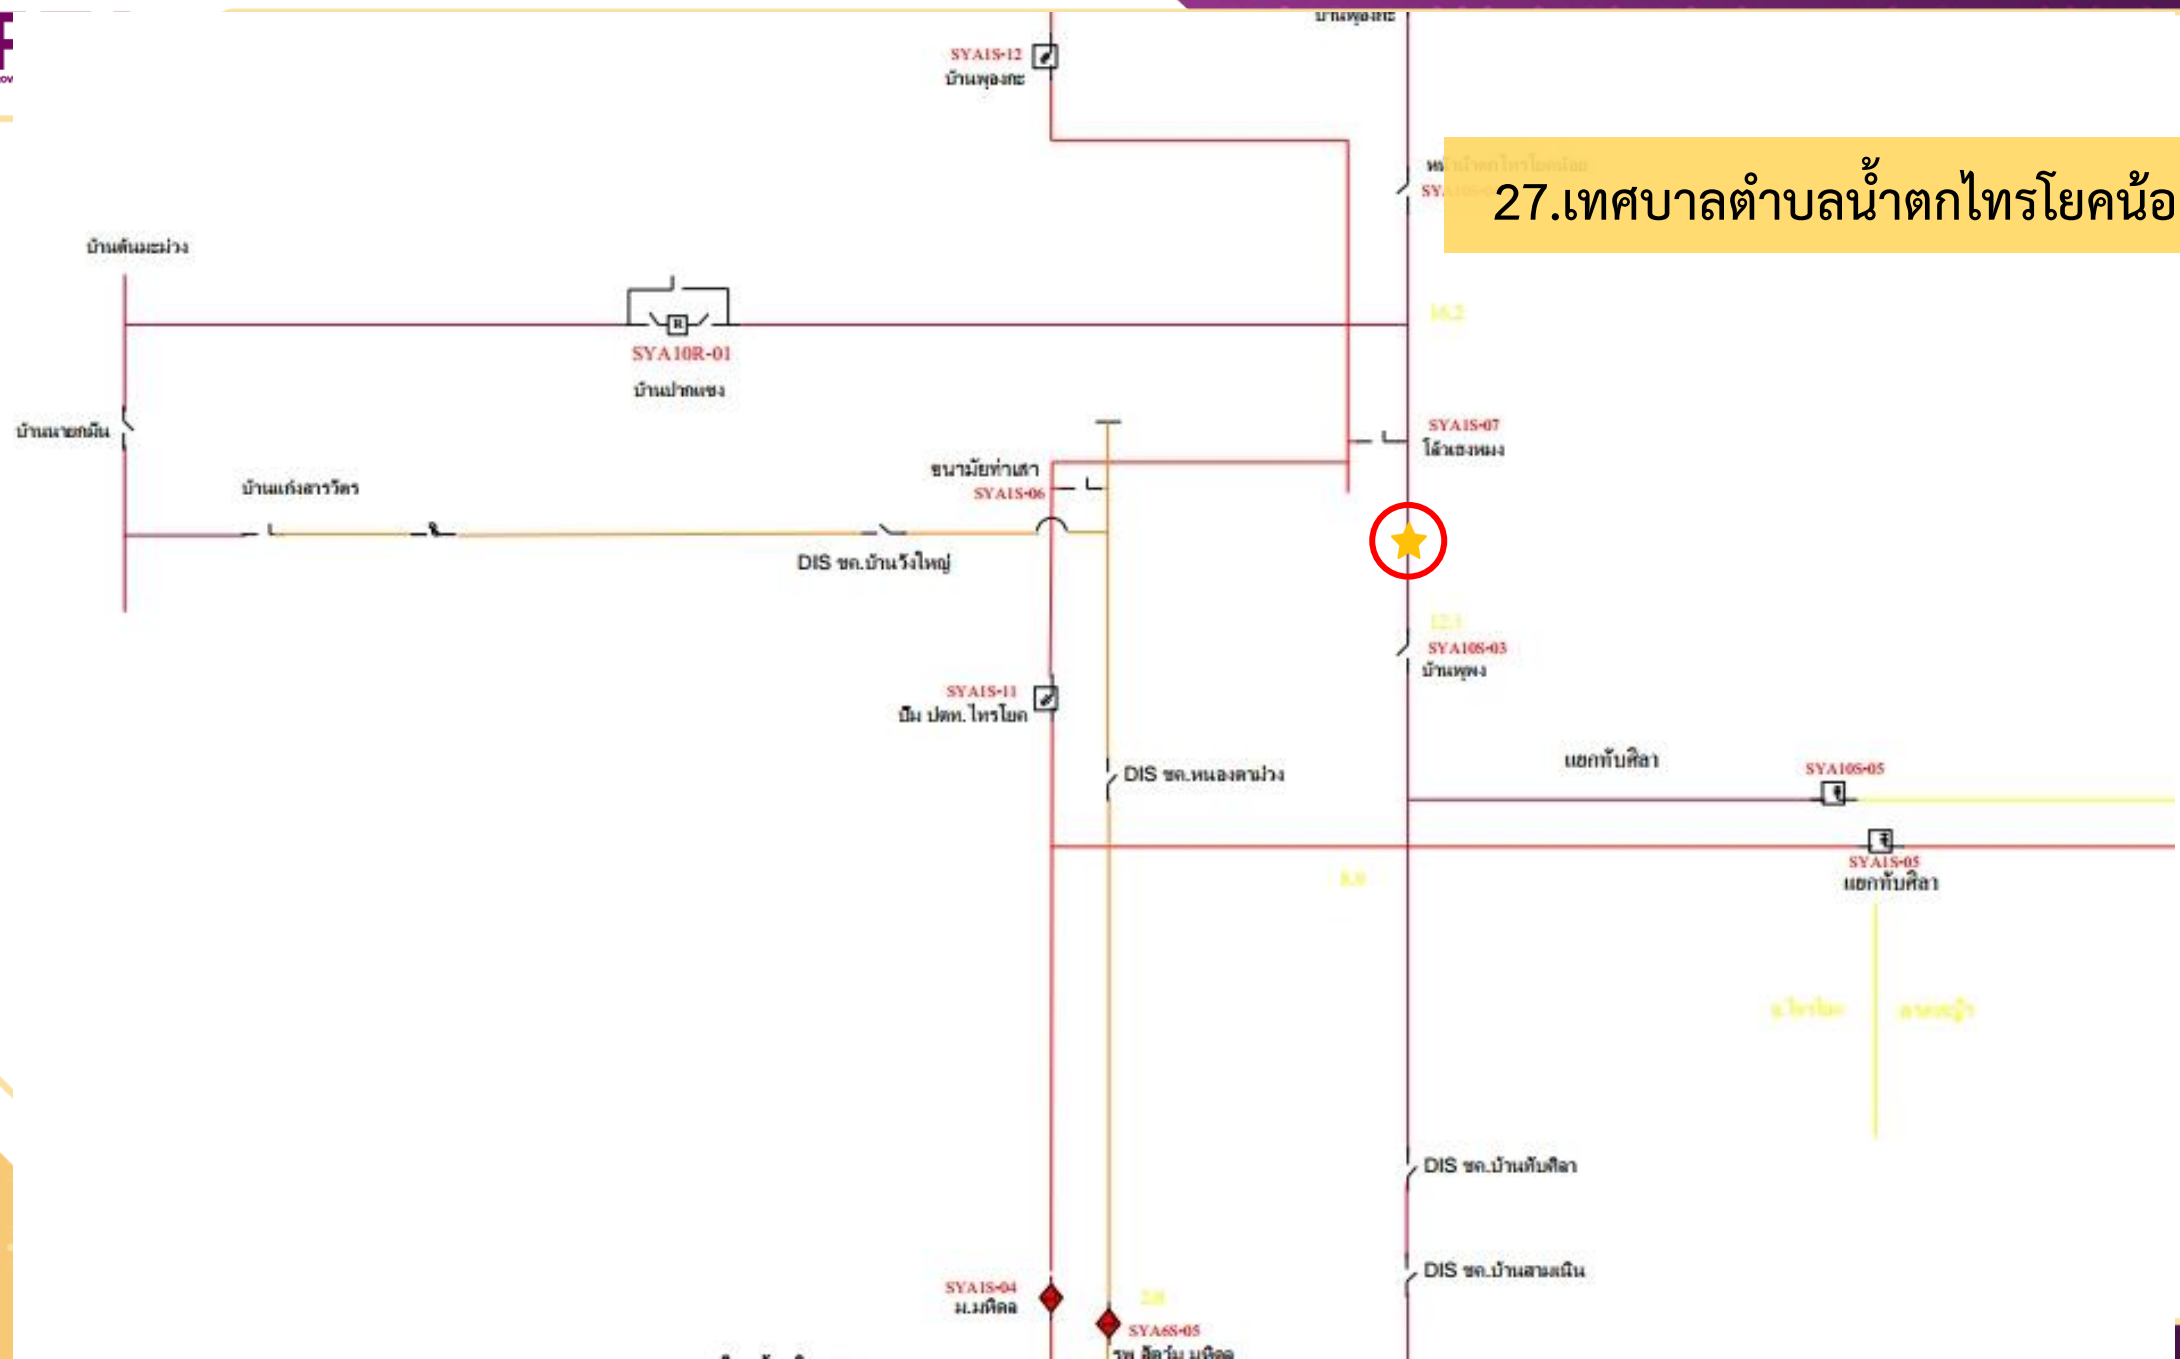

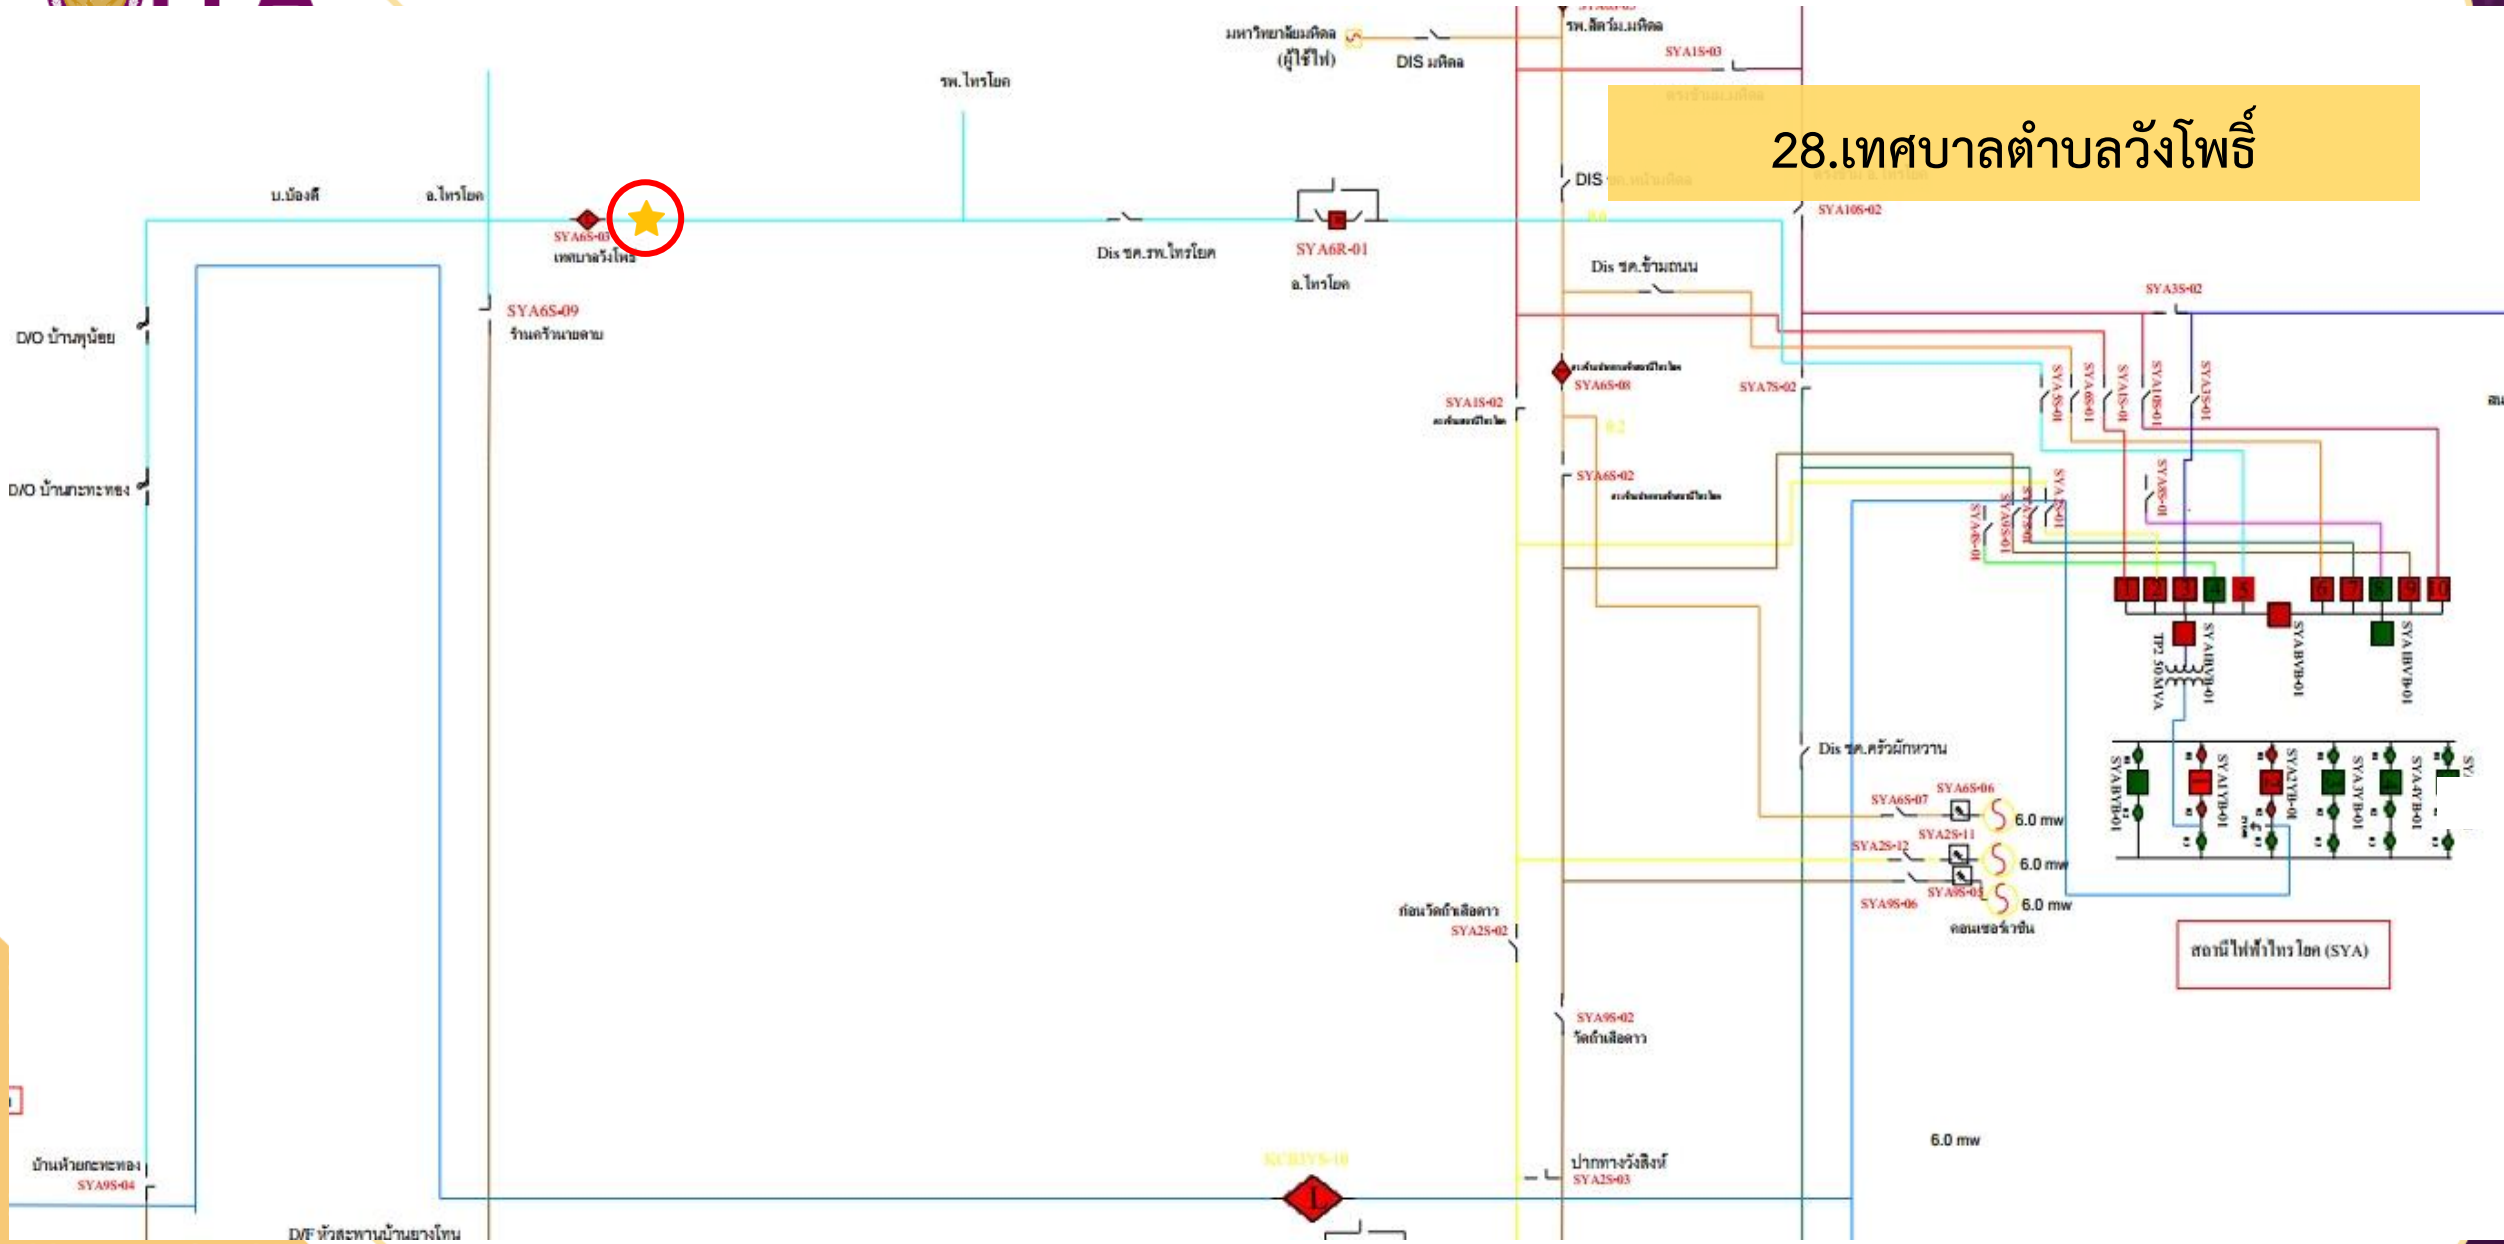



แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.ทองผาภูมิ

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ทองผาภูมิ	29.	เทศบาลตำบลท่าขนุน	ทองผาภูมิ	12	สนง.เทศบาลตำบลท่าขนุน	VLA05	VLA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	30.	เทศบาลตำบลลิ้นถิ่น	ทองผาภูมิ	12	สนง.เทศบาลตำบลลิ้นถิ่น	VLA03	VLA02	1.สับ SF6 VLA02S-07 ไร่แก้วมังกร 2.ปลด SF6 VLA03S-05 ตรงข้ามบ้านดงลัก
	31.	เทศบาลตำบลทองผาภูมิ	ทองผาภูมิ	12	สนง.เทศบาลตำบลทองผาภูมิ	VLA03	-	อยู่หลัง Recloser VLA03R-04
	32.	เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม	ทองผาภูมิ	12	สนง.เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม	VLA03	VLA02	อยู่หลัง Recloser VLA03R-02
	33.	เทศบาลตำบลไทรโยค	ไทรโยค	12	สนง.เทศบาลตำบลไทรโยค	VLA02	VLA03	อยู่ปลายสาย


29.เทศบาลตำบลท่าขนุน

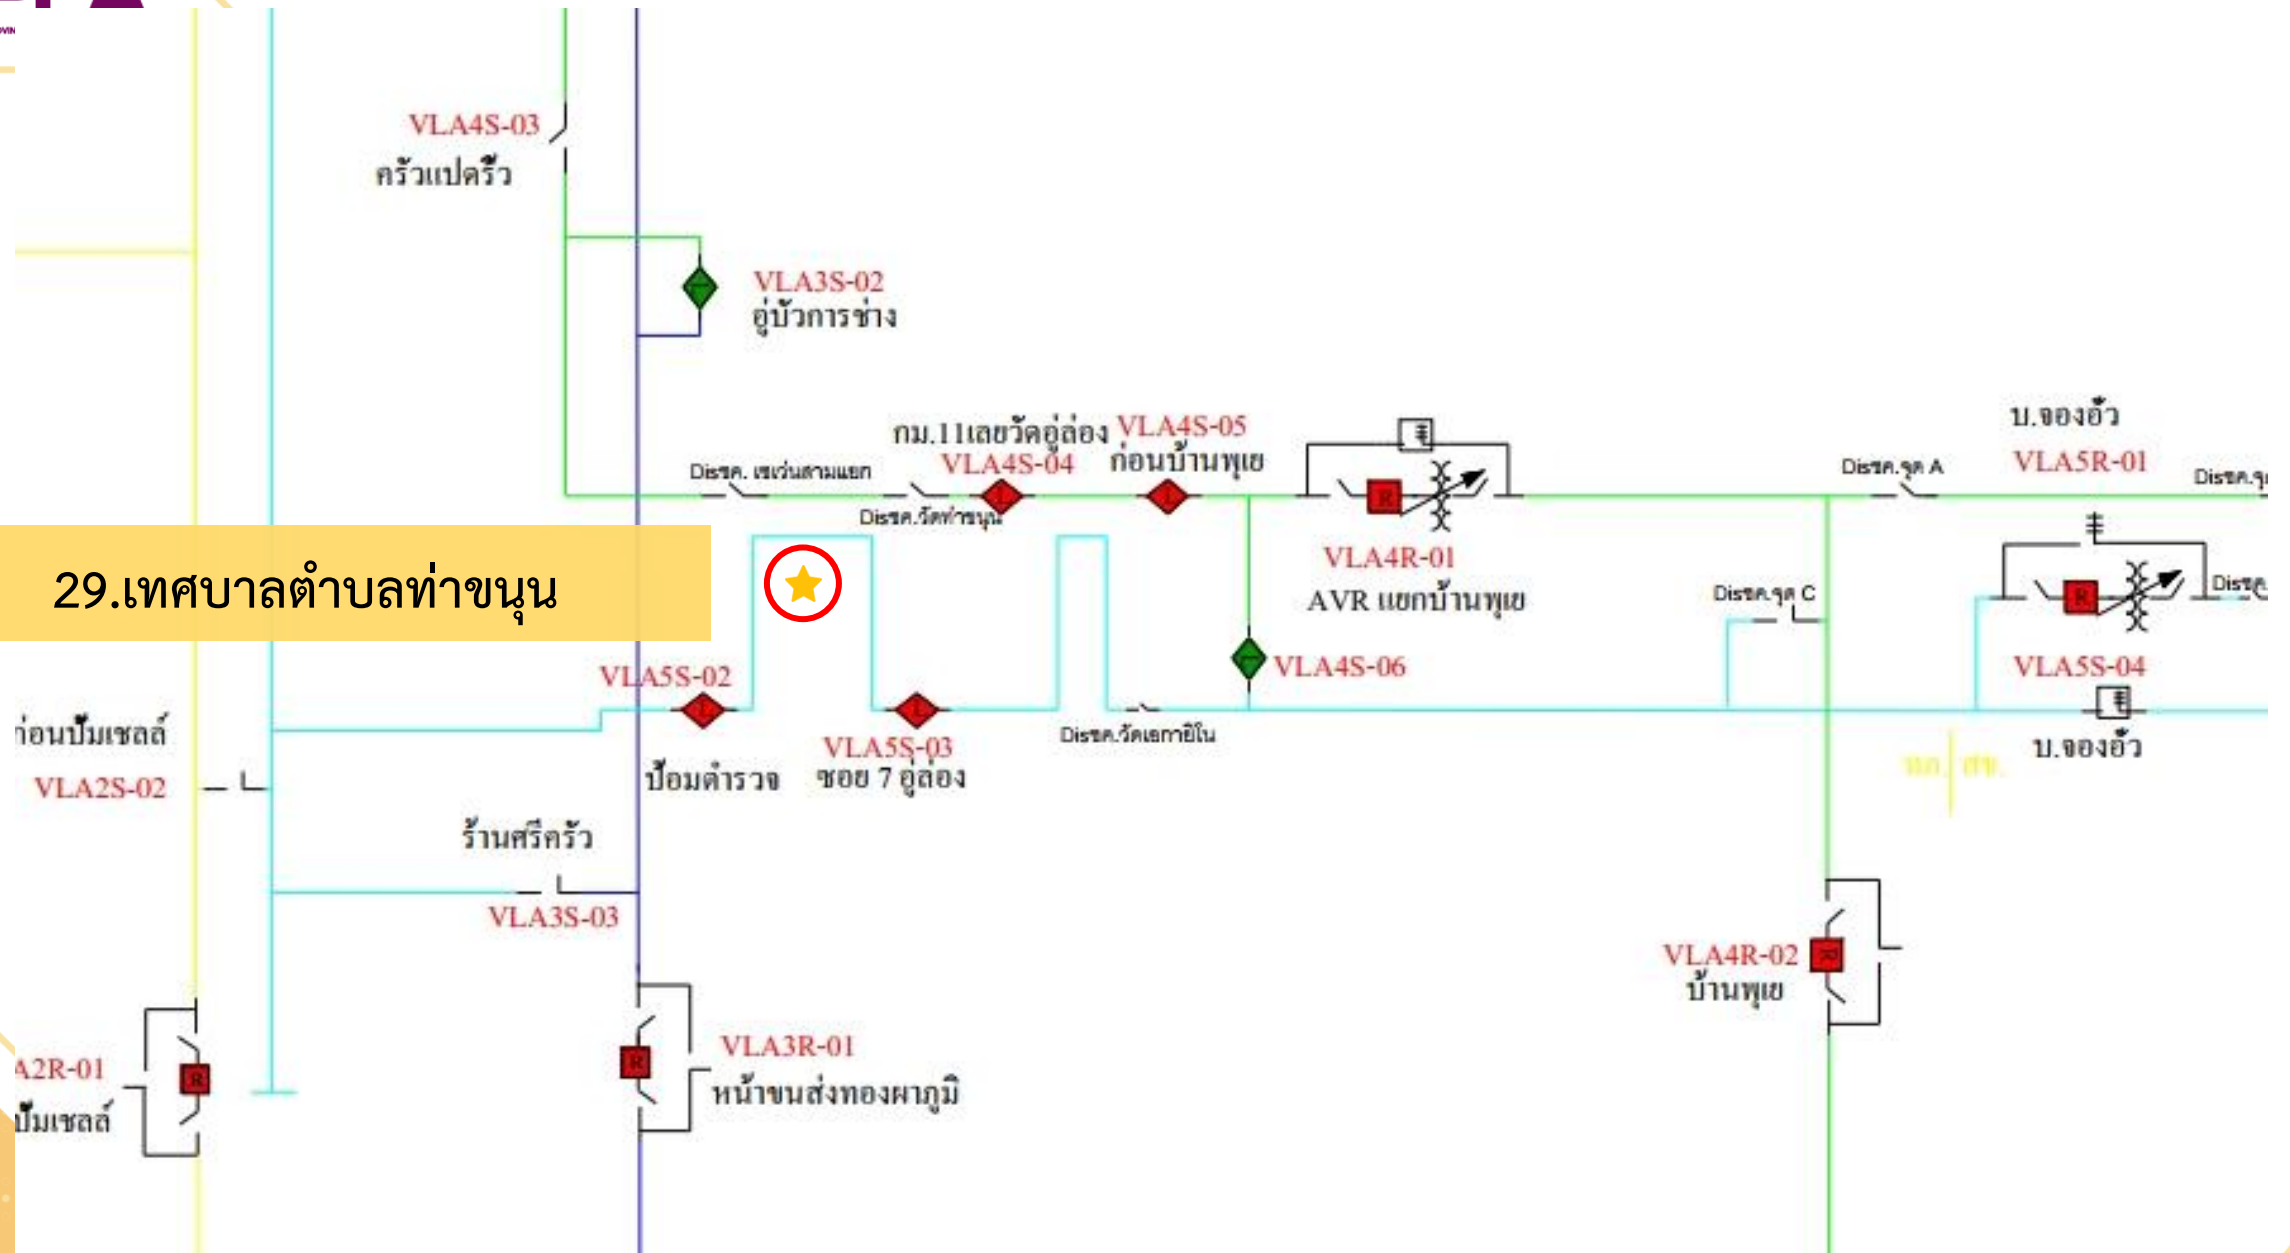

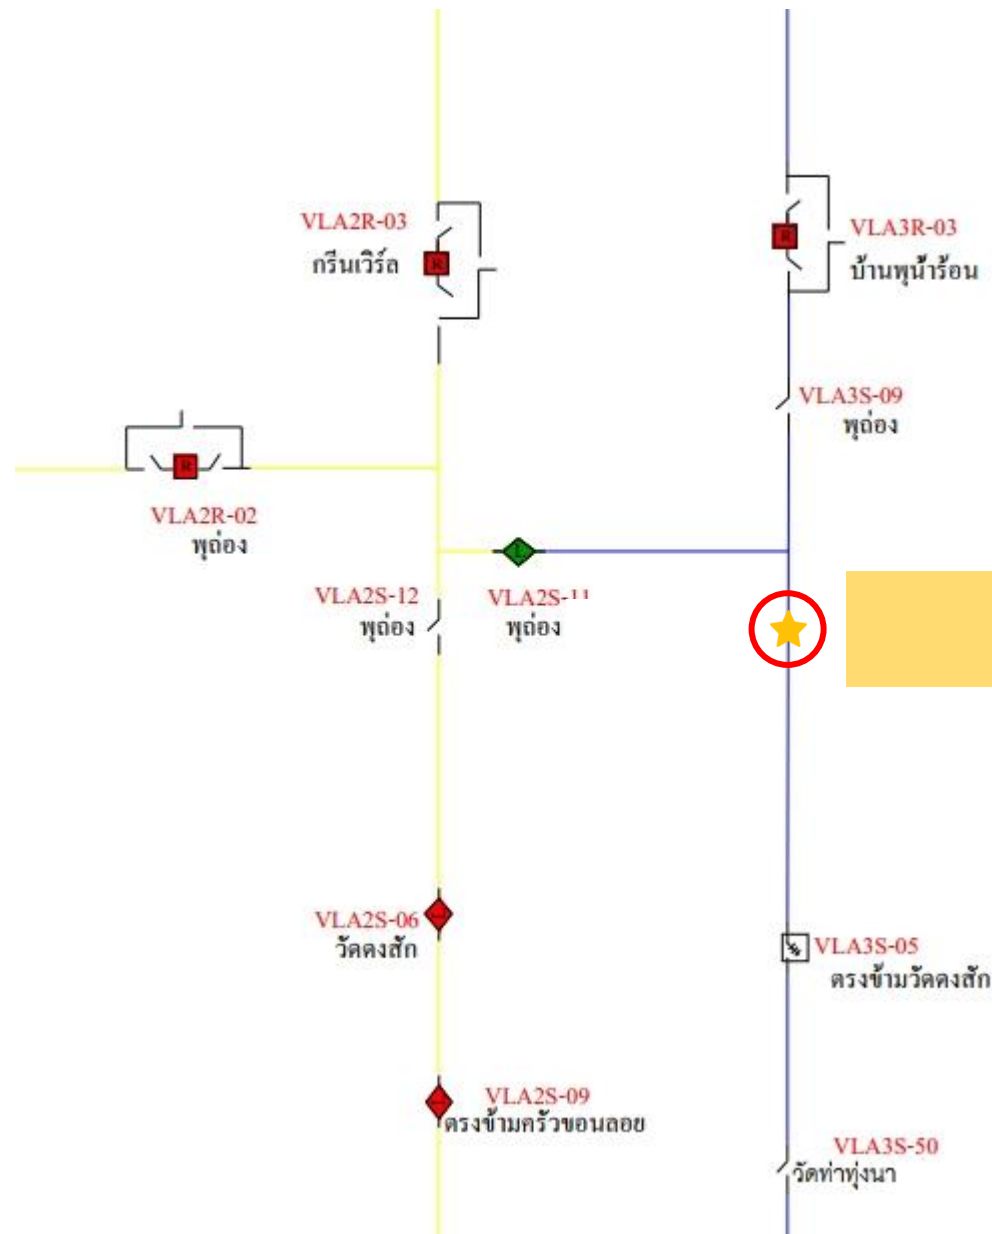


30.เทศบาลตำบลลิ้นถิ่น



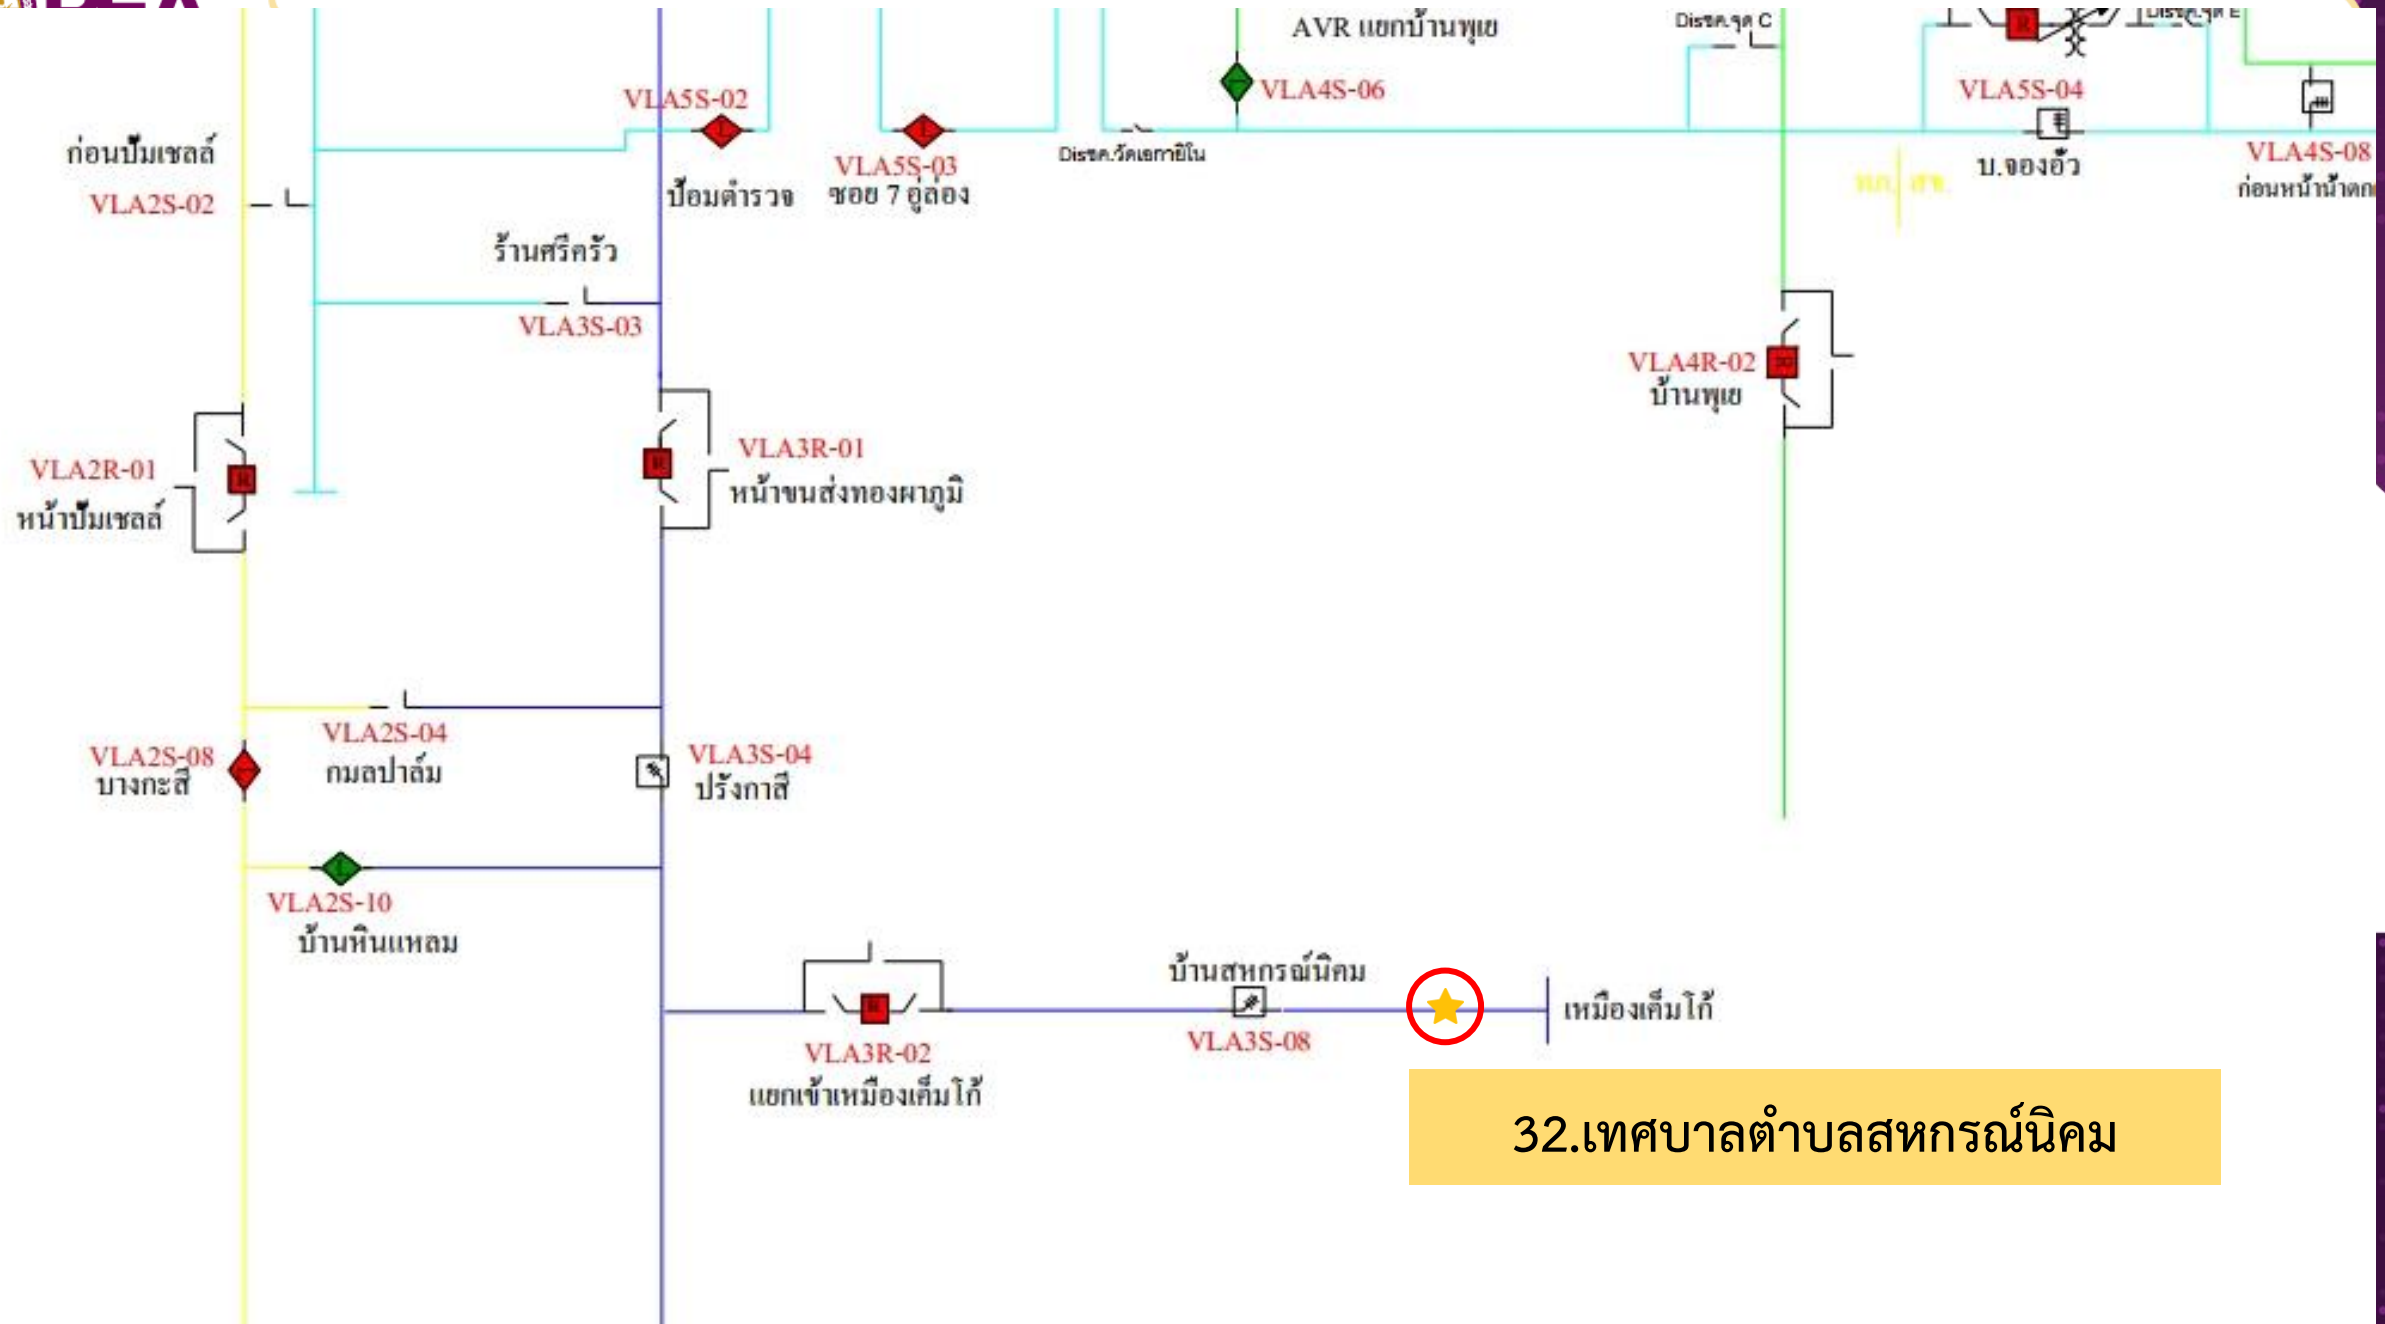

32.เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม

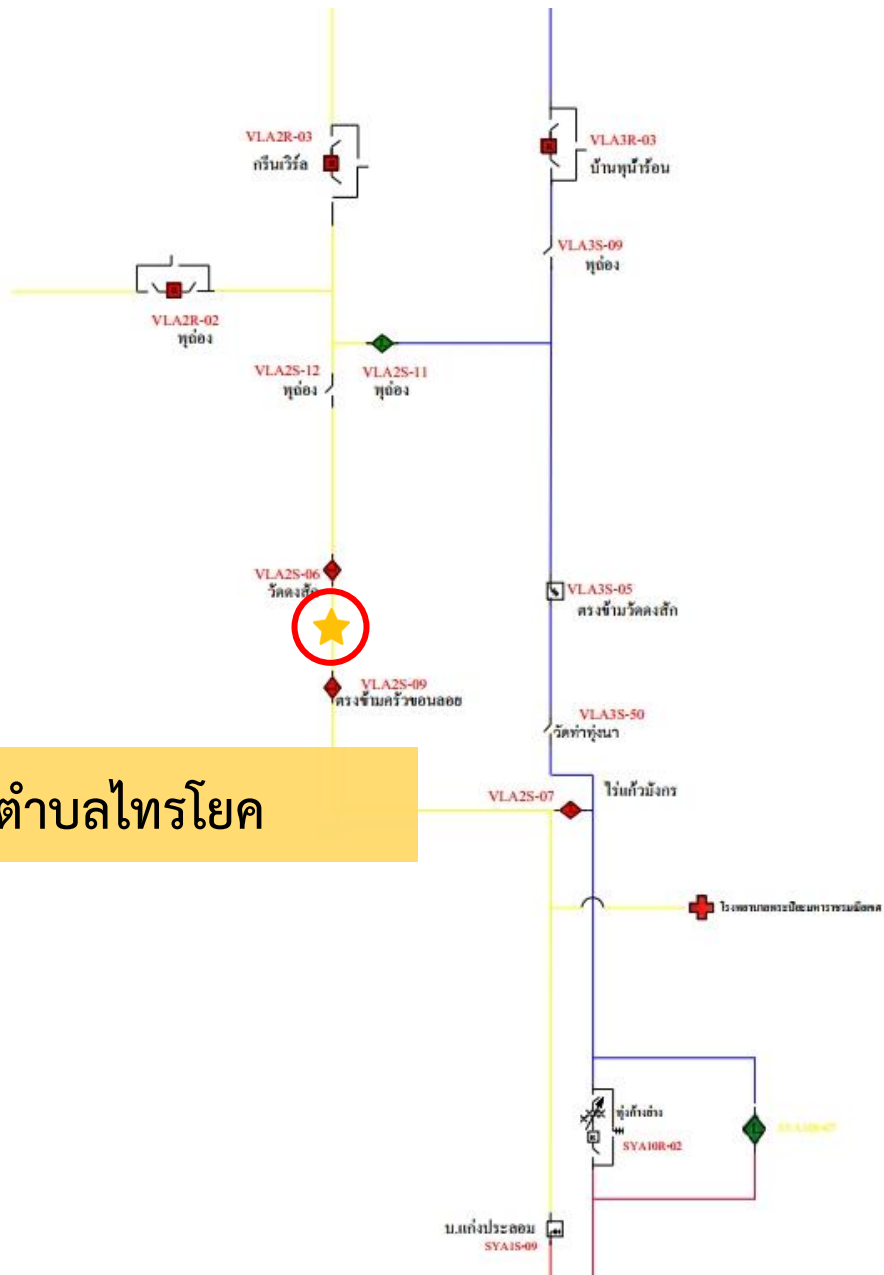


33.เทศบาลตำบลไทรโยค


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.หนองปรือ

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.หนองปรือ	34.	เทศบาลตำบลหนองรี	บ่อพลอย	12	สนง.เทศบาลหนองรี	BOU03	BOP04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	35.	เทศบาลตำบลเขาโจด	ศรีสวัสดิ์	12	สนง.เทศบาลเขาโจด	BOU05	-	อยู่ปลายสาย
	36.	เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ	หนองปรือ	12	สนง.เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ	BOU01	DAA09	อยู่หลัง BOU01R-02
	37.	เทศบาลตำบลหนองปรือ	หนองปรือ	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองปรือ	BOU05	BOU01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	38.	เทศบาลตำบลหนองปลาไหล	หนองปรือ	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองปลาไหล	BOU02	-	อยู่หลัง BOU02R-01

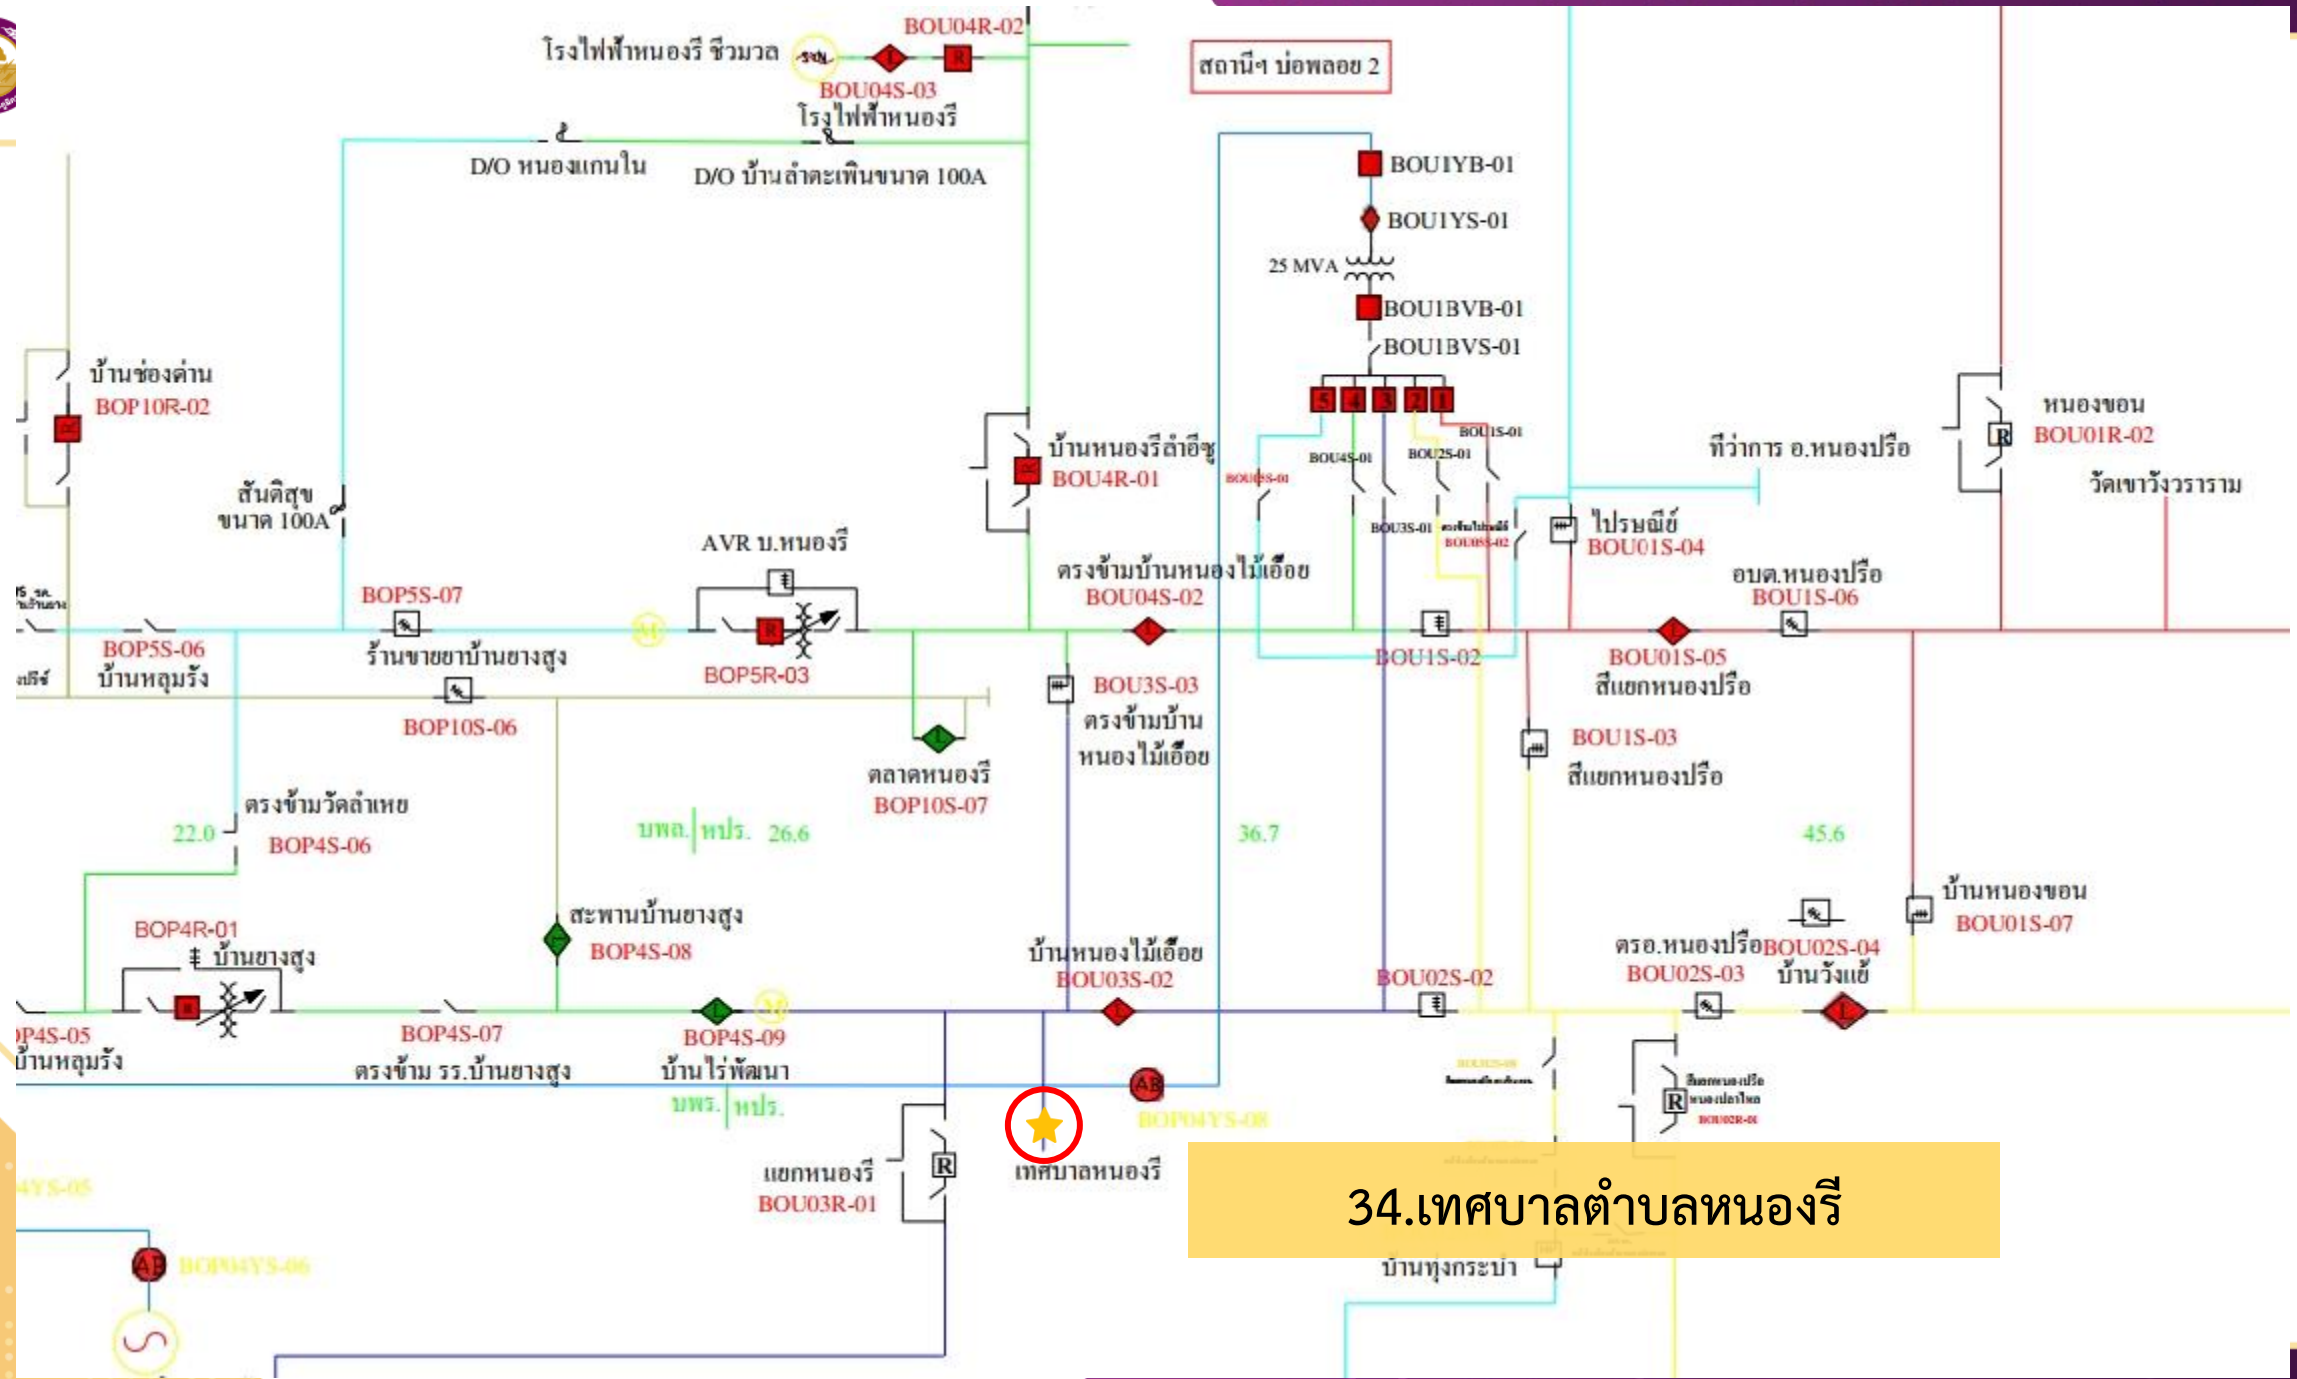

34.เทศบาลตำบลหนองรี

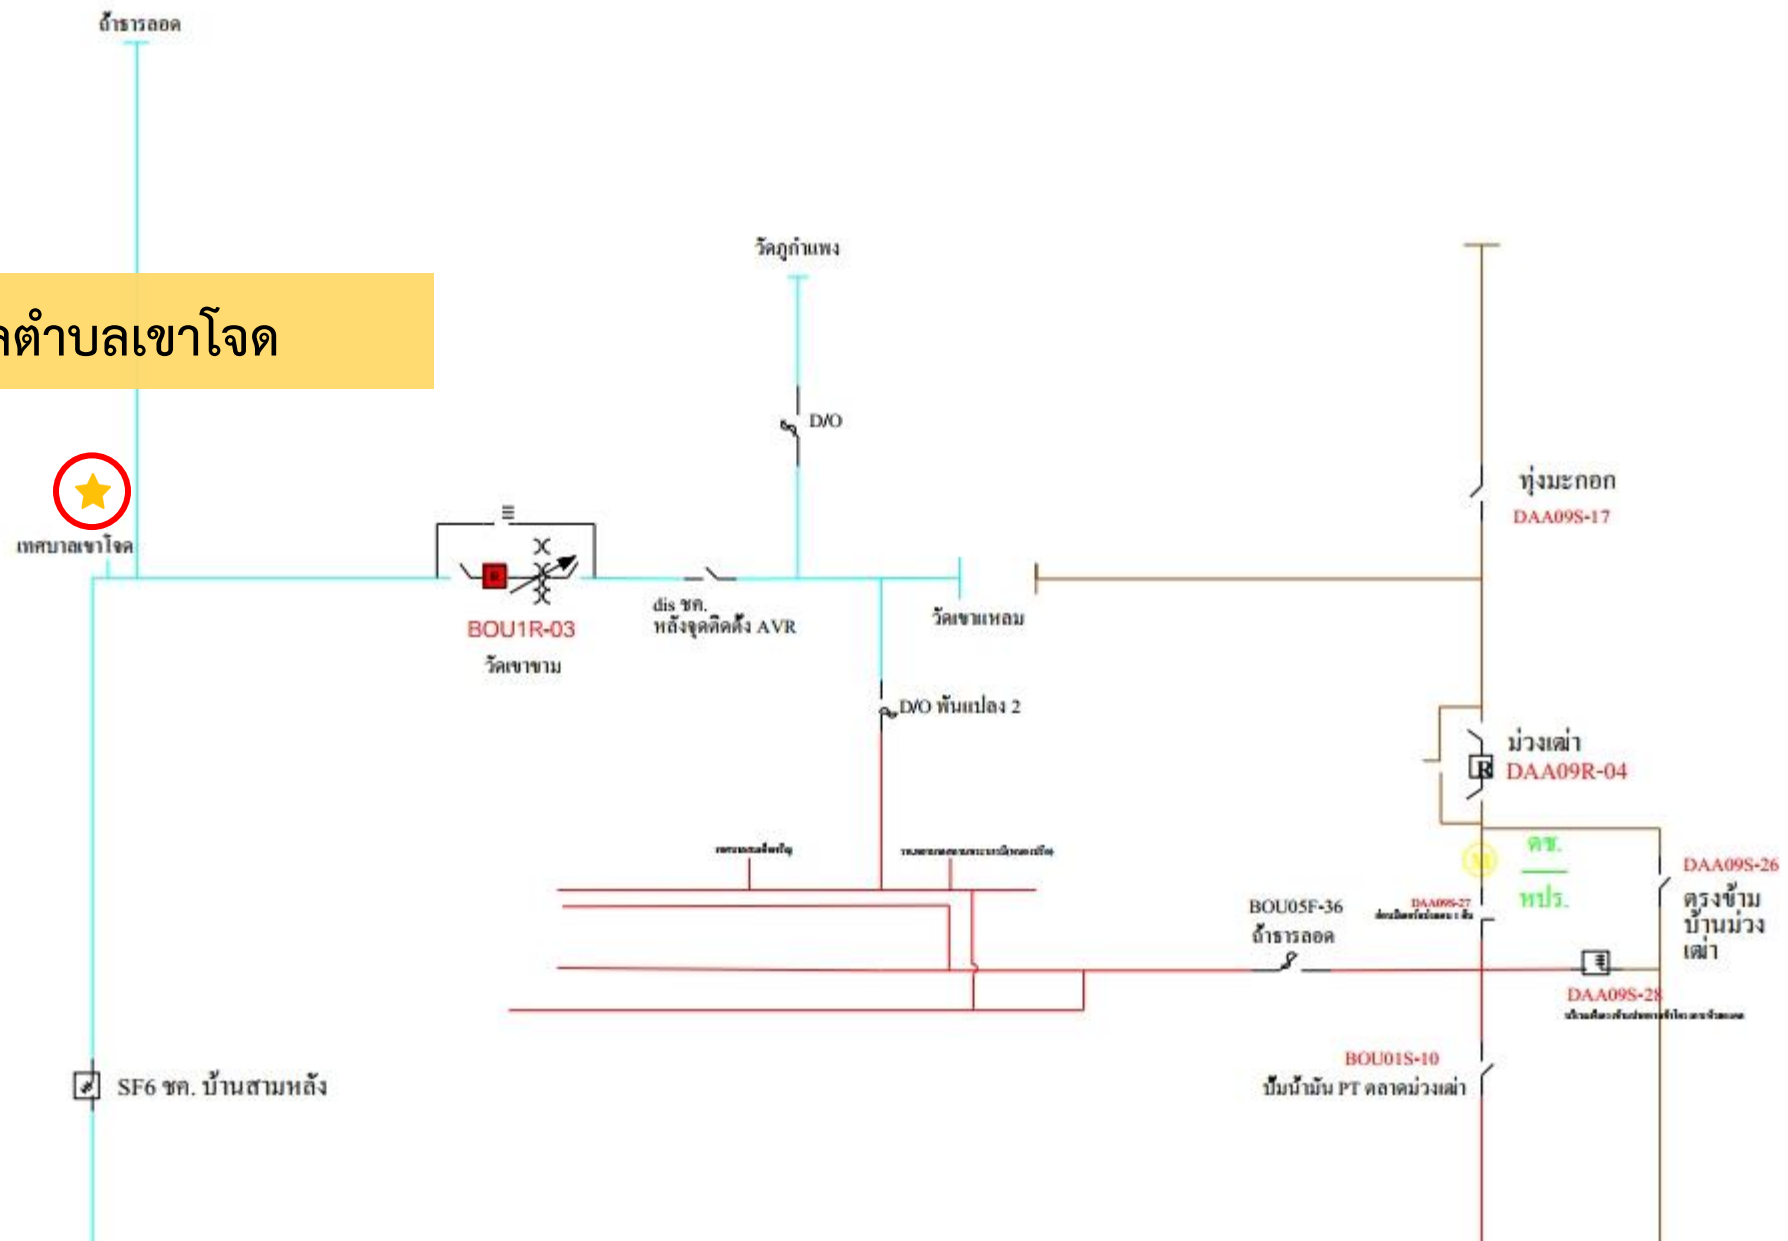

D/O พันแปลง 2

36.เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ



รพ. พยาบาลสถานพระบรมมี(หนองปรือ)

BOU05F-36
ถ้ำธารลอด

DAA09S-27
ก่อนมิเตอร์แบ่งแดน 1 ดัน

ม่วงเต่า
DAA09R-04


คช.
หปร.


DAA09S-26
ตรงข้าม
บ้านม่วง
เต่า

DAA09S-28
บริเวณฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าโครงการหัวของตด

BOU01S-10

ปั้มน้ำมัน PT ตลาดม่วงเต่า

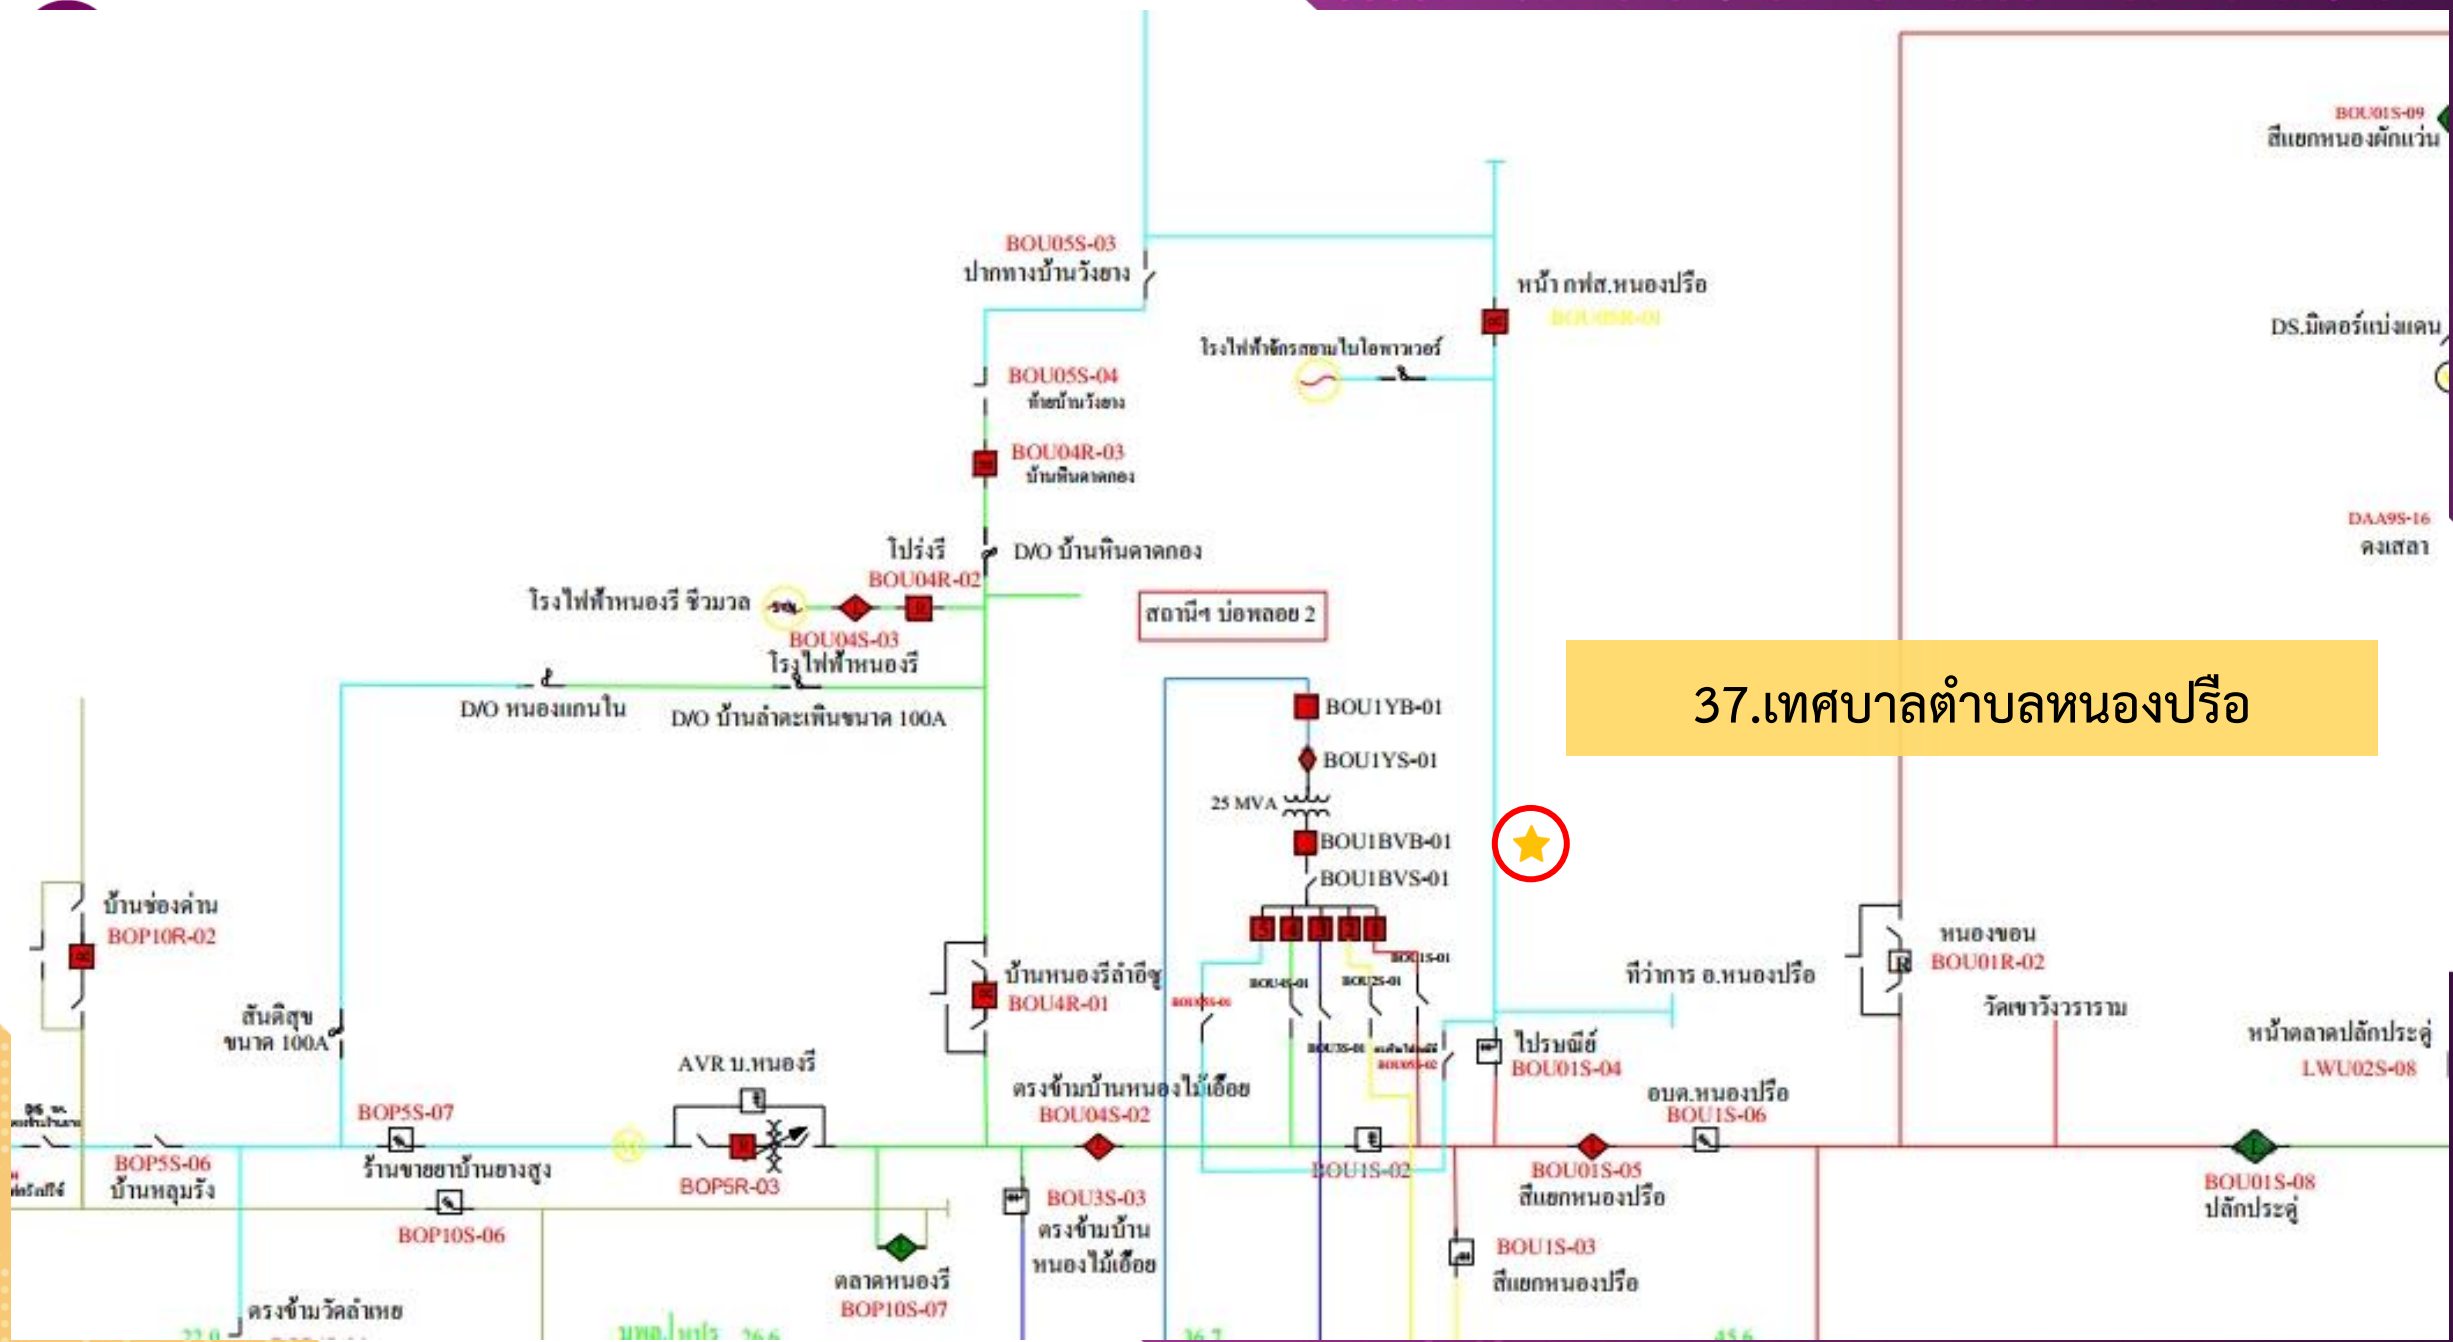

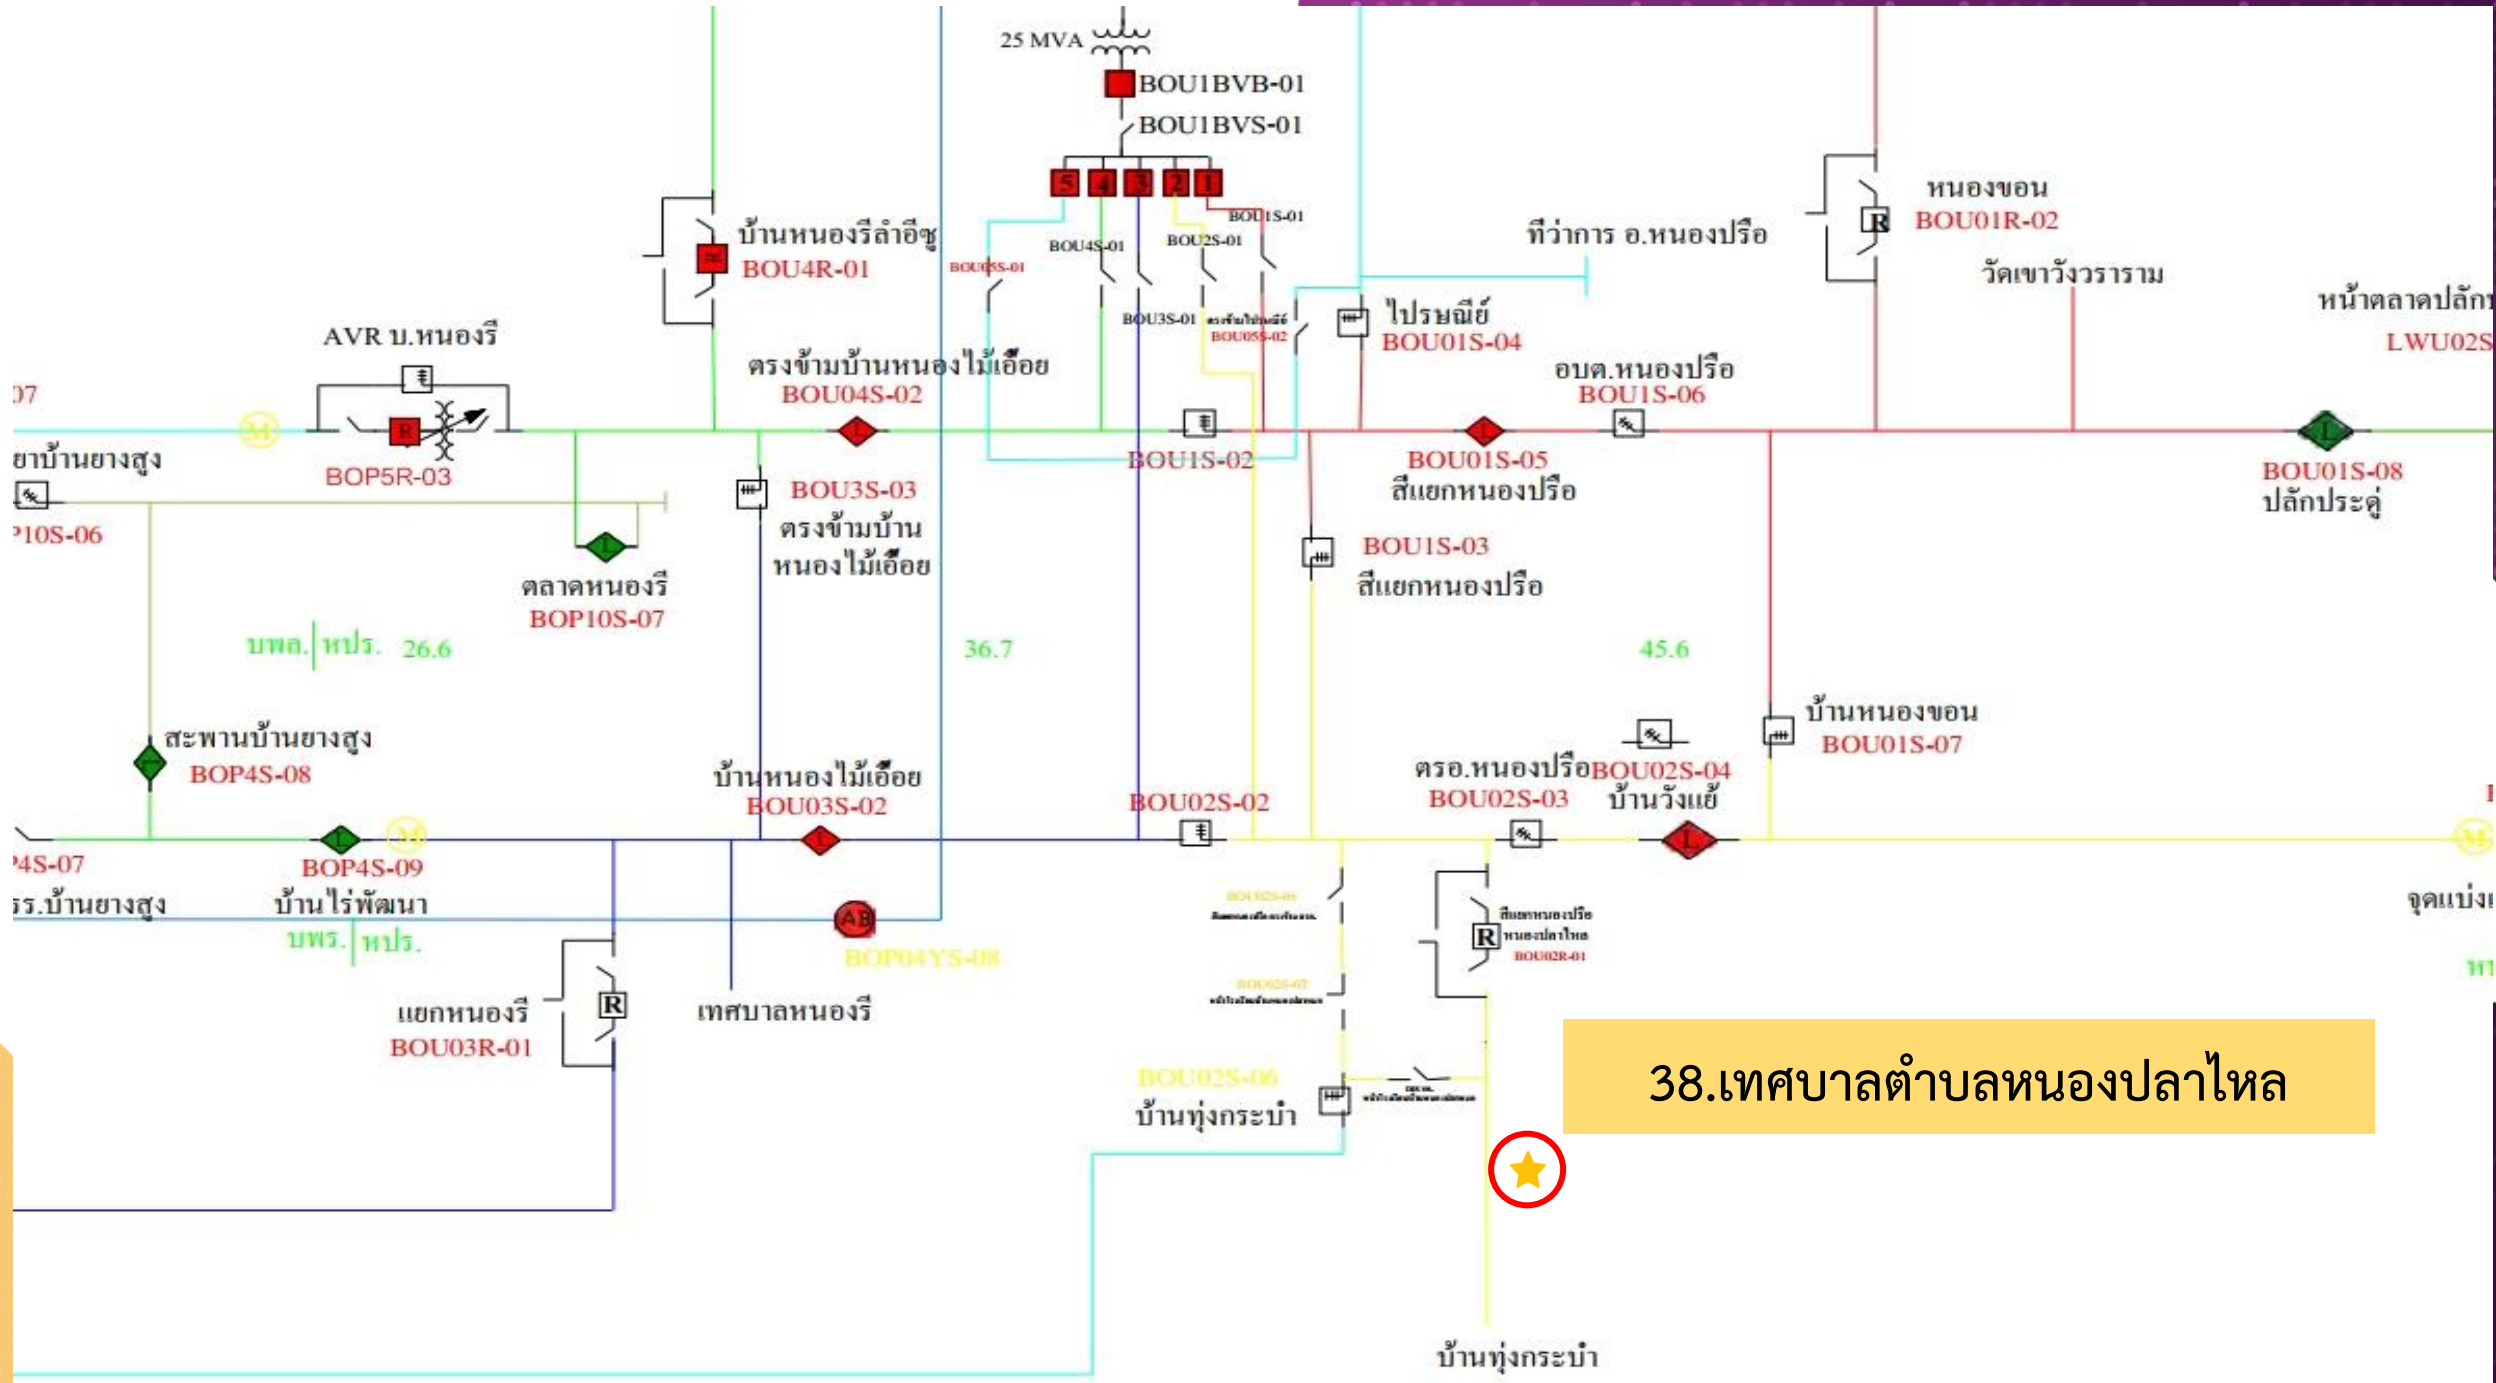

38.เทศบาลตำบลหนองปลาไหล


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568


กฟส.ห้วยกระเจา

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ห้วยกระเจา	39.	เทศบาลตำบลห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	12	สนง.เทศบาลตำบลห้วยกระเจา	BOP03	UTG05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	40.	เทศบาลตำบลสระลงเรือ	ห้วยกระเจา	12	สนง.เทศบาลตำบลสระลงเรือ	UTG05	UTG09	อยู่หลัง UTG05R-01

1. จีเอ็ม นิวส์

39.เทศบาลตำบลห้วยกระเจา

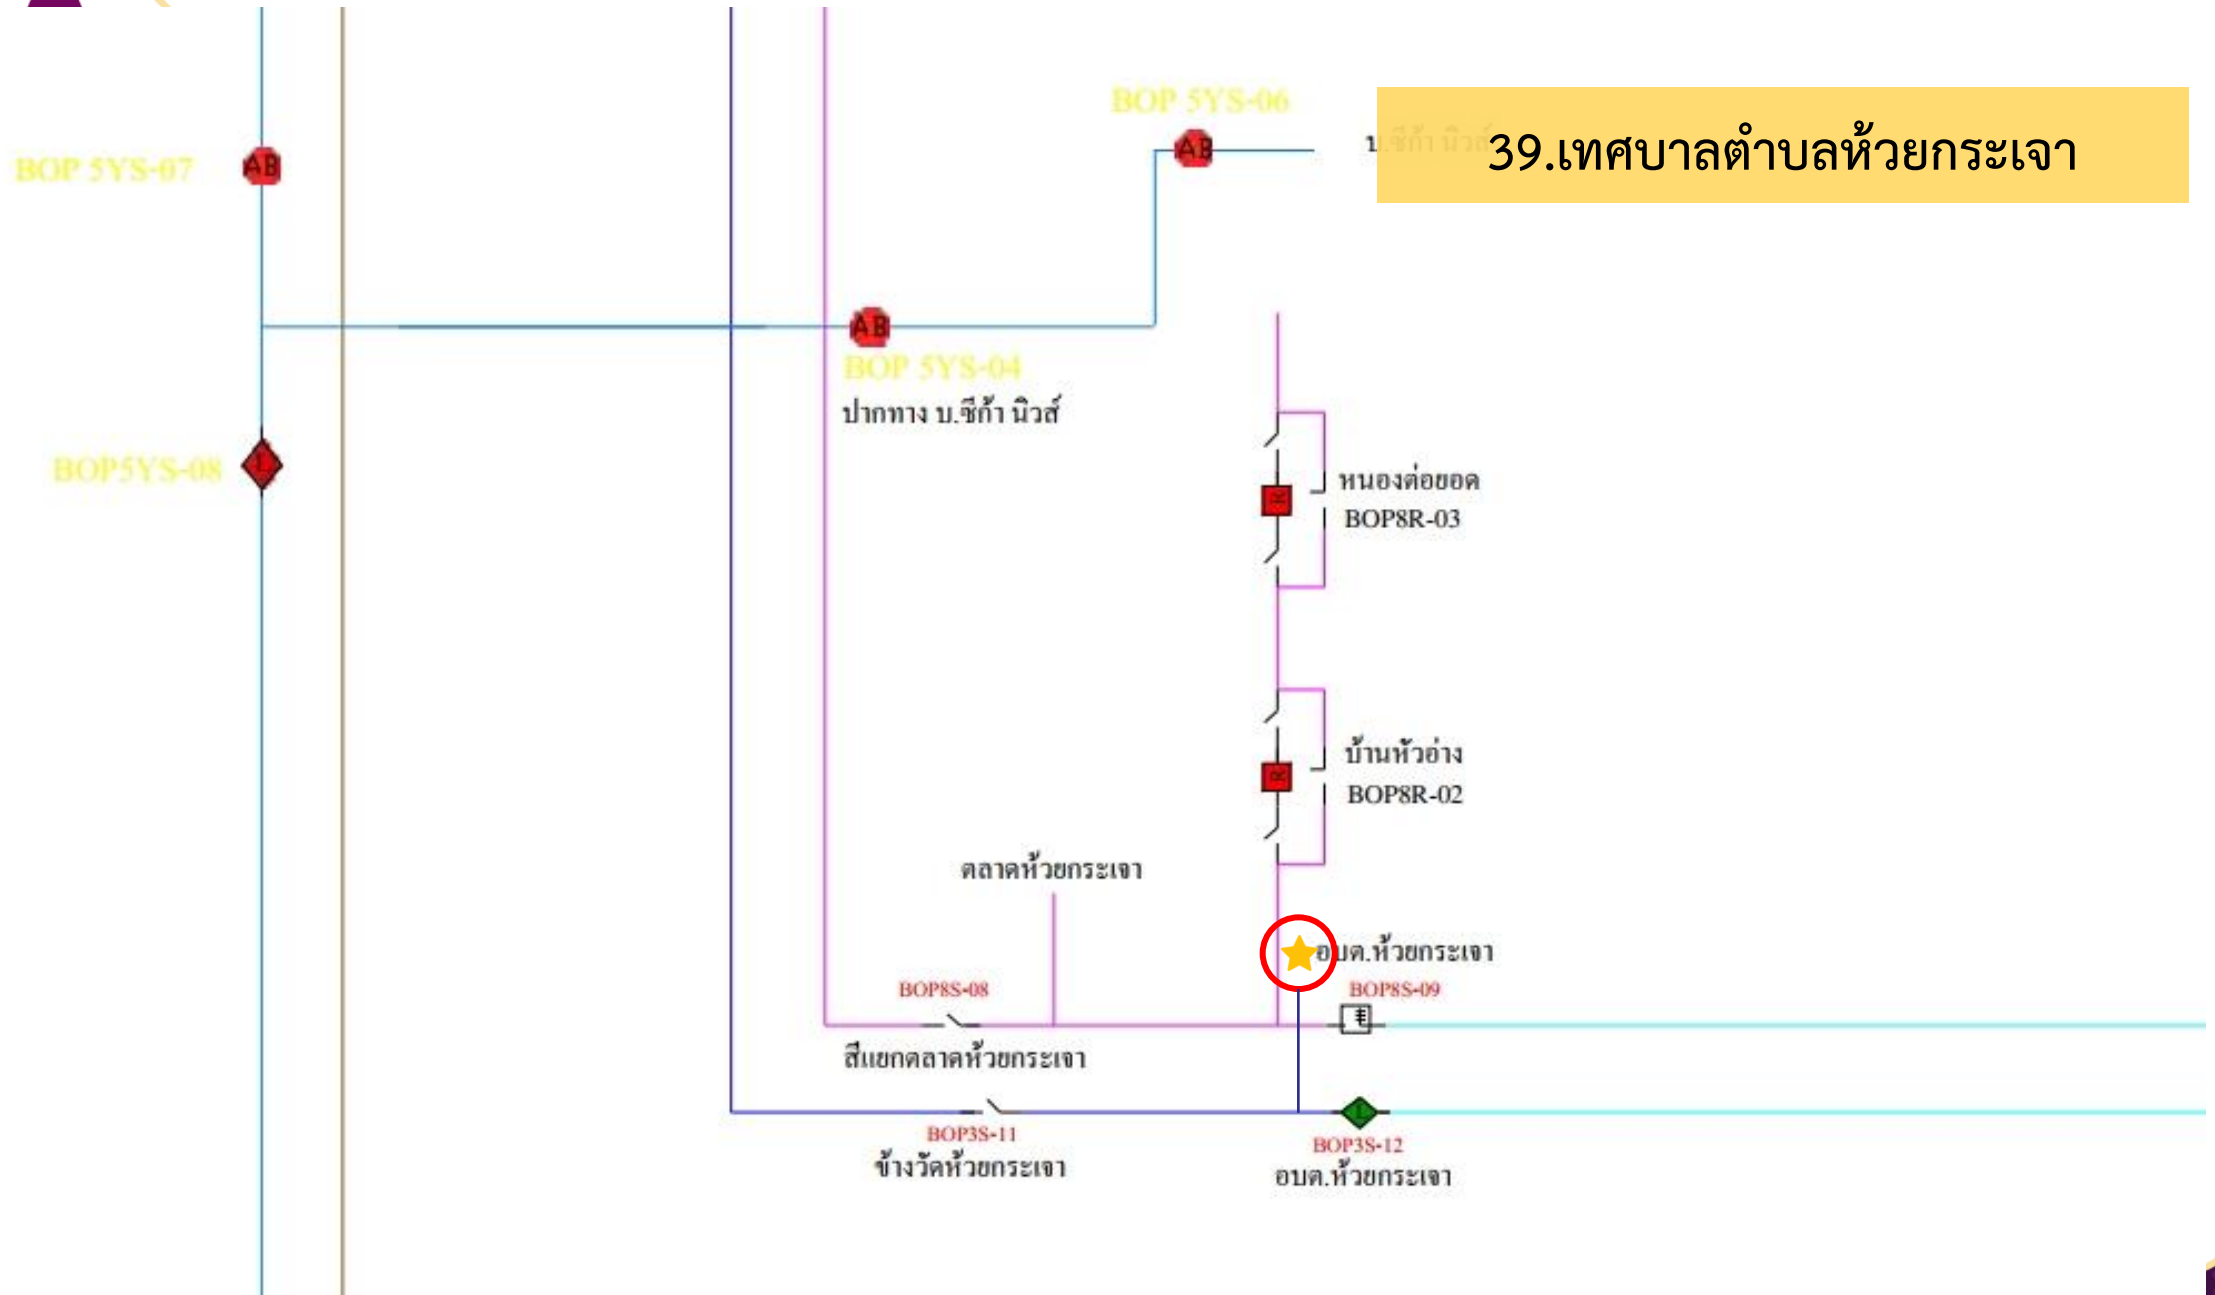

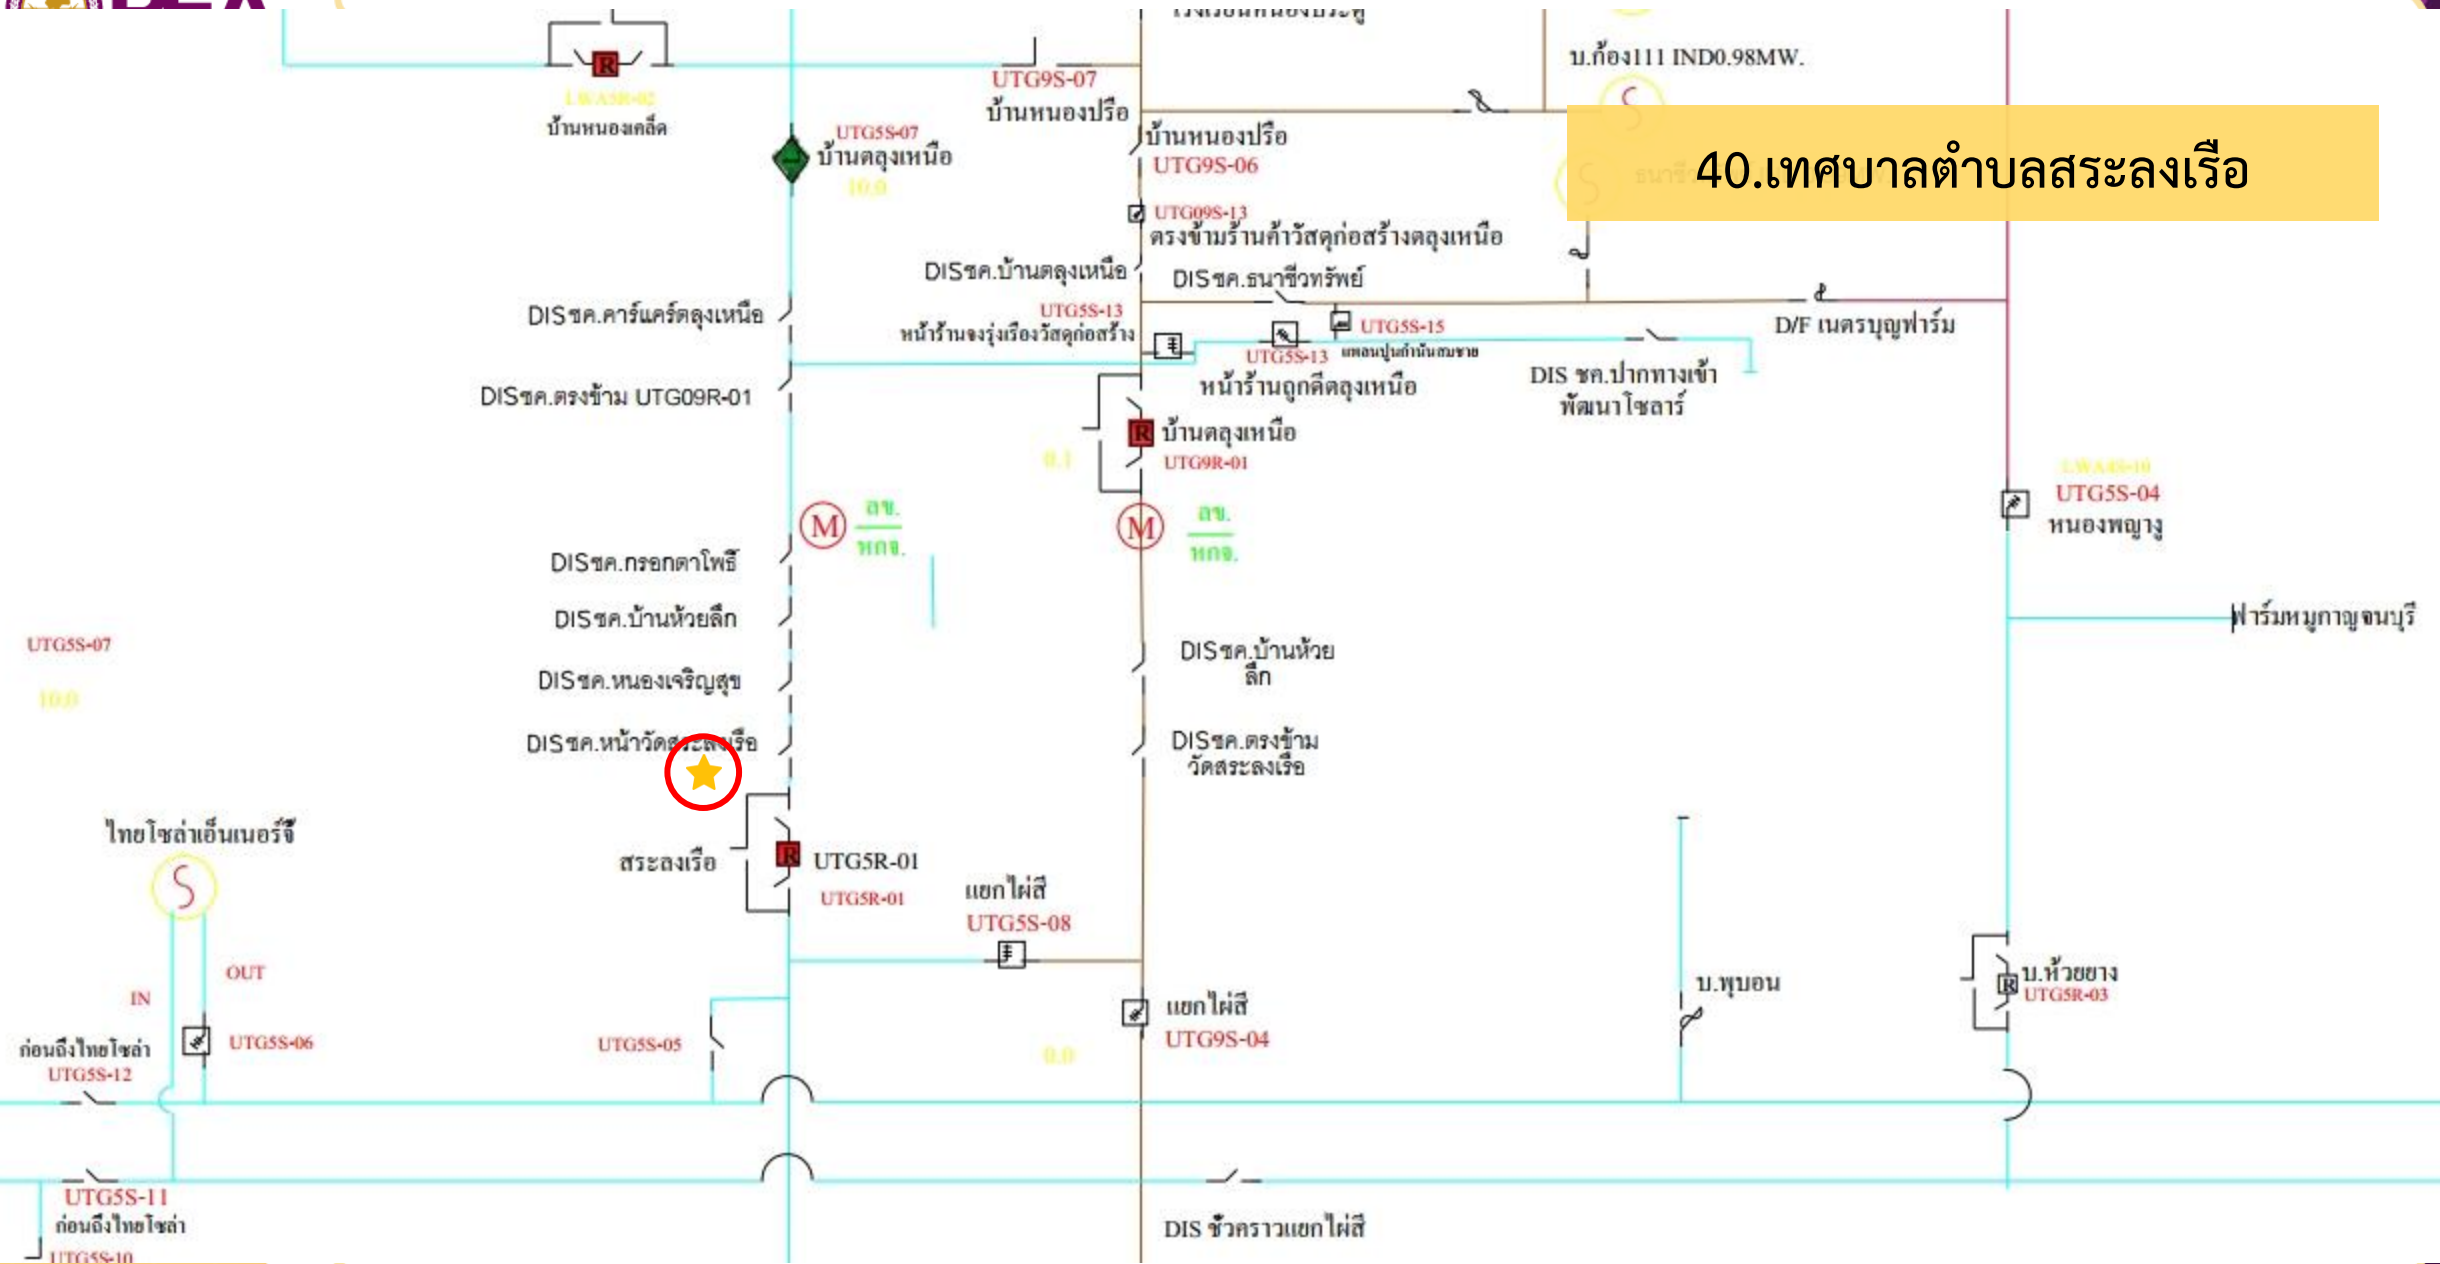

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.เลาขวัญ

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.เลาขวัญ	41.	เทศบาลตำบลเลาขวัญ	เลาขวัญ	12	สนง.เทศบาลตำบลเลาขวัญ	LWA10	LWA09	อยู่ปลายสาย
	42.	เทศบาลตำบลหนองฝ้าย	เลาขวัญ	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองฝ้าย	LWA08	LWA02	อยู่ปลายสาย

ช่องกลึงช่องกลัด
BOU03S-04

เลาขวัญไบโอพาวเวอร์
0.98 MW

LWU4S-12
DOA7S-13
ข้าง ธกส.

รพ.เลาขวัญ

ที่ทำการร.เลาขวัญ

LWU4S-08
DOA7S-14
กฟอ.เลาขวัญ 32.4

กฟอ.เลาขวัญ

เขาวัง
LWU4S-01

ตรงข้าม CJ หนองประจักษ์ 30.7
LWU4S-07

ถนน

ถนน

ถนน

สามแยกบ้านนางาม
LWU4S-05

41.เทศบาลตำบลเลาขวัญ

LWU4S-04
วัดบ้านนางาม

LWU4S-06
อิ่งอันวีรสาร

แยกเลาขวัญ-อุ้มทอง

ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
UTG09S-13
LWU4S-09


บ.เขื่อนเหล็ก จำเริญ
บ.เขื่อนเหล็ก จำเริญ
UTG9S-14
5.0MW.

แยกบ้านโบสถ์เก่า
LWU4S-03

DIS ขด.เขื่อนเหล็ก

AVR หนองประจักษ์
UTG9R-02
UTG9S-12


โรงไฟฟ้าสระลง
เรือ SYN0.99MW.

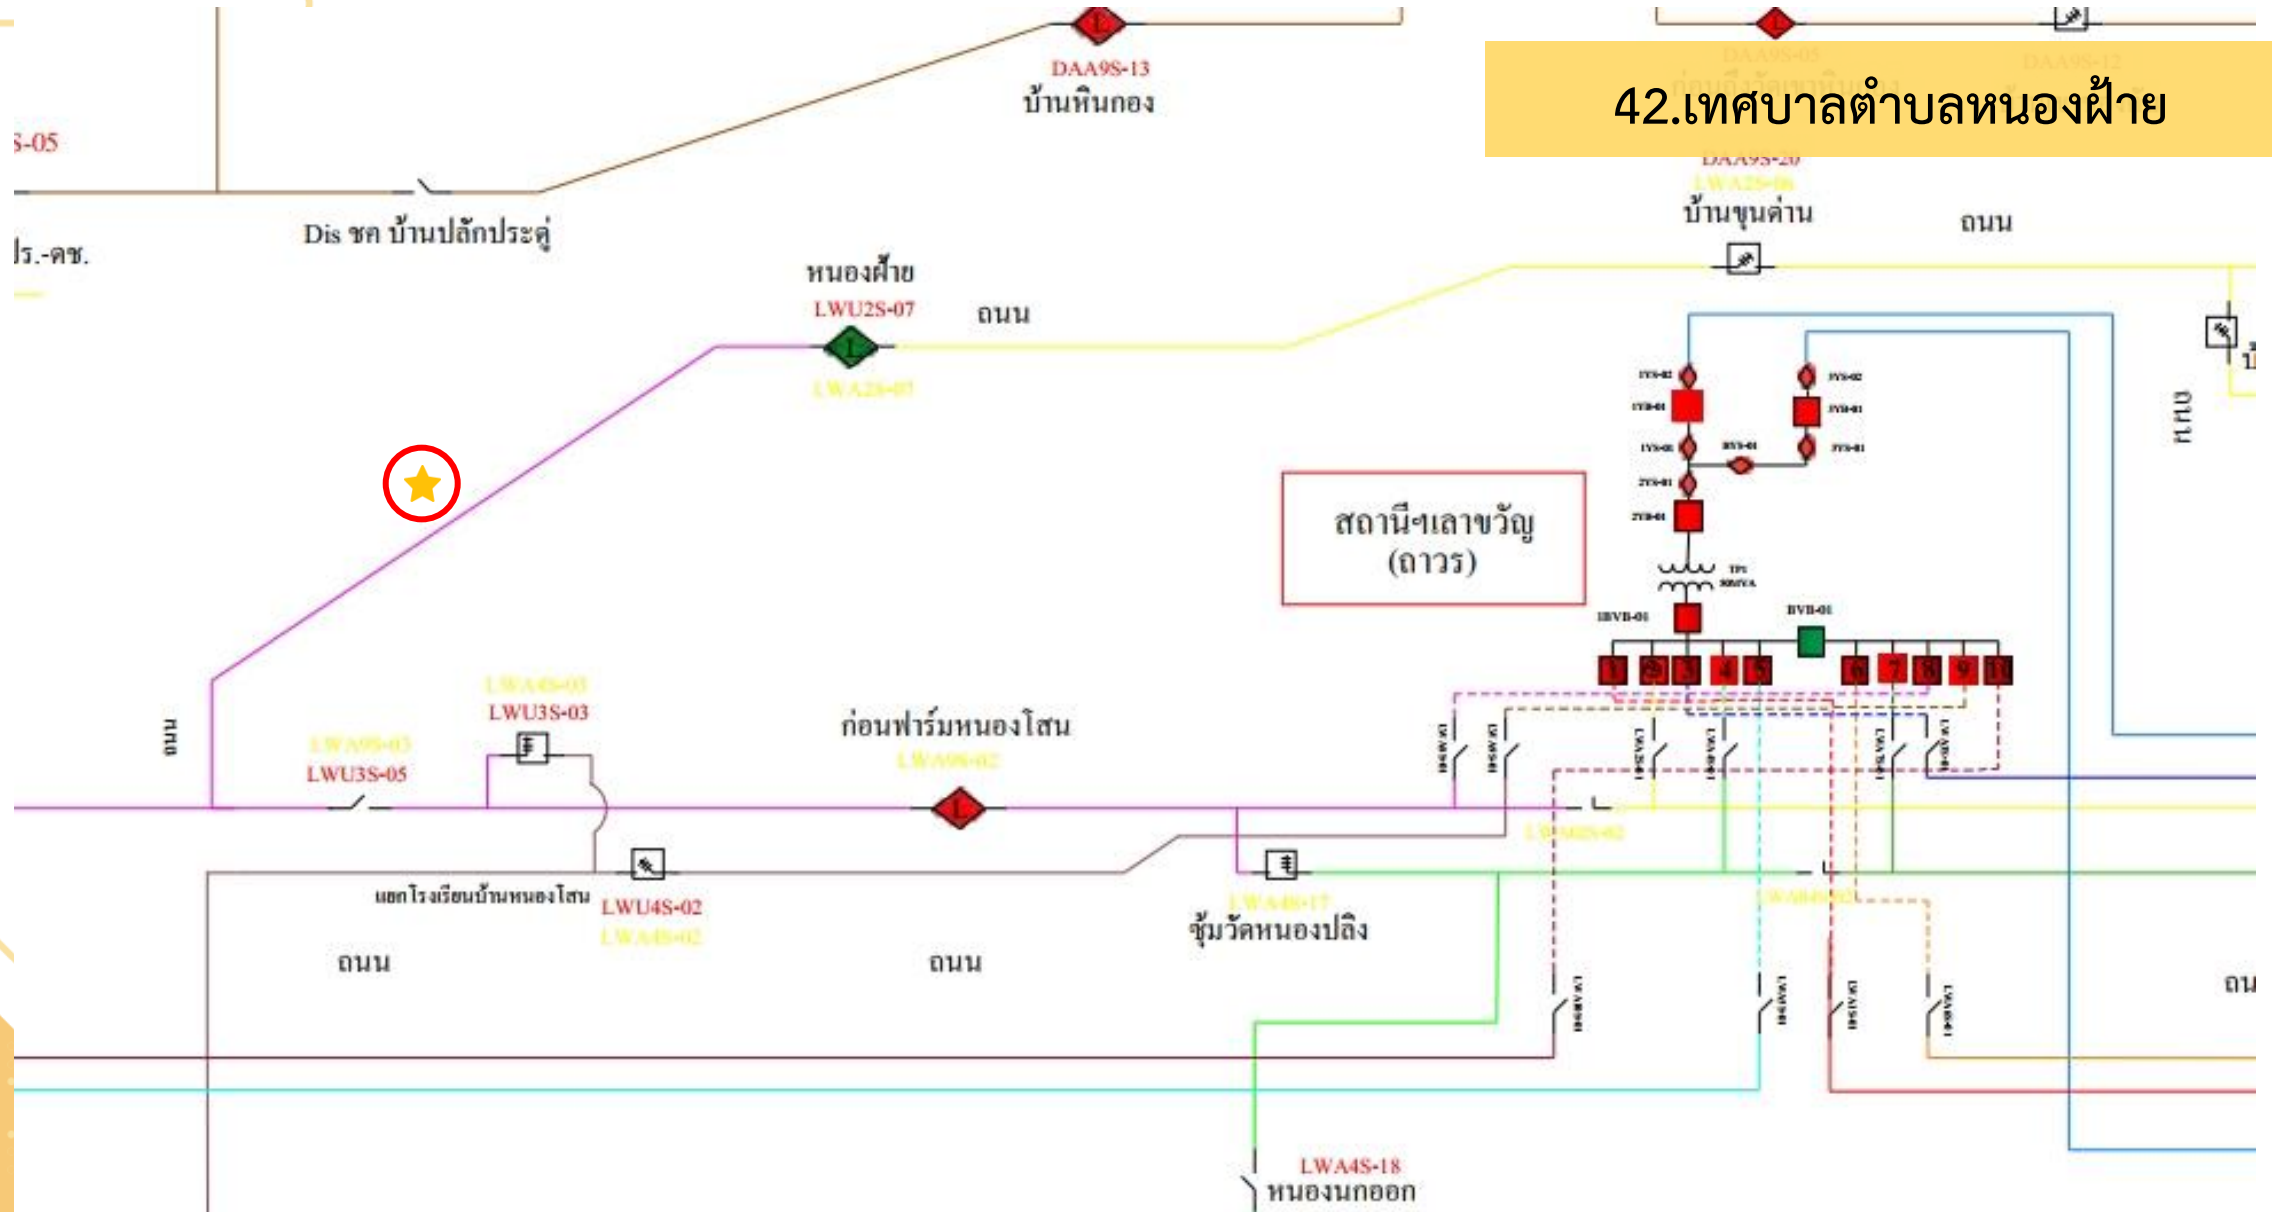

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.ลาดหญ้า

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ลาดหญ้า	43.	เทศบาลตำบลลาดหญ้า	เมืองกาญจนบุรี	12	สนง.เทศบาลตำบลลาดหญ้า	KCC03	KCC05	1.สับ SF6 KCC03S-18 กองพล 9 2.ปลด SF6 KCC03S-07 NT ลาดหญ้า

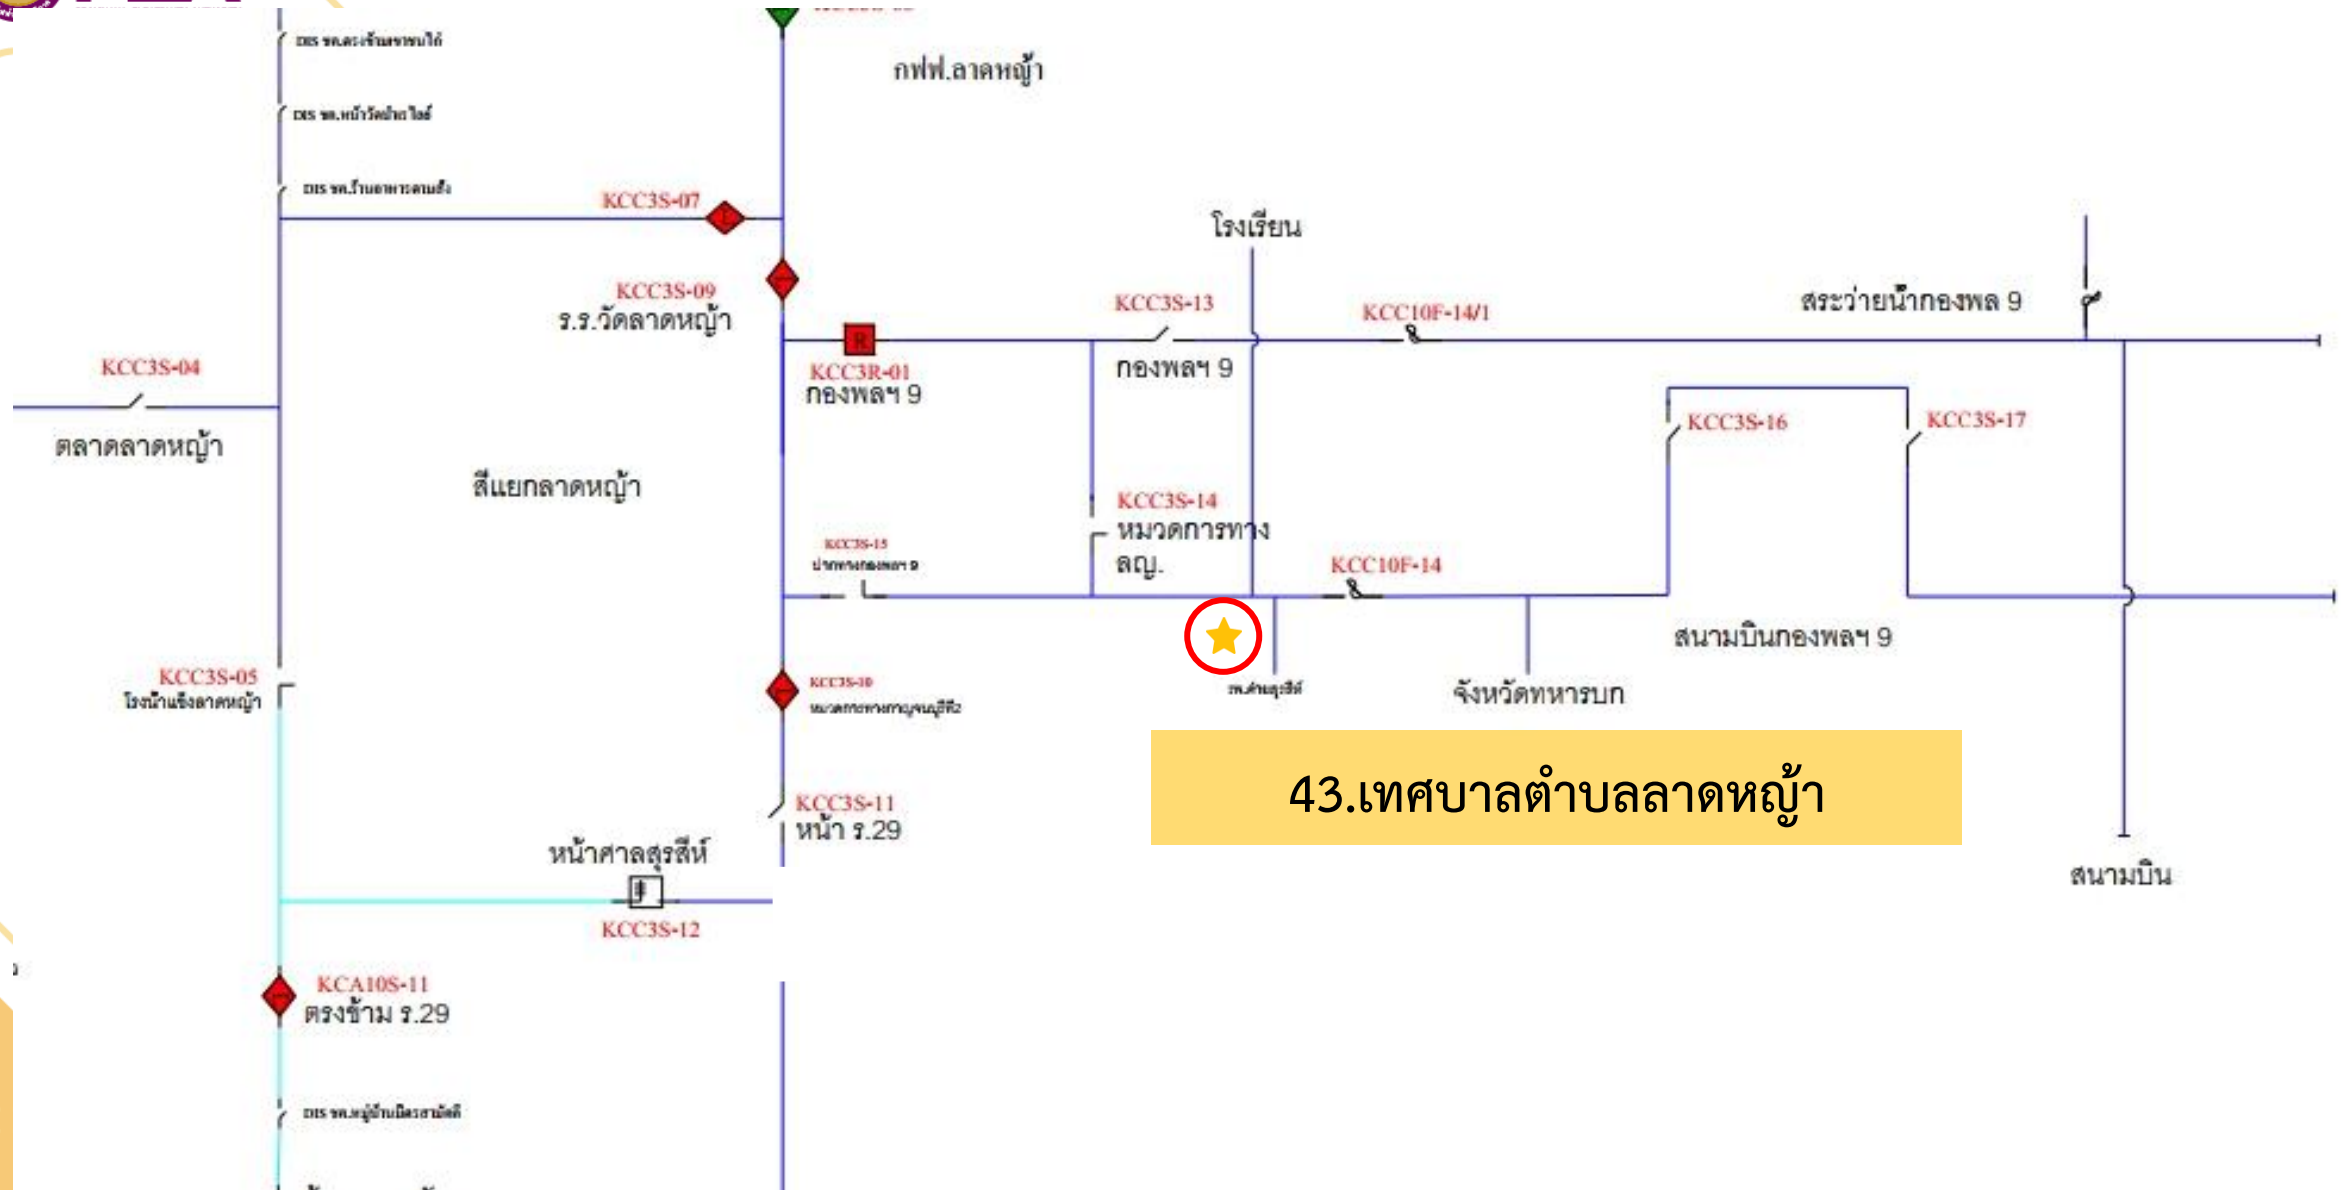


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.ด้านมะขามเตี้ย

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ด้านมะขามเตี้ย	44.	เทศบาลตำบลด้านมะขามเตี้ย	ด้านมะขามเตี้ย	12	สนง.เทศบาลตำบลด้านมะขามเตี้ย	DMA02	DMA01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

44.เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

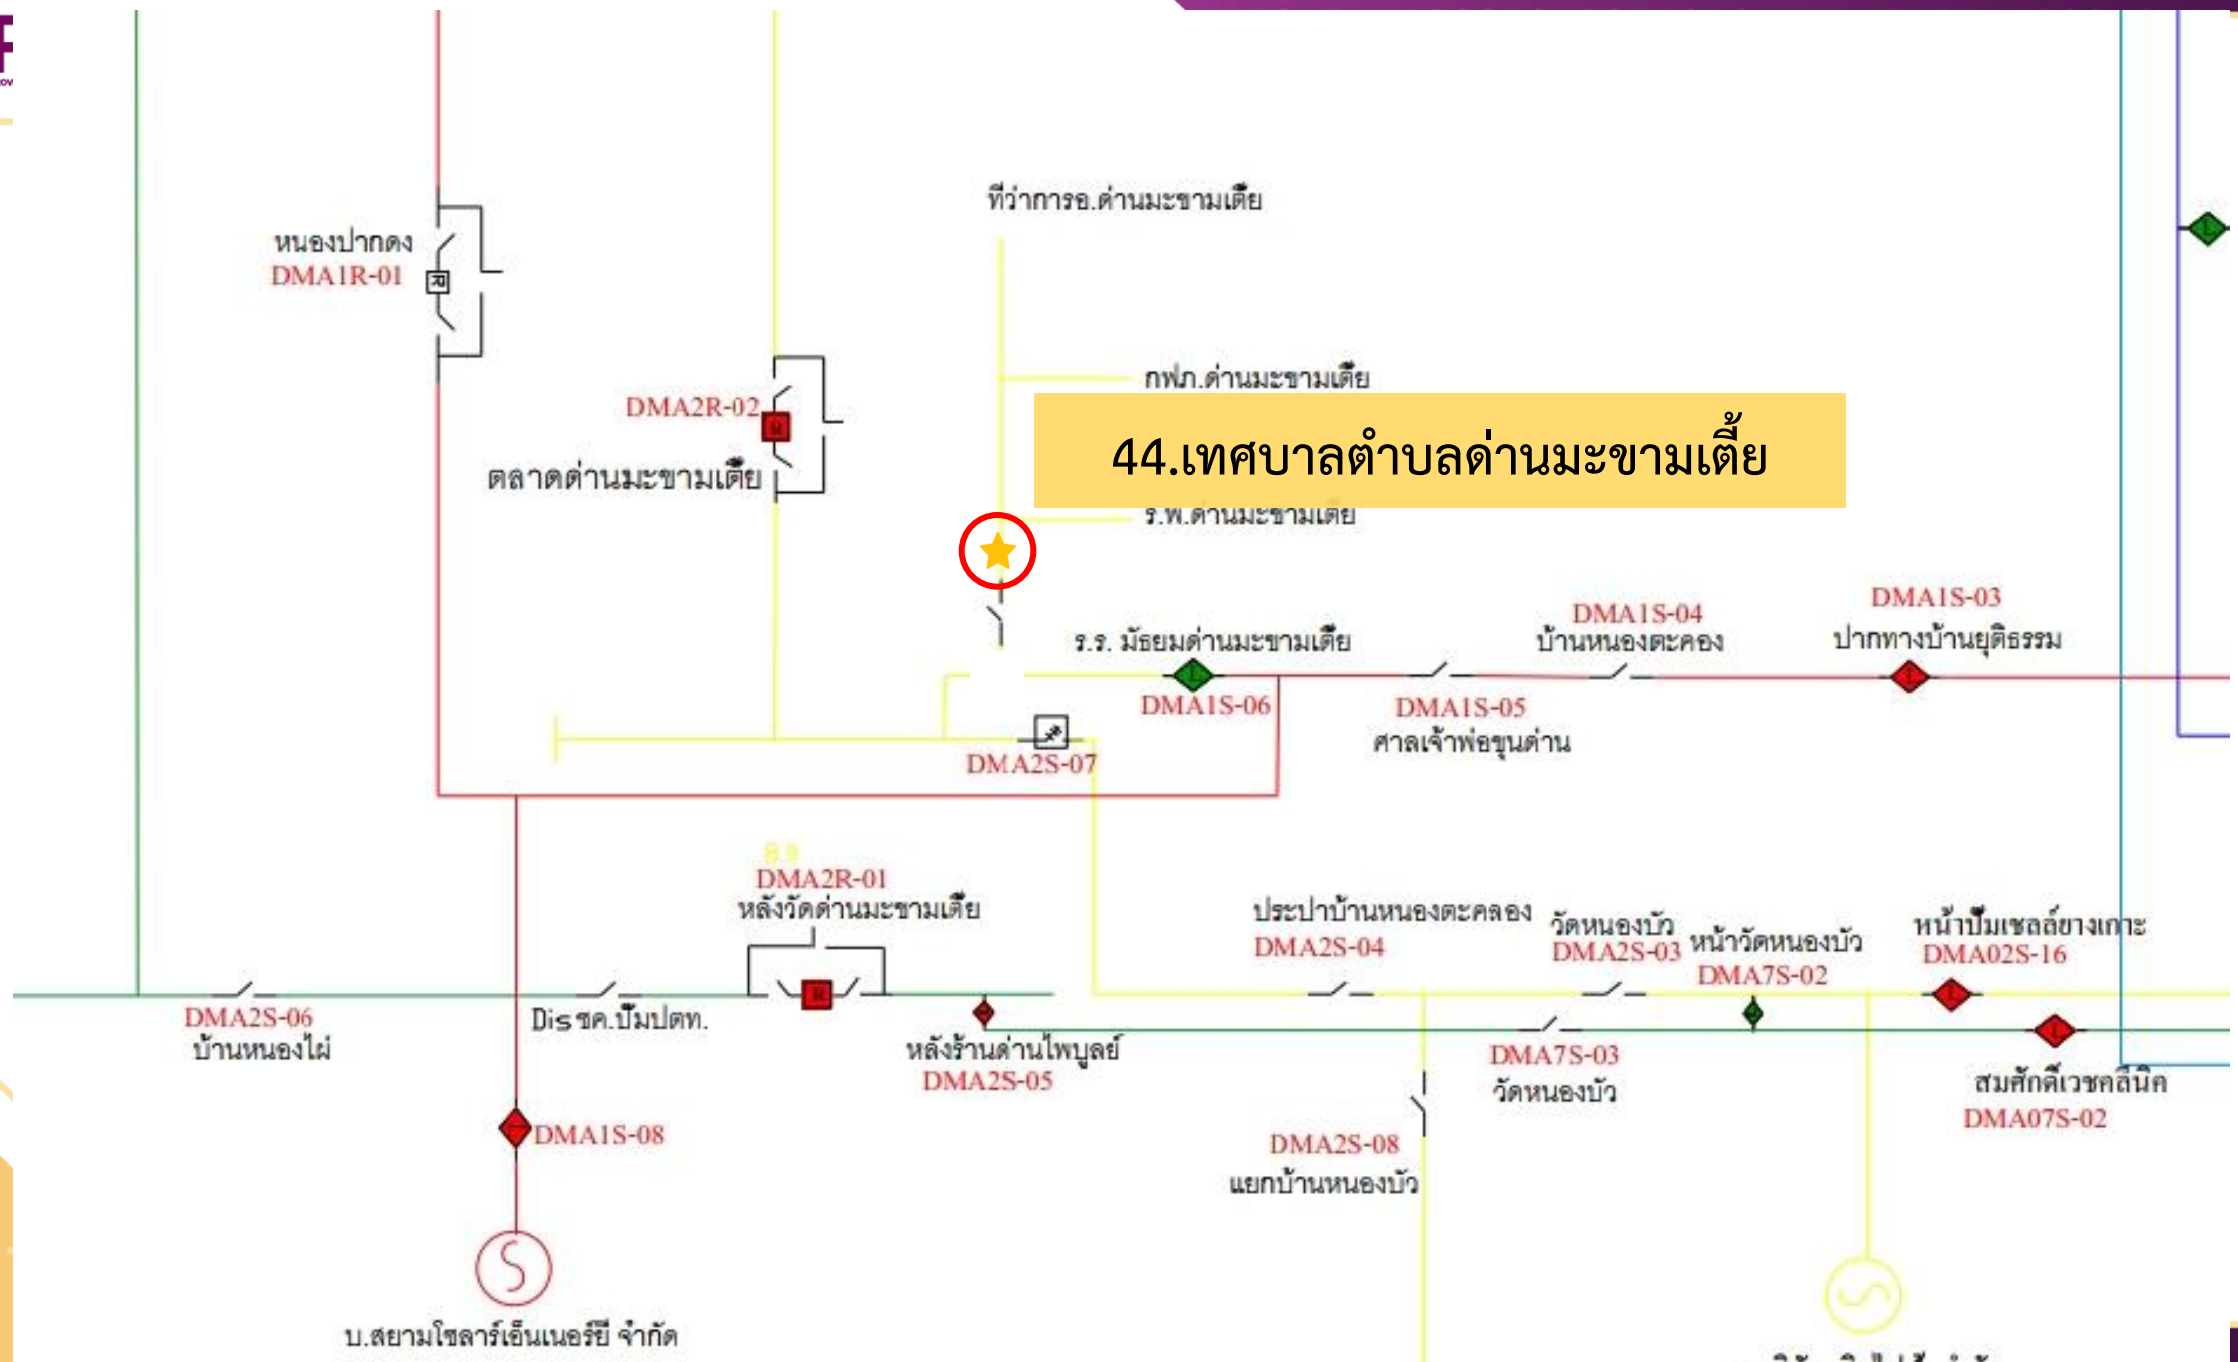


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.บ้านตลาดสำโรง

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.บ้านตลาดสำโรง	45.	เทศบาลตำบลหนองตากยา	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลหนองตากยา	TMB01	TMB10	1.สับ SF6 TMV03S-03 บ้านหนองข้าววนก 2.ปลด Dis TMV04S-03 ก่อนแยกหนอง ข้าววนก
	46.	เทศบาลตำบลสำโรง	ท่าม่วง	12	สนง.เทศบาลตำบลสำโรง	TMB03	TMV04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

45.เทศบาลตำบลหนองตากยา

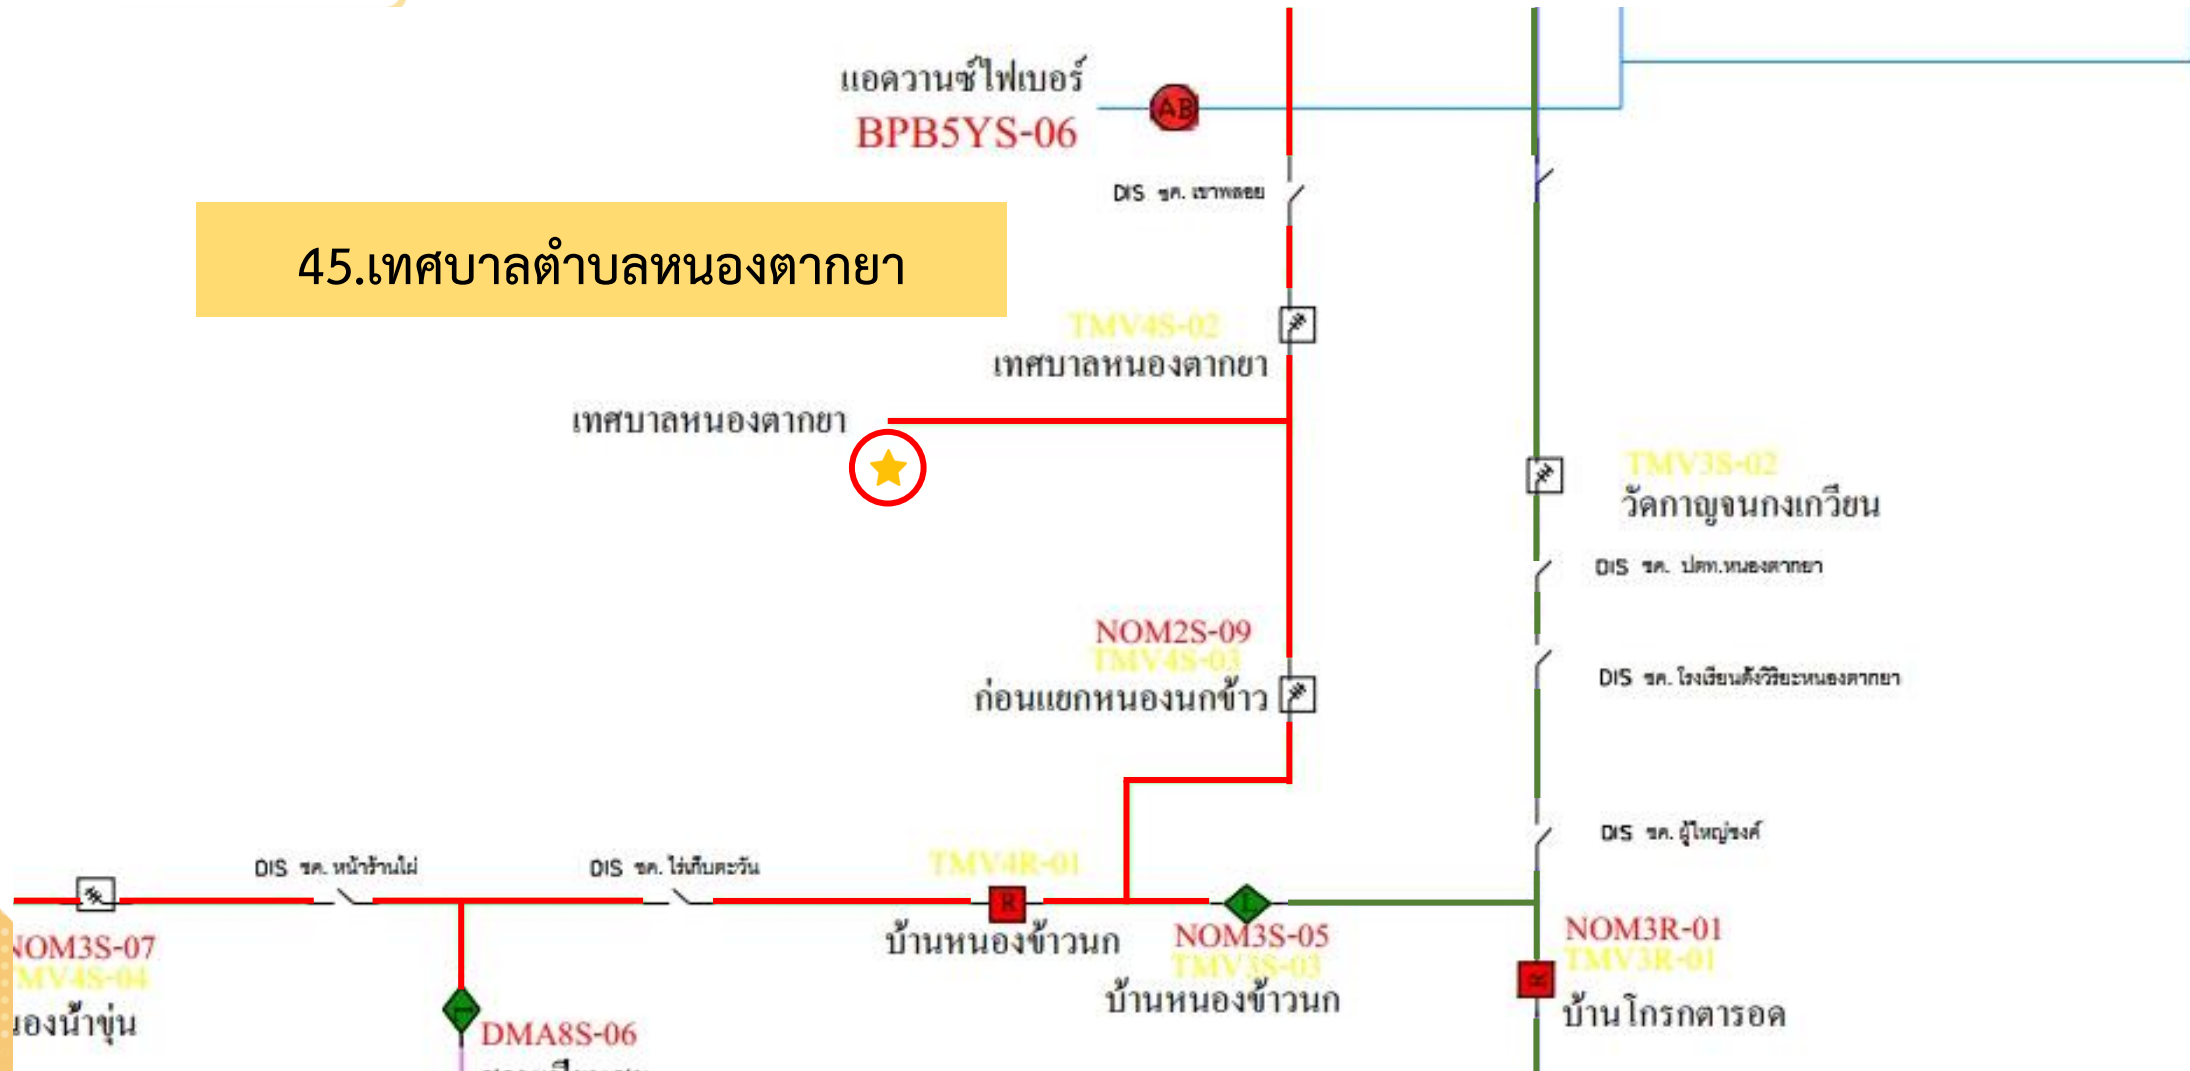

SF6 ชค. บ้านหนองประจักษ์ ☒

DIS ชค. หนองประจักษ์

บิ่อมตำรวจบ้านใหม่

TMA4S-12
TMVIS-09
วัดบ้านใหม่




46.เทศบาลตำบลสำโรง

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.บ่อพลอย

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.บ่อพลอย	47.	เทศบาลตำบลบ่อพลอย	บ่อพลอย	12	ศูนย์แสดงอัญมณี(OTOP) อำเภอบ่อพลอย	BOP04	BOP03	1.สับ DIS BOP04S-04 หน้ากรังปรีซ์ 2.ปลด SF6 BOP04S-03 หน้าร้านยาง

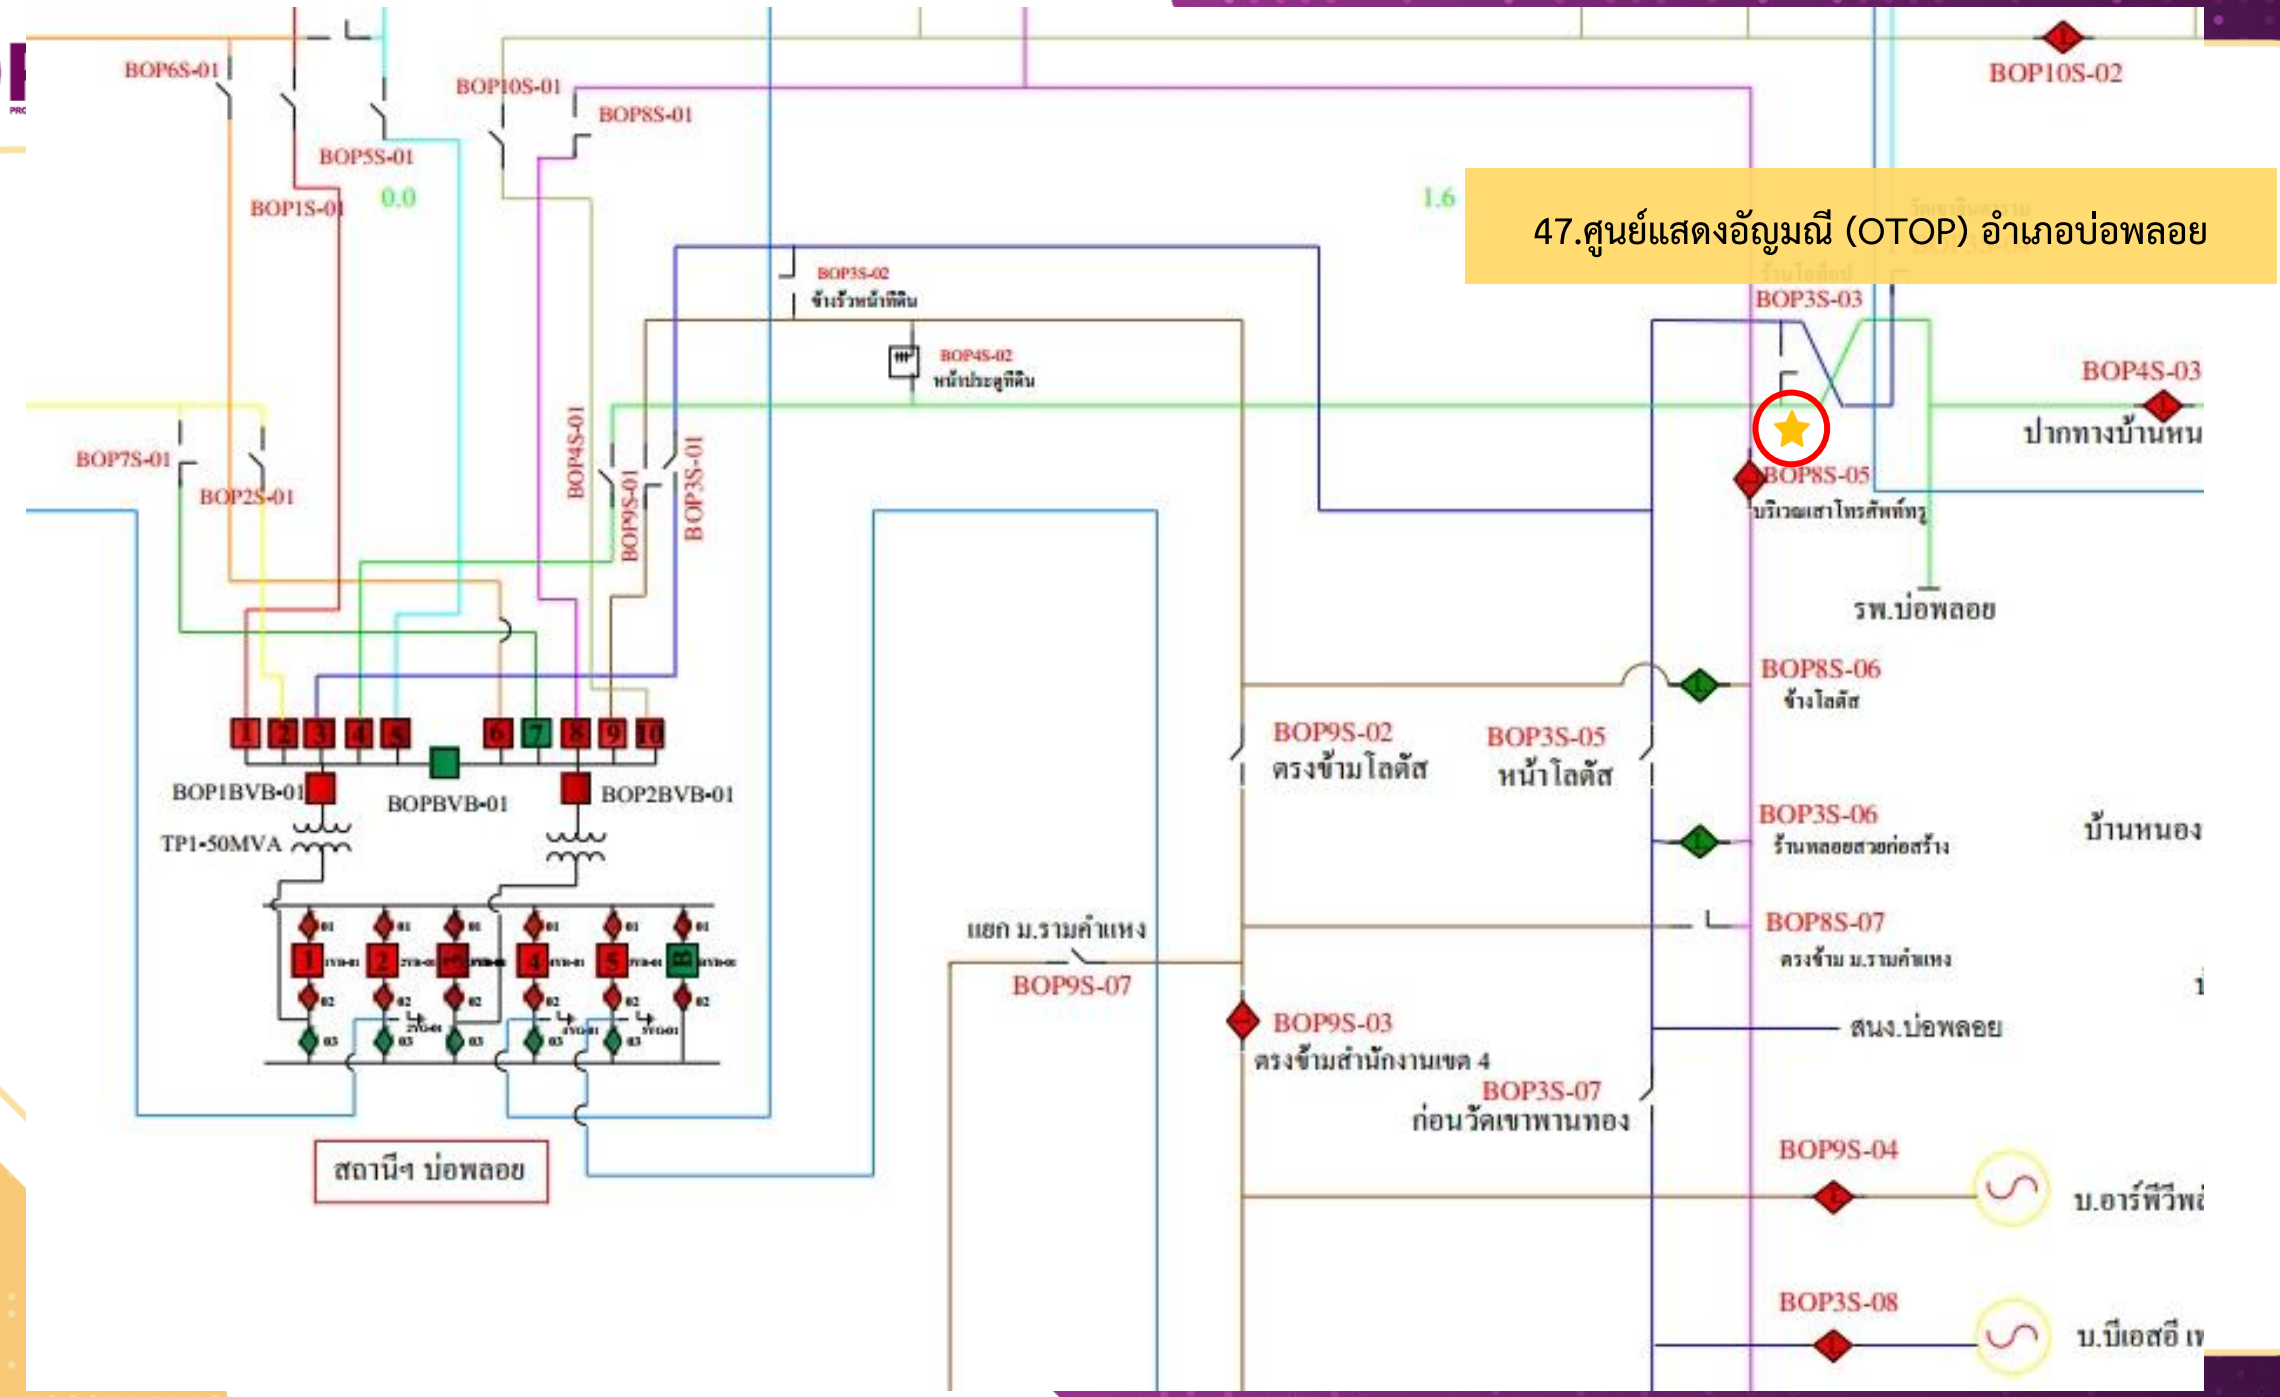

47.ศูนย์แสดงอัญมณี (OTOP) อำเภอบ่อพลอย



BOP8:

BOP8

BOP3S-05
หน้าไต่ส

BOP3

BOPB

BOP3S-07
ก่อนวัดเขาพานทอง

BOF



BOF




แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.ท่ากระดาน

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ท่ากระดาน	48.	เทศบาลตำบลเอราวัณ	ศรีสวัสดิ์	12	สนง.เทศบาลตำบลเอราวัณ	SVA01	TTN04	1.สับ DIS SVA01S-02 เซาดับเต่า 2.ปลด DIS SVA01S-08 แยกแคมป์ 33


48.เทศบาลตำบลเอราวัณ

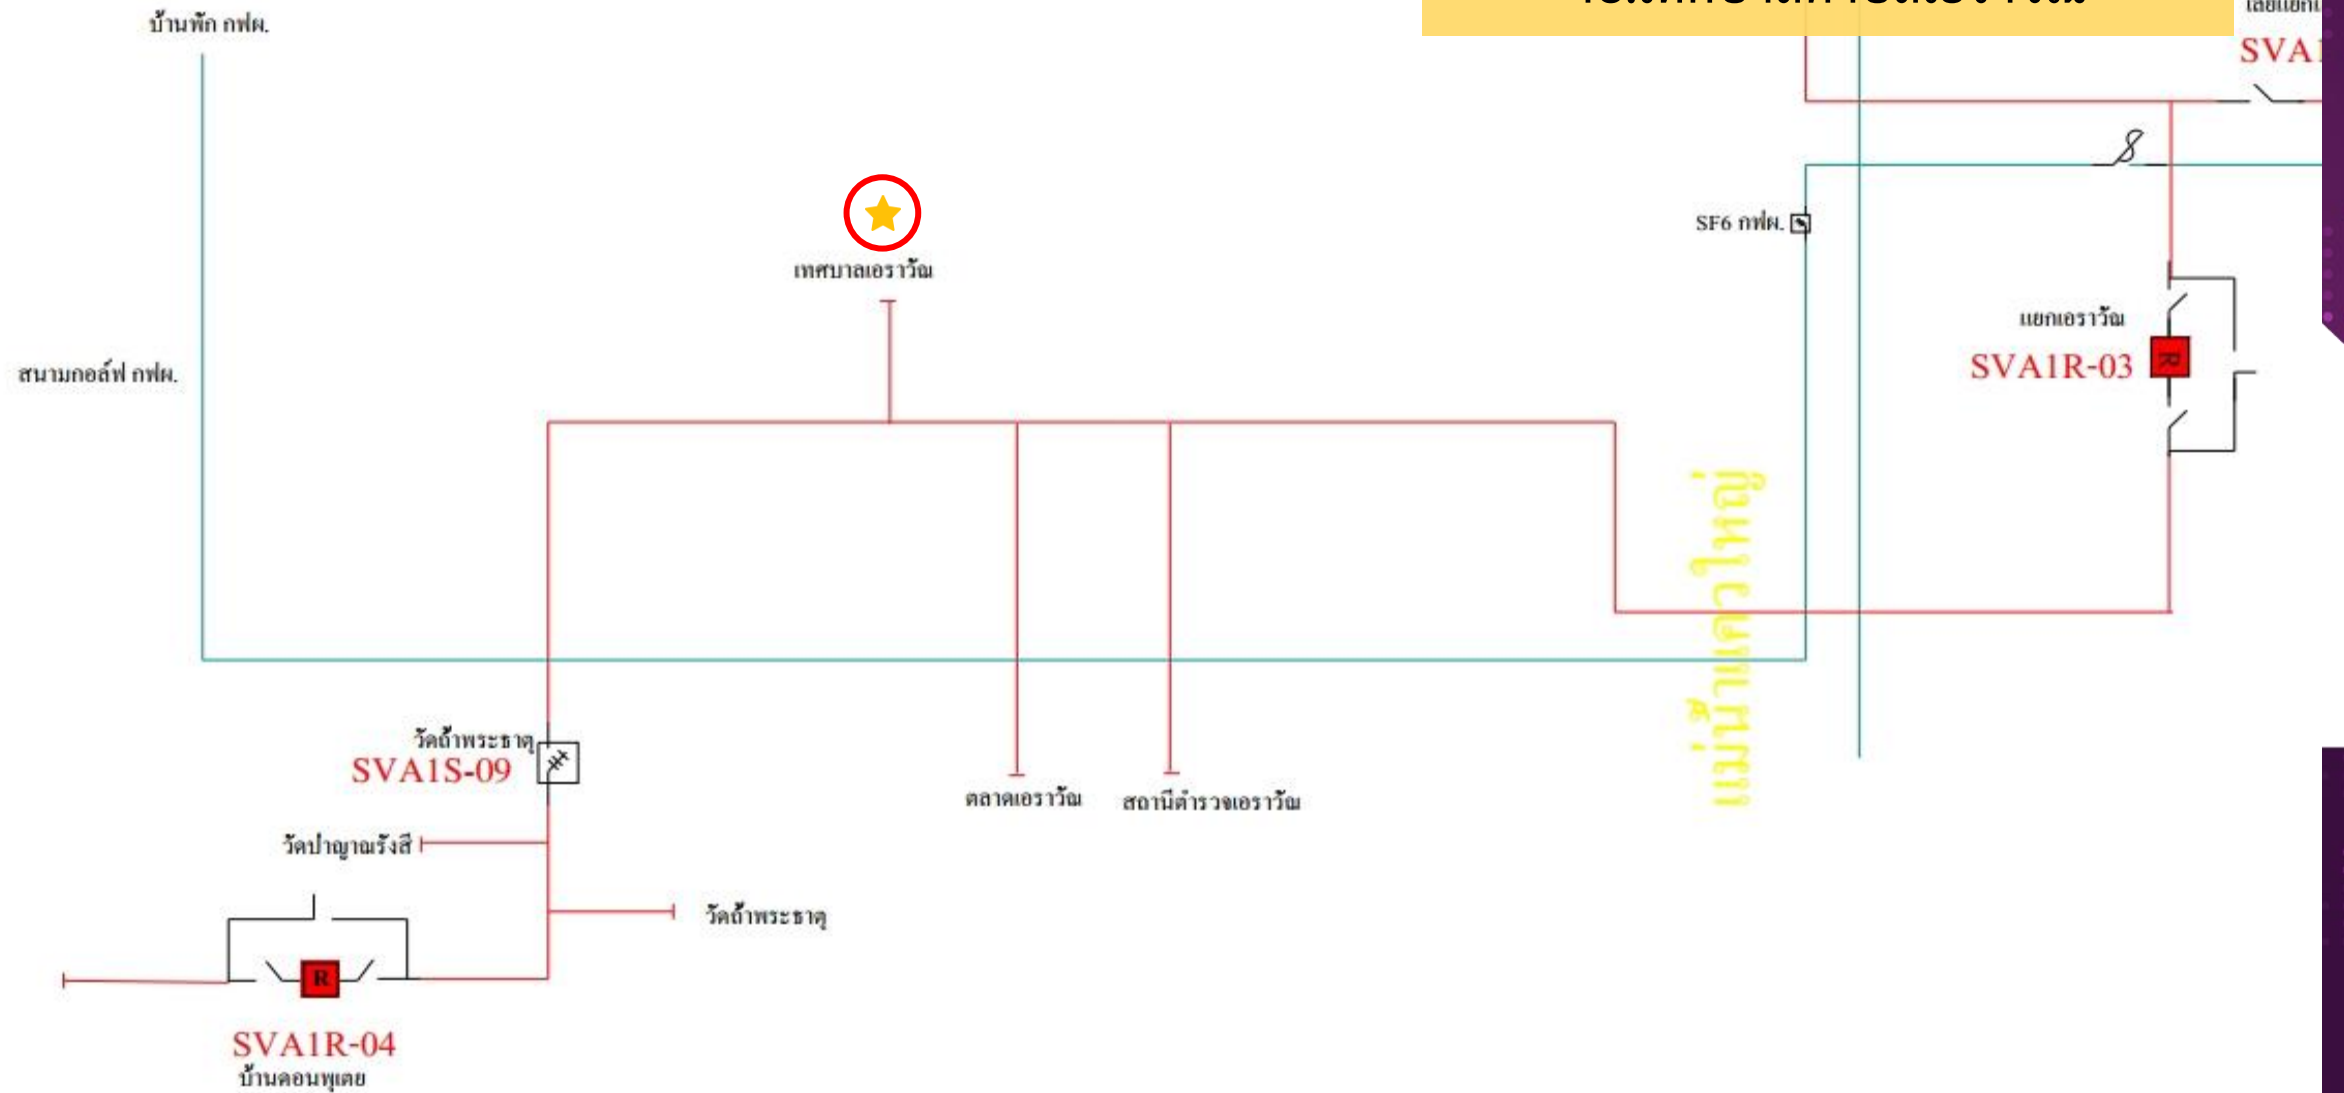

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.กาญจนบุรี ปี 2568

กฟส.สังขละบุรี


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวม คะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.สังขละบุรี	49.	เทศบาลตำบลวังกะ	สังขละบุรี	12	สนง.เทศบาลวังกะ	VLA05	VLA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

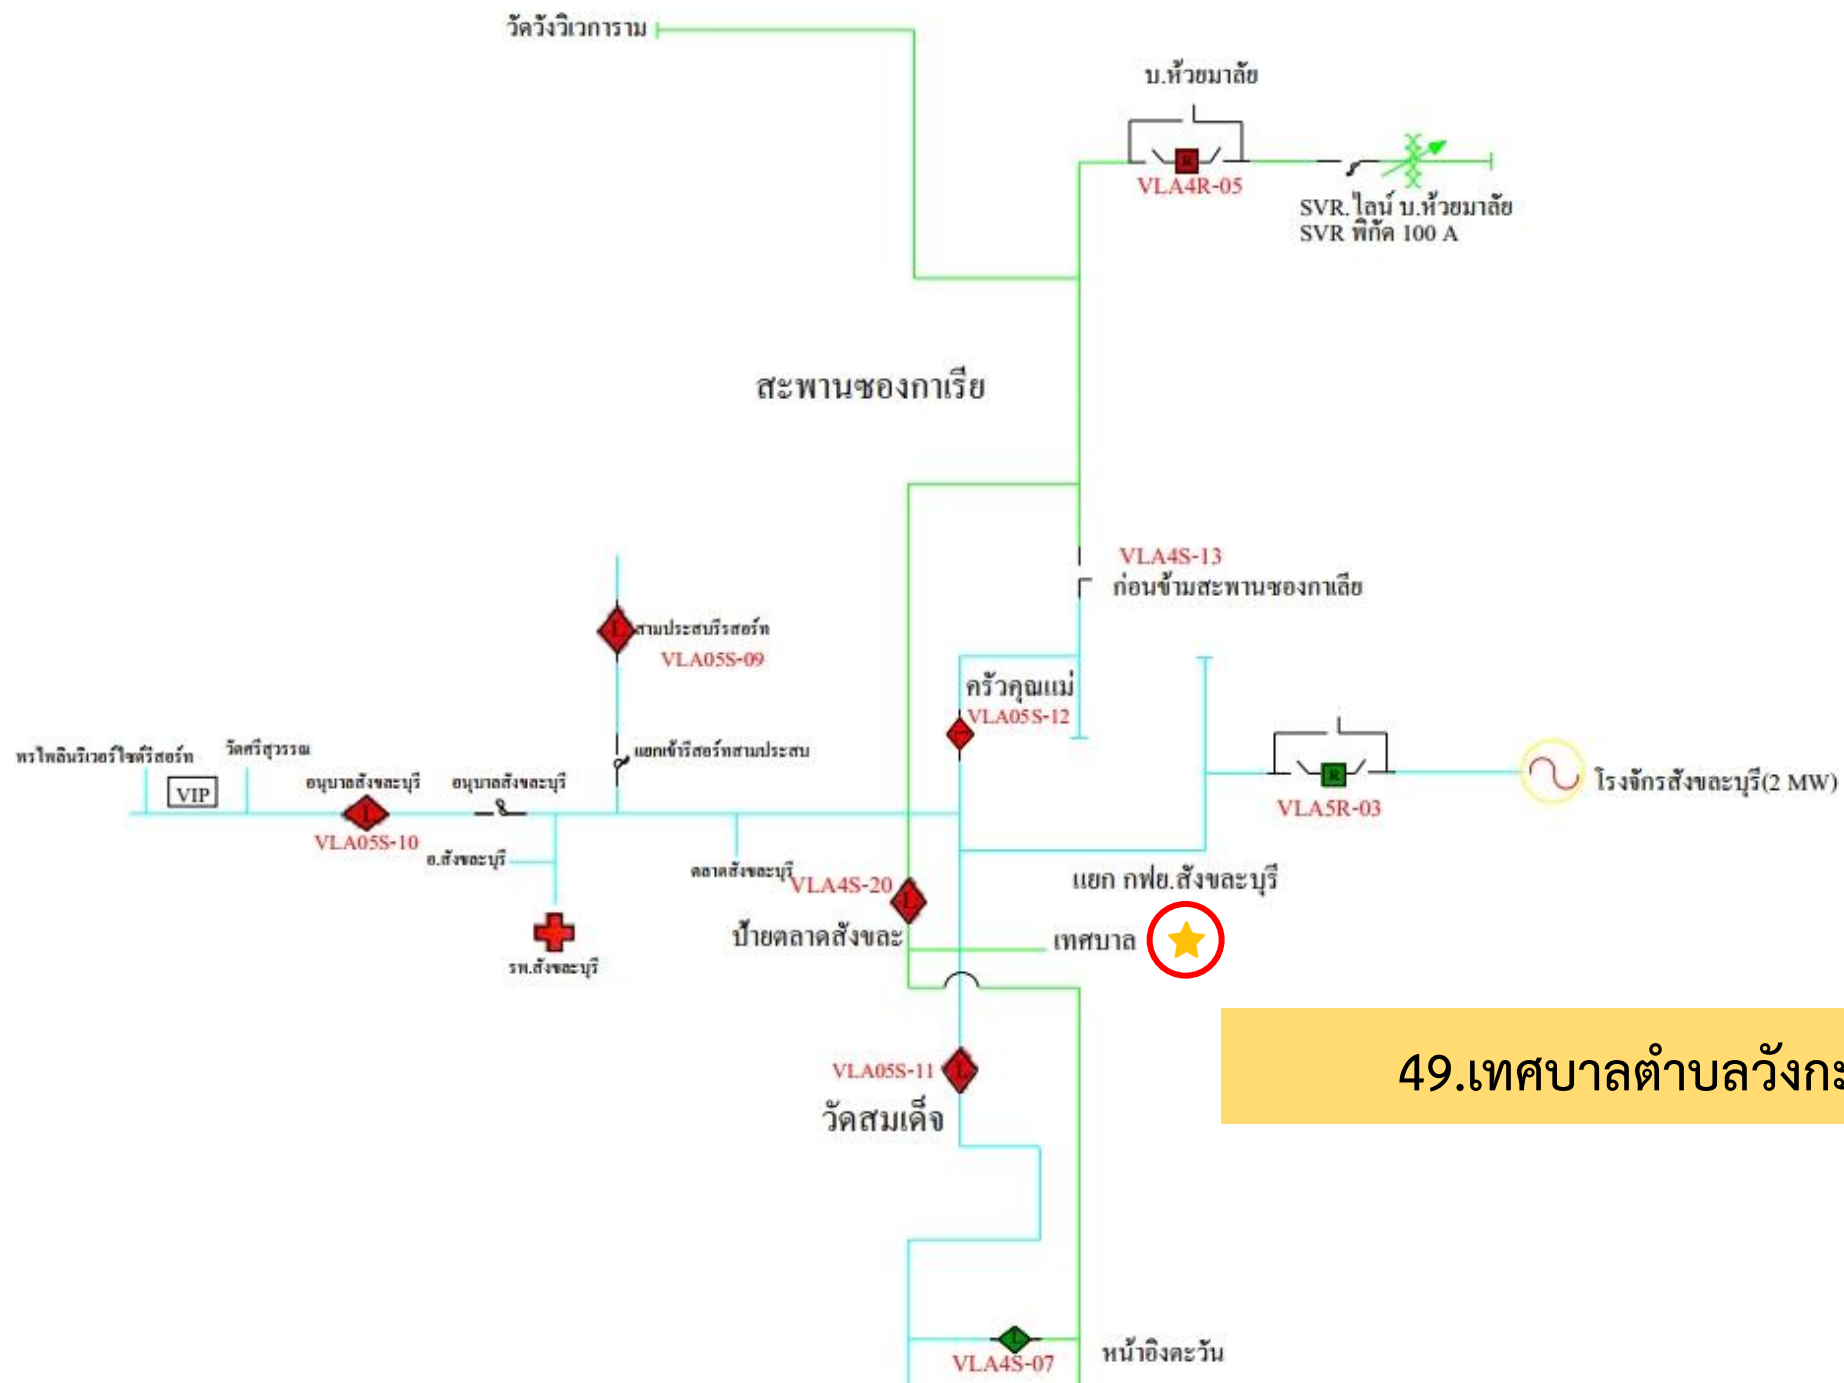

49.เทศบาลตำบลวังกะ

จังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี 44 แห่ง



แผนจัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568


กฟส.เมืองสุพรรณบุรี


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.เมือง สุพรรณบุรี	1.	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	18	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	SPA10	SPA01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	2.	เทศบาลตำบลท่าระหัด	เมืองสุพรรณบุรี	12	เทศบาลตำบลท่าระหัด	SPB06	SPA03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	3.	เทศบาลตำบลท่าเสด็จ	เมืองสุพรรณบุรี	12	เทศบาลตำบลท่าเสด็จ	DOA04	SPB04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	4.	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เมืองสุพรรณบุรี	12	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	DOA05	DOA08	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	5.	เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา	เมืองสุพรรณบุรี	12	เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา	SPA02	SPA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	6.	เทศบาลตำบลรั้วใหญ่	เมืองสุพรรณบุรี	12	เทศบาลตำบลรั้วใหญ่	SPA05	SPB07	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	7.	เทศบาลตำบลห้วยวังทอง	เมืองสุพรรณบุรี	12	เทศบาลตำบลห้วยวังทอง	SPA02	SPA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

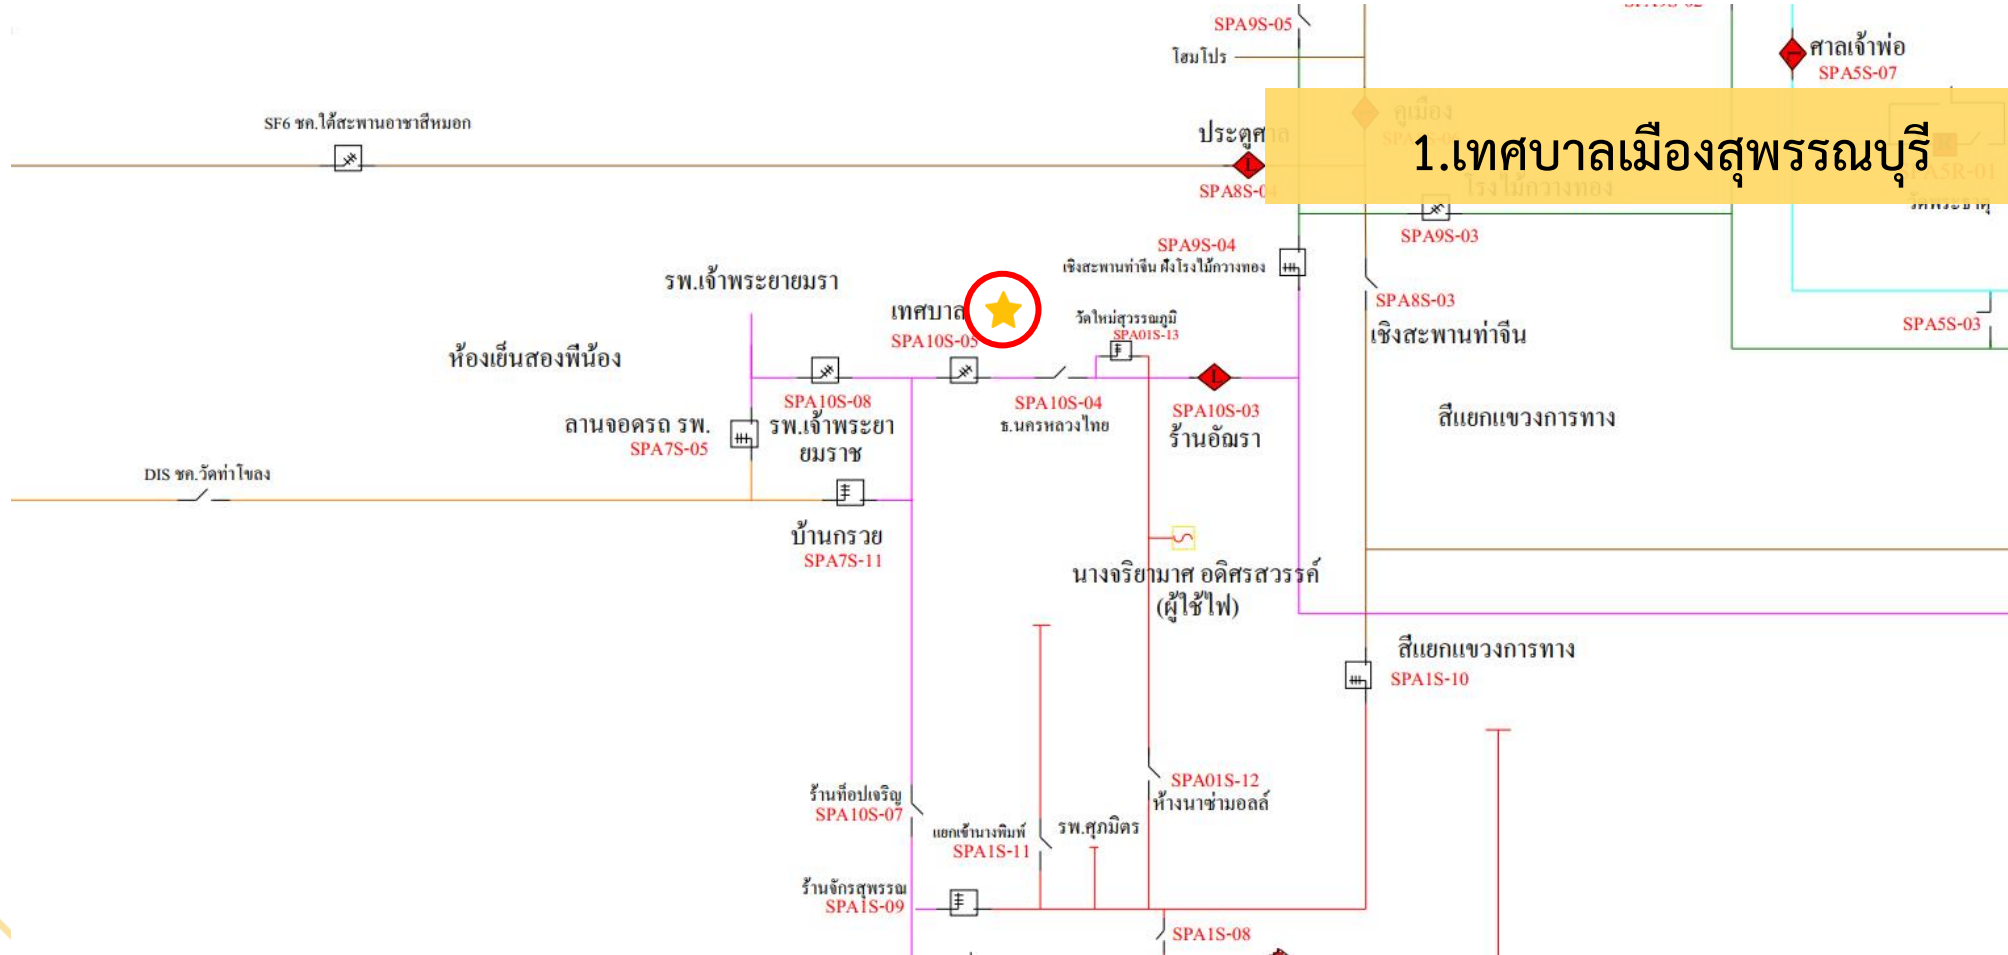


1.เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

2.เทศบาลตำบลท่าระหัด

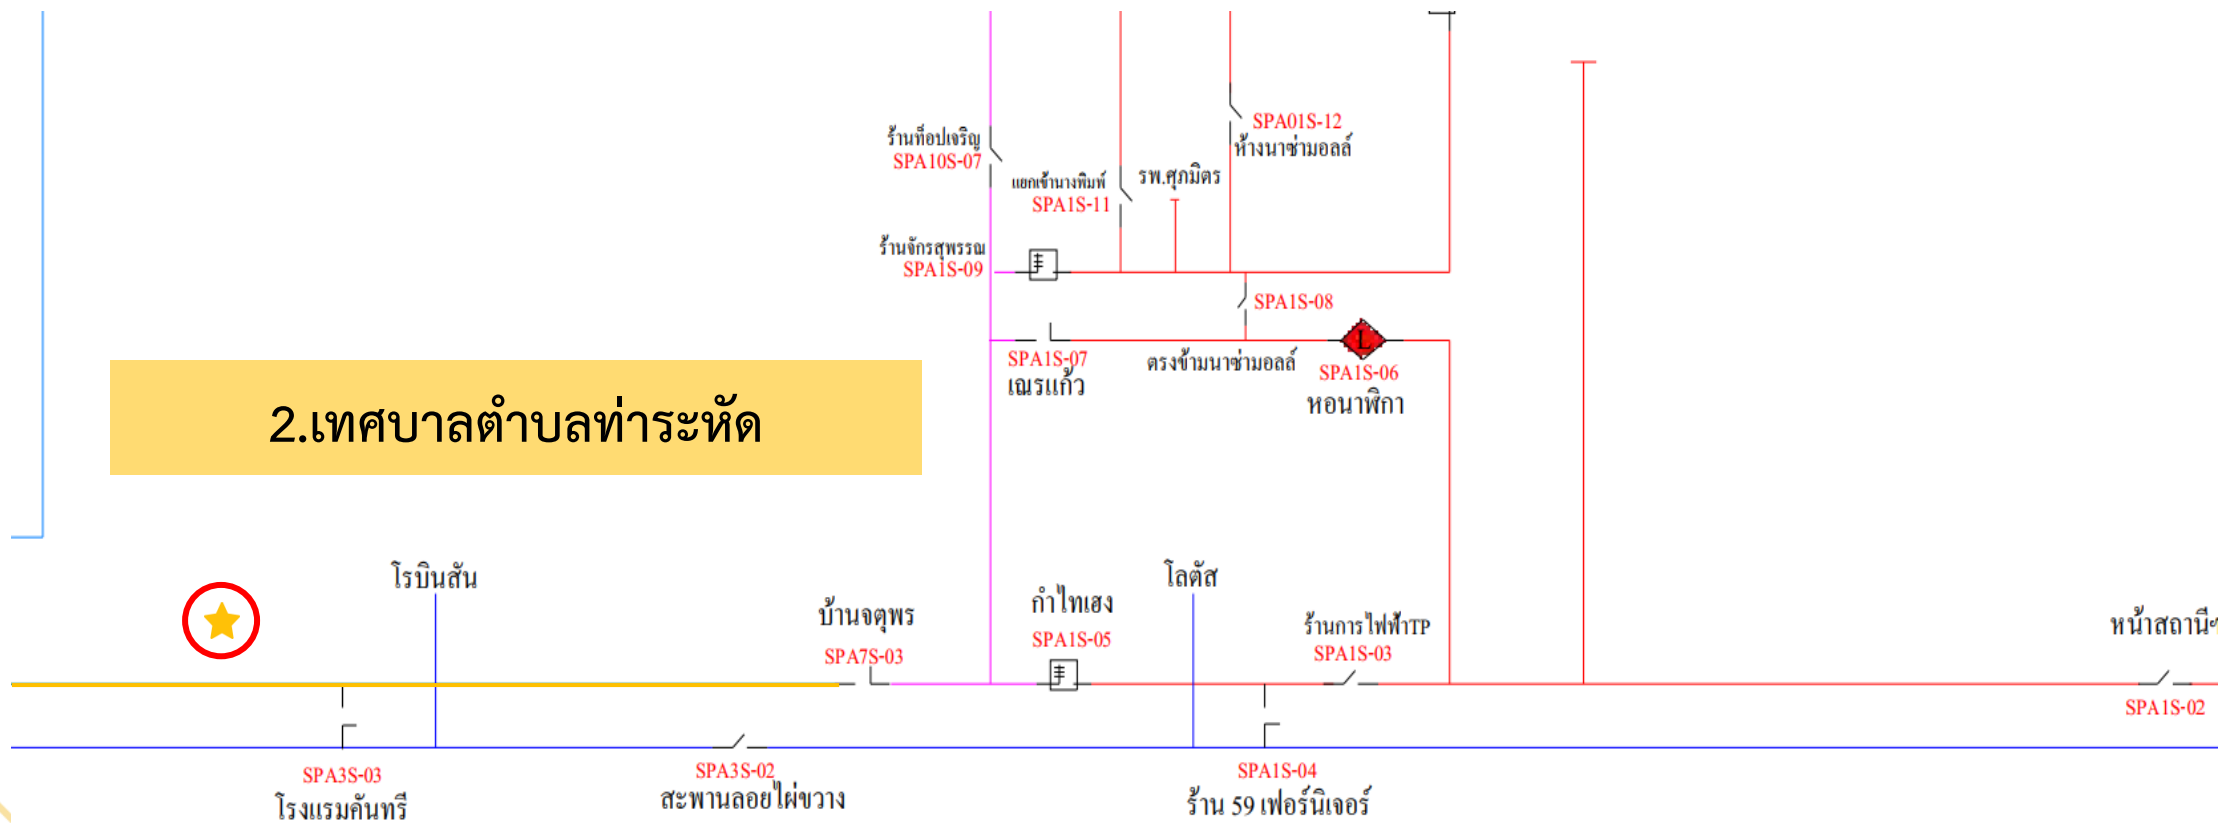


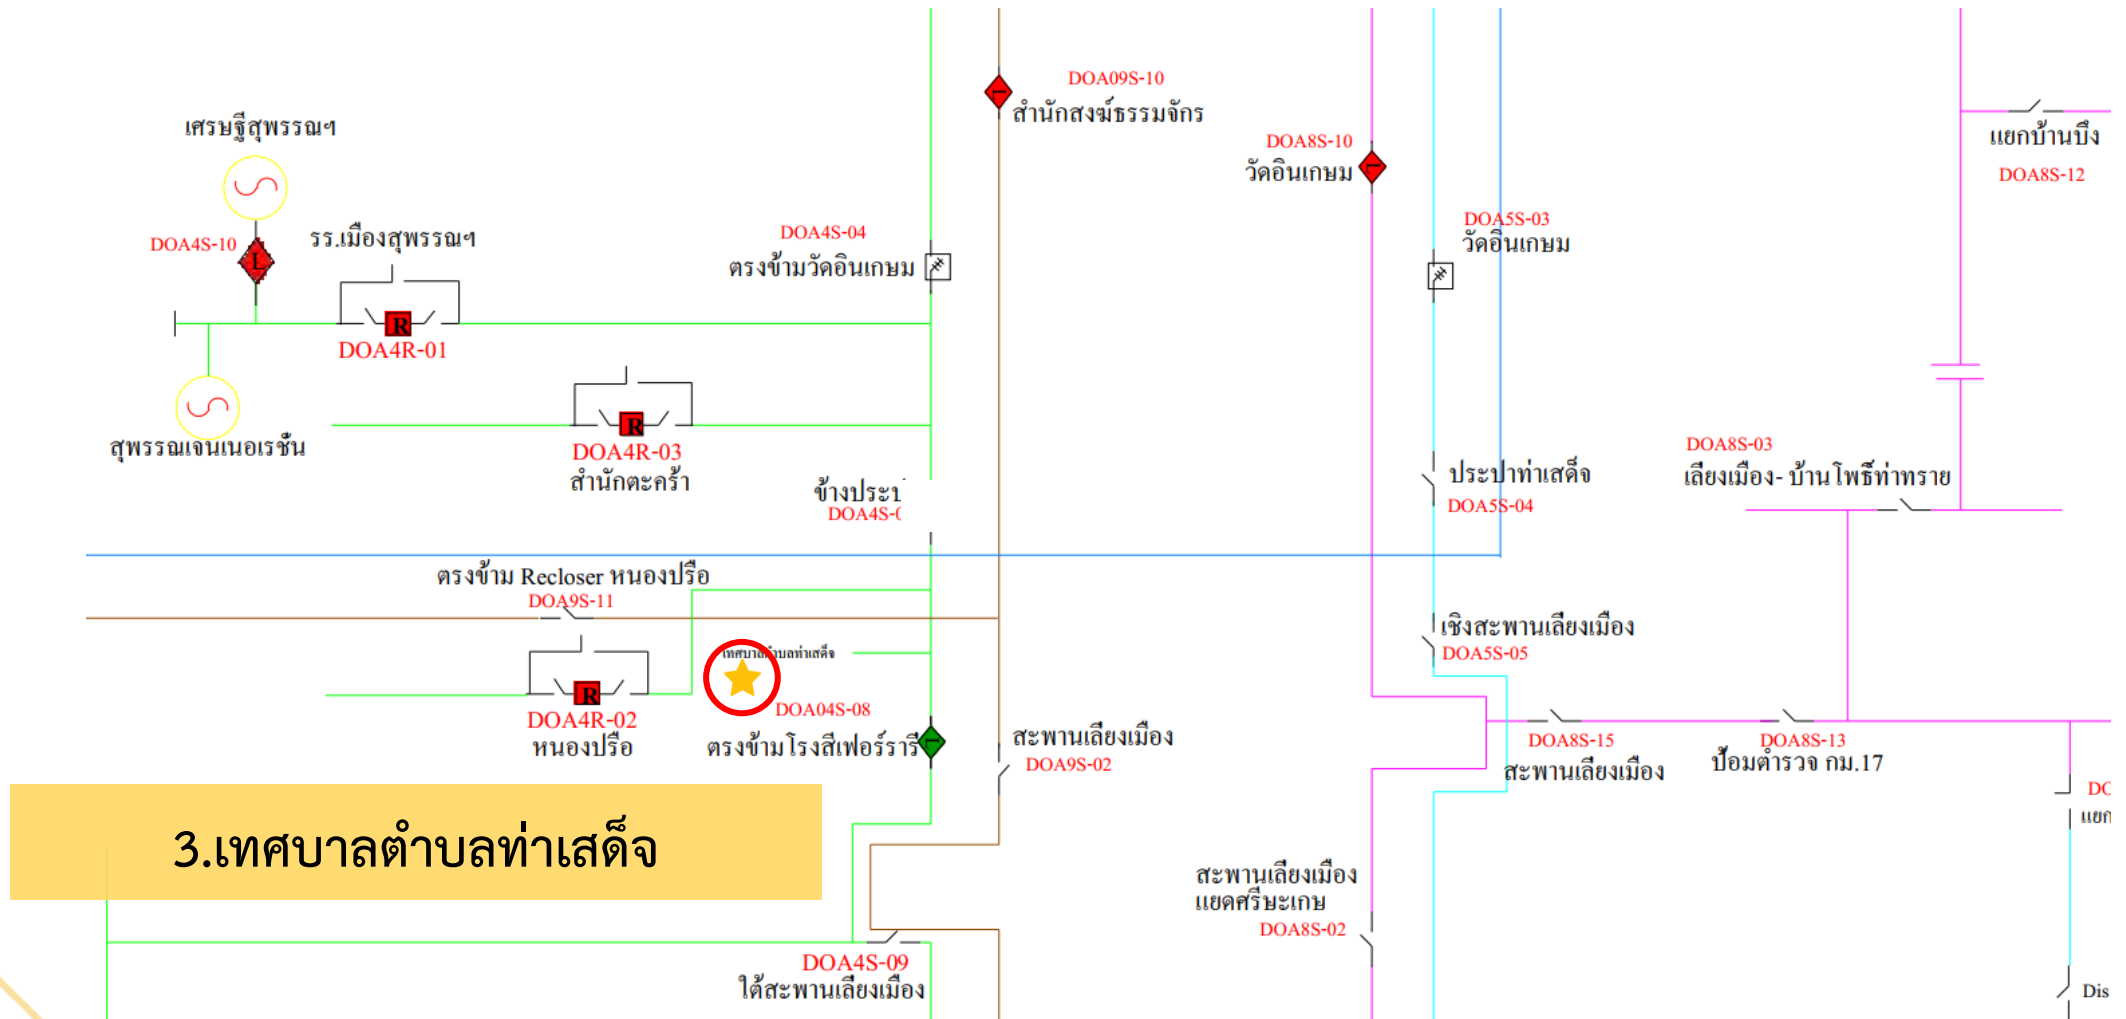

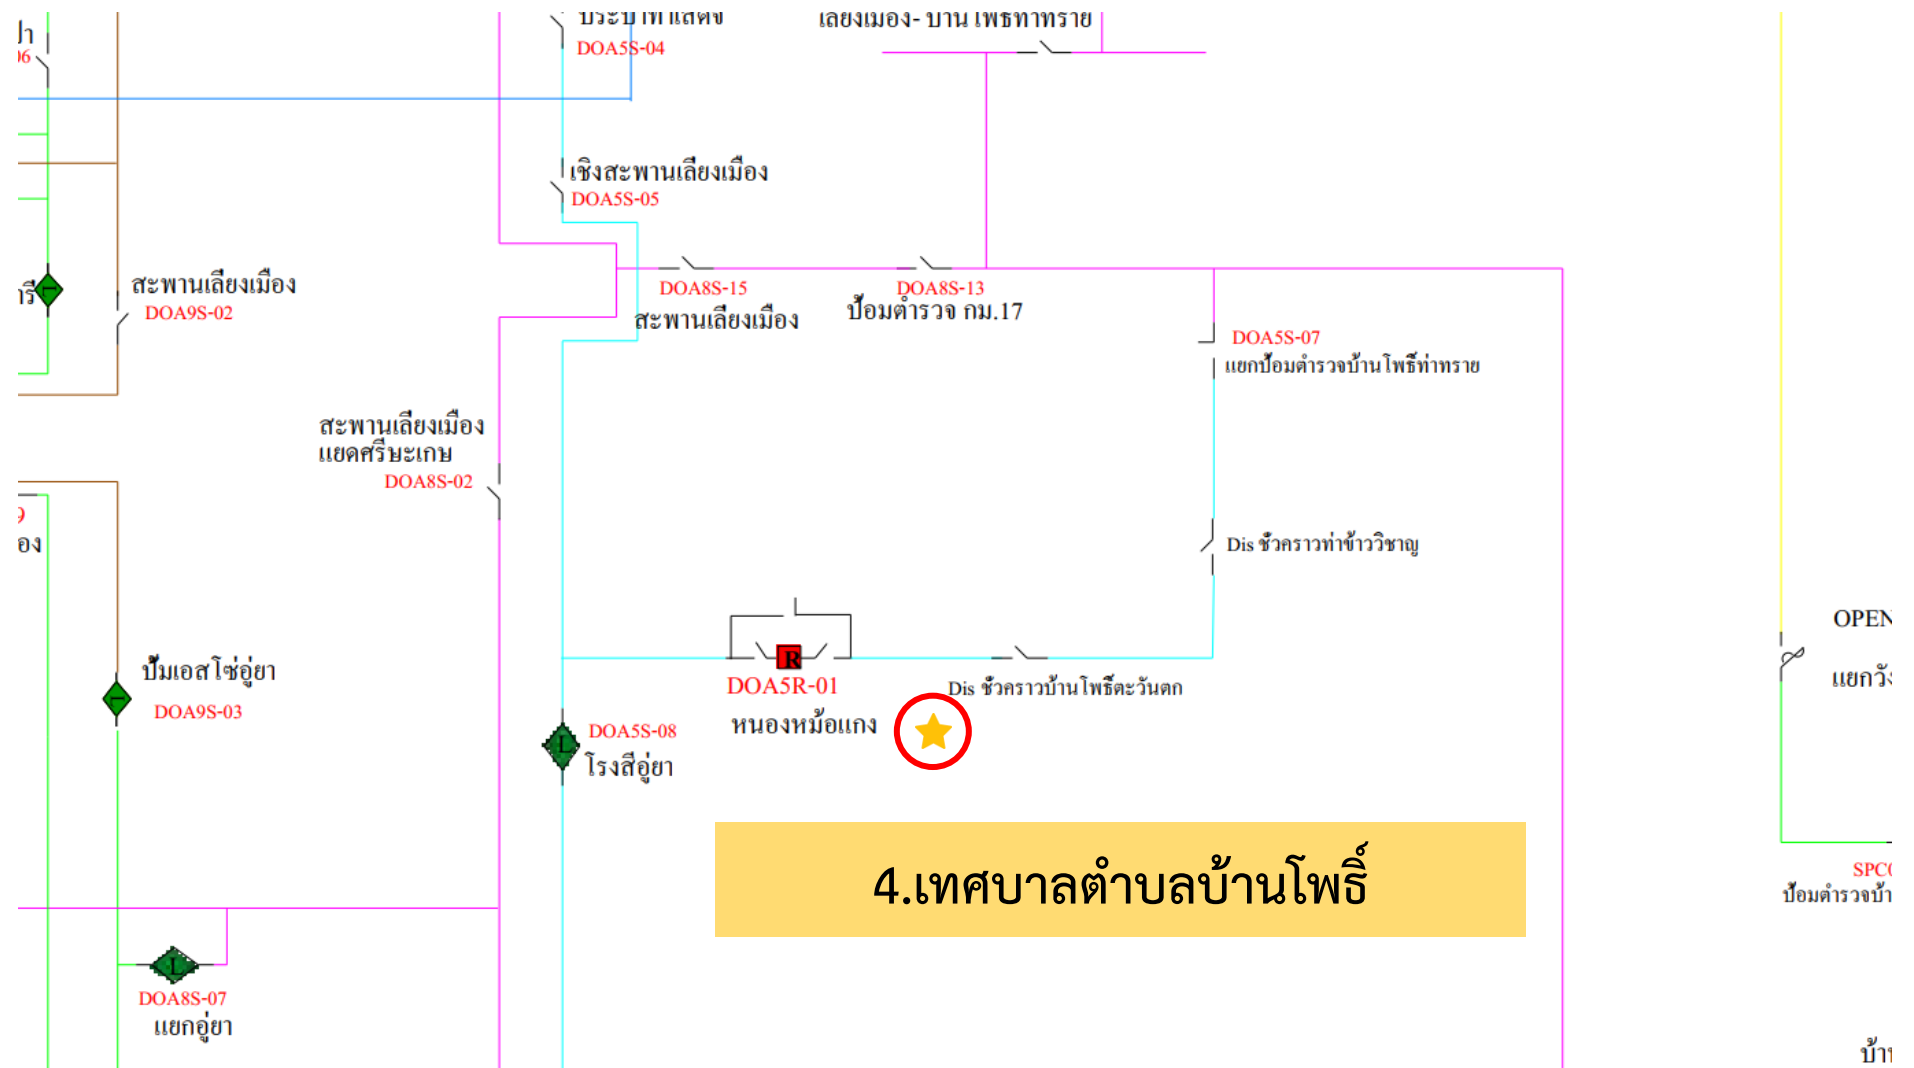



7.เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

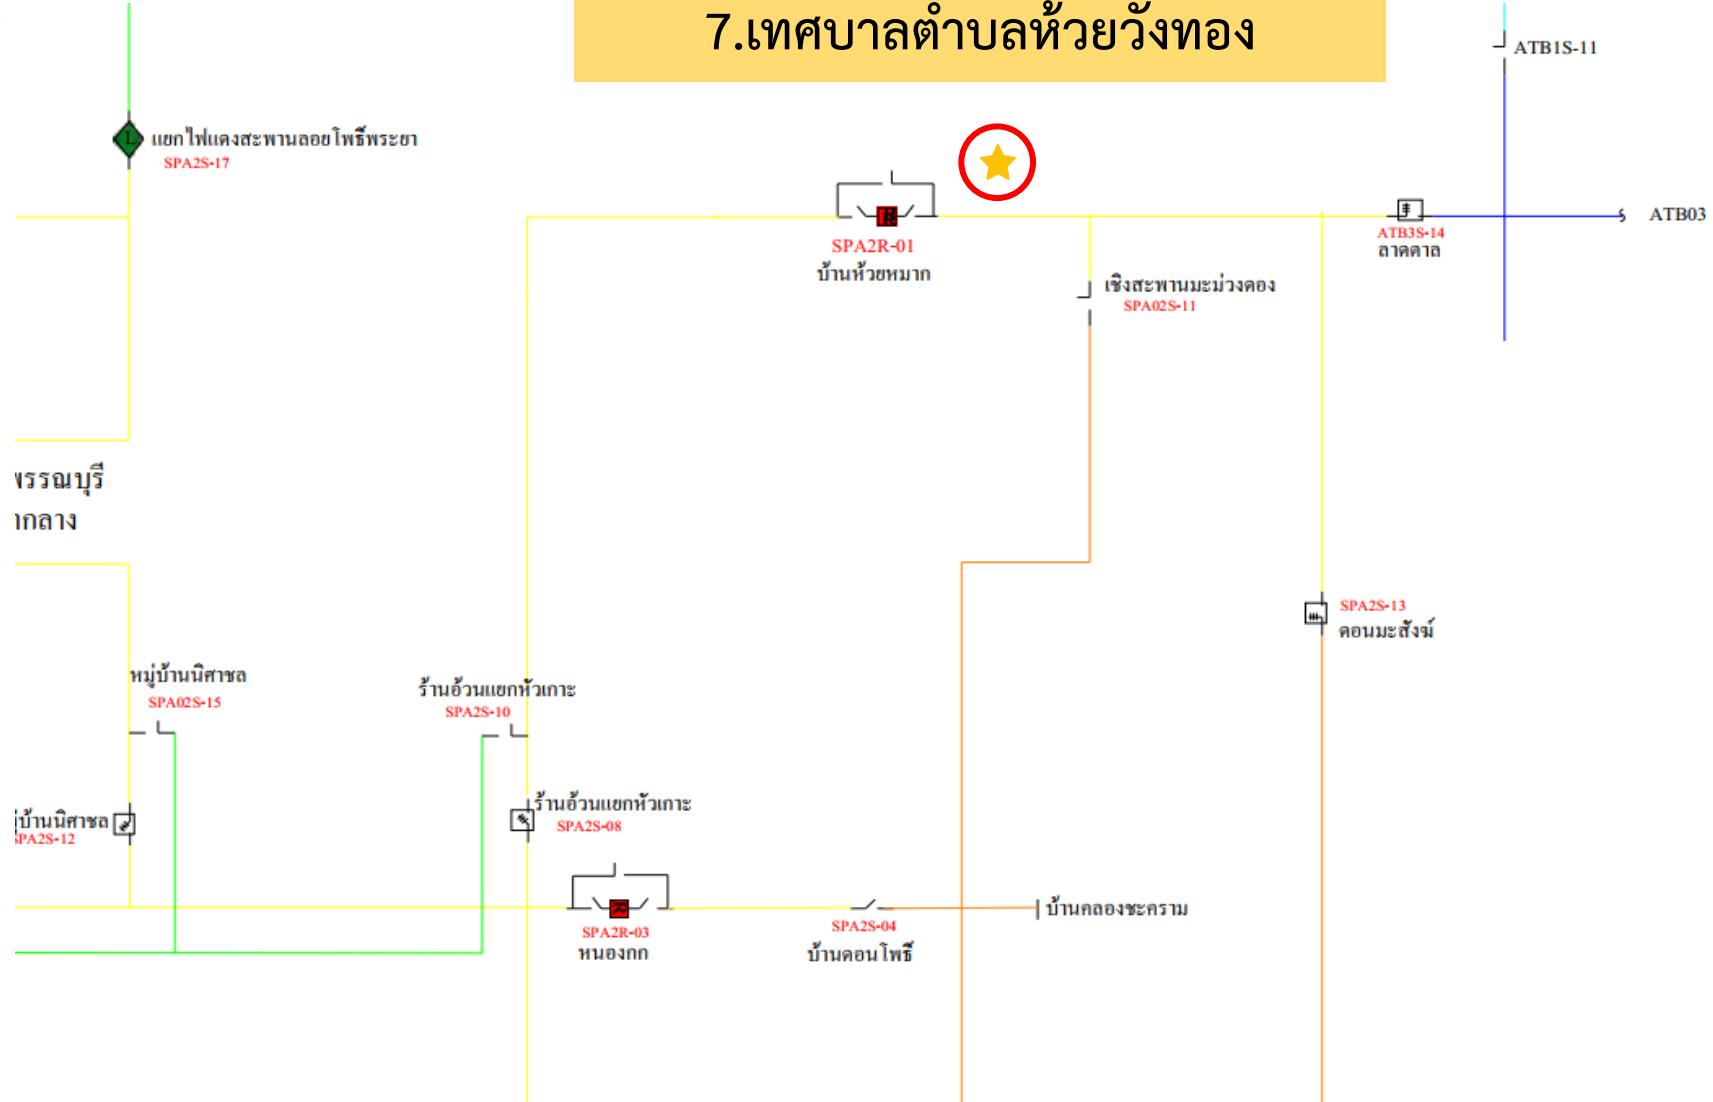



แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.เดิมบางนางบวช

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.เดิมบางนางบวช	8.	เทศบาลตำบลเขาพระ	เดิมบางนางบวช	12	สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ	DBA05	DBA01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	9.	เทศบาลตำบลนางบวช	เดิมบางนางบวช	12	สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช	DBA01	DBA05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	10.	เทศบาลตำบลเดิมบาง	เดิมบางนางบวช	12	สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง	DBA06	DBA05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	11.	เทศบาลตำบลปากน้ำ	เดิมบางนางบวช	12	สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ	DBA06	DBA05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	12.	เทศบาลตำบลบ่อกรุ	เดิมบางนางบวช	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ	DAA04	DAA05	1.สับ DBA01S-08 ตรงข้ามคริสตจักร 2.ปลด DAA04S-07 บ่อกรุตรงข้าม AVR
	13.	เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	12	สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	DAA05	DAA04	1.สับ DBA05S-14 หัวนา 2.ปลด DAA05S-03 บ่อกรุ

9.เทศบาลตำบลนางบวช

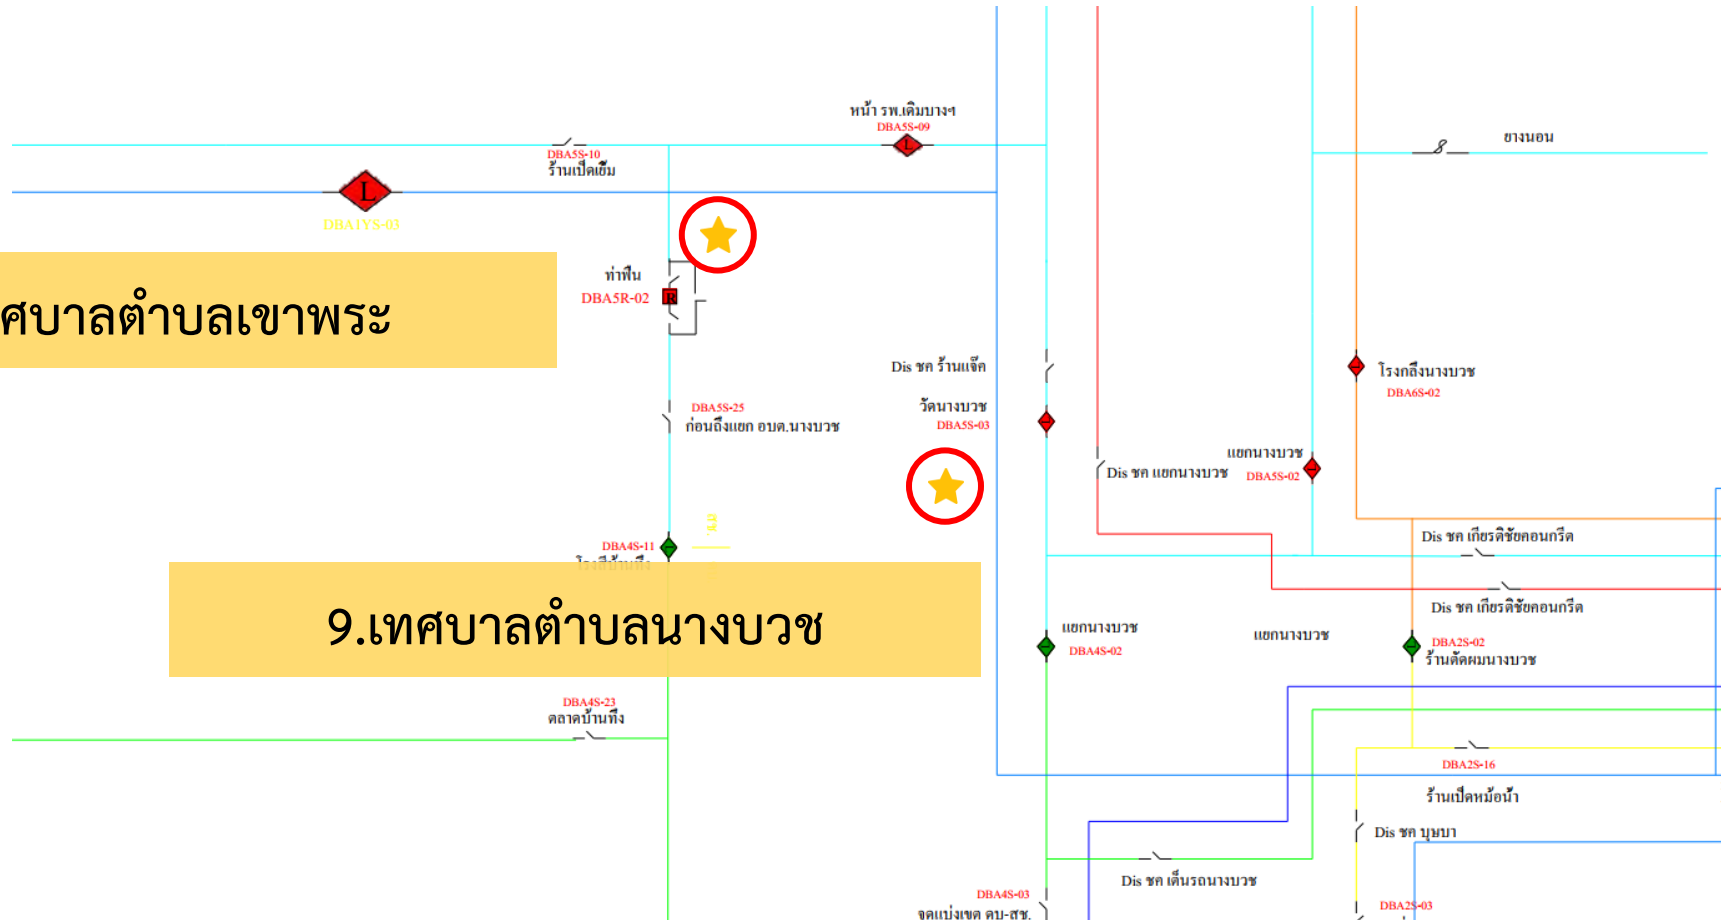


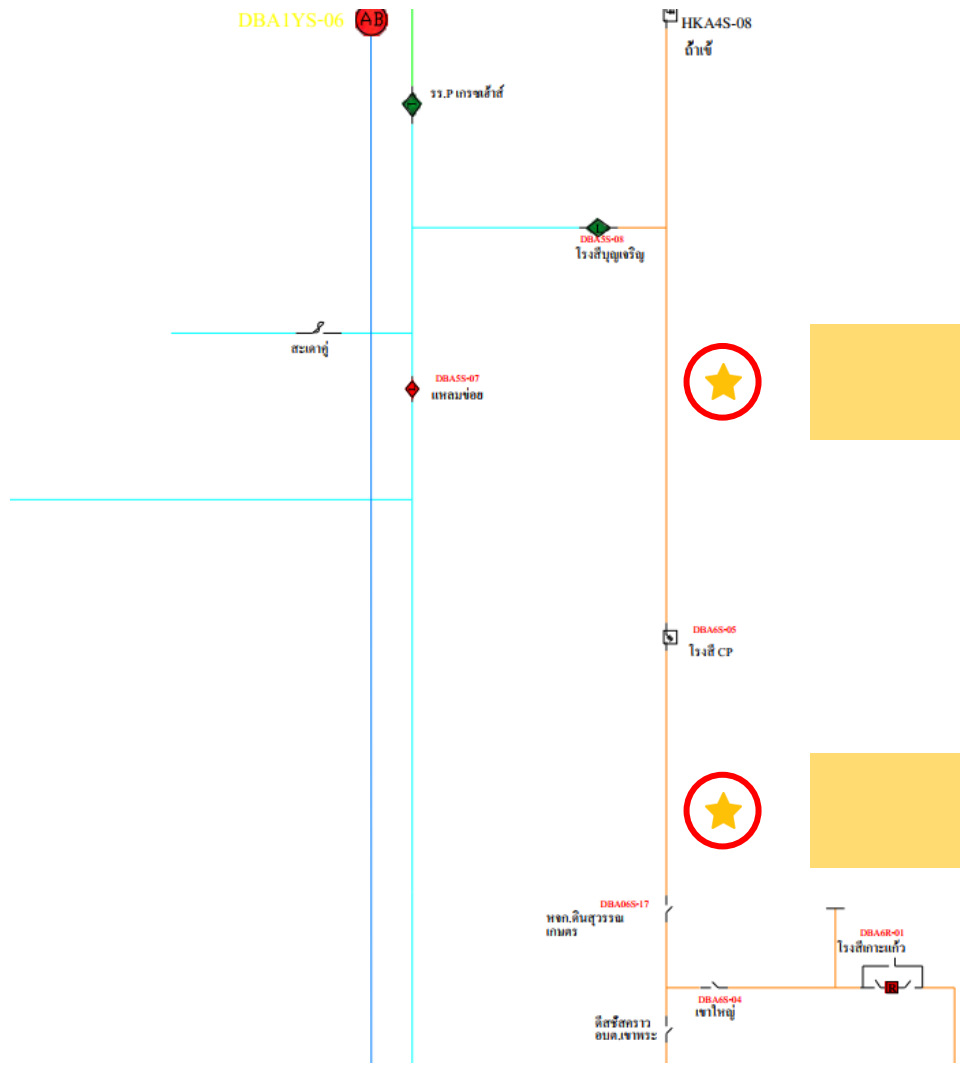

11.เทศบาลตำบลปากน้ำ



10.เทศบาลตำบลเดิมบาง

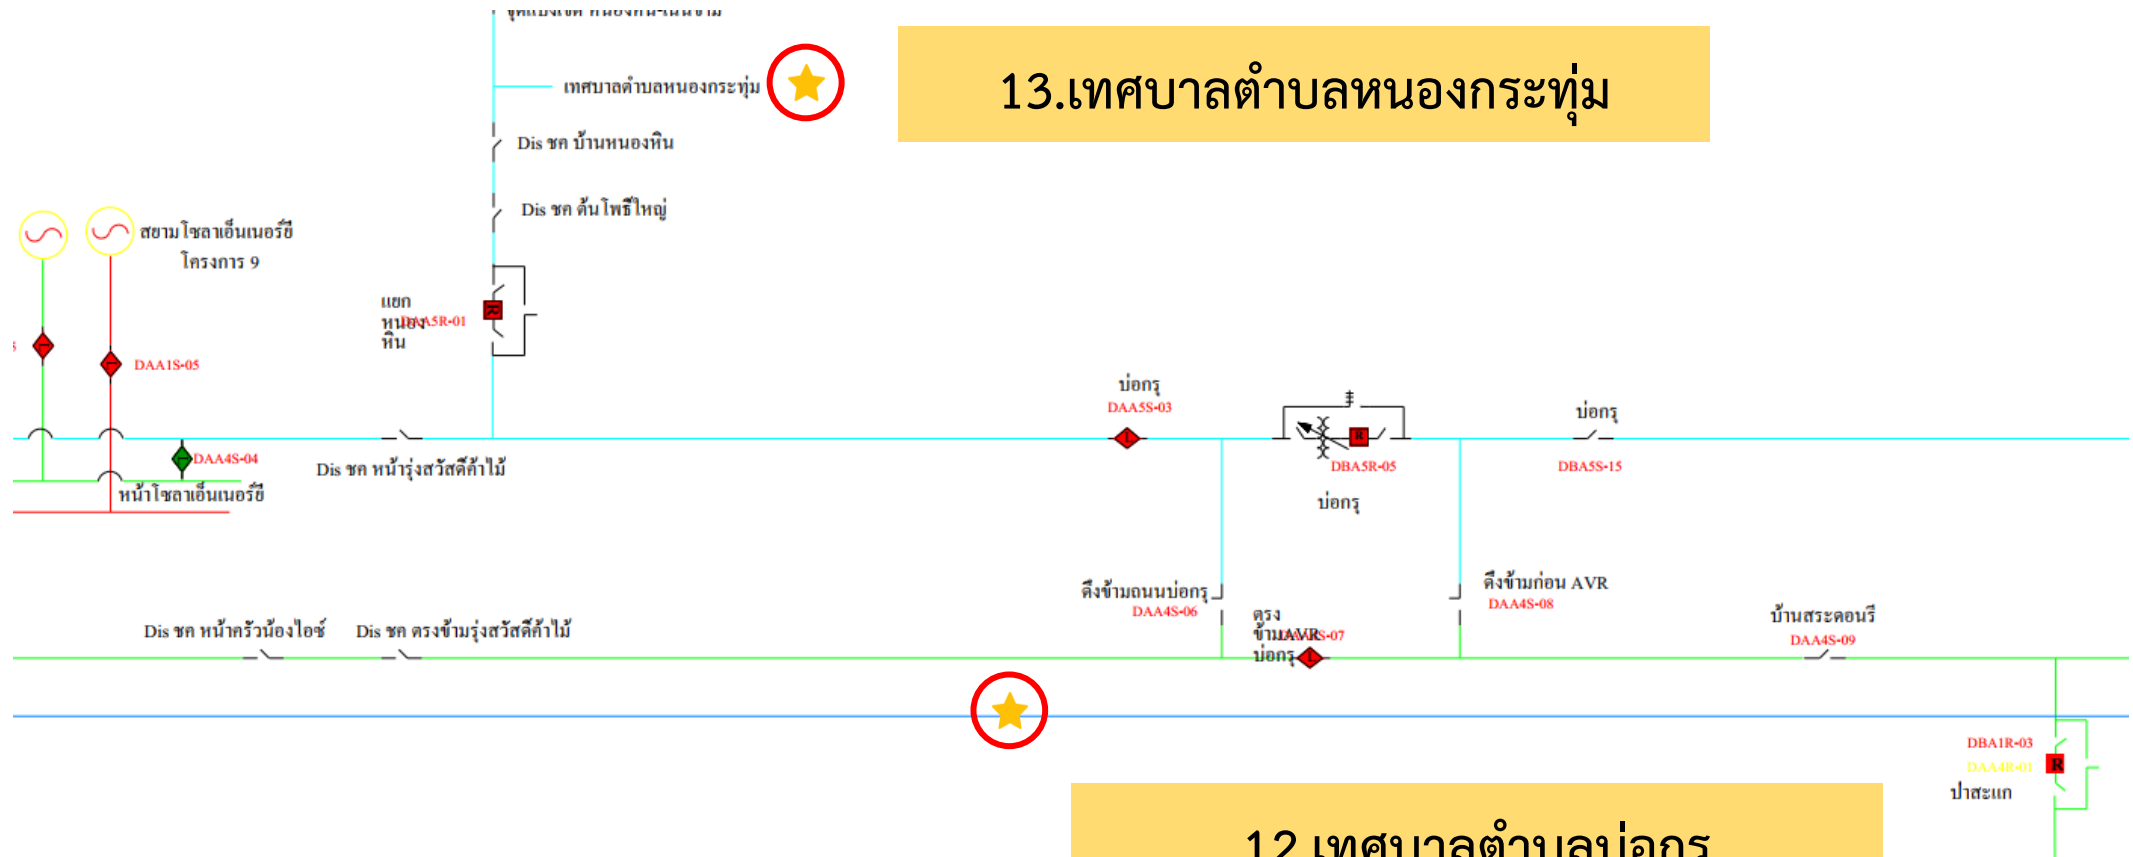

13.เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

12.เทศบาลตำบลบ่อกรุ

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.บางปลาม้า

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.บางปลาม้า	14.	เทศบาลตำบลโคกคราม	บางปลาม้า	12	สำนักงานเทศบาลตำบลโคกคราม	BAM02	BAM01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	15.	เทศบาลตำบลตะค่า	บางปลาม้า	12	สำนักงานเทศบาลตำบลตะค่า	BAM07	SPN05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	16.	เทศบาลตำบลบางปลาม้า	บางปลาม้า	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลาม้า	SPB01	BAM02	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	17.	เทศบาลตำบลบ้านแหลม	บางปลาม้า	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	BAM07	SPN10	1.สับ BAM07S-09 SF บางแม่หม้าย 2.ปลด BAM07S-08 DIS โรงงานน้ำปลา
	18.	เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา	บางปลาม้า	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา	BAM07	SPN10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	19.	เทศบาลตำบลต้นคราม	บางปลาม้า	12	สำนักงานเทศบาลตำบลต้นคราม	BAM07	SPA07	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	20.	เทศบาลตำบลไผ่กองดิน	บางปลาม้า	12	สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่กองดิน	BAM05	BAM06	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง







แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568


กฟส.อุทุมทอง

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.อุทุมทอง	21.	เทศบาลตำบลขุนพิด็จ	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพิด็จ	UTG04	-	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	22.	เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน	UTG06	-	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	23.	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน	UTG06	UTG03	1. สับ SPO03S-04 SF6 บ้านรางประทุน 2. ปลด UTG06S-06 SF6 บ้านยางไทย
	24.	เทศบาลตำบลสระยายโสม	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม	UTG06	SPO05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	25.	เทศบาลตำบลท้าวอุทุมทอง	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอุทุมทอง	UTG02	UTG03	1.สับ UTG07S-07 SF6 ดึงข้ามถนนบ้าน 2.ปลด UTG07S-06 SF6 ศูนย์อู่ชูชู
	26.	เทศบาลตำบลกระจัน	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลกระจัน	UTG03	UTG08	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	27.	เทศบาลตำบลอุทุมทอง	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลอุทุมทอง	UTG03	UTG02	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	28.	เทศบาลตำบลบ้านไช้	อุทุมทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไช้	UTV02	UTV01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

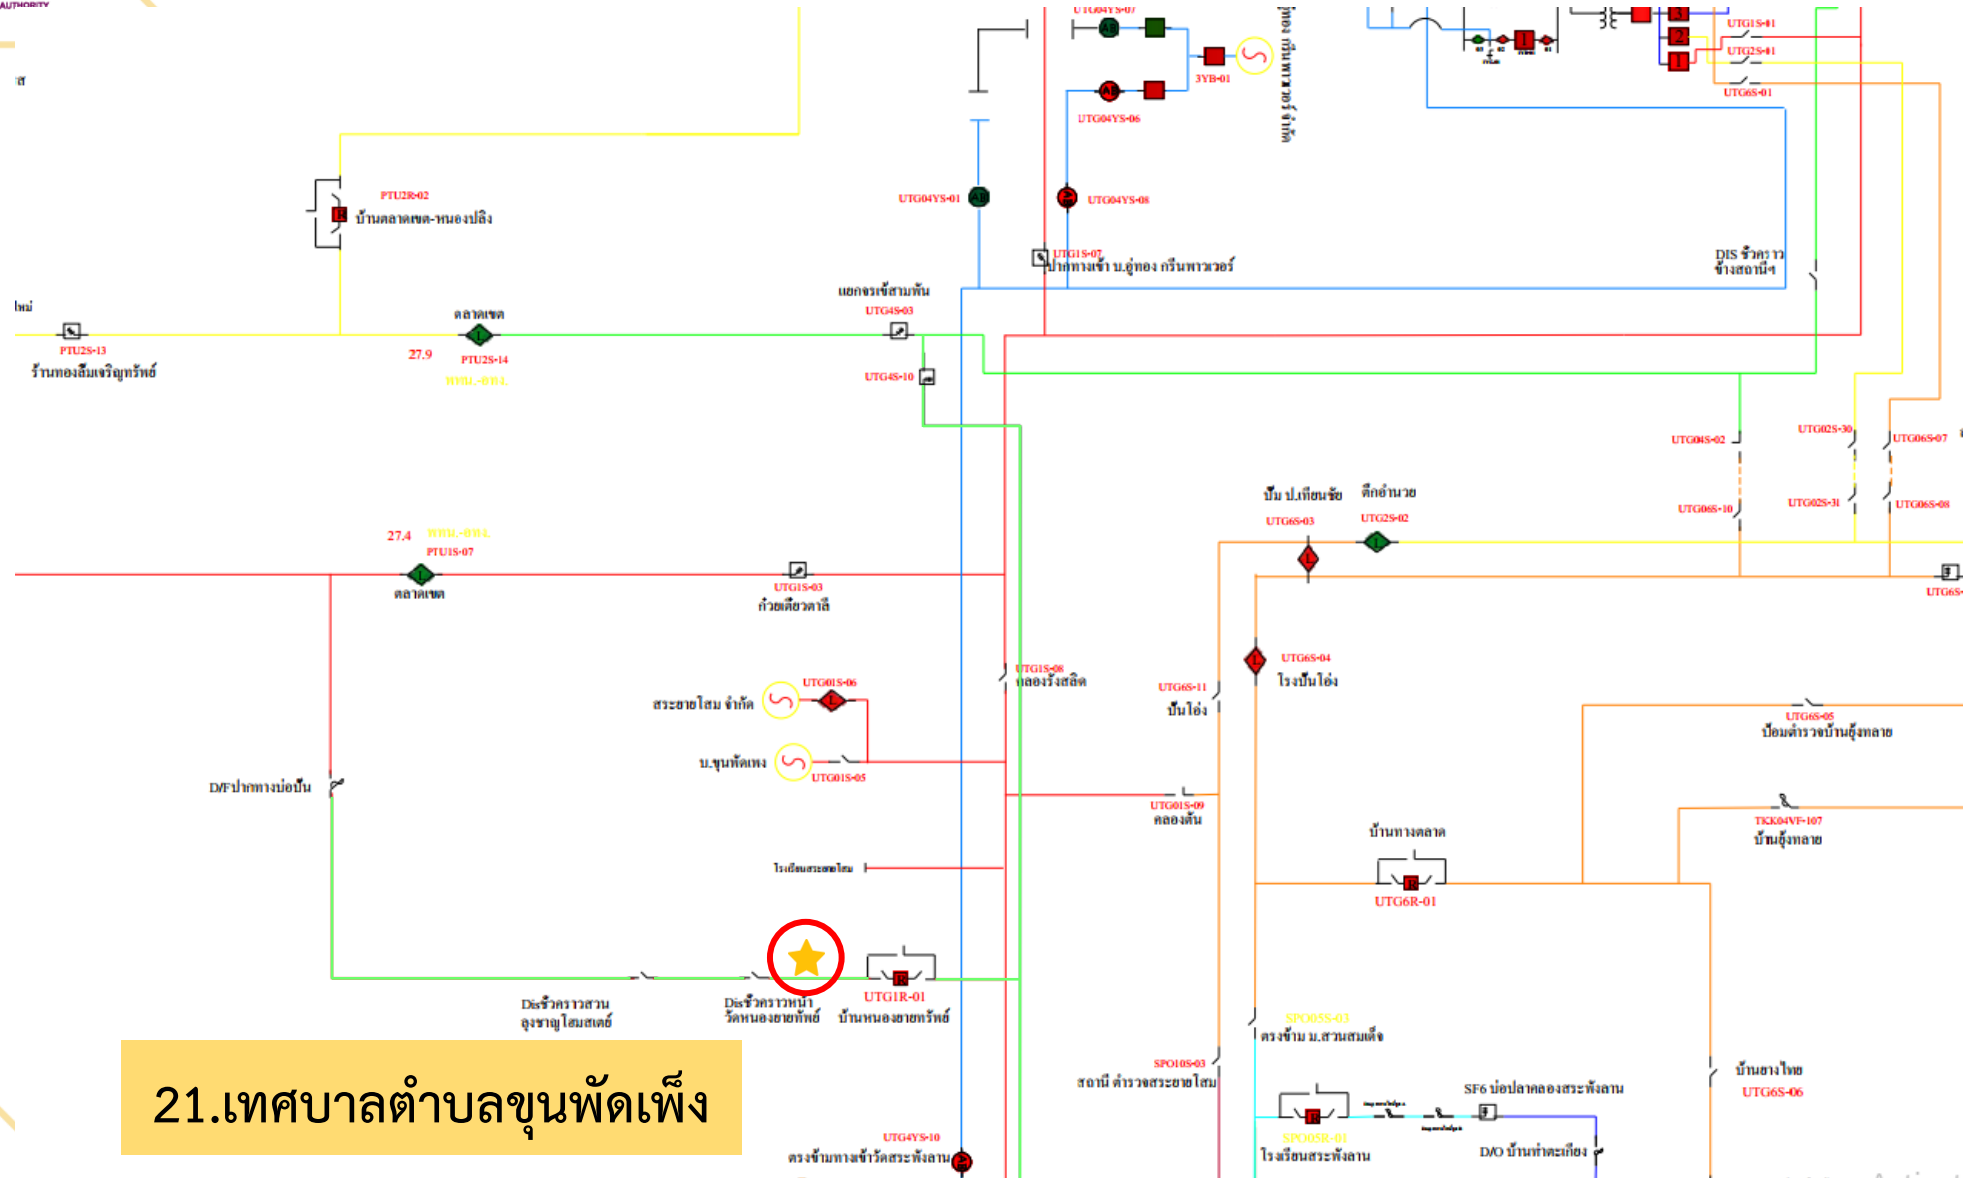

21.เทศบาลตำบลขุนพิด็จ

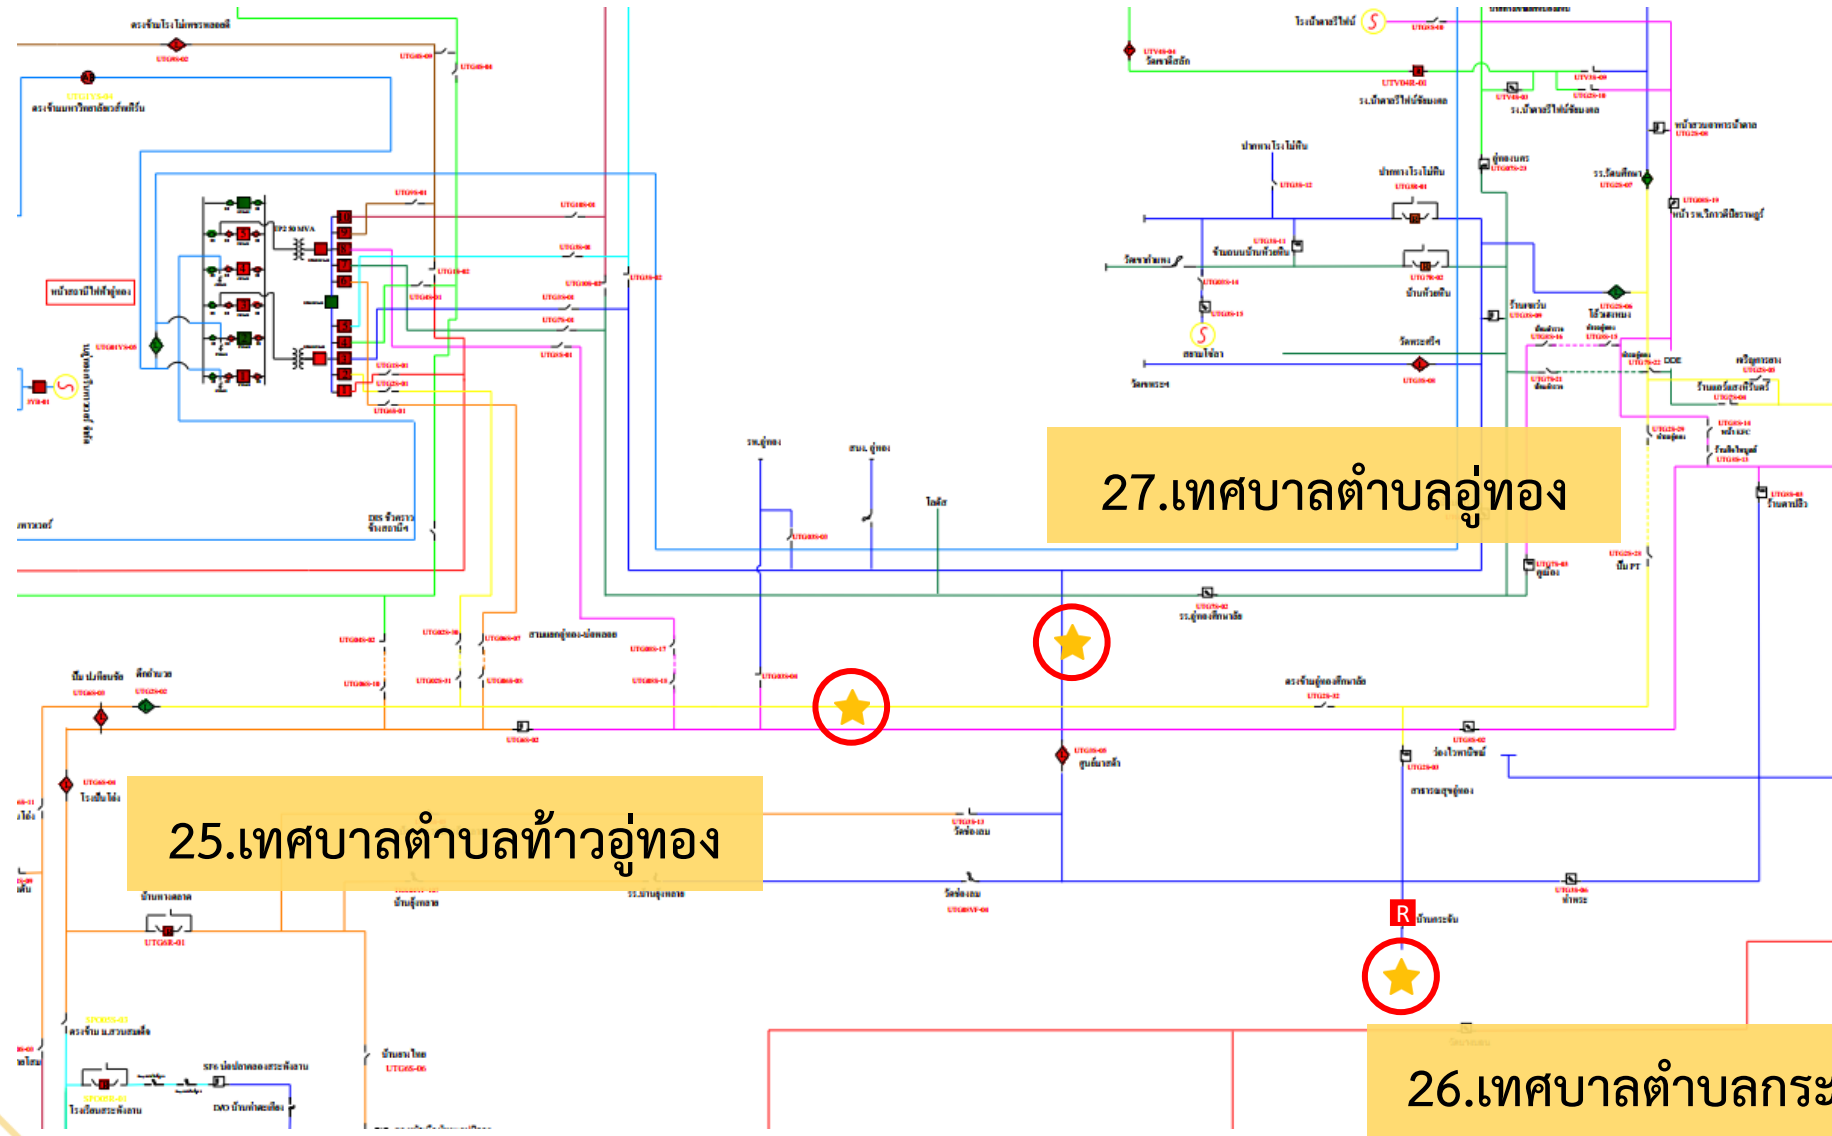

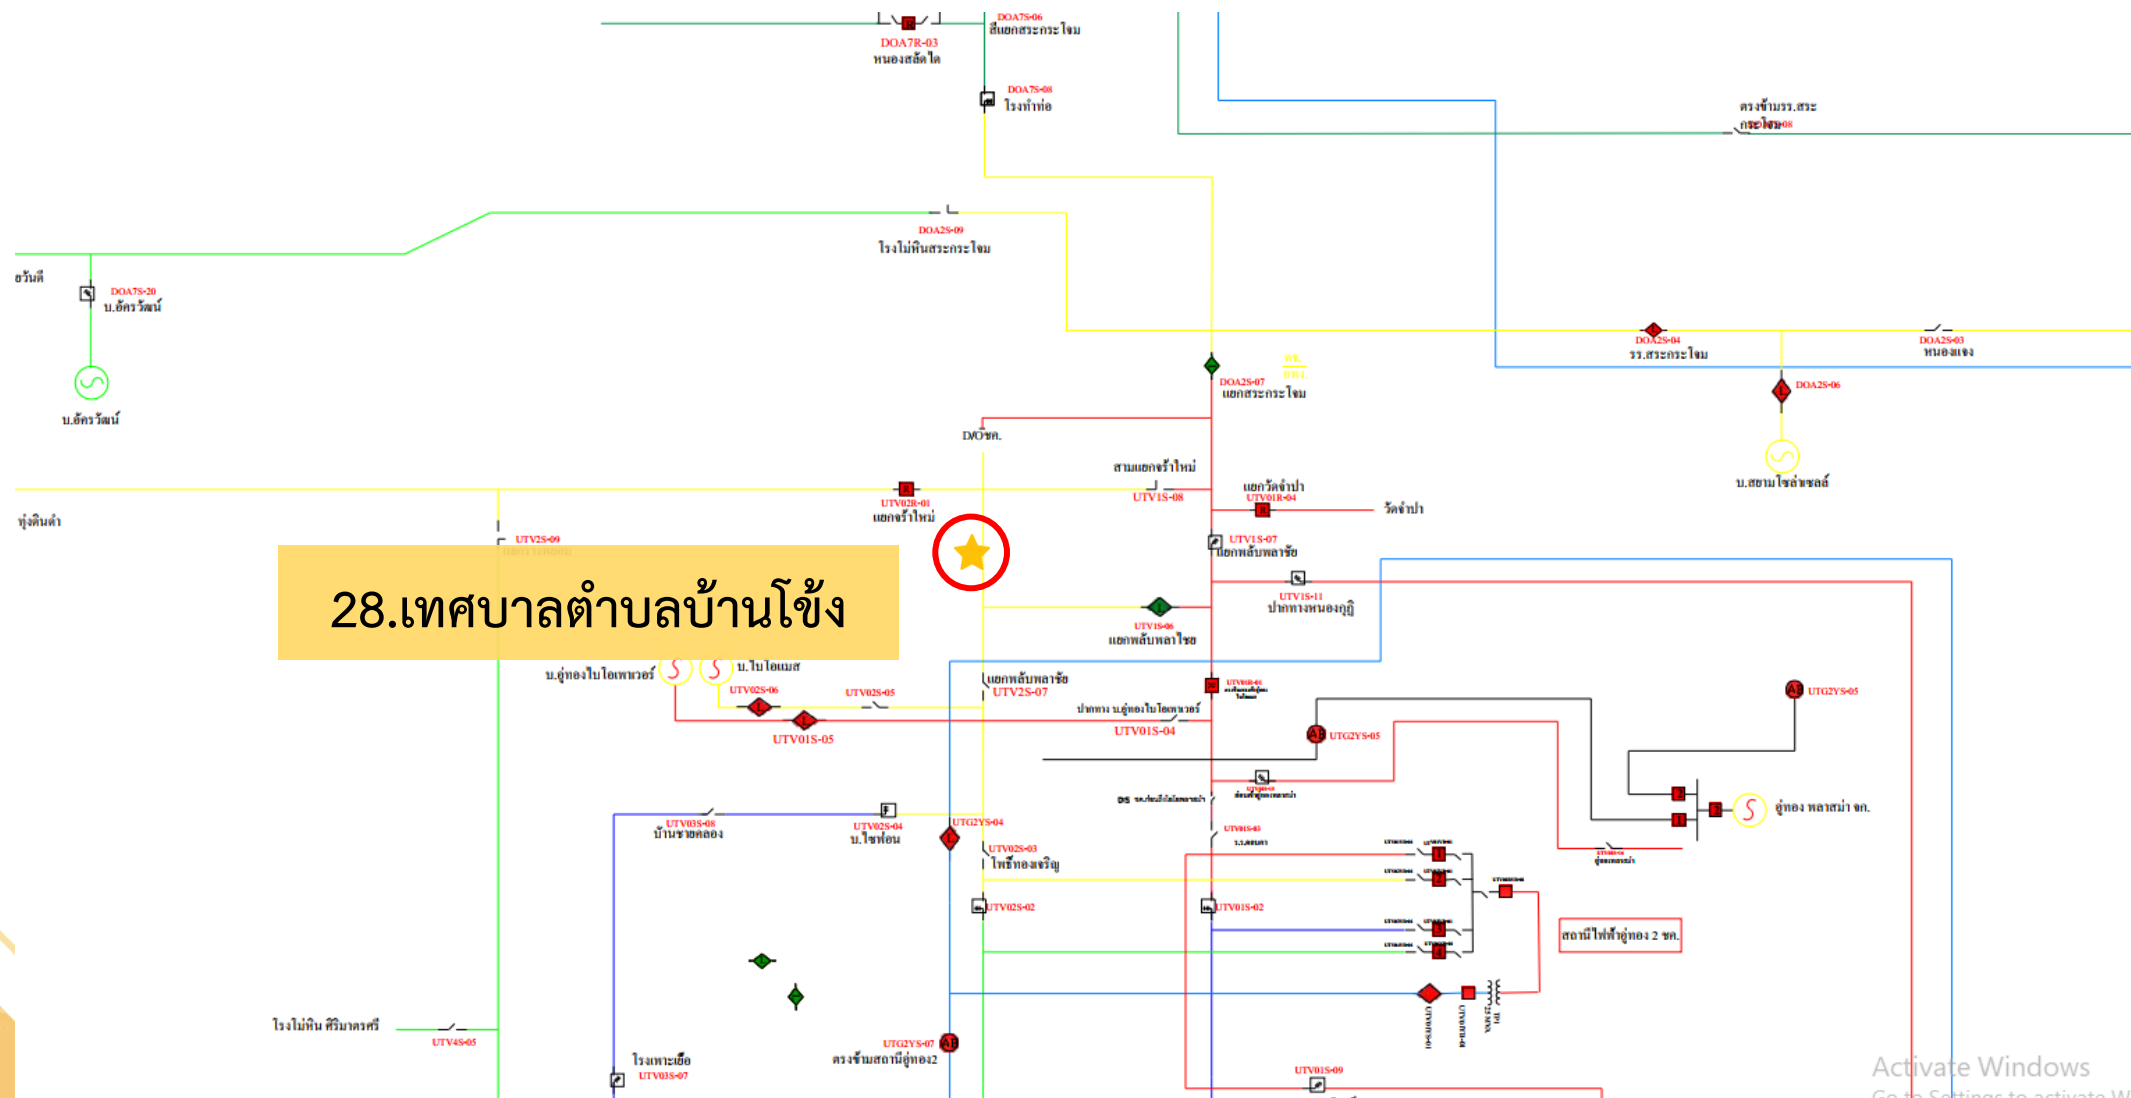

28.เทศบาลตำบลบ้านไผ่


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.ศรีประจันต์

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ศรีประจันต์	29.	เทศบาลตำบลวังยาง	ศรีประจันต์	12	สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	SPA04	SPC04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	30.	เทศบาลตำบลศรีประจันต์	ศรีประจันต์	12	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์	SPC04	SPA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	31.	เทศบาลตำบลบ้านกร่าง	ศรีประจันต์	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกร่าง	SPC01	DOA03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	32.	เทศบาลตำบลปลายนา	ศรีประจันต์	12	สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา	XCA09	XCA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	33.	เทศบาลตำบลวังน้ำซับ	ศรีประจันต์	12	สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำซับ	XCA09	XCA04	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง





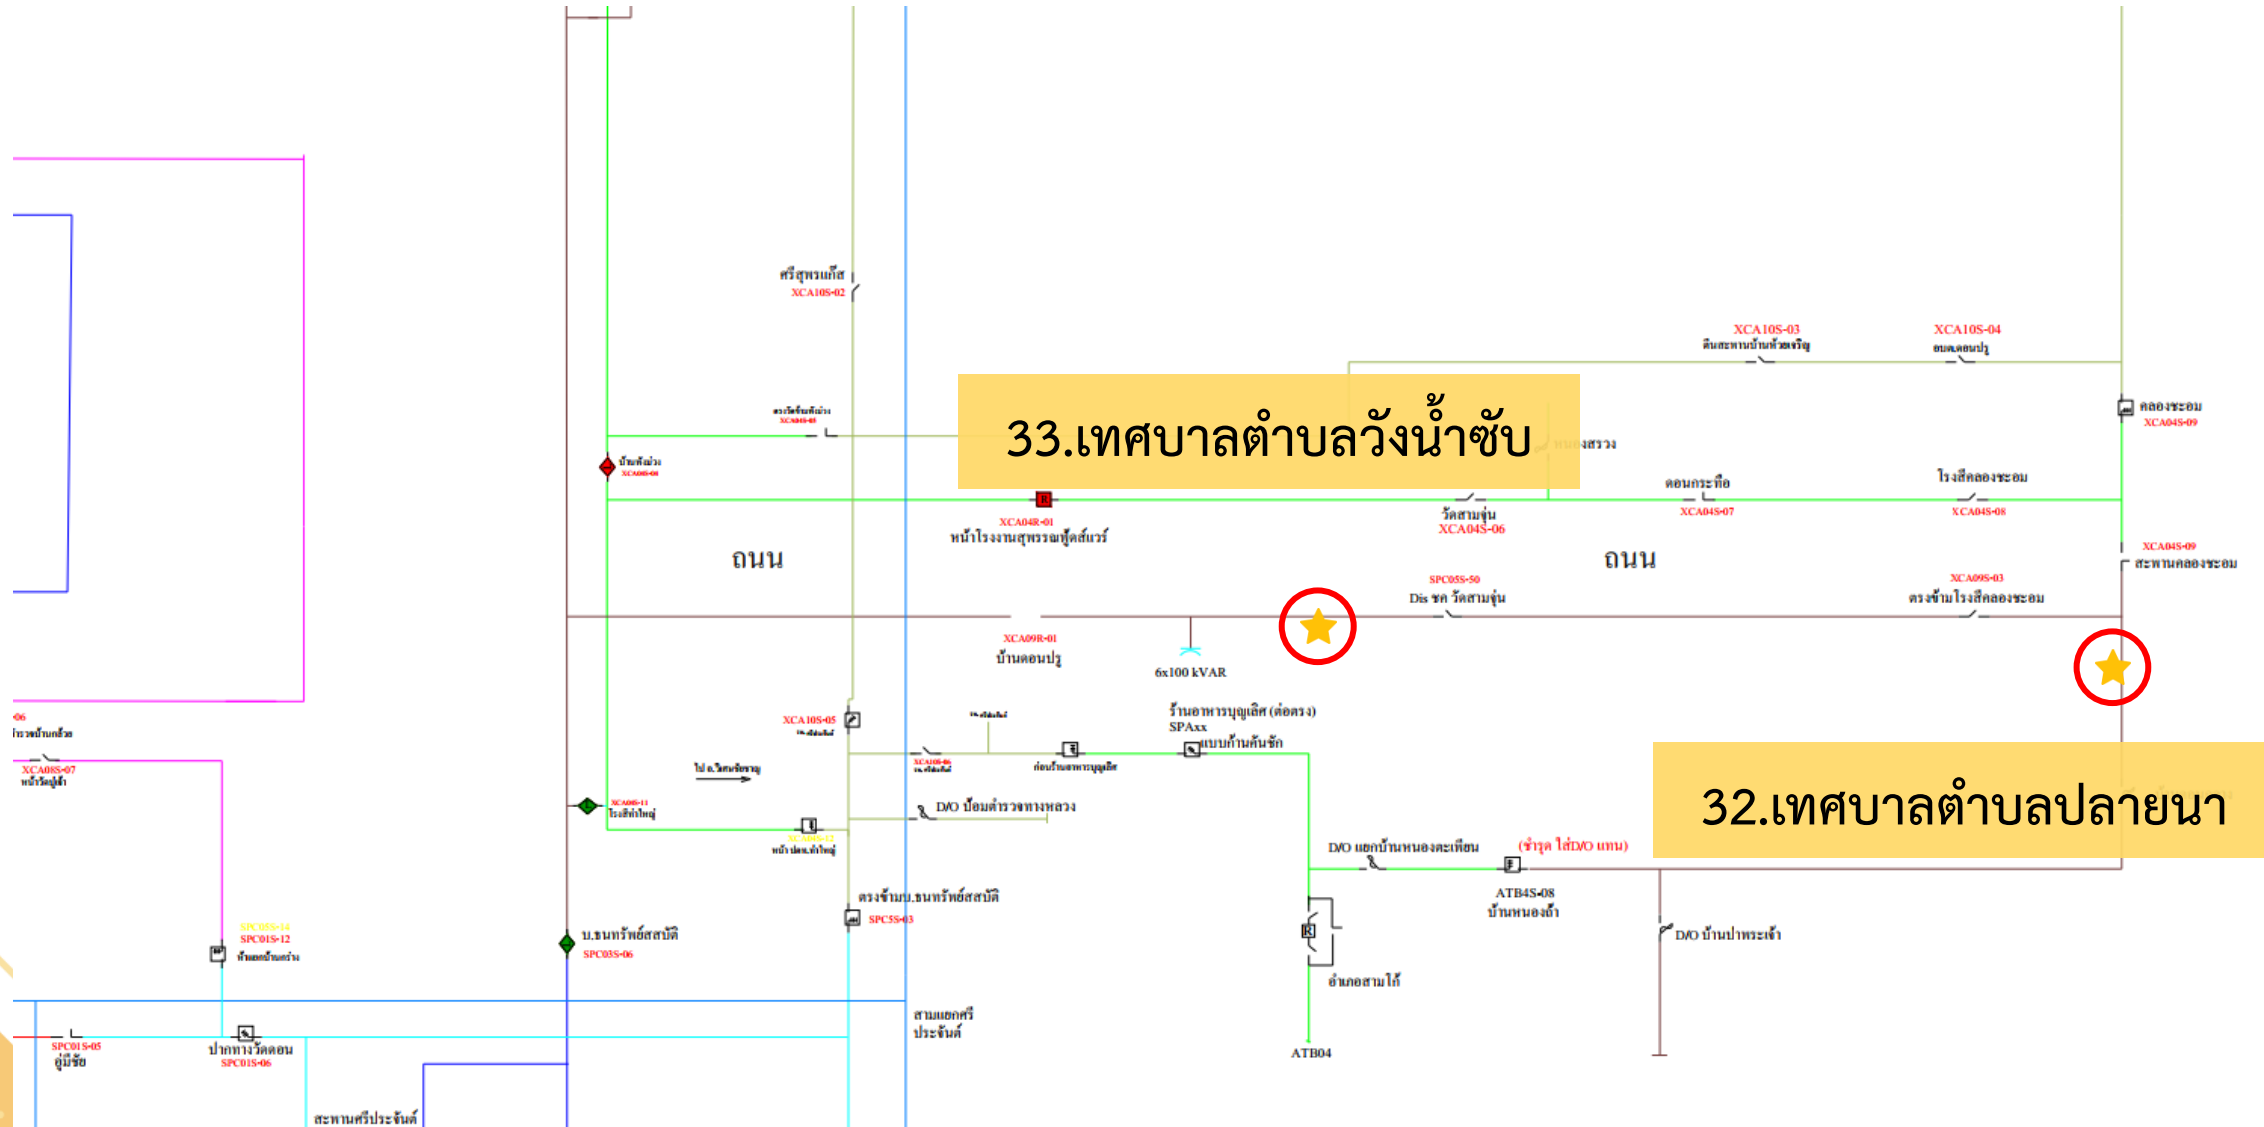


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568


กฟส.ดอนเจดีย์

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ดอนเจดีย์	34.	เทศบาลตำบลดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	12	ศาลาสถิตยูทธการ หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์	DOA06	DOA01	1.สับดรอปเอาต์ชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอ ดอนเจดีย์ 2.ปลด DOA06F-11(DOA06)
	35.	เทศบาลตำบลสระกระโจม	ดอนเจดีย์	12	สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม	DOA07	DOA06	1.สับ DOA07S-07 ทัดดาแทนใต้ไลน์ 2.ปลด DOA07S-06 สี่แยกสระกระโจม
	36.	เทศบาลตำบลวังห้ว	ศรีประจันต์	12	สำนักงานเทศบาลตำบลวังห้ว	DOA03	SPC01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง



35.เทศบาลตำบลสระกระโจม

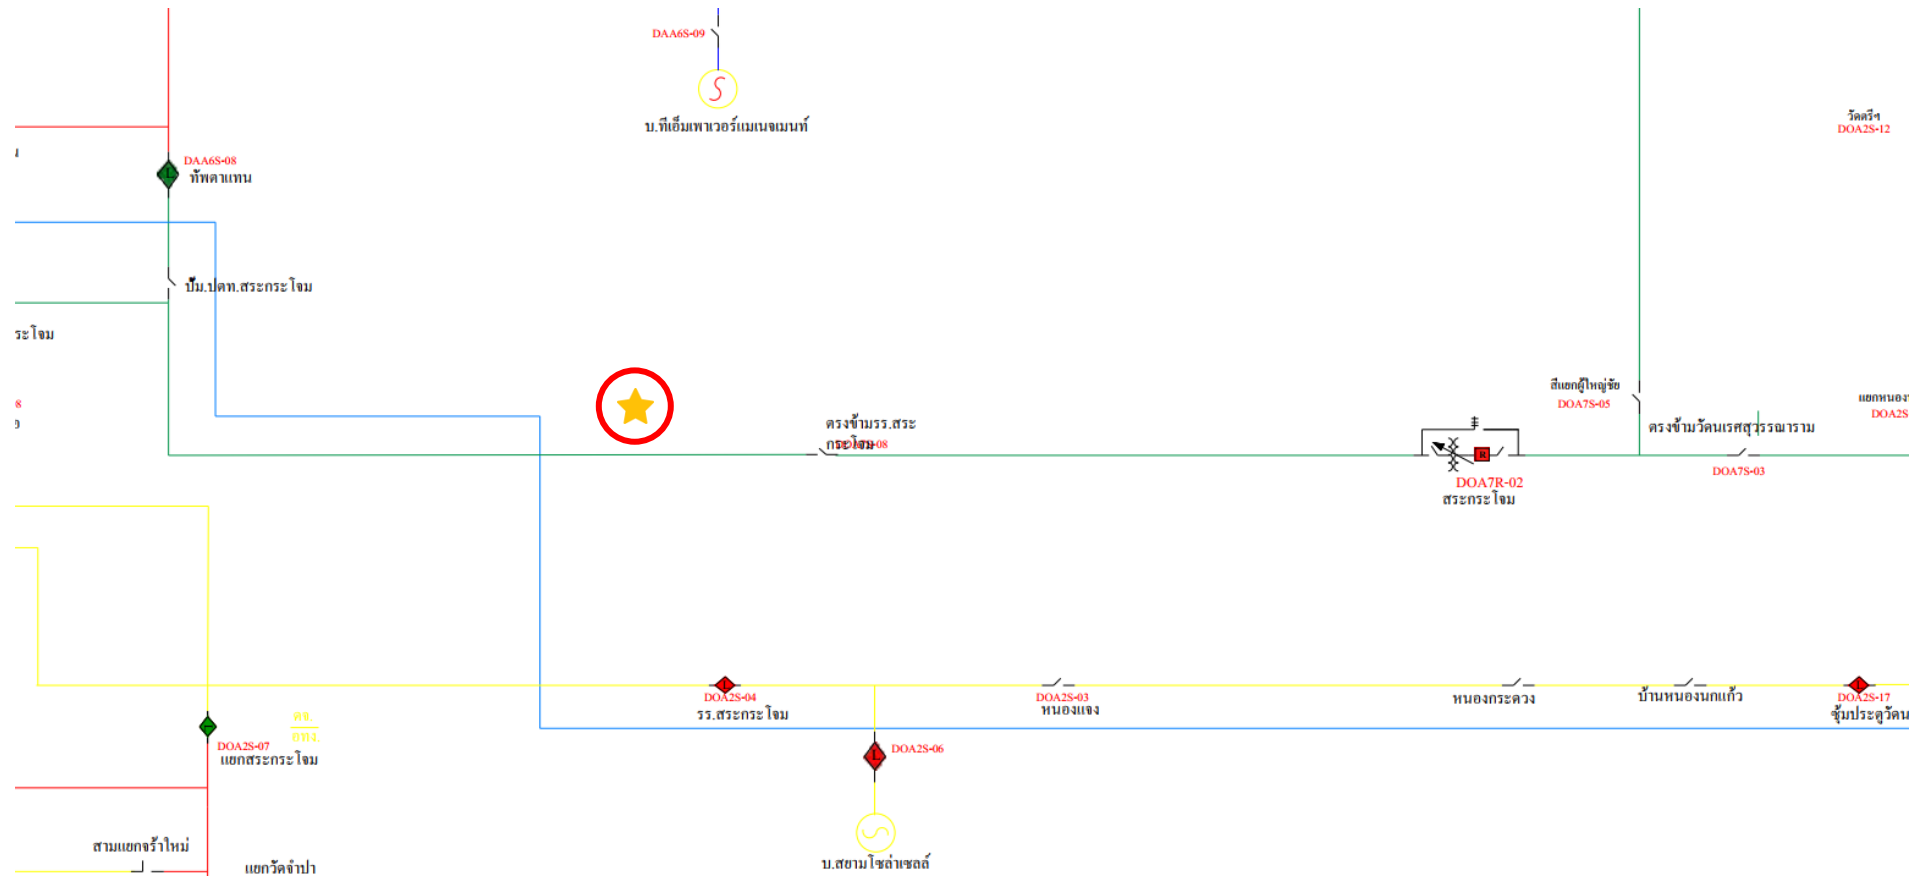

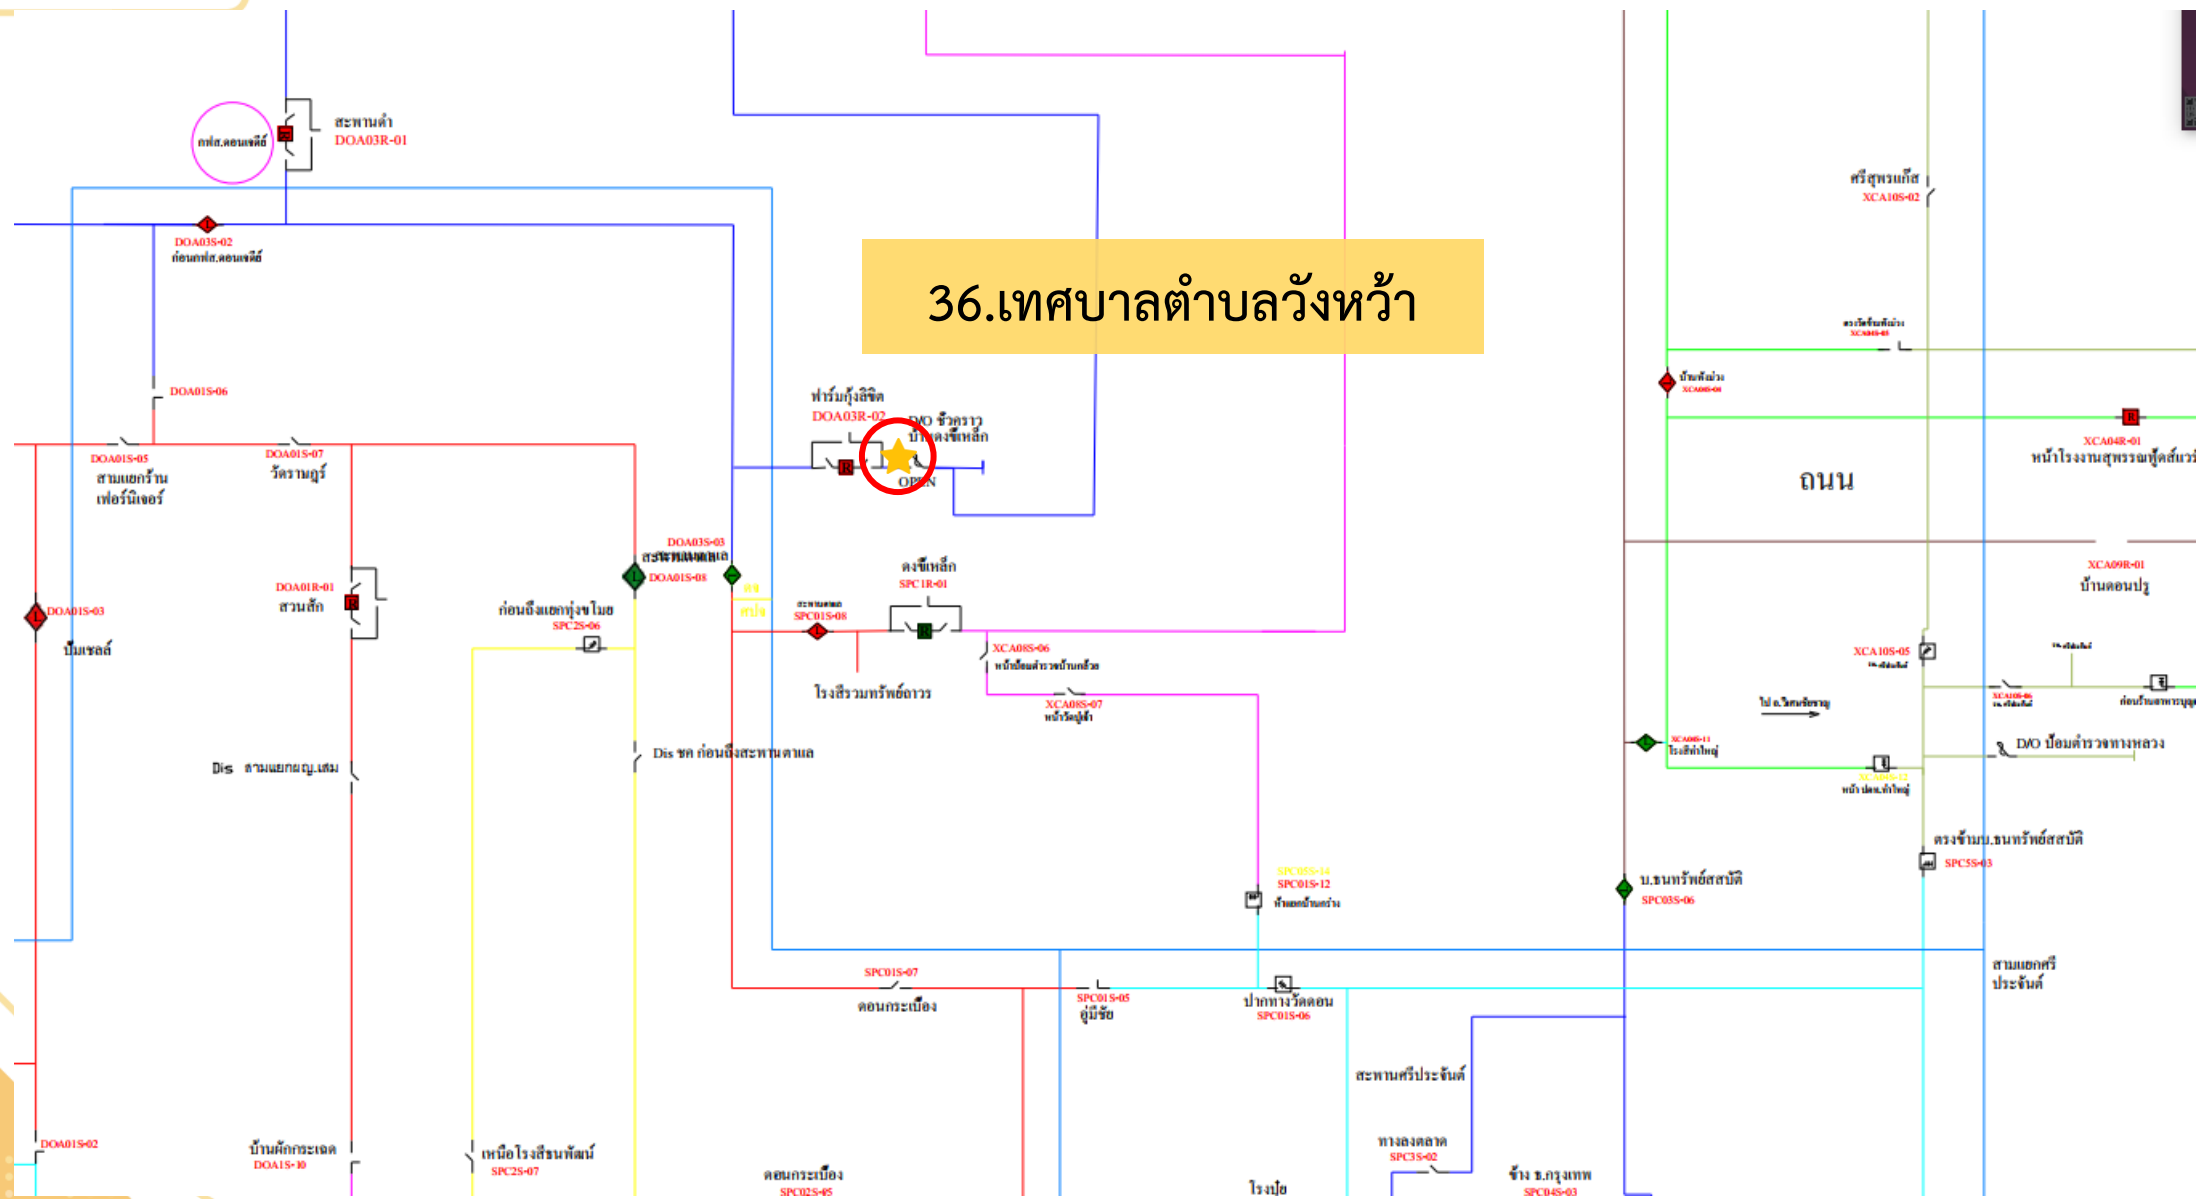


แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568


กฟส.สวนแตง

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.สวนแตง	37.	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	12	สำนักงานเทศบาลตำบลบางกุ้ง	UTG02	DOA08	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง
	38.	เทศบาลตำบลสวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	12	สำนักงานเทศบาลตำบลสวนแตง	SPB05	UTG08	1.สับ UTG08S-08 2.ปลด UTV01S-13
	39.	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์	UTG08	SPA05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

37.เทศบาลตำบลบางกุ้ง

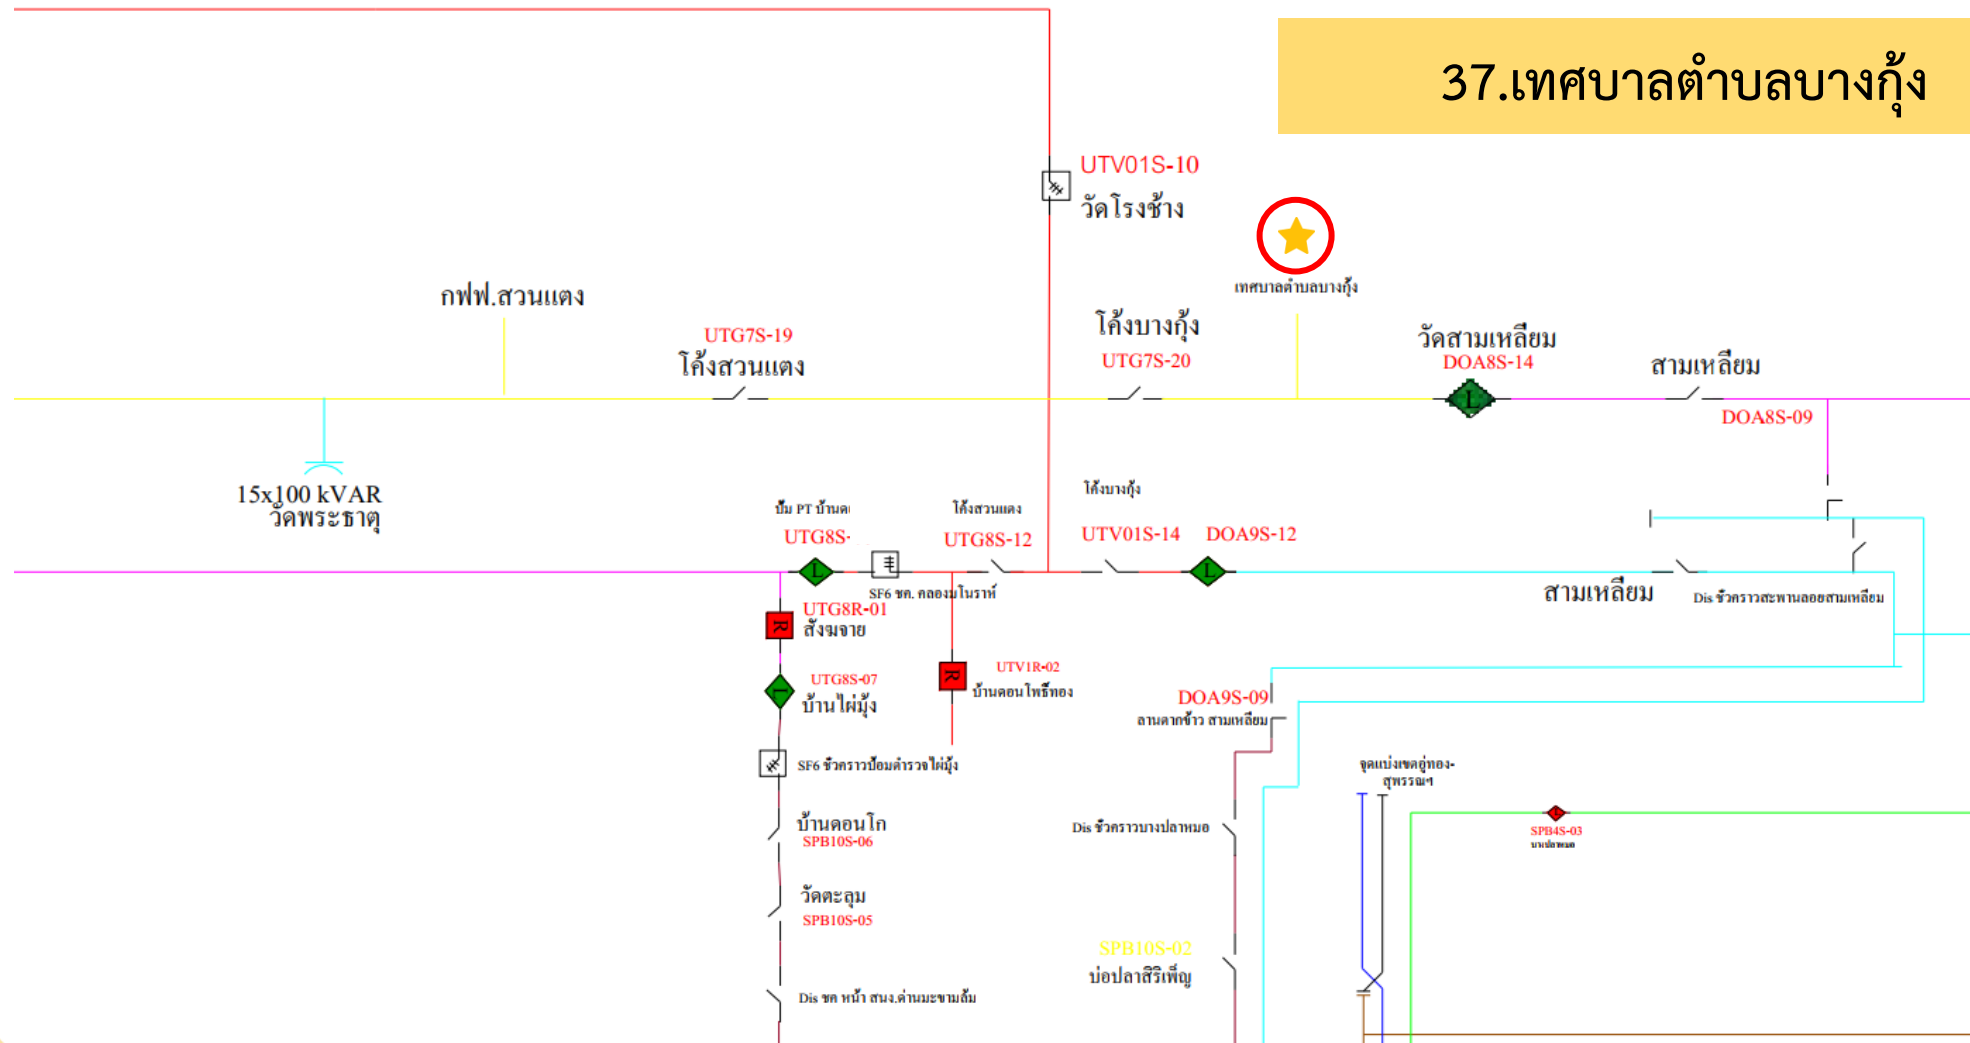

38.เทศบาลตำบลสวนแตง

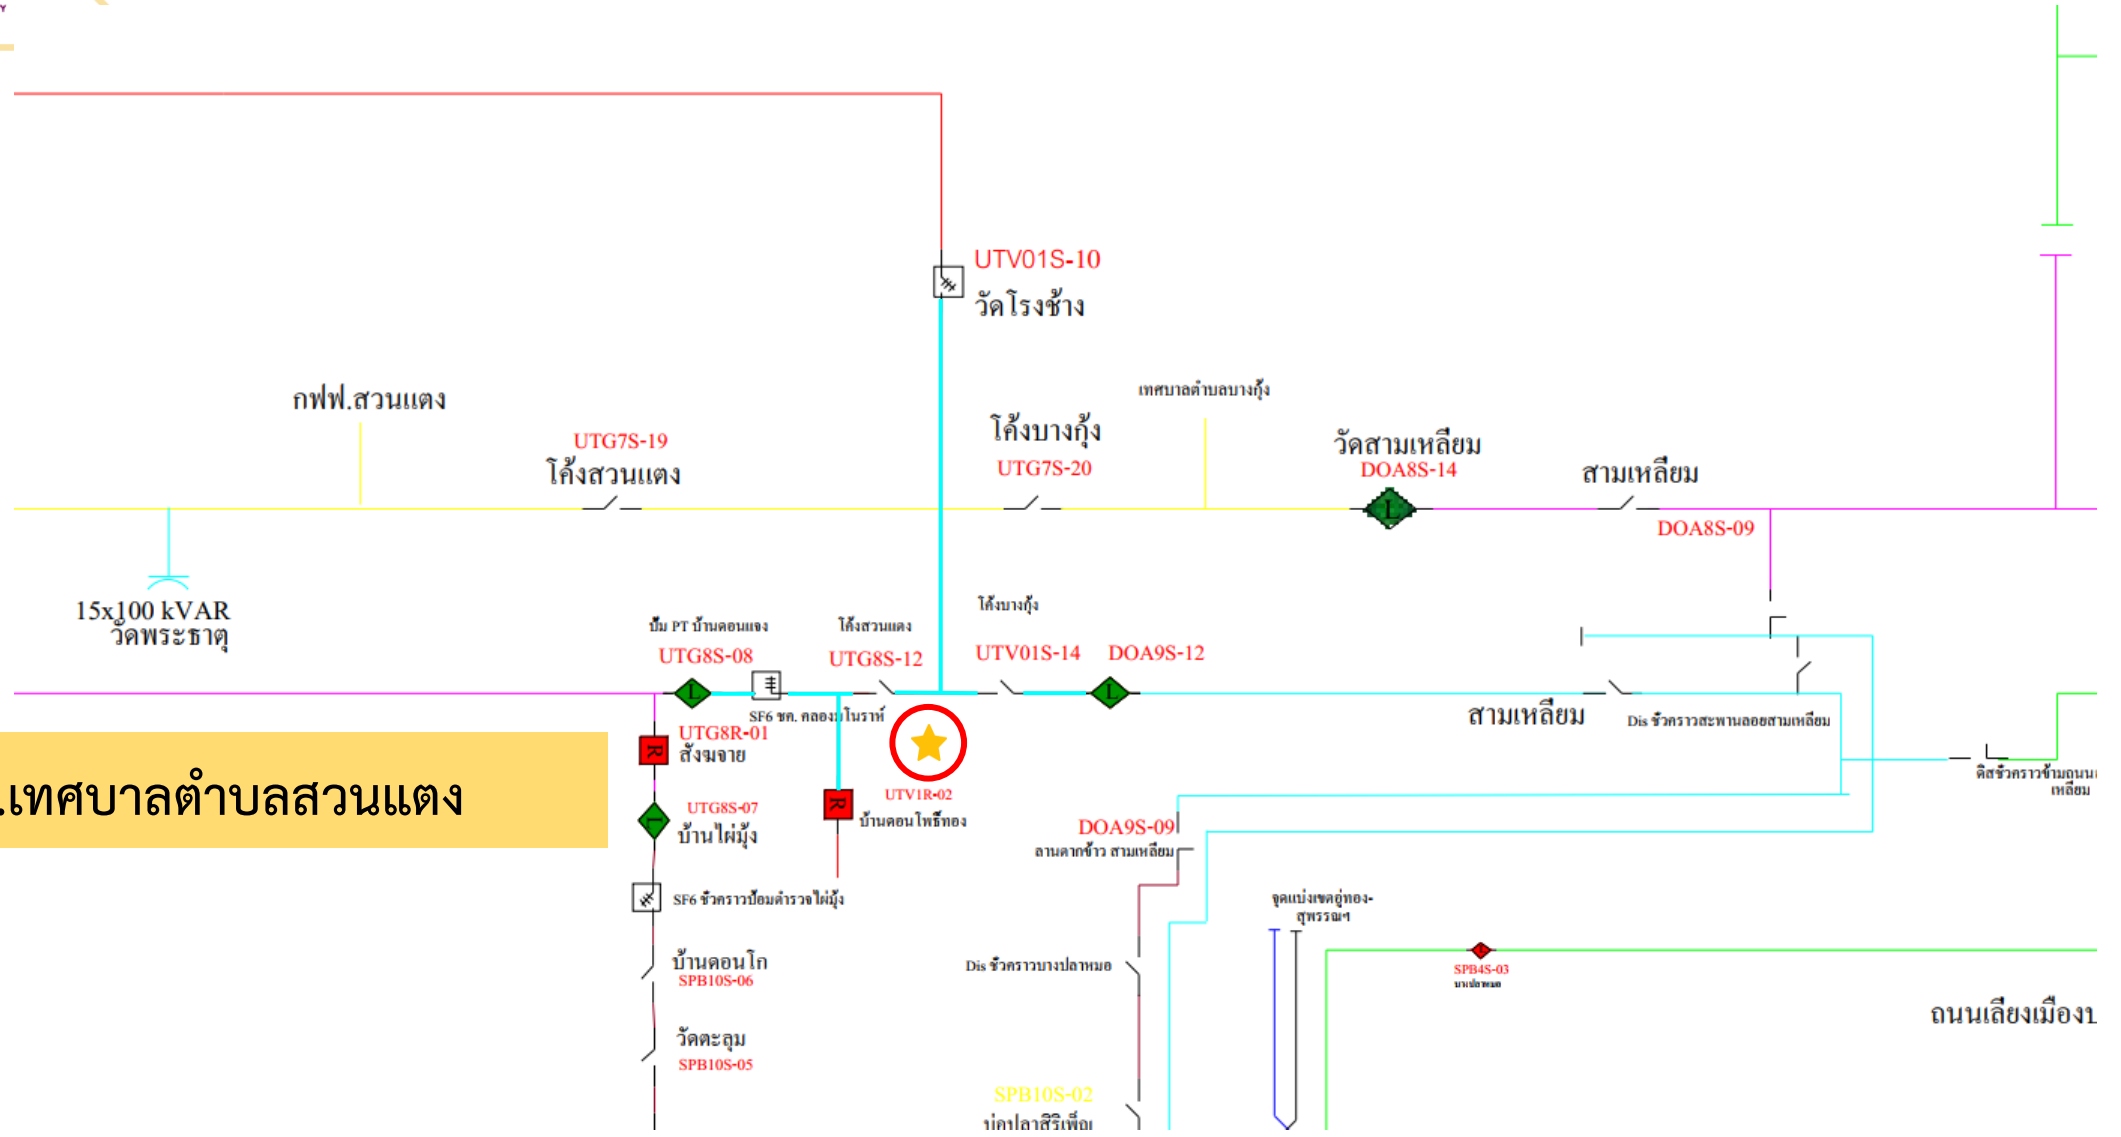




แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.สองพี่น้อง


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.สองพี่น้อง	40.	เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	สองพี่น้อง	18	สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	SPN01	SPO03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

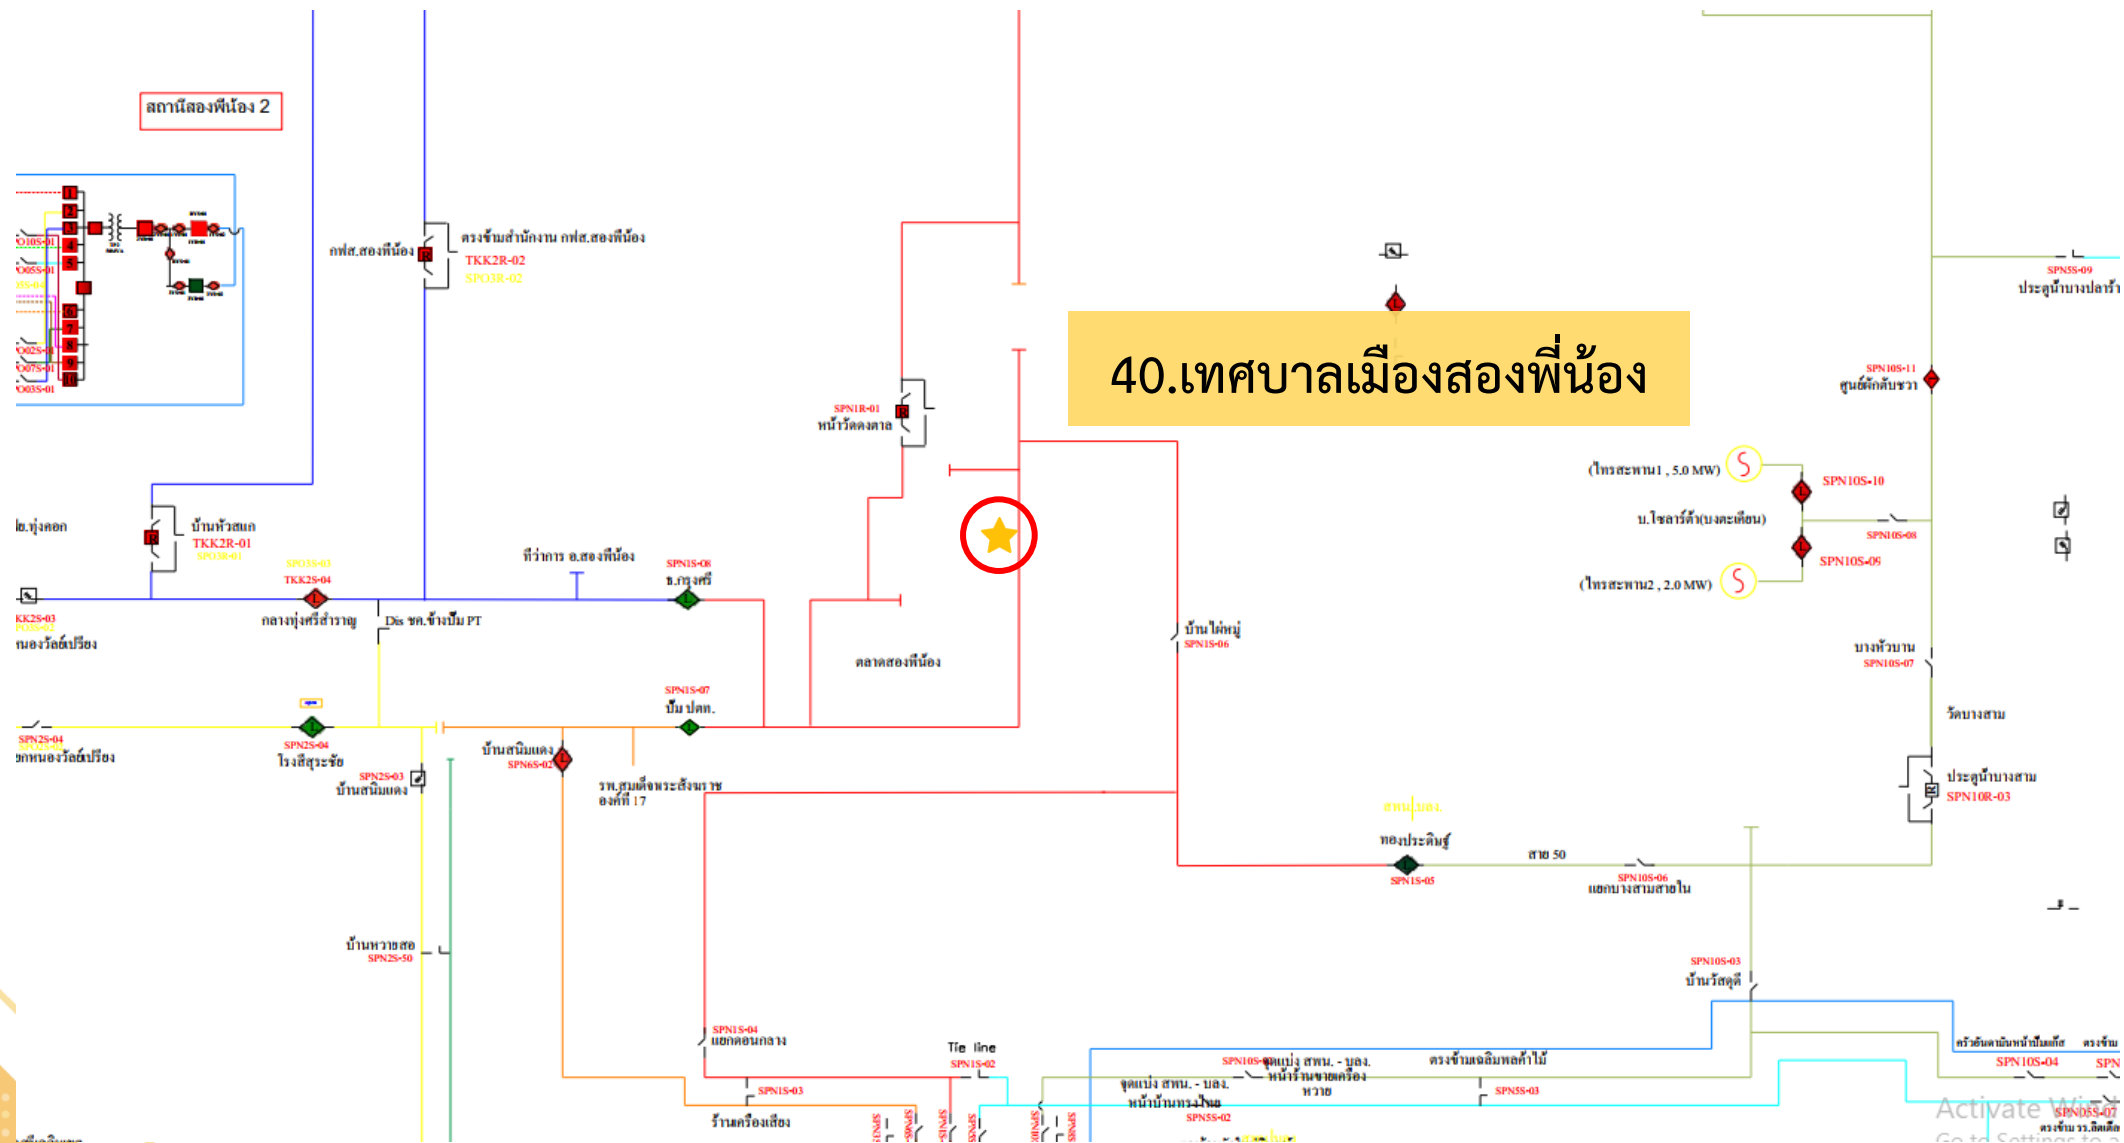

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.ทุ่งคอก


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.ทุ่งคอก	41.	เทศบาลตำบลทุ่งคอก	สองพี่น้อง	12	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก	SPO05	UTG06	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง

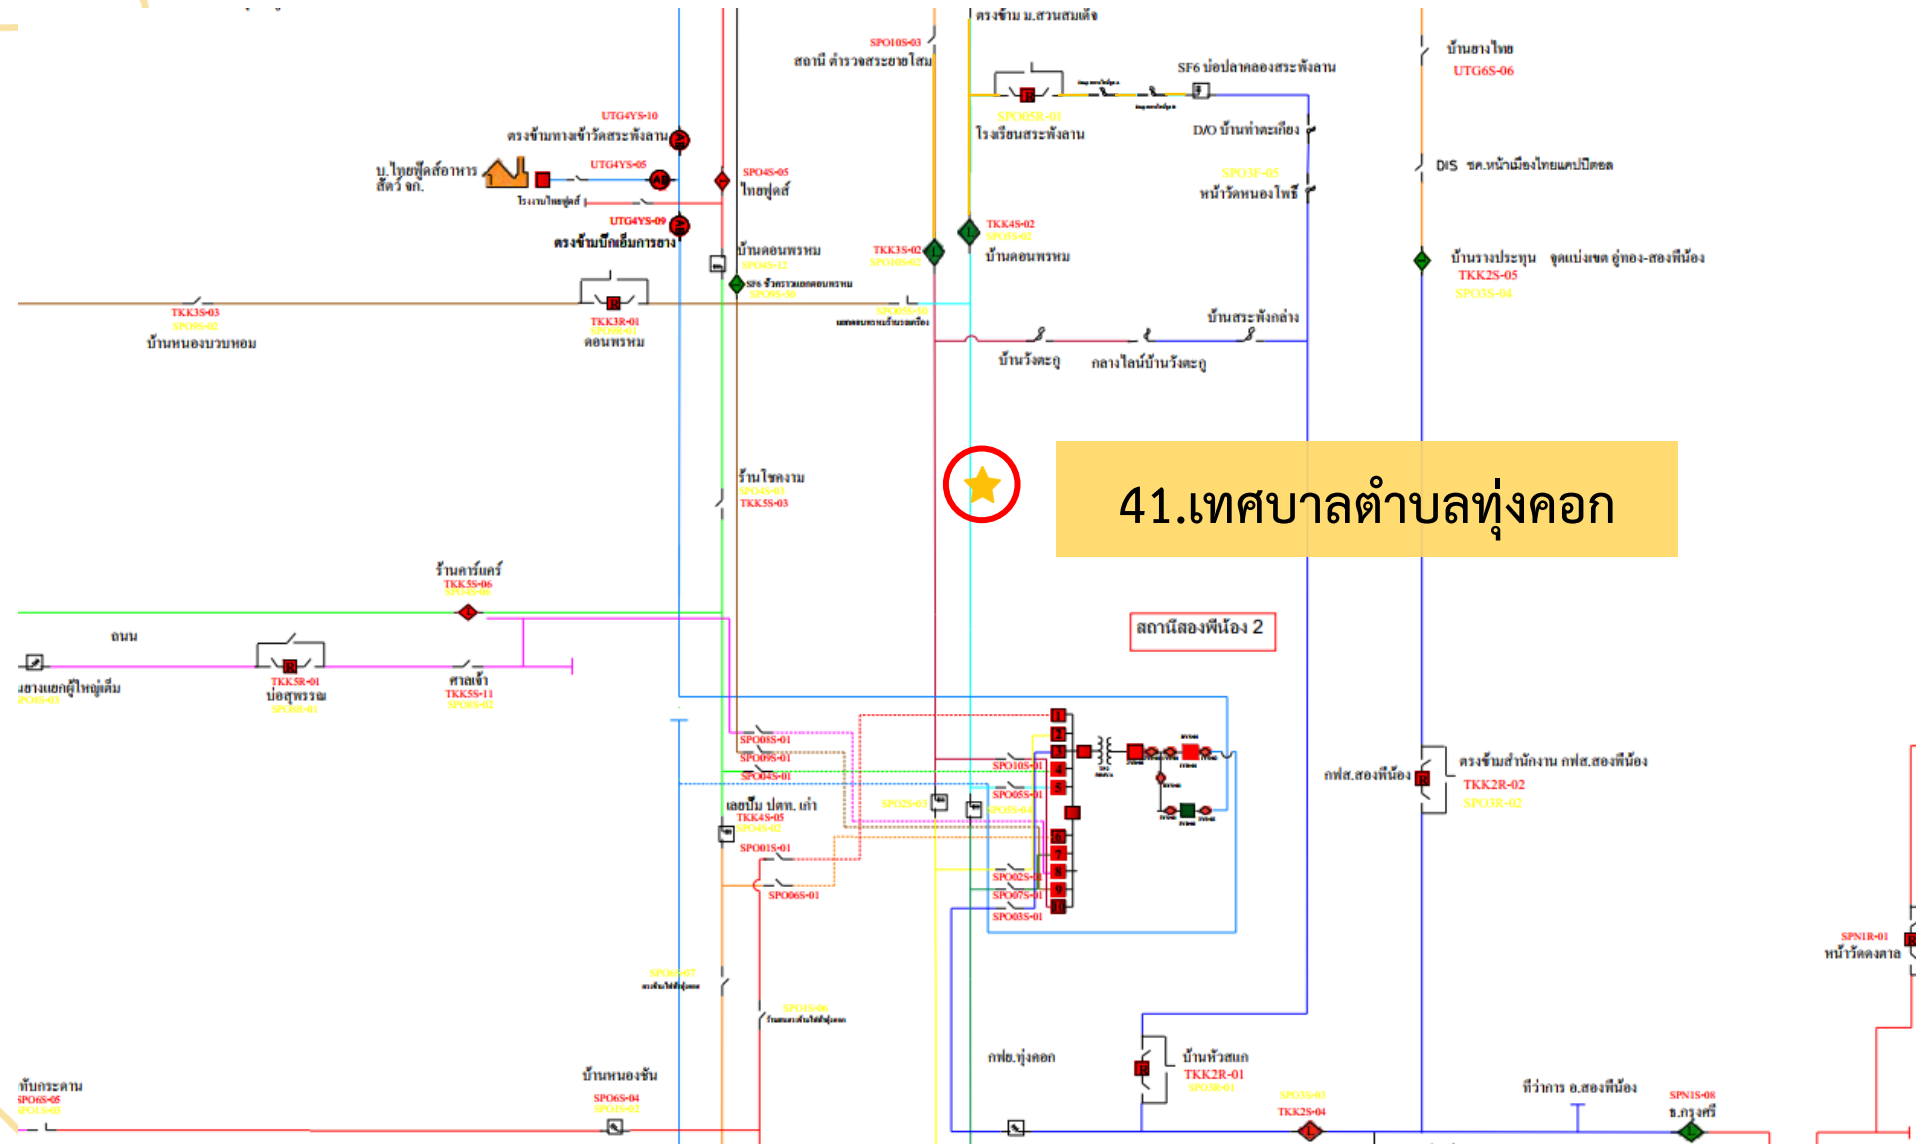

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.สามชุก


กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.สามชุก	42.	เทศบาลตำบลสามชุก	สามชุก	12	สำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก	XCA02	DBA04	1.สับ DBA03S-14 SF6 บ้านลาดสิงห์ 2.ปลด XCA03S-08 SF6 สะพานบ้านสระ

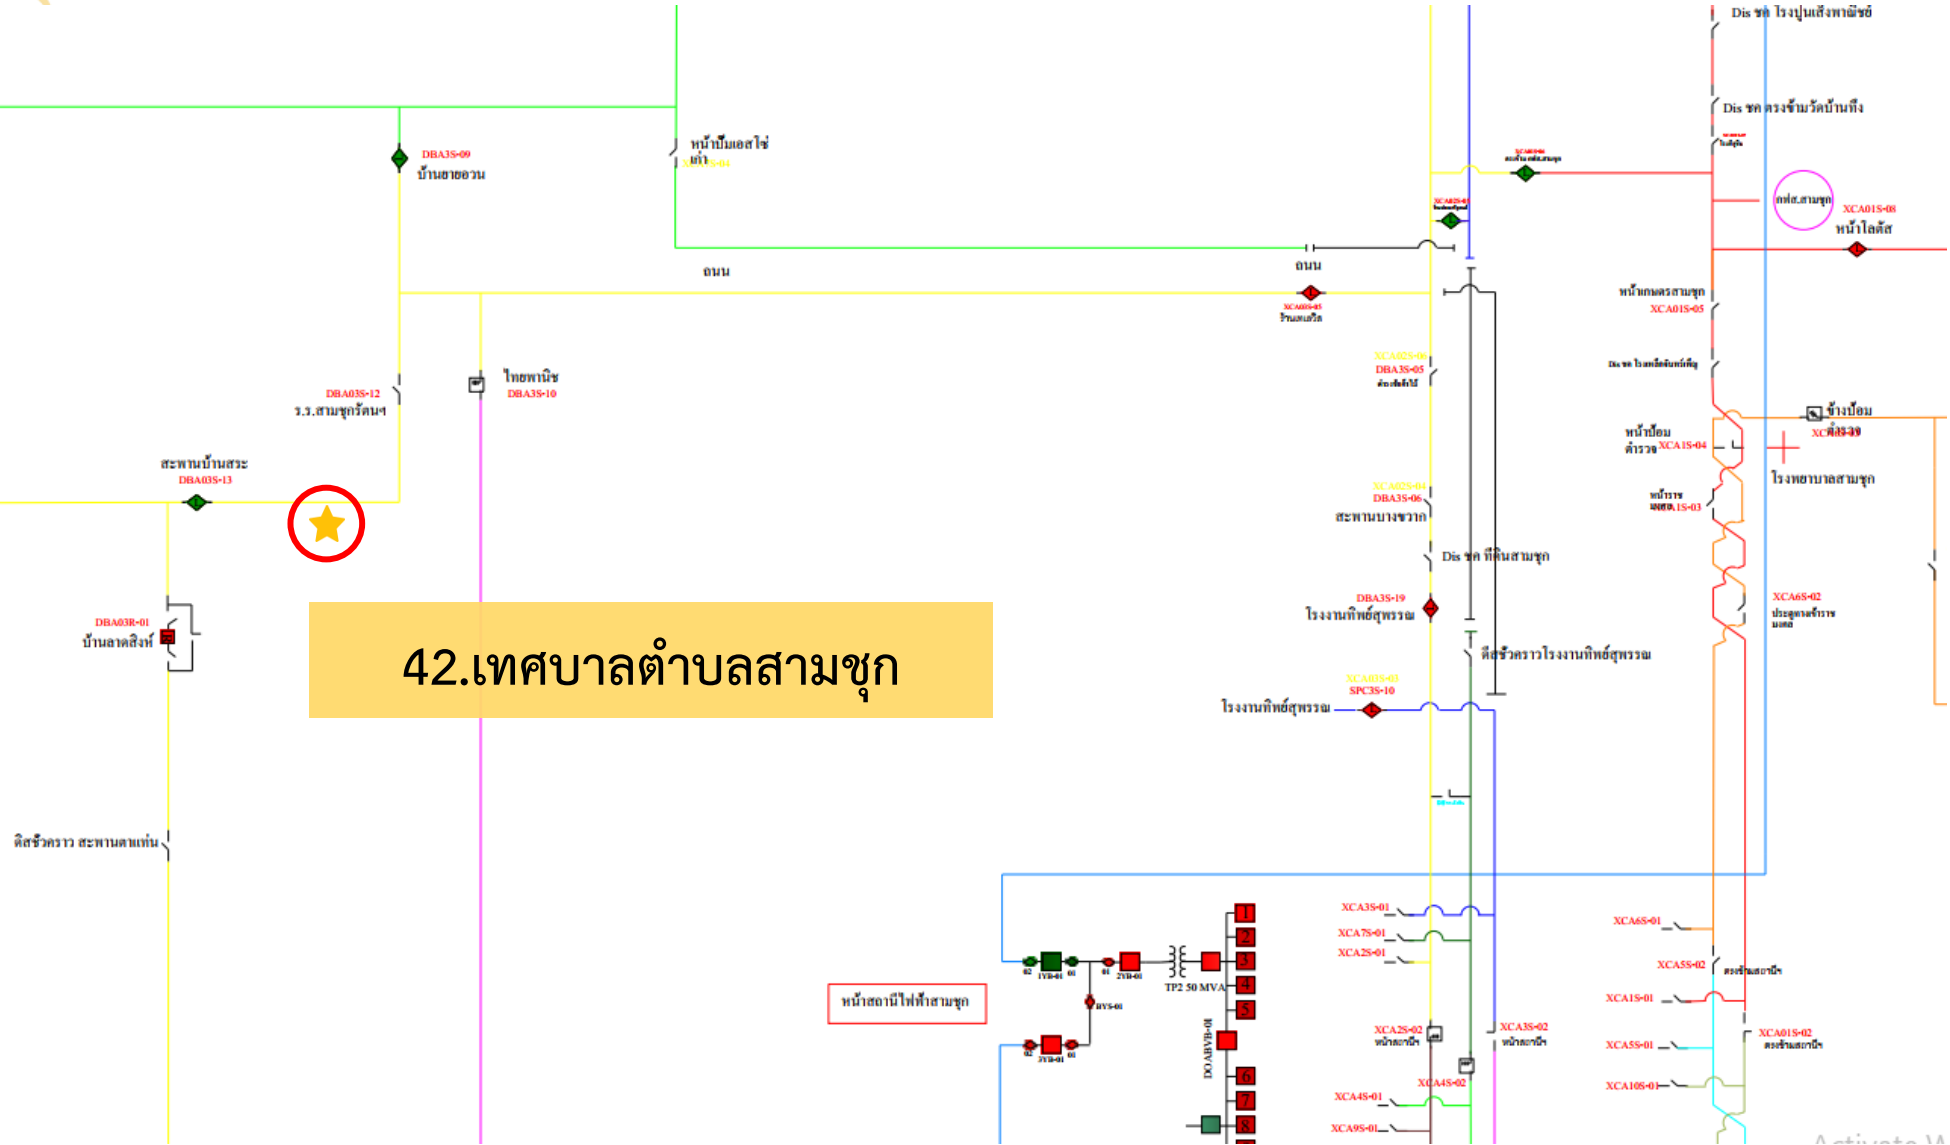

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.หนองหญ้าไซ

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร
กฟส.หนองหญ้าไซ	43.	เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	12	อาคารเอนกประสงค์ เทศบาล ต.หนองหญ้าไซ	LWA03	DAA02	1.สับ DAA02S-15 โรงเรียนมาบพยอม 2.ปลด DAA02S-14 รพ.หนองหญ้าไซ 3.สับ DBA04S-08 บ้านดอนยาว 4.ปลด DAA02S-16 หน้าสยามโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1

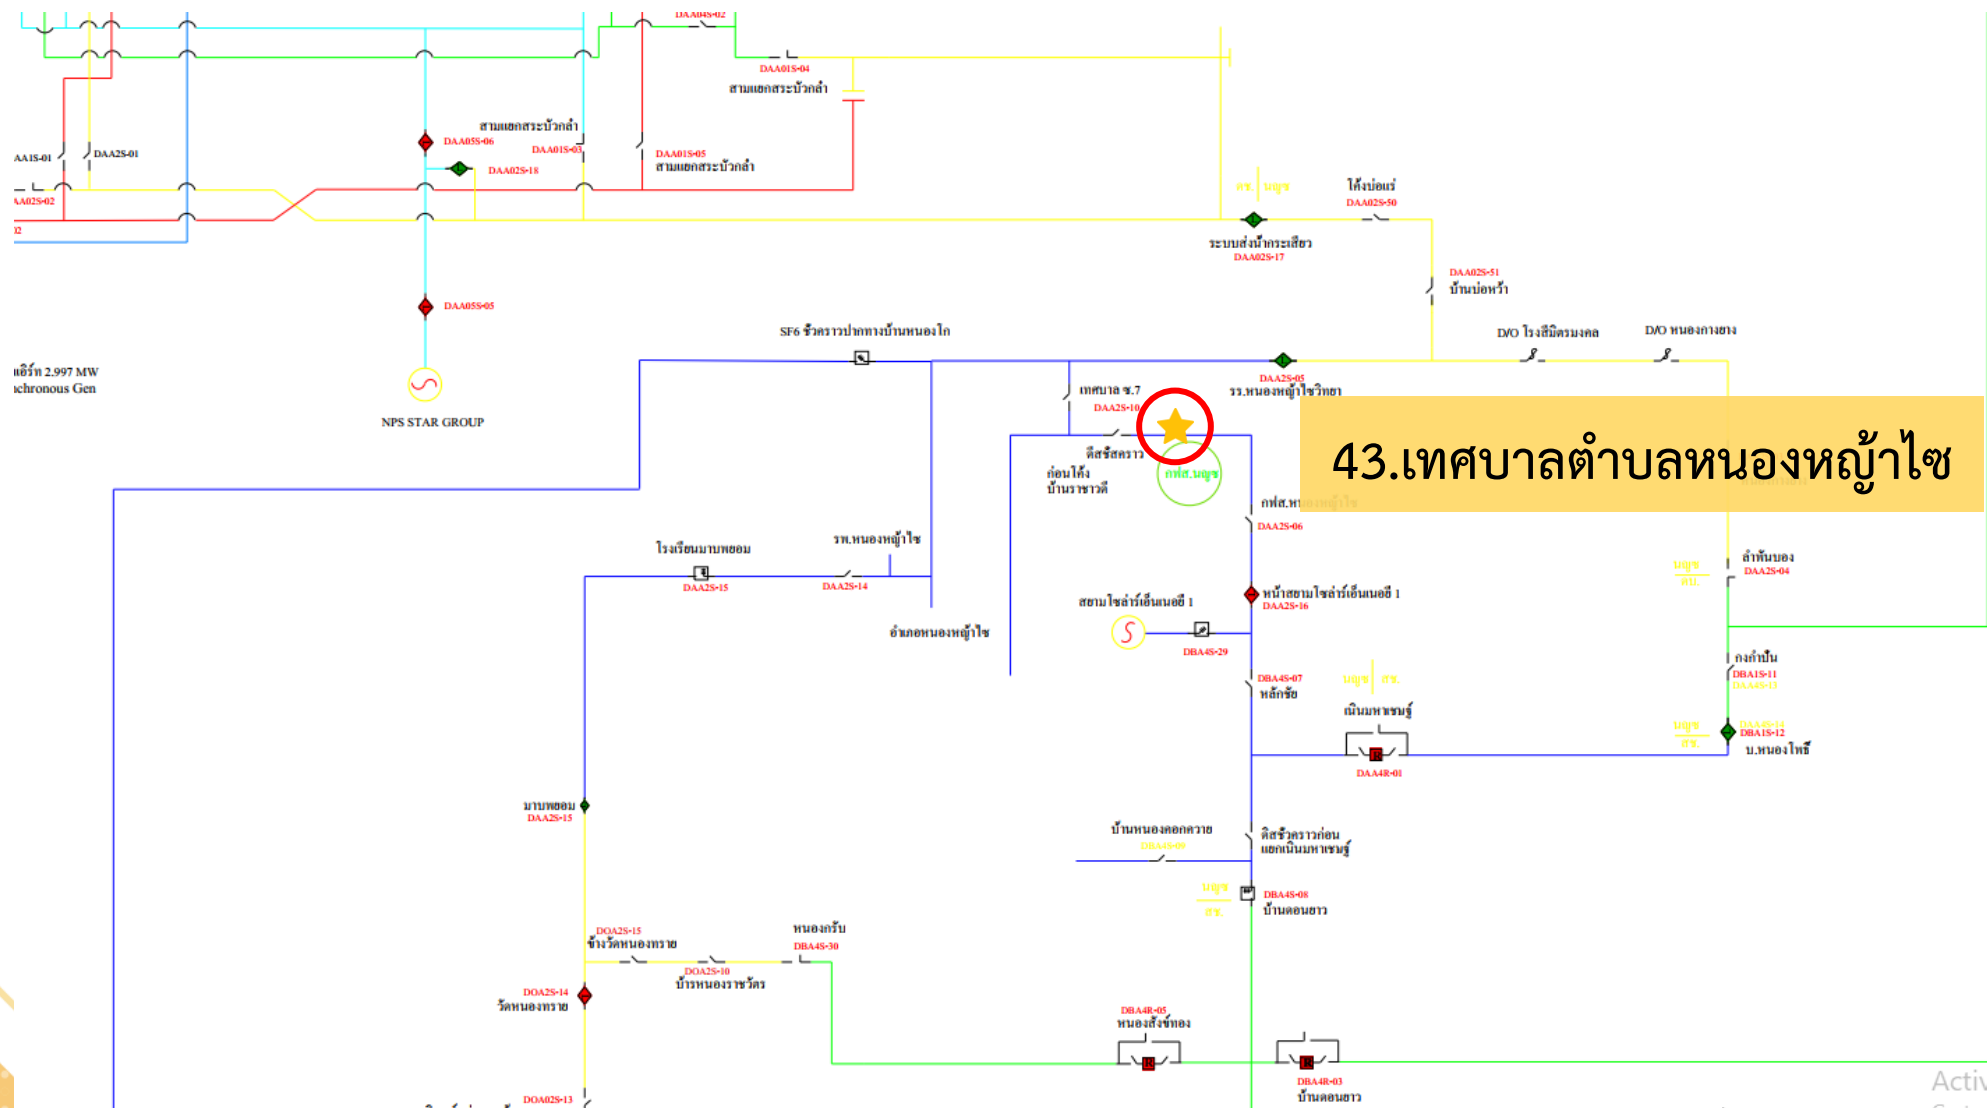

แผนตัดจ่ายระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี ปี 2568

กฟส.ด่านช้าง

กฟส. ที่รับผิดชอบ	ลำดับ ที่	เทศบาล	อำเภอ	จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล	สถานที่ลงคะแนน/รวมคะแนน	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโวลตจจร
กฟส.ด่านช้าง	44.	เทศบาลตำบลด่านช้าง	ด่านช้าง	12	สำนักงานเทศบาลด่านช้าง	DAA06	DAA08	1. สับ DAA06S-10 SF6 สี่แยกไฟแดงด่านช้าง 2. ปลด DAA06S-04 SF6 หน้าตลาดด่านช้าง

