

เลขที่ จ.150-DC-ATB-015

เรียน อก.สฟ.(ก1), อก.ปบ.(ก1), อก.ปบ.(ก3)

เพื่อโปรดทราบแผนเข้าปฏิบัติงาน และแผน
ดับไฟของสถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2 ตามสัญญาของงานจ้าง
ปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า ปี 2566
รายการที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน -
24 พฤศจิกายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ

กปค. ขอความอนุเคราะห์ ให้ กสฟ.(ก1) และ
กปบ.(ก1) จัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ
พร้อมจัดทำหนังสือขออนุญาตเข้าสถานีไฟฟ้า (Work
Permit) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ กปค. มอบหมายให้ นายสุพจน์ แก้วสัจจา
ทพ.สร. กปค. โทร.9577, 08-9110-0412 เป็น
ผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุวกรณ์ พรวิศณุกุล)

อก.ปค.

10 ก.ย. 2567

เลขที่ จ.150-DC-ATB-015

เรียน อก.วว.(ก1)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รฝ.พป.(ภ), รฝ.ปป.(น),
รท.บส.(พ), รท.ปค.(จ) และ ทพ.สร. กปค.)

ผู้ประสานงาน กปค. (ทพ.จร.2)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป



(นายสุวกรณ์ พรวิศณุกุล)

อก.ปค.

10 ก.ย. 2567

หมายเหตุ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามตารางแนบ

ผสร. กปค.

โทร. 9577 



บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
GUNKUL POWER DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

กบค.
วันที่ 10 ก.ย. 2567
เลขที่รับ บ.3925

เลขที่ จ.150-DC-ATB-015

วันที่ 10 กันยายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานติดตั้งระบบ SCPS สำหรับ สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2

อ้างอิง สัญญาจ้างเลขที่ จ.150/2566

เอกสารแนบ - แผนงานติดตั้ง ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2

ตามสัญญาจ้าง ทางบริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GPD) อยู่ระหว่างการดำเนินงานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า ปี 2566 ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานสำหรับ สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 รายละเอียดกำหนดการดังนี้

วันที่	สถานที่	เวลา
19 กันยายน 2567 ถึง 24 พฤศจิกายน 2567	สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2	08.30 น - 16.30 น

พร้อมทั้งจัดทำแผนงานติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรยุทธ วุฒิตระกุลไชย)

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

GUNKUL POWER DEVELOPMENT Co., Ltd.

แผนงานติดตั้ง สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2
งานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าปี 2566
จำนวน 5 สถานีไฟฟ้า สัญญาเลขที่ จ.150/2566

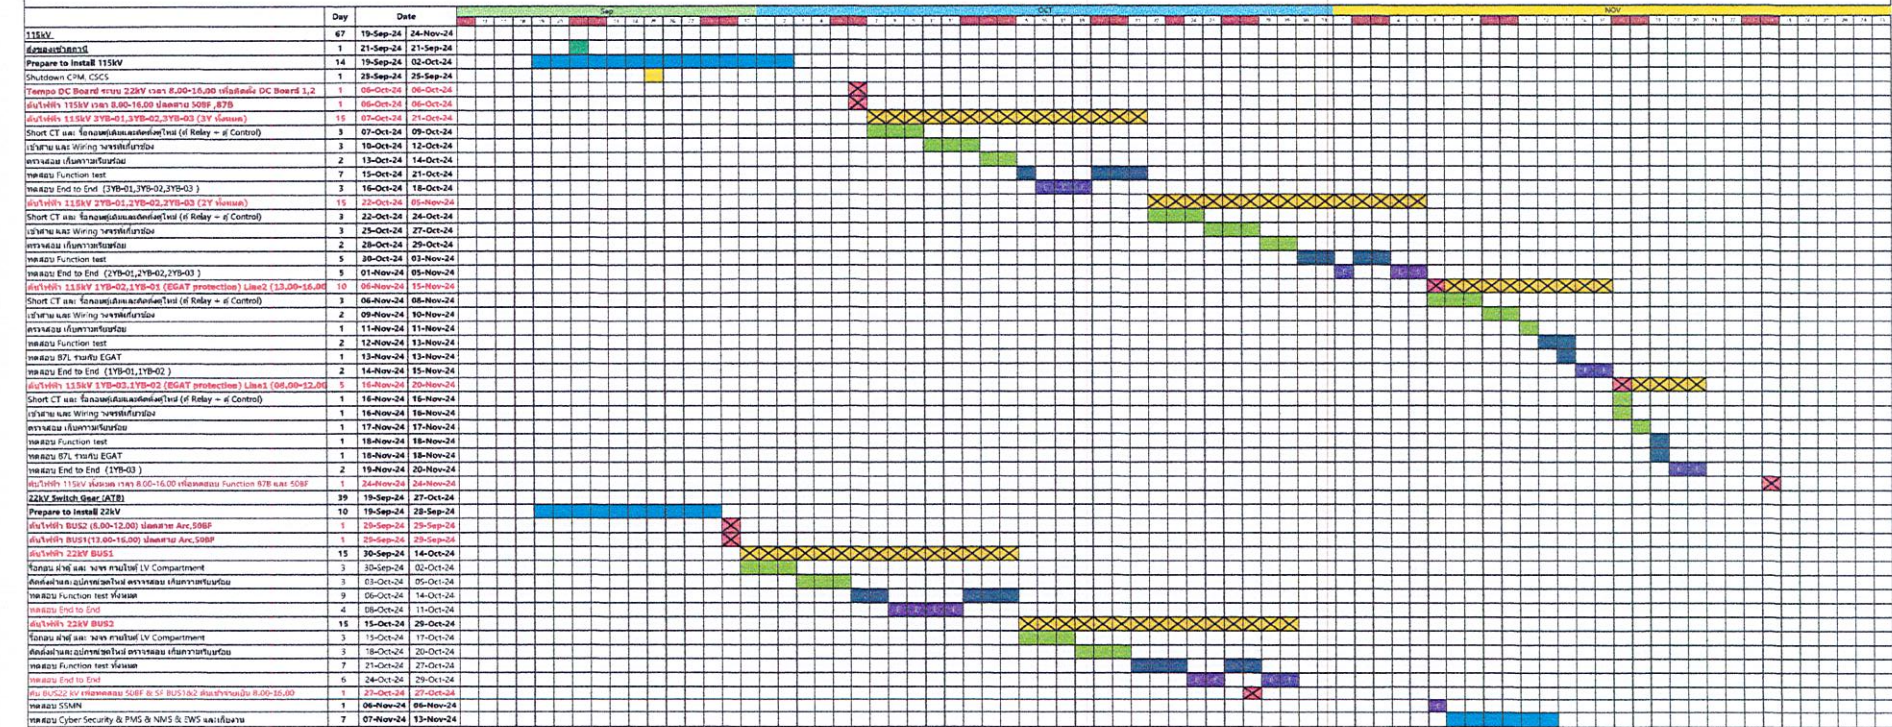

- Delivery
- เดินสายและ Wiring ขาดที่ตู้ควบคุม SCPS, GPS, Fiber
- Shutdown Substation (22.115KV)
- Shutdown 22kv or 115KV
- Shutdown CPM&CSCS
- Shutdown Bay (เดินสายไฟ)
- Installation day
- Function Test Day
- End to End Day
- To End To End หน้าที่อื่น ๆ

หมายเลข WBS : I-66-Z-PARXX.GF.0ZZZ

รายการที่	สถานี	รายละเอียด	เลขโครงข่าย
1	สฟฟ.อ่างทอง 2	ค่าควบคุมงาน (กปค.)	7000902205 0010
		ค่าควบคุมงาน (เขต)	7000902205 0020
		ค่าเบ็ดเตล็ด	7000902205 0030
		ลงเวลาปฏิบัติงาน	7000902205 0040
	สฟฟ.พระพุทธบาท 1	ค่าควบคุมงาน (กปค.)	7000902207 0010
		ค่าควบคุมงาน (เขต)	7000902207 0020
		ค่าเบ็ดเตล็ด	7000902207 0030
		ลงเวลาปฏิบัติงาน	7000902207 0040
	สฟฟ.บางปะอิน 1	ค่าควบคุมงาน (กปค.)	7000902208 0010
		ค่าควบคุมงาน (เขต)	7000902208 0020
		ค่าเบ็ดเตล็ด	7000902208 0030
		ลงเวลาปฏิบัติงาน	7000902208 0040
	สฟฟ.นครไทย	ค่าควบคุมงาน (กปค.)	7000902209 0010
		ค่าควบคุมงาน (เขต)	7000902209 0020
		ค่าเบ็ดเตล็ด	7000902209 0030
		ลงเวลาปฏิบัติงาน	7000902209 0040
สฟฟ.ร่องขวาง	ค่าควบคุมงาน (กปค.)	7000902210 0010	
	ค่าควบคุมงาน (เขต)	7000902210 0020	
	ค่าเบ็ดเตล็ด	7000902210 0030	
	ลงเวลาปฏิบัติงาน	7000902210 0040	